

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS (CLIMATIZACIÓN CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA, ETC) DE LOS EDIFICIOS, DE LOS EDIFICIOS DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y URBANIZACIÓN DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA

ARTICULADO GENERAL - 2013



SERVEI DE MANTENIMENT



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS (CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA, ETC.) DE LOS EDIFICIOS DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y URBANIZACIÓN DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA.

ARTICULADO GENERAL 2013

ÍNDICE

CAPITULO PRIMERO – OBLIGACIONES GENERALES	
1.1.- OBJETO DEL CONTRATO	4
1.2.- VALORACIÓN DEL CONTRATO	8
1.3.- INSTALACIONES A MANTENER EN EL CAMPUS DE LA U.P.V.	9
1.4.- MEJORAS DE LAS INSTALACIONES	9
1.5.- LAS INSTALACIONES ACTUALES	9
1.5.1.- INFORME PREVIO	10
1.5.2.- INVENTARIO DE LAS INSTALACIONES	10
1.6.- REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA	11
1.7.- MATERIALES PROCEDENTES DE LAS OBRAS	14
1.8.- DE LOS SUBCONTRATISTAS	14
CAPITULO SEGUNDO – CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	
2.1.- DISPOSICIONES GENERALES	16
2.2.- TRABAJOS POR LA MODALIDAD DE PRECIO CIERTO DE LICITACIÓN	16
2.3.- TRABAJOS NO INCLUIDOS EN EL PRECIO CIERTO DE LICITACIÓN	22
2.4.- FRANQUICIA	22
2.5.- BAJA APLICABLE A LOS PRECIOS PVP	23
2.6.- FUNCIONAMIENTO	23
2.6.1.- CUADROS DE REVISIONES MENSUALES	24
2.6.2.- PARTES DE TRABAJO	25
2.6.3.- COORDINACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA CON REPRESENTANTES DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA	25
2.7.- REUNIONES PERIÓDICAS	25
CAPITULO TERCERO – PERSONAL	
3.1.- CONDICIONES GENERALES	28
3.2.- PERSONAL TÉCNICO TITULADO DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	28
3.3.- OFICIALES MANTENIMIENTO	29
3.4.- ORDENES	30
3.5.- JORNADA LABORAL Y VACACIONES	30
3.6.- SEGURIDAD DEL PERSONAL Y RECURSO PREVENTIVO	31
3.7.- MECANISMOS DE CONTROL DEL PERSONAL	32
3.8.- MEDIOS DE TRANSPORTE	32
CAPITULO CUARTO – RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATA	
4.1.- CON RELACIÓN AL SERVICIO DE CONSERVACIÓN	33
4.2.- ANTE LOS ORGANISMOS OFICIALES	33
CAPITULO QUINTO – MEDIOS MATERIALES	
5.1.- MATERIAL EN ALMACÉN	35
5.2.- MATERIAL INSTALACIONES	35
5.2.1.- MATERIALES PROPIOS DE EQUIPOS O INSTALACIONES	35
5.2.2.- MATERIALES TODO RIESGO	35
5.2.3.- DISCRIMINACIÓN DEL CARGO DE LOS MATERIALES	36
5.3.- MATERIALES A EMPLEAR	36
5.4.- MATERIALES O TRABAJOS A FACTURAR	37
CAPITULO SEXTO – REGLAMENTO DE SERVICIO	
6.1.- INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LA CONTRATA	38
6.2.- DEDUCCIONES POR FALLOS EN MANTENIMIENTO, CONDICIONES GENERALES.	38
6.2.1.- F1.- FALLOS DE INCUMPLIMIENTO CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.	39
6.2.2.- F2.- FALLOS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-TÉCNICO LEGAL.	40
6.2.3.- F3.- FALLOS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.	41
6.2.4.- F4.- FALLOS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO	

CONDUCTIVO.	42
6.2.5.- F5.- FALLOS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, HIGIENE EN EL TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	43
6.3.- RELACIÓN DE CRITICIDADES ESTABLECIDO.	44
ANEXO Nº 1.- PRECIOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA	
1.- PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA.....	48
ANEXO Nº 2.- TRABAJOS A REALIZAR POR LA MODALIDAD DE PRECIO CIERTO DE LICITACIÓN	
1.- GENERALIDADES	52
2.- REVISIONES PERIÓDICAS	52
3.- CUADROS DE REVISIONES PERIÓDICAS	52
4.- TABLAS DE MANTENIMIENTO TIPO	53
4.1.- REGISTROS DE MEDIDAS O LECTURAS.....	54
4.2.- INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN	56
4.3.- PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS RD 865/2003	102
4.3.1.- LIBRO DE MANTENIMIENTO.....	102
4.3.2.- REGISTROS ACS	109
4.3.3.- REGISTROS TORRES REFRIGERACIÓN Y CONDENSADORES EVAPORATIVOS.....	111
4.3.4.- REGISTROS EQUIPOS ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO	115
ANEXO Nº 3.- PLANO DE INSTALACIONES	118
ANEXO Nº 4.- INVENTARIO DE LAS INSTALACIONES.....	123
ANEXO Nº 5.- PLAN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES	246
ANEXO Nº 6.- AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DEL CONTRATO	248
ANEXO Nº 7.- SISTEMA DE GESTIÓN GLOBAL DE MANTENIMIENTO INFORMATIZADA.....	251
ANEXO Nº 8.- MANUAL PREVENTIVO PARA EMPRESAS EXTERNAS: CONTRATO DE LARGA DURACIÓN	257

CAPITULO PRIMERO OBLIGACIONES GENERALES

1.1. - OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de conducción, conservación y mantenimiento de las instalaciones de climatización, calefacción y agua caliente sanitaria de la TOTALIDAD de los edificios que componen los distintos campus universitarios de la Universitat Politècnica de València, como son Campus de Alcoi, Campus de Blasco Ibáñez, Campus de Gandia y Campus de Vera. A continuación se exponen, a modo orientativo, las superficies aproximadas de las principales áreas que componen los campus enumerados son:

	<u>Superficie Útil Aproximada m²</u>
Infraestructuras Generales: Galerías y Redes de urbanización (Incluido Velódromo)	400.000
Fase I (E.U.A.T.) y anexos	36.000
Bellas Artes y Ampliación	24.000
Rectorado	9.500
E.T.S.I.A. y anexos	19.500
E.T.S.I.I. y anexos	36.000
E.T.S.A. y anexos	23.500
E.T.S.I.C.C.P. y anexos	42.000
Reinos Animal y Vegetal y Naves de Mantenimiento	13.000
Manzanas deportivas B1 y A5	10.000
Manzana B2	35.000
Manzana B3	5.000
Manzana B5	23.500
E.U.I.T.A. en Blasco Ibáñez	11.300
Campus de Gandia	20.700
Campus de Alcoi	15.000
Prefabricados ADE	4.200
Prefabricados IDIOMAS	4.200
Casa del alumno	3.250
DSIC	6.380
Cafetería Trinquet	1.200
Trinquet	2.500
Gandia Edificios F Y G	3.600
IBV	6.000
IDI 5-CPI-Fase 1ª, 2ª y 3ª	60.000
IDI 5-CPI-Edificio Instalaciones	1.300
Edificio ADE + Instituto Cartográfico Valenciano	22.000
Cubos de motores, Manzana B6	825
Invernaderos, Manzana B6	3.400
Nanofotónica	6.000
Escuela Técnica Superior del Medio Rural y Enología.	11.000
Naves de mantenimiento prefabricadas y nave de artes escénicas.	1.000
Cafetería prefabricada frente a Nanofotónica	800
Molí de Vera	500

En cualquier caso, formaran parte del objeto del contrato todas las instalaciones que se encuentren en uso el día de entrada en vigor del presente contrato de mantenimiento, o en su defecto estén en ejecución y entren en vigor durante el primer año de contrato, y cuya titularidad recaiga en la Universitat Politècnica de València.

A continuación se enumera el listado actual de edificios o módulos por campus y por áreas que serán objeto del presente pliego de mantenimiento de instalaciones:

CAMPUS DE ALCOI

A EDIFICIO CARBONELL

A EDIFICIO FERRÁNDIZ

A EDIFICIO VIADUCTO

CAMPUS DE GANDIA

G EDIFICIO A

G EDIFICIO B

G EDIFICIO C

G EDIFICIO D

G EDIFICIO E

G EDIFICIO F

G EDIFICIO G

G URBANIZACIÓN GENERAL

G ZONA DEPORTES

G INVERNADEROS

CRAI BIBLIOTECA (GANDIA II)

CAMPUS DE VERA

00 URBANIZACIÓN GENERAL

APARCAMIENTOS

P1A

P1B

P3A

P4A

P5A

P6A

P6B

P7A

P7B

P7C

P8B

ÁREA 1

1A MODULO EXENTO

1B EUAT/ETSGE

1C EDIFICIO MULTIUSOS ETSGE

1D MÓDULO EXENTO 2

1E FACULTAT D'INFORMÀTICA

1F DSIC

1G EUI ó ETSIA

1H FACULTAT D'INFORMÀTICA

ÁREA 2

2A ETSIA5
2B ETSIA3
2C ETSIA4
2D ETSIA2
2E RECTORADO
2F ETSIA1
2G LOCAL COMERCIAL

ÁREA 3

3A RECTORADO
3B ETSIA7
3C ETSIA8
3D LOCAL COMERCIAL
3F ETSIA4
3G ETSIA5
3H ETSIA6
3I ETSIA2
3J ETSIA3
3K ETSIA1
3N FACULTAD BBAA
3M AULARIO BBAA
3P ETSIA

ÁREA 4

4A ETSICCP6
4P EDIFICIO ETSIT – CENTRE DE LLENGÜES
4D ETSIT
4E ETSICCP4
4N ETSICCP
4F ETSICCP5
4G CAMINOS2
4H ETSICCP1
4I ETSICCP2
4Q ETSICCP
4J ETSICCP3
4K CASA DEL ALUMNO
4L BIBLIOTECA
4M LOCAL COMERCIAL

ÁREA 5

5B LOCAL COMERCIAL
5C ETSII D4
5D ETSII D5
5E ETSII D6
5F ETSII D1
5G ETSII D7
5H ETSII D2

5I ETSII D8
5J ETSII D3
5K ETSII D9
5L ETSII D10
5M ETSII D11
5N ETSII AULARIO D0
5O ALMACENES
5P INVERNADEROS
5Q EDIFICIOS AUXILIARES
5S LOCALES COMERCIALES
5R DEPORTES 2

ÁREA 6

6A PABELLÓN POLIDEPORTIVO
6C I.D.I. 1 -
6D I.D.I. 2 -
6E GABINETE MÉDICO
6F PISCINA CUBIERTA
6G I1-I2
6S EDIFICIO DE INSTALACIONES

ÁREA 7

7A I3
7B EUITI ó ETSID
7C EDIFICIO DEPORTES
7D DOEEFC
7E ETSID
7F DIEO
7G DCAN
7H GRANJAS
7I ETSICGT
7J ADE
7K INVERNADEROS COMAV
HANGAR

ÁREA 8

8A I.T.E.
8B I.D.I. 5 –CPI-Fase 3
8C I.T.Q.
8D CUBO
8F NANOFOTÓNICA
8E I.D.I. 5 –CPI-Fase 2
8G I.D.I. 5 –CPI-Fase 1
8H ORGANIZACIONES SINDICALES
8I INVERNADERO
8J INVERNADERO
8K PROGRAMA IDEES
8L FÍSICA APLICADA
8N CAFETERÍA MALVARROSA

8P LABORATORIO PLANTAS PROPULSIVAS
8S EDIFICIO DE INSTALACIONES CPI

ÁREA 9

9A TRINQUETE

9B I.D.I. 4

9C I.D.I. 3 – I. B. V.

9D COMEDOR

9E CEDAT

9F NAVES DE ARTES ESCÉNICAS.

9H NAVES DE MANTENIMIENTO Y OFICINAS DE CONTRATAS

9I NAVES DE MANTENIMIENTO Y OFICINAS DE CONTRATAS

9J NAVES DE MANTENIMIENTO Y OFICINAS DE CONTRATAS

Independientemente de los trabajos de conducción, conservación y mantenimiento, se le podrá, por acuerdo de la Universitat Politècnica de València, adjudicar al contratista la realización de otras obras de reparación y mejora, tomando como base los precios que figuran en el Anexo nº 1. Estas obras serán de obligado cumplimiento para el adjudicatario.

La Universitat Politècnica de València se reserva el derecho de realizar bien por si mismo, bien mediante terceros, las obras o servicios que considere convenientes, sin que ello permita reclamación alguna por parte del adjudicatario.

En el caso de que la Universitat Politècnica ocupe otros locales o dependencias que necesiten servicios de mantenimiento de las instalaciones se incrementará el objeto del contrato con la adición de estos locales. El importe se calculará teniendo en cuenta el número y tipo de máquinas que constituyen la instalación de climatización del nuevo edificio o local. Para ello se aplicará el procedimiento y los ratios que se desarrollan en el Anexo nº 6.- AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DEL CONTRATO. Del mismo modo, si la Universitat Politècnica desafecta de su uso alguno de los edificios por obras de reforma o cualquier otra causa durante un determinado periodo de tiempo o indefinidamente y no se necesita el servicio de mantenimiento contratado, se descontará del importe total del contrato el que resulte de la aplicación de las ratios y procedimiento expuesto en el Anexo nº 6.- AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DEL CONTRATO.

1.2. - VALORACIÓN DEL CONTRATO

Para la contratación del expresado servicio de conservación y mantenimiento de Instalaciones Térmicas (climatización, calefacción, A.C.S., ventilación, etc.) de los edificios objeto de este contrato, la cantidad anual máxima a invertir incluido el IVA y demás gastos será la que figure en el cuadro de características del concurso.

El licitador deberá expresar claramente, en la propuesta técnica, la baja que está dispuesto a aplicar a las listas de precios P.V.P. que se usen para confeccionar los presupuestos de las obras de reparación, mejora y ampliación. A esta baja se la denominará “baja sobre PVP” para diferenciarla de la baja de licitación que sirve de base para la adjudicación.

El contrato al que se refiere este Pliego de Prescripciones Técnicas, tendrá la duración que figure en el cuadro de características del contrato, aplicándose una revisión de precios según el Capítulo II. Revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en caso de prórroga para otras anualidades. Así mismo, se aplicará a los precios de las unidades de obra señalados en el Anexo Nº 1. En cualquier caso se podrá fraccionar el periodo de mantenimiento mediante prorrateos mensuales resultantes de dividir el precio total por los 12 meses del año.

1.3. -INSTALACIONES A MANTENER EN EL CAMPUS DE LA U.P.V.

Las instalaciones correspondientes a los edificios o espacios a mantener objeto de este contrato son a título general las que se enumeran a continuación:

- Instalaciones de climatización
- Instalaciones de calefacción
- Instalaciones de agua caliente sanitaria, incluyendo el sistema completo desde la producción, acumulación, distribución y mezcla, hasta las unidades de consumo (pulsadores, mezcladores, grifos y rociadores, estos incluidos) en los núcleos húmedos.
- Instalaciones de energía solar térmica.
- Instalaciones de gestión centralizada asociadas a climatización
- Instalaciones de tuberías de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria de galerías, tanto registrables como visitables.
- Limpieza de instalaciones y locales técnicos o espacios destinados a las instalaciones objeto del presente (salas de calderas, salas de climatizadores, cubiertas, galerías, etc.)
- Tratamientos contra la proliferación de legionella en las instalaciones objeto del presente contrato, así como la elaboración y gestión de toda la documentación pertinente solicitada por las administraciones correspondientes (incluyendo además de las torres de refrigeración los coolings system de granjas e invernaderos, así como aquellas instalaciones que soliciten las autoridades sanitarias de inspección).
- Instalación de equipos descalcificadores propios de las instalaciones térmicas (de climatización, ACS y fontanería propios de la UPV), incluyendo la vigilancia y reposición de sal de los mismos.

La totalidad de instalaciones térmicas de climatización, calefacción, ventilación y agua caliente sanitaria que componen los distintos Campus de la U.P.V. quedan incluidas en este Pliego de Mantenimiento, pudiendo los licitadores previamente visitar las instalaciones para su estudio y comprobación de posibles omisiones, con la debida autorización y sin interferir en absoluto con su funcionamiento.

En el Anexo nº3 de este Pliego se expone la planta general de los Campus, con la ubicación de los distintos edificios, así como su inventario en el Anexo nº 4.

Para todos los equipos de las instalaciones objeto del contrato, y de manera especial para las máquinas de producción, equipos de salas de ordenadores y sistemas de control y gestión, correrán a cargo del contratista las posibles visitas, informes y revisiones a realizar por los técnicos especialistas de las distintas empresas fabricantes que se consideren necesarias por parte del Servei de Manteniment o de la ATCSM.

1.4. - MEJORAS DE LAS INSTALACIONES

Si durante la vigencia del contrato se modificasen las características constructivas de algunas dependencias de los edificios, espacios o instalaciones a mantener objeto de este pliego, bien sea por incremento ó por disminución de los mismos, el Contratista queda obligado a aceptar la conducción, conservación y mantenimiento de estos. En cualquier caso existirá un comunicado previo por parte de la Universitat Politècnica de València al Contratista. Este, por su parte, deberá presentar los correspondientes precios contradictorios, que preparará en base y proporcionalmente a los que hayan servido para la adjudicación del contrato en aquello que tenga semejanza con lo contratado (teniendo en consideración el procedimiento expuesto en el Anexo Nº 6), pudiendo la Universitat Politècnica de València aceptar o rechazar dichos precios y actuar como estime más adecuado en la defensa de sus intereses.

1.5. - LAS INSTALACIONES ACTUALES

El Contratista que resulte ADJUDICATARIO en el concurso, recibirá las instalaciones en su estado real al comienzo de la actividad del contrato, sin que pueda aducir ningún inconveniente o reparo por ello. Los licitadores previamente podrán visitar las instalaciones para su estudio, con la debida autorización y sin interferir en absoluto con su funcionamiento, tal como ya se ha expresado anteriormente, por lo que serán exigibles por parte de la Universitat

Politécnica de València los servicios de conducción, conservación y mantenimiento de las instalaciones desde el mismo momento del inicio del presente contrato.

1.5.1. - INFORME PREVIO

En el plazo máximo de 60 días naturales desde el inicio del contrato de mantenimiento, el adjudicatario presentará un informe sobre el estado de las instalaciones objeto del presente contrato, con un presupuesto valorado, aplicando los precios y procedimientos especificados en este Pliego, de los trabajos a realizar para la puesta a punto de los edificios. La Universitat Politècnica de València, de acuerdo con sus posibilidades, podrá realizar la totalidad de los trabajos necesarios o parte de los mismos, reservándose, en todo caso, el derecho a considerar necesarios o no los trabajos indicados por el adjudicatario. En ningún caso el contratista podrá aducir inconvenientes a la prestación de los servicios de conducción, conservación y mantenimiento de las instalaciones, en caso de no considerarse necesario la ejecución de estos trabajos por la Universitat Politècnica de València.

El citado informe deberá verificar que todos los equipos e instalaciones son capaces de realizar las prestaciones previstas en los proyectos técnicos respectivos y las señaladas por los distintos fabricantes.

Servirá asimismo para determinar exactamente las máquinas y equipos integrantes de las instalaciones, con sus características pormenorizadas conformando el listado definitivo de máquinas, equipos y equipamiento a mantener con el fin de elaborar las colecciones de FICHAS definitivas de mantenimiento que deberá aprobar la Asistencia Técnica de Coordinación y Supervisión de Mantenimiento de la Universitat Politècnica de València.

Para cumplir con el aspecto legal del informe deberá tenerse en cuenta la Legislación especificada en el punto 4.2. – RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATA ANTE LOS ORGANISMOS OFICIALES.

A lo largo del período contractual, cuando se produzcan afecciones de nuevos espacios, edificios o instalaciones, la Contrata deberá elaborar un informe inicial pormenorizado del estado en que se reciben las instalaciones, disponiendo de un plazo máximo de un mes desde la fecha de notificación para su entrega al Servei de Manteniment y a la ATCSM.

1.5.2. - INVENTARIO DE LAS INSTALACIONES

El contratista realizará, durante los primeros 60 días, la comprobación y actualización del Inventario de los equipos objeto del contrato. Al mismo tiempo, se procederá a realizar la comprobación y actualización de la Codificación y la Identificación o marcaje de todos los elementos de las instalaciones de climatización, calefacción y agua caliente sanitaria, partiendo del inventario expuesto en el Anexo nº 4 del presente Pliego

La codificación será continuidad de la actualmente adoptada por la UPV, generándose a partir del código de equipo una Ficha Inventario y ficha de máquina, en la que se anotarán entre otros los siguientes datos:

- Código
- Instalación a la que pertenece
- Localización (campus, área, edificio, planta, departamento, despacho, etc.)
- Grupo Funcional
- Subgrupo
- Marca
- Modelo
- Potencias térmicas y eléctricas.
- Fechas de Fabricación e Instalación
- Características Técnicas en función del Grupo a que pertenezca.
- Etc.

A la finalización del mismo el contratista entregará dos copias del inventario a la Universitat Politècnica de València para su comprobación y supervisión.

Toda esta información será introducida y almacenada POR EL CONTRATISTA en un sistema de gestión global de mantenimiento, GMAO, que deberá mantener, actualizar y gestionar la empresa que resulte ADJUDICATARIA, poniendo este en todo momento a disposición de la Universitat Politècnica de València. Este programa residirá en los servidores del Centro de Proceso de Datos (CPD) de la UPV. Para ello se autorizará a las personas que la UPV estime oportuno para su consulta, comprobación y supervisión. La empresa adjudicataria será la responsable del uso y manejo de este sistema de gestión del mantenimiento a lo largo de la duración del contrato. Finalizado este, el programa con toda su información y sus bases de datos quedará en propiedad y uso de la Universitat Politècnica de València. Las características del sistema de gestión a mantener y actualizar por cuenta de la empresa adjudicataria se especifica en el ANEXO N°7.

El sistema informático de gestión contendrá información de todos los equipos inventariados incluyendo planos, esquemas, documentación técnica propia, normativa aplicable, etc.

De manera especial, la empresa adjudicataria realizará una gestión y actualización de la documentación técnica legalizada requerida por los organismos oficiales en materia de instalaciones; acompañando los resultados de esta actuación al inventario. El resultado final de la actualización será un informe donde se recojan de forma detallada y exhaustiva todas y cada una de las instalaciones objeto del contrato, indicando si consta la legalización (en este caso se acompañará fotocopia del certificado de puesta en funcionamiento) o si no consta en la documentación administrativa pertinente.

Del mismo modo que para el informe inicial, a lo largo del período contractual, cuando se produzcan afecciones de nuevos espacios, edificios o instalaciones, la Contrata deberá actualizar el inventario con las instalaciones que recibe y procederá seguidamente a su etiquetado, disponiendo de un plazo máximo de un mes desde la fecha de recepción. Cuando se trate de desafecciones la contrata procederá en orden inverso al descrito para disponer en todo momento de un inventario actualizado.

1.6. - REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA

Además de los requisitos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y las Generales de la legislación vigente, los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos:

1.6.1. - La Empresa mantenedora deberá estar inscrita en:

- Registro de Empresas de Mantenimiento y Reparación de Instalaciones de Calefacción-Climatización y Agua Caliente Sanitaria, del Servicio Territorial de Industria y Energía de València, y por ello cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, R.I.T.E. Real Decreto 1027/2007 del 20 de Julio de 2.007 y sus Instrucciones Técnicas, I.T.
- Registro Integrado Industrial, regulado en el título IV de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y en el Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Integrado Industrial, según el Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.
- Disponer de todos los certificados de empresa y carnets para todos los oficiales que formen parte de la plantilla asignada al contrato según el Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan.

En caso de derogación de alguna de las Órdenes ó Reglamentos anteriormente relacionados se seguirán los correspondientes que los sustituyan.

El CONTRATISTA deberá ser Empresa Instaladora Mantenedora autorizada, deberá tener capacidad suficiente para poder realizar el mantenimiento de acuerdo con la potencia instalada en los edificios objeto del contrato y disponer de

personal con título facultativo competente, incluido en la plantilla de la empresa y con plena dedicación.

La Empresa Instaladora Mantenedora deberá aportar copias de los documentos de calificación empresarial ó certificados de acreditación emitidos por el Servicio Territorial de Industria y Energía de València, que le acrediten como Empresa Instaladora, Mantenedora y Reparadora de todos los sistemas a mantener.

1.6.2. - Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil con una cuantía mínima de 2.000.000 de euros por siniestro y aportar una copia de la póliza del seguro. En la copia deberá especificarse claramente la validez de la póliza para el tiempo de vigencia del contrato, y su aplicación sin reservas al objeto de éste.

1.6.3. - Tener un domicilio social o una delegación en la ciudad de València o, como máximo, a una distancia que permita prestar el servicio de mantenimiento en las condiciones establecidas en este Pliego, a criterio de la UPV, disponiendo de un local definido y provisto de teléfono, fax y correo electrónico. El adjudicatario se obliga a proporcionar teléfonos para poder contactar con él en caso de avería urgente o cualquier situación de emergencia, durante las 24 horas de cualquier día de la semana y los 365 días del año, obligándose a actuar de inmediato.

1.6.4. - Disponer, en un plazo no superior a treinta días naturales a partir de la notificación oficial de la adjudicación y en el momento de inicio del contrato, como mínimo:

- Un/a (1) Técnico (Ingeniero Industrial ó Ingeniero Técnico Industrial) que será el interlocutor válido con la Universitat Politècnica de València, con conocimientos técnicos y experiencia demostrable mínima de cinco (5) años al frente de servicios equivalentes, a juicio de la Universitat Politècnica de València, con plena autoridad y los debidos poderes para resolver cuantos problemas pudieran surgir en el desempeño del servicio. Tendrá dedicación exclusiva al contrato y presencia permanente en horario laboral en la UPV.
- Un/a (1) Técnico (Ingeniero Técnico) de apoyo al contrato para realizar labores de gestión de mantenimiento, delineación, labores técnicas de campo y oficina, con experiencia en climatización demostrable mínima de tres (3) años en servicios equivalentes, a juicio de la Universitat Politècnica de València. Tendrá dedicación exclusiva al contrato y presencia permanente en horario laboral en la UPV.
- Dos (2) Administrativo/a para gestiones y organización propias del contrato para realizar labores de gestión de mantenimiento y labores técnicas de oficina, con experiencia demostrable mínima de tres (3) años en servicios equivalentes, a juicio de la Universitat Politècnica de València. Tendrá dedicación exclusiva al contrato y presencia permanente en horario laboral en la UPV.
- Dos (2) Encargados Generales para mantenimiento correctivo, con calificación mínima de FP II y con experiencia demostrable en instalaciones de climatización, y en puesto equivalente, mínima de diez (10) años, a juicio de la Universitat Politècnica de València. Tendrá dedicación exclusiva al contrato y presencia permanente en horario laboral en la UPV.
- Un/a (1) Encargado General para mantenimiento preventivo, con calificación mínima de FP II y con experiencia demostrable en instalaciones de climatización, y en puesto equivalente, mínima de cinco (5) años, a juicio de la Universitat Politècnica de València. Con dedicación exclusiva al contrato y presencia permanente en horario laboral en la UPV.
- Quince (15) Oficiales de 1ª, con calificación mínima de oficial de 1ª Frigorista (12), con experiencia demostrable mínima de cinco (5) años para los oficiales destinados a tanto a preventivo como de correctivo. Tendrán dedicación exclusiva al contrato y presencia permanente en horario laboral en la UPV. Entre los oficiales de mantenimiento la empresa adjudicataria deberá contar con (1) un oficial de 1ª tubero-soldador, (1) un oficial de 1ª fontanero y (1) un oficial de 1ª conductor, para realizar trabajos de reparación o pequeñas modificaciones en las diferentes redes de tuberías y conductos, estos estarán destinados al campus de Vera, pudiendo desplazarse al resto de campus en función de las necesidades de trabajo, siempre que la UPV lo estime oportuno. Distribuidos del

siguiente modo:

- Preventivo
 - o Campus de Vera – 7 oficiales de 1ª
 - Correctivo
 - o Campus de Alcoi – 1 oficial de 1ª
 - o Campus de Gandia – 1 oficial de 1ª
 - o Campus de Vera – 6 oficiales de 1ª
- Once (11) oficiales de 2ª ó 3ª especialidad Metal con experiencia demostrable mínima de tres (3) años. Con dedicación exclusiva al contrato y presencia permanente en horario laboral en la UPV. Distribuidos del siguiente modo:
- Preventivo
 - o Campus de Alcoi – 1 oficial de 2ª/3ª
 - o Campus de Gandia – 1 oficial de 2ª/3ª
 - o Campus de Vera – 5 oficiales de 2ª/3ª
 - Correctivo
 - o Campus de Vera – 4 oficiales de 2ª/3ª

Además, de la experiencia demostrable documentalente, la Universitat Politècnica de València establecerá los medios de evaluación que estime oportunos en el momento de su incorporación y/o a lo largo del desarrollo del contrato, procediéndose posteriormente a su admisión o desestimación en la plantilla adscrita al contrato.

El Contratista presentará Certificados de estudio y justificantes que acrediten la calificación requerida para cada uno de los técnicos y operarios con plena dedicación, para poder realizar aquellos trabajos que le sean requeridos por la Universitat Politècnica de València en los plazos señalados en este Pliego.

De entre los oficiales relacionados anteriormente se garantizará la presencia de dos de ellos permanentemente en el Campus de Gandia; y otros dos en el Campus de Alcoi.

El resto de oficiales tendrán el puesto de trabajo habitual en el Campus de Vera, pudiendo desplazarse a los Campus de Blasco Ibáñez, Gandia ó Alcoi, siempre que se les requiera para satisfacer las necesidades de mantenimiento.

Entre los oficiales de mantenimiento la empresa adjudicataria deberá contar con (1) un oficial de 1ª tubero-soldador, (1) un oficial de 1ª fontanero y (1) un oficial de 1ª conductor, para realizar trabajos de reparación o pequeñas modificaciones en las diferentes redes de tuberías y conductos, estos estarán destinados al campus de Vera, pudiendo desplazarse al resto de campus en función de las necesidades de trabajo, siempre que la UPV lo estime oportuno. Se destinarán preferentemente a realizar trabajos de reparación en redes hidráulicas, soportes o pequeñas modificaciones en redes hidráulicas, de conductos, etc., con el fin de no demorar las actuaciones inmediatas y urgentes, no admitiéndose tiempos de espera, achacables a subcontratas externas, para este tipo de actuaciones.

- *Además deberá disponer de otros oficiales y peones para realizar otros trabajos que requieran la presencia de un mayor número de operarios en los Campus de U.P.V., así como ante necesidades de refuerzo de la plantilla por puntas de trabajo, especialmente en períodos de máxima demanda de calor o frío.*

El Contratista presentará una relación de empresas auxiliares a las que se les subcontratarán otros trabajos reseñados en el presente Pliego, debiendo ser previamente aprobadas por la UPV-ATCSM para el desarrollo de sus trabajos.

1.6.5. - Disponer, en un plazo de treinta días naturales a partir de la notificación oficial de la adjudicación, de vehículos para garantizar el transporte del personal y de los materiales por los distintos campus. Cada uno de los operarios

presentes en un turno de trabajo deberá disponer de un medio de transporte para desplazamiento en el Campus de Vera.

1.6.6. - Disponer, en un plazo no superior a 30 días naturales a partir de la notificación oficial de la adjudicación, de teléfonos móviles para todos sus operarios, donde puedan ser localizados por los Responsables de la Universitat Politècnica de València y de la Asistencia Técnica de Coordinación y Supervisión al Mantenimiento de la Universitat Politècnica de València, para una mejor coordinación y control de los trabajos de mantenimiento. La contrata entregará un listado con todos los números de teléfono y su asignación.

1.6.7. - Poseer, en el plazo de treinta días naturales a partir de la notificación oficial de la adjudicación, un almacén con el "stock" de materiales y equipos que habitualmente se vayan a utilizar. Este almacén se ubica en las naves de mantenimiento de la UPV pudiendo coincidir, previa aprobación de la UPV-ATCSM, con los propios talleres u oficinas de la Contrata, así como, con los almacenes de los proveedores habituales previa suscripción de acuerdos documentados. En el punto 5.1 de este Pliego se expone una relación de materiales mínimos a mantener en "stock".

1.7. - MATERIALES PROCEDENTES DE LAS OBRAS

La Universitat Politècnica de València se reserva el derecho de seleccionar y recuperar para su patrimonio, aquellos elementos constructivos o materiales que procedan de los edificios objeto de reforma o reparación, y que hayan de ser sustituidos, sin que ello suponga indemnización ni compensación alguna para la Contrata, que vendrá obligada a depositarlos en el lugar que determine la UPV-Asistencia Técnica de Coordinación y Supervisión al Mantenimiento. El resto de los elementos retirados de las obras, que no sean de interés para la Universitat Politècnica de València, pero que supongan a juicio de la UPV-Asistencia Técnica de Coordinación y Supervisión al Mantenimiento un valor económico, podrá la Contrata tomar posesión de ellos, previa valoración de los mismos, siendo el importe de ésta deducida de la correspondiente certificación. En el supuesto de no llegar a un acuerdo en la citada valoración, la Contrata estará obligada a depositarlos en el lugar que la UPV-Asistencia Técnica de Coordinación y Supervisión al Mantenimiento determine.

1.8. - DE LOS SUBCONTRATISTAS

El contratista podrá subcontratar trabajos que no son de su especialidad. Los subcontratistas deberán ser aprobados por la UPV-Asistencia Técnica Coordinación y Supervisión al Mantenimiento. Los subcontratistas satisfarán en la realización de los trabajos que le encargue el Contratista, todas las exigencias del Pliego y las relativas al cumplimiento de todas las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo. El Contratista es el único responsable e interlocutor ante la Universitat Politècnica de València.

El Contratista deberá presentar a la Universitat Politècnica de València copia del contrato firmado con los subcontratistas como justificante de su relación contractual para el desarrollo de los trabajos de mantenimiento en el Campus de U.P.V. En el contrato se especificará de forma clara el objeto del mismo y su duración.

CAPITULO SEGUNDO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

2.1. - DISPOSICIONES GENERALES

Los trabajos del presente Contrato se clasifican según su contenido y mecánica operativa, en las siguientes modalidades:

- a) Conservación contratada mediante la percepción de un precio cierto de licitación, que comprende la inspección y mantenimiento periódico de las instalaciones térmicas (climatización, calefacción, ventilación, agua caliente sanitaria, etc.) de los edificios, o MANTENIMIENTO PREVENTIVO; los de reparación que sean necesarios para restituir el normal funcionamiento de los mismos, o MANTENIMIENTO CORRECTIVO y la conducción ajustes y supervisión del correcto funcionamiento, o CONDUCTIVO.
- b) Obras de reforma, mejora, sustitución y reparación, que por su carácter y extensión no están comprendidas en la modalidad anterior; con presupuesto igual o inferior al señalado en el art. 122 Procedimiento de Adjudicación, de la LEY 30/2007, 30 de octubre, Contratos del sector Público (BOE núm. 261), y Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para contratos menores.

Estas obras se facturarán mediante certificación de obra, de conformidad con la Memoria Valorada que redacte la Asistencia Técnica de Coordinación y Supervisión al Mantenimiento, o bien mediante medición de la obra realizada. Se aplicará el cuadro de precios que se define en el Anexo nº 1, correspondiente a la última publicación del Instituto Valenciano de la Edificación vigente en la fecha de licitación y, para aquellas unidades de obra no incluidas en él se deberá justificar el precio de los materiales aportando listas de precios de venta al público P.V.P. oficial, de las empresas suministradoras, aplicándose a estos precios la “baja sobre PVP” que haya propuesto el adjudicatario en su oferta de licitación y posteriormente la baja de adjudicación.

2.2. - TRABAJOS POR LA MODALIDAD DE PRECIO CIERTO DE LICITACIÓN

En el precio cierto de licitación estarán incluidos los siguientes trabajos de mantenimiento:

- * CONDUCCIÓN
- * MANTENIMIENTO PREVENTIVO-PROGRAMADO
- * MANTENIMIENTO PREVENTIVO-PREDICTIVO
- * MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL
- * MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- * MANTENIMIENTO MODIFICATIVO
- * Y TODOS LOS TRABAJOS E INSTALACIONES ESPECIFICADOS EN EL PUNTO 1.3. - INSTALACIONES A MANTENER EN EL CAMPUS DE LA U.P.V.

* CONDUCCIÓN

Entre las labores de mantenimiento habituales en el Mantenimiento Integral, objeto del presente pliego, se encuentran las labores de Mantenimiento Conductivo. Comprende todas las actividades relacionadas con el servicio de puesta en marcha y parada de las instalaciones, así como la supervisión y control del correcto funcionamiento de las mismas. Así mismo comprende todas las maniobras de ajuste y corrección necesarias para restablecer a su valor normal, los parámetros que se encuentren fuera de su valor establecido. También se incluye en este apartado el control de consumos energéticos, mediante las lecturas periódicas de contadores. En el Anexo nº 2 se adjuntan fichas tipos para las anotaciones necesarias.

Mediante estas lecturas y como consecuencia de su comparativa en el tiempo se podrán prever averías y / o fugas en instalaciones de forma sencilla.

Para la realización de la Conducción de los Centros se hará uso de la capacidad e información facilitada en todo

momento por el Sistema de Gestión cuando estos existan. No obstante, se prepararán unas Rondas de Conducción-Vigilancia de ejecución diaria, para aquellos equipos o parámetros no controlados por el sistema, o que aun estando bajo su control se considere importante sean vigilados.

Los principales trabajos a desempeñar en la conducción y que se realizarán siempre en coordinación con el CONDUCTOR o supervisor de área de las instalaciones en el Centro de Mantenimiento cuando se realicen a través del sistema de gestión serán:

- Supervisión y control del funcionamiento adecuado de las instalaciones.
- Maniobras de ajuste y corrección, si fuese necesario, de los parámetros de funcionamiento de las instalaciones.
- Control periódico, in situ, de las señales y parámetros mediante mediciones directas de los equipos.
- Comprobación de los elementos de lectura y contaje (tarado).
- Orientación a los equipos de preventivos, sobre anomalías en el funcionamiento de las instalaciones, para su corrección. (Siempre y cuando no lo pueda subsanar por sus propios medios y no sea urgente).
- Operaciones de control, puesta en marcha y paro de las instalaciones previas al inicio y final de temporada de los equipos de calefacción y refrigeración.
- Operaciones de parada y puesta en marcha controlada de las instalaciones y equipos, antes y después de una intervención de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Aviso y apoyo a la empresa/s subcontratista/s del mantenimiento de las instalaciones en las operaciones de mantenimiento preventivo que se originen dentro del programa.
- Puesta al día de toda la documentación técnica y realización de las fichas de control, personalizándolas a cada equipo. Llevar los libros o fichas de Características Técnicas y de Mantenimiento.
- Realizar rutas para toma de datos y observaciones del funcionamiento de las instalaciones.
- Puesta en marcha y parada de las instalaciones.
- Los conductores estarán al corriente de los trabajos de Mantenimiento Preventivo y participarán en las reparaciones importantes, cuando sea posible, con el fin de conocer a fondo cualquier operación especial que se realice en las instalaciones
- Realizar las operaciones necesarias para que las actividades de la Universidad no se vean afectadas en ningún caso.
- Estudiar un plan de trabajo para ahorro de energía y optimizar al máximo el rendimiento de los equipos de climatización.

En general, recabar, organizar, interpretar y archivar todos los datos disponibles de las instalaciones de climatización, calefacción y agua caliente sanitaria proporcionados por los sistemas mantenidos, poniéndolos a la disposición de la Universitat Politècnica de València o de la Asistencia Técnica Coordinación y Supervisión al Mantenimiento y efectuando las variaciones en los parámetros ó subrutinas de programación que ésta determine.

*** MANTENIMIENTO PREVENTIVO - PROGRAMADO**

Se consideran bajo esta denominación las operaciones periódicas, como verificaciones, inspecciones y sustitución de piezas realizadas en las máquinas o equipos componentes de la instalación, con la finalidad de lograr una conservación adecuada, conseguir el mejor rendimiento energético posible y alcanzar el máximo grado de seguridad en su manejo.

El mantenimiento preventivo se llevará a cabo en todas las máquinas o equipos componentes de las instalaciones objeto de este contrato, pertenecientes a la Universitat Politècnica de València; por tanto se sustentará en la realización, confección y actualización del Inventario de las instalaciones reseñadas.

Para cada uno de los equipos o componentes de la instalación, se confeccionarán las Gamas de Mantenimiento, donde se describirán las operaciones de mantenimiento a realizar con la frecuencia establecida. En el Anexo nº 2, se incluye una colección de Gamas de Mantenimiento tipo a partir de las cuales se deben elaborar las fichas de

máquinas definitivas.

* MANTENIMIENTO PREVENTIVO - PREDICTIVO

A diferencia de las operaciones del mantenimiento preventivo-programado, las cuales se efectúan cada cierto tiempo independientemente del estado del equipo o de uno de sus elementos, las operaciones del mantenimiento-predictivo consisten en registrar parámetros de la situación del equipo o de sus componentes que, una vez analizados, nos aconsejarán o no la sustitución de dicho elemento.

Evidentemente las operaciones de mantenimiento preventivo-predictivo requieren equipos sofisticados para efectuar el análisis, pero por el contrario ahorran y disminuyen el tiempo de mantenimiento ya que éste sólo se realiza cuando es completamente necesario.

Las gamas de mantenimiento actuales de las instalaciones de climatización contienen muchas operaciones del tipo predictivo tales como la toma de consumos eléctricos, comprobaciones de niveles, control de las condiciones de combustión, etc.

Para la toma de decisiones la empresa contratista emitirá el informe técnico detallado en el que se indique la conveniencia de modificación de la gama de preventivo programado siendo la Asistencia Técnica Coordinación y Supervisión al Mantenimiento, quien apruebe o desestime la propuesta.

* MANTENIMIENTO TÉCNICO – LEGAL

El mantenimiento Técnico-Legal será realizado sobre aquellos equipos ó instalaciones objeto del contrato que lo requieran (calderas, torres de refrigeración, etc.....), según los reglamentos Industriales de obligado cumplimiento en vigor ó que puedan promulgarse durante el período de vigencia del contrato, quedando obligado EL CONTRATISTA, a informar en forma y plazo de cualquier cambio en la Legislación aplicable, así como de las modificaciones necesarias a realizar para adecuar las instalaciones a la normativa.

EL CONTRATISTA ostentará la titularidad de todos los documentos oficiales exigidos en las distintas normativas en vigor para aquellas instalaciones ó aparatos que lo necesiten, tomando para sí las responsabilidades que se deriven de las mismas.

Cumplimentará los libros de mantenimiento en los apartados siguientes:

- Titularidad del Libro de Mantenimiento y de la Dirección Técnica en los casos que se necesite.
- Anotación de los resultados de las operaciones periódicas de mantenimiento.
- Relación de las revisiones periódicas de mantenimiento para las que esté autorizado.

A continuación se exponen, para las instalaciones de climatización, calefacción y agua caliente sanitaria con necesidad de mantenimiento por empresas especializadas, la normativa que las define como obligatorias. (En caso de derogación la correspondiente que la sustituya):

Instalación de Climatización RD 1027/2007 de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Instalaciones Técnicas en los Edificios (RITE) y sus instrucciones Técnicas I.T.

- Artículo 26. Mantenimiento de las instalaciones.
- Artículo 27. Registro de las operaciones de mantenimiento.
- Artículo 28. Certificado de mantenimiento.
- Instrucción Técnica IT 3. Mantenimiento y Uso

IT 3.2. MANTENIMIENTO Y USO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS.

Las instalaciones térmicas se utilizarán y mantendrán de conformidad con los procedimientos que se establecen a continuación y de acuerdo con su potencia térmica nominal y sus características técnicas:

- a. La instalación térmica se mantendrá de acuerdo con un programa de mantenimiento preventivo que cumpla con lo establecido en el apartado IT 3.3
- b. La instalación térmica dispondrá de un programa de gestión energética, que cumplirá con el apartado IT.

3.4

c. La instalación térmica dispondrá de instrucciones de seguridad actualizadas de acuerdo con el apartado IT.

3.5

d. La instalación térmica se utilizará de acuerdo con las instrucciones de manejo y maniobra, según el apartado IT. 3.6

e. La instalación térmica se utilizará de acuerdo con un programa de funcionamiento, según el apartado IT. 3.7

IT 3.3. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

1. Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con las operaciones y periodicidades contenidas en el programa de mantenimiento preventivo establecido en el Manual de Uso y Mantenimiento que serán, al menos, las indicadas en la tabla 3.1 de esta instrucción para instalaciones de potencia térmica nominal menor o igual que 70 kW o

2. Es responsabilidad del mantenedor autorizado o del director de mantenimiento, cuando la participación de este último sea preceptiva, la actualización y adecuación permanente de las mismas a las características técnicas de la instalación.

Tabla 3.1. Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad.

Operación	Periodicidad	
	70kW >70kW	
1. Limpieza de los evaporadores	t	t
2. Limpieza de los condensadores	t	t
3. Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración	t	2 t
4. Comprobación de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos	t	m
5. Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas	t	2 t
6. Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y chimenea	t	2 t
7. Limpieza del quemador de la caldera	t	m
8. Revisión del vaso de expansión	t	m
9. Revisión de los sistemas de tratamiento de agua	t	m
10. Comprobación de material refractario	.	2 t
11. Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera	t	m
12. Revisión general de calderas de gas	t	t
13. Revisión general de calderas de gasóleo	t	t
14. Comprobación de niveles de agua en circuitos	t	m
15. Comprobación de estanquidad de circuitos de tuberías	.	t
16. Comprobación de estanquidad de válvulas de interceptación	.	2 t
17. Comprobación de tarado de elementos de seguridad	.	m
18. Revisión y limpieza de filtros de agua	.	2 t
19. Revisión y limpieza de filtros de aire	t	m
20. Revisión de baterías de intercambio térmico	.	t
21. Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo	t	m
22. Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor	t	2 t
23. Revisión de unidades terminales agua-aire	t	2 t
24. Revisión de unidades terminales de distribución de aire	t	2 t
25. Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire	t	t
26. Revisión de equipos autónomos	t	2 t
27. Revisión de bombas y ventiladores	.	m
28. Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria	t	m
29. Revisión del estado del aislamiento térmico	t	t
30. Revisión del sistema de control automático	t	2 t
31. Revisión de aparatos exclusivos para la producción de agua caliente sanitaria de potencia térmica nominal 24,4 kW	4a	-
32. Instalación de energía solar térmica	*	*
33. Comprobación del estado de almacenamiento del biocombustible sólido	s	s
34. Apertura y cierre del contenedor plegable en instalaciones de biocombustible sólido	2t	2t
35. Limpieza y retirada de cenizas en instalaciones de biocombustible sólido	m	m

Tabla 3.1. Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad.		
Operación	Periodicidad	
	70kW >70kW	
36. Control visual de la caldera de biomasa	s	S
37. Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas y conductos de humos y chimeneas en calderas de biomasa.	t	m
38. Revisión de los elementos de seguridad en instalaciones de biomasa	m	m

S: una vez cada semana

m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada.

t: una vez por temporada (año).

2 t: dos veces por temporada (año); una al inicio de la misma y otra a la mitad del período de uso, siempre que haya una diferencia mínima de dos meses entre ambas.

4a: cada cuatro años.

*: cada cuatro años.

El mantenimiento de estas instalaciones se realizará de acuerdo con lo establecido en la Sección HE4.

Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria del Código Técnico de la Edificación.

IT 3.4. PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA.

IT 3.4.1 Evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de calor.

La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de calor en función de su potencia térmica nominal instalada, midiendo y registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y periodicidades indicadas en la tabla 3.2 que se deberán mantener dentro de los límites de la IT 4.2.1.2 a.

Tabla 3.2. Medidas de generadores de calor y su periodicidad.

Medidas de generadores de calor	20kW < P 70kW	Periodicidad	
		70 kW < P < 1000 kW	P>1000kW
1. Temperatura o presión del fluido portador en entrada y salida del generador de calor	2a	3m	m
2. Temperatura ambiente del local o sala de máquinas	2a	3m	m
3. Temperatura de los gases de combustión	2a	3m	m
4. Contenido de CO y CO2 en los productos de combustión	2a	3m	m
5. Índice de opacidad de los humos en combustibles sólidos o líquidos y de contenido de partículas sólidas en combustibles sólidos	2a	3m	m
6. Tiro en la caja de humos de la caldera	2a	3m	m

m: una vez al mes; 3m: cada tres meses, la primera al inicio de la temporada; 2a: cada dos años.

IT 3.4.2 Evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de frío

La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de frío en función de su potencia térmica nominal, midiendo y registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y periodicidades de la tabla 3.3.

Tabla 3.3. Medidas de generadores de frío y su periodicidad.

Medidas de generadores de frío	Periodicidad	
	70kW < P 1.000≤kW	P >1.000kW
1. Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del evaporador	3m	m
2. Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del condensador	3m	m
3. Pérdida de presión en el evaporador en plantas enfriadas por agua	3m	m

Periodicidad		
Medidas de generadores de frío	70kW < P 1.000≤kW	P >1.000kW
4. Pérdida de presión en el condensador en plantas enfriadas por agua	3m	m
5. Temperatura y presión de evaporación	3m	m
6. Temperatura y presión de condensación	3m	m
7. Potencia eléctrica absorbida	3m	m
8. Potencia térmica instantánea del generador, como porcentaje de la carga máxima	3m	m
9. CEE o COP instantáneo	3m	m
10. Caudal de agua en el evaporador	3m	m
11. Caudal de agua en el condensador	3m	m

m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada; 3m: cada tres meses; la primera al inicio de la temporada.

IT 3.4.3 Instalaciones de energía solar térmica

En las instalaciones de energía solar térmica con superficie de apertura de captación mayor que 20 m² se realizará un seguimiento periódico del consumo de agua caliente sanitaria y de la contribución solar, midiendo y registrando los valores. Una vez al año se realizará una verificación del cumplimiento de la exigencia que figura en la Sección HE 4 *Contribución solar mínima de agua caliente* del Código Técnico de la Edificación.

IT 3.4.4 Asesoramiento energético

1. La empresa mantenedora asesorará al titular, recomendando mejoras o modificaciones de la instalación así como en su uso y funcionamiento que redunden en una mayor eficiencia energética.

2. Además, en instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, la empresa mantenedora realizará un seguimiento de la evolución del consumo de energía y de agua de la instalación térmica periódicamente, con el fin de poder detectar posibles desviaciones y tomar las medidas correctoras oportunas. Esta información se conservará por un plazo de, al menos, cinco años.

IT 3.5. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

1. Las instrucciones de seguridad serán adecuadas a las características técnicas de la instalación concreta y su objetivo será reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios u operarios sufran daños inmediatos durante el uso de la instalación.

2. En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas instrucciones deben estar claramente visibles antes del acceso y en el interior de salas de máquinas, locales técnicos y junto a aparatos y equipos, con absoluta prioridad sobre el resto de instrucciones y deben hacer referencia, entre otros, a los siguientes aspectos de la instalación: parada de los equipos antes de una intervención; desconexión de la corriente eléctrica antes de intervenir en un equipo; colocación de advertencias antes de intervenir en un equipo, indicaciones de seguridad para distintas presiones, temperaturas, intensidades eléctricas, etc.; cierre de válvulas antes de abrir un circuito hidráulico; etc.

IT 3.6. INSTRUCCIONES DE MANEJO Y MANIOBRA.

1. Las instrucciones de manejo y maniobra, serán adecuadas a las características técnicas de la instalación concreta y deben servir para efectuar la puesta en marcha y parada de la instalación, de forma total o parcial, y para conseguir cualquier programa de funcionamiento y servicio previsto.

2. En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas instrucciones deben estar situadas en lugar visible de la sala de máquinas y locales técnicos y deben hacer referencia, entre otros, a los siguientes aspectos de la instalación: secuencia de arranque de bombas de circulación; limitación de puntas de potencia eléctrica, evitando poner en marcha simultáneamente varios motores a plena carga; utilización del sistema de enfriamiento gratuito en régimen de verano y de invierno.

IT 3.7. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO.

El programa de funcionamiento, será adecuado a las características técnicas de la instalación concreta con el fin de dar el servicio demandado con el mínimo consumo energético.

En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW comprenderá los siguientes aspectos:

- a. horario de puesta en marcha y parada de la instalación;
- b. orden de puesta en marcha y parada de los equipos;
- c. programa de modificación del régimen de funcionamiento;
- d. programa de paradas intermedias del conjunto o de parte de equipos;
- e. programa y régimen especial para los fines de semana y para condiciones especiales de uso del edificio o de condiciones exteriores excepcionales.

Desde el momento en que se realiza la recepción de la instalación, el titular de ésta debe realizar las funciones de mantenimiento, sin que éstas puedan ser sustituidas por la garantía de la empresa instaladora.

El mantenimiento será efectuado por empresas mantenedoras o por mantenedores debidamente autorizados por la correspondiente Comunidad Autónoma.

Además, en el caso de instalaciones cuya potencia total instalada sea igual o mayor que 5.000 Kw en calor y/o 1.000 Kw en frío, el mantenimiento debe realizarse bajo la dirección de un técnico titulado competente con funciones de director de mantenimiento ya pertenezca a la propiedad del edificio o la plantilla de la empresa mantenedora.

Las instalaciones cuya potencia térmica instalada sea menor que 70 kW deben ser mantenidas de acuerdo con las instrucciones del fabricante de los equipos componentes.

En general se incluye en el contrato cualquier reglamentación de obligado cumplimiento que sea promulgada o esté en vigor durante el tiempo de prestación del servicio y que afecte a las instalaciones objeto del contrato.

Se atenderá a lo dispuesto en el Decreto 173/2000, de 5 de Diciembre, del Gobierno Valenciano (DOGV nº 3.893, 07/12/2000) por el que se establecen las condiciones higiénico-sanitarias que deben reunir los equipos de transferencia de masa de agua en corriente de aire con producción de aerosoles, para la prevención de la legionelosis; así como el R.D. 865/2003, de 4 de Julio, BOE nº 171, del MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, en el que se especifican los programas de mantenimiento para las instalaciones de riesgo. De manera especial, se cumplirá con lo dispuesto en el REAL DECRETO 865/2003, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. Para ello se seguirán las Guías técnicas para la Prevención y Control de la Legionelosis en instalaciones, editadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo, y UNE 100030 Prevención y control de la Legionella.

* MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El Mantenimiento correctivo se realizará sobre todos los edificios, espacios e instalaciones objeto del contrato.

Las reparaciones que impliquen parada de los equipos ó instalaciones, ó incluso riesgo de parada, deberán ser comunicadas previamente a la Servei de Manteniment de la UPV y a la Asistencia Técnica Coordinación y Supervisión al Mantenimiento para su autorización.

El Contratista realizará las inspecciones y el control de los informes de las modificaciones realizadas por el personal de mantenimiento, prestando si fuese necesaria cualquier información para adecuar las mismas a la normativa vigente.

En todos los casos la aparición de cualquier tipo de avería deberá quedar registrada en un parte de averías.

El Contratista, podrá tener conocimiento de la existencia de una avería por vías diferentes:

- Avisos de avería fuera de horas de presencia, a través de telefonía móvil, con un tiempo de

- confirmación de recepción de aviso inferior a dos horas.
- A través de las propias inspecciones preventivas realizadas, en cuyo caso será el Contratista, quien pondrá en marcha el procedimiento correctivo.
- A través del sistema de avisos de averías MANTEC emitidos por el personal propio de la UPV, como puede ser Jefe de Mantenimiento, Supervisores de Área, responsables de edificios, etc.
- A través de la Asistencia Técnica de Coordinación y Supervisión del Mantenimiento por los canales habituales como sistema de avisos de averías MANTEC, telefonía, informes, etc.

En general, la detección de las averías se considera como una función más del contratista dentro de sus actividades.

A modo de ejemplo, en los trabajos de mantenimiento correctivo estarían incluidos:

- Cambio, sustitución o reparación de compresores, válvulas, bombas de circulación, elementos de control, ventiladores, motores, sondas, servomotores, sistemas de gestión,... etc.

* MANTENIMIENTO MODIFICATIVO

El Mantenimiento Modificativo engloba todas las operaciones encaminadas a la modificación o reforma de las instalaciones existentes, como consecuencia de la necesidad de adaptación a nuevas distribuciones/ampliaciones o como mejora del rendimiento de las mismas.

El mantenimiento modificativo será siempre fruto de estudio o proyecto previo. Surgida la necesidad de una posible intervención, estos estudios o proyectos serán presentados a la Asistencia Técnica Coordinación y Supervisión al Mantenimiento de la Universitat Politècnica de València acompañados de la correspondiente valoración económica para proceder como estime oportuno.

A título orientativo se citan como operaciones incluidas en el precio cierto de licitación las siguientes:

- Ampliación o modificación de las redes existentes, como anulación y retirada de consolas autónomas, fan-coils, radiadores, difusores o cambio de ubicación, etc.
- Cambios de pequeños tramos de tubería deterioradas y reparaciones en las que no entre material como desemboscos de tuberías.

2.3.- TRABAJOS NO INCLUIDOS EN EL PRECIO CIERTO DE LICITACIÓN

Para aquellos trabajos de reforma o ampliación sujetos al apartado b) del punto 2.1, cuya realización sea solicitada mediante Parte de Trabajo siendo su coste material (según tarifa PVP sin descuentos) superior a 450,00.- €, la Contrata deberá presentar un presupuesto previo para su aceptación por la Asistencia Técnica de Coordinación y Supervisión al Mantenimiento, la Contrata facturará el coste de los materiales según cuadro de precios de Anexo 1, estando la mano de obra incluida en el precio cierto de licitación en el caso en que el trabajo se ejecute por personal adscrito al contrato. Dejándose a juicio del Servicio de Mantenimiento de la UPV o la ATCSM la decisión del personal que debe ejecutar estos trabajos.

Para realizar todos los trabajos descritos por la modalidad de precio cierto de licitación, así como todos aquellos correspondientes a pequeñas reparaciones y trabajos varios que se soliciten por parte de la Universitat Politècnica de València, ésta podrá disponer de un oficial de la empresa bajo las ordenes de la Asistencia Técnica de Coordinación y Supervisión al Mantenimiento, a tiempo completo durante una jornada laboral completa de lunes a sábado siempre que lo solicite por motivos justificados.

Para aquellos trabajos incluidos en la modalidad de precio cierto de licitación que requieran la intervención de más medios materiales y humanos, la Contrata deberá aportarlos para no demorar su realización y sus costes están incluidos en el precio cierto de licitación ofertado.

2.4.- FRANQUICIA

Se establece una franquicia de 450,00.- € que se aplicará a cualquier material interviniente en trabajos que se realicen

por parte de la contrata de mantenimiento, sea cual sea el origen de estos, es decir, correctivo, preventivo, mejora, ampliación etc.

Los precios a aplicar para obtener el coste de un material para reparación, reposición o mejora y comprobar si supera la franquicia, o no, serán los siguientes:

- En primer lugar se consultará el cuadro de precios que figura en el Anexo nº1 del presente Pliego. Estos precios, correspondientes al Cuadro de Precios del Instituto Valenciano de la Edificación IVE, en vigor, se entienden como “descompuestos”, es decir están formados por el material, los accesorios necesarios, la mano de obra y los medios auxiliares.
- Para los precios que no se encuentren en el Anexo nº1, se consultarán las listas de precios tarifa PVP de los distintos fabricantes o proveedores oficiales, aplicándoles a estos la baja propuesta en el concurso para aplicar a las tarifa PVP (baja para PVP), entendiendo que el concepto de este precio es el de un precio “descompuesto”. Si el precio de este material con el descuento sobre PVP es igual o inferior a 450,00.- €, se considerará incluido en franquicia.
- En el caso en que el precio resultante del procedimiento descrito sea superior a los citados 450,00.- €, se seguirá el siguiente proceso: sobre los precios obtenidos de cada unidad de obra (en caso de ser PVP tras la baja correspondiente), se descontará la baja de adjudicación, se aplicarán los coeficientes de gastos generales (13%) y beneficio industrial (6%); y se aplicará el I.V.A.; obteniendo el precio final del trabajo.

La franquicia se aplicará a todos los materiales necesarios en el mantenimiento preventivo, correctivo, etc., de manera individual en cada actuación, no siendo admisible la acumulación de materiales iguales o distintos como justificación para superar el importe de la franquicia.

2.5. - BAJA APLICABLE A LOS PRECIOS PVP

Cuando se deba recurrir, según los puntos 2.3 y 2.4, a las listas de precios de las tarifas oficiales PVP de los distintos fabricantes o proveedores oficiales, para obtener el precio de un material, equipo o accesorio, la empresa deberá aplicar a estos precios la baja propuesta en el concurso, entendiendo que el concepto de este precio es el de un precio “descompuesto”. Esta baja o descuento para listas PVP deberá quedar claramente especificada en la propuesta técnico-económica realizada por el licitante en el concurso para la contratación, siendo esta un concepto distinto al de la baja general de adjudicación del contrato.

2.6. - FUNCIONAMIENTO

Las revisiones periódicas se realizarán de conformidad con los plazos señalados en el Anexo nº 2 del presente Pliego, sin interferir en la actividad laboral y docente de la Universitat Politècnica de València pudiendo esto ser causa de realización de los citados trabajos fuera de horarios laborales o docentes habituales, sin que ello suponga reclamación alguna por parte de la empresa contratista.

A modo de ejemplo se citan los siguientes trabajos como causa de operaciones a realizar fuera de horario laboral o docente:

- Tratamientos Bacteriológicos de Conductos.
- Tratamientos anti-legionella.
- Reformas en redes de conductos, difusores, etc.
- Cualquier actuación que por su necesidad o urgencia se considere por parte de la UPV.
- Trabajos de supervisión o conducción ante actos o celebraciones propias de la actividad de la UPV.

Además de cualquier trabajo de la modalidad de mantenimiento correctivo necesario para subsanar averías o anomalías de funcionamiento en los plazos indicados en el presente Pliego.

2.6.1. - CUADROS DE REVISIONES MENSUALES.

La Asistencia Técnica de Coordinación y Supervisión al Mantenimiento facilitará los cuadros tipos de revisiones en el que se especifican los trabajos de revisión del Anexo nº 2. La contrata elaborará las fichas definitivas de revisiones teniendo en cuenta los cuadros del Anexo nº 2, los reglamentos en vigor y especialmente las Guías Técnicas del IDAE para el Ahorro y Eficiencia Energética en Climatización:

- Guía Técnica para Mantenimiento de Instalaciones Térmicas
- Guía Técnica para Contabilización de Consumos
- Guía Técnica para Determinación del Rendimiento Energético
- Guía Técnica para Inspección de Eficiencia en Calderas
- Guía Técnica para Torres de refrigeración
- Etc...

La Contrata deberá realizar las revisiones dentro de las fechas propuestas en el cuadro de revisiones, indicando la fecha de realización y la firma del oficial que la ha realizado. Al finalizar el mes la Contrata deberá entregar a la Asistencia Técnica de Coordinación y Supervisión al Mantenimiento el cuadro de revisiones del mes cumplimentado, adjuntando los albaranes de trabajo de la empresa donde se relacione el material sustituido como consecuencia de dichas revisiones.

La contrata junto con el cuadro de revisiones de mes deberá rellenar las fichas de mantenimiento de las máquinas o equipos (ficha de consumos, ficha de revisión de máquina o equipo, etc.), en poder de los supervisores de cada área. Estos deberán ser conocedores de las revisiones que se realicen en todo momento y validarán con su firma los trabajos realizados por la contrata.

Por tanto, a la contrata se le exigirá la especificación documental clara de las revisiones de preventivo realizado y la validación por parte del supervisor de área, debiéndose presentar esta a la ATCSM-UPV con la siguiente frecuencia:

- Listado informe semanal de seguimiento, a aportar en las reuniones semanales.
- Informe mensual a presentar junto con la factura mensual.
- Recopilación trimestral y presentación de informe documentado y validado durante el mes siguiente al del trimestre finalizado (abril-julio-octubre-enero).

En caso de incumplimiento de las revisiones a realizar o de la omisión de la información solicitada se procederá a la penalización económica que se aplicará en modo porcentual al incumplimiento, descontándose su importe en la factura mensual correspondiente. La penalización económica se calculará según se especifica en el CAPITULO SEXTO REGLAMENTO DE SERVICIO, 6.2.2- F2.- FALLOS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-TÉCNICO LEGAL.

La Contrata deberá proponer a la Asistencia Técnica de Coordinación y Supervisión al Mantenimiento, la fecha para la realización de cada una de las revisiones caso que la que venga en el cuadro de revisiones no se ajuste a su programa de trabajo. La Contrata deberá remitir después de cada revisión un informe a la Asistencia Técnica de Coordinación y Supervisión al Mantenimiento junto con la ficha de revisión, en el que se especifiquen los trabajos a realizar para subsanar las deficiencias observadas. A estas revisiones podrá asistir un miembro del personal de la Universitat Politècnica de València.

La Contrata deberá entregar en un plazo de treinta días naturales a partir de la notificación de la adjudicación, una colección de las fichas de mantenimiento de acuerdo con los modelos presentados en el Anexo nº 2, los reglamentos en vigor y especialmente las Guías Técnicas del IDAE para el Ahorro y Eficiencia Energética en Climatización (Guía Técnica para Mantenimiento de Instalaciones Térmicas, Guía Técnica para Contabilización de Consumos, Guía Técnica para Determinación del Rendimiento Energético, Guía Técnica para Inspección de Eficiencia en Calderas, Guía Técnica para Torres de refrigeración, etc.....), que se deben considerar como unos mínimos a cumplimentar, debiendo estas fichas ser aprobadas por la Asistencia Técnica de Coordinación y Supervisión al Mantenimiento. Tras la aprobación de estas se elaborarán los libros de mantenimiento de cada edificio conteniendo las fichas de las

máquinas en la que se especifiquen el código, los datos de máquina y las revisiones a efectuar. Toda esta información deberá ser almacenada y gestionada a través de la aplicación informática GMAO a suministrar por la contrata, instalada en el CPD de la UPV., siendo el contratista el responsable de la actualización permanente de toda la información en el sistema.

La presentación de toda la documentación solicitada se adjuntará a la factura mensual siendo esta imprescindible para poder ser validada por parte de la Asistencia Técnica Coordinación y Supervisión al Mantenimiento de la UPV.

2.6.2. - PARTES DE TRABAJO.

El Contratista de Mantenimiento recibirá diariamente los Avisos de Incidencias de las instalaciones objeto del presente contrato, a través del sistema informático de avisos MANTEC, o bien, avisos de Solicitud de Trabajo de Mantenimiento a través de cualquier otro medio que establezcan la Universitat Politècnica de València o la Asistencia Técnica de Coordinación y Supervisión al Mantenimiento. Tras estas peticiones la Asistencia Técnica de Coordinación y Supervisión al Mantenimiento podrá realizar el seguimiento de los Trabajos solicitados, el Contratista presentará semanalmente un listado de éstos a la ATCSM con el estado en que se encuentran para su seguimiento, pudiendo ser realizado este también por personal de la Universitat Politècnica de València usuario de dichas instalaciones para el control de su ejecución.

Una vez realizado el parte de trabajo, el Oficial de la Empresa mantenedora se pondrá en contacto con el Supervisor de Área y en su defecto con la Asistencia Técnica de Coordinación y Supervisión al Mantenimiento para su verificación, entregando el parte realizado o remitiéndolo por fax/e-mail a la Asistencia Técnica de Coordinación y Supervisión al Mantenimiento, recabando previamente la conformación del usuario. Esto podrá ser realizado a través del sistema de avisos MANTEC.

Para los trabajos de reparación y pequeñas reformas se seguirán los procedimientos habituales de la Universitat Politècnica de València, mediante la remisión de partes de incidencias diarias (MANTEC) o bien por Fax/e-mail a la Contrata de un Parte de Trabajo que deberá ser debidamente cumplimentado y remitido de nuevo a la Asistencia Técnica de Coordinación y Supervisión al Mantenimiento, o bien mediante la adjudicación de una Memoria Valorada redactada por la Asistencia Técnica de Coordinación y Supervisión al Mantenimiento.

2.6.3. - COORDINACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA CON REPRESENTANTES DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

El interlocutor de la contrata estará permanentemente en contacto con los responsables de mantenimiento de la Universitat Politècnica de València, bien sea Servei de Manteniment y/o la Asistencia Técnica de Coordinación y Supervisión al Mantenimiento, para la coordinación de los trabajos de mantenimiento y para informarles en cualquier momento.

Para la comunicación entre ambos se utilizarán los siguientes medios:

- Teléfono móvil del Ingeniero responsable de la contrata
- Teléfono fijo de la oficina del Contratista
- Fax de la oficina del Contratista
- Correo electrónico de la oficina del Contratista
- Cualquier medio que considere oportuno el Servei de Manteniment.
- Etc.

Periódicamente y siempre que lo considere oportuno la Asistencia Técnica Coordinación y Supervisión al Mantenimiento de la Universitat Politècnica de València convocará reuniones extraordinarias para tratar temas que estén relacionados con el mantenimiento de los Campus de la U.P.V.

2.7. - REUNIONES PERIÓDICAS

La Universitat Politècnica de València y la Asistencia Técnica de Coordinación y Supervisión al Mantenimiento convocarán las reuniones periódicas que a su juicio juzguen oportunas a las que asistirá el Delegado de la Contrata, y en su caso el personal de la Universitat Politècnica de València que se estime conveniente, al objeto de analizar el

funcionamiento del Servicio de Mantenimiento contratado.

Reuniones con los Representantes de la Universitat Politècnica de València

Cuando el Servei de Manteniment de la UPV estime oportuno podrá convocar reuniones de coordinación de mantenimiento de los Campus de la U.P.V., a estas reuniones podrán asistir regularmente las entidades implicadas en su funcionamiento estando representadas por:

Representantes del Servei de Manteniment y/o Servei d'Infraestructura de la U.P.V.

Los representantes de los Edificios

Los representantes de las Escuelas, Departamentos ó Institutos.

Los Interlocutores de los Edificios, Supervisores de Área o Conserjes.

La Asistencia Técnica Coordinación y Supervisión al Mantenimiento de la Universitat Politècnica de València en los Campus de la U.P.V.

Las empresas Contratistas del Mantenimiento; al menos representadas por el Ingeniero responsable y el Encargado General

En estas reuniones se tratarán diversos aspectos del funcionamiento del Servicio de Mantenimiento de los Campus de U.P.V. con el fin de obtener el mejor resultado posible y la disminución del número de insatisfechos.

Reuniones Periódicas con la Asistencia Técnica Coordinación y Supervisión al Mantenimiento de la U.P.V.

Semanalmente se celebrarán reuniones con la Asistencia Técnica Coordinación y Supervisión al Mantenimiento de la Universitat Politècnica de València. En estas reuniones se tratarán aspectos del mantenimiento diario en el Campus de U.P.V., con el fin de comprobar el cumplimiento del Pliego de mantenimiento contratado.

A título orientativo, los temas tratados seguirán una estructura similar a la que se expone a continuación:

- Lectura y revisión del acta anterior
- Seguimiento de avisos pendientes/ejecutados/validados semanales y a origen (anual)
- Seguimiento de la ejecución del mantenimiento preventivo
- Repaso de temas pendientes de actas anteriores
- Temas surgidos durante la semana
- Solicitudes (de trabajo y documentación) por parte de la Asistencia Técnica Coordinación y Supervisión al Mantenimiento del Campus de U.P.V.
- Entrega de documentación por parte de la empresa contratista y revisión de la misma.
- Revisiones a realizar "in situ" en los Campus de U.P.V.
- Para finalizar se elaborarán los documentos Anexos que se estimen oportunos.

Reuniones Periódicas con la Asistencia Técnica Coordinación y Supervisión al Mantenimiento de la U.P.V. para coordinación de Seguridad y Salud

Con una periodicidad aproximadamente mensual se realizarán reuniones de coordinación siguiendo una estructura aproximada a la que a continuación se expone:

1. PERSONAL

En este punto se tratarán las nuevas altas a las plantillas de las empresas de mantenimiento, quedando reflejado con nombre y apellidos los operarios nuevos incorporados.

2. DOCUMENTACIÓN

En este punto se dejará constancia del estado de la documentación de las empresas en lo referente a SS, quedando por escrito cualquier falta de documentación referente a trabajadores, equipos de trabajo, EPI's, etc...

3. INSPECCIONES EN DISTINTOS TAJOS

En este apartado se tratarán las diferentes inspecciones de SS realizadas durante el mes, a las empresas en distintos lugares de trabajo. Se adjuntan actas y reportaje fotográfico de dichas inspecciones junto con esta acta de reunión, comentando las posibles deficiencias encontradas para darles solución.

4. ACCIDENTES / INCIDENTES

En este apartado, se tratan los posibles accidentes o incidentes que hayan surgido desde la última reunión, solicitando en su caso: la investigación de los mismos, certificados de accidentabilidad, etc.

5. TEMAS VARIOS TRATADOS

En este punto, se abre un foro de debate en los que empresas, propiedad o ATCSM exponen inquietudes, observaciones, situaciones de riesgo detectadas, informaciones, y en general todo lo que se quiera dejar constancia.

6. PRÓXIMA REUNIÓN

Por último, se especifica la fecha y hora de la próxima reunión para tratar los temas concernientes a SS de los diferentes campus.

Finalmente se procederá a las FIRMAS DE TODOS LOS ASISTENTES.

CAPITULO TERCERO PERSONAL

3.1. - CONDICIONES GENERALES

El contratista dispondrá del personal necesario para satisfacer adecuadamente las exigencias del presente Pliego. En un plazo inferior a 15 días naturales desde la notificación de la adjudicación, el contratista facilitará a la Asistencia Técnica de Coordinación y Supervisión al Mantenimiento el Organigrama de equipo indicando al menos el cargo y categoría de cada uno de los componentes del organigrama así como horarios, turnos y teléfonos de contacto.

La Universitat Politècnica de València, a través de la Asistencia Técnica de Coordinación y Supervisión al Mantenimiento, como consecuencia de los resultados de la prestación del servicio, podrá exigir una modificación del Organigrama, el cual deberá realizarse en un plazo no superior a 10 días naturales, que deberá ser aprobado o ampliado por la Asistencia Técnica de Coordinación y Supervisión al Mantenimiento. Al iniciarse el contrato, la contrata facilitará a la Universitat Politècnica de València la relación de nombres de las personas empleadas en este servicio, indicando el lugar que ocupan en el organigrama, teniendo derecho, la Universitat Politècnica de València, a intervenir en la sustitución del personal que hubiere contratado libremente el contratista, obligando al mismo, sin responsabilidad alguna por parte de la Universitat Politècnica de València, a que les separe del servicio o imponga la sanción oportuna a que diere motivo. La contrata facilitará un parte con las variaciones habidas en la plantilla, indicando en él el puesto que ocupan, nombre y domicilio del nuevo personal. Será condición necesaria para realizar una certificación (factura mensual) la presentación del parte correspondiente a ese período. También vendrá obligada la empresa a facilitar mensualmente a la Universitat Politècnica de València una copia sellada del ingreso de las cuotas de la Seguridad Social.

Al final de cada año se facilitará la lista resultante después del movimiento de altas y bajas, así como el Organigrama correspondiente.

Serán de cuenta de la contrata el importe de los salarios y cargas sociales de todo el personal necesario para cumplir cuanto se relaciona en este Pliego, así como cualquier consecuencia derivada de la rescisión de los contratos de trabajo.

3.2. – PERSONAL TÉCNICO TITULADO DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

El contratista contará con un técnico titulado (Ingeniero Industrial o Ingeniero Técnico Industrial) con experiencia en instalaciones de características equivalentes, en plantilla con dedicación completa para la realización de aquellos trabajos en los que se exija su presencia y como interlocutor con la Universitat Politècnica de València.

Además, el contratista contará “in situ” con dedicación completa y exclusiva, e incluidos en plantilla en el momento de inicio del contrato, como mínimo con los siguientes titulados:

- Un/a (1) Técnico (Ingeniero Industrial ó Ingeniero Técnico Industrial) que será el interlocutor válido con la Universitat Politècnica de València, con conocimientos técnicos y experiencia demostrable mínima de cinco (5) años al frente de servicios equivalentes, a juicio de la Universitat Politècnica de València, con plena autoridad y los debidos poderes para resolver cuantos problemas pudieran surgir en el desempeño del servicio. Tendrá dedicación exclusiva al contrato y presencia permanente en la UPV.
- Un/a (1) Técnico (Ingeniero Técnico) de apoyo al contrato para realizar labores de gestión de mantenimiento, delineación, labores técnicas de campo y oficina, con experiencia en climatización demostrable mínima de tres (3) años en servicios equivalentes, a juicio de la Universitat Politècnica de València. Tendrá dedicación exclusiva al contrato y presencia permanente en la UPV.
- Dos (2) Administrativo/a para gestiones y organización propias del contrato para realizar labores de gestión de mantenimiento y labores técnicas de oficina, con experiencia demostrable mínima de

tres (3) años en servicios equivalentes, a juicio de la Universitat Politècnica de València. Tendrán dedicación exclusiva al contrato y presencia permanente en la UPV.

3.3. - OFICIALES DE MANTENIMIENTO

El contratista contará “in situ” con dedicación completa, e incluidos en plantilla en el momento de inicio del contrato, como mínimo con los siguientes oficiales:

- Dos (2) Encargados Generales para mantenimiento correctivo, con calificación mínima de FP II y con experiencia demostrable en instalaciones de climatización, y en puesto equivalente, mínima de diez (10) años, a juicio de la Universitat Politècnica de València. Con dedicación exclusiva y permanente al contrato.
- Un/a (1) Encargado General para mantenimiento preventivo, con calificación mínima de FP II y con experiencia demostrable en instalaciones de climatización, y en puesto equivalente, mínima de diez (5) años, a juicio de la Universitat Politècnica de València. Con dedicación exclusiva y permanente al contrato.
- Quince (15) Oficiales de 1ª, con calificación mínima de oficial de 1ª Frigorista (12), con experiencia demostrable mínima de cinco (5) años para los oficiales destinados a tanto a preventivo como de correctivo. Tendrán dedicación exclusiva al contrato. Entre los oficiales de mantenimiento la empresa adjudicataria deberá contar con (1) un oficial de 1ª tubero-soldador, (1) un oficial de 1ª fontanero y (1) un oficial de 1ª conductor, para realizar trabajos de reparación o pequeñas modificaciones en las diferentes redes de tuberías y conductos, estos estarán destinados al campus de Vera, pudiendo desplazarse al resto de campus en función de las necesidades de trabajo, siempre que la UPV lo estime oportuno. Distribuidos del siguiente modo:
 - Preventivo
 - o Campus de Vera – 7 oficiales de 1ª
 - Correctivo
 - o Campus de Alcoi – 1 oficial de 1ª
 - o Campus de Gandia – 1 oficial de 1ª
 - o Campus de Vera – 6 oficiales de 1ª
- Once (11) oficiales de 2ª ó 3ª especialidad Metal con experiencia demostrable mínima de tres (3) años. Con dedicación exclusiva al contrato. Distribuidos del siguiente modo:
 - Preventivo
 - o Campus de Alcoi – 1 oficial de 2ª/3ª
 - o Campus de Gandia – 1 oficial de 2ª/3ª
 - o Campus de Vera – 5 oficiales de 2ª/3ª
 - Correctivo
 - o Campus de Vera – 4 oficiales de 2ª/3ª

Además, de la experiencia demostrable documentalmente, la Universitat Politècnica de València establecerá los medios de evaluación que estime oportunos en el momento de su incorporación y/o a lo largo del desarrollo del contrato, procediéndose posteriormente a su admisión o desestimación.

El Contratista presentará Certificados de estudio y justificantes que acrediten la calificación requerida para cada uno de los técnicos y operarios con plena dedicación, para poder realizar aquellos trabajos que le sean requeridos por la Universitat Politècnica de València en los plazos señalados en este Pliego.

- De entre los oficiales relacionados anteriormente se garantizará la presencia de dos de ellos

permanentemente en el Campus de Gandia; y otros dos en el Campus de Alcoi. El resto de oficiales tendrán el puesto de trabajo habitual en el Campus de Vera, pudiendo desplazarse a los Campus de Blasco Ibáñez, Gandia ó Alcoi, siempre que se les requiera para satisfacer las necesidades de mantenimiento.

Entre los oficiales de mantenimiento la empresa adjudicataria deberá contar con (1) un oficial de 1ª tubero-soldador, (1) un oficial de 1ª fontanero y (1) un oficial de 1ª conductor, para realizar trabajos de reparación o pequeñas modificaciones en las diferentes redes de tuberías y conductos, estos estarán destinados al campus de Vera, pudiendo desplazarse al resto de campus en función de las necesidades de trabajo, siempre que la UPV lo estime oportuno. Se destinarán preferentemente a realizar trabajos de reparación en redes hidráulicas, soportes o pequeñas modificaciones en redes hidráulicas, de conductos, etc., con el fin de no demorar las actuaciones inmediatas y urgentes. De este modo no se admitirán tiempos de espera, achacables a subcontratas externas, para este tipo de actuaciones.

- *Además deberá disponer de otros oficiales y peones para realizar otros trabajos que requieran la presencia de un mayor número de operarios en los Campus de U.P.V., así como ante necesidades de refuerzo de la plantilla por puntas de trabajo, especialmente en períodos de máxima demanda de calor o frío.*

El Contratista presentará una relación de empresas auxiliares a las que se les subcontratarán otros trabajos reseñados en el presente Pliego, debiendo ser previamente aprobadas por la UPV-ATCSM para el desarrollo de sus trabajos.

3.4. - ÓRDENES

Todo el personal de la contrata deberá obedecer las órdenes que les dé el personal cualificado de la Universitat Politècnica de València, Servei de Manteniment de la UPV y de la Asistencia Técnica de Coordinación y Supervisión al Mantenimiento, para lo que se les facilitará una relación del personal cualificado.

Lo medios personales a disposición del servicio de inspección de mantenimiento la UPV son:

- Los supervisores de área de la UPV.
- El personal propio de mantenimiento general de la UPV.
- Personal propio de administración y dirección dels Serveis de Manteniment e Infraestructura de la UPV.
- El personal de la Asistencia Técnica de Coordinación y Supervisión de Mantenimiento de la UPV.
- Y aquellas que en su momento considere nombrar el Servei de Manteniment de la UPV.

3.5. - JORNADA LABORAL Y VACACIONES.

El contratista fijará para sus operarios la jornada laboral y los turnos de trabajo que estime más convenientes para la mejor marcha del servicio comunicándolo siempre, con suficiente antelación, a la Asistencia Técnica Coordinación y Supervisión al Mantenimiento para su aprobación. No obstante, deberá quedar cubierto el servicio dentro del horario de funcionamiento de las dependencias de la Universitat Politècnica de València (de lunes a viernes de 7,00 h a 21,30h y los sábados de 8,00 a 15,00) pudiendo la Universitat Politècnica de València en aquellos casos que estime necesario, determinar un horario específico sin que el contratista pueda solicitar por ello un aumento de los precios concertados. Se consideran incluidas en el contrato las horas extraordinarias empleadas en atender actividades propias de la Universitat Politècnica de València tales como exámenes de oposiciones, cursos de verano, Escola d'Estiu, oposiciones, actos de apertura y clausura, nombramientos de doctores "honoris causa", y otras que se consideren por parte del Servei de Manteniment. Por otro lado no estarán incluidas las horas correspondientes a Ferias alternativas, Fiestas y otras actividades no promovidas por la propia UPV.

Durante el periodo en que la Empresa adjudicataria realice las vacaciones, ésta deberá dejar el personal mínimo para realizar el mantenimiento y las revisiones previstas coincidentes con el periodo de vacaciones, obligándose a comunicarlo con la suficiente antelación a la Asistencia Técnica de Coordinación y Supervisión al Mantenimiento de la

Universitat Politècnica de València.

Tendrán una consideración especial los períodos de máxima demanda térmica de las instalaciones, en las que el contratista procurará disponer de personal suficiente para atender las elevadas puntas de trabajo que históricamente se han requerido. Se evitará, en la medida de lo posible, que las vacaciones del personal coincidan con el período de máxima demanda de calor o frío. Siendo los meses críticos para conceder vacaciones al personal de la plantilla adscrita al contrato junio, julio y septiembre. No obstante el contratista podrá suplir su ausencia con personal ajeno al contrato comunicándolo con la suficiente antelación a la ATCSM de la Universitat Politècnica de València.

3.6. - SEGURIDAD DEL PERSONAL Y RECURSO PREVENTIVO

La Contrata dotará a todo el personal a sus órdenes de todos los elementos de seguridad y prevención de accidentes que exigen las disposiciones vigentes (cinturones de seguridad, cascos protectores, guantes aislantes, discriminadores de tensión, líneas de vida, andamios, escaleras de seguridad, etc.), debiendo tomar las medidas necesarias para conseguir que dichos elementos sean utilizados por el personal, siendo la responsabilidad de los accidentes laborales que pueda sufrir el personal de la contrata, únicamente de la contrata. Para ello el contratista presentará previo al comienzo de la actividad a la Asistencia Técnica Coordinación y Supervisión al Mantenimiento un Plan de Seguridad y Salud previsto para el desarrollo del mantenimiento en las Instalaciones del Campus de U.P.V. Será responsabilidad de la contrata la observación por parte de su personal de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre; por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. BOE núm. 298 de 13 de diciembre y RD 614/2001 de 8 de junio, sobre Disposiciones Mínimas para la Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores Frente al Riesgo Eléctrico.

Especialmente importante es la formación en esta materia del personal adscrito al contrato, que deberá ser asegurada por el contratista.

En la consecución de este objetivo, se considerará de manera especial en la licitación a aquellas empresas que acrediten documentalmente la formación específica del personal destinado al contrato en materia de seguridad y salud laboral y en gestión de recursos técnicos ante emergencias. En este último sentido se incluyen la utilización de equipos de primeros auxilios, la utilización de los medios de sectorización, de extinción de señalización y evacuación de manera coordinada y efectiva.

La obligación de la designación del recurso preventivo recaerá sobre el Contratista, debiendo ser un trabajador de su propia plantilla conocedor del ámbito donde se desarrollarán los trabajos previstos en el presente pliego.

Presencia de los recursos preventivos:

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos:

- a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.
- b. Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales.
- c. Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.

Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los siguientes:

- d. Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
- e. Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
- f. Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa.

Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar entre sí.

Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia.

No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico. En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos del empresario.»

DOCUMENTACIÓN SS PARA LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Según lo referido en el R.D. 171/2004, de 30 de Enero, en el que se regula la coordinación de actividades empresariales, la documentación a aportar por las empresas concurrentes en un centro de trabajo, será en principio la que a continuación se detalla:

1. Evaluación de riesgos específica, para las instalaciones donde prestan sus servicios.
2. Evaluación de los riesgos que puedan ser causados a terceras personas.
3. Justificante de la formación e información de los trabajadores en materia de SS.
4. Declaración Jurada en el que se especifica que se dispone de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales actualizado y en vigor.

Para casos extraordinarios, en los que se prevé que los trabajos conlleven un nivel muy elevado de peligrosidad o bien se trate de trabajos singulares, se tratará de forma individual y podrá ser requerida nueva documentación específica (protocolo de actuación, medios a utilizar, formación específica, etc.).

Para todo lo referente a la Coordinación de Actividades Empresariales se remite al ANEXO nº 8 “MANUAL PREVENTIVO PARA EMPRESAS EXTERNAS: CONTRATO DE LARGA DURACIÓN”.

3.7. - MECANISMOS DE CONTROL DEL PERSONAL

La Universitat Politècnica de València a través de la Unidad Técnica-Servei de Manteniment y la Asistencia Técnica Coordinación y Supervisión al Mantenimiento establecerán un procedimiento de control de presencia de los operarios tanto en el Campus de Vera como en los de Gandía y Alcoi durante los horarios correspondientes a cada uno de ellos. El Contratista estará obligado a cumplir con este procedimiento cuando la Universitat Politècnica de València lo considere oportuno y facilitará el normal desarrollo de este procedimiento de control.

3.8.- MEDIOS DE TRANSPORTE

La contrata proveerá a sus técnicos y oficiales de los medios de transporte necesarios para sus desplazamientos por el Campus de Vera.

Estos medios deberán estar constituidos, como mínimo, por dos (2) ciclomotores de uso individual, respectivo del técnico responsable del contrato y del encargado general; además de un (1) vehículo con capacidad de carga y transporte para ser utilizado por los oficiales del contrato. Estos oficiales deberán disponer, también, de un medio de transporte, tal como una bicicleta o ciclomotor, debiendo disponerse al menos uno de estos medios, por cada operario de turno en el Campus de Vera.

CAPITULO CUARTO RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATA

4.1. - CON RELACIÓN AL SERVICIO DE CONSERVACIÓN

El contratista será responsable de las deficiencias en el servicio debido a la mala conservación, conducción y mantenimiento del mismo o a una errónea e incompleta inspección.

Se establece un plazo de garantía mínima de un (1) año para todos los trabajos de mantenimiento, reparación o mejora, incluyendo mano de obra y materiales.

La Universitat Politècnica de València no admitirá la facturación de elementos o piezas deterioradas motivadas por la incorrecta revisión o inspección de los mismos, corriendo los mismos por cuenta del contratista.

La Universitat Politècnica de València podrá imponerle penalizaciones de cuantía proporcionada a las faltas y deficiencias, además de las que específicamente se indican en este Pliego.

Así mismo, será responsabilidad de la CONTRATA velar por el cuidado y custodia de todas las instalaciones objeto de este contrato, por tanto correrán a cargo del CONTRATISTA todas las piezas, repuestos o elementos que sean objeto de robos o actos vandálicos, para ello la empresa contratista podrá contratar una póliza de seguro que cubra los posibles desperfectos por vandalismo ó robo, para lo cual será fundamental disponer del inventario actualizado de todas las instalaciones a mantener.

4.2. - ANTE LOS ORGANISMOS OFICIALES

El contratista será el único responsable ante la Administración del Servicio de Mantenimiento. La Universitat Politècnica de València se limitará a disponer de la Estructura Técnica de supervisión y control que se precise para coordinar los trabajos y verificación de lo realizado, a fin de asegurarse que el Mantenimiento y Conservación se esta llevando a cabo conforme a las exigencias y compromisos contractuales adquiridos.

El mantenimiento Técnico-Legal será realizado sobre aquellos equipos o instalaciones objeto del contrato que lo requieran según los reglamentos Industriales de obligado cumplimiento en vigor o que puedan promulgarse durante el período de vigencia del contrato, quedando obligado el CONTRATISTA DEL MANTENIMIENTO, a informar en forma y plazo de cualquier cambio en la Legislación aplicable, así como de las modificaciones necesarias a realizar para adecuar las instalaciones a la normativa.

EL CONTRATISTA DEL MANTENIMIENTO, ostentará la titularidad de todos los documentos oficiales exigidos en las distintas normativas en vigor para aquellas instalaciones ó aparatos que lo necesiten, tomando para sí las responsabilidades que se deriven de las mismas.

Cumplimentará todos los libros de mantenimiento en los apartados siguientes:

- Titularidad del Libro de Mantenimiento y de la Dirección Técnica en los casos que se necesite.
- Anotación de los resultados de las operaciones periódicas de mantenimiento.
- Relación de las revisiones periódicas de mantenimiento para las que esté autorizado.

Además será el responsable de su presentación para los correspondientes visados ante los organismos oficiales.

A continuación se exponen las instalaciones de climatización, calefacción y agua caliente sanitaria con necesidad de mantenimiento por empresas especializadas y normativa que las define como obligatorias. (En caso de derogación la correspondiente que la sustituya ó bien las nuevas que puedan promulgarse).

Instalación de Climatización Real Decreto 1027/2007 del 20 de Julio de 2.007 y sus Instrucciones Técnicas I.T.

Mantenimiento y Uso I T 3

Desde el momento en que se realiza la recepción de la instalación, el titular de ésta debe realizar las funciones de mantenimiento, sin que éstas puedan ser sustituidas por la garantía de la empresa instaladora.

El mantenimiento será efectuado por empresas mantenedoras o por mantenedores debidamente autorizados por la Conselleria d'Indústria de la Generalitat Valenciana.

Además, en el caso de instalaciones cuya potencia total instalada sea igual o mayor que 5.000 Kw en calor y/o 1000 Kw en frío, así como las instalaciones de calefacción o refrigeración solar cuya potencia térmica sea mayor que 400 Kw, existirá un director técnico de mantenimiento que debe poseer como mínimo el título de grado medio de una especialidad competente.

Las instalaciones cuya potencia térmica instalada sea menor que 70 kW deben ser mantenidas de acuerdo con las instrucciones del fabricante de los equipos componentes.”

Instalaciones Térmicas en los Edificios, el contratista será el interlocutor válido con la administración y responsable del cumplimiento de las medidas a adoptar para el cumplimiento del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. Se encargará de las revisiones periódicas, tratamientos, analíticas, documentación, etc. Para ello podrá subcontratar los trabajos con empresas especializadas del sector. Se seguirán las Guías técnicas para la Prevención y Control de la Legionelosis en instalaciones, editadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo. El contratista realizará las labores de representación de la propiedad cuando esta lo considere oportuno, y acompañará a los inspectores de la administración competente en cuantas inspecciones estimen convenientes.

CAPITULO QUINTO MEDIOS MATERIALES

5.1. - MATERIAL EN ALMACÉN

El contratista estará obligado a tener en sus almacenes un "stock" de materiales suficiente para poder atender y reparar inmediatamente cualquier avería o accidente que se produzca. La Universitat Politècnica de València le podrá exigir cuando lo estime oportuno, una relación de materiales a mantener siempre en "stock", estableciendo los procedimientos de control necesarios para garantizar su cumplimiento.

Además, la Empresa de Mantenimiento dispondrá de un listado de proveedores de todos los materiales que forman parte de las instalaciones de la UPV para que, en caso necesario, el tiempo de suministro del material sea el más corto posible evitando al máximo las molestias a los usuarios. El listado definitivo deberá ser entregado por el CONTRATISTA a la Asistencia Técnica Coordinación y Supervisión al Mantenimiento para su comprobación con un plazo máximo de 60 días naturales desde el inicio de la actividad en los Campus de la U.P.V.

A modo orientativo se adjunta una relación tipo mínima de materiales a mantener en Stock. En esta relación de repuestos recomendados se detallan alguno de los materiales a reponer más habituales en este tipo de instalaciones.

RELACIÓN DE REPUESTOS RECOMENDADOS

Regulación y control

- Actuadores de válvulas
- Válvulas motorizadas
- Servomotores de compuertas.
- Sondas de temperatura
- Manómetros
- Termómetros
- Controladores, etc...
- Etc....

Climatización

- Compresores herméticos habituales
- Motores varios fan-coils
- Filtros de aire
- Motores eléctricos climatizadores.
- Rodamientos varios
- Cierres mecánicos bombas.
- Etc...

5.2. - MATERIAL INSTALACIONES.

5.2.1. - Materiales propios de equipos o instalaciones.

Serán, por un lado, todos aquellos que ocupando un lugar permanente en un equipo o instalación es necesario sustituirlos por deterioro, envejecimiento, desgaste, rotura o incorrecto funcionamiento, y por otro, todos aquellos productos de carácter consumible que representando un coste elevado sean fundamentales para el correcto servicio o funcionamiento de los equipos o instalaciones que los utilicen.

Los materiales propios de equipos o instalaciones correrán por cuenta de la Universitat Politècnica de València según el punto 5.2.3 de este capítulo.

5.2.2. - Materiales todo riesgo.

Todos los materiales necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones son a cargo del adjudicatario, de

manera que le corresponde lo siguiente:

1. -Todos los materiales necesarios para la reparación de cualquier avería.
2. -En caso de que la pieza o elemento no se pueda reparar, tendrá que sustituirla por una nueva.
3. -Todos los materiales o elementos que tengan envejecimiento o desperfectos previsibles, como son a título enumerativo:
 - Mecanismos eléctricos del cuadro de maniobra, filtros, correas, cojinetes, cierres mecánicos de las bombas, válvulas de regulación, servomotores, sondas, presostatos, termostatos, termómetros, manómetros, válvulas pequeñas, selectores de velocidad, motores fan-coils, válvulas de tres vías fan-coils, cargas de gas, llaves de regulación, detentores y purgadores, etc.

5.2.3. - Discriminación del cargo de los materiales.

Quedan a cargo del adjudicatario los materiales todo riesgo hasta 450,00.- €, por unidad, considerándose como precio de ejecución material PEM, y según cuadro de precios del Anexo nº 1 o del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE del año de licitación). En el caso de materiales específicos o repuestos cuyo precio no este reflejado en el cuadro de precios del Anexo nº 1, y estos no sean equivalentes a juicio de la Asistencia Técnica Coordinación y Supervisión al Mantenimiento a los allí expuestos, la empresa contratista deberá justificar el precio de los materiales aportando listas de precios de venta al público P.V.P. oficiales de las casas suministradoras aplicándose a estos la “baja sobre PVP” propuesta en la licitación, y finalmente la baja de adjudicación.

Quedan a cargo de la Universitat Politècnica de València el resto de materiales, que serán sometidos a facturación aparte, solo el material, estando incluida la mano de obra, medios auxiliares, herramientas y desplazamientos dentro del precio cierto de licitación, según la metodología acabada de exponer.

5.3. - MATERIALES A EMPLEAR.

Siempre que se reponga cualquier material o equipo se hará por uno de la misma marca y modelo, con el fin de guardar la homogeneidad o por uno equivalente previa autorización de la Asistencia Técnica de Coordinación y Supervisión al Mantenimiento.

En todo momento la CONTRATA será responsable de la gestión conforme a legislación que le sea de aplicación, de los residuos propios de las operaciones del mantenimiento contratado. Mención especial merece la revisión o reparación de equipos que en la actualidad siguen funcionando con refrigerante R-22. La UPV, ante el compromiso adquirido con la implantación de un sistema de gestión ambiental y obtención del certificado UNE EN ISO 14001 y el registro EMAS, desea desarrollar la política ambiental destinada a establecer, documentar, implantar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma.

La UPV establecerá los mecanismos de seguimiento y medición de las operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo en el ambiente. Para ello la CONTRATA, ante actuaciones de reparación que supongan la adición de refrigerante en el circuito frigorífico, vendrá obligada a proceder a la sustitución del refrigerante R-22, salvo que se utilice R-22 regenerado con certificado de calidad. En ningún caso estarán permitidas las recargas de gas en estos equipos, debiendo proceder a la recuperación del gas en uso, a su reciclaje y a su sustitución por un refrigerante alternativo de nueva generación, salvo la utilización de refrigerantes regenerados con certificado de calidad y previa limpieza del circuito. La CONTRATA vendrá obligada a documentar e informar de todo el procedimiento a la UPV, facilitando datos de todas las operaciones y aportando datos de las empresas de reciclaje, con el fin de poder seguir la trazabilidad del proceso. Para garantizar la calidad de los refrigerantes utilizados y sustituidos se seguirá un protocolo consistente en obtener certificados de entrega de los suministradores de gases refrigerantes en los que conste el proceso de obtención, su acreditación ISO 14.001 y todas las autorizaciones administrativas vigentes para la realización de las actividades de gestión.

De la misma manera, se obtendrá un certificado de la empresa gestora de residuos que recoja el refrigerante R-22, indicando cantidad, procedencia, fecha y tratamiento al que va a ser sometido: regeneración, destrucción, almacenamiento o cualquier otro.

En todo caso, será de aplicación todos los requisitos contemplados en el Real Decreto 795/2010 para empresas

instaladoras y mantenedoras de sistemas de refrigeración y climatización, que marca entre otras, las siguientes obligaciones a dichas empresas:

1. Certificado de empresa expedido por la Conselleria competente en temas industriales y certificados de personal en plantilla que sean de aplicación.
2. Obligaciones respecto de la prevención y control de fugas de gases fluorados y recuperación de los mismos.
3. Obligaciones relativas al mantenimiento de registros, especialmente los libros registro de equipos que precisen la existencia del mismo
4. Etiquetado de equipos que contienen gases fluorados.

5.4. - MATERIALES O TRABAJOS A FACTURAR

Para proceder a la facturación de aquellos materiales unitarios que superen los 450,00.- € según el punto 5.2.3 la empresa contratista deberá adjuntar necesariamente la siguiente documentación:

1. - Informe técnico detallado de la avería o problema surgido en el que se expongan las causas, origen, soluciones, etc.

2. - Ficha de máquina correspondiente a la unidad afectada, cumplimentada y al día con todas las operaciones realizadas de preventivo y correctivo incluyendo fecha y firma del operario que las realizó.

3. - Presupuesto detallando claramente los siguientes puntos:

- Objeto, descripción del presupuesto, esquemas, planos, etc.
- Referencia del edificio, planta, aula o dependencia, equipo (con nº UPV), elemento(con nº UPV), etc.
- Número de MANTEC, parte de trabajo, etc.
- Referencia de los materiales correspondientes al cuadro de precios del Anexo nº 1, cuadro de precios del IVE del año de contratación o en su defecto adjuntar la lista de precios oficiales de los suministradores de los materiales a reponer.
- Número de unidades
- Descripción del material
- Precio unitario de ejecución material (baja PVP), importe y total.
- Baja de adjudicación
- Gastos Generales
- Beneficio Industrial
- Base Imponible
- IVA o impuesto que lo sustituya
- Total del presupuesto.

4. - Tras la comprobación de la documentación aportada, de los trabajos realizados y del material sustituido la Universitat Politècnica de València o la Asistencia Técnica Coordinación y Supervisión al Mantenimiento comunicarán a la empresa contratista la conformidad para poder proceder a emitir la factura correspondiente.

En caso de omitirse algunos de los puntos indicados anteriormente la Asistencia Técnica Coordinación y Supervisión al Mantenimiento procederá a la devolución del presupuesto o factura para que sea correctamente cumplimentada por el contratista.

CAPITULO SEXTO REGLAMENTO DE SERVICIO

6.1. - INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LA CONTRATA.

La Propiedad se reserva la capacidad de realizar inspecciones periódicas de naturaleza estadística con el objeto de evaluar el grado de cumplimiento del contrato pudiendo establecer penalizaciones económicas. En cualquier momento, la Universitat Politècnica de València podrá modificar y redactar un nuevo Reglamento de Servicio que complemente el expuesto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, el cual deberá ser adoptado por el contratista, no oponiéndose a lo estipulado en él.

GENERAL

La inspección por parte de la UPV sobre el servicio de mantenimiento prestado por la Contrata será permanente, para ello dispone de una serie de figuras intervinientes en el sistema de mantenimiento que vigilarán en continuo su funcionamiento.

El personal a disposición del servicio de inspección de mantenimiento la UPV podrá ser:

- Los supervisores de área de la UPV
- El personal propio de mantenimiento general de la UPV
- Personal propio de administración del Servei de Manteniment de la UPV
- El personal de la Asistencia Técnica de Coordinación y Supervisión de Mantenimiento de la UPV.
- Y aquellas que en su momento considere nombrar el Servei de Manteniment de la UPV

El seguimiento del sistema se realizará en cada reunión periódica semanal donde la Contrata facilitará a la Asistencia Técnica de Coordinación y Supervisión al Mantenimiento la evolución del mantenimiento aportando los documentos requeridos en cada momento, de acuerdo con el formato que se determine. Los medios utilizados para la documentación de la evolución del servicio serán:

- Seguimiento en continuo a través del sistema de avisos MANTEC.
- Informe semanal de mantenimiento preventivo y correctivo a entregar en reuniones periódicas semanales.
- Informe mensual a aportar junto a la factura mensual.
- Informes trimestrales de justificación del mantenimiento PREVENTIVO.
- Informe anual de mantenimiento PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

6.2.- DEDUCCIONES POR FALLOS EN MANTENIMIENTO, CONDICIONES GENERALES.

Con la finalidad de garantizar el adecuado cumplimiento de las condiciones de prestación de servicios de mantenimiento recogidas en el presente pliego de prescripciones técnicas, se aplica el sistema de deducciones por fallos que se describe a continuación en este Reglamento de Servicio.

Este sistema se basa esencialmente en la definición de unos indicadores de cumplimiento conforme a los cuales se mide de forma objetiva el nivel de prestación de los mismos. Cada vez que un indicador sea incumplido se computará como un fallo del tipo que corresponda.

Esta evaluación permitirá aplicar en base al cumplimiento y coste del servicio un sistema de deducciones económicas, de forma que a final de cada mes se establecerá una deducción por los fallos cometidos por la empresa adjudicataria durante dicho mes, deducción que será aplicada sobre la factura del mes siguiente.

Para calcular el importe de deducción en función de los fallos, en primer lugar se definen lo que se considera como fallo (indicadores de cumplimiento) y los distintos grupos de fallo:

Se definen los siguientes grupos generales de fallos:

- F1 = Fallos de incumplimiento condiciones generales del contrato
- F2 = Fallos por incumplimiento de las actuaciones de mantenimiento Preventivo-Técnico Legal
- F3 = Fallos por incumplimiento de las actuaciones de mantenimiento Correctivo

F4 = Fallos por incumplimiento de las actuaciones de mantenimiento Conductivo

F5.- Fallos por incumplimiento de las condiciones en materia de seguridad y salud, higiene en el trabajo y prevención de riesgos laborales.

A continuación se desarrollan estos grupos de fallos.

El importe de las deducciones por fallos se actualizará siguiendo la metodología del Pliego de revisión de precios expuesta en el punto 1.2. - VALORACIÓN DEL CONTRATO.

6.2.1.- F1.- FALLOS DE INCUMPLIMIENTO CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.

Entre estos, se fijan los siguientes tipos de fallo:

F1.1.- Incumplimiento de la actualización del inventario en la base informática (GMAO) y/o inadecuado uso de este programa de la UPV.

F1.2.- Fallos por incumplimiento de las órdenes recibidas del personal a disposición del servicio de inspección de mantenimiento de la UPV, por parte de los operarios de la Contrata. O bien, por falta de comunicación previa a los supervisores o responsables al inicio de los trabajos de cualquier tipología.

F1.3.- Fallos por incumplimiento de obligaciones de carácter social (en actos, ferias, eventos,...)

F1.4.- Fallos por falta de identificación personal y uniformes de los trabajadores de la contrata.

F1.5.- Fallos por falta de disponibilidad de herramientas y equipos de mantenimiento.

F1.6.- Fallos por la ausencia de personal en su turno de trabajo, sin comunicación previa debidamente justificada:

Respecto a la presencia de personal, según el punto: 3.7. del Pliego - MECANISMOS DE CONTROL DEL PERSONAL la Universitat Politècnica de València a través del Servei de Manteniment y la Asistencia Técnica Coordinación y Supervisión al Mantenimiento establecerán un procedimiento de control de presencia de los operarios tanto en el Campus de Vera como en los de Gandia y Alcoi durante los horarios correspondientes a cada uno de ellos. El Contratista estará obligado a cumplir con este procedimiento cuando la Universitat Politècnica de València lo considere oportuno y facilitará el normal desarrollo de este procedimiento de control.

Se desarrolla:

Ningún operario al servicio del contrato de mantenimiento de la UPV podrá ausentarse del Campus al cual está asignado en su turno de trabajo, sin comunicación previa por escrito de la CONTRATA al S.M. de la UPV y a la ATCSM. Cualquier ausencia deberá ser comunicada con antelación y posteriormente justificada documentalmente a la menor brevedad posible, para ello se establece siguiente procedimiento a seguir:

1. Comunicación previa de la CONTRATA al S.M. de la UPV y a la ATCSM, solicitando la no asistencia del operario o la salida del mismo durante su turno de trabajo, justificando los motivos de la ausencia.
2. Autorización por parte del S.M. de la UPV y de la ATCSM a la CONTRATA para la ausencia o salida del Campus.
3. La CONTRATA entregará la documentación que justifique la ausencia del operario en el Campus, previamente solicitada y aprobada.

A modo de ejemplo, se citan como ausencias a comunicar con antelación y posterior justificación, con los documentos acreditativos preceptivos y previa autorización de la UPV:

- Desplazamiento a otros Campus de la UPV: deberán presentar parte de trabajo firmado por los supervisores de área del Campus al que se han desplazado.
- Salidas para compras de materiales urgentes: se deberán aportar como justificantes los albaranes de compras correspondientes en el que se indique la fecha y la hora de recogida de materiales.
- Visitas a consultas de médicos: Se deberá presentar el justificante del médico debidamente cumplimentado

en el que se indique la fecha y la hora de la visita.

- Salidas a cursillos de formación: previamente deberán ser autorizados por la UPV, se deberá aportar documentación completa del curso indicando temario, día, horario, lugar donde se imparte el cursillo, etc.
- Desplazamiento a oficinas centrales de la Contrata: deberán ser autorizadas por parte del SM de la UPV, previa comunicación con la suficiente antelación.
- Bajas por enfermedad: deberán ser comunicadas de inmediato, aportándose posteriormente el justificante médico. Cuando se prevea una baja laboral de superior a una semana (5 días laborales), la contrata remitirá el plan previsto para la sustitución del operario en su turno, solicitando su aprobación al SM de la UPV.
- Vacaciones, días libres, asuntos propios, etc.: Se comunicará con suficiente antelación para poder proceder a su posterior aprobación, no pudiendo exceder su duración en horas y días a lo establecido en el convenio correspondiente. Cualquier cambio que suponga una modificación de la planificación deberá ser comunicado y la Contrata deberá remitirla debidamente modificada.
- Etc.

La Contrata podrá solicitar permiso para poder ausentarse alguno de sus operarios, sin motivos justificados, siempre que lo solicite con suficiente antelación aportando un plan de sustitución detallado para el operario en cuestión, siempre que esto no suponga un menoscabo del servicio prestado a juicio del SM de la UPV.

DEDUCCIONES POR FALLOS EN F1.

Fallo	Descripción	Importe deducción € / ud.
F1.1.	Incumplimiento de la actualización del inventario en la base informática, o no disponer de los planos actualizados con la representación gráfica de los equipos inventariados con el código UPV correspondiente, en formato digital(dwg).	50 €/fallo, por equipo y por mes.
F1.2.	Fallos por incumplimiento de las órdenes recibidas del personal a disposición del servicio de inspección de mantenimiento de la UPV, por parte de los operarios de la Contrata. Falta de comunicación previa a los supervisores o responsables al inicio de los trabajos de cualquier tipología.	100 €/fallo.
F1.3.	Fallos por incumplimiento de obligaciones en atención y conducción en eventos de carácter social (en actos, ferias, honoris causa, etc...).	300 €/fallo.
F1.4.	Fallos por falta de identificación personal y uniformes de los trabajadores de la contrata.	50 €/fallo, por operario y por día.
F1.5.	Fallos por falta de disponibilidad de herramientas y equipos de mantenimiento adecuados a los trabajos objeto del contrato.	100 €/fallo, por ud. y día.
F1.6.	Fallos por la ausencia de personal en su turno de trabajo, sin comunicación previa debidamente justificada.	250 €/fallo, por operario y por día.

6.2.2- F2.- FALLOS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-TÉCNICO LEGAL.

En base a lo estipulado en el pliego de condiciones respecto a las revisiones de preventivo y técnico legal, se definen los siguientes casos de fallo, atendiendo a la criticidad de las instalaciones expuesta en el ANEXO CRITICIDAD DE LAS INSTALACIONES ESTABLECIDO:

- F2.1.- Fallos por actuación defectuosa.
- F2.2.- Fallos por incumplimiento de plazos de ejecución u omisión.
- F2.3.- Fallos de procedimiento y documentación.

DEDUCCIONES MENSUALES POR FALLOS EN F2

Para la obtención del importe de la deducción se considerará la carga de trabajo de preventivo correspondiente a los

equipos afectados, para lo cual se aplicará la tabla de tiempos de mantenimiento del Anexo nº 6 del Pliego de condiciones y el precio de las horas especificadas en el IVE, según el ANEXO Nº 2 del presente Pliego actualizadas según el IPC. En el caso de las instalaciones de protección contra incendios se aplicará el importe de la oferta de mantenimiento por unidad, actualizando los precios con el IPC correspondiente.

El importe de la sanción por fallos se modificará por un coeficiente multiplicador en función de la criticidad de la instalación afectada, según ANEXO CRITICIDAD DE LAS INSTALACIONES ESTABLECIDO, siendo:

- Instalaciones, equipos o elementos grupo criticidad A: coeficiente multiplicador por criticidad x 6
- Instalaciones, equipos o elementos grupo criticidad B: coeficiente multiplicador por criticidad x 3
- Instalaciones, equipos o elementos grupo criticidad C: coeficiente multiplicador por criticidad x 1

Fallo	Descripción	Importe deducción € / ud.
F2.1.	Fallos por actuación defectuosa.	Nº equipos x nº horas x importe hora IVE x coeficiente criticidad x nº revisiones no realizadas.
F2.2.	Fallos por incumplimiento de plazos de ejecución u omisión.	Nº equipos x nº horas x importe hora IVE x coeficiente criticidad x nº revisiones no realizadas.
F2.3.	Fallos de procedimiento y documentación.	Nº equipos x nº horas x importe hora IVE x coeficiente criticidad x nº revisiones no realizadas.

6.2.3.- F3.- FALLOS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

El Mantenimiento Correctivo abordará las reparaciones inmediatas de averías, anomalías o fallos que se produzcan en todos los edificios dentro del alcance del objeto de este contrato, y para ello, la CONTRATA procederá, incluido dentro del precio de licitación, a la reparación inmediata de cuantas averías, anomalías o fallos se produzcan, y defectos se detecten en las revisiones o de forma fortuita en cualquier horario, sea nocturno, festivo etc., Con personal propio o de empresas subcontratadas y en los plazos máximos tipificados en el Pliego de Mantenimiento de las Instalaciones.

Se considerará como “Tiempo Total de Respuesta y Corrección” (TTRC) el tiempo que transcurre desde que la empresa adjudicataria tiene conocimiento de la avería, anomalía, fallo o defecto y la corrección total de dicha avería, anomalía, fallo o defecto después de aplicadas las acciones correctivas que correspondan.

Se considerará “Tiempo de Respuesta” (TR) el tiempo que transcurre desde que la empresa adjudicataria tiene conocimiento de la avería, anomalía, fallo o defecto y la puesta en funcionamiento de las acciones o medidas correctivas.

Se considerará “Tiempo de Corrección” (TC) el tiempo que transcurre entre el inicio o puesta en funcionamiento de las acciones o medidas correctivas y la corrección total de la avería, anomalía, fallo o defecto.

La criticidad de las instalaciones, equipos y elementos, a efectos de mantenimiento, se clasifican, según su importancia funcional en tres grupos atendiendo a la criticidad de las instalaciones expuesta en el ANEXO CRITICIDAD DE LAS INSTALACIONES ESTABLECIDO:

- Grupo A.- Instalaciones, equipos y elementos muy críticos
- Grupo B.- Instalaciones, equipos y elementos importantes
- Grupo C.- Instalaciones, equipos y elementos comunes.

El Tiempo de Respuesta TR y de Corrección TC se clasifica en 3 tipos:

Criticidad	Tipo de respuesta	TTRC
Tipo A	Emergencia	2 horas
Tipo B	Urgencia	1 día
Tipo C	Avería	1 semana

Por lo tanto el Tiempo Total de Respuesta y Corrección (TTRC) para cada tipo de avería y tipo de instalación será la suma de los distintos tiempos y que se establecen en esta tabla.

Los plazos TTRC, solo podrán ser modificados con la autorización expresa del Servicio de Mantenimiento de la UPV en los casos que considere oportunos, como pueden ser casos de fuerza mayor, no existencia de materiales (debidamente justificado), necesidad de intervención de otros gremios (debidamente justificado) o que el funcionamiento del edificio y sus servicios impidan efectuar el trabajo, u otros condicionantes debidamente apreciados y justificados, "siempre a juicio del SM de la UPV". Siempre que se prevea o estime que la reparación supone o exige un TTRC superior, se comunicará de forma inmediata al SM de la UPV.

La CONTRATA dispondrá de un servicio de Asistencia para Emergencias durante las 24 horas todos los días de duración del contrato.

La existencia de anomalías, fallos o defectos serán conocidos por la CONTRATA a través de:

- Las inspecciones preventivas realizadas, en cuyo caso pondrá en marcha el procedimiento correctivo, con la apertura del correspondiente parte de incidencia (MANTEC), o equivalente que lo sustituya.
- A través de la comunicación de avisos de averías por parte del personal a disposición del servicio de inspección de mantenimiento de la UPV, mediante los procedimientos y medios que establezca el SM de la UPV en función de las actuaciones correctivas de que se trate.

Todas las reparaciones, reposiciones de piezas y ajustes, deberán hacerse de acuerdo con las especificaciones exigidas por el fabricante y con materiales originales o equivalentes aprobados previamente por el SM de la UPV.

Se definen los siguientes casos de fallo, con su importe a deducir por incumplimiento atendiendo a la criticidad de las instalaciones expuesta en el ANEXO CRITICIDAD DE LAS INSTALACIONES ESTABLECIDO y a los tiempos establecidos en las tablas anteriores:

- F3.1. Fallos por incumplimiento de los tiempos de respuesta TTRC
- F3.3. Fallos por corrección defectuosa.

DEDUCCIONES MENSUALES POR FALLOS EN F3, MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El importe de la sanción por fallos se modificará por un coeficiente multiplicador en función de la criticidad de la instalación afectada, según ANEXO CRITICIDAD DE LAS INSTALACIONES ESTABLECIDO, siendo:

- Instalaciones, equipos o elementos grupo criticidad A: coeficiente multiplicador por criticidad x 6
- Instalaciones, equipos o elementos grupo criticidad B: coeficiente multiplicador por criticidad x 3
- Instalaciones, equipos o elementos grupo criticidad C: coeficiente multiplicador por criticidad x 1

Fallo	Descripción	Importe deducción € / ud.
F3.1.	Fallos por incumplimiento de los tiempos de respuesta TTRC	50 €/ fallo x nº veces en que se sobrepase el tiempo TC establecido x coeficiente criticidad.
F3.2.	Fallos por corrección defectuosa.	50 €/ fallo x nº veces en que se sobrepase el tiempo TC establecido x coeficiente criticidad.

6.2.4.- F4.- FALLOS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO CONDUCTIVO.

Entre las labores de mantenimiento habituales, recogidas en pliego de condiciones, se encuentran las labores de Mantenimiento Conductor. Comprende todas las actividades relacionadas con el servicio de puesta en marcha y parada de las instalaciones, así como la supervisión y control del correcto funcionamiento de las mismas. Así mismo, comprende todas las maniobras de ajuste y corrección necesarias para restablecer a su valor normal, los parámetros

que se encuentren fuera de su valor establecido. Para la realización de la Conducción se podrá hacer uso de la capacidad e información facilitada en todo momento por el Sistema de Gestión cuando estos existan. No obstante, se prepararán unas Rondas de Conducción-Vigilancia de ejecución diaria, para aquellos equipos o parámetros no controlados por el sistema, o que aun estando bajo su control se considere importante sean vigilados. Los principales trabajos a desempeñar en la conducción y que se realizarán siempre en coordinación con el supervisor de área, serán:

- Supervisión y control del funcionamiento adecuado de las instalaciones.
- Maniobras de ajuste y corrección, si fuese necesario, de los parámetros de funcionamiento de las instalaciones.
- Control periódico, in situ, de las señales y parámetros mediante mediciones directas de los equipos.
- Comprobación de los elementos de lectura y contaje (tarado).
- Orientación a los equipos de preventivos, sobre anomalías en el funcionamiento de las instalaciones, para su corrección. (Siempre y cuando no lo pueda subsanar por sus propios medios y no sea urgente).
- Operaciones de control, puesta en marcha y paro de las instalaciones previ previas al inicio y final de temporada de los equipos de calefacción y refrigeración.
- Operaciones de parada y puesta en marcha controlada de las instalaciones y equipos, antes y después de una intervención de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Realizar rutas para toma de datos y observaciones del funcionamiento de las instalaciones.
- Puesta en marcha y parada de las instalaciones.
- Realizar las operaciones necesarias para que las actividades de la Universitat Politècnica no se vean afectadas en ningún caso.
- Estudiar un plan de trabajo para ahorro de energía y optimizar al máximo el rendimiento de los equipos.
- Etc.

DEDUCCIONES MENSUALES POR FALLOS EN F4.

En función de las labores propias de conducción de las instalaciones se establecen los siguientes fallos y cuantías a deducir en cada caso:

- F4.1.- Fallos por omisión de funciones de conducción.
- F4.2.- Fallos por actuaciones de conducción defectuosas.
- F4.3.- Fallos por procedimiento, fallos de comunicación, etc.

Fallo	Descripción	Importe deducción € / ud.
F4.1.	Fallos por omisión de funciones de conducción.	50 €/ fallo x coeficiente criticidad
F4.2.	Fallos por actuaciones de conducción defectuosas.	50 €/ fallo x coeficiente criticidad
F4.3.	Fallos por procedimiento, fallos de comunicación, etc.	50 €/ fallo x coeficiente criticidad

6.2.5.- F5.- FALLOS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, HIGIENE EN EL TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

En cumplimiento de lo estipulado en el pliego de condiciones en el apartado SEGURIDAD DEL PERSONAL Y RECURSO PREVENTIVO, se establecen las deducciones que a continuación se describen.

DEDUCCIONES MENSUALES POR FALLOS EN F5.

Los fallos por incumplimiento de las condiciones en materia de seguridad y salud, higiene en el trabajo y prevención de riesgos laborales se clasificaran en:

- F5.1.- Fallos de presentación de la documentación en materia de Seguridad y Salud de la empresa y de todos sus trabajadores. En cumplimiento del RD 171/2004 para empresas concurrentes, antes de iniciar los trabajos en la Universitat Politècnica de València, se debe remitir toda la documentación solicitada por el Servicio de Prevención de la U.P.V.
- F5.2.- Fallos detectados en la investigación de accidentes (los debidos al estado de las instalaciones de la UPV). Se deberá remitir de inmediato al Servicio de Prevención de la UPV la investigación de los accidentes sufridos a consecuencia del estado de las instalaciones de la UPV.

F5.3.- Fallos por incumplimiento de las instrucciones en cubiertas de la UPV. Incumplimiento de los métodos de trabajo elaborados por el Servicio de Prevención de la UPV en las cubiertas de la UPV (información e instrucciones).

F5.4.- Fallos detectados en inspecciones de seguridad y salud de la ATCSM de la UPV con resultado negativo. Se sancionará la reiteración de faltas en las inspecciones de seguridad y salud practicadas en los tajos de trabajo, en equipos auxiliares, EPIS, etc. Cuando se detecte un mismo fallo por segunda vez será objeto de sanción, sin menoscabo de la pertinente comunicación a la autoridad u organismo competente.

Fallo	Descripción	Importe deducción € / ud.
F5.1.	Fallos de presentación de la documentación en materia de Seguridad y Salud de la empresa y de todos sus trabajadores.	300 €/ fallo x trabajador x mes
F5.2.	Fallos detectados en la investigación de accidentes (los debidos al estado de las instalaciones de la UPV).	300 €/ fallo x accidente
F5.3.	Incumplimiento de las instrucciones en cubiertas de la UPV, según métodos de trabajo elaborados por el Servicio de Prevención de la UPV en las cubiertas de la UPV (información e instrucciones).	300 €/ fallo x operación
F5.4.	Reiteración de faltas en las inspecciones de seguridad y salud practicadas en los tajos de trabajo, en equipos auxiliares, EPIS, etc.	300 €/ fallo x advertencia

6.3.- RELACIÓN DE CRITICIDADES ESTABLECIDO.

Se establecen los siguientes grados de criticidad de las instalaciones en función de su influencia sobre el nivel de seguridad y confort, para personas y bienes de los edificios a los que sirven.

Tabla de clasificación de criticidades para instalaciones de CLIMATIZACIÓN:

Equipos, elementos, instalaciones	Grupo de criticidad
Centros de procesos de datos CPD	
Equipos autónomos de tratamiento de aire Tª/Hr	A
Sistemas de control asociados (si no dispone de M-A, pasa a A)	B
Salas de máquinas: salas de calderas / salas de producción termo frigorífica.	
Conjunto caldera / quemador	A
Enfriadoras / bombas de calor	A
Bombas primario	A
Bombas secundario (si no dispone de reserva pasa a A)	B
Variadores de frecuencia (si no dispone de M-A, pasa a B)	C
Sistemas de expansión	B
Tuberías, valvulería, llenados, vaciados y accesorios.	B
Aislamientos y recubrimientos	C
Chimeneas y pirostatos	B
Contadores de agua y/o energía	B
Sistema de control	B
Sistemas de producción de ACS	
Depósitos acumuladores	A
Intercambiadores de placas	A
Válvulas de control y mezcladoras	A
Bombas primario	A
Bombas secundario (si no dispone de reserva pasa a A)	B
Sistemas de expansión	B
Tuberías, valvulería, llenados, vaciados y accesorios.	B
Aislamientos y recubrimientos	C
Salas de bombeo en edificios	
Bombas secundario (si no dispone de reserva pasa a A)	B
Bombas terciario (si no dispone de reserva pasa a A)	B

Equipos, elementos, instalaciones	Grupo de criticidad
Variadores de frecuencia (si no dispone de M-A, pasa a A)	C
Sistemas de expansión	B
Tuberías, valvulería, llenados, vaciados y accesorios.	B
Aislamientos y recubrimientos	C
Equipos de tratamiento de aire	
Roof top y compactos multizona (*)	B
Roof top y compactos unizona (*)	C
Climatizadores de aire primario (*)	C
Climatizadores multizona zona (*)	B
Climatizadores unizona (*)	C
Autónomos split	C
Fan coils	C
Red de conductos y difusores	C
Sistemas de control	
Sistemas de gestión centralizado (*)	B
Controladores, reguladores de zona (*)	B
Termostatos, sondas, controladores unizona (*)	C
Válvulas de control generales (multizona, circuitos, etc) (*)	B
Válvulas de control de equipos unizona (*)	C

(*)Nota: En Paraninfos, Salones de actos y Bibliotecas generales pasa a criticidad máxima A

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS (CLIMATIZACIÓN CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA, ETC) DE LOS EDIFICIOS, DE LOS EDIFICIOS DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y URBANIZACIÓN DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA

**ANEXO 1:
PRECIO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA**



SERVEI DE MANTENIMENT



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS (CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA, ETC.) DE LOS EDIFICIOS DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y URBANIZACIÓN DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA.

ANEXO Nº 1

INDICE

ANEXO Nº 1 – PRECIOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA	
1.- PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA.....	48

ANEXO Nº 1

PRECIOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA

1. - PRECIOS DE LOS REPUESTOS Y UNIDADES DE OBRA.

Los precios que regirán para la ejecución de las obras o instalaciones que se describen en el presente Pliego, serán los que se reseñan en las hojas adjuntas a este anexo.

No.	Código	Ud	Descripción	Precio
MO.- MANO DE OBRA				
CONSTRUCCIÓN.				
1	MO001	H	ENCARGADO CONSTRUCCIÓN	22.78
2	MO002	H	CAPATAZ CONSTRUCCIÓN	21.79
3	MO003	H	OFICIAL 1º CONSTRUCCIÓN	21.35
4	MO004	H	OFICIAL 2º CONSTRUCCIÓN	20.49
5	MO005	H	AYUDANTE CONSTRUCCIÓN	20.02
6	MO006	H	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	20.02
7	MO007	H	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	19.90
8	MO008	H	APRENDIZ 3ª Y 4ª CONSTRUCCIÓN	14.84
9	MO009	H	APRENDIZ 1º Y 2º CONSTRUCCIÓN	13.50
CARPINTERÍA				
1	MO010	H	ENCARGADO CARPINTERÍA	25.95
2	MO011	H	OFICIAL 1º CARPINTERÍA	21.69
3	MO012	H	OFICIAL 2º CARPINTERÍA	20.26
4	MO013	H	AYUDANTE CARPINTERÍA	18.51
5	MO016	H	APRENDIZ 2º CARPINTERÍA	14.98
6	MO017	H	APRENDIZ 1º CARPINTERÍA	13.22
ELECTRICIDAD				
1	MO018	H	ENCARGADO ELECTRICIDAD	22.42
2	MO019	H	OFICIAL 1º ELECTRICIDAD	20.13
3	MO020	H	OFICIAL 2º ELECTRICIDAD	20.13
4	MO021	H	OFICIAL 3º ELECTRICIDAD	19.20
5	MO022	H	ESPECIALISTA ELECTRICIDAD	19.20
6	MO023	H	PEÓN ELECTRICIDAD	18.80
7	MO024	H	APRENDIZ 3º Y 4º ELECTRICIDAD	13.05
8	MO025	H	APRENDIZ 1º Y 2º ELECTRICIDAD	11.32
FONTANERÍA				
1	MO026	H	ENCARGADO DE FONTANERIA	22.42
2	MO027	H	OFICIAL 1º FONTANERÍA	20.13
3	MO028	H	OFICIAL 2º FONTANERÍA	20.13
4	MO029	H	OFICIAL 3º FONTANERÍA	19.20
5	MO030	H	ESPECIALISTA FONTANERÍA	19.20
6	MO031	H	PEÓN FONTANERÍA	18.80
7	MO032	H	APRENDIZ 3º Y 4º FONTANERÍA	13.05
8	MO033	H	APRENDIZ 1º Y 2º FONTANERÍA	11.32
JARDINERÍA				
1	MO034	H	MAESTRO JARDINERO ENCARGADO	20.93
2	MO035	H	OFICIAL CONDUCTOR	20.11

No.	Código	Ud	Descripción	Precio
3	MO036	H	OFICIAL JARDINERO	20.11
4	MO037	H	JARDINERO	19.22
5	MO038	H	AUXILIAR JARDINERO	18.52
6	MO039	H	PEÓN JARDINERO	17.62
7	MO040	H	CONTRATO FORMACIÓN	12.29
8	MO041	H	PINCHE	10.76
TELECOMUNICACIONES				
1	MO042	H	OFICIAL 1ª TELECOMUNICACIONES	20.13
2	MO043	H	OFICIAL 2ª TELECOMUNICACIONES	20.13
METAL				
1	MO044	H	ENCARGADO METAL	22.42
2	MO045	H	OFICIAL 1º METAL	20.13
3	MO046	H	OFICIAL 2º METAL	20.13
4	MO047	H	OFICIAL 3º METAL	19.20
5	MO048	H	ESPECIALISTA METAL	19.20
6	MO049	H	PEÓN METAL	18.80
7	MO050	H	APRENDIZ 3º Y 4º METAL	13.05
8	MO051	H	APRENDIZ 1º Y 2º METAL	11.32
PINTURA				
1	MO052	H	CAPATAZ PINTURA	22.08
2	MO053	H	OFICIAL 1º PINTURA	21.24
3	MO044	H	OFICIAL 2º PINTURA	20.41
4	MO045	H	AYUDANTE PINTURA	20.02
5	MO056	H	APRENDIZ 3º Y 4º PINTURA	13.87
6	MO057	H	APRENDIZ 1º Y 2º PINTURA	11.85

RESTO DE OFICIOS : CONSULTAR IVE-2012.

MATERIALES

CUADRO DE PRECIOS DEL INSTITUTO VALENCIANO DE LA EDIFICACIÓN (IVE)

Para la obtención del precio de los materiales intervinientes servirá como base inicial el último cuadro de precios publicado correspondientes al Cuadro de Precios del Instituto Valenciano de la Edificación en vigor. Estos precios se entienden como “descompuestos”, es decir están formados por el material, los accesorios necesarios, la mano de obra y los medios auxiliares.

LISTAS DE PRECIOS TARIFAS PVP OFICIALES

Para los precios que no se encuentren en el Cuadro de Precios del Instituto Valenciano de la Edificación, servirán como base las listas de precios “tarifa PVP” de los distintos fabricantes o proveedores oficiales a juicio de la ATCSM-UPV, aplicándose a estos la baja propuesta en el concurso para aplicar a las tarifas PVP (baja para PVP), entendiendo que el concepto de este precio es el de un precio “descompuesto”, es decir se considerarán formados por el material, los accesorios necesarios, la mano de obra y los medios auxiliares. Salvo cuando, a juicio de la ATCSM-UPV, se considere conveniente la ejecución de los trabajos por personal ajeno al contrato.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS (CLIMATIZACIÓN CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA, ETC) DE LOS EDIFICIOS, DE LOS EDIFICIOS DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y URBANIZACIÓN DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA

**ANEXO 2:
TRABAJOS A REALIZAR POR LA MODALIDAD DE PRECIO
CIERTO DE LICITACIÓN**



SERVEI DE MANTENIMENT



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS (CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA, ETC.) DE LOS EDIFICIOS DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y URBANIZACIÓN DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA.

ANEXO Nº 2

ÍNDICE

ANEXO Nº 2 - TRABAJOS A REALIZAR POR LA MODALIDAD DE PRECIO CIERTO DE LICITACIÓN	
1.- GENERALIDADES	46
2.- REVISIONES PERIÓDICAS	46
3.- CUADROS DE REVISIONES PERIÓDICAS	46
4.- TABLAS DE MANTENIMIENTO TIPO	47
4.1.- REGISTROS DE MEDIDAS O LECTURAS.....	48
4.2.- INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN.....	51
4.3.- PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS RD 865/2003	99
4.3.1.- LIBRO DE MANTENIMIENTO	100
4.3.2.- REGISTROS ACS.....	108
4.3.3.- REGISTROS TORRES REFRIGERACIÓN Y CONDENSADORES EVAPORATIVOS	111
4.3.4.- REGISTROS EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO	116

ANEXO Nº 2

TRABAJOS A REALIZAR POR LA MODALIDAD DE PRECIO CIERTO DE LICITACIÓN

1. - GENERALIDADES.

Dentro de la modalidad de precio cierto de licitación se distinguen dos tipos de revisiones:

A. Revisiones de carácter Oficial (Mantenimiento Técnico – Legal):

- La Empresa Mantenedora deberá cumplir con lo dispuesto en el RD 1751/1998 de 31 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Instalaciones Técnicas de los Edificios (RITE) y sus instrucciones Técnicas Complementarias (B.O.E.05/08/98) y Real Decreto 1027/2007 del 20 de Julio de 2.007 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias I.T.

En cumplimiento de lo estipulado en el Real Decreto 865/2003, del 4 de julio por el que se establecen los “Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis”, y las recomendaciones de la norma UNE 100030 IN “Guía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de la legionella en instalaciones”, y las Guías técnicas para la Prevención y Control de la Legionelosis en instalaciones, editadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo, se elabora un **Libro de Mantenimiento** en el que quedan registradas las operaciones que cronológicamente se deben realizar a las instalaciones afectadas por las normativas vigentes, así como su limpieza y desinfección.

B. Revisiones que la Asistencia Técnica de Coordinación y Supervisión al Mantenimiento del Campus de U.P.V. considera necesarias para el correcto mantenimiento de sus instalaciones (Conducción y Mantenimiento preventivo-programado). En este caso se adoptarán las especificadas en las Guías Técnicas del IDAE para el Ahorro y Eficiencia Energética en Climatización (Guía Técnica para Mantenimiento de Instalaciones Térmicas, Guía Técnica para Contabilización de Consumos, Guía Técnica para Determinación del Rendimiento Energético, Guía Técnica para Inspección de Eficiencia en Calderas, Guía Técnica para Torres de refrigeración, etc.....).

2. - REVISIONES PERIÓDICAS

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

La Empresa Mantenedora deberá presentar un modelo de Libro de Mantenimiento a la Asistencia Técnica de Coordinación y Supervisión al Mantenimiento de la Universidad de València para su aprobación donde consten los datos de cada uno de los equipos. Para la elaboración de estos libros se seguirán las indicaciones de las Guías Técnicas del IDAE para el Ahorro y Eficiencia Energética en Climatización (Guía Técnica para Mantenimiento de Instalaciones Térmicas, Guía Técnica para Contabilización de Consumos, Guía Técnica para Determinación del Rendimiento Energético, Guía Técnica para Inspección de Eficiencia en Calderas, Guía Técnica para Torres de refrigeración, etc.....).

Una vez aprobado el Libro de Mantenimiento tanto en lo referente a los trabajos a realizar como en su periodicidad, la Empresa Mantenedora será la encargada de su seguimiento y cumplimiento.

En las fichas tipo adjuntas se detallan a modo orientativo algunas de las operaciones a realizar más importantes, sin que deban considerarse como exhaustivas o únicas.

3. - CUADROS DE REVISIONES PERIÓDICAS.

Siguiendo las indicaciones del presente Anexo nº 2 el Contratista elaborará el cuadro de revisiones periódicas a seguir en cada uno de las instalaciones de climatización, calefacción y agua caliente sanitaria a mantener y las fichas de máquinas específicas para cada uno de los equipos que forman las instalaciones.

Una colección de revisiones periódicas y fichas de máquinas de todos los equipos existentes será entregada en el plazo de 60 días desde la adjudicación a la Asistencia Técnica de Coordinación y Supervisión al Mantenimiento para su aprobación.

4. - TABLAS DE MANTENIMIENTO TIPO

A continuación se expone una colección de Tablas de Mantenimiento tipo que deberán servir de base para la elaboración de las fichas de mantenimiento definitivas referenciadas para cada uno de los equipos. Se procurará en todo momento que las fichas elaboradas cumplan en todo momento el RITE, las Guías Técnicas del IDAE para el Ahorro y Eficiencia Energética en Climatización (Guía Técnica para Mantenimiento de Instalaciones Térmicas, Guía Técnica para Contabilización de Consumos, Guía Técnica para Determinación del Rendimiento Energético, Guía Técnica para Inspección de Eficiencia en Calderas, Guía Técnica para Torres de refrigeración, etc.....), y las Guías técnicas para la Prevención y Control de la Legionelosis en instalaciones, editadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo (en particular las correspondientes a sistemas de agua caliente sanitaria, torres de refrigeración y condensadores evaporativos, equipos de enfriamiento evaporativo y humectadores).

4.1.- REGISTROS DE MEDIDAS Ó LECTURAS

Para la elaboración de las fichas definitivas se tendrá en especial consideración a la Guías Técnicas del IDAE para el Ahorro y Eficiencia Energética en Climatización (Guía Técnica para Mantenimiento de Instalaciones Térmicas, Guía Técnica para Contabilización de Consumos, Guía Técnica para Determinación del Rendimiento Energético, Guía Técnica para Inspección de Eficiencia en Calderas, Guía Técnica para Torres de refrigeración, etc.....). Se deberá elaborar al menos una ficha de cada tipo de las propuestas a continuación.

ICL-05	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CONTROL CONDICIÓN AMBIENTAL	
	MUESTREO TRIMESTRAL
Hora de la toma	
Planta/local/departamento	
Orientación	
Temperatura exterior (° C)	
Temperatura interior (° C)	
Climatizador o fan-coil correspondiente	
Estado de las unidades productoras	
Estado del climatizador o fan-coil	
Observaciones	

ICL-17									
MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CONTROL DE CONSUMO DE AGUA									
AGUA CALIENTE SANITARIA				AGUA DE REPOSICIÓN INST. CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN			AGUA FRÍA DE CONSUMO USOS VARIOS		
Fecha	Consumo Combustible 1 Kg ó m³	Consumo de agua (m³)	Medida tomada por	Fecha	Consumo en (m³)	Medida tomada por	Fecha	Consumo en (m³)	Medida tomada por

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CONTROL DE PERDIDAS DE CALOR POR CHIMENEA

[illegible]

4.2. - INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

Para la elaboración de las fichas definitivas se tendrá en especial consideración a la Guías Técnicas del IDAE para el Ahorro y Eficiencia Energética en Climatización (Guía Técnica para Mantenimiento de Instalaciones Térmicas, Guía Técnica para Contabilización de Consumos, Guía Técnica para Determinación del Rendimiento Energético, Guía Técnica para Inspección de Eficiencia en Calderas, Guía Técnica para Torres de refrigeración, etc.....). Se deberá elaborar al menos una ficha de cada tipo de las propuestas a continuación.

ÍNDICE DE PROTOCOLOS GENÉRICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Familia	Título	Página
1	Generadores de calor con combustibles líquidos.....	
2	Almacenamiento y trasiego de combustibles líquidos.....	
3	Generadores de calor con combustibles gaseosos.....	
4	Sistemas de captación solar térmica.....	
5	Sistemas de preparación de A.C.S.....	
6	Plantas enfriadoras de agua por compresión mecánica.....	
7	Plantas enfriadoras de agua por ciclo de absorción.....	
8	Torres de refrigeración y condensadores evaporativos.....	
9	Equipos autónomos de acondicionamiento de aire.....	
10	Sistemas autónomos de caudal de refrigerante variable.....	
11	Unidades de tratamiento de aire.....	
12	Filtros de aire.....	
13	Recuperadores de energía aire-aire.....	
14	Equipos para humectación del aire por inyección de vapor.....	
15	Equipos de enfriamiento adiabático y humectación por contacto.....	
16	Baterías de tratamiento de aire.....	
17	Unidades de ventilación y extracción.....	
18	Motobombas de circulación.....	
19	Conductos para aire, elementos de difusión y accesorios.....	
20	Redes hidráulicas, componentes y accesorios.....	
21	Intercambiadores de calor agua-agua.....	
22-1	Unidades terminales de climatización. Ventiladores y Cortinas de aire.....	
22-2	Unidades terminales de climatización. Inductores y Vigas frías.....	
22-3	Unidades terminales de climatización. Cajas de expansión.....	
22-4	Unidades terminales de climatización. Radiadores y Convectores.....	
22-5	Unidades terminales de climatización. Suelos y Techos radiantes.....	
22-6	Unidades terminales de climatización. Velas Frías.....	
23	Sistemas y equipos de regulación y control.....	
24	Cuadros eléctricos y líneas de distribución para climatización.....	

FAMILIA 1: GENERADORES DE CALOR CON COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

Gama genérica de mantenimiento

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Número	Trabajos	Frecuencia
1	Verificación de datos en la placa de timbrado de la caldera	A
2	Análisis de la alcalinidad “p” del agua de alimentación a la caldera *	A
3	Análisis de la alcalinidad “m” del agua de alimentación a la caldera *	A
4	Título hidrotimétrico del agua en grados franceses del agua de alimentación a la caldera *	A
5	Medición del PH del agua de la caldera	A
6	Verificación de la válvula de seguridad y comprobación de la presión de apertura y estanquidad de cierre	A
7	Inspección del sistema de llenado de agua de la caldera	M
8	Comprobación de estado y actuación del dispositivo de alarma por bajo nivel de agua *	T
9	Verificación del dispositivo de medición del nivel de agua de la caldera *	M
10	Verificación de ajuste y actuación del presostato de regulación de presión de caldera *	T
11	Verificación de estado y funcionamiento del dispositivo de purga de la caldera *	T
12	Verificación de la presión de trabajo en el vaso de expansión y comprobación de membrana	T
13	Verificación y limpieza del hogar y de la cámara de combustión	2 A
14	Verificación y limpieza del circuito de humos, haz tubular y turbuladores	2.A
15	Verificación de inexistencia de fugas de agua en hogar y haz tubular	A
16	Inspección de los refractarios y reparación si procede	2.A
17	Verificación de estado de juntas de estanquidad y sustitución si procede	M
18	Verificación del estado del aislamiento térmico de la caldera	A
19	Verificación del estado de la mirilla y sustitución si procede	A
20	Limpieza la caja de humos de la caldera, conducto de humos y chimenea	A
21	Limpieza del filtro de combustible	T
22	Inspección de fugas de combustible y corrección si procede	M
23	Verificación de estado y actuación de válvulas de corte del circuito de combustible	2.A
24	Comprobación de reglaje y actuación del termostato de trabajo del generador	T
25	Comprobación de reglaje y actuación del termostato de seguridad del generador	M
26	Comprobación de reglaje y actuación del pirostato	M
27	Verificación de instrumentos de medida, manómetros y termómetros	A
28	Verificación y limpieza del filtro de la bomba de combustible del quemador	A
29	Verificación de ausencia de coquización en el cabezal de combustión	T
30	Verificación y ajuste de posición relativa de disco, pulverizador, boca del cañón, boquilla y electrodos	A
31	Verificación y ajuste de la posición del cañón en el hogar	A
32	Verificación de estado de los electrodos de encendido y sustitución si procede	A
33	Verificación de estado de boquillas de pulverización y sustitución si procede	A
34	Verificación de estado, ajuste y limpieza de clapetas de regulación de caudal de aire del quemador	A
35	Verificación de inexistencia de goteos de combustible en el interior del hogar de la caldera	M
36	Verificación de estado y actuación de las válvulas solenoides del quemador	A
37	Verificación, ajuste y limpieza de los platos deflectores del quemador	A

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Continuación)

Número	Trabajos	Frecuencia
38	Verificación, ajuste y limpieza de la célula fotoeléctrica del quemador	T
39	Verificación del programador del quemador y comprobación de procesos de encendido y apagado	A
40	Verificación de estado y actuación del transformador de encendido	A
41	Comprobación del aislamiento eléctrico entre primario y secundario del transformador	A
42	Comprobación del aislamiento eléctrico entre los electrodos de encendido y masa	A
43	Verificación de estado de los cables de los electrodos y sustitución si procede	A
44	Verificación del arco de encendido y ajuste si procede	T
45	Verificación de estado y funcionamiento del ventilador del quemador. Ajuste y engrase si procede	T
46	Verificación del conjunto motor- bomba de combustible y ajuste si procede	T
47	Verificación de actuación de circuitos de seguridad y enclavamientos del quemador	M
48	Verificación y apriete de las conexiones eléctricas del quemador	A
49	Verificación y ajuste de la protección térmica externa del motor del quemador	A
50	Verificación de la conexión de la puesta a tierra del quemador	A
51	Verificación de pilotos de señalización y sustitución si procede	A
52	Verificación de interruptores y contactores, apriete de conexiones y sustitución de contactos, si procede	A
53	Verificación de actuación de protecciones magnetotérmicas y diferenciales y apriete de conexiones	A
54	Verificación del estado y funcionamiento del dispositivo de ventilación de la sala de calderas	T
55	Limpieza de rejillas de ventilación y componentes del dispositivo de ventilación de la sala de calderas	A
56	Toma de datos de parámetros de la combustión y análisis y ajuste de los mismos	m
57	Verificación de encendido y calidad de la llama	M
58	Verificación de estado, disponibilidad y timbrado de elementos de prevención de incendios	A
59	Toma de datos de funcionamiento para determinación de rendimiento instantáneo	m

* Intervenciones específicas para calderas de vapor

FAMILIA 2: ALMACENAMIENTO Y TRASIEGO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS (GASÓLEO C)

Gama genérica de mantenimiento

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Número	Trabajos	Frecuencia
1	Verificación de estado y funcionamiento de bombas de trasiego de combustible. Ajuste de caudales	T
2	Verificación y ajuste de la presión de suministro en el circuito de alimentación al quemador	T
3	Verificación de estado y estanquidad del circuito de combustible y corrección de fugas si procede	M
4	Verificación y limpieza de filtros de combustible	T
5	Verificación de estado y actuación de válvulas de corte	2.A
6	Verificación de estado y actuación de válvulas reguladoras de presión y ajuste si procede	A

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Continuación)

Número	Trabajos	Frecuencia
7	Verificación de estado, estanquidad y funcionamiento de grupos de presión. Ajuste de presiones	T
8	Verificación de la maniobra eléctrica de los grupos de presión. Apriete de conexiones y bornas	T
9	Verificación de los presostatos de trabajo y ajuste de presiones de consigna si procede	T
10	Verificación mecánica de bomba de combustible: holguras, cojinetes, cierres, y corrección si procede	A
11	Comprobación del caudal de combustible impulsado por la bomba de trasiego y ajuste si procede	A
12	Inspección de humedades en las arquetas de registro del depósito y boca de carga	T
13	Verificación y ajuste de instrumentos de medida: termómetros, manómetros, indicadores de nivel	A
14	Verificación de estado de elementos de protección galvánica del tanque y sustitución si procede	A
15	Inspección exterior de depósitos visitables: verificación de inexistencia de corrosiones y fugas	2.A
16	Inspección del aislamiento térmico y protecciones exteriores de tanques de superficie	A
17	Verificación de placa de timbrado de depósitos	A
18	Verificación y apriete de conexiones de puesta a tierra de tanques de superficie	A
19	Verificación de estado de contadores de combustible, contraste de medidas y anotación de consumos	m

FAMILIA 3: GENERADORES DE CALOR, PARA AGUA CALIENTE O PARA PRODUCCIÓN DE VAPOR, CON COMBUSTIBLES GASEOSOS

Gama genérica de mantenimiento

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Número	Trabajos	Frecuencia
1	Verificación de datos en la placa de timbrado de la caldera	A
2	Análisis de la alcalinidad "p" del agua de alimentación a la caldera *	A
3	Análisis de la alcalinidad "m" del agua de alimentación a la caldera *	A
4	Título hidrotimétrico del agua en grados franceses del agua de alimentación a la caldera *	A
5	Medición del PH del agua de la caldera	A
6	Verificación de la válvula de seguridad y comprobación de la presión de apertura y estanquidad de cierre	2.A
7	Inspección del sistema de llenado de agua de la caldera	M
8	Comprobación de estado y actuación del dispositivo de alarma por bajo nivel de agua *	M
9	Verificación del dispositivo de medición del nivel de agua de la caldera *	M
10	Verificación de ajuste y actuación del presostato de regulación de presión de caldera *	M
11	Verificación de estado y funcionamiento del dispositivo de purga de la caldera *	T
12	Verificación de la presión de trabajo en el vaso de expansión y comprobación de membrana	T
13	Verificación y limpieza del hogar y de la cámara de combustión	2.A
14	Verificación y limpieza del circuito de humos, haz tubular y turbuladores	2.A
15	Verificación de inexistencia de fugas de agua en hogar y haz tubular	A
16	Inspección de los refractarios y reparación si procede	2.A
17	Verificación de estado de juntas de estanquidad y sustitución si procede	M
18	Verificación del estado del aislamiento térmico de la caldera	A
19	Verificación del estado de las mirillas de la caldera y del quemador. Limpieza o sustitución según proceda	A

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Continuación)

Número	Trabajos	Frecuencia
20	Limpieza la caja de humos, conducto de humos y chimenea de la caldera	A
21	Limpieza del filtro de gas	T
22	Inspección de fugas de combustible y corrección si procede	M
23	Verificación de estanquidad y actuación de válvulas de corte manuales y automáticas del circuito de combustible	2.A
24	Comprobación de reglaje y actuación del termostato de trabajo del generador	T
25	Comprobación de reglaje y actuación del termostato de seguridad del generador	M
26	Comprobación de reglaje y actuación del pirostato	M
27	Verificación de instrumentos de medida, manómetros y termómetros	A
28	Verificación de la presión de suministro de gas y ajuste de los reguladores de alta y de baja presión, si procede	M
29	Verificación y limpieza del cabezal de combustión y disco deflector de llama	T
30	Verificación y ajuste de posición relativa de disco deflector, boca del cañón y electrodos	A
31	Verificación y ajuste de la posición del cañón en el hogar y ajuste de la longitud de la llama	A
32	Verificación de estado de los electrodos de encendido y sustitución si procede	A
33	Verificación de estado, ajuste y limpieza de clapetas de regulación de caudal de aire del quemador	A
34	Limpieza y verificación de inyectores de gas y válvulas de la rampa de regulación	2.A
35	Verificación de estado y actuación de las electroválvulas del quemador	2.A
36	Verificación, ajuste y limpieza de la célula iónica del quemador	T
37	Verificación del programador del quemador y comprobación de procesos de encendido, apagado y postbarrido	A
38	Verificación de estado y actuación del transformador de encendido	A
39	Comprobación del aislamiento eléctrico entre primario y secundario del transformador	A
40	Comprobación del aislamiento eléctrico entre los electrodos de encendido y masa	A
41	Verificación de estado de los cables de los electrodos y sustitución si procede	A
42	Verificación del arco de encendido y ajuste si procede	T
43	Verificación de estado y funcionamiento del ventilador del quemador. Ajuste y engrase si procede	T
44	Verificación de actuación de circuitos de seguridad y enclavamientos del quemador	M
45	Verificación y apriete de las conexiones eléctricas del quemador	A
46	Verificación y ajuste de la protección térmica externa del motor del quemador	A
47	Verificación de la conexión de la puesta a tierra del quemador	A
48	Anotación de consumos de intensidad por fase del quemador y comparación con los consumos nominales	m
49	Verificación de pilotos de señalización y sustitución si procede	A
50	Verificación de interruptores y contactores, apriete de conexiones y sustitución de contactos, si procede	A
51	Verificación de actuación de protecciones magnetotérmicas y diferenciales y apriete de conexiones	A
52	Verificación del estado y funcionamiento del dispositivo de ventilación de la sala de calderas	T
53	Limpieza de rejillas de ventilación y componentes del dispositivo de ventilación de la sala de calderas	A
54	Toma de datos de parámetros de la combustión, análisis y ajuste de los mismos. Cálculo de rendimientos	m
55	Verificación de encendido, chispa y calidad de la llama	M
56	Verificación de estado y actuación de los dispositivos automáticos de detección de fugas de gas	M
57	Verificación del cierre de la válvula automática de seguridad de corte de suministro de gas en caso de emergencia	M

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Continuación)

Número	Trabajos	Frecuencia
58	Verificación de estado, disponibilidad y timbrado de elementos de prevención de incendios	A
59	Toma de datos de funcionamiento para determinación de rendimiento instantáneo	m
60	Verificación de la existencia e idoneidad de letreros, e indicaciones de seguridad en la sala de calderas	A
61	Anotación de datos de consumo de combustible y comparación con facturas de la compañía suministradora	M
62	Limpieza general y repaso de pintura de la instalación	A

* Intervenciones específicas imprescindibles para calderas productoras de vapor

FAMILIA 4: SISTEMAS DE CAPTACIÓN SOLAR TÉRMICA

Gama genérica de mantenimiento

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Nota previa: El mantenimiento de estos sistemas implicará, como mínimo:

- Una revisión **anual** completa de toda la instalación, según la gama adjunta, para instalaciones de superficie de captación $\leq 20 \text{ m}^2$.
- Una revisión **semestral** completa de toda la instalación, según la gama adjunta, para instalaciones de superficie de captación $> 20 \text{ m}^2$.

Número	Trabajos	Frecuencia
A) SISTEMAS DE CAPTACIÓN		
1	Verificación del estado de limpieza de la protección translúcida de los paneles captadores	SA
2	Verificación de inexistencia de condensaciones y suciedad bajo la protección de los paneles captadores	SA
3	Verificación de inexistencia de corrosiones y fugas de agua en los paneles captadores	SA
4	Inspección de las juntas de los captadores: verificación de inexistencia de agrietamientos y deformaciones	SA
5	Verificación del estado de la superficie absorbente de los captadores: inexistencia de corrosiones, deformaciones y fugas	SA
6	Verificación del estado de las carcasas y las ventanas de respiración	SA
7	Inspección de las conexiones hidráulicas: localización y corrección de fugas, apriete de conexiones, comprobación de niveles de agua en circuitos	M
8	Inspección de la estructura de soporte: estado de degradación, indicios de corrosión, apriete de tornillos	SA
B) SISTEMA DE ACUMULACIÓN		
9	Limpieza y desincrustado interior del acumulador de agua caliente. Eliminación de oxidaciones	2A
10	Verificación del estado de desgaste de ánodos de sacrificio y sustitución, si procede	A
11	Inspección del aislamiento térmico del acumulador de agua caliente y corrección, si procede	A
C) SISTEMA DE INTERCAMBIO		
12	Limpieza y verificación de funcionamiento del intercambiador o serpentín primario	M
13	Verificación de la eficiencia (CF) y prestaciones de intercambiador primario/secundario	M

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Continuación)

Número	Trabajos	Frecuencia
D) CIRCUITO HIDRÁULICO		
14	Verificación de la densidad y el pH del fluido caloportador primario y corrección, si procede	A
15	Verificación del estado de las tuberías del circuito primario: corrección de fugas y oxidaciones	SA
16	Verificación de la hermeticidad del circuito primario completo y restitución, si procede	2A
17	Verificación del aislamiento térmico de las tuberías del circuito primario y corrección, si procede	SA
18	Verificación de la ausencia de humedad en el interior de los aislamientos y sustitución de éstos, si las hubiera	A
19	Verificación de estado y funcionalidad de purgadores automáticos. Limpieza de orificios	A
20	Verificación de estado y funcionalidad de purgadores manuales. Vaciado de botellines	SA
21	Verificación de estado y funcionamiento de las bombas de recirculación. Limpieza y estanquidad	A
22	Verificación de estado y funcionalidad de vasos de expansión. Comprobación de presiones	SA
23	Verificación de estado y ajuste de niveles en vasos de expansión abiertos	SA
24	Verificación de estado y funcionamiento del sistema de llenado automático del circuito primario	M
25	Verificación de estado y funcionalidad de válvulas de corte, comprobación de inexistencia de agarrotamientos	2.A
26	Verificación de estado y funcionalidad de válvulas de seguridad y comprobación de actuación	M
E) SISTEMA ELÉCTRICO Y DE CONTROL		
27	Verificación de estado de cuadros eléctricos: limpieza interior, verificación de juntas de puertas	A
28	Verificación de aparellaje eléctrico, actuación de interruptores y apriete de conexiones	A
29	Verificación de termostatos de regulación, comprobación de actuación y ajuste, si procede	A
F) SISTEMA DE ENERGÍA AUXILIAR		
30	Verificación del estado y funcionalidad del sistema de apoyo. Ver gamas de generadores de calor	A
31	Verificación y ajuste de instrumentos de medida: termómetros, sondas de temperatura y manómetros de la instalación	A

S/A. - Frecuencia semestral o anual dependiendo de la superficie de captación instalada. Ver nota previa

FAMILIA 5: SISTEMAS DE PREPARACIÓN DE A.C.S.

Gama genérica de mantenimiento

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Número	Trabajos	Frecuencia
SISTEMA DE PRODUCCIÓN TÉRMICA		
1	Aplicar gama de mantenimiento de generadores de calor 1, 3 ó 4, según tipo de generador térmico instalado para la preparación de ACS	
MOTOBOMBAS DE CIRCULACIÓN - PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y DE RETORNO		
2	Aplicar gama de mantenimiento de motobombas de circulación - Familia 18 - según tipo de motobombas instaladas en el sistema	
INTERCAMBIADORES DE CALOR		
3	Aplicar gama de mantenimiento de intercambiadores de calor - Familias 21 - según tipo de intercambiador instalado para la preparación de ACS	
CIRCUITOS HIDRÁULICOS		
4	Inspección del estado de las tuberías de los circuitos primario y secundario: corrección de oxidaciones	2.A

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Continuación)

Número	Trabajos	Frecuencia
5	Inspección de la hermeticidad de los circuitos primario y secundario: corrección de fugas	2.A
6	Verificación del estado de los aislamientos térmicos de las tuberías y reparación de aislamientos y protecciones exteriores, si procede	A
7	Verificación de la ausencia de humedad en el interior de los aislamientos térmicos y sustitución de éstos, si las hubiera	A
8	Inspección de estado y funcionalidad de purgadores automáticos. Limpieza de orificios	2.A
9	Inspección de estado y funcionalidad de purgadores manuales. Vaciado de botellines	2.A
10	Verificación de estado y funcionalidad de vasos de expansión. Comprobación de presiones	2.A
11	Verificación de estado y funcionamiento del sistema de llenado automático del circuito primario	M
12	Verificación de estado y funcionalidad de válvulas de corte. Comprobación de inexistencia de agarrotamientos	2.A
13	Verificación de estado y funcionalidad de válvulas de seguridad, y comprobación de actuación	M
14	Inspección de los cierres y empaquetaduras de los ejes de las válvulas: apriete y corrección de fugas	2.A
15	Verificación de la actuación y función de cada válvula: cierre, regulación, retención	2.A
16	Comprobación del posicionado correcto de cada válvula en la condición normal de funcionamiento	M
DISPOSITIVOS DE REGULACIÓN Y CONTROL		
17	Aplicar gama de mantenimiento de intercambiadores de calor - Familias 21 - según tipo de intercambiador instalado para la preparación de ACS	
VÁLVULAS AUTOMÁTICAS DE REGULACIÓN		
18	Verificación de la apertura y cierre de las válvulas automáticas de control, en modo manual, desenclavando los servomotores	2.A
19	Inspección de anclajes y mordazas de servomotores. Apriete de prisioneros y sustitución si procede	2.A
20	Inspección de circuitos eléctricos de fuerza y maniobra de servomotores. Apriete de conexiones	2.A
21	Enclavamiento de los servomotores y verificación del libre movimiento, y actuación correcta de las válvulas en respuesta a las señales de comando en modo automático	2.A
22	Verificación de recorridos de apertura y cierre de válvulas automáticas y ajuste, si procede. Verificación de contactos de final de carrera de servomotores	2.A
B) ACUMULADORES E INTERACUMULADORES		
23	Inspección de las estructuras de soporte: eliminación de indicios de corrosión. Apriete de tornillos de anclaje	2.A
24	Inspección de corrosiones sobre las superficies exteriores de los depósitos. Eliminación de oxidaciones y repaso de pintura si procede	2.A
25	Verificación de inexistencia de fugas de agua en depósito: inspección de juntas de tapas de registro	M
26	Limpieza y desincrustado interior de depósitos. Eliminación de oxidaciones y fangos	A
27	Inspección de estado de ánodos de sacrificio y sustitución, si procede	A
28	Limpieza interior y exterior de serpentines de interacumuladores. Inspección del estado de las superficies de intercambio térmico. Eliminación de corrosiones	A
29	Inspección y limpieza interior de cabezales de serpentines. Sustitución de juntas	A
30	Inspección de conexiones hidráulicas: localización y corrección de fugas. Apriete de conexiones. Comprobación de niveles y presiones de agua	2.A
31	Inspección de aislamientos térmicos de depósitos y de sus protecciones exteriores y corrección, si procede	2.A
32	Inspección del estado y funcionalidad de válvulas de seguridad. Verificación de cierre estanco	2.A

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Continuación)

Número	Trabajos	Frecuencia
33	Inspección del estado y funcionalidad de válvulas de vaciado e independización	2.A
34	Inspección del estado y funcionalidad de válvulas manuales de purga de aire y purgadores automáticos	2.A
GENERAL		
35	Inspección de estado de cuadros eléctricos afectos al sistema de preparación de ACS. Limpieza interior, verificación de juntas de puertas, aplicación de protección antihumedad	2.A
36	Inspección de pilotos de señalización y fusibles. Sustitución de elementos defectuosos	2.A
37	Apriete de conexiones eléctricas de todos los circuitos	2.A
38	Inspección del aparellaje eléctrico, estado de contactos de contactores. Verificación de actuación de interruptores	2.A
39	Verificación y ajuste de instrumentos de regulación, control y medida: sensores de temperatura, termómetros y manómetros	2.A
40	Contraste de instrumentos de medida, manómetros y termómetros	A
41	Comprobación de presiones de funcionamiento en circuitos de retorno. Verificación de la inexistencia de obstrucciones	2.A
42	Comprobación de la programación de horarios de parada nocturna de las bombas de retorno	2.A
43	Verificación de la eficiencia de los intercambiadores de calor primario/secundario	M
44	Toma de datos de funcionamiento, según tabla de características. Evaluación de rendimientos en la transferencia de calor	M
45	Comprobación de temperaturas de acumulación y distribución a consumidores	D
46	Realización de análisis químico y bacteriológico del agua caliente de suministro a consumidores	T
47	Tratamiento de choque térmico o químico contra la legionela, de acuerdo a especificaciones del RD 865/2003 y de la norma UNE 100.030	A

FAMILIA 6: PLANTAS ENFRIADORAS DE AGUA POR COMPRESIÓN MECÁNICA

Gama genérica de mantenimiento

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Número	Trabajos	Frecuencia
1	Verificación del estado de las rejillas de protección de ventiladores y baterías exteriores	A
2	Verificación del estado de los soportes antivibratorios y amortiguadores elásticos de soportación	A
3	Verificación del estado de la carpintería metálica: paneles, cierres, juntas de estanquidad y accesorios	A
4	Verificación del estado y funcionalidad de los acoplamientos elásticos de las tuberías	A
5	Verificación de la inexistencia de daños estructurales	A
6	Verificación del estado de las suspensiones y anclajes de compresores	A
7	Verificación del estado del aislamiento térmico y acústico, y reparación, si procede	A
8	Verificación de la inexistencia de fugas de agua	M
9	Verificación del estado y comprobación de la funcionalidad del sistema de llenado automático	M
10	Verificación del estado y funcionalidad de los componentes del circuito hidráulico (ver gamas de bombas, vasos de expansión, etc.)	2.A
11	Verificación del estado de las baterías de intercambio térmico: estado de las aletas, corrosiones, etc.	A

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Continuación)

Número	Trabajos	Frecuencia
12	Verificar que no existen aletas sueltas ni defectos de contacto entre aletas y tubos	A
13	Limpieza de las aletas por ambas caras de la batería	A
14	Verificación de la estanquidad de las baterías. Chequeo de manchas de aceite. Test de fugas	m
15	Verificación de la inexistencia de tubos deformados por congelaciones	A
16	Limpieza y desincrustado de las bandejas de recogida de agua de las baterías exteriores	A
17	Inspección de los rodets o palas de los ventiladores exteriores, verificación de giro libre y limpieza	2.A
18	Verificación del estado y funcionalidad de los ventiladores exteriores: soportes, cojinetes y transmisiones	2.A
19	Contraste de la limpieza de los tubos de los intercambiadores de calor, evaporadores y condensadores (lado agua)	A
20	Verificación del estado y funcionalidad de los intercambiadores calor: test de fugas interiores de agua o de refrigerante	A
21	Verificación de inexistencia de corrosiones en los intercambiadores de calor refrigerante/agua	2.A
22	Comprobación del funcionamiento de las resistencias calentadoras de aceite	m
23	Comprobación del estado y funcionamiento de las resistencias calefactoras de protección contra heladas de los intercambiadores refrigerante/agua instalados a la intemperie	2.A
24	Comprobación del nivel de aceite en el cárter de los compresores y reposición si procede	m
25	Comprobación del contenido de humedad y acidez del aceite de los compresores	m
26	Sustitución del aceite frigorífico de los compresores	B
27	Verificación del funcionamiento de las bombas de aceite de los compresores y medición de presiones de aspiración y descarga	m
28	Verificación del estado y de la limpieza del filtro de aceite y de la mirilla del cárter de los compresores	2.A
29	Verificación de la inexistencia de humedad en los circuitos frigoríficos a través de los visores de líquido	m
30	Comprobación de carga de refrigerante en los circuitos frigoríficos y reposición si procede	m
31	Inspección de estanqueidad y detección de fugas de refrigerante en los circuitos frigoríficos	m
32	Verificación del estado y los aprietes de los tapones y caperuzas de protección de válvulas de servicio	m
33	Verificación de estado, posición y actuación de las válvulas de servicio, seguridad y elementos de estanquidad	m
34	Inspección y limpieza de cuadros eléctricos de fuerza, maniobra y control	A
35	Inspección del apriete de todas las conexiones eléctricas de fuerza y maniobra en cuadros y componentes	A
36	Comprobación de estanquidad de las juntas de las bornas de los compresores y apriete de bornas	A
37	Comprobación de estado y actuación de los arrancadores de los compresores. Ajuste de transiciones	2.A
38	Inspección de las conexiones de puesta a tierra de chasis de máquinas, cuadros y otros componentes	2.A
39	Verificación de estado, reglaje y actuación de los relés y protecciones contra sobrecargas	m
40	Verificación del estado y funcionalidad de todos los relés, contactores, interruptores, pilotos y otro aparellaje	2.A
41	Verificación del estado funcionalidad y ajuste de convertidores de frecuencia para regulación de motores	2.A
42	Verificación del estado, ajuste y actuación de interruptores de flujo de agua	2.A

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Continuación)

Número	Trabajos	Frecuencia
43	Verificación de la funcionalidad de la serie exterior de seguridades de compresores y comprobación de enclavamientos	M
44	Verificación del estado, ajuste y actuación de todos los elementos de mando y regulación, termostatos y presostatos	2.A
45	Verificación del estado, ajuste y actuación de todos los elementos de seguridad, termostatos y presostatos	M
46	Verificación del estado, ajuste y actuación del sistema de regulación y control de la temperatura del agua	M
47	Verificación del estado, ajuste y actuación de todos los elementos de control de presiones de condensación o evaporación sobre la batería exterior	M
48	Comprobación de actuación y ajuste de dispositivos de limitación de arranques de compresores	M
49	Verificación y ajuste, si procede, de todos los parámetros consignados en la configuración de microprocesadores de control	2.A
50	Lectura de memorias históricas de microprocesadores de control y comprobación de la corrección de las anomalías registradas, así como de las posibles causas que las originaron	M
51	Verificación de la correcta actuación de los dispositivos de control de capacidad de los compresores	2.A
52	Comprobación de la limitación de capacidad del compresor en diferentes situaciones de demanda ⁽²⁾	2.A
53	Comprobación del funcionamiento mecánico de los álabes o correderas de regulación de capacidad ⁽²⁾	2.A
54	Comprobación de los elementos de limitación de recorrido (finales de carrera) de los mecanismos de álabes o correderas ⁽²⁾	2.A
55	Comprobación de que el arranque de los compresores se efectúa en la condición de capacidad mínima ⁽²⁾	M
56	Comprobación de funcionamiento de válvulas u otros dispositivos de inversión de ciclo ⁽³⁾	2.A
57	Verificación de estado y actuación de válvulas de expansión	2.A
58	Verificación de estado y actuación de válvulas de retención en circuitos frigoríficos	2.A
59	Verificación de estado y actuación de electroválvulas (solenoides) en circuitos frigoríficos	2.A
60	Comprobación del funcionamiento de la máquina en todos los ciclos para los que este diseñada ⁽³⁾	2.A
61	Verificación de actuación de dispositivos de desescarche	2.A
62	Verificación de estado, conexiones, ajustes y actuación de programadores	2.A
63	Inspección de filtros deshidratadores de refrigerante	2.A
64	Inspección de deshidratadores, purgas térmica y sustitución de cartuchos	2.A
65	Verificación, ajuste y contraste de instrumentos de medida: caudalímetros, manómetros y termómetros	A
66	Verificación de estado y funcionamiento de los motoventiladores de aire exterior. Limpieza y engrase, si procede	2.A
67	Verificación de inexistencia de ruidos y vibraciones durante el funcionamiento de la máquina	2.A
68	Verificación de estado de arrastres y acoplamientos elásticos de los ejes motor y compresor en compresores abiertos, y ajuste de alineación, si procede	2.A
69	Inspección de estanquidad de sellos y cierres mecánicos (inexistencia de goteos de aceite) en compresores abiertos	2.A
70	Comprobación de la actuación de protecciones antibombeo y del funcionamiento sin retrocesos de flujo en compresores centrífugos	2.A
71	Toma de datos de funcionamiento para el balance energético de la máquina y cálculo del rendimiento instantáneo. IT 4.3.3.3. Tabla 4.2	m

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Continuación)

Número	Trabajos	Frecuencia
MOTORES TÉRMICOS		
72	Comprobación de la presión del circuito de suministro	M
73	Comprobación de la presión de utilización	M
74	Inspección de fugas en la red de gas y estado de las canalizaciones	M
75	Verificación de estado y limpieza de los filtros de gas	2.A
76	Comprobación del cierre estanco de las válvulas de corte	2.A
77	Verificación del estado y actuación de los reguladores de presión de alta y baja, y ajuste si procede	M
78	Comprobación de la estanqueidad de las válvulas de seguridad	M
79	Verificación de la actuación de los dispositivos automáticos de detección de fugas de gas	M
80	Verificación del estado, actuación y cierre estanco de válvulas automáticas	M
81	Inspección de los elementos contra incendios: vigencia de las revisiones periódicas, señalización	2.A
82	Inspección de aislamientos térmicos y acústicos, y reparación, si procede	A
83	Inspección el nivel del aceite en el cárter de los motores	m
84	Cambio de aceite de motores	A
85	Inspección del filtro de aire: limpieza o sustitución	2.A
86	Verificación del funcionamiento del motor térmico y de sus elementos de regulación y seguridad	M
87	Verificación de la inexistencia de vibraciones y ruidos extraños durante el funcionamiento del motor térmico	M
88	Control de consumos de combustible del motor térmico y contraste con los nominales previstos	m
89	Toma de datos de funcionamiento para el balance energético de la máquina y cálculo del rendimiento instantáneo. IT 4-3.3.3. Tabla 4.2	m

Acotaciones: (1) Corte y Rearme
 (2) Compresores centrífugos y de tornillo
 (3) Bombas de calor y plantas con recuperador de calor

FAMILIA 7: PLANTAS ENFRIADORAS DE AGUA POR CICLO DE ABSORCIÓN

Gama genérica de mantenimiento

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Número	Trabajos	Frecuencia
1	Inspección exterior de corrosiones y estado pintura en la carcasa	A
2	Inspección del aislamiento térmico	A
3	Prueba de estanquidad y nivel de vacío, verificación de inexistencia de inmisiones de aire	2.A
4	Verificación del estado de limpieza e incrustación de los tubos del generador o concentrador	A
5	Verificación del estado de limpieza e incrustación de los tubos del condensador y limpieza si procede	A
6	Verificación del estado de limpieza e incrustación de los tubos del absorbedor y limpieza si procede	A
7	Verificación del estado de limpieza e incrustación de los tubos del evaporador y limpieza si procede	A
8	Verificación de estado y funcionamiento de la unidad de purga de incondensables	2.A
9	Inspección del dispositivo de eliminación del hidrógeno generado (célula de paladio)	M

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Continuación)

Número	Trabajos	Frecuencia
10	Verificación del acumulador de gases no condensables en la unidad de purga	M
11	Inspección de la hermeticidad de la máquina en función de la presión absoluta interior	M
12	Limpieza del condensador de la unidad de purga	T
13	Verificación de estado y funcionamiento de la válvula de venteo	M
14	Inspección de la válvula de seguridad o dispositivo de ruptura contra sobrepresiones interiores	M
15	Inspección de la(s) bomba(s) de refrigerante	M
16	Inspección de la(s) bomba(s) de solución absorbente	M
17	Inspección de los circuitos de refrigeración y lubricación de las bombas de refrigerante y absorbente	M
18	Inspección de nivel de absorbente en el visor del absorbedor	M
19	Inspección de nivel de refrigerante en el visor del evaporador	M
20	Inspección del sistema de control de la máxima concentración de la solución diluida	M
21	Inspección del sistema de control del nivel de solución en el generador	M
22	Verificación de estado y funcionamiento del dispositivo (válvula) de control de capacidad	M
23	Limpieza de los cuadros eléctricos de fuerza, maniobra y control y protección antihumedad	2.A
24	Comprobación del apriete de las conexiones eléctricas de cuadros y bombas	2.A
25	Inspección de contactores, relés, interruptores, pilotos de señalización, limpieza de contactos	2.A
26	Comprobación del estado y actuación de los interruptores de flujo de agua	M
27	Comprobación de los enclavamientos eléctricos exteriores	M
28	Comprobación del estado y actuación de los termostatos y presostatos de mando	2.A
29	Comprobación del estado y actuación de los termostatos y presostatos de seguridad	M
30	Verificación de estado y funcionamiento de válvulas automáticas de control de refrigerante o absorbente	M
31	Verificación de estado y funcionamiento de interruptores de flujo de refrigerante o absorbente	M
32	Comprobación del sistema de control de la producción frigorífica y de la temperatura del agua enfriada	M
33	Comprobación de los controles de temperatura de condensación	M
34	Verificación de los parámetros de configuración del control por microprocesador	2.A
35	Inspección del archivo histórico de anomalías, en la memoria del microprocesador	M
36	Inspección y contraste de aparatos de medida: manómetros y termómetros	A
37	Comprobación de la carga de refrigerante	M
38	Comprobación de la carga de solución de Bromuro de Litio	M
39	Comprobación de la carga de amoníaco (en plantas con ciclo agua-amoniaco)	M
40	Comprobación de la concentración de inhibidor de corrosiones	2.A
41	Comprobación del contenido de Alcohol Octílico	2.A
42	Toma de datos para el análisis químico de la solución y verificación de los mismos	M
43	Toma de datos para el balance energético de la máquina y cálculos correspondientes	M
44	Mantenimiento de elementos de combustión en equipos con llama directa. Ver gama de la familia 3	M

FAMILIA 8: TORRES DE REFRIGERACIÓN Y CONDENSADORES EVAPORATIVOS

Gama genérica de mantenimiento

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Número	Trabajos	Frecuencia
1	Inspección exterior de paneles y elementos estructurales y eliminación de corrosiones	A
2	Inspección de soportes y elementos amortiguadores y eliminación de corrosiones	A
3	Verificación de la nivelación de la torre	A
4	Inspección del interior de la bandeja de recogida del agua. Limpieza y eliminación de corrosiones	2.A
5	Verificación de estado y limpieza del filtro de agua de la bandeja	2.A
6	Verificación de estado y limpieza del separador de gotas	2.A
7	Verificación de estado y limpieza de los rodets o aspas de los ventiladores	2.A
8	Inspección de motores eléctricos de los ventiladores	2.A
9	Inspección de fugas de agua por juntas de paneles o registros	2.A
10	Inspección de los ejes de los ventiladores	2.A
11	Verificación del estado de poleas y correas de transmisión y sustitución o ajuste según proceda	2.A
12	Inspección de alineación de transmisiones motor-ventilador y ajuste, si procede	2.A
13	Verificación de estado de agresiones y daños exteriores en general y eliminación de corrosiones interiores	2.A
14	Comprobación de las características del agua de aportación a la torre mediante analítica química	2.A
15	Verificación de estado y limpieza del relleno de intercambio térmico	2.A
16	Verificación de estado y limpieza de boquillas y pulverizadores de agua	2.A
17	Verificación de estado y limpieza de la válvula de aporte de agua (flotador) y ajuste del nivel de la balsa, si procede	M
18	Verificación de estado y limpieza del rebosadero. Comprobación del flujo de rebose	M
19	Verificación de estado y limpieza del sistema de purga automática de desconcentración y ajuste si procede	M
20	Inspección del reparto uniforme del agua sobre el paquete de relleno y ajuste, si procede	M
21	Comprobación de libre movimiento de los ventiladores	2.A
22	Verificación de la inexistencia de ruidos y vibraciones durante el funcionamiento normal de los ventiladores	2.A
23	Verificación de estado, limpieza y engrase de rodamientos o cojinetes de los motores y ventiladores	2.A
24	Verificación de estado y apriete de las conexiones eléctricas de los motores y embornados de arrancadores	2.A
25	Inspección de los arrancadores de los motores de los ventiladores y sus variadores de frecuencia (si existen)	2.A
26	Verificación de estado de interruptores, pilotos de señalización y otro aparellaje eléctrico	2.A
27	Comprobación del estado de todos los contactos eléctricos y apriete de conexiones	2.A
28	Comprobación del aislamiento eléctrico de los motores de los ventiladores	2.A
29	Comprobación de dispositivos de control de temperatura de agua de alimentación a condensadores	2.A
30	Inspección del sistema de control de ventiladores	2.A
31	Inspección del sistema de desinfección del agua *	2.A
32	Inspección del sistema de tratamiento del agua *	2.A
33	Análisis físico-químico del agua	M
34	Análisis microbiológico del agua	M

* Intervenciones de mantenimiento preventivo a realizar siguiendo un protocolo específico no incluido en esta gama

FAMILIA 9: EQUIPOS AUTÓNOMOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

Gama genérica de mantenimiento

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Número	Trabajos	Frecuencia
1	Inspección exterior del equipo. Corrección de corrosiones, deterioros de pintura y manchas de aceite	A
2	Inspección de rejillas de protección de ventiladores, batería y tomas de aire	A
3	Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc.	A
4	Verificación del estado de las juntas de estanquidad en los equipos instalados a la intemperie y sustitución, si procede	2.A
5	Verificación del estado de las juntas de estanquidad en los equipos instalados en el interior y sustitución, si procede	A
6	Verificación del estado de las uniones elásticas de conexión a conductos. Comprobación de estanquidad y sustitución, si procede	2.A
7	Inspección del estado de paneles desmontables y de sus cierres y juntas. Corrección de anomalías	A
8	Inspección de fugas de aire y corrección, si procede	2.A
9	Inspección del aislamiento térmico y acústico de los paneles y reparación, si procede	A
10	Inspección de los filtros de aire y sustitución, si procede	M
11	Verificación del estado de las aletas y nivel de ensuciamiento de la batería interior. Peinado de aletas y limpieza de batería por ambas caras, si procede	2.A
12	Inspección de baterías de agua. Verificación de estanquidad y corrección, si procede	2.A
13	Verificación del estado de las aletas y nivel de ensuciamiento de la batería exterior. Peinado de aletas y limpieza de batería por ambas caras, si procede	2.A
14	Verificación de la inexistencia de tubos deformados por congelaciones	2.A
15	Inspección de condensadores por agua: limpieza de tubos o placas y cabezales, eliminación de incrustaciones y obstrucciones	A
16	Comprobación de estanquidad de circuitos. Test de fugas del equipo	2.A
17	Verificación de inexistencia de fugas interiores de agua en condensadores	2.A
18	Verificación de inexistencia de fugas interiores de refrigerante al circuito de agua en condensadores	2.A
19	Inspección del circuito de agua del condensador: corrección de fugas y corrosiones en las conexiones	2.A
20	Verificación del estado y funcionamiento de válvulas presostáticas de control de condensación	2.A
21	Verificación del estado y funcionamiento de válvulas de seguridad. Verificación de estado de tapones fusibles	2.A
22	Verificación de estado y limpieza de la bandeja de recogida de agua condensada y sus desagües	2.A
23	Corrección de fugas y eliminación de corrosiones en la bandeja de recogida de condensaciones. Tratamiento bactericida de la bandeja	2.A
24	Inspección y limpieza del sifón de la tubería de drenaje de la bandeja de recogida de condensados	2.A
25	Inspección de ventiladores axiales exteriores, anclajes, soportes y giro libre. Inexistencia de vibraciones	2.A
26	Inspección de ventiladores centrífugos exteriores o interiores, anclajes, soportes y giro libre. Inexistencia de ruidos o vibraciones anómalas	2.A
27	Inspección de transmisiones por poleas y correas de ventiladores: Verificación de alineación, tensión y estado de correas y sustitución, si procede	2.A
28	Limpieza de palas y álabes de los rodets de los ventiladores	A

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Continuación)

29	Inspección de cojinetes y rodamientos de los ventiladores: verificación de holguras y engrase si procede	2.A
30	Verificación de la estanquidad de las uniones y juntas de líneas frigoríficas en equipos de sistema partido	m
31	Inspección de estado y apriete de tapones y caperuzas de conexiones frigoríficas y válvulas de servicio	m
32	Verificación de inexistencia de humedad en el circuito frigorífico, mediante indicador del visor de líquido	m
33	Inspección del filtro deshidratador de refrigerante y sustitución del filtro o de sus cartuchos, si procede	2.A
34	Inspección general externa de compresores, suspensión elástica, anclajes, etc.	2.A
35	Inspección de nivel de aceite en visores de cárter de compresores	m
36	Verificación de estado, funcionamiento y consumos de las resistencias de cárter	2.A
37	Comprobación del estado del aceite frigorífico. Test de acidez	2.A
38	Verificación del funcionamiento de los dispositivos de control de capacidad de los compresores	2.A
39	Verificación de estado y limpieza de cuadros eléctricos de control, mando y fuerza, y protección antihumedad	2.A
40	Inspección de contactos de contactores, interruptores y relés, y sustitución, si procede	2.A
41	Inspección de pilotos de señalización y sustitución de lámparas o LED fundidos	2.A
42	Inspección de convertidores de frecuencia y dispositivos de control de velocidad variable de motores	2.A
43	Verificación de estado y actuación de interruptores de flujo, de aire o de agua, y ajuste, si procede	2.A
44	Verificación funcional de series exteriores de seguridad y enclavamientos externos del equipo	M
45	Verificación de estado y actuación de presostatos de mando. Ajuste de puntos de consigna, si procede	2.A
46	Verificación de estado y actuación de presostatos de seguridad. Ajuste de puntos de consigna si procede	M
47	Verificación de estado y actuación de termostatos de control. Ajuste de puntos de consigna, si procede	2.A
48	Verificación de estado y actuación de termostatos de seguridad. Ajuste de puntos de consigna, si procede	M
49	Verificación de estado y actuación de válvulas de expansión termostáticas y ajuste, si procede	2.A
50	Verificación de estado y actuación de válvulas de retención del circuito frigorífico	2.A
51	Verificación de estado y actuación de válvulas automáticas de inversión de ciclo en equipos reversibles	2.A
52	Verificación de estado y actuación de electroválvulas y válvulas de servicio del circuito frigorífico	2.A
53	Verificación de estado y estanquidad de válvulas de obús (Schraeder) para carga y servicio de circuitos	m
54	Inspección de programadores electrónicos de regulación y control. Ajuste de parámetros, si procede	2.A
55	Verificación del apriete de las conexiones eléctricas en la caja del programador y en los circuitos de control	2.A
56	Inspección del aislamiento eléctrico de líneas de alimentación a motores	2.A
57	Inspección de conexiones y líneas de puesta a tierra. Apriete de conexiones	2.A
58	Comprobación de apriete de conexiones en cajas de bornas de compresores y motores	2.A
59	Comprobación de la estanquidad de las juntas de los terminales de compresores y apriete o sustitución, según proceda	2.A

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Continuación)

Número	Trabajos	Frecuencia
60	Verificación y contraste de termómetros y manómetros y otros instrumentos de medida	A
61	Comprobación del funcionamiento del equipo en todos los ciclos o modos para los que está diseñado	2.A
62	Verificación de la inexistencia de ruidos y vibraciones anómalas durante el funcionamiento	2.A
63	Toma de datos de funcionamiento según ficha de control. Determinación de rendimiento frigorífico y comparación con los datos de diseño	2.A

FAMILIA 10: SISTEMAS AUTÓNOMOS DE CAUDAL REFRIGERANTE VARIABLE

Gama genérica de mantenimiento

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Número	Trabajos	Frecuencia
	Equipos exteriores	
	CHASIS	
1	Inspección exterior del equipo: corrección de corrosiones y deterioros de la pintura	A
2	Inspección de rejillas de protección de ventiladores, baterías y tomas de aire	A
3	Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc.	A
4	Verificación del estado de las juntas de estanquidad de paneles y sustitución, si procede	A
5	Inspección del aislamiento térmico y acústico de los paneles y reparación, si procede	A
6	Verificación de estado y limpieza de la bandeja de recogida de agua y su desagüe	2.A
	CIRCUITO FRIGORÍFICO	
7	Verificación del estado de las aletas y nivel de ensuciamiento de la batería interior. Peinado de aletas y limpieza de batería por ambas caras, si procede	2.A
8	Comprobación de estanquidad de circuitos. Test de fugas del equipo, baterías, tuberías, juntas y controles	m
9	Inspección de estado y apriete de tapones y caperuzas de conexiones frigoríficas y válvulas de servicio	m
10	Verificación del estado y funcionamiento de válvulas de seguridad. Verificación de estado de tapones fusibles	2.A
11	Verificación de inexistencia de humedad en el circuito frigorífico, mediante indicador del visor de líquido	m
12	Inspección del filtro deshidratador de refrigerante y sustitución del filtro o de sus cartuchos, si procede	2.A
13	Inspección del separador de gotas de aspiración del compresor	A
14	Inspección general externa de compresores, suspensión elástica, anclajes, etc.	2.A
15	Verificación de estado y actuación de válvulas de retención del circuito frigorífico	2.A
16	Verificación de estado y actuación de válvulas de expansión termostáticas o electrónicas y ajuste, si procede	2.A
17	Verificación de estado y actuación de electroválvulas y válvulas de servicio del circuito frigorífico	2.A
18	Verificación de estado y actuación de válvulas automáticas de inversión de ciclo en equipos reversibles	2.A
19	Verificación de estado y estanquidad de válvulas de obús (Schraeder) para carga y servicio de circuitos	m

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Continuación)

Número	Trabajos	Frecuencia
20	Comprobación de la estanquidad de las juntas de los terminales de compresores y apriete o sustitución, según proceda	2.A
21	Inspección del aislamiento térmico de los componentes y líneas del circuito frigorífico y corrección de defectos	A
CIRCUITO DE ACEITE		
22	Inspección de nivel de aceite en visores de cárter de compresores	m
23	Comprobación del estado del aceite frigorífico. Test de acidez	2.A
24	Verificación del estado y actuación de las válvulas de retención del circuito de lubricación y refrigeración de aceite	2.A
25	Verificación de estado y estanquidad de las electroválvulas del circuito de aceite	2.A
26	Inspección del filtro de aceite y limpieza o sustitución, si procede	2.A
27	Verificación de estado y actuación del separador de aceite	2.A
28	Verificación de estado, funcionamiento y consumos de las resistencias de cárter	2.A
VENTILADORES Y MOTORES		
29	Inspección de motoventiladores axiales exteriores, anclajes, soportes y giro libre. Inexistencia de vibraciones	2.A
30	Inspección de cojinetes y rodamientos de motoventiladores: verificación de holguras y engrase, si procede	2.A
31	Limpieza de palas y álabes de los ventiladores	A
INSTALACIÓN ELÉCTRICA FUERZA Y CONTROLES		
32	Inspección del aislamiento eléctrico de líneas de alimentación a motores de ventiladores	2.A
33	Control de intensidades y temperaturas en los conductores de alimentación a motores de ventiladores	2.A
34	Inspección del aislamiento eléctrico de líneas de alimentación a motores de compresores	2.A
35	Control de intensidades y temperaturas en los conductores de alimentación a motores de compresores	2.A
36	Inspección del aislamiento de la instalación eléctrica en general	2.A
37	Verificación de estado y limpieza de cuadros eléctricos de control, mando y fuerza, y aplicación de protección antihumedad	2.A
38	Inspección de contactos de contactores, interruptores y relés, de protección de compresores y motores y sustitución, si procede	2.A
39	Verificación del apriete de las conexiones eléctricas en la caja del programador de control y en las cajas de bornas de motores y compresores	2.A
40	Inspección de conexiones y líneas de puesta a tierra. Apriete de conexiones	2.A
41	Inspección de convertidores de frecuencia y dispositivos de control de velocidad variable de motores y compresores	2.A
42	Inspección del estado del disipador de calor de las unidades inverter	2.A
43	Inspección de los conectores aéreos a las tarjetas electrónicas	2.A
44	Verificación funcional de series exteriores de seguridad y enclavamientos externos del equipo	M
45	Comprobación de ajuste de puntos de consigna y actuación de los elementos eléctricos de seguridad	M
46	Verificación del funcionamiento de los dispositivos de control de capacidad de los compresores	2.A
47	Verificación del funcionamiento de las protecciones internas de los compresores	2.A
48	Verificación de que el funcionamiento de los compresores es correcto, sin vibraciones anómalas	m
49	Verificación de estado y funcionamiento de las protecciones frigoríficas: presostatos, termostatos, sensores	M

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Continuación)

Número	Trabajos	Frecuencia
	Inspección de programadores electrónicos de regulación y control. Ajuste de parámetros, si procede	2.A
	FUNCIONAMIENTO	
50	Comprobación del funcionamiento del equipo en todos los ciclos o modos para los que está diseñado	2.A
51	Verificación del funcionamiento de termostatos de control de temperatura de aire	2.A
52	Inspección de anomalías acumuladas en la memoria del sistema de control centralizado	2.A
53	Verificación de estado, conexiones, puntos de consigna y funcionamiento del sistema de control centralizado	2.A
54	Verificación del funcionamiento de los temporizadores en arranque y parada de compresores	2.A
55	Verificación de la inexistencia de ruidos y vibraciones anómalas durante el funcionamiento del sistema	2.A
56	Verificación y contraste de termómetros y manómetros y otros instrumentos de medida	A
	Equipos interiores	
	CHASIS	
57	Inspección exterior de equipos: corrección de deterioros en cierres y juntas	2.A
58	Verificación de estado y limpieza de las bandejas de recogida de condensados y sus sifones y desagües	2.A
59	Verificación de estado y funcionamiento de bombas de evacuación de condensados	2.A
60	Tratamiento bactericida de las bandejas de recogida de condensados, si procede	2.A
61	Inspección del aislamiento térmico de equipos y reparación, si procede	A
62	Verificación de la actuación de los deflectores móviles del flujo de aire	2.A
	VENTILADORES/MOTORES	
63	Inspección de ventiladores centrífugos y tangenciales, comprobación de libre giro y estado de anclajes	2.A
64	Verificación del apriete de las conexiones eléctricas de los motores	2.A
65	Verificación del funcionamiento de los ventiladores en las diferentes velocidades disponibles, sin ruidos ni vibraciones anómalas	2.A
66	Verificación del estado de las uniones elásticas de conexión a conductos, si las hubiera. Comprobación de estanquidad y sustitución, si procede	2.A
	FILTROS	
67	Inspección de estado de los filtros de aire, limpieza o sustitución, según proceda	M
68	Verificación de estado y actuación de sensores e indicadores de filtros sucios	2.A
	CIRCUITO FRIGORÍFICO	
69	Verificación de inexistencia de ruidos y vibraciones durante el funcionamiento	2.A
70	Inspección de fugas de refrigerante en baterías, líneas frigoríficas, juntas "refnet", uniones y tuercas bocardas de conexiones a equipos	m
71	Inspección de estado y apriete de tapones y caperuzas de conexiones frigoríficas y válvulas de servicio	m
72	Verificación de estado y actuación de las válvulas de expansión electrónicas y ajuste, si procede	2.A
	COMPONENTES ELÉCTRICOS Y DE CONTROL	
73	Verificación de estado y limpieza de cajas de conexiones eléctricas de fuerza, maniobra y control, y aplicación de protección antihumedad	2.A
74	Verificación del apriete de las conexiones eléctricas en circuitos de maniobra y control y en las bornas de los motores de ventiladores	2.A
75	Verificación de estado y funcionamiento de mandos de control remoto por infrarrojos	2.A

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Continuación)

Número	Trabajos	Frecuencia
76	Inspección de conexiones y conductores de puesta a tierra. Apriete de conexiones	2.A
77	Inspección de interruptores, relés, diferenciales, pilotos de señalización, sensores y transductores. Sustitución de lámparas o LED fundidos	2.A
78	Verificación del estado y funcionamiento del circuito de mando de las bombas de evacuación de condensados y comprobación de sus interruptores de nivel	2.A
79	Inspección del estado y funcionamiento de las tarjetas del circuito de control electrónico	2.A
80	Verificación de estado, aislamiento y funcionamiento de resistencias calefactoras de apoyo y anotación de consumos. Verificación de sus elementos de mando, control y seguridad	M
81	Verificación de estado y aislamiento eléctrico de los conductores de alimentación a motoventiladores	2.A
82	Verificación del estado de aislamiento eléctrico de motoventiladores	2.A
83	Toma de datos de funcionamiento según ficha de control. Determinación de rendimiento frigorífico y comparación con los datos de diseño	2.A

FAMILIA 11: UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE

Gama genérica de mantenimiento

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Número	Trabajos	Frecuencia
General		
1	Inspección de estado de superficies exteriores, limpieza y eliminación de corrosiones	A
2	Repaso de pintura de las superficies exteriores	A
3	Inspección de tejadillos exteriores de protección	A
4	Verificación de inexistencia de fugas de aire por juntas de paneles, puertas y registros	M
5	Inspección de cierres de puertas y registros. Reparación y cambio de burletes, si procede	A
6	Inspección de los tornillos de unión de módulos. Sustitución de tornillos oxidados	A
7	Verificación de estado de impermeabilizaciones, juntas y telas asfálticas. Reparación, si procede	A
8	Verificación del estado y funcionalidad de los soportes antivibratorios	A
9	Limpieza de las superficies interiores de todas las secciones y módulos	A
10	Verificación del estado y estanquidad de uniones flexibles en embocaduras a conductos y reparación, si procede	2.A
11	Inspección del estado de los aislamientos termoacústicos interiores y reparación si procede	A
12	Inspección del circuito de alumbrado interior. Sustitución de lámparas fundidas y componentes defectuosos	A
Secciones de refrigeración gratuita y compuertas en general		
13	Verificación del estado y funcionalidad de las compuertas de regulación de caudales de aire	2.A
14	Limpieza de las superficies exteriores de las lamas y marcos de las compuertas	2.A
15	Comprobación del libre giro de las lamas, con los servomotores en posición de actuación manual	2.A
16	Limpieza de goznes de soporte de las lamas y posterior engrase	2.A
17	Verificación de anclajes y mordazas de servomotores. Apriete de prisioneros y sustitución, si procede	2.A
18	Enclavamiento de los servomotores y verificación del libre movimiento de las lamas en respuesta a comandos	2.A

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Continuación)

Número	Trabajos	Frecuencia
19	Verificación de recorridos de apertura y cierre de compuertas automáticas y ajuste, si procede. Verificación de contactos de final de carrera de servomotores	2.A
20	Inspección del estado de los conductores y protecciones de los circuitos de control y alimentación de servomotores	2.A
21	Inspección del estado de los conductores y protecciones de los circuitos de conexión entre elementos de control, sensores, reguladores, etc. Sustitución de cables, prensaestopas y pasamuros defectuosos	2.A
22	Comprobación de la actuación de bucles y lazos de control en función de las señales de mando	2 A
23	Verificación de condiciones de actuación y funcionamiento de dispositivos de regulación y control, ajuste de parámetros, si procede	2 A
24	Medición de caudales de aire en modo free cooling y comparación con los valores nominales de diseño	2.A
Filtros		
25	Inspección de la limpieza de los filtros de aire. Limpieza o preferentemente sustitución, cuando sea preciso	M
26	Limpieza de secciones de filtros y bastidores de soporte	M
27	Comprobación del funcionamiento del control automático avisador de filtros sucios	2.A
28	Comprobación de la estanquidad de los portamarcos y bastidores de soporte de filtros y reparación si procede	A
29	Verificación de estado y funcionamiento de dispositivos de arrastre de filtros rotativos, ajuste y engrase, si procede	2.A
Secciones de recuperación de energía		
30	Inspección de los filtros de aire. Limpieza o sustitución, según proceda	M
31	Limpieza de las superficies internas de cajas y placas de intercambio térmico	A
32	Sustitución de tambores de intercambio térmico en recuperadores rotativos	A
33	Verificación de inexistencia de oxidaciones en superficies exteriores. Limpieza y repaso de pintura, si procede	A
34	Verificación de inexistencia de oxidaciones en superficies interiores. Limpieza y repaso de pintura, si procede	A
35	Verificación de la inexistencia de ruidos o vibraciones procedente de rodamientos y cojinetes. Corrección de anomalías observadas	T
36	Verificación del estado de desgaste y holguras de cojinetes, y sustitución, si procede	A
37	Inspección de engrasadores de rodamientos y cojinetes. Engrase cuando proceda	2.A
38	Inspección del estado de correas y poleas de transmisión, y sustitución, cuando proceda	2.A
39	Inspección de la tensión de correas de transmisión e inexistencia de ruidos anómalos durante el funcionamiento. Ajuste de la tensión de las correas	T
40	Inspección de la alineación y paralelismo de transmisiones por poleas y correas. Corrección de la alineación cuando proceda	2.A
41	Verificación de la sujeción de las poleas a los ejes. Comprobación de holguras en chaveteros y sustitución de chavetas cuando proceda	2.A
42	Verificación de soportes de motores de arrastre y apriete de tornillos anclaje	A
43	Verificación del funcionamiento de motores de arrastre. Apriete de conexiones eléctricas	2.A
44	Inspección de circuitos eléctricos de alimentación a motores y sus protecciones	2.A
45	Inspección de relés térmicos y protecciones diferenciales de motores, limpieza o sustitución de contactos	2.A
46	Inspección de circuitos y conductores de puesta a tierra. Apriete de conexiones	A

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Continuación)

Número	Trabajos	Frecuencia
47	Verificación de funcionamiento en condiciones normales de uso, a partir de las señales de mando	2.A
	Secciones de humidificación por inyección de vapor	
48	Inspección de corrosiones y deterioros en el bastidor y paneles del módulo. Limpieza y repaso de pintura	A
49	Inspección de corrosiones y deterioros en bandejas de agua. Limpieza y reparación de impermeabilizante de la bandeja, si procede	A
50	Limpieza y desincrustado de bandejas de agua. Eliminación de incrustaciones de sales y lodos	M
51	Inspección de depósitos de electrodos: eliminación de incrustaciones de sales y lodos	M
52	Limpieza y desincrustado de resistencias	T
53	Verificación del estado y funcionalidad de líneas y lanzas de vapor: corrección de sujeciones y limpieza	M
54	Verificación de inexistencia de humedades en superficies interiores de paneles y conductos	A
55	Verificación de estado y estanquidad de conexiones de agua: aporte, drenaje y purga. Corrección de fugas de agua	M
56	Verificación del sistema de retorno del vapor condensado en las lanzas	M
57	Inspección y limpieza de filtros de entrada de agua a depósitos	2.A
58	Verificación de estado y actuación de válvulas de circuitos de aportación de agua	2.A
59	Verificación de estado y actuación de válvulas de drenaje de agua	T
60	Verificación de estado y funcionamiento de electroválvulas del sistema de purga de descalcificación	T
61	Comprobación de nivel máximo de agua en depósitos y bandejas y ajuste, si procede	M
62	Comprobación del nivel de agua de funcionamiento en depósitos y bandejas y ajuste, si procede	M
63	Verificación del controlador del nivel de agua y actuación del dispositivo de alarma por nivel mínimo	M
64	Verificación del estado y funcionalidad de cuadros eléctricos de alimentación y protección. Limpieza interior de cuadros, aplicación de protección antihumedad y apriete de conexiones	A
65	Verificación del estado y funcionalidad de elementos y aparellaje eléctrico: contactores, reles, elementos de señalización, etc. Limpieza de contactos de contactores o sustitución, según proceda	A
66	Inspección de circuitos y conductores de puesta a tierra. Apriete de conexiones	A
67	Verificación de estado y apriete de conexiones eléctricas a electrodos o resistencias. Eliminación de piezas corroídas	A
68	Verificación de estado y funcionamiento de humidostatos o elementos de control de humedad	M
69	Verificación de estado y funcionamiento de termostatos de seguridad	M
70	Verificación de estado y operatividad de dispositivos de protección de depósitos contra sobrepresiones	M
71	Inspección de interruptores de flujo de aire y enclavamientos exteriores. Apriete de conexiones y ajuste	M
72	Verificación del funcionamiento automático del sistema de humidificación a partir de las señales de comando	M
73	Verificación de las maniobras de vaciado automático de depósitos para control de salinidad y conductividad	M
74	Verificación de estado y funcionamiento de circuitos electrónicos de regulación	2.A
75	Verificación de funcionamiento de sistemas de tratamiento de agua de aportación. Análisis del agua	M
76	Medición de consumos de resistencias o electrodos y comparación con valores nominales de diseño	M

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO *(Continuación)*

Secciones de humidificación por contacto, lavadores de aire y otros		
77	Inspección de corrosiones y deterioros en el bastidor y paneles del módulo. Limpieza y repaso de pintura	A
78	Inspección de corrosiones y deterioros en bandejas de agua. Limpieza y reparación de impermeabilizante de la bandeja, si procede	A
79	Limpieza y desincrustado de bandejas de agua. Eliminación de incrustaciones de sales y lodos. Aplicación de bactericidas	M
80	Verificación de estado y funcionamiento de pulverizadores de agua. Limpieza y eliminación de obstrucciones, corrección de orientación de pulverizadores, verificación de caudales de agua	M
81	Verificación de estado de la media de humidificación. Limpieza exterior o sustitución, según proceda	2.A
82	Inspección mantas y medias esponjosas. Limpieza de superficies, ajuste de la distribución de agua	2.A
83	Verificación de estado y actuación de válvulas de alimentación de agua	2.A
84	Inspección y limpieza de circuitos de drenaje de bandejas	T
85	Verificación de estado y funcionamiento de bombas de recirculación de agua. Apriete de conexiones eléctricas	2.A
86	Verificación de estado de separadores de gotas. Eliminación de oxidaciones e incrustaciones. Limpieza de superficies exteriores	2.A
87	Verificación de inexistencia de fugas de agua en bandejas. Repaso de impermeabilizaciones	M
88	Verificación de inexistencia de humedades en superficies interiores de paneles y conductos	A
89	Inspección y limpieza de filtros de entrada de agua a bandejas	2.A
90	Inspección instalación eléctrica de bombas de agua y electroválvulas	2.A
91	Verificación de funcionalidad de enclavamientos eléctricos exteriores de protección y seguridad	M
92	Verificación de estado y funcionamiento de humidostatos o elementos de control de humedad	T
93	Verificación del funcionamiento automático del sistema de humidificación a partir de las señales de comando	M
94	Realización de análisis físico-químico del agua	M
95	Realización de análisis microbiológico del agua	M
96	Verificación de estado y funcionamiento del sistema de tratamiento contra la legionela	M
97	Verificación de estado y funcionamiento del sistema de ablandamiento de agua	M
Baterías de tratamiento de aire		
98	Inspección de cabezales y bastidores de baterías. Limpieza y eliminación de oxidaciones	A
99	Verificación de inexistencias de pasos de aire exteriores a las baterías. Reparación de juntas y sellado de pasos	A
100	Verificación del estado de las aletas y nivel de ensuciamiento de baterías. Peinado de aletas y limpieza de batería por ambas caras, si procede	A
101	Inspección de daños en las superficies de las aletas: aletas dobladas, rotas, con corrosiones	A
102	Verificación del correcto contacto entre aletas y tubos de baterías. Inexistencia de corrosiones galvánicas	A
103	Verificación de la inexistencia de tubos deformados por congelaciones	A
104	Verificación de la correcta circulación del agua por el interior de los tubos. Medición de pérdidas de carga lado agua y comparación con las de diseño. Limpieza interior de serpentines, si procede	A
105	Verificación de la inexistencia de signos de fugas de agua, vapor o refrigerante en las baterías. Corrección de fugas, si procede	T
106	Verificación de estado y funcionalidad de purgadores de aire en circuitos de alimentación de agua a las baterías. Limpieza de orificios	T

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Continuación)

Número	Trabajos	Frecuencia
107	Verificación de estado y funcionamiento de las válvulas automáticas de control de caudales de agua	2.A
108	Inspección de la limpieza de los filtros de agua antes de las válvulas de control	2.A
109	Verificación de la apertura y cierre de las válvulas automáticas de control, en modo manual, desenclavando los servomotores	2.A
110	Verificación de anclajes y mordazas de servomotores. Apriete de prisioneros y sustitución si procede	A
111	Enclavamiento de los servomotores y verificación del libre movimiento de las válvulas en respuesta a las señales de comando	T
112	Verificación de recorridos de apertura y cierre de válvulas automáticas y ajuste, si procede. Verificación de contactos de final de carrera de servomotores	2.A
113	Verificación de estado y funcionamiento de sistemas de protección contra heladas las baterías de agua	A
114	Verificación de estado y estanquidad de bandejas de recogida de condensados de agua. Limpieza de bandejas, eliminación de incrustaciones, óxidos y lodos, y corrección de estanquidad, si procede	2.A
115	Inspección y limpieza de sifones de desagüe de bandejas de recogida de condensados	2.A
116	Comprobación de pendientes de las bandejas de recogida de condensados hacia los puntos de desagüe	A
117	Verificación de estado y funcionamiento de baterías eléctricas de calefacción	T
118	Verificación de funcionamiento de termostatos de control y seguridad de baterías de resistencias eléctricas	M
119	Comprobación de enclavamientos de seguridad de baterías de resistencias eléctricas, contactos de contactores de ventiladores, interruptores de flujo, etc.	M
120	Limpieza de superficies exteriores de baterías de resistencias eléctricas	2.A
Ventiladores y sus motores		
121	Verificación del estado de las superficies exteriores de los ventiladores. Eliminación de oxidaciones en envoltentes. Limpieza exterior de las superficies	A
122	Verificación del estado de bastidores, soportes y elementos antivibratorios. Limpieza y eliminación de oxidaciones. Sustitución de soportes antivibratorios, si procede	A
123	Verificación de la inexistencia de suciedad acumulada e incrustada en los álabes de los rodets. Limpieza y desincrustado de rodets y palas	A
124	Inspección de cojinetes y rodamientos de motoventiladores: verificación de holguras y ajuste, si procede	A
125	Inspección de los engrasadores de rodamientos y cojinetes, limpieza y engrase, si procede	A
126	Verificación del sentido de rotación de los ventiladores	T
127	Verificación de la inexistencia de deformaciones y roces de los rodets de los ventiladores con sus envoltentes	A
128	Verificación de la inexistencia de ruidos y vibraciones anómalas durante el funcionamiento normal	T
129	Verificación de chavetas y chaveteros de ejes. Ajustes y sustitución de chavetas, si procede	A
130	Verificación de la inexistencia de ruidos procedentes de las correas de transmisión por deslizamiento	T
131	Verificación del estado de desgaste de los canales de las poleas de transmisión. Sustitución de poleas, si procede	A
132	Inspección del estado de las correas de transmisión. Ajuste de tensión o sustitución de correas, según proceda	T
133	Verificación de la alineación de transmisiones por correas y poleas y ajuste, si procede	T
134	Verificación de estado de soportes y correderas de apoyo de motores. Apriete de tornillos de anclaje	A

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Continuación)

Número	Trabajos	Frecuencia
135	Verificación de la inexistencia de ruidos y vibraciones anómalas procedentes de los motores durante el funcionamiento	T
136	Comprobación de holguras en cojinetes de motores y sustitución, si procede	A
137	Inspección del aislamiento eléctrico de líneas de alimentación a motores de ventiladores	A
138	Control de intensidades y temperaturas en los conductores de alimentación a motores de ventiladores	T
139	Verificación del apriete de las conexiones eléctricas en las cajas de bornas de los motores	A
140	Verificación de estado y limpieza de cuadros eléctricos de control, mando y fuerza, y aplicación de protección antihumedad	A
141	Inspección de convertidores de frecuencia y dispositivos de control de velocidad variable de motores. Verificación y ajuste de condiciones de funcionamiento de acuerdo a las necesidades, si procede	T
142	Inspección de contactos de contactores, interruptores y relés, de protección de motores y sustitución, si procede	T
143	Verificación de la actuación de las protecciones magnetotérmicas y diferenciales, externas o internas (Clixon), de motores y ajuste, si procede	T
144	Inspección de conexiones y líneas de puesta a tierra de motores. Apriete de conexiones	A
145	Inspección del estado del disipador de calor de convertidores de frecuencia o variadores de velocidad	A
146	Verificación funcional de series exteriores de seguridad y enclavamientos externos de motores de ventiladores	M
147	Medida de tensiones e intensidades por fase de alimentación a motores y contraste con las nominales de placa	M
148	Comprobación de ajuste de puntos de consigna y actuación de los elementos eléctricos de regulación y seguridad	T
150	Toma de datos de funcionamiento según ficha de control. Determinación de rendimiento de la UTA en su conjunto y de sus secciones específicas en particular y comparación con los datos de diseño	2.A

FAMILIA 12: FILTROS DE AIRE

Gama genérica de mantenimiento

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Número	Trabajos	Frecuencia
Envolventes y carcasas		
1	Inspección de estado de superficies exteriores, limpieza y eliminación de corrosiones	A
2	Repaso de pintura de las superficies exteriores	A
3	Verificación de inexistencia de fugas de aire por juntas de paneles, puertas y registros	M
4	Inspección de cierres de puertas y registros. Reparación y cambio de burletes, si procede	A
5	Inspección de los tornillos de unión de módulos. Sustitución de tornillos oxidados	A
6	Verificación de estado de impermeabilizaciones, juntas y telas asfálticas. Reparación, si procede	A
7	Limpieza de las superficies interiores de los módulos y secciones de filtración	A
8	Verificación del estado y estanquidad de uniones flexibles en embocaduras a conductos y reparación, si procede	2.A

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Continuación)

Número	Trabajos	Frecuencia
9	Inspección del estado de los aislamientos termoacústicos interiores o exteriores y reparación si procede	A
	Elementos filtrantes	
10	Inspección de estado y limpieza de filtros de aire. Limpieza o preferentemente sustitución, cuando sea preciso	M
11	Limpieza de secciones de filtros y bastidores de soporte	M
12	Comprobación del funcionamiento del control automático avisador de filtros sucios	2.A
13	Comprobación de la estanquidad de los portamarcos y bastidores de soporte de filtros y reparación si procede	A
14	Verificación de estado y funcionamiento de dispositivos de arrastre de filtros rotativos, ajuste y engrase, si procede	2.A

FAMILIA 13: RECUPERADORES DE ENERGÍA AIRE-AIRE

Gama genérica de mantenimiento

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Número	Trabajos	Frecuencia
	Envolveres y carcasas	
1	Verificación de inexistencia de oxidaciones en superficies exteriores. Limpieza y repaso de pintura, si procede	A
2	Verificación de inexistencia de oxidaciones en superficies interiores. Limpieza y repaso de pintura, si procede	A
3	Inspección de tejadillos y protecciones superiores exteriores	A
4	Verificación de inexistencia de fugas de aire por juntas de paneles, puertas y registros	M
5	Inspección de cierres de puertas y registros. Reparación y cambio de burletes, si procede	A
6	Inspección de los tornillos de unión de módulos. Sustitución de tornillos oxidados	A
7	Verificación de estado de impermeabilizaciones, juntas y telas asfálticas. Reparación, si procede	A
8	Verificación del estado y estanquidad de uniones flexibles en embocaduras a conductos y reparación, si procede	2.A
9	Inspección del estado de los aislamientos termoacústicos interiores y reparación, si procede	A
	Recuperadores de energía del aire de extracción	
10	Inspección de los filtros de aire. Limpieza o sustitución, según proceda	M
11	Limpieza de las superficies internas de cajas y placas de intercambio térmico	A
12	Sustitución de tambores de intercambio térmico en recuperadores rotativos	A
13	Verificación de la inexistencia de ruidos o vibraciones procedente de rodamientos y cojinetes. Corrección de anomalías observadas	T
14	Verificación del estado de desgaste y holguras de cojinetes, y sustitución, si procede	A
15	Inspección de engrasadores de rodamientos y cojinetes. Engrase cuando proceda	2.A
16	Inspección del estado de correas y poleas de transmisión y sustitución cuando proceda	2.A
17	Inspección de la tensión de correas de transmisión e inexistencia de ruidos anómalos durante el funcionamiento. Ajuste de la tensión de las correas	T
18	Inspección de la alineación y paralelismo de transmisiones por poleas y correas. Corrección de la alineación cuando proceda	2.A
19	Verificación de la sujeción de las poleas a los ejes. Comprobación de holguras en chaveteros y sustitución de chavetas cuando proceda	2.A

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Continuación)

20	Verificación de soportes de motores de arrastre y apriete de tornillos de anclaje	A
21	Verificación del funcionamiento de motores de arrastre. Apriete de conexiones eléctricas	2.A
22	Inspección de circuitos eléctricos de alimentación a motores y sus protecciones	2.A
23	Inspección de relés térmicos y protecciones diferenciales de motores, limpieza o sustitución de contactos	2.A
24	Inspección de circuitos y conductores de puesta a tierra. Apriete de conexiones	A
25	Verificación de funcionamiento en condiciones normales de uso, a partir de las señales de mando	2.A
26	Toma de datos de condiciones de funcionamiento y comparación con las de diseño. Determinación de rendimientos en la recuperación de calor	2.A

FAMILIA 14: EQUIPOS PARA HUMECTACIÓN DEL AIRE POR INYECCIÓN DE VAPOR

Gama genérica de mantenimiento

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Número	Trabajos	Frecuencia
Envolvertes y carcasas		
1	Inspección de estado de superficies exteriores, limpieza y eliminación de corrosiones	A
2	Repaso de pintura de las superficies exteriores	A
3	Inspección de tejadillos exteriores de protección, si existen	A
4	Verificación de inexistencia de fugas de aire o vapor por juntas de paneles, puertas y registros	M
5	Inspección de cierres de puertas y registros. Reparación y cambio de burletes, si procede	A
6	Inspección de los tornillos de unión de módulos. Sustitución de tornillos oxidados	A
7	Verificación de estado de impermeabilizaciones, juntas y telas asfálticas. Reparación, si procede	A
8	Limpieza de las superficies interiores	A
9	Verificación del estado y estanquidad de uniones flexibles en embocaduras a conductos y reparación, si procede	A
10	Inspección del estado de los aislamientos termoacústicos interiores y reparación si procede	A
Humidificadores de aire por inyección de vapor		
11	Inspección de corrosiones y deterioros en el bastidor y paneles del módulo. Limpieza y repaso de pintura	A
12	Inspección de corrosiones y deterioros en bandejas de agua. Limpieza y reparación de impermeabilizante de la bandeja, si procede	A
13	Limpieza y desincrustado de bandejas de agua. Eliminación de incrustaciones de sales y lodos	M
14	Inspección de depósitos de electrodos: eliminación de incrustaciones de sales y lodos	M
15	Limpieza y desincrustado de resistencias	T
16	Verificación del estado y funcionalidad de líneas y lanzas de vapor: Corrección de sujeciones y limpieza	2.A
17	Verificación de inexistencia de fugas en líneas y lanzas de vapor y sus uniones. Reparación, si procede	M
18	Verificación de inexistencia de humedades en superficies interiores de paneles y conductos	A
19	Verificación de estado y estanquidad de conexiones de agua: aporte, drenaje y purga. Corrección de fugas de agua	M
20	Verificación del sistema de retorno del vapor condensado en las lanzas	M
21	Inspección y limpieza de filtros de entrada de agua a depósitos	2.A

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Continuación)

Número	Trabajos	Frecuencia
22	Verificación de estado y actuación de válvulas de circuitos de aportación de agua	2.A
23	Verificación de estado y actuación de válvulas de drenaje de agua	T
24	Verificación de estado y funcionamiento de electroválvulas del sistema de purga de descalcificación	T
25	Comprobación de nivel máximo de agua en depósitos y bandejas y ajuste, si procede	M
26	Comprobación del nivel de agua de funcionamiento en depósitos y bandejas y ajuste, si procede	M
27	Verificación del controlador del nivel de agua y actuación del dispositivo de alarma por nivel mínimo	M
28	Verificación del estado y funcionalidad de cuadros eléctricos de alimentación y protección. Limpieza interior de cuadros, aplicación de protección antihumedad y apriete de conexiones	A
29	Verificación del estado y funcionalidad de elementos y aparellaje eléctrico: contactores, relés, elementos de señalización, etc. Limpieza de contactos de contactores o sustitución, según proceda	A
30	Inspección de circuitos y conductores de puesta a tierra. Apriete de conexiones	A
31	Verificación de estado y apriete de conexiones eléctricas a electrodos o resistencias. Eliminación de piezas corroídas	A
32	Verificación de estado y funcionamiento de humidostatos o elementos de control de humedad	M
33	Verificación de estado y funcionamiento de termostatos de seguridad	M
34	Verificación de estado y operatividad de dispositivos de protección de depósitos contra sobrepresiones	M
35	Inspección de interruptores de flujo de aire y enclavamientos exteriores. Apriete de conexiones y ajuste	M
36	Verificación del funcionamiento automático del sistema de humidificación a partir de las señales de comando	M
37	Verificación de las maniobras de vaciado automático de depósitos para control de salinidad y conductividad	M
38	Verificación de estado y funcionamiento de circuitos electrónicos de regulación	2.A
39	Verificación de funcionamiento de sistemas de tratamiento de agua de aportación. Análisis del agua	M
40	Medición de consumos de resistencias o electrodos y comparación con valores nominales de diseño	M
41	Toma de datos de funcionamiento y comparación con los de diseño. Determinación de rendimientos	M

FAMILIA 15: EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO ADIABÁTICO Y HUMECTACIÓN POR CONTACTO

Gama genérica de mantenimiento

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Número	Trabajos	Frecuencia
Envolventes y carcasas		
1	Inspección de estado de superficies exteriores, limpieza y eliminación de corrosiones	A
2	Repaso de pintura de las superficies exteriores	A
3	Inspección de tejadillos exteriores de protección	A
4	Verificación de inexistencia de fugas de aire o agua por juntas de paneles, puertas y registros	M
5	Inspección de cierres de puertas y registros. Reparación y cambio de burletes, si procede	A
6	Inspección de los tornillos de unión de módulos. Sustitución de tornillos oxidados	A

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Continuación)

Número	Trabajos	Frecuencia
7	Verificación de estado de impermeabilizaciones, juntas y telas asfálticas. Reparación, si procede	A
8	Limpieza de las superficies interiores	A
9	Verificación del estado y estanquidad de uniones flexibles en embocaduras a conductos y reparación, si procede	A
10	Inspección del estado de los aislamientos termoacústicos interiores y reparación, si procede	A
11	Inspección del circuito de alumbrado interior, si existe. Sustitución de lámparas fundidas y componentes defectuosos	A
Humidificadores por contacto, lavadores de aire y otros		
12	Inspección de corrosiones y deterioros en bastidores y paneles. Limpieza y repaso de pintura	A
13	Inspección de corrosiones y deterioros en bandejas de agua. Limpieza y reparación de impermeabilizante de la bandeja, si procede	A
14	Limpieza y desincrustado de bandejas de agua. Eliminación de incrustaciones de sales y lodos. Aplicación de bactericidas	M
15	Verificación de estado y funcionamiento de pulverizadores de agua. Limpieza y eliminación de obstrucciones, corrección de orientación de pulverizadores, verificación de caudales de agua	M
16	Verificación de estado de la media de humidificación. Limpieza exterior o sustitución, según proceda	2.A
17	Inspección mantas y medias esponjosas. Limpieza de superficies, ajuste de la distribución de agua	2.A
18	Verificación de estado y actuación de válvulas de alimentación de agua	2.A
19	Inspección y limpieza de circuitos de drenaje de bandejas	T
20	Verificación de estado y funcionamiento de bombas de recirculación de agua. Apriete de conexiones eléctricas	2.A
21	Verificación de estado de separadores de gotas. Eliminación de oxidaciones e incrustaciones. Limpieza de superficies exteriores	2.A
22	Verificación de inexistencia de fugas de agua en bandejas. Repaso de impermeabilizaciones	M
23	Verificación de inexistencia de humedades en superficies interiores de paneles y conductos	A
24	Inspección y limpieza de filtros de entrada de agua a bandejas	2.A
25	Inspección instalación eléctrica de bombas de agua y electroválvulas	2.A
26	Verificación de funcionalidad de enclavamientos eléctricos exteriores de protección y seguridad	M
27	Verificación de estado y funcionamiento de humidostatos o elementos de control de humedad	T
28	Verificación del funcionamiento automático del sistema de humidificación a partir de las señales de comando	M
29	Realización de análisis físico-químico del agua	M
30	Realización de análisis microbiológico del agua	M
31	Verificación de estado y funcionamiento del sistema de tratamiento contra la legionela	M
32	Verificación de estado y funcionamiento del sistema de ablandamiento de agua	M
33	Toma de datos de funcionamiento y comparación con los de diseño. Determinación de rendimientos	M

FAMILIA 16: BATERÍAS DE TRATAMIENTO DE AIRE

Gama genérica de mantenimiento

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Número	Trabajos	Frecuencia
Envolventes y carcasas		
1	Inspección de estado de superficies exteriores, limpieza y eliminación de corrosiones	A
2	Repaso de pintura de las superficies exteriores	A
3	Verificación de inexistencia de fugas de aire por juntas de paneles, puertas y registros	A
4	Inspección de cierres de puertas y registros. Reparación y cambio de burletes, si procede	A
5	Inspección de los tornillos de unión de módulos. Sustitución de tornillos oxidados	A
6	Verificación de estado de impermeabilizaciones, juntas y telas asfálticas. Reparación, si procede	A
7	Limpieza de las superficies interiores de módulos de baterías	A
8	Verificación del estado y estanquidad de uniones flexibles en embocaduras a conductos y reparación, si procede	A
9	Inspección del estado de los aislamientos termoacústicos interiores y reparación, si procede	A
Baterías de tratamiento de aire		
10	Inspección de cabezales y bastidores de baterías. Limpieza y eliminación de oxidaciones	A
11	Verificación de inexistencias de pasos de aire exteriores a las baterías. Reparación de juntas y sellado de pasos	A
12	Verificación del estado de las aletas y nivel de ensuciamiento de baterías. Peinado de aletas y limpieza de batería por ambas caras, si procede	A
13	Inspección de daños en las superficies de las aletas: Aletas dobladas, rotas, con corrosiones	A
14	Verificación del correcto contacto entre aletas y tubos de baterías. Inexistencia de corrosiones galvánicas	A
15	Verificación de la inexistencia de tubos deformados por congelaciones en baterías de agua	A
16	Verificación de la correcta circulación del agua por el interior de los tubos. Medición de pérdidas de carga lado agua y comparación con las de diseño. Limpieza interior de serpentines, si procede	A
17	Verificación de la inexistencia de signos de fugas de agua, vapor o refrigerante en las baterías. Corrección de fugas, si procede	T
18	Verificación de estado y funcionalidad de purgadores de aire en circuitos de alimentación de agua a las baterías. Limpieza de orificios	T
19	Verificación de estado y funcionamiento de las válvulas automáticas de control de caudales de agua	2.A
20	Inspección de la limpieza de los filtros de agua antes de las válvulas de control	2.A
21	Verificación de la apertura y cierre de las válvulas automáticas de control, en modo manual, desenclavando los servomotores	2.A
22	Verificación de anclajes y mordazas de servomotores. Apriete de prisioneros y sustitución, si procede	A
23	Enclavamiento de los servomotores y verificación del libre movimiento de las válvulas en respuesta a las señales de comando	T
24	Verificación de recorridos de apertura y cierre de válvulas automáticas y ajuste, si procede. Verificación de contactos de final de carrera de servomotores	2.A
25	Verificación de estado y funcionamiento de sistemas de protección contra heladas en las baterías de agua	A
26	Verificación de estado y estanquidad de bandejas de recogida de condensados de agua. Limpieza de bandejas, eliminación de incrustaciones, óxidos y lodos, y corrección de estanquidad, si procede	2.A

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Continuación)

Número	Trabajos	Frecuencia
27	Inspección y limpieza de sifones de desagüe de bandejas de recogida de condensados	2.A
28	Comprobación de pendientes de las bandejas de recogida de condensados hacia los puntos de desagüe	A
29	Verificación de estado y funcionamiento de baterías eléctricas de calefacción	T
30	Verificación de funcionamiento de termostatos de control y seguridad de baterías de resistencias eléctricas	M
31	Comprobación de enclavamientos de seguridad de baterías de resistencias eléctricas, contactos de contactores de ventiladores, interruptores de flujo, etc.	M
32	Limpieza de superficies exteriores de baterías de resistencias eléctricas	2.A

FAMILIA 17: UNIDADES DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN

Gama genérica de mantenimiento

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Número	Trabajos	Frecuencia
Envolventes y carcasas		
1	Inspección de estado de superficies exteriores, limpieza y eliminación de corrosiones	A
2	Repaso de pintura de las superficies exteriores	A
3	Inspección de tejadillos exteriores de protección	A
4	Verificación de inexistencia de fugas de aire por juntas de paneles, puertas y registros	2.A
5	Inspección de cierres de puertas y registros. Reparación y cambio de burletes, si procede	A
6	Inspección de los tornillos de unión de paneles. Sustitución de tornillos oxidados	A
7	Verificación de estado de impermeabilizaciones y protecciones, juntas y telas asfálticas. Reparación, si procede	A
8	Verificación del estado y funcionalidad de soportes antivibratorios	A
9	Verificación del estado y estanquidad de uniones flexibles en embocaduras a conductos y reparación, si procede	2.A
10	Limpieza de superficies interiores de cajas y envolventes	A
11	Inspección del estado de los aislamientos termoacústicos interiores y reparación, si procede	A
Ventiladores y sus motores		
12	Verificación del estado de las superficies exteriores de los ventiladores. Eliminación de oxidaciones en envolventes. Limpieza exterior de las superficies	A
13	Verificación del estado de bastidores, soportes y elementos antivibratorios. Limpieza y eliminación de oxidaciones. Sustitución de soportes antivibratorios, si procede	A
14	Verificación de la inexistencia de suciedad acumulada e incrustada en los álabes de los rodets. Limpieza y desincrustado de rodets y palas	A
15	Inspección de cojinetes y rodamientos de motoventiladores: verificación de holguras y ajuste, si procede	A
16	Inspección de los engrasadores de rodamientos y cojinetes, limpieza y engrase, si procede	A
17	Verificación del sentido de rotación de los ventiladores	T
18	Verificación de la inexistencia de deformaciones y roces de los rodets de los ventiladores con sus envolventes	A
19	Verificación de la inexistencia de ruidos y vibraciones anómalas durante el funcionamiento normal	T

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Continuación)

Número	Trabajos	Frecuencia
20	Verificación de chavetas y chaveteros de ejes. Ajustes y sustitución de chavetas, si procede	A
21	Verificación de la inexistencia de ruidos causados por deslizamiento de las correas de transmisión	T
22	Verificación del estado de desgaste de los canales de las poleas de transmisión. Sustitución de poleas, si procede	A
23	Inspección del estado de las correas de transmisión. Ajuste de tensión o sustitución de correas, según proceda	T
24	Verificación de la alineación de transmisiones por correas y poleas y ajuste, si procede	T
25	Verificación de estado de soportes y correderas de apoyo de motores. Apriete de tornillos de anclaje	A
26	Verificación de la inexistencia de ruidos y vibraciones anómalas procedentes de los motores durante el funcionamiento	T
27	Comprobación de holguras en cojinetes de motores y sustitución, si procede	A
28	Inspección del aislamiento eléctrico de líneas de alimentación a motores de ventiladores	A
29	Control de intensidades y temperaturas en los conductores de alimentación a motores de ventiladores	T
30	Verificación del apriete de las conexiones eléctricas en las cajas de bornas de los motores	A
31	Verificación de estado y limpieza de cuadros eléctricos de control, mando y fuerza, y aplicación de protección antihumedad	A
32	Inspección de convertidores de frecuencia y dispositivos de control de velocidad variable de motores. Verificación y ajuste de condiciones de funcionamiento de acuerdo a las necesidades, si procede	T
33	Inspección de contactos de contactores, interruptores y relés de protección de motores, y sustitución, si procede	T
34	Verificación de la actuación de las protecciones magnetotérmicas y diferenciales, externas o internas (Clixon), de motores y ajuste, si procede	T
35	Inspección de conexiones y líneas de puesta a tierra de motores. Apriete de conexiones	A
36	Inspección del estado del disipador de calor de convertidores de frecuencia o variadores de velocidad	A
37	Verificación funcional de series exteriores de seguridad y enclavamientos externos de motores de ventiladores	M
38	Medida de tensiones e intensidades por fase de alimentación a motores y contraste con las nominales de placa	M
39	Comprobación de ajuste de puntos de consigna y actuación de los elementos eléctricos de regulación y seguridad	T
40	Toma de datos de condiciones de funcionamiento y comparación con las de diseño. Determinación de rendimientos y factores de transporte del aire	M

FAMILIA 18: MOTOBOMBAS DE CIRCULACIÓN

Gama genérica de mantenimiento

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Número	Trabajos	Frecuencia
1	Inspección de corrosiones exteriores y estado general de carcasas, eje, tornillería. Limpieza y desoxidado, si procede	A
2	Inspección del estado de la pintura y repaso de pintura, si procede	A

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Continuación)

Número	Trabajos	Frecuencia
3	Verificación del estado de las conexiones con las tuberías y colectores. Eliminación de oxidaciones	A
4	Verificación del estado de los acoplamientos elásticos antivibratorios, comprobación de endurecimiento y sustitución, cuando proceda	A
5	Verificación del estado de aislamientos térmicos y protecciones exteriores y reparación, si procede	A
6	Inspección del estado general de bancadas y soportes antivibratorios. Limpieza de bancadas y sustitución de soportes, si procede	A
7	Verificación del apriete de los tornillos de anclaje a bancadas	A
8	Inspección del estado de la soportación de bombas en línea y reparación o afianzamiento, si procede	A
9	Inspección de nivel de engrase en cárter de bombas de bancada. Reposición de aceite si procede	T
10	Inspección del acoplamiento de ejes motor-bomba. Sustitución de tacos o láminas de arrastre, si procede	T
11	Verificación de la alineación de ejes motor-bomba y ajuste, si procede	A
12	Verificación de inexistencia de pérdidas y goteos de agua en cierres mecánicos	T
13	Comprobación y ajuste del goteo en cierres de empaquetadura. Cambio del cordón grafitado cuando proceda	T
14	Inspección de la cazoleta de recogida de agua de refrigeración de prensas. Limpieza de las cazoletas y de las canalizaciones de desagüe	T
15	Inspección de fugas de agua por juntas y reapriete o sustitución de juntas en caso de existir	M
16	Verificación de inexistencia de ruidos o vibraciones anómalas durante el funcionamiento	M
17	Verificación de ruidos originados por cavitación durante el funcionamiento. Comprobación de presiones de trabajo	M
18	Inspección de holguras y desgastes en ejes, cojinetes y rodamientos	T
19	Inspección de chaveteros y chavetas. Verificación de holguras. Apriete de prisioneros y sustitución de chavetas, si procede	A
20	Inspección de calentamientos anormales en cierres y cojinetes	T
21	Inspección de dispositivos de refrigeración de cojinetes y cierres	A
22	Verificación del apriete de las conexiones eléctricas a los embornados del motor	A
23	Inspección del estado del ventilador de refrigeración del motor. Verificación de la inexistencia de contactos con la carcasa y sustitución del ventilador en caso de observar giro excéntrico	A
24	Inspección de conexiones y conductores de puesta tierra. Reapriete de conexiones	T
25	Inspección del arrancador del motor: contactores, relés de maniobra y protección y magnetotérmicos. Sustitución de contactos de contactores y ajuste de relés magnetotérmicos, cuando sea necesario	T
26	Verificación de estado y funcionalidad de enclavamientos eléctricos entre bombas y otros equipos	2.A
27	Toma de datos de tensión y consumo en bornas de motor y comparación con las nominales	M
28	Toma de datos de condiciones de funcionamiento y comparación con las nominales de diseño	M

FAMILIA 19: CONDUCTOS PARA AIRE, ELEMENTOS DE DIFUSIÓN Y ACCESORIOS

Gama genérica de mantenimiento

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Número	Trabajos	Frecuencia
Conductos		
1	Inspección de estado exterior: oxidaciones, uniones, cintas adhesivas desprendidas, fisuras, pérdidas de aislamiento, enlucidos, etc. Corrección de defectos observados	A
2	Inspección de estanquidad. Localización de fugas de aire por juntas o uniones: sellado de uniones	A
3	Inspección deformaciones en conducto: corrección de deformaciones o aplicación de refuerzos	A
4	Inspección signos de humedad, goteras de agua sobre conductos. Corrección de defectos	A
5	Verificación de inexistencia de corrosiones en conductos metálicos. Limpieza y protección de zonas oxidadas	A
6	Inspección de estado de uniones. Corrección de deformaciones y fugas	A
7	Inspección del estado del aislamiento térmico exterior y barrera antivapor y reparación, si procede	A
8	Inspección de acoplamiento y uniones flexibles o elásticas con máquinas: corrección de roturas y fugas	A
9	Inspección de los soportes: verificación de espaciamiento, anclajes, fijaciones a los tirantes, tacos de anclaje, inexistencia de vibraciones	A
10	Inspección interior: suciedad acumulada, desprendimiento de paneles, de deflectores, de aislamiento, etc. Limpieza interior si procede	A
11	Inspección interior de conductos de fibra de vidrio: verificación de inexistencia de deterioros en las superficies en contacto con el aire, erosiones en la fibra de vidrio. Reparaciones, si procede	A
12	Comprobación de estado de burletes y juntas de los registros de acceso y sustitución, si procede	A
13	Comprobación de cierre y ajuste de compuertas manuales de regulación de caudal	A
Silenciadores		
14	Inspección de estanquidad: corrección de fugas de aire	A
15	Inspección uniones y acoplamiento elásticos con conductos y máquinas. Reparación de defectos	A
16	Medición de caudales en circulación y pérdidas de carga y comparación con los valores de diseño	A
Compuertas cortafuegos		
17	Comprobación de funcionamiento: eliminación de obstáculos para su libre cierre y apertura	2.A
18	Inspección de los mecanismos de actuación y de su respuesta a las señales de mando	2.A
19	Inspección de fusible y conexiones eléctricas. Apriete de conexiones	2.A
20	Comprobación del estado de la clapeta de obturación y de que queda abierta después de la inspección	2.A
Compuertas de regulación motorizadas		
21	Inspección de estado de lamas y goznes de soporte. Limpieza de superficies en contacto con el aire y engrase de goznes, si procede	A
22	Comprobación del posicionamiento de las compuertas. Apertura y cierre manual	A
23	Verificación de la fijación de las lamas. Verificación de inexistencia de ruidos y vibraciones provocadas por el flujo de aire durante el funcionamiento normal. Ajustes, si procede	A
24	Inspección de los sistemas de accionamiento mecánico: apriete de tornillos y timonería y engrase de rótulas, si procede	A
25	Verificación de estado y funcionamiento de servomotores. Apriete de conexiones eléctricas. Comprobación de respuesta a las señales de mando	A
26	Verificación de recorridos en compuertas motorizadas. Inspección finales de carrera. Ajustes, si procede	A

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Continuación)

Número	Trabajos	Frecuencia
Elementos de difusión, retorno y extracción de aire		
27	Inspección de estado exterior: limpieza de superficies y zonas de influencia	A
28	Verificación de la fijación de lamas, aletas y toberas. Verificación de inexistencia de ruidos y vibraciones provocadas por el flujo de aire durante el funcionamiento. Ajustes, si procede	A
29	Verificación de estado y funcionalidad de compuertas de regulación de caudal, manuales o automáticas. Comprobación de libre apertura y cierre. Ajuste, si procede	A
30	Inspección de deflectores. Corrección de orientaciones, si procede	A
31	Medición de caudales de aire, por muestreo, y comparación con los valores de diseño	A
32	Verificación del estado y afianzamiento de marcos y elementos de sujeción	A
33	Inspección del sellado de elementos de difusión a conductos y paramentos. Corrección, si procede	A
Compuerta de sobrepresión		
34	Inspección de soporte de lamas. Verificación de que no existen ruidos ni golpeteos anómalos durante el funcionamiento. Comprobación del cierre de los pasos de aire, en situación de reposo	A
35	Limpieza de superficies exteriores	A

FAMILIA 20: REDES HIDRÁULICAS, COMPONENTES Y ACCESORIOS

Gama genérica de mantenimiento

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Número	Trabajos	Frecuencia
Tuberías		
1	Inspección de corrosiones y fugas de agua en todos los tramos visibles de las redes de tuberías de todos los sistemas	M
2	Inspección del estado de la pintura protectora. Repaso de pintura, si procede	A
3	Inspección del aislamiento térmico: verificación de estado, reparación de superficies con falta de aislamiento	A
4	Inspección de la terminación exterior de los aislamientos. Reparación de protecciones, si procede	A
5	Inspección de los anclajes y soportes de las tuberías en general. Corrección de defectos	A
6	Inspección del estado de los compensadores de dilatación. Verificación de estado de dilatadores elásticos	A
7	Inspección de posibilidades de dilataciones. Verificación de anclajes móviles e inexistencia de deformaciones. Corrección de deformaciones, si procede	A
8	Inspección de amortiguadores de vibraciones y soportes antivibratorios. Correcciones, si procede	A
9	Inspección de la señalización e identificación de circuitos de tuberías. Reposición, si procede	A
10	Verificación de estado, comprobación y contraste de manómetros y termómetros	A
11	Verificación del estado y funcionalidad de válvulas de purga de aire y purgadores automáticos	A
12	Verificación de dispositivos de llenado y comprobación de niveles de agua en todos los circuitos	M
13	Verificación de estado de pasamuros. Corrección de deterioros, si procede. Inspección de sellantes	A
Valvulería		
14	Inspección de los cierres y empaquetaduras de los ejes de las válvulas: apriete y corrección de fugas	T
15	Verificación de la actuación y función de cada válvula: cierre, regulación, retención	2.A
16	Comprobación del posicionado correcto de cada válvula en la condición normal de funcionamiento	T
17	Verificación y engrase de desmultiplicadores de válvulas de usillo	A

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Continuación)

Número	Trabajos	Frecuencia
Depósitos acumuladores		
18	Inspección de corrosiones sobre las superficies exteriores. Eliminación de oxidaciones y repaso de pintura, si procede	A
19	Verificación de inexistencia de fugas de agua en depósito: inspección de juntas de tapas de registro	M
20	Inspección de corrosiones interiores. Limpieza y eliminación de oxidaciones, suciedad y lodos	A
21	Verificación del estado y funcionalidad de válvulas de seguridad. Verificación de cierre estanco	2.A
22	Verificación del estado y funcionalidad de válvulas de vaciado e independización	2.A
23	Verificación del estado y funcionalidad de válvulas de purga de aire y purgadores automáticos	2.A
24	Verificación de estado, comprobación y contraste de manómetros y termómetros	A
25	Inspección del aislamiento térmico: verificación de estado, reparación de superficies con falta de aislamiento	A
26	Inspección de la terminación exterior de los aislamientos. Reparación de protecciones, si procede	A
Acoplamiento elástico/Manguitos antivibratorios		
27	Inspección del estado del material elástico. Comprobación de endurecimiento. Inexistencia de grietas o abombamientos	2.A
28	Inspección de deformaciones. Corrección de tensiones producidas por las tuberías	A
29	Inspección de fugas de agua	M
Vasos de expansión abiertos		
30	Inspección de niveles máximo y mínimo de agua	M
31	Inspección de la válvula de reposición de agua. Comprobación de estado y funcionalidad	2.A
32	Inspección del rebosadero. Eliminación de obstrucciones	A
33	Limpieza interior y exterior y eliminación de corrosiones	2.A
Vasos de expansión cerrados		
34	Inspección de membrana, comprobación de su integridad. Sustitución de membranas rotas	2.A
35	Verificación de inexistencia de corrosiones exteriores. Eliminación de oxidaciones. Limpieza exterior	2.A
36	Inspección de fugas	M
37	Comprobación de la presión de aire en la cámara de expansión	M
38	Verificación del volumen de expansión	2.A
39	Verificación y contraste de manómetros	A
40	Verificación y contraste de válvulas de seguridad	M
41	Inspección de compresores y otros dispositivos de inyección de aire	A
42	Inspección de válvulas solenoide	2.A
43	Verificación de estado y funcionalidad y contraste de presostatos	2.A
Compensadores de dilatación		
44	Inspección de deformaciones. Verificación de tolerancias	A
45	Inspección de fugas	M
46	Verificación de alineaciones de las tuberías conectadas a compensadores. Corrección de alineaciones	A
Filtros de agua		
47	Inspección de fugas de agua en cierres, juntas y tapas	M
48	Inspección del estado y limpieza del elemento filtrante: cestilla, tamiz, etc.	2.A
Manguitos electrolíticos/Ánodos de sacrificio		
49	Verificación de inexistencia de fugas de agua	M
50	Inspección exterior: limpieza, estado de corrosión y aislamiento. Sustitución cuando sea necesario	2.A

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Continuación)

Número	Trabajos	Frecuencia
Contadores de agua		
51	Inspección exterior: estado, limpieza, ausencia de corrosiones y de fugas de agua, apriete de racores de conexión. Toma de datos de consumos	M
52	Limpieza de filtros previos a los contadores	2.A
53	Comprobación de funcionamiento, contraste de mediciones de consumos de agua	A
Medidores de caudal		
54	Inspección exterior: estado, limpieza, fugas de agua	M
55	Comprobación de funcionamiento, contraste de mediciones	2.A
Interruptores de flujo de agua		
56	Inspección exterior: estado, limpieza, ausencia de corrosiones y de fugas de agua. Apriete de conexiones	M
57	Inspección interior a la tubería en el lugar de instalación: estado, limpieza, ausencia de corrosiones y otros obstáculos que puedan perturbar el funcionamiento del interruptor	A
58	Inspección y apriete de conexiones eléctricas	A
59	Comprobación de funcionamiento. Ajuste de balancines y contactos, si procede	A
Absorbedores de golpe de ariete		
60	Inspección exterior: estado, ausencia de fugas de agua. Limpieza	M
Trampas de retorno de condensados		
61	Inspección exterior: estado, limpieza, ausencia de corrosiones y fugas de agua, estanquidad, inexistencia de fugas de vapor	M
62	Inspección interior: estado de válvulas de flotador, ausencia de corrosiones	2.A
Grupos de presurización de agua		
63	Inspección exterior: eliminación de oxidaciones y corrección de fugas de agua	M
64	Revisión de bombas de agua según protocolo de bombas	M
65	Revisión de vasos de expansión y depósitos pulmón según protocolo de vasos de expansión cerrados	2.A
66	Revisión de válvulas manuales de interrupción y válvulas de retención según protocolo de válvulas	2.A
67	Verificación y contraste de válvulas de seguridad	2.A
68	Verificación de estado y funcionamiento de presostatos de maniobra y seguridad. Contraste de presostatos	2.A
69	Inspección de la instalación eléctrica: inexistencia de cables mojados. Apriete de conexiones	A
70	Inspección de cuadros eléctricos de maniobra y control: estado, ausencia de oxidaciones. Limpieza o sustitución de contactos de contactores. Limpieza interior de cuadros y protección antihumedad	A

FAMILIA 21: INTERCAMBIADORES DE CALOR AGUA/AGUA

Gama genérica de mantenimiento

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Número	Trabajos	Frecuencia
Intercambiadores de placas		
1	Inspección exterior: estanquidad, inexistencia de fugas de fluido al exterior	M
2	Verificación de ausencia de corrosiones en cantos de placas y cabezales. Eliminación de oxidaciones	T

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Continuación)

Número	Trabajos	Frecuencia
3	Inspección del estado del aislamiento térmico. Reparación o reposición, si procede	A
4	Comprobación de la estanqueidad entre circuitos, primario y secundario: inspección de estado de juntas	T
5	Apertura del intercambiador. Limpieza de placas, eliminación de obstrucciones e incrustaciones. Sustitución de placas dañadas y de juntas	A
Intercambiadores de carcasa y haz tubular u horquillas		
6	Inspección exterior: estanquidad, inexistencia de fugas de fluido al exterior, estado de juntas y conexiones	M
7	Inspección exterior de carcasas: estado, pintura, ausencia de corrosiones. Limpieza y eliminación de oxidaciones	A
8	Inspección del estado del aislamiento térmico. Reparación o reposición, si procede	A
9	Inspección interior de tubos. Limpieza mecánica. Verificación de inexistencia de deformaciones, ensanchamientos, corrosiones, erosiones	A
10	Comprobación de estanqueidad entre circuitos primario y secundario	T
11	Inspección de corrosiones en las placas tubulares, eliminación de depósitos de óxido. Limpieza y desincrustado de cabezales	A
Intercambiadores de tubo en tubo (contracorriente)		
12	Inspección exterior: estanquidad, inexistencia de fugas de fluido al exterior, estado de conexiones	M
13	Inspección exterior del tubo envolvente: estado de pintura, inexistencia de corrosiones	A
14	Inspección del estado del aislamiento térmico. Reparación o reposición, si procede	A
15	Comprobación de la estanqueidad entre circuitos primario y secundario	T
16	Limpieza química de circuitos primario y secundario	T

FAMILIA 22-1: UNIDADES TERMINALES DE CLIMATIZACIÓN. VENTILOCONVECTORES Y CORTINAS DE AIRE

Gama genérica de mantenimiento

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Número	Trabajos	Frecuencia
Ventiloconvectores y cortinas de aire		
1	Inspección exterior: estado de pintura, inexistencia de corrosiones, fugas de agua y humedades	A
2	Inspección de envolventes y rejillas: corrección de deformaciones. Eliminación de obstrucciones al paso del aire	2.A
3	Inspección del estado del aislamiento térmico. Reparación o reposición, si procede	A
4	Inspección de bandejas de recogida de condensaciones: inclinación hacia drenaje, inexistencia de corrosiones y fugas	2.A
5	Limpieza de bandejas de recogida de condensaciones. Aplicación de productos bactericidas, si procede	2.A
6	Inspección de tuberías y canalizaciones de drenaje de condensados: limpieza de sifones	2.A
7	Sustitución de manta filtrante. Inspección de soportes y bastidores de filtros de aire	T
8	Inspección de la batería de agua fría: estado de las aletas, inexistencia de fugas. Limpieza de la batería	T
9	Inspección de la batería de agua caliente: estado de las aletas, inexistencia de fugas. Limpieza de la batería	T

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Continuación)

Número	Trabajos	Frecuencia
10	Purgado de aire en las baterías	T
11	Inspección de baterías eléctricas: estado de resistencias y sus aletas. Comprobación de conexiones del termostato de seguridad. Limpieza de la batería. Verificación de fusibles y protecciones	T
12	Verificación de estado y funcionalidad de interruptores marcha-parada y selectores de velocidad de motoventiladores	2.A
13	Inspección de las válvulas automáticas de control de caudales de agua. Verificación de funcionamiento y ajuste	2.A
14	Comprobación de interruptores de flujo de aire. Estado y funcionalidad	2.A
15	Inspección de termostatos de control, en ambiente o sobre el retorno de aire a los equipos. Comprobación de funcionamiento y ajuste	2.A
16	Verificación de estado y funcionalidad de conmutadores invierno-verano	2.A
17	Verificación de estado de motores eléctricos. Apriete de conexiones. Control de consumos	2.A
18	Verificación de estado de ventiladores. Limpieza de rodets y álabes	2.A
19	Comprobación funcionamiento del ventilador en todas las velocidades: verificación de inexistencia de ruidos anómalos, roces ni vibraciones. Corrección de las anomalías que se detecten	2.A
20	Toma de datos de condiciones de funcionamiento y comparación con las de diseño	2.A

FAMILIA 22-2: UNIDADES TERMINALES DE CLIMATIZACIÓN. INDUCTORES Y VIGAS FRÍAS

Gama genérica de mantenimiento

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Número	Trabajos	Frecuencia
Inductores y Vigas frías		
1	Inspección exterior: estado de pintura, inexistencia de corrosiones, fugas de agua y humedades	A
2	Inspección de envolventes y rejillas: corrección de deformaciones. Eliminación de obstrucciones al paso del aire	2.A
3	Inspección del estado del aislamiento térmico. Reparación o reposición, si procede	A
4	Inspección de bandejas de recogida de condensaciones: inclinación hacia drenaje, inexistencia de corrosiones y fugas	2.A
5	Limpieza de bandejas de recogida de condensaciones. Aplicación de productos bactericidas, si procede	2.A
6	Inspección de tuberías y canalizaciones de drenaje de condensados: limpieza de sifones	2.A
7	Limpieza de filtros de aire. Inspección de soportes y bastidores	T
8	Inspección de la batería de agua, estado de las aletas, inexistencia de fugas. Limpieza de la batería	T
9	Purgado de aire en baterías	T
10	Verificación de estado y limpieza de toberas de inducción: comprobación de sus fijaciones	T
11	Verificación de inexistencia de ruidos anómalos provocados por el flujo del aire. Comprobación de caudales de aire primario y ajuste si procede	2.A
12	Inspección de conexiones a conductos de aire: comprobación de estanquidad. Corrección de fugas	2.A

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Continuación)

Número	Trabajos	Frecuencia
13	Inspección de las válvulas automáticas de control de caudales de agua. Verificación de funcionamiento y ajuste	2.A
14	Inspección de compuertas de regulación de caudal aire. Verificación de funcionamiento y ajuste, si procede	2.A
15	Inspección de termostatos de control, en ambiente o sobre el retorno de aire a los equipos. Comprobación de funcionamiento y ajuste	2.A

FAMILIA 22-3: UNIDADES TERMINALES DE CLIMATIZACIÓN. CAJAS DE EXPANSIÓN

Gama genérica de mantenimiento

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Número	Trabajos	Frecuencia
Cajas de expansión o mezcla a caudal constante		
1	Inspección exterior: estado de superficies, inexistencia de corrosiones y fugas de aire. Eliminación de obstrucciones al paso del aire	2.A
2	Inspección interior. Limpieza de superficies en contacto con el aire	2.A
3	Inspección del aislamiento termoacústico y reparación, si procede. Afianzamiento de paneles sueltos o desprendidos	A
4	Inspección de baterías de agua para poscalentamiento en caso de existir, estado de las aletas, inexistencia de fugas. Limpieza de baterías. Purgado de aire	A
5	Inspección de las válvulas automáticas de control de caudales de agua en baterías, en caso de existir. Verificación de funcionamiento y ajuste	2.A
6	Inspección de baterías eléctricas, en caso de existir: estado de resistencias y aletas. Comprobación de conexiones del termostato de seguridad. Limpieza de batería. Verificación de fusibles	2.A
7	Comprobación manual del libre giro de las clapetas o compuertas de regulación de caudal, en cajas de doble conducto. Afianzamiento de anclajes. Limpieza de compuertas y engrase de goznes	2.A
8	Verificación del estado y funcionamiento de compuertas de regulación en función de la señal de mando en modo automático. Limpieza y ajuste de contactos de final de carrera, si procede	2.A
9	Verificación del estado y funcionamiento de servomotores de compuertas. Apriete de conexiones eléctricas, afianzamiento de sus soportes y anclajes y regulación y ajuste de sus recorridos	2.A
10	Verificación del estado y funcionamiento de termostatos de regulación y control. Apriete de conexiones eléctricas y ajuste de puntos de consigna, si procede	2.A
11	Inspección de conexiones a conductos de aire: comprobación de estanquidad. Corrección de fugas	2.A
12	Verificación de inexistencia de ruidos anómalos durante el funcionamiento	2.A
13	Toma de datos de condiciones de presión y temperatura de aire y comparación con las de diseño	2.A
Cajas de regulación de caudal (caudal de aire variable)		
14	Inspección exterior: estado de superficies, inexistencia de corrosiones y fugas de aire. Eliminación de obstrucciones al paso del aire	2.A
15	Inspección interior. Limpieza de superficies en contacto con el aire	2.A
16	Inspección del aislamiento termoacústico y reparación, si procede. Afianzamiento de paneles sueltos o desprendidos	A

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Continuación)

Número	Trabajos	Frecuencia
17	Inspección de baterías de agua para poscalentamiento en caso de existir, estado de las aletas, inexistencia de fugas. Limpieza de baterías. Purgado de aire	A
18	Inspección de las válvulas automáticas de control de caudales de agua en baterías, en caso de existir. Verificación de funcionamiento y ajuste	2.A
19	Inspección de baterías eléctricas, caso de existir: estado de resistencias y aletas. Comprobación de conexiones del termostato de seguridad. Limpieza de batería. Verificación de fusibles	2.A
20	Comprobación manual del libre giro de las clapetas o compuertas de regulación de caudal. Afianzamiento de anclajes. Limpieza de compuertas y engrase de goznes	2.A
21	Verificación del estado y funcionamiento de compuertas de regulación en función de la señal de mando en modo automático. Limpieza y ajuste de contactos de final de carrera, si procede	2.A
22	Verificación del estado y funcionamiento de los lazos y elementos de regulación del caudal de aire. Apriete de conexiones eléctricas	2.A
23	Verificación del estado y funcionamiento de termostatos y presostatos de regulación y control. Apriete de contactos eléctricos y ajuste de puntos de consigna, si procede	2.A
24	Inspección de conexiones a conductos de aire: Comprobación de estanquidad. Corrección de fugas	2.A
25	Verificación de inexistencia de ruidos anómalos durante el funcionamiento	2.A
26	Toma de datos de condiciones de presión y temperatura de aire y comparación con las de diseño	2.A

FAMILIA 22-4: UNIDADES TERMINALES DE CLIMATIZACIÓN. RADIADORES Y CONVECTORES

Gama genérica de mantenimiento

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Número	Trabajos	Frecuencia
	Radiadores y convectores	
1	Inspección exterior: estado de pintura, inexistencia de corrosiones y humedades. Repaso de pintura, si procede	A
2	Inspección de estado de soportes y afianzamiento de estos si procede	2.A
3	Inspección y corrección de fugas de agua	M
4	Inspección de obstrucciones deflectores y turbuladores. Limpieza y eliminación de obstrucciones al paso de aire	2.A
5	Verificación de estanquidad de llaves de paso y detentores. Apertura y cierre manual. Inspección de goteos en prensas de llaves de paso.	2.A
6	Inspección de válvulas termostáticas. Estanquidad. Comprobación de actuación	2.A
7	Inspección de purgadores de aire, manuales y automáticos. Purga y eliminación de aire. Verificación de inexistencia de aire en el interior.	M
8	Verificación de flujos de agua caliente a través de los radiadores y paneles. Verificación de homogeneidad de temperatura en toda la superficie radiante.	2.A
9	Toma de datos de temperaturas de agua y de ambiente y comparación con las de diseño	2.A

FAMILIA 22-5: UNIDADES TERMINALES DE CLIMATIZACIÓN. SUELOS Y TECHOS RADIANTES

Gama genérica de mantenimiento

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Número	Trabajos	Frecuencia
Suelos y Techos Radiantes		
1	Inspección exterior de paneles de techos radiantes: estado de pintura, inexistencia de corrosiones, y humedades. Repaso de pintura, si procede	A
2	Inspección de estado de soportes de paneles de techos radiantes y afianzamiento de éstos, si procede	2.A
3	Inspección de circuitos y ramales de tuberías en tramos vistos, según gama de tuberías	2.A
4	Verificación de inexistencia de goteos y fugas de agua. Inspección de indicios de humedades en suelos	M
5	Verificación de inexistencia de síntomas de condensaciones	2.A
6	Verificación de estanquidad de llaves de paso y detentores. Apertura y cierre manual. Inspección de goteos en prensas de llaves de paso	2.A
7	Verificación y ajuste de caudales de agua en circulación por los diferentes circuitos y zonas. Verificación de homogeneidad de temperatura en toda la superficie radiante	2.A
8	Inspección de bombas de recirculación, según gama de bombas	M
9	Inspección de válvulas termostáticas. Estanquidad. Comprobación de actuación	2.A
10	Inspección de purgadores de aire, manuales y automáticos. Purga y eliminación de aire. Verificación de inexistencia de aire en el interior de los circuitos.	M
11	Verificación de sensores de temperatura de circuitos. Específicamente de la posición y el estado de sensores de condensación en techos y suelos fríos	2.A
12	Inspección de lazos de regulación y control. Verificación de centralitas y válvulas automáticas de control de caudales de agua. Comprobación de funcionamiento y ajuste	2.A
13	Toma de datos de temperaturas de ida y retorno de agua y de ambiente y comparación con las de diseño	2.A

FAMILIA 22-6: UNIDADES TERMINALES DE CLIMATIZACIÓN. VELAS FRÍAS

Gama genérica de mantenimiento

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Número	Trabajos	Frecuencia
Velas frías		
1	Inspección exterior: estado de limpieza, inexistencia de corrosiones y humedades	2.A
2	Verificación de inexistencia de síntomas de condensaciones	2.A
3	Inspección de soportes y elementos de cuelgue. Corrección de desplomes y desalineaciones	2.A
4	Revisión general, según gama de tuberías y accesorios	2.A
5	Verificación de elementos de difusión de aire	2.A
6	Inspección de compuertas de regulación de caudal aire. Verificación de funcionamiento y ajuste si procede	2.A
7	Inspección de lazos de regulación y control. Verificación de centralitas sensores y actuadores. Comprobación de funcionamiento y ajuste	2.A
8	Inspección de conexiones a tuberías: comprobación de estanquidad. Corrección de fugas	M

FAMILIA 23: SISTEMAS Y EQUIPOS DE REGULACIÓN Y CONTROL

Gama genérica de mantenimiento

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Número	Trabajos	Frecuencia
Control neumático		
1	Purga de agua del calderín neumático	M
2	Inspección del sistema deshidratador	T
3	Verificación de la presión del aire en la red de distribución y ajuste si procede	M
4	Comprobación del funcionamiento de instrumentos y elementos de alarma y seguridad	M
5	Verificación de estado y limpieza de restricciones y pasos calibrados. Eliminación de óxidos y obstrucciones	T
6	Inspección de fugas de aire. Verificación de estanquidad del circuito neumático	T
7	Verificación de estado y funcionamiento de termostatos y reguladores neumáticos. Ajuste, si procede	2.A
8	Verificación de estado y funcionamiento de presostatos neumáticos. Ajuste, si procede	2.A
9	Verificación de estado y funcionamiento de humidostatos neumáticos. Ajuste, si procede	2.A
10	Verificación de estado y funcionamiento de válvulas de regulación de acuerdo con la señal de mando. Ajuste, si procede	T
11	Verificación de estado y funcionamiento de posicionadores y órganos de accionamiento de las válvulas motorizadas. Ajuste, si procede	T
12	Verificación de estado y funcionamiento de elementos de accionamiento de compuertas de aire. Ajuste, si procede	T
13	Verificación de estado y funcionamiento de reles electroneumáticos. Ajuste, si procede	T
14	Inspección de estado de tubos capilares. Limpieza, si procede	2.A
15	Comprobación del funcionamiento del conjunto del sistema neumático de control	2.A
16	Limpieza y lubricación de los elementos móviles mecánicos	2.A
17	Inspección de los separadores de aceite. Eliminación de aceite residual y condensados	T
Control electromecánico		
18	Inspección de circuitos eléctricos de alimentación: interruptores, protecciones y señalización	T
19	Inspección y apriete de conexiones eléctricas	A
20	Verificación de estado y funcionamiento de termostatos y sensores de temperatura. Ajuste, si procede	T
21	Verificación de estado y funcionamiento de reguladores y centralitas. Ajuste, si procede	T
22	Verificación de estado y funcionamiento de reostatos de regulación analógica. Ajuste, si procede	2.A
23	Verificación de estado y funcionamiento de presostatos. Corrección de fugas y ajuste, si procede	2.A
24	Verificación de estado de tubos capilares de presostatos y sensores de presión. Limpieza o sustitución, si procede	2.A
25	Verificación de estado y funcionamiento de humidostatos. Ajuste, si procede	2.A
26	Verificación de estado y funcionamiento de programadores de levas y controladores por etapas. Ajuste, si procede	2.A
27	Verificación de estado y funcionamiento de válvulas de regulación de acuerdo con la señal de mando. Comprobación de recorridos y finales de carrera y ajuste, si procede	2.A
28	Verificación de estado y funcionamiento de compuertas de regulación de acuerdo con la señal de mando. Comprobación de recorridos y finales de carrera y ajuste, si procede	2.A
29	Verificación de estado y funcionamiento de servomotores de válvulas y compuertas. Apriete de conexiones, afianzamiento de soportes y anclajes y ajuste, si procede	T
30	Inspección de interruptores de flujo de fluidos, Verificación de estado y actuación, limpieza y eliminación de oxidaciones	T

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Continuación)

Número	Trabajos	Frecuencia
31	Inspección de interruptores de nivel de depósitos. Verificación de estado, comprobación de funcionamiento y ajuste, si procede	T
32	Verificación de estado y funcionamiento de temporizadores y programadores. Apriete de conexiones eléctricas y ajuste, si procede	2.A
33	Comprobación del funcionamiento del conjunto del sistema de regulación y control	2.A
Control por autómatas electrónico		
34	Inspección de circuitos eléctricos de alimentación: fuentes de tensión estabilizada, interruptores, protecciones y señalización, y de sus conexiones	2.A
35	Inspección de circuitos de señal y “buses” de comunicación. Verificación de cableados y conexiones	2.A
36	Verificación de estado y actuación de módulos y controladores periféricos. Cableados y conexiones	T
37	Verificación de estado y actuación de sensores y controles de temperatura y termostatos	2.A
38	Verificación de estado y actuación de controles de presión, transductores y presostatos	2.A
39	Verificación de estado y actuación de controles de humedad, sondas y humidostatos	2.A
40	Verificación de estado y actuación de controladores e interruptores de flujo de fluidos	T
41	Verificación de estado y actuación de sensores y controladores de nivel	T
42	Comprobación de entradas analógicas y digitales en módulos y centralitas. Conexiones y señales	2.A
43	Comprobación de salidas analógicas y digitales en módulos y centralitas. Conexiones y señales	2.A
44	Comprobación de entradas de señales en actuadores, servomotores, válvulas automáticas y receptores	2.A
45	Verificación de datos y parámetros de configuración en el controlador principal y ajuste, si procede	2.A
46	Inspección de los datos acumulados en la memoria principal: alarmas activas e histórico de incidencias	T
47	Verificación de lógicas de control y comprobación del comportamiento del sistema en función de la programación establecida. Modificaciones y ajustes, si procede	2.A
Control DDC (Computerizado)		
A) PUESTOS DE CONTROL Y GESTIÓN CENTRALIZADA		
48	Comprobación general de estado y funcionamiento de pantallas, teclados, impresoras y periféricos	2.A
49	Verificación del estado de discos duros del ordenador central (escaneo y desfragmentación, si procede)	2.A
50	Comprobación del estado de cables de alimentación eléctrica y buses de comunicación y sus conexiones	T
51	Comprobación y limpieza de ficheros en los discos duros	A
52	Verificación de espacios ocupados en discos duros y disponibilidades de memoria	A
53	Verificación de la fecha y la hora	T
54	Verificación del cambio de horario invierno/verano	2.A
55	Comprobación de las comunicaciones con los controladores periféricos	T
56	Verificación de comunicaciones y señales de los diferentes puntos de control en correspondencia con los gráficos de la instalación y pantallas de texto	T
57	Verificación de funcionamiento general. Análisis de históricos y tendencias de datos	T
58	Verificación de horarios y programas de mando de equipos y sistemas. Comprobación “in situ” de respuestas a señales de comando remoto en modos manual y automático	T
59	Verificación del funcionamiento de la impresión de informes, gráficos o tendencias	2.A
60	Realización de backup general de las bases de datos del puesto central	T
61	Realización de backup de ficheros históricos y reinicio de secuencias de almacenamiento, si procede	T

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Continuación)

Número	Trabajos	Frecuencia
Control DDC (Computerizado)		
62	Comprobación del arranque del puesto central de gestión tras un fallo del suministro de tensión	2.A
63	Verificación de funcionamiento de los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI)	2.A
64	Evaluación de la obsolescencia del hardware instalado, sistema operativo y software de aplicación	A
65	Comprobación y actualización, si procede, de la documentación técnica del sistema de control	A
B) CONTROLADORES DISTRIBUIDOS MICROPROCESADOS		
66	Verificación del estado de los cuadros de control. Limpieza interior, apriete de conexiones y protección antihumedad	A
67	Verificación de esquemas de conexionado de cuadros de control y actualización, si procede	A
68	Verificación general de estado de la instalación eléctrica. Comprobación de aislamientos y conexiones	T
69	Inspección de pantallas y dispositivos de visualización y señalización	T
70	Inspección de teclados y botoneras de accionamiento	T
71	Comprobación de tensiones de alimentación de a lazos de regulación y elementos actuadores	T
72	Inspección del estado y conexionado de los “buses” de comunicación	T
73	Verificación de estado y carga de las baterías de los controladores	T
74	Verificación de fecha y hora y programaciones horarias y semanales	T
75	Inspección del histórico de fallos de comunicación	T
76	Inspección de lecturas de elementos de campo y ajuste de elementos fuera de rango	T
77	Contraste de las lecturas obtenidas de los controladores con reales tomadas directamente en campo	T
78	Comprobación de la respuesta de los elementos de campo a los comandos de los controladores	T
79	Inspección de programas y gráficos implantados incluyendo simulación por cambio de variables	A
80	Inspección de la estabilidad y precisión de los bucles de control, secuencias y horarios	2.A
81	Análisis de deficiencias en los arranques y paradas de los equipos controlados por el sistema	T
82	Inspección y análisis de mensajes de alarmas y defectos de funcionamiento	T
83	Realizar un backup general de la programación. Puesta al día y salvaguarda de la base de datos	T
C) CONTROLADORES DE UNIDADES TERMINALES		
84	Verificación de la comunicación con los controladores periféricos	T
85	Comprobación del estado y actuación sondas y sensores y lazos de regulación	2.A
85	Comprobación de rangos de señal de sensores y corrección de desviaciones. Verificación de respuesta de los reguladores	T
D) ALARMAS		
86	Inspección del estado de los elementos emisores y receptores de alarmas	M
87	Simulación de alarmas y comprobación de su notificación sobre los terminales o impresoras predefinidas	M
88	Comprobación de la notificación remota de alarmas a impresoras u otros terminales	M
E) INTEGRACIONES		
89	Comprobación de la comunicación con los controladores de las integraciones con el sistema de control	T
90	Comprobación de los tiempos de refresco	T
91	Comprobación del mando sobre los diferentes equipos controlados desde el puesto de control	T
92	Comprobación de los valores reales en los equipos (en campo) con los presentados en el puesto de control	T
F) TELEGESTIÓN		
93	Inspección de la alimentación y conexionado de MODEM u otros dispositivos de comunicación remota	T

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Continuación)

Número	Trabajos	Frecuencia
Control DDC (Computerizado)		
94	Comprobación del establecimiento de la comunicación y de la actuación remota del sistema	T
G) CHEQUEO DEL EQUIPO DE CAMPO		
95	Comprobación del funcionamiento de los elementos de campo vinculados a los controladores	T
96	Inspección general de estado y actuación de los principales elementos de regulación y control	T
97	Verificación de reglajes y valores de consigna. Ajuste y calibración de elementos de regulación	2.A

FAMILIA 24: CUADROS ELÉCTRICOS Y LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN PARA CLIMATIZACIÓN

Gama genérica de mantenimiento

INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Número	Trabajos	Frecuencia
1	Limpieza general del cuadro y protección antihumedad	A
2	Inspección del estado y repaso de pintura en todos los elementos que la necesiten	A
3	Inspección de la señalización e identificación de componentes del cuadro y reposición, si se requiere	A
4	Comprobación de funcionamiento de interruptores, disyuntores y contactores	T
5	Inspección del estado de los contactos de los contactores. Limpieza y reposición si procede	T
6	Verificación del estado y funcionamiento de rele térmico y aparellaje de protección en general	T
7	Contraste y ajuste de instrumentos de medida: voltímetros, amperímetros, fasímetros, etc.	T
8	Verificación, contraste y ajuste de instrumentos de medida: registradores y analizadores.	T
9	Verificación de circuitos y conductores de puesta a tierra. Medida de resistencia a tierra	T
10	Verificación de aislamiento eléctrico de protecciones y líneas de todos los circuitos	A
11	Verificación de apriete y afianzamiento de contactos, reajuste de clemas y borneros de conexiones	A
12	Inspección general del cableado interior del cuadro y correcciones, si procede	A
13	Verificación termográfica o directa de temperaturas en el aparellaje y en los conductores	A
14	Comprobación de estado de fusibles y pilotos de señalización y alarma y reposición, si procede	M
15	Medida de tensiones e intensidades en la acometida principal al cuadro y determinación de desequilibrios	T
16	Medida de tensiones e intensidades en los circuitos principales alimentados desde el cuadro y determinación de desequilibrios	T
17	Verificación de apriete de conexiones de circuitos de puesta a tierra	M
18	Verificación de puntos de consigna de protecciones magnetotérmicas e interruptores diferenciales	M
19	Verificación del apriete de conexiones de líneas de todos los circuitos, en ambos extremos	A
20	Verificación del apriete de conexiones de líneas de alimentación a motores, en ambos extremos	T
21	Verificación del aislamiento eléctrico y temperatura de conductores de líneas de alimentación a motores	A

4.3.- PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS RD 865/2003

4.3.1.- LIBRO DE MANTENIMIENTO

En cumplimiento de lo estipulado en el Real Decreto 865/2003, del 4 de julio por el que se establecen los “Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis”, y las recomendaciones de la norma UNE 100030 IN “Guía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de la legionella en instalaciones”, se elaborará un Libro de Mantenimiento en el que quedan registradas las operaciones que cronológicamente se deben realizar a las instalaciones afectadas por las normativas vigentes, así como su limpieza y desinfección. Para ello se tendrán en consideración las Guías técnicas para la Prevención y Control de la Legionelosis en instalaciones, editadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo (en particular las correspondientes a sistemas de agua caliente sanitaria, torres de refrigeración y condensadores evaporativos, equipos de enfriamiento evaporativo y humectadores).

INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE SANITARIA Y AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO.

Se realizará la revisión visual de toda la instalación o parte de ella, comprobación de la temperatura en puntos determinados, limpieza y desinfección, según las operaciones y periodicidad que se describen a continuación:

	REVISIÓN	TEMPERATURA	LIMPIEZA	DESINFECCIÓN
DEPÓSITOS ACS	TRIMESTRAL	DIARIA	ANUAL	ANUAL
DEPÓSITOS AFCH	TRIMESTRAL	MENSUAL	ANUAL	ANUAL
CABEZAS PULVERIZADORAS AGUA	MENSUAL	MENSUAL	SEMESTRAL	ANUAL
AISLAMIENTO TÉRMICO	ANUAL	-	-	-

1. Los tanques, depósitos a presión y cisternas de almacenamiento de ACS y AFCH deberán ser revisados y limpiados con la frecuencia señalada. Adicionalmente, se limpiarán cuando sean visibles sedimentos o productos de corrosión.
2. La revisión del aislamiento térmico se realizará en toda la instalación, equipos, aparatos y conducciones.
3. Las cabezas pulverizadoras de duchas y lavabos se deberán limpiar con la frecuencia indicada, con el fin de eliminar la acumulación de sedimentos.
4. La temperatura del agua fría y caliente deberá medirse en las diferentes partes del circuito con la frecuencia indicada. Se elegirán los grifos más alejados del origen.

En los depósitos acumuladores de agua caliente, la medición deberá realizarse en continuo mediante instrumentos fijos, de lectura directa o indirecta. Cuando la temperatura del agua en dichos depósitos sea la adecuada y, sin embargo, la temperatura del agua caliente en un grifo sea inferior a la prevista, se dejará correr el agua hasta conseguir la temperatura de diseño.

5. Se dejará constancia escrita de todas las actuaciones descritas en el libro de mantenimiento.
6. La frecuencia de estas actuaciones se aumentará cuando:
 - Se detecte alguna deficiencia.
 - Se sustituya o repare una parte de la instalación.
 - Se detecte suciedad durante una revisión.
7. Las instalaciones se limpiarán y desinfectarán una vez al año y , en cualquier caso, en las siguientes circunstancias:
 - Antes de una puesta en marcha inicial y tras un periodo prolongado de parada
 - Cuando por la revisión rutinaria se considere necesario.
 - Después de un brote o sospecha de brote, tras las prescriptivas tomas de muestras de agua.
8. Si los tanques y depósitos están muy contaminados con materia orgánica, deben ser desinfectados con cloro antes y después de su limpieza, para la que puede ser necesario añadir biodispersantes y desincrustantes. La desinfección será llevada a cabo por personal autorizado.
9. Una vez concluida la limpieza, la desinfección posterior se hará por vía química, añadiendo cloro al agua, o por vía térmica, según las características y los materiales que componen la instalación.

DESINFECCIÓN QUÍMICA

Se inyectará cloro hasta alcanzar de 20 a 50 ppm de cloro libre residual en tanques o depósitos.

Se dejará correr el agua clorada por todas las partes del sistema hasta obtener 2 ppm de cloro libre en la grifería más lejana, cerrando a continuación los grifos y dejando actuar al cloro en el agua durante un tiempo que puede ir desde las 2 h, si la concentración máxima de cloro libre residual alcanzada fue de 20 ppm, hasta 1 h si fue de 50 ppm.

Se neutralizará el cloro, debiéndose abrir los grifos, y aclarar toda la instalación para eliminar el exceso de desinfectante hasta que quede en el agua la concentración de cloro libre residual que debe llevar toda agua destinada al consumo. Para la dosificación del cloro hay que tener en cuenta que las concentraciones de cloro residual libre dependen del pH del agua.

DESINFECCIÓN TÉRMICA

La desinfección térmica se realizará en aquellas instalaciones que por sus características y materiales lo permitan.

Se elevará la temperatura de todo el circuito hasta 70°C o más, incluidos depósitos de acumulación, las redes de distribución y el punto de suministro más alejado, debiéndose mantener estas condiciones al menos durante dos horas. Para asegurarse de ello, se deberá dejar correr secuencialmente el agua de los grifos, hasta conseguir que durante cinco minutos salga de ellos el agua a la máxima temperatura.

10. La frecuencia de esta desinfección será la detallada anteriormente, pero puede verse aumentada si se considera necesario o la Autoridad Sanitaria así lo determina.

DEPÓSITOS ACS

LECTURA DIARIA DE LA TEMPERATURA DE LA ACUMULACIÓN

ENERO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

FEBRERO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			

MARZO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

ABRIL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		

MAYO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

JUNIO

DEPÓSITOS ACS

LECTURA DIARIA DE LA TEMPERATURA DE LA
ACUMULACIÓN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		

JULIO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

AGOSTO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

SEPTIEMBRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		

OCTUBRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

NOVIEMBRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		

DICIEMBRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

DEPÓSITOS ACS Y AFCH

MEDICIÓN MENSUAL DE LA TEMPERATURA EN PUNTO DE CONSUMO MAS ALEJADO

PUNTO DE CONSUMO ACS (CABEZAS PULVERIZADORAS)

ENERO	DIA	HORA	T ^a
FEBRERO	DIA	HORA	T ^a
MARZO	DIA	HORA	T ^a
ABRIL	DIA	HORA	T ^a
MAYO	DIA	HORA	T ^a
JUNIO	DIA	HORA	T ^a
JULIO	DIA	HORA	T ^a
AGOSTO	DIA	HORA	T ^a
SEPTIEMBRE	DIA	HORA	T ^a
OCTUBRE	DIA	HORA	T ^a
NOVIEMBRE	DIA	HORA	T ^a
DICIEMBRE	DIA	HORA	T ^a

PUNTO DE CONSUMO AFCH

ENERO	DIA	HORA	T ^a
FEBRERO	DIA	HORA	T ^a
MARZO	DIA	HORA	T ^a
ABRIL	DIA	HORA	T ^a
MAYO	DIA	HORA	T ^a
JUNIO	DIA	HORA	T ^a
JULIO	DIA	HORA	T ^a
AGOSTO	DIA	HORA	T ^a
SEPTIEMBRE	DIA	HORA	T ^a
OCTUBRE	DIA	HORA	T ^a
NOVIEMBRE	DIA	HORA	T ^a
DICIEMBRE	DIA	HORA	T ^a

CABEZAS PULVERIZADORAS DE AGUA

REVISIÓN MENSUAL DEL ESTADO DE INCRUSTACIONES Y PRODUCTOS DE LA CORROSIÓN

	NIVEL DE INCRUSTACIONES	MEDIDAS ADOPTADAS	PRODUCTO UTILIZADO
ENERO DÍA:			
FEBRERO DÍA:			
MARZO DÍA:			
ABRIL DÍA:			
MAYO DÍA:			
JUNIO DÍA:			

CABEZAS PULVERIZADORAS DE AGUA

REVISIÓN MENSUAL DEL ESTADO DE INCRUSTACIONES Y PRODUCTOS DE LA CORROSIÓN

	NIVEL DE INCRUSTACIONES	MEDIDAS ADOPTADAS	PRODUCTO UTILIZADO
JULIO DÍA:			
AGOSTO DÍA:			
SEPTIEMBRE DÍA:			
OCTUBRE DÍA:			
NOVIEMBRE DÍA:			
DICIEMBRE DÍA:			

BAJO / MEDIO / ELEVADO

DEPÓSITOS ACS Y AFCH

REVISIÓN TRIMESTRAL DEL ESTADO DE INCRUSTACIONES Y PRODUCTOS DE LA CORROSIÓN

DEPÓSITOS ACS	NIVEL DE INCRUSTACIONES	MEDIDAS ADOPTADAS	PRODUCTOS UTILIZADOS
FEBRERO DÍA:			
MAYO DÍA:			
AGOSTO DÍA:			
NOVIEMBRE DÍA:			

DEPÓSITOS AFCH	NIVEL DE INCRUSTACIONES	MEDIDAS ADOPTADAS	PRODUCTOS UTILIZADOS
FEBRERO DÍA:			
MAYO DÍA:			
AGOSTO DÍA:			
NOVIEMBRE DÍA:			

CABEZAS PULVERIZADORAS DE AGUA

LIMPIEZA SEMESTRAL

	PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA EMPLEADO	MATERIALES UTILIZADOS
FEBRERO DÍA:		
AGOSTO DÍA:		

DEPÓSITOS DE ACS Y AFCH

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ANUAL

INSTALACIÓN ACS	PROCEDIMIENTO SEGUIDO	NIVEL DE CLORO INICIAL	CLORO P. TERMINALES	TIEMPO DE DESINFECCIÓN	PRODUCTOS EMPLEADOS
MES:					
DÍA:					

INSTALACIÓN AFCH	PROCEDIMIENTO SEGUIDO	NIVEL DE CLORO INICIAL	NIVEL DE CLORO PUNTOS TERMINALES	TIEMPO DE DESINFECCIÓN	PRODUCTOS EMPLEADOS
MES:					
DÍA:					

CABEZAS PULVERIZADORAS DE AGUA

DESINFECCIÓN ANUAL

	PROCEDIMIENTO SEGUIDO	NIVEL DE CLORO	TIEMPO DE DESINFECCIÓN
MES: DÍA:			

AISLAMIENTO TÉRMICO

REVISIÓN ANUAL DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL AISLAMIENTO TÉRMICO

	ESTADO DE CONSERVACIÓN	OBSERVACIONES
MES: DÍA:		

4.3.2.- REGISTROS ACS

I - OPERACIONES DE REVISIÓN

CONCEPTO	FECHA	ESTADO	ACCIÓN REALIZADA
Revisión general del funcionamiento		No se observan anomalías	No se precisa
		Se observan elementos defectuosos	 (acción realizada)
Revisión de incrustaciones		Ausencia de incrustaciones	No se precisa
		Presencia de incrustaciones	 (acción realizada)
Revisión de corrosión		Ausencia de procesos de corrosión	No se precisa
		Presencia de elementos con corrosión	 (acción realizada)
Revisión de suciedad		Ausencia	No se precisa
		Presencia de sedimentos	 (acción realizada)
Estado de los filtros		Correcto, sin obstrucciones	No se precisa
		Presencia de abundantes partículas	 (acción realizada)
Estado de los equipos de desinfección, protección catódica y del tratamiento del agua		Funcionamiento correcto	No se precisa
		Funcionamiento defectuoso	 (acción realizada)

II – OPERACIONES DE LIMPIEZA

Fecha	
Tipo de operación	Limpieza del depósito
	Limpieza de la instalación
Producto utilizado	Nombre:
	Número de registro:
Protocolo seguido	

III - OPERACIONES DE DESINFECCIÓN

FECHA	
Tipo de operación	Desinfección de choque
	Desinfección en caso de brote
Producto utilizado	Nombre:
	Nº de registro:
Dosis aplicada	
Tiempo de actuación	
Protocolo seguido	

IV - OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

CONCEPTO	FECHA	OPERACIÓN	ACCIÓN REALIZADA
Mantenimiento de equipos e instalaciones		Limpiezas parciales	
		Reparaciones	
		Verificaciones	
		Otras incidencias	
Mantenimiento de la protección catódica de los acumuladores			
Mantenimiento del sistema de tratamiento del agua		Calibraciones y verificaciones	
		Reparaciones	
		Otras incidencias	

V - RESULTADOS ANALÍTICOS

CONTROL	FECHA	RESULTADO	ACCIÓN REALIZADA
Determinación de <i>Legionella</i>		< 100 Ufc/L	No se precisa
		≥ 100 Ufc/L	
		< 1000 Ufc/L	
		≥ 1000 Ufc/L	
Cloro libre residual			
pH			
Temperatura			
Otros controles analíticos			

4.3.3.- REGISTROS TORRES REFRIGERACIÓN Y CONDENSADORES EVAPORATIVOS

I — OPERACIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

FECHA		
Tipo de operación	☐	Desinfección de choque
	☐	Desinfección en caso de brote
Producto utilizado	Nombre:	
	Nº de registro:	
Dosis aplicada		
Tiempo de actuación		
Protocolo seguido		

II - OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

CONCEPTO	FECHA	OPERACIÓN	ACCIÓN REALIZADA
Mantenimiento de equipos e instalaciones		☐ Limpiezas parciales	
		☐ Reparaciones	
		☐ Verificaciones	
		☐ Otras incidencias	
Mantenimiento del sistema de tratamiento del agua		☐ Calibraciones y verificaciones	
		☐ Reparaciones	
		☐ Otras incidencias	

III - OPERACIONES DE REVISIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD FISICO-QUÍMICA DEL AGUA

HOJA DE REVISIÓN ANUAL/SEMESTRAL IDENTIFICACIÓN DE LA TORRE

CONCEPTO	ANUAL	ESTADO			ACCIÓN REALIZADA			
Revisión general del funcionamiento			No se observan anomalías		No se precisa			
			Se observan elementos defectuosos		 (acción realizada)			
Revisión del separador de gotas			Buena integridad y correctamente colocado		No se precisa			
			Incorrectamente colocado		 (acción realizada)			
			Roturas o defectos		(acción realizada)			
Revisión de incrustaciones			Ausencia de incrustaciones		No se precisa			
			Presencia de incrustaciones		 (acción realizada)			
Revisión de corrosión			Ausencia de procesos de corrosión		No se precisa			
			Presencia de elementos con corrosión		 (acción realizada)			
CONCEPTO	PRIMER SEMESTRE	ESTADO		ACCIÓN REALIZADA	SEGUNDO SEMESTRE	ESTADO		ACCIÓN REALIZADA
Estado del condensador			Correcto. Sin roturas				Correcto. Sin roturas	
			Oxido, obstrucciones, roturas				Oxido, obstrucciones, roturas	
Estado del relleno			Aceptable integridad				Aceptable integridad	
			Piezas defectuosas				Piezas defectuosas	
Estado de las boquillas pulverizadoras			Correcto, sin obstrucciones	No se precisa			Correcto, sin obstrucciones	No se precisa
			Presencia de obstrucciones	(describir acción realizada)			Presencia de obstrucciones	 (acción realizada)
Estado de los filtros de aporte			Correcto, sin obstrucciones	No se precisa			Correcto, sin obstrucciones	No se precisa
			Presencia de partículas	(describir acción realizada)			Presencia de partículas	 (acción realizada)

IV - RESULTADOS ANALÍTICOS Y REVISIONES

HOJA DE REVISION MENSUAL/TRIMESTRAL IDENTIFICACION DE LA TORRE

PARAMETRO		Nivel de referencia	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	<i>Legionella sp</i> (Ufc/L)	<100												
	Aerobios totales (Ufc/ml)	<10.000												
	Tª (°C)	No aplica												
	pH	Según biocida												
	Hierro total (Fe) - (mg/l)	<2												
	Turbidez (NTU)	<15												
	Conductividad (µS/cm)	Según sistema												
	Inspección de la balsa	Limpia												
	Filtros de recirculación y otros equipos de tratamiento del agua	Funcionamiento correcto												

Método de ensayo de *Legionella pneumophila* ISO 11731 Water Quality Detection and enumeration of *Legionella pneumophila*.

V – DETERMINACION DE NIVEL DE BIOCIDIA DIARIO

[illegible]

4.3.4.- REGISTROS EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO

I - OPERACIONES DE REVISIÓN

CONCEPTO	FECHA	ESTADO	ACCIÓN REALIZADA
Revisión general del funcionamiento		No se observan anomalías	No se precisa
		Se observan elementos defectuosos	 (acción realizada)
Revisión del relleno		Buenas condiciones	No se precisa
		Suciedad y/o incrustaciones	 (acción realizada)
		Roturas	 (acción realizada)
Revisión de incrustaciones		Ausencia de incrustaciones	No se precisa
		Presencia de incrustaciones	 (acción realizada)
Revisión de corrosión		Ausencia de procesos de corrosión	No se precisa
		Presencia de elementos con corrosión	 (acción realizada)
Revisión de suciedad		Ausencia	No se precisa
		Presencia de sedimentos	 (acción realizada)
Estado de los equipos de desinfección y tratamiento del agua		Funcionamiento correcto	No se precisa
		Funcionamiento defectuoso	 (acción realizada)

II – OPERACIONES DE LIMPIEZA

FECHA	
Tipo de operación	Limpieza de equipos
	Vaciado y limpieza del depósito previo
	Vaciado y limpieza de la balsa de recirculación
Protocolo seguido	

IV - OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

CONCEPTO	FECHA	OPERACIÓN	ACCIÓN REALIZADA
Mantenimiento de equipos e instalaciones		Limpiezas parciales	
		Reparaciones	
		Verificaciones	
		Otras incidencias	
Mantenimiento del sistema de tratamiento del agua		Calibraciones y verificaciones	
		Reparaciones	
		Otras incidencias	

V - RESULTADOS ANALÍTICOS

CONTROL	FECHA	RESULTADO	ACCIÓN REALIZADA
Determinación de <i>Legionella</i>		< 100 Ufc/L	No se precisa
		> 100 Ufc/L	
Otros controles analíticos			

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS (CLIMATIZACIÓN CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA, ETC) DE LOS EDIFICIOS, DE LOS EDIFICIOS DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y URBANIZACIÓN DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA

**ANEXO 3:
PLANOS DE LAS INSTALACIONES**



SERVEI DE MANTENIMENT



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS (CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA, ETC.) DE LOS EDIFICIOS DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y URBANIZACIÓN DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA.

ANEXO Nº 3


INDICE

ANEXO Nº 3 – PLANOS DE INSTALACIONES

- 1.-PLANO GENERAL EDIFICIOS CAMPUS DE ALCOI
- 2.-PLANO GENERAL EDIFICIOS CAMPUS DE GANDIA
- 3.-PLANO GENERAL CODIFICACIÓN EDIFICIOS CAMPUS DE VERA

1.-PLANO GENERAL EDIFICIOS CAMPUS DE ALCOI



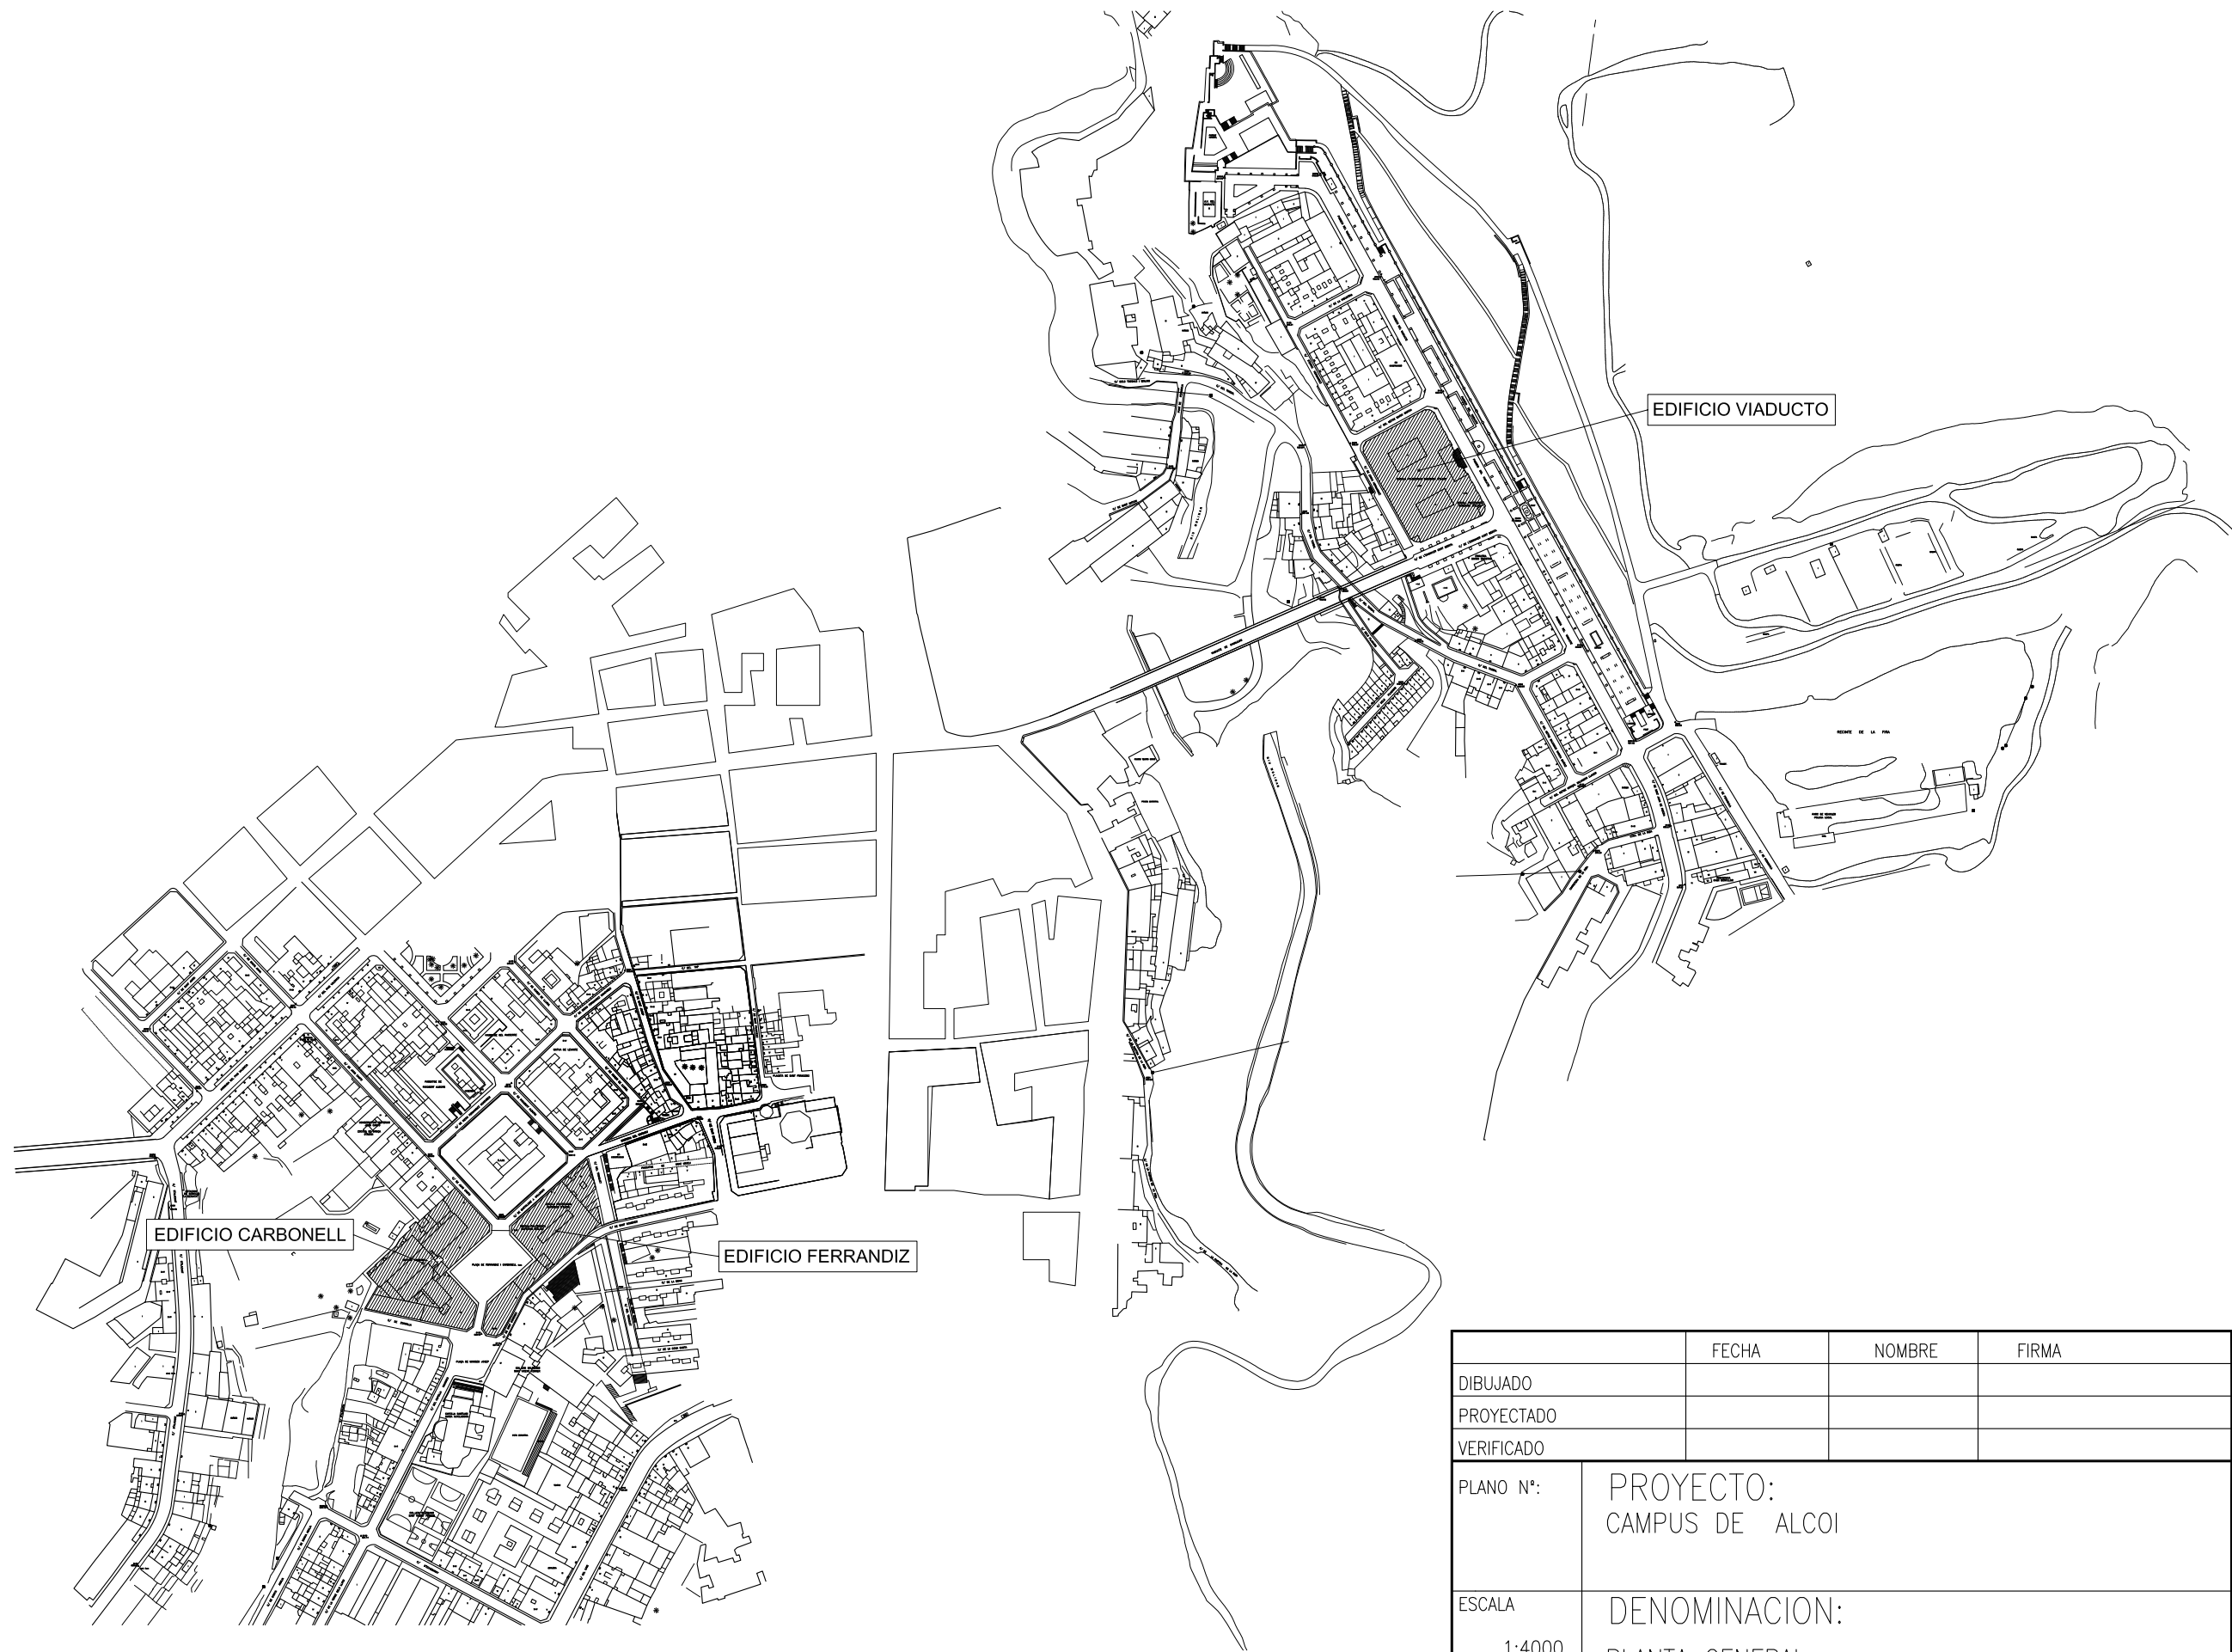

	FECHA	NOMBRE	FIRMA		
DIBUJADO					
PROYECTADO					
VERIFICADO					
PLANO N°:	PROYECTO: CAMPUS DE ALCOI				
ESCALA 1:4000	DENOMINACION: PLANTA GENERAL				
REVISION	PROYECTO N°	DIRECTORIO	ARCHIVO	CLIENTE	9001
0					NO



2.-PLANO GENERAL EDIFICIOS CAMPUS DE GANDIA






UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Plànol general de la Universitat Politècnica de València. Campus de Gandia

Plano general de la Universidad Politécnica de Valencia. Campus de Gandia

Universitat Politècnica de València location map. Gandia Campus Site

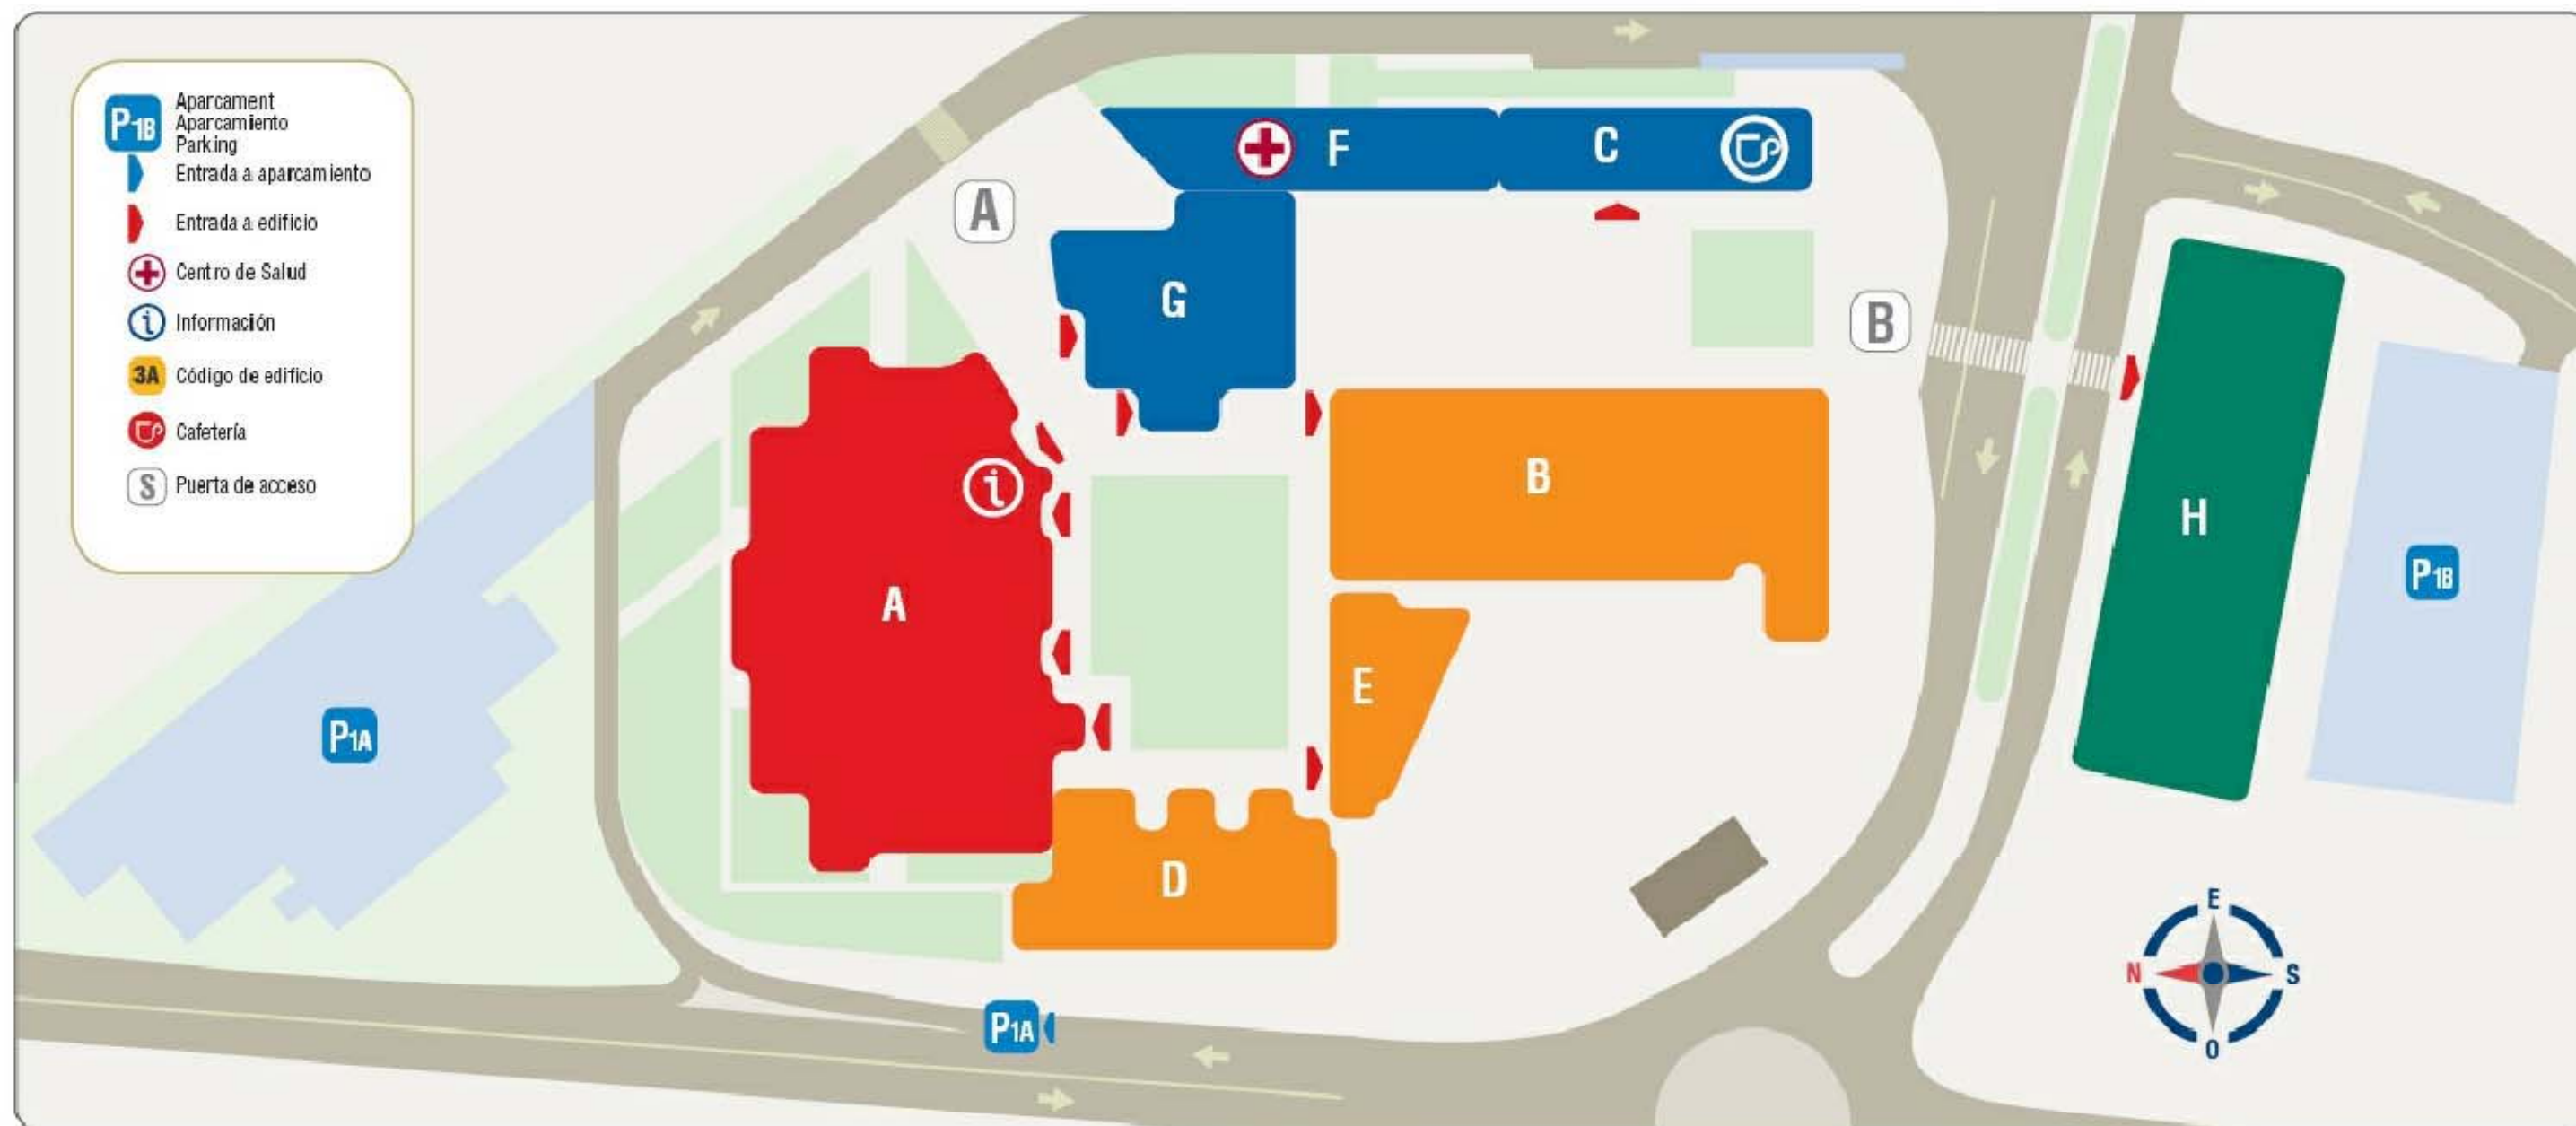

A	B	C	D	E	F	G	H
Aulari Aulario Classroom	Lab. Àrea Telecomunicacions Lab. Área Telecomunicaciones Telecommunications Labs Area	Cafeteries Cafeterias Cafeteria	Lab. àrea mediambient Lab. área medioambiente Environment Labs Area	Lab. àrea mediambient Lab. área medioambiente Environment Labs Area	Secretaria Secretaría Secretary's office	Aula Magna Aula Magna	CRAI CRAI
Informació Información Information Point	Despatxos Despachos Professor Chambers	Sales esportives Salas deportivas Sport rooms	Despatxos Despachos Professor Chambers	Despatxos Despachos Professor Chambers	Direcció Dirección Director's office	Sales de Conferències Salas de conferencias	Centre d'autoprentatge de llengües Centro de autotendizaje
Esports Deportes Sport Center	Delegació d'alumnes Delegación de alumnos Delegation of students				Serveis al Campus Servicios al Campus Services Gandia campus		Espais informàtics Espacios informáticos
Lab del'àrea de Comunicació Audiovisual Lab del área de Comunicación Audiovisual Lab of the area of Audio-visual Communication	Reprografia Reprografía Reprographics						Despatxos Despachos
							Biblioteca Biblioteca

3.-PLANO GENERAL CODIFICACIÓN EDIFICIOS CAMPUS DE VERA





Centres Centros	
2F	ETS d'Arquitectura
1B 1C	ETS d'Arquitectura
7B	ETS d'Enginyeria d'Edificació
7I	ETS d'Enginyeria del Disseny
1H 1G 1E	ETS d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica
3H 3P	ETS d'Enginyeria Informàtica
4H 4G	ETS d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural
4D 4P	ETS d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
5F 5N	ETS d'Enginyers de Telecomunicació
7J	ETS d'Enginyers Industrials
3N 3M	ETS d'Enginyers de Telecomunicació
Departaments Departamentos	
3J	Biociències
7G	Ciència Animal
2F	Composició Arquitectònica
3N	Comunicacions
4P	Conservació i Restauració de Béns Culturals
2A	Construccions Arquitectòniques
3N	Dibuix
7J	Economia i Ciències Socials
3J	Ecosistemes Agroforestals

Departaments Departamentos	
7I	Enginyeria Cartogràfica, Geodèsica i Fotogrametria
4G	Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Eng. Civil
5C	Enginyeria de Sistemes i Automàtica
4I	Enginyeria del Terrany
5E	Enginyeria Elèctrica
7F	Enginyeria Electrònica
3B	Enginyeria Gràfica
4E	Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient
4A	Enginyeria i Infraestructura dels Transportes
5E	Enginyeria Mecànica i de Materials
5K 5I	Enginyeria Química i Nuclear
3F 3B 3P 3C	Enginyeria Rural i Agroalimentària
3H	Escultura
7A	Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat
2F	Expressió Gràfica Arquitectònica
8B	Física Aplicada
1G	Informàtica de Sistemes i Computadors
4P	Lingüística Aplicada
8P	Maquines i Motors Tèrmics
7A	Matemàtica Aplicada
5H	Mecànica dels Sòlids Continus i Teoria d'Estructures

Departaments Departamentos	
7D	Organització d'Empreses
3N	Plantes
2D	Producció Vegetal
5J	Projectes d'Enginyeria
5M	Química
4F	Sistemes Informàtics i Computació
3F	Tecnologia d'Aliments
5J	Termotècnica Aplicada
2A	Urbanisme
Instal·lació i Centres d'Investigació Inst. y Centros de Inves.	
9B	Centre Avançat de Microbiologia d'Aliments (CAMA)
9C	Centre d'Investigació en Microbiologia d'Aliments (CIMA)
9E	Centre de Biomaterials i Enginyeria Tissue (CB)
7J	Centre d'Enginyeria Econòmica (NECO)
8K	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8L	Centre de Gestió de la Qualitat i del Canvi (CGC)
8M	Centre de Gestió de la Qualitat i del Canvi (CGC)
8N	Centre d'Investigació en Mètodes de Producció de Programari (PROS)
8P	Centre d'Investigació en Mètodes de Producció de Programari (PROS)
8Q	Centre d'Investigació en Mètodes de Producció de Programari (PROS)
8R	Centre d'Investigació en Mètodes de Producció de Programari (PROS)
8S	Centre d'Investigació en Mètodes de Producció de Programari (PROS)
8T	Centre d'Investigació en Mètodes de Producció de Programari (PROS)
8U	Centre d'Investigació en Mètodes de Producció de Programari (PROS)
8V	Centre d'Investigació en Mètodes de Producció de Programari (PROS)
8W	Centre d'Investigació en Mètodes de Producció de Programari (PROS)
8X	Centre d'Investigació en Mètodes de Producció de Programari (PROS)
8Y	Centre d'Investigació en Mètodes de Producció de Programari (PROS)
8Z	Centre d'Investigació en Mètodes de Producció de Programari (PROS)

Instal·lació i Centres d'Investigació Inst. y Centros de Inves.	
8B	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8C	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8D	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8E	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8F	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8G	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8H	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8I	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8J	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8K	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8L	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8M	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8N	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8O	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8P	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8Q	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8R	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8S	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8T	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8U	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8V	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8W	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8X	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8Y	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8Z	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)

Instal·lació i Centres d'Investigació Inst. y Centros de Inves.	
8B	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8C	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8D	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8E	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8F	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8G	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8H	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8I	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8J	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8K	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8L	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8M	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8N	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8O	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8P	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8Q	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8R	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8S	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8T	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8U	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8V	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8W	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8X	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8Y	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8Z	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)

Instal·lació i Centres d'Investigació Inst. y Centros de Inves.	
8B	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8C	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8D	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8E	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8F	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8G	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8H	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8I	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8J	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8K	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8L	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8M	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8N	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8O	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8P	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8Q	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8R	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8S	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8T	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8U	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8V	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8W	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8X	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8Y	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8Z	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)

Instal·lació i Centres d'Investigació Inst. y Centros de Inves.	
8B	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8C	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8D	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8E	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8F	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8G	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8H	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8I	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8J	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8K	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8L	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8M	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8N	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8O	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8P	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8Q	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8R	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8S	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8T	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8U	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8V	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8W	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8X	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8Y	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8Z	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)

Instal·lació i Centres d'Investigació Inst. y Centros de Inves.	
8B	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8C	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8D	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8E	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8F	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8G	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8H	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8I	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8J	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8K	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8L	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8M	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8N	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8O	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8P	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8Q	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8R	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8S	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8T	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8U	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8V	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8W	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8X	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8Y	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8Z	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)

Instal·lació i Centres d'Investigació Inst. y Centros de Inves.	
8B	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8C	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8D	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8E	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8F	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8G	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8H	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8I	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8J	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8K	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8L	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8M	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8N	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8O	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8P	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8Q	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8R	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8S	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8T	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8U	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8V	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8W	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8X	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8Y	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)
8Z	Centre d'Enginyeria Econòmica i Qualitat (CEIQ)

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS (CLIMATIZACIÓN CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA, ETC) DE LOS EDIFICIOS, DE LOS EDIFICIOS DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y URBANIZACIÓN DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA

**ANEXO 4:
INVENTARIO DE LAS INSTALACIONES**



SERVEI DE MANTENIMENT



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS (CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA, ETC.) DE LOS EDIFICIOS DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y URBANIZACIÓN DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA.

ANEXO Nº 4

INDICE

ANEXO Nº 4 – INVENTARIO DE LAS INSTALACIONES	
1.- INVENTARIO DE LAS INSTALACIONES.....	123

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA																
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)	
27221	1	CL	1A	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AOG12R7AL	FACIL	BUENO	3,11		
27222	1	CL	1A	AUT-07	002	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AOG12R7AL	FACIL	BUENO			
27223	1	CL	1A	AUT-03	003	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AOG12R7AL	FACIL	BUENO	3,11		
27224	1	CL	1A	AUT-07	004	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AOG12R7AL	FACIL	BUENO			
27227	1	CL	1A	AUT-03	007	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		CARRIER	38CH012C733	FACIL	BUENO	3,25	3,5	
27228	1	CL	1A	AUT-08	008	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		CARRIER	40CT014A733	FACIL	BUENO			
27229	1	CL	1A	AUT-03	009	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		CARRIER	38CH012C733	FACIL	BUENO	3,25	3,5	
27230	1	CL	1A	AUT-08	010	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		CARRIER	40CT014A733	FACIL	BUENO			
27231	1	CL	1A	AUT-03	011	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AOG24RWUL	FACIL	BUENO			
27232	1	CL	1A	AUT-08	012	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AOG24RWUL	FACIL	BUENO			
27237	1	CL	1A	AUT-03	017	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	N/D	FACIL	BUENO			
27238	1	CL	1A	AUT-08	018	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	N/D	FACIL	BUENO			
29250	1	CL	1A	AUT-03	019	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MITSUBISHI	N/D	FACIL	BUENO			
29251	1	CL	1A	AUT-08	020	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MITSUBISHI	PLA-RP50BA	FACIL	BUENO			
29531	1	CL	1A	AUT-08	015	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	29532	MITSUBISHI	SUZ-KA71VA	FACIL	BUENO			
29532	1	CL	1A	AUT-03	016	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	29531	MITSUBISHI	PLARP71B4	FACIL	BUENO	7,1	9,2	
29821	1	CL	1A	AUT-03	013	CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	29822	MITSUBISHI	SUZ-KA50VAL	FACIL	BUENO	5	6,3	
29822	1	CL	1A	AUT-08	014	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	29823	MITSUBISHI	SLZ-KA50VAL	FACIL	BUENO			
20007	1	CL	1B	AUT-02	003	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		TOPAIR	RTO-PC-171	FACIL	BUENO			
20008	1	CL	1B	AUT-02	004	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		TOPAIR	RTO-PC-171	FACIL	BUENO			
20009	1	CL	1B	AUT-02	005	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50GH020R9FRD	FACIL	BUENO	55,1		
20012	1	CL	1B	AUT-03	008	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20013	MITSUBISHI	MUH-18NV	FACIL	BUENO	5,4	5,4	
20013	1	CL	1B	AUT-08	009	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20012	MITSUBISHI	MSH-18NV	FACIL	BUENO	5,1	5,4	
20014	1	CL	1B	AUT-03	010	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20015	MITSUBISHI	MUH-12NV	FACIL	BUENO	3,5	4	
20015	1	CL	1B	AUT-08	011	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20014	MITSUBISHI	MUH-12NV	FACIL	BUENO	3,4	4	
20016	1	CL	1B	AUT-03	012	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20017	MITSUBISHI	MUH-12NV	FACIL	BUENO	3,5	4	
20017	1	CL	1B	AUT-08	013	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20016	MITSUBISHI	MUH-12NV	FACIL	BUENO	3,4	4	
20018	1	CL	1B	AUT-03	014	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20019	MITSUBISHI	MSH-18NV	FACIL	BUENO	5,6		
20019	1	CL	1B	AUT-08	015	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20018	MITSUBISHI	MSH-18NV	FACIL	BUENO	3,4	5,1	
20020	1	CL	1B	AUT-03	016	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20021	MITSUBISHI	MUH-12NV	FACIL	BUENO	3,5	4	
20021	1	CL	1B	AUT-08	017	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20020	MITSUBISHI	MUH-12NV	FACIL	BUENO	3,4	4	
20022	1	CL	1B	AUT-03	018	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20023	MITSUBISHI	MUH-12NV	FACIL	BUENO	3,4	4	
20023	1	CL	1B	AUT-08	019	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20022	MITSUBISHI	MUH-12NV	FACIL	BUENO			
20024	1	CL	1B	AUT-03	020	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20025	MITSUBISHI	AOH12R5GC	FACIL	BUENO	3,45	0,05	
20025	1	CL	1B	AUT-08	021	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20024	GENERAL	AOH14RSE-W	FACIL	BUENO	3,8	4,65	
20026	1	CL	1B	AUT-03	022	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20027	GENERAL	AOH14RNE	FACIL	BUENO	3,8	4,65	
20027	1	CL	1B	AUT-08	023	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20026	GENERAL	ASH14RSE-W	FACIL	BUENO	3,8	4,65	
20028	1	CL	1B	AUT-03	024	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20029	GENERAL	AOH14RNE	FACIL	BUENO	3,45	4,05	
20029	1	CL	1B	AUT-08	025	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20028	GENERAL	ASH112R5GC-W	FACIL	BUENO	5,4	5,4	
20030	1	CL	1B	AUT-03	026	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20031	MITSUBISHI	MUH-18NV	FACIL	BUENO	5,4	5,4	
20031	1	CL	1B	AUT-08	027	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20030	MITSUBISHI	MSH-18NV	FACIL	BUENO	5,1	5,4	
20032	1	CL	1B	AUT-03	028	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20033	MITSUBISHI	MUH-18NV	FACIL	BUENO	5,4	5,4	
20033	1	CL	1B	AUT-08	029	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20032	MITSUBISHI	MSH-18NV	FACIL	BUENO	5,1	5,4	
20034	1	CL	1B	AUT-03	030	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20035	MITSUBISHI	MUH-18NV	FACIL	BUENO	5,4	5,4	
20035	1	CL	1B	AUT-08	031	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20034	MITSUBISHI	MSH-18NV	FACIL	BUENO	5,4	5,4	
20036	1	CL	1B	AUT-12	032	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA	20036	CARRIER	50HS-060-E-913AA	FACIL	BUENO	40	40,3	
20037	1	CL	1B	AUT-08	033	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA	20039	CARRIER	50GHO16R9FRD	FACIL	BUENO	40	40,3	
20038	1	CL	1B	AUT-03	034	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20037	MITSUBISHI	MUH-12NV	FACIL	BUENO	3,5	4	
20039	1	CL	1B	AUT-08	035	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20038	MITSUBISHI	MSH-12NV	FACIL	BUENO	37	41,7	
20040	1	CL	1B	AUT-02	036	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50QU012FF9C	FACIL	BUENO	37	41,7	
20041	1	CL	1B	AUT-02	037	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50HS-060-E-913AA	FACIL	BUENO	17,4	41,7	
20042	1	CL	1B	AUT-02	038	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50HS-060-E-913AA	FACIL	BUENO	17,4	41,7	
20043	1	CL	1B	AUT-02	039	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50QU012FF9C	FACIL	BUENO	37	4	
20044	1	CL	1B	AUT-02	040	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50QU012FF9C	FACIL	BUENO	37	4	
20045	1	CL	1B	AUT-02	041	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50QU012FF9C	FACIL	BUENO	37		
20046	1	CL	1B	AUT-03	042	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO362-21	FACIL	BUENO	3,45		
20047	1	CL	1B	AUT-08	043	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20048	ROCA	DBM-3625-21	FACIL	BUENO	3,45		
20048	1	CL	1B	AUT-03	044	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20047	ROCA	DFO-362-21/B	FACIL	BUENO	3,3		
20049	1	CL	1B	AUT-05	045	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20050	ROCA	BFM-3625-21	FACIL	BUENO	3,45		
20050	1	CL	1B	AUT-02	046	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA	20049	CARRIER	50HS-060-E-913AA	FACIL	BUENO	17,4		
20051	1	CL	1B	AUT-03	047	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20052	MITSUBISHI	MUH-18NV	FACIL	BUENO	5,4	5,4	
20052	1	CL	1B	AUT-08	048	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20051	MITSUBISHI	N/D	FACIL	BUENO			
20053	1	CL	1B	AUT-02	049	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50HS-060-E-913AA	FACIL	BUENO	12,3	12,5	
20054	1	CL	1B	AUT-03	050	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO120A	FACIL	BUENO	12,3	12,5	
20055	1	CL	1B	AUT-08	051	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	N/D	FACIL	BUENO	4		
20056	1	CL	1B	AUT-03	052	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		TOPAIR	N/D	FACIL	BUENO			
20057	1	CL	1B	AUT-03	053	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		PANASONIC	CU-970KE	FACIL	BUENO	3,9		
20058	1	CL	1B	AUT-08	054	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		PANASONIC	N/D	FACIL	BUENO			
20059	1	CL	1B	AUT-03	055	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20060	PANASONIC	CU-970KE	FACIL	BUENO	3,9		
20060	1	CL	1B	AUT-08	056	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20059	PANASONIC	N/D	FACIL	BUENO		440	
20062	1	CL	1B	CAL-07	001	CALDERA A GAS	CALDERAS	PLANTA BAJA		ROCA	TECNO-38-G	FACIL	BUENO	15		
20063	1	CL	1B	BOM-01	001	BOMBA CIRCULADORA EN BANCADA	BOMBAS CIRCULADORAS EN BANCADA	PLANTA BAJA		EMICA	OR-828-4	FACIL	BUENO	3,5	15	
20064	1	CL	1B	AUT-13	057	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20065	CARRIER	38AL008K9	FACIL	BUENO	22,4	25,6	
20065	1	CL	1B	AUT-07	058	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20064	CARRIER	N/D	FACIL	BUENO			
20066	1	CL	1B	AUT-03	059	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20067	PANASONIC	CU-970KE	FACIL	BUENO	3,9		
20067	1	CL	1B	AUT-08	060	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20066	PANASONIC	N/D	FACIL	BUENO			
20068	1	CL	1B	AUT-03	061	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓN									

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPI	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
20072	1	CL	1B	AUT-03	065	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	50QU008FF9C	FACIL	BUENO	2,75	3,35
20073	1	CL	1B	AUT-03	066	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOH9RSEC	FACIL	BUENO	2,75	3,35
20074	1	CL	1B	AUT-08	067	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	ASH9RSECW	FACIL	BUENO	2,75	3,35
20075	1	CL	1B	AUT-03	068	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOH9RSEC	FACIL	BUENO	2,75	3,35
20076	1	CL	1B	AUT-08	069	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	ASH9RSECW	FACIL	BUENO	2,75	3,35
20077	1	CL	1B	AUT-03	070	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOH9RSEC	FACIL	BUENO	2,75	3,35
20078	1	CL	1B	AUT-08	071	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	ASH9RSECW	FACIL	BUENO	2,75	3,35
20079	1	CL	1B	AUT-03	072	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOH9RSEC	FACIL	BUENO	2,75	3,35
20080	1	CL	1B	AUT-08	073	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AOH9RSEC	FACIL	BUENO	2,75	3,35
20081	1	CL	1B	AUT-03	074	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOH9RSEC	FACIL	BUENO	2,75	3,35
20082	1	CL	1B	AUT-08	075	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AOH9RSEC	FACIL	BUENO	2,75	3,35
20083	1	CL	1B	AUT-03	076	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOH9RSEC	FACIL	BUENO	2,75	3,35
20084	1	CL	1B	AUT-08	077	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AOH9RSEC	FACIL	BUENO	2,75	3,35
20085	1	CL	1B	AUT-13	078	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO	12,7	
20086	1	CL	1B	AUT-08	079	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
20087	1	CL	1B	AUT-02	080	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50GH024R9FHD	FACIL	BUENO	2,75	3,35
20088	1	CL	1B	AUT-13	081	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		INTERCLISA	SCAV160-B	FACIL	BUENO	42,1	47,3
20089	1	CL	1B	AUT-08	082	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		INTERCLISA	SCAV160-B	FACIL	BUENO	42,1	47,3
20090	1	CL	1B	AUT-11	083	AUTÓNOMO PARTIDO SOLO FRIO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	AHO-200-B-38/A	FACIL	MALO	22,6	24,3
20091	1	CL	1B	AUT-04	084	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	N/D	FACIL	BUENO		
20092	1	CL	1B	AUT-03	085	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38VL-09-703EJ-40	FACIL	BUENO	3	
20093	1	CL	1B	AUT-08	086	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO	8,8	9,1
20094	1	CL	1B	AUT-13	087	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		INTERCLISA	TR-64-B	FACIL	BUENO	15,1	18
20095	1	CL	1B	AUT-08	088	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20094	INTERCLISA	BHA-20-B	FACIL	BUENO	16	18
20096	1	CL	1B	AUT-03	089	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20097	GENERAL	AOG30R8ML	FACIL	BUENO	8,8	9,1
20097	1	CL	1B	AUT-08	090	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20096	GENERAL	N/D	FACIL	BUENO		
20098	1	CL	1B	AUT-03	091	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20098	GENERAL	AOG182CL	FACIL	BUENO		
20099	1	CL	1B	AUT-08	092	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20099	GENERAL	N/D	FACIL	BUENO	24,1	25,1
20101	1	CL	1B	AUT-08	094	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20100	INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
20102	1	CL	1B	AUT-02	095	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50QU008FF9C	FACIL	BUENO	24,1	25,1
20103	1	CL	1B	AUT-02	096	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50QU008FF9C	FACIL	BUENO	37	41,7
20104	1	CL	1B	AUT-02	097	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50HS-060-E-913AA	FACIL	BUENO	17,4	
20105	1	CL	1B	AUT-02	098	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50QU012FF9C	FACIL	BUENO	37	41,7
20106	1	CL	1B	AUT-02	099	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50QU012FF9C	FACIL	BUENO	37	41,7
20107	1	CL	1B	AUT-02	100	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50QU012FF9C	FACIL	BUENO	37	41,7
20108	1	CL	1B	AUT-02	101	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50QU012FF9C	FACIL	BUENO	37	41,7
20109	1	CL	1B	AUT-02	102	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50QU012FF9C	FACIL	BUENO	37	41,7
20110	1	CL	1B	AUT-02	103	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50QU012FF9C	FACIL	BUENO	37	41,7
20111	1	CL	1B	AUT-02	104	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50HS-060-E-913AA	FACIL	BUENO	8,8	9,1
20112	1	CL	1B	AUT-03	105	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20113	GENERAL	AOG30R8ML	FACIL	BUENO	8,8	9,1
20113	1	CL	1B	AUT-07	106	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20112	GENERAL		FACIL	BUENO		
20114	1	CL	1B	AUT-11	107	AUTÓNOMO PARTIDO SOLO FRIO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20115	HITECSA	CCV-1502	FACIL	BUENO	44,4	
20115	1	CL	1B	AUT-07	108	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20114	HITECSA	CCV-1502	FACIL	BUENO		
20116	1	CL	1B	AUT-13	109	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20117	ROCA	AHO-302-B-38E1	FACIL	BUENO	29	30
20117	1	CL	1B	AUT-07	110	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20116	ROCA	BCVI-302	FACIL	BUENO		
20118	1	CL	1B	AUT-03	111	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20119	FUJITSU	AOY18AAWC	FACIL	BUENO	2,7	
20119	1	CL	1B	AUT-05	112	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20118	FUJITSU	ASY18AAW-W	FACIL	BUENO	2,7	
20120	1	CL	1B	AUT-03	113	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20121	FUJITSU	AOY18AAWC	FACIL	BUENO		
20121	1	CL	1B	AUT-05	114	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20120	FUJITSU	ASY18AAW-W	FACIL	BUENO	2,7	
20122	1	CL	1B	AUT-03	115	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20123	PANASONIC	CU-5CV11D	FACIL	BUENO	3,4	
20123	1	CL	1B	AUT-07	116	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20122	PANASONIC	N/D	FACIL	BUENO		
20126	1	CL	1B	VEN-02	001	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		CADYSEL	N/D	FACIL	BUENO		
20127	1	CL	1B	VEN-02	002	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		CADYSEL	N/D	FACIL	BUENO		
20128	1	CL	1B	VEN-02	003	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		CADYSEL	N/D	FACIL	BUENO		
20129	1	CL	1B	VEN-02	004	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		CADYSEL	N/D	FACIL	BUENO		
20130	1	CL	1B	VEN-02	005	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		PANGNSA	N/D	FACIL	BUENO		
20131	1	CL	1B	VEN-02	006	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		CHAYSOL	DA-121	FACIL	BUENO		
20135	1	CL	1B	VEN-02	007	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		CHAYSOL	DA-121	FACIL	BUENO		
20136	1	CL	1B	VEN-02	008	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		CHAYSOL	N/D	FACIL	BUENO		
20140	1	CL	1B	CLI-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		ACRISA	N/D	FACIL	BUENO		
20146	1	CL	1B	CLI-01	002	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		ACRISA	N/D	FACIL	BUENO		
20147	1	CL	1B	CLI-01	003	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		ACRISA	N/D	FACIL	BUENO		
20149	1	CL	1B	CLI-01	004	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA			N/D	FACIL	BUENO		
20150	1	CL	1B	CLI-01	005	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		ACRISA	N/D	FACIL	BUENO		
20152	1	CL	1B	CLI-01	006	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		ACRISA	N/D	FACIL	BUENO		
20154	1	CL	1B	CLI-01	007	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA			N/D	FACIL	BUENO		
20155	1	CL	1B	CLI-01	008	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		ACRISA	N/D	FACIL	BUENO		
20156	1	CL	1B	CLI-01	009	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		ACRISA	N/D	FACIL	BUENO		
20157	1	CL	1B	CLI-01	010	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA			N/D	FACIL	BUENO		
20158	1	CL	1B	VEN-02	009	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		CHAYSOL	N/D	FACIL	BUENO		
20159	1	CL	1B	VEN-02	010	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		CHAYSOL	N/D	FACIL	BUENO		
20160	1	CL	1B	BOM-01	002	BOMBA CIRCULADORA EN BANCADA	BOMBAS CIRCULADORAS EN BANCADA	PLANTA BAJA		EMICA	OR-828-4	FACIL	BUENO		15
20165	1	CL	1B	AUT-03	117	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS		20165	GENERAL	N/D	FACIL	BUENO		
20166	1	CL	1B	AUT-07	118	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS		20166	GENERAL	N/D	FACIL	BUENO		
20167	1	CL	1B	DOM-01	001	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		SEASON	CFW-32H	FACIL	BUENO		
20169	1	CL	1B	DOM-01	002	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		SEASON	CFW-50HC	FACIL	BUENO	2,75	
20170			1B			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PLANTA BAJA						43	
20173	1	CL	1B	AUT-02	119	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		ROCA	B2IH180ASOC	FACIL	BUENO	43	
20408	1	CL	1B	VEX-01	001	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	PLANTA BAJA		IBAIONDO	700-AMR-8	FACIL	BUENO		
20798			1B			EXTRACTOR		CUBIERTA							

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CUBRICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	CLASE MAQUINARIO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
26608	1	CL	1B	VEN-02	011	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		CHAYSOL	V411202	FACIL	BUENO		
26609	1	CL	1B	VEN-02	012	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		ABB MOTORS	M2AA901-2	FACIL	BUENO		
26610	1	CL	1B	AUT-03	120	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO-535 AG	FACIL	BUENO	3,5	3,8
26611	1	CL	1B	AUT-08	121	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DBM-535 AG	FACIL	BUENO	3,5	3,8
26612	1	CL	1B	AUT-03	122	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO-527 AG	FACIL	BUENO	2,5	2,8
26613	1	CL	1B	AUT-08	123	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DBM-527 AG	FACIL	BUENO	2,5	2,8
26614	1	CL	1B	AUT-02	124	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		ROCA YORK	BCH-2026-38	FACIL	BUENO	14,1	16
26615	1	CL	1B	AUT-13	125	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	AVO-152-B-38	FACIL	BUENO	7,8	8
26616	1	CL	1B	AUT-07	126	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA YORK	AVO-152-B-38	FACIL	BUENO	7,8	8
26617	1	CL	1B	AUT-13	127	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	AVO-152-B-38	FACIL	BUENO	7,8	8
26618	1	CL	1B	AUT-07	128	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA YORK	AVO-152-B-38	FACIL	BUENO	7,8	8
26619	1	CL	1B	AUT-02	129	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		ROCA YORK	BCH-1526-38	FACIL	BUENO	14,1	15,4
26620	1	CL	1B	AUT-02	130	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		ROCA YORK	BCH-2026-38	FACIL	BUENO	11,7	13
26621	1	CL	1B	AUT-03	131	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO-50AG-21	FACIL	BUENO	4,3	4,6
26622	1	CL	1B	AUT-08	132	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	MKH-18A15	FACIL	BUENO	4,3	4,6
26623	1	CL	1B	AUT-02	133	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		ROCA YORK	BCH-2546	FACIL	BUENO	22	23
26624	1	CL	1B	AUT-03	134	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO-535AG	FACIL	BUENO	3,5	3,8
26625	1	CL	1B	AUT-08	135	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DBM-535 AG	FACIL	BUENO	3,5	3,8
26626	1	CL	1B	AUT-03	136	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO-527AG	FACIL	BUENO	2,5	2,8
26627	1	CL	1B	AUT-08	137	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DBM-527 AG	FACIL	BUENO	2,5	2,8
26628	1	CL	1B	AUT-03	138	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO-527AG	FACIL	BUENO	2,5	2,8
26629	1	CL	1B	AUT-08	139	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DBM-527 AG	FACIL	BUENO	2,5	2,8
26630	1	CL	1B	AUT-02	140	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		ROCA YORK	83IH090G50	FACIL	BUENO	25,6	25,6
26631	1	CL	1B	AUT-03	141	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO-520AG	FACIL	BUENO	2	2,3
26632	1	CL	1B	AUT-08	142	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DBM-520AG	FACIL	BUENO	2	2,3
26633	1	CL	1B	AUT-03	143	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO-527AG	FACIL	BUENO	2,5	2,8
26634	1	CL	1B	AUT-08	144	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DBM-527 AG	FACIL	BUENO	2,5	2,8
26635	1	CL	1B	AUT-03	145	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO-520AG	FACIL	BUENO	2	2,3
26636	1	CL	1B	AUT-08	146	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DBM-520AG	FACIL	BUENO	2	2,3
26808	1	CL	1B			UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR		CUBIERTA		HITECSA	RXC82002				
26901	1	CL	1B	AUT-03	147	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO-527AG	FACIL	BUENO	2,5	2,8
26902	1	CL	1B	AUT-08	148	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DBM-527 AG	FACIL	BUENO	2,5	2,8
26903	1	CL	1B	AUT-03	149	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO-35AG-21	FACIL	BUENO	3,03	3,03
26904	1	CL	1B	AUT-08	150	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	MKH-12A15	FACIL	BUENO	3,03	3,03
26905	1	CL	1B	AUT-13	151	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	BCVI-454	FACIL	BUENO	42	43,4
26906	1	CL	1B	AUT-07	152	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA				FACIL	BUENO		
26907	1	CL	1B	AUT-02	153	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		ROCA YORK	83IH090G50	FACIL	BUENO	23,2	24,3
26908	1	CL	1B	AUT-02	154	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		ROCA YORK	83IH090G50	FACIL	BUENO	23,2	24,3
26909	1	CL	1B	AUT-03	155	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO-35AG-21	FACIL	BUENO	5,5	5,5
26910	1	CL	1B	AUT-08	156	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	MKH-12A15	FACIL	BUENO	5,5	5,5
26911	1	CL	1B	AUT-03	157	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO-701	FACIL	BUENO	5,8	5,8
26912	1	CL	1B	AUT-08	158	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DBM-701	FACIL	BUENO	5,8	5,8
26913	1	CL	1B	AUT-03	159	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO-527AG	FACIL	BUENO	9,8	10,3
26914	1	CL	1B	AUT-08	160	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DBM-527 AG	FACIL	BUENO	9,8	10,3
26915	1	CL	1B	AUT-03	161	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	DBO-701	FACIL	BUENO	15,2	17
26916	1	CL	1B	AUT-08	162	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA YORK	MKH-24A15	FACIL	BUENO	15,2	17
26917	1	CL	1B	AUT-03	163	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	DBO-570AG	FACIL	BUENO	3,2	3,2
26918	1	CL	1B	AUT-08	164	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA YORK	DBM-570AG	FACIL	BUENO	3,2	3,2
26919	1	CL	1B	AUT-03	165	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	DBO-570AG	FACIL	BUENO	3,2	3,2
26920	1	CL	1B	AUT-08	166	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA YORK	DBM-570AG	FACIL	BUENO	3,2	3,2
26921	1	CL	1B	AUT-03	167	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO-35AG-21	FACIL	BUENO	5,5	5,5
26922	1	CL	1B	AUT-08	168	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	MKH-12A15	FACIL	BUENO	5,5	5,5
26923	1	CL	1B	AUT-03	169	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO-35AG	FACIL	BUENO	5,5	5,5
26924	1	CL	1B	AUT-08	170	UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	MKH-12A15	FACIL	BUENO	5,5	5,5
26925	1	CL	1B	AUT-02	171	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		ROCA YORK	BCH-152-G-38	FACIL	BUENO	11,7	11,3
26926	1	CL	1B	AUT-02	172	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		ROCA YORK	BCH-1026-38	FACIL	BUENO	9,8	10
26927	1	CL	1B	AUT-03	173	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO-520AG	FACIL	BUENO	2	2,3
26928	1	CL	1B	AUT-08	174	UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL MURAL	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DBM-520AG	FACIL	BUENO	2	2,3
26929	1	CL	1B	AUT-03	175	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO-520AG	FACIL	BUENO	2	2,3
26930	1	CL	1B	AUT-08	176	UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL MURAL	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DBM-520AG	FACIL	BUENO	2	2,3
26931	1	CL	1B	AUT-02	177	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		ROCA YORK	BCH-1026-38	FACIL	BUENO	9,8	10
26932	1	CL	1B	AUT-03	178	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO-520AG	FACIL	BUENO	2	2,3
26933	1	CL	1B	AUT-08	179	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DBM-520AG	FACIL	BUENO	2	2,3
26934	1	CL	1B	AUT-03	180	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO-520AG	FACIL	BUENO	2	2,3
26935	1	CL	1B	AUT-08	181	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DBM-520AG	FACIL	BUENO	2	2,3
26936	1	CL	1B	AUT-02	182	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		ROCA YORK	BCH-1026-38	FACIL	BUENO	9,8	10
26937	1	CL	1B	AUT-02	183	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		ROCA YORK	BCH-2546-38	FACIL	BUENO	22	23
26938	1	CL	1B	AUT-02	184	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		ROCA YORK	B4IH120G50	FACIL	BUENO	28,8	29
26939	1	CL	1B	AUT-03	185	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO-50AG-21	FACIL	BUENO	3,1	3,3
26940	1	CL	1B	AUT-08	186	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	MKH-12A15	FACIL	BUENO	3,1	3,3
26941	1	CL	1B	AUT-12	187	AUTONOMO COMPACTO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	BCH-1526-38	FACIL	BUENO	14,1	15
26942	1	CL	1B	AUT-13	188	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	DBO-35AG-21	FACIL	BUENO	3,2	3,2
26943	1	CL	1B	AUT-07	189	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA YORK	DFK-35AG-21	FACIL	BUENO	3,2	3,2
26944	1	CL	1B	AUT-03	190	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DFO-76AG	FACIL	BUENO	7	
26945	1	CL	1B	AUT-08	191	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DFK-75AG	FACIL	BUENO	7	
26946	1	CL	1B	AUT-12	192	AUTONOMO COMPACTO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	B4IH120G50	FACIL	BUENO	32,9	32,3
26947	1	CL	1B	AUT-03	193	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	DBO-35AG-21	FACIL	BUENO	3,27	3,29
26948	1	CL	1B	AUT-08	194	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA YORK	DFK-35AG-21	FACIL	BUENO	3,2	3,2
26949	1	CL	1B	AUT-03	195	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	DBO-35AG-21	FACIL	BUENO	3,27	3,2
26950	1	CL	1B	AUT-08	196	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA YORK	DFK-35AG-21	FACIL	BUENO	3,2	3,2

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)
26951	1	CL	1B	AUT-03	197	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG24ANA	FACIL	BUENO	6,5	6,7
26952	1	CL	1B	AUT-08	198	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AOG24ANA	FACIL	BUENO	6,5	6,7
26953	1	CL	1B	CLI-01	011	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TECNIVEL	PCH-80-13	FACIL	BUENO		
26954	1	CL	1B	CLI-01	012	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TECNIVEL	PCH-80-13	FACIL	BUENO		
26955	1	CL	1B	CLI-01	013	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TECNIVEL	PCH-80-13	FACIL	BUENO		
26956	1	CL	1B	AUT-03	199	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MITSUBISHI	PU-35V6AA	FACIL	BUENO	7	
26957	1	CL	1B	AUT-08	200	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MITSUBISHI	PKA-RP356AL	FACIL	BUENO	7	
27833	1	CL	1B			AUTONOMO PARTIDO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK		FACIL	BUENO		
27881	1	CL	1B			AUTONOMO PARTIDO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	ABO-570AG	FACIL	BUENO	7	7,5
27882	1	CL	1B			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PLANTA BAJA							
27883	1	CL	1B			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUBIERTA							
27884	1	CL	1B			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PLANTA BAJA							
27885	1	CL	1B			AUTONOMO PARTIDO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK		FACIL	BUENO	3,5	3,8
27886	1	CL	1B			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PLANTA BAJA							
28863	1	CL	1B		203	TERMOACUMULADOR	CALDERAS	COCINA CAFET. LA VELLA		SAUNIER DUVAL	SD 120 G	FACIL	BUENO		6,8
29126	1		1B			UDAD CUBIERTA ROOF-TOP SOLO FRIO		CUBIERTA		ROCA YORK	RTH- 20L			26,2	60,2
29127	1	CL	1B	AUT-12	201	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP SOLO FRIO	ROOF TOPS	CUBIERTA		ROCA YORK	BSIH240G50	FACIL	BUENO	26,2	60,2
29128	1	CL	1B	AUT-12	202	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP SOLO FRIO	ROOF TOPS	CUBIERTA		ROCA YORK	BSIH240G50	FACIL	BUENO	54	
29196	1		1B			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUBIERTA		GENERAL	AOG30UNBWL				
29197	1		1B			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PLANTA BAJA		GENERAL					
29198	1		1B			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUBIERTA							
29199	1		1B			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PLANTA BAJA							
29200	1		1B			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUBIERTA		GENERAL	AOG30UNBWL				
29201	1		1B			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PLANTA BAJA							
29204	1		1B			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		PLANTA BAJA							
29205	1		1B	AUT-12		AUTONOMO COMPACTO FRIQ/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	50H090K/AHO 304-BG-38	FACIL	BUENO	29	30
29250	1		1B			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		PLANTA BAJA							
29251	1		1B			UNIDAD INTERIOR EVAPORADORA/FRI-CAL TECHO		PLANTA BAJA							
29252	1		1B			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		PLANTA BAJA							
29253	1		1B			UNIDAD INTERIOR EVAPORADORA/FRI-CAL TECHO		PLANTA BAJA							
29531	1		1B			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		PLANTA BAJA							
29532	1		1B			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		PLANTA BAJA							
29956	1	CL	1B	VEN-02	203	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PRIMER PISO 1S		CHAYSOL	UPE 9/9	FACIL	BUENO		
30601	1	CL	1B	AUT-12	204	AUTONOMO COMPACTO FRIQ/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	RTH-25L BLUEFIN+TT0	FACIL	BUENO	20	21,7
30602	1	CL	1B	AUT-12	205	AUTONOMO COMPACTO FRIQ/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	RTH-25L BLUEFIN+TT1	FACIL	BUENO	20	21,7
30603	1	CL	1B	AUT-12	206	AUTONOMO COMPACTO FRIQ/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	RTH-25L BLUEFIN+TT2	FACIL	BUENO	20	21,7
30604	1	CL	1B	AUT-12	207	AUTONOMO COMPACTO FRIQ/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	RTH-25L BLUEFIN+TT3	FACIL	BUENO	20	21,7
30605	1	CL	1B	AUT-12	208	AUTONOMO COMPACTO FRIQ/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	RTH-25L BLUEFIN+TT4	FACIL	BUENO	20	21,7
30606	1	CL	1B	AUT-12	209	AUTONOMO COMPACTO FRIQ/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	RTH-25L BLUEFIN+TT5	FACIL	BUENO	20	21,7
30607	1	CL	1B	AUT-12	210	AUTONOMO COMPACTO FRIQ/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	RTH-25L BLUEFIN+TT6	FACIL	BUENO	20	21,7
30608	1	CL	1B	AUT-12	211	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIQ CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	RTH-25L BLUEFIN+TT7	FACIL	BUENO	20	21,7
30609	1	CL	1B	AUT-12	212	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIQ CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	RTH-25L BLUEFIN+TT8	FACIL	BUENO	20	21,7
30751	1	CL	1B			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUBIERTA		FUJITSU	ADY9UG8C				
30752	1	CL	1B			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PLANTA BAJA		FUJITSU					
30754	1	CL	1B			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUBIERTA		GENERAL	AOG18UNCNL				
30755	1	CL	1B			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PLANTA BAJA		GENERAL					
30757	1	CL	1B			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUBIERTA		GENERAL	AOG25UNANL				
30758	1	CL	1B			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PLANTA BAJA		GENERAL					
30759	1	CL	1B			UDAD INT. EVAPORADORA FRIQ-CAL TECHO		PLANTA BAJA		MITSUBISHI	PEAD-RP125 JA				
30760	1	CL	1B			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE				MITSUBISHI	PUHZ-P125VHA3				
30761	1	CL	1B			UDAD INT. EVAPORADORA FRIQ-CAL TECHO				MITSUBISHI	PLARP35BA				
30762	1	CL	1B			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE				MITSUBISHI	SUZ-KA35VA				
31701	1	CL	1B			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUBIERTA		ORBEGOZO	SUTE361-1UE				
31702	1	CL	1B			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PLANTA BAJA		ORBEGOZO	SUTE361-1UI				
31703	1	CL	1B			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUBIERTA		ORBEGOZO	SUTE361-1UE				
31704	1	CL	1B			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PLANTA BAJA		ORBEGOZO	SUTE361-1UI				
31705	1	CL	1B			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUBIERTA		Mundo Clima	MUP-12HG				
31706	1	CL	1B			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PLANTA BAJA		Mundo Clima	MUP-12HG				
31707	1	CL	1B			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUBIERTA		DAIKIN	RZQ12589V3B				
31708	1	CL	1B			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PLANTA BAJA		DAIKIN	FCQ12588V3B				
31709	1	CL	1B			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUBIERTA		DAIKIN	RZQ12589V3B				
31710	1	CL	1B			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PLANTA BAJA		DAIKIN	FCQ12588V3B				
31896	1	CL	1B			ENFRIADORA FRIQ CALOR AIRE AGUA		CUBIERTA		ROCA YORK	B2IH180AS05				
28132	1	CL	1C	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CLA-2018/2	FACIL	BUENO	46	
28133	1	CL	1C	VEX-01		VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	CUBIERTA		ELTI	709L125FH050	FACIL	BUENO		
28134	1	CL	1C	BOM-01		BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	IL80/210-3/4	FACIL	BUENO		
28135	1	CL	1C	BOM-01		BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	IL80/210-3/4	FACIL	BUENO		
28136	1	CL	1C	BOM-01		BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	IL80/210-3/4	FACIL	BUENO		
28137	1	CL	1C	BOM-01		BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	IL80/210-3/4	FACIL	BUENO		
28138	1	CL	1C	BOM-01		BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	IL80/210-3/4	FACIL	BUENO		
28139	1	CL	1C	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CLA-2012/2	FACIL	BUENO	33	
28140	1	CL	1C	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CLA-2020/1	FACIL	BUENO	59	
28141	1	CL	1C	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CLA-2020/2	FACIL	BUENO	63	
28142	1	CL	1C	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CLA-2022/2	FACIL	BUENO	80	
28143	1	CL	1C	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CLA-2020/1	FACIL	BUENO	63	
28144	1	CL	1C	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CLA-2020/2	FACIL	BUENO	60	
28145	1	CL	1C	BOM-01		BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	IL80/210-3/4	FACIL	BUENO		
28146	1	CL	1C	BOM-01		BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	IL80/210-3/4	FACIL	BUENO		
28147	1	CL	1C	BOM-01		BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	IL80/210-3/4	FACIL	BUENO		
28148	1	CL	1C	ENF-1		ENFRIADORA FRIQ CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		YORK	YCALO241R8XA	FACIL	BUENO	227	245

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)
28149	1	CL	1C	ENF-1		ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		YORK	YCALO241RBXA	FACIL	BUENO	227	245
28150	1	CL	1C	ENF-1		ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		YORK	YCALO241RBXA	FACIL	BUENO	227	245
28151	1	CL	1C	VEK-01		VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	CUBIERTA		SICC	601318007	FACIL	BUENO		
28152	1	CL	1C	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CLA-2018/2	FACIL	BUENO	52	
28153	1	CL	1C	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CLA-2018/2	FACIL	BUENO	45	
28154	1	CL	1C	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CLA-2025/3	FACIL	BUENO	111	
28155	1	CL	1C	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CLA-2018/1	FACIL	BUENO	38	
28158	1	CL	1C			CLIMATIZADOR		CUBIERTA		TERMOVEN	CLA-2018/1			38	
28199	1	CL	1C	BOM-01		BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	IL80/210-3/4	FACIL	BUENO		
28200	1	CL	1C	BOM-01		BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	IL80/210-3/4	FACIL	BUENO		
20176	1	CL	1D	BOM-01	001	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		SEDICAL	TF-140/SP32/8-B	FACIL	BUENO		
20177	1	CL	1D	BOM-01	002	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		SEDICAL	TF-140/SP32/8-B	FACIL	BUENO		
20178	1	CL	1D	BOM-01	003	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		SEDICAL	TF-110/SP30/7-B	FACIL	BUENO		
20179	1	CL	1D	VEK-01	004	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	PLANTA BAJA		ROCA	VASOFLEX 50L	FACIL	BUENO		
20180	1	CL	1D	CAL-07	005	CALDERA A GAS	CALDERAS	PLANTA BAJA		ACV	GN-82	FACIL	BUENO		86,6
20181			1D			EXTRACTOR		PLANTA BAJA							
20182			1D			EXTRACTOR		PLANTA BAJA							
20183			1D			EXTRACTOR		PLANTA BAJA							
20184			1D			EXTRACTOR		PLANTA BAJA							
20185			1D			EXTRACTOR		PLANTA BAJA							
20186			1D			EXTRACTOR		PLANTA BAJA							
20187			1D			EXTRACTOR		PLANTA BAJA							
20188			1D			EXTRACTOR		PLANTA BAJA							
27233			1D			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		PLANTA BAJA							
27234			1D			UNIDAD INTERIOR EVAPORADORA/FRI-CAL TECHO		PLANTA BAJA							
27235			1D			UNIDAD INTERIOR EVAPORADORA/FRI-CAL TECHO		PLANTA BAJA							
27236			1D			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		PLANTA BAJA							
27237			1D			UNIDAD INTERIOR EVAPORADORA/FRI-CAL TECHO		PLANTA BAJA							
27238			1D			UNIDAD INTERIOR EVAPORADORA/FRI-CAL TECHO		PLANTA BAJA							
29824	1	CL	1D	AUT-07	020	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		mitsubishi	SLZ-KASOVAL	FACIL	BUENO	1,93	2,19
29825	1	CL	1D	AUT-03	019	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	MX2-4A80VA	FACIL	BUENO	1,93	2,19
29826	1	CL	1D	AUT-03	021	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	MX2-4A80VA	FACIL	BUENO	1,93	2,19
29827	1	CL	1D	AUT-07	022	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		mitsubishi	SLZ-KASOVAL	FACIL	BUENO	1,93	2,19
29828	1	CL	1D	AUT-07	024	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		mitsubishi	SLZ-KASOVAL	FACIL	BUENO	1,93	2,19
29829	1	CL	1D	AUT-03	023	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	MX2-4A80VA	FACIL	BUENO	1,93	2,19
29830	1	CL	1D	AUT-07	026	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		mitsubishi	SLZ-KASOVAL	FACIL	BUENO	1,93	2,19
29831	1	CL	1D	AUT-03	025	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	MX2-4A80VA	FACIL	BUENO	1,93	2,19
20191			1E			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		INTERCLISA	TR54-B	FACIL	BUENO	15,2	17,1
20193	1	CL	1E	AUT-03	002	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20508	ROCA	AVO-150F36	FACIL	BUENO	14	
20195	1	CL	1E	AUT-03	003	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20196	ROCA	AVO-150F3	FACIL	BUENO	14	
20196	1	CL	1E	AUT-07	004	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	20195	ROCA	N/D	FACIL	BUENO		
20197	1	CL	1E	AUT-03	005	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20198	GENERAL	AOG-45 RC	FACIL	BUENO	4,45	4,35
20198	1	CL	1E	AUT-07	006	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	20197	GENERAL	AUG-45RLA3W	FACIL	BUENO		
20199	1	CL	1E	AUT-03	007	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20200	GENERAL	AOG-45 RC	FACIL	BUENO	4,45	4,35
20200	1	CL	1E	AUT-07	008	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	20199	GENERAL	AUG-45RLA3W	FACIL	BUENO		
20201	1	CL	1E	AUT-03	009	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20202	GENERAL	AOG-45 RC	FACIL	BUENO	4,45	4,35
20202	1	CL	1E	AUT-07	010	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	20201	GENERAL	AUG-45RLA3W	FACIL	BUENO		
20203	1	CL	1E	AUT-03	011	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20204	GENERAL	AOG-45 RC	FACIL	BUENO	4,45	4,35
20204	1	CL	1E	AUT-07	012	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	20203	GENERAL	AUG-45RLA3W	FACIL	BUENO		
20205	1	CL	1E	AUT-03	013	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20206	GENERAL	AOG-45 RC	FACIL	BUENO	4,45	4,35
20206	1	CL	1E	AUT-07	014	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	20205	GENERAL	AUG-45RLA3W	FACIL	BUENO		
20207	1	CL	1E	AUT-03	015	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20208	GENERAL	AOG-45 RC	FACIL	BUENO	4,45	4,35
20208	1	CL	1E	AUT-07	016	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	20207	GENERAL	AUG-45RLA3W	FACIL	BUENO		
20209	1	CL	1E	AUT-03	017	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20210	GENERAL	AOG-45 RC	FACIL	BUENO	4,45	4,35
20210	1	CL	1E	AUT-07	018	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	20209	GENERAL	AUG-45RLA3W	FACIL	BUENO		
20211	1	CL	1E	AUT-03	019	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20212	GENERAL	AOG-45 RC	FACIL	BUENO	4,45	4,35
20212	1	CL	1E	AUT-07	020	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	20211	GENERAL	AUG-45RLA3W	FACIL	BUENO		
20213	1	CL	1E	AUT-03	021	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20214	GENERAL	AOG-45 RC	FACIL	BUENO	4,45	4,35
20214	1	CL	1E	AUT-07	022	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	20213	GENERAL	AUG-45RLA3W	FACIL	BUENO		
20215	1	CL	1E	AUT-03	023	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20216	GENERAL	AOG-45 RC	FACIL	BUENO	4,45	4,35
20216	1	CL	1E	AUT-07	024	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	20215	GENERAL	AUG-45RLA3W	FACIL	BUENO		
20217	1	CL	1E	AUT-03	025	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20218	GENERAL	AOG-45 RC	FACIL	BUENO	4,45	4,35
20218	1	CL	1E	AUT-07	026	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	20217	GENERAL	AUG-45RLA3W	FACIL	BUENO		
20219	1	CL	1E	AUT-03	027	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20220	GENERAL	AOG-45 RC	FACIL	BUENO	4,45	4,35
20220	1	CL	1E	AUT-07	028	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	20219	GENERAL	AUG-45RLA3W	FACIL	BUENO		
20221	1	CL	1E	AUT-03	029	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20222	GENERAL	AOG-45 RC	FACIL	BUENO	4,45	4,35
20222	1	CL	1E	AUT-07	030	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	20223	GENERAL	AUG-45RLA3W	FACIL	BUENO		
20223	1	CL	1E	AUT-03	031	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20222	GENERAL	AOG-45 RC	FACIL	BUENO	4,45	4,35
20224	1	CL	1E	AUT-07	032	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	20225	GENERAL	AUG-45RLA3W	FACIL	BUENO		
20225	1	CL	1E	AUT-03	033	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20224	GENERAL	AOG-45 RC	FACIL	BUENO	4,45	4,35
20226	1	CL	1E	AUT-07	034	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	20227	GENERAL	AUG-45RLA3W	FACIL	BUENO		
20227	1	CL	1E	AUT-03	035	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20226	GENERAL	AOG-45 RC	FACIL	BUENO	4,45	4,35
20228	1	CL	1E	AUT-07	036	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	20229	GENERAL	AUG-45RLA3W	FACIL	BUENO		
20229	1	CL	1E	AUT-03	037	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20228	GENERAL	AOG-45 RC	FACIL	BUENO	4,45	4,35
20230	1	CL	1E	AUT-07	038	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	20231	GENERAL	AUG-45RLA3W	FACIL	BUENO		
20231	1	CL	1E	AUT-03	039	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20230	GENERAL	AOG-45 RC	FACIL	BUENO	4,45	4,35
20232	1	CL	1E	AUT-07	040	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	20233	GENERAL	AUG-45RLA3W	FACIL	BUENO		
20508	1	CL	1E	AUT-04	046	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	20193	ROCA	N/D	FACIL	BUENO		
27627	1	CL	1E	FAN-01	013	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA	PB	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO		
27628	1	CL	1E	FAN-01	014	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA	PB	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO		

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)
27629	1	CL	1E	FAN-01	015	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA	PB	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO		
27630	1	CL	1E	FAN-01	016	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA	PB	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO		
27631	1	CL	1E	FAN-01	017	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA	PB	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO		
27632	1	CL	1E	FAN-01	018	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA	PB	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO		
27633	1	CL	1E	FAN-01	019	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA	PB	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO		
27635	1	CL	1E	FAN-01	021	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA	PB	TECNIVEL	FAT-4/AT/FV/MP	FACIL	BUENO		
27636	1	CL	1E	FAN-01	022	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA	PB	TECNIVEL	FAT-4/AT/FV/MP	FACIL	BUENO		
27637	1	CL	1E	FAN-01	023	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA	PB	TECNIVEL	FAT-4/AT/FV/MP	FACIL	BUENO		
27638	1	CL	1E	FAN-01	024	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA	PB	TECNIVEL	FAT-4/AT/FV/MP	FACIL	BUENO		
27639	1	CL	1E	FAN-01	025	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA	PB	TECNIVEL	FAT-4/AT/FV/MP	FACIL	BUENO		
27640	1	CL	1E	FAN-01	026	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA	PB	TECNIVEL	FAT-4/AT/FV/MP	FACIL	BUENO		
27675	1	CL	1E	FAN-01	061	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA	P1	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO		
27676	1	CL	1E	FAN-01	062	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA	P1	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO		
27677	1	CL	1E	FAN-01	063	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA	P1	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO		
27678	1	CL	1E	FAN-01	064	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA	P1	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO		
27679	1	CL	1E	FAN-01	065	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA	P1	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO		
27680	1	CL	1E	FAN-01	066	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA	P1	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO		
27715	1	CL	1E	FAN-01	101	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA	P2	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO		
27716	1	CL	1E	FAN-01	102	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA	P2	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO		
27717	1	CL	1E	FAN-01	103	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA	P2	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO		
27718	1	CL	1E	FAN-01	104	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA	P2	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO		
27719	1	CL	1E	FAN-01	105	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA	P2	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO		
27720	1	CL	1E	FAN-01	106	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA	P2	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO		
28719	1	CL	1E	AUT-0		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	11-14FSDS	FACIL	BUENO	4,2	
	1	CL	1E	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MITSUBISHI	PUHZ-P140UHA3	FACIL	BUENO		
20523	1	CL	1F	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	12,7	13,7
20524	1	CL	1F	AUT-04	002	UNIDAD INT. EVAPORADORA FRÍO TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA ESTE		GENERAL	N/D	FACIL	BUENO		
20525	1	CL	1F	AUT-03	003	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MITSUBISHI	PUH-4YKSA	FACIL	BUENO	3,6	
20526	1	CL	1F	AUT-04	004	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA ESTE		MITSUBISHI	N/D	FACIL	BUENO		
20527	1	CL	1F	ENF-01	001	ENFRIADORA SOLO FRÍO AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		TRANE	RTAD-100	FACIL	BUENO	326	
20528	1	CL	1F	ENF-02	002	ENFRIADORA FRÍO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		TRANE	CXAN-800	FACIL	BUENO	192	195
20529	1	CL	1F	ENF-02	003	ENFRIADORA FRÍO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		TRANE	CXAN-800	FACIL	BUENO	192	195
20530	1	CL	1F	CLI-01	002	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TECNIVEL	PHF-4-BE	FACIL	BUENO	1,47	
20531	1	CL	1F	CLI-01	003	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TECNIVEL	PHF-4-BE	FACIL	BUENO	1,47	
20532	1	CL	1F	CLI-01	004	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TECNIVEL	PHF-4-BE	FACIL	BUENO	1,47	
20533	1	CL	1F	CLI-01	005	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TECNIVEL	PHF-11-BE	FACIL	BUENO	3	
20534	1	CL	1F	CLI-01	006	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TECNIVEL	PFH-8-BE	FACIL	BUENO	3	
20535	1	CL	1F	CLI-01	007	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TECNIVEL	PFH-8-BE	FACIL	BUENO	2,2	
20536	1	CL	1F	BOM-01	001	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	JRL 205/12-2 2/2	FACIL	BUENO		
20537	1	CL	1F	BOM-01	002	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	JRL 205/12-2 2/2	FACIL	BUENO		
20538	1	CL	1F	BOM-01	003	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	JRL 205/12-1 1,5/2	FACIL	BUENO		
20539	1	CL	1F	BOM-01	004	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	JRL 205/12-1 1,5/2	FACIL	BUENO		
20540	1	CL	1F	BOM-01	005	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	JRL 205/12-1 1,5/2	FACIL	BUENO		
20541	1	CL	1F	BOM-01	006	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	JRL-210/13-5 5,5/2	FACIL	BUENO		
20542	1	CL	1F	BOM-01	007	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	JRL-210/13-5 5,5/2	FACIL	BUENO		
20543	1	CL	1F	VEN-02	001	VENTILADOR	VENTILADORES	CUBIERTA		CHAYSOL	V411201	FACIL	BUENO		
20544	1	CL	1F	VEN-02	002	VENTILADOR	VENTILADORES	CUBIERTA		CHAYSOL	V411201	FACIL	BUENO		
20545	1	CL	1F	FAN-01	001	VASO DE EXPANSIÓN	FAN COILS	CUBIERTA		BOLOVENTA	MAXIVAREM LP	FACIL	BUENO		
20546	1	CL	1F	FAN-01	002	VASO DE EXPANSIÓN	FAN COILS	CUBIERTA		BOLOVENTA	MAXIVAREM LP	FACIL	BUENO		
20547	1	CL	1F	FAN-01	003	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	BAJA OESTE		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO		
20548	1	CL	1F	FAN-01	004	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	BAJA OESTE		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO		
20549	1	CL	1F	FAN-01	005	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	BAJA OESTE		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO		
20550	1	CL	1F	FAN-01	006	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	BAJA OESTE		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO		
20551	1	CL	1F	FAN-01	007	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	BAJA OESTE		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO		
20552	1	CL	1F	FAN-01	008	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	BAJA OESTE		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO		
20553	1	CL	1F	FAN-01	009	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	BAJA OESTE		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO		
20554	1	CL	1F	FAN-01	010	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	BAJA OESTE		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO		
20555	1	CL	1F	FAN-01	011	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	BAJA CENTRO		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO		
20556	1	CL	1F	FAN-01	012	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	BAJA CENTRO		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO		
20557	1	CL	1F	FAN-01	013	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	BAJA CENTRO		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO		
20558	1	CL	1F	FAN-01	014	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	BAJA CENTRO		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO		
20559	1	CL	1F	FAN-01	015	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	BAJA CENTRO		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO		
20560	1	CL	1F	FAN-01	016	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	BAJA CENTRO		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO		
20561	1	CL	1F	FAN-01	017	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	BAJA CENTRO		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO		
20562	1	CL	1F	FAN-01	018	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	BAJA CENTRO		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO		
20563	1	CL	1F	FAN-01	019	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	BAJA CENTRO		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO		
20564	1	CL	1F	FAN-01	020	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	BAJA CENTRO		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO		
20565	1	CL	1F	FAN-01	021	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	BAJA CENTRO		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO		
20566	1	CL	1F	FAN-01	022	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	BAJA CENTRO		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO		
20567	1	CL	1F	FAN-01	023	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	BAJA CENTRO		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO		
20568	1	CL	1F	FAN-01	024	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	BAJA CENTRO		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO		
20570	1	CL	1F	FAN-01	026	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	BAJA CENTRO		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO		
20571	1	CL	1F	FAN-01	027	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	BAJA ESTE		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO		
20572	1	CL	1F	FAN-01	028	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	BAJA ESTE		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO		
20573	1	CL	1F	FAN-01	029	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	BAJA ESTE		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO		
20574	1	CL	1F	FAN-01	030	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	BAJA ESTE		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO		
20575	1	CL	1F	FAN-01	031	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	BAJA ESTE		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO		
20576	1	CL	1F	FAN-01	032	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	BAJA ESTE		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO		
20577	1	CL	1F	FAN-01	033	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	BAJA ESTE		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO		
20578	1	CL	1F	FAN-01	034	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	BAJA ESTE		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO		

PLIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS – Servei de Manteniment - Universitat Politècnica de València. - 129

PLIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS – Servei de Manteniment - Universitat Politècnica de València. - 130

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA																
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)	
20739	1	CL	1F	FAN-01	194	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PL TERCERA OESTE		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO			
20740	1	CL	1F	FAN-01	195	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PL TERCERA OESTE		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO			
20741	1	CL	1F	FAN-01	196	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PL TERCERA OESTE		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO			
20742	1	CL	1F	FAN-01	197	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PL TERCERA OESTE		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO			
20743	1	CL	1F	FAN-01	198	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PL TERCERA OESTE		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO			
20744	1	CL	1F	FAN-01	199	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PL TERCERA OESTE		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO			
20745	1	CL	1F	FAN-01	200	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PL TERCERA OESTE		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO			
20746	1	CL	1F	FAN-01	201	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PL TERCERA OESTE		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO			
20747	1	CL	1F	FAN-01	202	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PL TERCERA OESTE		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO			
20748	1	CL	1F	FAN-01	203	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PL TERCERA OESTE		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO			
20749	1	CL	1F	FAN-01	204	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PL TERCERA CENTRO		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO			
20750	1	CL	1F	FAN-01	205	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PL TERCERA CENTRO		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO			
20751	1	CL	1F	FAN-01	206	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PL TERCERA CENTRO		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO			
20752	1	CL	1F	FAN-01	207	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PL TERCERA CENTRO		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO			
20753	1	CL	1F	FAN-01	208	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PL TERCERA CENTRO		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO			
20754	1	CL	1F	FAN-01	209	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PL TERCERA CENTRO		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO			
20755	1	CL	1F	FAN-01	210	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PL TERCERA CENTRO		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO			
20756	1	CL	1F	FAN-01	211	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PL TERCERA CENTRO		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO			
20757	1	CL	1F	FAN-01	212	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PL TERCERA CENTRO		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO			
20758	1	CL	1F	FAN-01	213	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PL TERCERA CENTRO		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO			
20759	1	CL	1F	FAN-01	214	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PL TERCERA CENTRO		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO			
20760	1	CL	1F	FAN-01	215	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PL TERCERA CENTRO		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO			
20761	1	CL	1F	FAN-01	216	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PL TERCERA CENTRO		TECNIVEL	FCH-351	FACIL	BUENO			
26688	1	CL	1F	AUT-03	005	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUSBISHI	PU-P35VGAA	FACIL	BUENO	6,8		
26689	1	CL	1F			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		PRIMERA PLANTA		MTSUSBISHI	PU-P35VGAA					
26690	1	CL	1F	AUT-03	007	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUSBISHI	PU-P35VGAA	FACIL	BUENO	6,8		
26691	1	CL	1F			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		SEGUNDA PLANTA		MTSUSBISHI	PU-P35VGAA					
26692	1	CL	1F	AUT-03	009	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUSBISHI	PU-P35VGAA	FACIL	BUENO	6,8		
26693	1	CL	1F			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		TERCERA PLANTA		MTSUSBISHI	PU-P35VGAA					
26694	1	CL	1F	CLI-01	008	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TECNIVEL	CHF-4-BE	FACIL	BUENO			
27962	1	CL	1F	AUT-02	239	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		MTSUSBISHI	PLFY-P50	FACIL	BUENO	5		
27963	1	CL	1F	AUT-02	240	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		MTSUSBISHI	PLFY-P32	FACIL	BUENO	3,2		
27964	1	CL	1F	AUT-02	241	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		MTSUSBISHI	PLFY-P32	FACIL	BUENO	3,2		
28568	1	CL	1F			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUBIERTA		ROCA YORK	EVJC24DS-AAR					
28569	1	CL	1F			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		PRIMERA PLANTA		ROCA YORK	EVKC24DS-ARR					
28592	1	CL	1F			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUBIERTA		ROCA YORK	EVJC24DS-AAR					
28593	1	CL	1F			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		SEGUNDA PLANTA		ROCA YORK	EVKC24DS-ARR					
29123	1	CL	1F	AUT-02	242	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		MTSUSBISHI	PLFY-P50	FACIL	BUENO	5		
29135	1	CL	1F	AUT-03	217	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	29136	MTSUSBISHI	PUMY-P140 YHMA	FACIL	BUENO	5,3	5,3	
29136	1	CL	1F	AUT-02	218	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	29135	MTSUSBISHI	PLH-AKS 140	FACIL	BUENO	14		
29139	1	CL	1F	AUT-03	219	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	29140	MTSUSBISHI	PUMY-PP140 YHA2	FACIL	BUENO			
29140	1	CL	1F	AUT-02	220	UNIDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA CENTRO	29139	MTSUSBISHI	PLH-AKS 140	FACIL	BUENO	14		
29744	1	CL	1F	AUT-03	222	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUSBISHI	PUY-P300 Y6M	FACIL	BUENO	33,5	37,5	
29745	1	CL	1F	AUT-02	223	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PL PRIMERA OESTE	29744	MTSUSBISHI	PLFY-P50 VBM-E	FACIL	BUENO	5		
29746	1	CL	1F	AUT-02	224	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PL PRIMERA OESTE	29744	MTSUSBISHI	PLFY-P32 VCM-E	FACIL	BUENO	3,2		
29747	1	CL	1F	AUT-02	225	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PL PRIMERA OESTE	29744	MTSUSBISHI	PLFY-P32 VCM-E	FACIL	BUENO	3,2		
29748	1	CL	1F	AUT-02	226	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PL PRIMERA OESTE	29744	MTSUSBISHI	PLFY-P50 VBM-E	FACIL	BUENO	5		
29749	1	CL	1F	AUT-02	231	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PL SEGUNDA OESTE	29744	MTSUSBISHI	PLFY-P50 VBM-E	FACIL	BUENO	5		
29750	1	CL	1F	AUT-02	232	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PL SEGUNDA OESTE	29744	MTSUSBISHI	PLFY-P32 VCM-E	FACIL	BUENO	3,2		
29751	1	CL	1F	AUT-02	233	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PL SEGUNDA OESTE	29744	MTSUSBISHI	PLFY-P32 VCM-E	FACIL	BUENO	3,2		
29752	1	CL	1F	AUT-02	234	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PL SEGUNDA OESTE	29744	MTSUSBISHI	PLFY-P50 VBM-E	FACIL	BUENO	5		
29753	1	CL	1F	AUT-03	221	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUSBISHI	PUY-P300 Y6M	FACIL	BUENO	33,5	37,5	
29754	1	CL	1F	AUT-02	235	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	29753	MTSUSBISHI	PLFY-P50 VBM-E	FACIL	BUENO	5		
29755	1	CL	1F	AUT-02	236	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	29753	MTSUSBISHI	PLFY-P32 VCM-E	FACIL	BUENO	3,2		
29756	1	CL	1F	AUT-02	237	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	29753	MTSUSBISHI	PLFY-P32 VCM-E	FACIL	BUENO	3,2		
29757	1	CL	1F	AUT-02	238	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	29753	MTSUSBISHI	PLFY-P50 VBM-E	FACIL	BUENO	5		
29758	1	CL	1F	AUT-02	227	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	29753	MTSUSBISHI	PLFY-P50 VBM-E	FACIL	BUENO	5		
29759	1	CL	1F	AUT-02	228	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	29753	MTSUSBISHI	PLFY-P32 VCM-E	FACIL	BUENO	3,2		
29760	1	CL	1F	AUT-02	229	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	29753	MTSUSBISHI	PLFY-P32 VCM-E	FACIL	BUENO	3,2		
29761	1	CL	1F	AUT-02	230	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	29753	MTSUSBISHI	PLFY-P50 VBM-E	FACIL	BUENO	5		
20243	1	CL	1G	AUT-04	157	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AO645RLA3W					
20244	1	CL	1G	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20245	INTERCLISA	SCAV-164 B	FACIL	BUENO	48,8	53,3	
20245	1	CL	1G	AUT-04	002	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	20244	INTERCLISA	RUFV 170A201	FACIL	BUENO			
20246	1	CL	1G	AUT-03	003	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20247	INTERCLISA	SCAV-164 B	FACIL	BUENO	48,8	53,3	
20247	1	CL	1G	AUT-04	004	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	20246	INTERCLISA	RUFV 170A201	FACIL	BUENO			
20248	1	CL	1G	AUT-03	005	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20249	INTERCLISA	RUFV 250A201	FACIL	BUENO	69,4	80,6	
20249	1	CL	1G	AUT-04	006	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	20248	INTERCLISA	RUFV 250C201	FACIL	BUENO			
20250	1	CL	1G	AUT-03	007	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20251	INTERCLISA	SIN PLACA	FACIL	BUENO			
20251	1	CL	1G	AUT-04	008	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20250	INTERCLISA	RUFV 250C201	FACIL	BUENO			
20252	1	CL	1G	AUT-03	009	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20253	INTERCLISA	RUFV68E200	FACIL	BUENO	21	22	
20253	1	CL	1G	AUT-04	010	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	20252	INTERCLISA	RUFV 68E201	FACIL	BUENO			
20254	1	CL	1G	AUT-03	011	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20255	INTERCLISA	SIN PLACA	FACIL	BUENO			
20255	1	CL	1G	AUT-04	012	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA	20254	INTERCLISA	RUFV 68E201	FACIL	BUENO			
20256	1	CL	1G	AUT-03	013	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20257	INTERCLISA	RUFV136E201-SCAV	FACIL	BUENO	39,5	44,7	
20257	1	CL	1G	AUT-04	014	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	20256	INTERCLISA	RUFV 136E201	FACIL	BUENO			
20260	1	CL	1G	AUT-13	017	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20261	ROCA	AHO 200 F 38/A	FACIL	BUENO	19,1		
20261	1	CL	1G	AUT-04	018	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA	20260	ROCA	AHO 200 F 38/A	FACIL	BUENO			
20262	1	CL	1G	AUT-13	019	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20263	ROCA	AHO 200 F 38/A	FACIL	BUENO	19,1		
20263	1	CL	1G	AUT-04	020	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA	20262	ROCA	AHO 200 F 38/A	FACIL	BUENO			
20264	1	CL	1G	AUT-13	021	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20265	ROCA	AHO 300 F 38/A	FACIL	BUENO	30,8		

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA																
CODIFICACIÓN UPI	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)	
20265	1	CL	1G	AUT-04	022	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA	20264	ROCA	AHO 300 F 38/A	FACIL	BUENO			
20266	1	CL	1G	AUT-13	023	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20267	ROCA	AHO 300 F 38/A	FACIL	BUENO	30,8		
20267	1	CL	1G	AUT-04	024	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	20266	ROCA	AHO 300 F 38/A	FACIL	BUENO			
20268	1	CL	1G	AUT-13	025	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20269	ROCA	AHO 200 F 38/A	FACIL	BUENO	19,1		
20269	1	CL	1G	AUT-04	026	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	20268	ROCA	AHO 200 F 38/A	FACIL	BUENO			
20270	1	CL	1G	AUT-13	027	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20271	ROCA	AHO 200 F 38/A	FACIL	BUENO	19,1		
20271	1	CL	1G	AUT-04	028	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	20270	ROCA	AHO 200 F 38/A	FACIL	BUENO			
20272	1	CL	1G	AUT-13	029	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20273	ROCA	AHO 200 F 38/A	FACIL	BUENO	19,1		
20273	1	CL	1G	AUT-04	030	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	20272	ROCA	AHO 200 F 38/A	FACIL	BUENO			
20274	1	CL	1G	AUT-13	031	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20275	ROCA	AHO 200 F 38/A	FACIL	BUENO	19,1		
20275	1	CL	1G	AUT-04	032	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	20274	ROCA	AHO 200 F 38/A	FACIL	BUENO			
20276	1	CL	1G	AUT-03	033	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20277	INTERCLISA	SIN PLACA	FACIL	BUENO			
20277	1	CL	1G	AUT-08	034	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA	20276	INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO			
20278	1	CL	1G	AUT-03	035	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20279	GENERAL	AOG 45RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20279	1	CL	1G	AUT-04	036	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20278	GENERAL	AOG 45RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20280	1	CL	1G	AUT-03	037	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20281	GENERAL	AOG 45RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20281	1	CL	1G	AUT-07	038	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20280	GENERAL	AOG 45RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20282	1	CL	1G	AUT-03	039	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20283	GENERAL	AOG 45RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20283	1	CL	1G	AUT-07	040	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20282	GENERAL	AOG 45RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20284	1	CL	1G	AUT-03	041	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20285	GENERAL	AOG 30RBML	FACIL	BUENO	8,8	9,1	
20285	1	CL	1G	AUT-07	042	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	20284	GENERAL	AOG 30RBML	FACIL	BUENO	8,8	9,1	
20286	1	CL	1G	AUT-03	043	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20287	GENERAL	AOG 30RBML	FACIL	BUENO	8,8	9,1	
20287	1	CL	1G	AUT-07	044	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	20286	GENERAL	AOG 30RBML	FACIL	BUENO	8,8	9,1	
20288	1	CL	1G	AUT-03	045	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20289	GENERAL	AOG 45RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20289	1	CL	1G	AUT-07	046	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20288	GENERAL	AOG 45RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20290	1	CL	1G	AUT-03	047	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20291	GENERAL	AOG 45RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20291	1	CL	1G	AUT-07	048	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20290	GENERAL	AOG 45RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20292	1	CL	1G	AUT-03	049	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20293	GENERAL	AOG 45RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20293	1	CL	1G	AUT-07	050	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20292	GENERAL	AOG 45RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20294	1	CL	1G	AUT-03	051	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20295	GENERAL	AOG 45RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20295	1	CL	1G	AUT-07	052	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20294	GENERAL	AOG 45RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20296	1	CL	1G	AUT-03	053	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20297	HITACHI	RAS 35HQUES	FACIL	BUENO	5	6	
20297	1	CL	1G	AUT-08	054	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20296	HITACHI	RAS 35HQUES	FACIL	BUENO	5	6	
20298	1	CL	1G	AUT-03	055	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20299	MTSUBISHI	MUH 12RV	FACIL	BUENO	3,5	1,85	
20299	1	CL	1G	AUT-08	056	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20298	MTSUBISHI	MUH 12RV	FACIL	BUENO	3,5	1,85	
20300			1G	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	MU-12RV	FACIL	BUENO	3,5	1,85	
20301			1G			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI	MUH 12RV			3,5		
20306	1	CL	1G	AUT-03	063	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20307	ROCA	DF 090A	FACIL	BUENO	9,4		
20307	1	CL	1G	AUT-04	064	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	20306	ROCA	DF 090A	FACIL	BUENO	9,4		
20308	1	CL	1G	AUT-03	065	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20309	ROCA	DF 090A	FACIL	BUENO	9,4		
20309	1	CL	1G	AUT-04	066	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	20308	ROCA	DF 090A	FACIL	BUENO	9,4		
20314	1	CL	1G	AUT-03	071	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20315	MTSUBISHI	PUSYJSA	FACIL	BUENO	4,5		
20315	1	CL	1G	AUT-07	072	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	20314	MTSUBISHI	PUSYJSA	FACIL	BUENO	4,5		
20316	1	CL	1G	AUT-03	073	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20317	MTSUBISHI	PUSYJSA	FACIL	BUENO	4,5		
20317	1	CL	1G	AUT-07	074	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	20316	MTSUBISHI	PUSYJSA	FACIL	BUENO	4,5		
20318	1	CL	1G	AUT-03	075	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20319	MTSUBISHI	PUSYJSA	FACIL	BUENO	4,5		
20319	1	CL	1G	AUT-07	076	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	20318	MTSUBISHI	PUSYJSA	FACIL	BUENO	4,5		
20320	1	CL	1G	AUT-03	077	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20321	MTSUBISHI	PUSYJSA	FACIL	BUENO	4,5		
20321	1	CL	1G	AUT-07	078	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	20320	MTSUBISHI	PUSYJSA	FACIL	BUENO	4,5		
20322	1	CL	1G	AUT-03	079	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20323	MTSUBISHI	PUSYJSA	FACIL	BUENO	4,5		
20323	1	CL	1G	AUT-07	080	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20322	MTSUBISHI	PUSYJSA	FACIL	BUENO	4,5		
20324	1	CL	1G	AUT-03	081	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20325	MTSUBISHI	PUSYJSA	FACIL	BUENO	4,5		
20325	1	CL	1G	AUT-07	082	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20324	MTSUBISHI	PUSYJSA	FACIL	BUENO	4,5		
20326	1	CL	1G	AUT-13	083	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20327	ROCA	AVO 1708B38	FACIL	BUENO	17,8		
20327	1	CL	1G	AUT-04	084	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	20326	ROCA	AVO 1708B38	FACIL	BUENO	17,8		
20332	1	CL	1G	AUT-03	089	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20333	GENERAL	AOG 45RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20333	1	CL	1G	AUT-07	090	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20332	GENERAL	AOG 45RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20334	1	CL	1G	AUT-03	091	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20335	GENERAL	AOG 45RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20335	1	CL	1G	AUT-07	092	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20334	GENERAL	AOG 45RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20336	1	CL	1G	AUT-03	093	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20337	CARRIER	38HDTQ46	FACIL	BUENO			
20337	1	CL	1G	AUT-04	094	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	20336	CARRIER	38HDTQ46	FACIL	BUENO			
20338	1	CL	1G	AUT-03	095	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20339	GENERAL	AOG 45RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20339	1	CL	1G	AUT-07	096	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20338	GENERAL	AOG 45RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20340	1	CL	1G	AUT-03	097	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20341	GENERAL	AOG 45RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20341	1	CL	1G	AUT-07	098	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20340	GENERAL	AOG 45RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20344	1	CL	1G	VEN-02	001	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO			
20345	1	CL	1G	BOM-01	001	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	UPL 80/120 A	FACIL	BUENO			
20346	1	CL	1G	BOM-01	002	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	UPL 80/120 A	FACIL	BUENO			
20347	1	CL	1G	CAL-04	001	CALDERA SOLO CALEFACCIÓN	CALDERAS	CUBIERTA		ROCA	NTD PRA0/24(300)	FACIL	BUENO		393,70	
20348	1	CL	1G	CAL-04	002	CALDERA SOLO CALEFACCIÓN	CALDERAS	CUBIERTA		ROCA	NTD PRA0/24(300)	FACIL	BUENO		393,70	
20349	1	CL	1G	BOM-01	003	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		ROCA	PL 105S	FACIL	BUENO			
20350	1	CL	1G	BOM-01	004	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		ROCA	PL 105S	FACIL	BUENO			
20353	1	CL	1G	AUT-03	182	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA TERCERA		GENERAL	AO645RCF34			12,5	13,5	
20354	1	CL	1G	AUT-04	188	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AO645RLA3W					
20355	1	CL	1G	AUT-03	185	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA TERCERA		GENERAL	AO645RCF34			12,5	13,5	
20356	1	CL	1G	AUT-04	187	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AO645RLA3W					
20357	1	CL	1G	AUT-03	181	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA TERCERA		GENERAL	AO645RCF34					

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA																
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)	
20361	1	CL	1G	AUT-03	184	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA TERCERA		GENERAL	AO645RCF34			13	14	
20362	1	CL	1G	AUT-07	102	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AO645RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20363	1	CL	1G	AUT-03	183	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA TERCERA		GENERAL	AO645RCF34			13	14	
20364	1	CL	1G	AUT-07	103	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20503	GENERAL	AO645RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20501	1	CL	1G	AUT-03	104	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20502	GENERAL	AOH12RSIC	FACIL	BUENO	3,25	3,8	
20502	1	CL	1G	AUT-07	105	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20501	GENERAL	N/D	FACIL	BUENO			
20503	1	CL	1G	AUT-03	106	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20364	GENERAL	AO645RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20504	1	CL	1G	AUT-07	107	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20505	GENERAL	AO645RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20505	1	CL	1G	AUT-03	108	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20504	GENERAL	AO645RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20506	1	CL	1G	AUT-07	109	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20509	GENERAL	AO645RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20507	1	CL	1G	AUT-03	164	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AO918FNCKL			5		
20508	1	CL	1G	AUT-04	159	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	N/D					
20509	1	CL	1G	AUT-03	110	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20506	GENERAL	AO645RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20510	1	CL	1G	AUT-07	111	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20511	GENERAL	AO645RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20511	1	CL	1G	AUT-03	112	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20510	GENERAL	AO645RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20512	1	CL	1G	AUT-07	113	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20513	GENERAL	AO645RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20513	1	CL	1G	AUT-03	114	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20512	GENERAL	AO645RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20514	1	CL	1G	AUT-07	115	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	20515	GENERAL	AO645RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20515	1	CL	1G	AUT-03	116	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20514	GENERAL	AO645RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20516	1	CL	1G	AUT-07	117	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	20764	GENERAL	AO645RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20517	1	CL	1G	AUT-07	118	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AO645RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20522	1	CL	1G	AUT-04	158	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	N/D					
20762	1	CL	1G	AUT-03	119	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20765	GENERAL	AO645RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20763	1	CL	1G	AUT-07	120	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AO645RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20764	1	CL	1G	AUT-03	121	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20516	GENERAL	AO645RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20765	1	CL	1G	AUT-07	122	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	20762	GENERAL	AO645RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20766	6	CL	1G	AUT-03	123	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AO645RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20767	5	CL	1G	AUT-07	124	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AO645RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20768	1	CL	1G	AUT-03	125	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AO645RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20769	1	CL	1G	AUT-07	126	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AO645RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20770	1	CL	1G	AUT-03	127	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AO645RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
20771	1	CL	1G	AUT-07	128	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AO645RCF3L	FACIL	BUENO	13	14	
26668	1	CL	1G	AUT-03	168	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PV-P30VAAA			4		
26669	1	CL	1G			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI	PLA-RP50AA			4		
26670	1	CL	1G	AUT-04	131	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI	PLA-RP50AA	FACIL	BUENO	4		
27507			1G	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG18FNCKL	FACIL	BUENO	5		
27508			1G			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		SEGUNDA PLANTA		GENERAL						
27509	1	CL	1G	AUT-03	134	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG 54FMAIT	FACIL	BUENO			
27510			1G			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AUG54FUAS					
27511	1	CL	1G	AUT-03	136	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG 54FMAIT	FACIL	BUENO			
27512	1	CL	1G	AUT-04	137	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AUG54FUAS	FACIL	BUENO			
27513	1	CL	1G	AUT-03	138	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PUHZ-RP71VHA2	FACIL	BUENO	8	9	
27514	1	CL	1G	AUT-07	139	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		MTSUBISHI	PLA-RP71AA	FACIL	BUENO			
27515	1	CL	1G	AUT-03	140	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	AVO-152-B-38R	FACIL	BUENO	14	16	
27516	1	CL	1G	AUT-07	141	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA	DFK-90B	FACIL	BUENO			
27518	1	CL	1G	AUT-07	143	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA	DFK-90B	FACIL	BUENO			
27519	1	CL	1G	AUT-03	144	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AO645TRB3L	FACIL	BUENO			
27520	1	CL	1G	AUT-07	145	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUG45TLB3W	FACIL	BUENO			
27521	1	CL	1G	AUT-03	146	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG 54FMAIT	FACIL	BUENO			
27522			1G			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		SEGUNDA PLANTA	SEGUNDA PLANTA	GENERAL	AUG54FUAS					
27523	1	CL	1G	AUT-13	148	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PUHZ-P125VHA	FACIL	BUENO	17,3	16	
27524	1	CL	1G	AUT-07	149	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUBISHI	PLA-RP125AA2	FACIL	BUENO	17,3	16	
27525	1	CL	1G	AUT-13	150	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PUHZ-P125VHA	FACIL	BUENO	17,3	16	
27526	1	CL	1G	AUT-07	151	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUBISHI	PLA-RP125AA2	FACIL	BUENO	17,3	16	
27527	1	CL	1G	AUT-13	152	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	AHO-402-BGA-38	FACIL	BUENO	30	42	
27528	1	CL	1G	AUT-07	153	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		ROCA	RUFV136E201-SCAV	FACIL	BUENO			
27529	1	CL	1G	AUT-13	154	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	AHO-204-BG-38	FACIL	BUENO	19,1		
27530	1	CL	1G	AUT-04	160	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA	BCV1-204-254			24		
27566	1	CL	1G	AUT-04	178	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		GENERAL	NO PONE					
27790	1	CL	1G	AUT-03	016	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20258	INTERCLISA	RUFV136E201	FACIL	BUENO	39,5		
27791	1	CL	1G	AUT-04	015	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA	20259	INTERCLISA	SIN PLACA	FACIL	BUENO			
27861	1	CL	1G	AUT-03	167	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PV-HP100VHA			10,3		
27862	1	CL	1G	AUT-04	162	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUBISHI	BLA-BP50BA			0,5		
27863	1	CL	1G	AUT-04	161	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUBISHI	BLA-BP50BA			0,5		
27865	1	CL	1G	AUT-03	166	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AO618FNCKL			5		
27866	1	CL	1G	AUT-04	179	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		GENERAL	NO PONE					
27867	1	CL	1G	AUT-03	173	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AO9-18FNCKL			5		
27868	1	CL	1G			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL DE TECHO		TERCERA PLANTA		GENERAL	AUG18F8AB					
27869	1	CL	1G	AUT-03	175	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AO9-18FNCKL			5		
27870	1	CL	1G	AUT-04	176	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		GENERAL	NO PONE					
27871	1	CL	1G	AUT-03	171	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DFO-90A			9,4		
27872	1	CL	1G			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL DE TECHO		SEGUNDA PLANTA		ROCA	DFO-90B			9,4		
27873	1	CL	1G	AUT-03	170	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DFO-90A			9,4		
27874	1	CL	1G			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL DE TECHO		SEGUNDA PLANTA		ROCA	DFO-90A			9,4		
27875	1	CL	1G	AUT-03	172	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	QVO-17289-38			17,5		
27876	1	CL	1G	AUT-04	177	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		GENERAL	NO PONE					
27877	1	CL	1G	AUT-03	165	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	AHO-204B638			19,1		
27878	1	CL	1G			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL DE TECHO		SEGUNDA PLANTA		ROCA						
27879	1	CL	1G	AUT-03	163	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AO645RCF36			13		
27880	1	CL	1G			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL DE TECHO		PLANTA BAJA		GENERAL	AO645RCF3L			13	14	

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA																
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)	
28670	1	CL	1G			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	CUBIERTA	CUBIERTA		mitsubishi	PUHZ-RP140YHAR					
28671	1	CL	1G			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL DE TECHO		PLANTA BAJA		mitsubishi	PLA-RP140BA					
28692	1	CL	1G	AUT-03	174	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	N/D	FACIL	BUENO			
28745	1	CL	1G	AUT-03	169	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	QUH-P71YHA	FACIL	BUENO			
28787	1		1G	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	AHO-204-86-38	FACIL	BUENO	19,1		
28870	1	CL	1G	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	PUHZRP140HA2	FACIL	BUENO	14	15,3	
28892	1	CL	1G	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	PUHZRP140HA2	FACIL	BUENO	14	15,3	
28893	1		1G			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL DE TECHO		PLANTA BAJA		mitsubishi	PLA-RP140BA					
28894	1	CL	1G	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	PUHZRP140HA2	FACIL	BUENO	14	15,3	
28895	1		1G			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL DE TECHO		PLANTA BAJA		mitsubishi	PLA-RP140BA					
28896	1	CL	1G	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	PUHZRP140HA2	FACIL	BUENO	14	15,3	
28897	1		1G			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL DE TECHO		PLANTA BAJA		mitsubishi	PLA-RP140BA					
28993	1	CL	1G	AUT-03	169	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	PUHZ-P125VHA2	FACIL	BUENO	12,5		
28994	1	CL	1G	AUT-08	170	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		mitsubishi	PLA-RP60BQ	FACIL	BUENO	6		
28995	1	CL	1G	AUT-08	171	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		mitsubishi	PLA-RP60BQ	FACIL	BUENO	6		
29061	1	CL	1G	AUT-03	158	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	PUHY-P250YHM	BUENO	BUENO	29		
29062	1	CL	1G	AUT-08	159	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		mitsubishi	PLFY-P25VCM-E	FACIL	BUENO			
29063	1	CL	1G	AUT-08	168	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		mitsubishi	PLFY-P25VCM-E	FACIL	BUENO			
29064	1	CL	1G	AUT-08	167	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		mitsubishi	PLFY-P25VCM-E	FACIL	BUENO			
29065	1	CL	1G	AUT-08	166	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		mitsubishi	PLFY-P25VCM-E	FACIL	BUENO			
29066	1	CL	1G	AUT-08	165	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		mitsubishi	PLFY-P25VCM-E	FACIL	BUENO			
29067	1	CL	1G	AUT-08	164	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		mitsubishi	PLFY-P25VCM-E	FACIL	BUENO			
29068	1	CL	1G	AUT-08	163	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		mitsubishi	PLFY-P25VCM-E	FACIL	BUENO			
29069	1	CL	1G	AUT-08	162	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		mitsubishi	PLFY-P25VCM-E	FACIL	BUENO			
29070	1	CL	1G	AUT-08	161	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		mitsubishi	PLFY-P25VCM-E	FACIL	BUENO			
29071	1	CL	1G	AUT-08	160	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		mitsubishi	PLFY-P25VCM-E	FACIL	BUENO			
30727	1	CL	1G	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	AOY30LMAW4	FACIL	BUENO	8	10	
30728	1	CL	1G			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL DE TECHO		PLANTA BAJA		GENERAL	AOY30LMAW4					
30729	1	CL	1G			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL DE TECHO		PLANTA BAJA		GENERAL	AOY30LMAW4					
30730	1	CL	1G	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AQHA24LBTf	FACIL	BUENO	6,8	8	
30731	1	CL	1G			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL DE TECHO		PLANTA BAJA		GENERAL	AQHA24LAT3					
30732	1	CL	1G			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL DE TECHO		PLANTA BAJA		GENERAL	AQHA24LAT3					
30736	1	CL	1G	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	PEHD71	FACIL	BUENO	12	11	
30737	1	CL	1G			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL DE TECHO		PRIMERA PLANTA		mitsubishi	PEHD71			12	11	
30740	1	CL	1G	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AG126LBTf	FACIL	BUENO	40	45	
30741	1	CL	1G			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL DE TECHO		PLANTA BAJA		GENERAL	AUXBSLATf					
30742	1	CL	1G			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL DE TECHO		PLANTA BAJA		GENERAL	AUXBSLATf					
30743	1	CL	1G			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL DE TECHO		PLANTA BAJA		GENERAL	AUXBSLATf					
30744	1	CL	1G			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL DE TECHO		PLANTA BAJA		GENERAL	AUXBSLATf					
30745	1	CL	1G			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL DE TECHO		PLANTA BAJA		GENERAL	AUXBSLATf					
30746	1	CL	1G			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL DE TECHO		PLANTA BAJA		GENERAL	AUXBSLATf					
30747	1	CL	1G			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL DE TECHO		PLANTA BAJA		GENERAL	AUXBSLATf					
30748	1	CL	1G			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL DE TECHO		PLANTA BAJA		GENERAL	AUXBSLATf					
	1	CL	1G	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	PSUZ-KA60VAL	FACIL	BUENO			
	1	CL	1G	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	PSUZ-KA60VAL	FACIL	BUENO			
27601	1	CL	1H	ENF-01	001	ENFRIADORA SOLO FRIO AIRE AGUA	ENFRIADORAS	TERCERA PLANTA	P3	ROCA-YORK	YCAL03775BXA	FACIL	BUENO	370		
27602	1	CL	1H	ENF-01	002	ENFRIADORA SOLO FRIO AIRE AGUA	ENFRIADORAS	TERCERA PLANTA	P3	ROCA-YORK	YCAL03775BXA	FACIL	BUENO	370		
27603	1	CL	1H	CLI-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA	P3	TECNIVEL	CHF-5-ME	FACIL	BUENO			
27604	1	CL	1H	CLI-01	002	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA	P3	TECNIVEL	CHF-4-ME	FACIL	BUENO			
27605	1	CL	1H	CLI-01	003	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA	P3	TECNIVEL	CHF-8-ME	FACIL	BUENO			
27606	1	CL	1H	CLI-01	004	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA	P3	TECNIVEL	CHF-8-BE	FACIL	BUENO			
27607	1	CL	1H	CLI-01	005	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA	CU	TECNIVEL	CHF-6-BE	FACIL	BUENO			
27608	1	CL	1H	VEN-02	001	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA	CU	TECNIVEL	N/D	FACIL	BUENO			
27609	1	CL	1H	CLI-01	006	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA	CU	TECNIVEL	CHF-2-BE	FACIL	BUENO			
27610	1	CL	1H	CLI-01	007	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA	CU	TECNIVEL	CHF-17-BE	FACIL	BUENO			
27611	1	CL	1H	CLI-01	008	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA	CU	TECNIVEL	CHF-13-BE	FACIL	BUENO			
27612	1	CL	1H	CLI-01	009	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA	CU	TECNIVEL	CHF-4-BE	FACIL	BUENO			
27613	1	CL	1H	VEN-02	002	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA	CU	TECNIVEL	N/D	FACIL	BUENO			
27614	1	CL	1H	CLI-01	010	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA	CU	TECNIVEL	CHF-4-B	FACIL	BUENO			
27615	1	CL	1H	FAN-01	001	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA	PB	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO			
27616	1	CL	1H	FAN-01	002	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA	PB	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO			
27617	1	CL	1H	FAN-01	003	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA	PB	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO			
27618	1	CL	1H	FAN-01	004	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA	PB	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO			
27619	1	CL	1H	FAN-01	005	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA	PB	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO			
27620	1	CL	1H	FAN-01	006	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA	PB	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO			
27621	1	CL	1H	FAN-01	007	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA	PB	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO			
27622	1	CL	1H	FAN-01	008	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA	PB	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO			
27623	1	CL	1H	FAN-01	009	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA	PB	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO			
27624	1	CL	1H	FAN-01	010	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA	PB	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO			
27625	1	CL	1H	FAN-01	011	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA	PB	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO			
27626	1	CL	1H	FAN-01	012	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA	PB	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO			
27634	1	CL	1H	FAN-01	020	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA	PB	TECNIVEL	FAT-4/AT/FV/MP	FACIL	BUENO			
27641	1	CL	1H	FAN-01	027	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA	P1	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO			
27642	1	CL	1H	FAN-01	028	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA	P1	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO			
27643	1	CL	1H	FAN-01	029	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA	P1	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO			
27644	1	CL	1H	FAN-01	030	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA	P1	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO			
27645	1	CL	1H	FAN-01	031	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA	P1	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO			
27646	1	CL	1H	FAN-01	032	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA	P1	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO			
27647	1	CL	1H	FAN-01	033	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA	P1	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO			
27648	1	CL	1H	FAN-01	034	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA	P1	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO			

PLIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS – Servei de Manteniment - Universitat Politècnica de València. - 135

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA																
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)	
27741	1	CL	1H	FAN-01	127	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA	P3	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO			
27742	1	CL	1H	FAN-01	128	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA	P3	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO			
27743	1	CL	1H	FAN-01	129	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA	P3	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO			
27744	1	CL	1H	FAN-01	130	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA	P3	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO			
27745	1	CL	1H	FAN-01	131	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA	P3	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO			
27746	1	CL	1H	FAN-01	132	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA	P3	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO			
27747	1	CL	1H	FAN-01	133	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA	P3	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO			
27748	1	CL	1H	FAN-01	134	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA	P3	TECNIVEL	VHS-331/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO			
27749	1	CL	1H	FAN-01	135	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA	P2	TECNIVEL	VHS-660/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO			
27750	1	CL	1H	FAN-01	136	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA	P2	TECNIVEL	VHS-660/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO			
27751	1	CL	1H	FAN-01	137	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA	P3	TECNIVEL	VHS-95/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO			
27752	1	CL	1H	FAN-01	138	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA	P3	TECNIVEL	VHS-95/HT/FV/D/MP	FACIL	BUENO			
27762	1	CL	1H	CAL-05	001	CALDERA CALEFACCION + ACS	CALDERAS	CUBIERTA	CU	YGNIS	FBG-230	FACIL	BUENO		230	
27763	1	CL	1H	CAL-05	002	CALDERA CALEFACCION + ACS	CALDERAS	CUBIERTA	CU	YGNIS	FBG-230	FACIL	BUENO		230	
27764	1	CL	1H	VEX-01	001	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	TERCERA PLANTA	P3	REFLEX	04E110950174	FACIL	BUENO			
27765	1	CL	1H	VEX-01	002	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	TERCERA PLANTA	P3	REFLEX	04E120950010	FACIL	BUENO			
27766	1	CL	1H	BOM-01	001	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	TERCERA PLANTA	P3	WILO	IL100/220-5,5/4	FACIL	BUENO			
27767	1	CL	1H	BOM-01	002	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	TERCERA PLANTA	P3	WILO	IL100/220-5,5/4	FACIL	BUENO			
27768	1	CL	1H	BOM-01	003	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	TERCERA PLANTA	P3	WILO	IL50/170-1,1/4	FACIL	BUENO			
27769	1	CL	1H	BOM-01	004	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	TERCERA PLANTA	P3	WILO	IL50/170-1,1/4	FACIL	BUENO			
27770	1	CL	1H	BOM-01	005	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	TERCERA PLANTA	P3	WILO	IL65/210-2,2/4	FACIL	BUENO			
27771	1	CL	1H	BOM-01	006	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	TERCERA PLANTA	P3	WILO	IL65/210-2,2/4	FACIL	BUENO			
27772	1	CL	1H	BOM-01	007	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	TERCERA PLANTA	P3	WILO	IL80/170-2,2/4	FACIL	BUENO			
27773	1	CL	1H	BOM-01	008	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	TERCERA PLANTA	P3	WILO	IL80/170-2,2/4	FACIL	BUENO			
27774	1	CL	1H	BOM-01	009	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	TERCERA PLANTA	P3	WILO	IL80/170-2,2/4	FACIL	BUENO			
27775	1	CL	1H	BOM-01	010	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	TERCERA PLANTA	P3	WILO	IL65/210-2,2/4	FACIL	BUENO			
27776	1	CL	1H	BOM-01	011	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	TERCERA PLANTA	P3	WILO	IL65/210-2,2/4	FACIL	BUENO			
27777	1	CL	1H	BOM-01	012	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	TERCERA PLANTA	P3	WILO	IL40/160-0,55/4	FACIL	BUENO			
27778	1	CL	1H	BOM-01	013	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	TERCERA PLANTA	P3	WILO	IL40/160-0,55/4	FACIL	BUENO			
27779	1	CL	1H	BOM-01	014	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	TERCERA PLANTA	P3	WILO	IL65/210-2,2/4	FACIL	BUENO			
27780	1	CL	1H	BOM-01	015	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	TERCERA PLANTA	P3	WILO	IL65/210-2,2/4	FACIL	BUENO			
27781	1	CL	1H	BOM-01	016	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	TERCERA PLANTA	P3	WILO	IL50/170-1,1/4	FACIL	BUENO			
27782	1	CL	1H	BOM-01	017	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	TERCERA PLANTA	P3	WILO	IL50/170-1,1/4	FACIL	BUENO			
27783	1	CL	1H	BOM-01	018	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	TERCERA PLANTA	P3	WILO	IL50/170-1,1/4	FACIL	BUENO			
29101	1	CL	2A	AUT-02	088	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25MRV38	FACIL	BUENO	2,8	3,2	
29393	1		2A			UDA INT.EVAPORADORA FRI-CAL SUELO		SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXNQ32MAVE					
29394	1		2A			UDA INT.EVAPORADORA FRI-CAL SUELO		SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXNQ32MAVE					
29591	1	CL	2A	AUT-02	090	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ20MRV38	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29592	1	CL	2A	AUT-02	091	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ20MRV38	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29593	1	CL	2A	AUT-02	092	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ20MRV38	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29594	1	CL	2A	AUT-02	093	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ20MRV38	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29595	1	CL	2A	AUT-02	094	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ20MRV38	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29596	1	CL	2A	AUT-02	095	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ20MRV38	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29597	1	CL	2A	AUT-02	096	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ20MRV38	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29598	1	CL	2A	AUT-02	097	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ20MRV38	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29599	1	CL	2A	AUT-02	098	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ20MRV38	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29600	1	CL	2A	AUT-02	099	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ20MRV38	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29601	1	CL	2A	AUT-02	100	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ20MRV38	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29602	1	CL	2A	AUT-02	101	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ20MRV38	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29603	1	CL	2A	AUT-02	102	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ20MRV38	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29604	1	CL	2A	AUT-02	103	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ20MRV38	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29605	1	CL	2A	AUT-02	104	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ20MRV38	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29606	1	CL	2A	AUT-02	105	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ20MRV38	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29607	1	CL	2A	AUT-02	106	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ20MRV38	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29608	1	CL	2A	AUT-02	055	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ50MRV38	FACIL	BUENO	5,6	6,3	
29609	1	CL	2A	AUT-02	056	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ50MRV38	FACIL	BUENO	5,6	6,3	
29610	1	CL	2A	AUT-02	064	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25MRV38	FACIL	BUENO	2,8	3,2	
29611	1	CL	2A	AUT-02	065	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25MRV38	FACIL	BUENO	2,8	3,2	
29612	1	CL	2A	AUT-02	066	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MRV38	FACIL	BUENO	3,6	4	
29613	1	CL	2A	AUT-02	067	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25MRV38	FACIL	BUENO	2,8	3,2	
29614	1	CL	2A	AUT-02	068	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25MRV38	FACIL	BUENO	2,8	3,2	
29615	1	CL	2A	AUT-02	069	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25MRV38	FACIL	BUENO	2,8	3,2	
29616	1	CL	2A	AUT-02	070	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MRV38	FACIL	BUENO	3,6	4	
29617	1	CL	2A	AUT-02	071	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ50MRV38	FACIL	BUENO	5,6	6,3	
29618	1	CL	2A	AUT-02	072	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MRV38	FACIL	BUENO	3,6	4	
29619	1	CL	2A	AUT-02	073	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ20MRV38	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29620	1	CL	2A	AUT-02	074	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MRV38	FACIL	BUENO	3,6	4	
29621	1	CL	2A	AUT-02	075	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MRV38	FACIL	BUENO	3,6	4	
29622	1	CL	2A	AUT-02	077	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ40MRV38	FACIL	BUENO	4,5	5	
29623	1	CL	2A	AUT-02	038	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ63MRV38	FACIL	BUENO	7,1	8	
29624	1	CL	2A	AUT-02	078	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MRV38	FACIL	BUENO	3,6	4	
29625	1	CL	2A	AUT-02	079	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MRV38	FACIL	BUENO	3,6	4	
29626	1	CL	2A	AUT-02	039	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MRV38	FACIL	BUENO	3,6	4	
29627	1	CL	2A	AUT-02	040	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MRV38	FACIL	BUENO	3,6	4	
29628	1	CL	2A	AUT-02	041	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MRV38	FACIL	BUENO	3,6	4	
29629	1	CL	2A	AUT-02	042	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MRV38	FACIL	BUENO	3,6	4	
29630	1	CL	2A	AUT-02	043	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MRV38	FACIL	BUENO	3,6	4	
2																

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA																
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (W)	POTENCIA CALORÍF(W)	
29634	1	CL	2A	AUT-02	032	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ63MRV3B	FACIL	BUENO	7,1	8	
29635	1	CL	2A	AUT-02	033	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ63MRV3B	FACIL	BUENO	7,1	8	
29636	1	CL	2A	AUT-02	048	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ100MRV3B	FACIL	BUENO	11,2	12,5	
29637	1	CL	2A	AUT-02	049	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ63MRV3B	FACIL	BUENO	7,1	8	
29638	1	CL	2A	AUT-02	045	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MRV3B	FACIL	BUENO	3,6	4	
29639	1	CL	2A	AUT-02	034	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ80MRV3B	FACIL	BUENO	9	10	
29640	1	CL	2A	AUT-02	050	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ20MRV3B	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29641	1	CL	2A	AUT-02	051	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ20MRV3B	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29642	1	CL	2A	AUT-02	052	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ20MRV3B	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29643	1	CL	2A	AUT-02	053	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ20MRV3B	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29644	1	CL	2A	AUT-02	054	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ20MRV3B	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29645	1	CL	2A	AUT-02	035	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ100MRV3B	FACIL	BUENO	11,2	12,5	
29646	1	CL	2A	AUT-02	036	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ100MRV3B	FACIL	BUENO	11,2	12,5	
29647	1	CL	2A	AUT-02	009	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ125MRV3B	FACIL	BUENO	14	16	
29648	1	CL	2A	AUT-02	010	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ20MRV3B	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29649	1	CL	2A	AUT-02	011	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ20MRV3B	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29650	1	CL	2A	AUT-02	012	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ20MRV3B	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29651	1	CL	2A	AUT-02	013	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ25MRV3B	FACIL	BUENO	2,8	3,2	
29652	1	CL	2A	AUT-02	014	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ20MRV3B	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29653	1	CL	2A	AUT-02	015	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ20MRV3B	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29654	1	CL	2A	AUT-02	017	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ32MRV3B	FACIL	BUENO	3,6	4	
29655	1	CL	2A	AUT-02	018	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ32MRV3B	FACIL	BUENO	3,6	4	
29656	1	CL	2A	AUT-02	019	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ32MRV3B	FACIL	BUENO	3,6	4	
29657	1	CL	2A	AUT-02	020	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ32MRV3B	FACIL	BUENO	3,6	4	
29658	1	CL	2A	AUT-02	021	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ20MRV3B	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29659	1	CL	2A	AUT-02	022	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ20MRV3B	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29660	1	CL	2A	AUT-02	023	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ20MRV3B	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29661	1	CL	2A	AUT-02	024	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ20MRV3B	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29662	1	CL	2A	AUT-02	025	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ20MRV3B	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29663	1	CL	2A	AUT-02	026	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ50MRV3B	FACIL	BUENO	5,6	6,3	
29664	1	CL	2A	AUT-02	027	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ32MRV3B	FACIL	BUENO	3,6	4	
29665	1		2A			UDA INT.EVAPORADORA FRI-CAL SUELO		SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXNQ32MAVE					
29666	1		2A			UDA INT.EVAPORADORA FRI-CAL SUELO		SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXNQ32MAVE					
29667	1		2A			UDA INT.EVAPORADORA FRI-CAL SUELO		SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXNQ32MAVE					
29668	1		2A			UDA INT.EVAPORADORA FRI-CAL SUELO		SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXNQ32MAVE					
29669	1		2A			UDA INT.EVAPORADORA FRI-CAL SUELO		SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXNQ32MAVE					
29670	1		2A			UDA INT.EVAPORADORA FRI-CAL SUELO		SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXNQ32MAVE					
29671	1		2A			UDA INT.EVAPORADORA FRI-CAL SUELO		SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXNQ32MAVE					
29672	1		2A			UDA INT.EVAPORADORA FRI-CAL SUELO		SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXNQ32MAVE					
29673	1	CL	2A	AUT-02	084	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXNQ32MAVE	FACIL	BUENO	3,6	4	
29674	1	CL	2A	AUT-02	085	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXNQ32MAVE	FACIL	BUENO	3,6	4	
29675	1	CL	2A	AUT-02	060	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ20MRV3B	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29676	1	CL	2A	AUT-02	061	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ20MRV3B	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29677	1	CL	2A	AUT-02	062	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ20MRV3B	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29678	1	CL	2A	AUT-02	086	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXNQ32MAVE	FACIL	BUENO	3,6	4	
29679	1	CL	2A	AUT-02	087	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXNQ32MAVE	FACIL	BUENO	3,6	4	
29680	1	CL	2A	AUT-02	080	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25MRV3B	FACIL	BUENO	2,8	3,2	
29681	1	CL	2A	AUT-02	081	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25MRV3B	FACIL	BUENO	2,8	3,2	
29682	1	CL	2A	AUT-02	082	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25MRV3B	FACIL	BUENO	2,8	3,2	
29683	1	CL	2A	AUT-02	083	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ20MRV3B	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29684	1	CL	2A	AUT-02	057	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ20MRV3B	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29685	1	CL	2A	AUT-02	058	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ20MRV3B	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29686	1	CL	2A	AUT-02	059	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ20MRV3B	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
29698	1		2A			UDA INT.EVAPORADORA FRI-CAL SUELO		SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXNQ32MAVE					
29699	1		2A			UDA INT.EVAPORADORA FRI-CAL SUELO		SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXNQ32MAVE					
29700	1		2A			UDA INT.EVAPORADORA FRI-CAL SUELO		SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXNQ32MAVE					
29702	1	CL	2A	VEN-02	004	EXTRACTOR	EXTRACTORES	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO			
29703	1		2A			EXTRACTOR		TERCERA PLANTA								
29704	1		2A			EXTRACTOR		TERCERA PLANTA								
29705	1	CL	2A		001	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		LENNOX	FHM085N	FACIL	BUENO	85,2	89,2	
29706	1	CL	2A	VEN-02	002	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO			
29707	1	CL	2A	VEN-02	003	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO			
29708	1		2A			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUBIERTA		DAIKIN	RXYQ8P7W1B					
29709	1	CL	2A	AUT-03	008	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RXYQ10P7W1B	FACIL	BUENO	28	31,5	
29710	1	CL	2A	AUT-03	016	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RXYQ10P7W1B	FACIL	BUENO	28	31,5	
29711	1	CL	2A	AUT-03	063	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RXYQ12P7W1B	FACIL	BUENO	33,5	37,5	
29712	1	CL	2A	AUT-03	089	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RXYQ12P7W1B	FACIL	BUENO	33,5	37,5	
29713	1	CL	2A	AUT-03	076	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RXYQ10P7W1B	FACIL	BUENO	28	31,5	
29714	1	CL	2A	AUT-03	029	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RXYQ8P7W1B	FACIL	BUENO	22,4	25	
29715	1	CL	2A	AUT-03	028	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RXYQ10P7W1B	FACIL	BUENO	28	31,5	
29716	1	CL	2A	AUT-03	037	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RXYQ10P7W1B	FACIL	BUENO	28	31,5	
29717	1	CL	2A	AUT-03	047	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RXYQ10P7W1B	FACIL	BUENO	28	31,5	
29718	1	CL	2A	AUT-03	046	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RXYQ10P7W1B	FACIL	BUENO	28	31,5	
29719	1		2A			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUBIERTA		DAIKIN	RXYQ16P7W1B					
29720	1	CL	2A	VEN-02	007	EXTRACTOR	EXTRACTORES	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO			
29721	1	CL	2A	VEN-02	006	EXTRACTOR	EXTRACTORES	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO			
29722	1	CL	2A	VEN-02	005	EXTRACTOR	EXTRACTORES	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO			
20416			2B			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		PRIMERA		GENERAL						
20417			2B			UDA INT.EVAPORADORA FRI-CAL SUELO		PRIMERA		GENERAL						
20418			2B			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		PRIMERA		GENERAL						

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACION	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)
20419			2B			UDA INT. EVAPORADORA FRI-CAL SUELO		PRIMERA		GENERAL					
21004	1	CL	2B	AUT-02	001	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50HZ040R9HUP	FACIL	BUENO	112	112,1
21005	1	CL	2B	AUT-02	002	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50HZ028R9HUP	FACIL	BUENO	80,3	84,65
21006	1	CL	2B	VEN-02	001	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		CHAYSOL	ISL-CLB IP 10	FACIL	BUENO		
21007	1	CL	2B	VEN-02	002	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
21008	1	CL	2B	VEN-02	003	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
21009	1	CL	2B	VEN-02	004	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
21010	1	CL	2B	AUT-02	003	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50HZ024R9HUP	FACIL	BUENO	65,9	69,1
21028	1	CL	2B	AUT-07	004	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA		DAIKIN	FX0B25	FACIL	BUENO		
21029	1	CL	2B	AUT-07	005	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA		DAIKIN	FX0B25	FACIL	BUENO		
21030	1	CL	2B	AUT-07	006	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA		DAIKIN	FX0B20	FACIL	BUENO		
21031	1	CL	2B	AUT-07	007	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA		DAIKIN	FX0B20	FACIL	BUENO		
21032	1	CL	2B	AUT-07	008	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA		DAIKIN	FX0B20	FACIL	BUENO		
21033	1	CL	2B	AUT-07	009	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA		DAIKIN	FX0B20	FACIL	BUENO		
21034	1	CL	2B	AUT-07	010	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA		DAIKIN	FX0B20	FACIL	BUENO		
21035	1	CL	2B	AUT-07	011	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA		DAIKIN	FX0S40	FACIL	BUENO		
21036	1	CL	2B	AUT-07	012	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA		DAIKIN	FX0S40	FACIL	BUENO		
21037	1	CL	2B	AUT-03	013	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RSXXP10K7W1	FACIL	BUENO	11,8	
21042	1	CL	2B	AUT-03	014	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RSXXP10K7W1	FACIL	BUENO	28	
21043	1	CL	2B	AUT-07	015	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FX0SP40	FACIL	BUENO		
21044	1	CL	2B	AUT-07	016	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FX0SP40	FACIL	BUENO		
21045	1	CL	2B	AUT-07	017	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FX0SP50	FACIL	BUENO		
21046	1	CL	2B	AUT-07	018	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FX0BP20	FACIL	BUENO		
21047	1	CL	2B	AUT-07	019	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FX0BP20	FACIL	BUENO		
21048	1	CL	2B	AUT-07	020	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FX0BP20	FACIL	BUENO		
21049	1	CL	2B	AUT-07	021	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FX0BP20	FACIL	BUENO		
21050	1	CL	2B	AUT-07	022	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FX0BP20	FACIL	BUENO		
21051	1	CL	2B	AUT-07	023	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FX0BP20	FACIL	BUENO		
21052	1	CL	2B	AUT-07	024	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FX0BP20	FACIL	BUENO		
21053	1	CL	2B	AUT-07	025	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FX0BP20	FACIL	BUENO		
21054	1	CL	2B	AUT-07	026	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FX0SP50	FACIL	BUENO		
21055	1	CL	2B	AUT-03	027	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RSXXP10K7W1	FACIL	BUENO	11,8	
21056	1	CL	2B	AUT-07	028	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		DAIKIN	FX0BP32	FACIL	BUENO		
21057	1	CL	2B	AUT-07	029	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		DAIKIN	FX0BP25	FACIL	BUENO		
21058	1	CL	2B	AUT-07	030	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		DAIKIN	FX0BP25	FACIL	BUENO		
21059	1	CL	2B	AUT-07	031	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		DAIKIN	FX0BP25	FACIL	BUENO		
21060	1	CL	2B	AUT-07	032	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		DAIKIN	FX0BP25	FACIL	BUENO		
21061	1	CL	2B	AUT-07	033	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		DAIKIN	FX0BP25	FACIL	BUENO		
21062	1	CL	2B	AUT-07	034	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		DAIKIN	FX0BP25	FACIL	BUENO		
21063	1	CL	2B	AUT-07	035	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		DAIKIN	FX0BP20	FACIL	BUENO		
21064	1	CL	2B	AUT-07	036	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		DAIKIN	FX0BP20	FACIL	BUENO		
21065	1	CL	2B	AUT-07	037	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		DAIKIN	FX0BP20	FACIL	BUENO		
21066	1	CL	2B	AUT-07	038	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		DAIKIN	FX0BP20	FACIL	BUENO		
21067	1	CL	2B	AUT-07	039	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		DAIKIN	FX0BP20	FACIL	BUENO		
21068	1	CL	2B	AUT-07	040	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		DAIKIN	FX0BP20	FACIL	BUENO		
21069	1	CL	2B	AUT-07	041	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		DAIKIN	FX0BP20	FACIL	BUENO		
21070	1	CL	2B	AUT-07	042	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		DAIKIN	FX0BP25	FACIL	BUENO		
21071	1	CL	2B	AUT-07	043	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		DAIKIN	FX0BP25	FACIL	BUENO		
21072	1	CL	2B	AUT-03	044	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RMX140JCVMB	FACIL	BUENO	14,5	16,5
21073	1	CL	2B	AUT-07	045	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		DAIKIN	FHYC-60B	FACIL	BUENO		
21074	1	CL	2B	AUT-07	046	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		DAIKIN	FHYC-60B	FACIL	BUENO		
21086	1	CL	2B	AUT-07	048	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		TECO	LS-0922YRS	FACIL	BUENO	0,92	27,25
21088	1	CL	2B	AUT-07	050	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		TECO	LS-0922YRS	FACIL	BUENO	0,92	27,25
21090	1	CL	2B	AUT-07	052	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		TECO	LS-0922YRS	FACIL	BUENO	0,92	27,25
27828	1	CL	2B	AUT-12	053	AUTONOMO COMPACTO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	FUERA DEL EDIFICIO		CIATESA	N/D	FACIL	BUENO		
30703	1	CL	2B			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		CUBIERTA		TECO	LT-0922YRS			0,92	27,25
30704	1	CL	2B			UDA INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		PRIMERA PLANTA		TECO	LS-0922YRS			0,92	27,25
30705	1	CL	2B			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		CUBIERTA		TECO	LT-0922YRS			0,92	27,25
30706	1	CL	2B			UDA INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		PRIMERA PLANTA		TECO	LS-0922YRS			0,92	27,25
30707	1	CL	2B			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		CUBIERTA		CARRIER					
30708	1	CL	2B			UDA INT. EVAPORADORA FRI-CAL SUELO		PRIMERA PLANTA		CARRIER					
30709	1	CL	2B			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		CUBIERTA		CARRIER					
30710	1	CL	2B			UDA INT. EVAPORADORA FRI-CAL SUELO		PRIMERA PLANTA		CARRIER					
31895	1	CL	2B			unidad cubierta roof-top frio calor		CUBIERTA		CARRIER	50hz020r9hup			54	58,4
	1	CL	2B	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PUHZ-RP50VHA4	FACIL	BUENO		
	1	CL	2B	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PUHZ-RP50VHA4	FACIL	BUENO		
	1	CL	2B	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PUHZ-RP71VHA4	FACIL	BUENO	8	9
	1	CL	2B	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PUHZ-RP71VHA4	FACIL	BUENO	8	9
29395	1	CL	2C	AUT-03	061	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RXYQ10P7W1B	BUENO	BUENO	28	31,5
29396	1	CL	2C	AUT-03	048	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RXYQ16P7W1N	BUENO	BUENO	45	50
29397	1	CL	2C	AUT-03	027	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RXYQ8P7W1B	BUENO	BUENO	22,4	25
29398	1	CL	2C	AUT-03	028	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RXYQ14P7W1BA	BUENO	BUENO	40	45
29399	1	CL	2C	AUT-03	006	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	REYQ12M8W1B	BUENO	BUENO	33,5	37,5
29400	1	CL	2C	AUT-03	014	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RXYQ12P7W1BA	BUENO	BUENO	33,5	37,5
29533	1	CL	2C	AUT-02	007	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ63M8V38	BUENO	BUENO	7,1	8
29534	1	CL	2C	AUT-02	008	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ63M8V38	BUENO	BUENO	7,1	8
29535	1	CL	2C	AUT-02	009	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ63M8V38	BUENO	BUENO	7,1	8
29536	1	CL	2C	AUT-02	010	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ63M8V38	BUENO	BUENO	7,1	8
29537	1	CL	2C	AUT-02	011	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ63M8V38	BUENO	BUENO	7,1	8
29538	1	CL	2C	AUT-02	012	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ63M8V38	BUENO	BUENO	7,1	8

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA																
CODIFICACIÓN UPI	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)	
29539	1	CL	2C	AUT-02	013	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ25MRV3B	BUENO	BUENO	2,2	2,5	
29540	1	CL	2C	AUT-02	015	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ80MRV3B	BUENO	BUENO	9	10	
29541	1	CL	2C	AUT-02	016	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ50MRV3B	BUENO	BUENO	5,6	6,3	
29542	1	CL	2C	AUT-02	017	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ40MRV3B	BUENO	BUENO	4,5	5	
29543	1	CL	2C	AUT-02	018	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ25MRV3B	BUENO	BUENO	2,2	2,5	
29544	1	CL	2C	AUT-02	019	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ25MRV3B	BUENO	BUENO	2,2	2,5	
29545	1	CL	2C	AUT-02	020	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ25MRV3B	BUENO	BUENO	2,2	2,5	
29546	1	CL	2C	AUT-02	031	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25MRV3B	BUENO	BUENO	2,2	2,5	
29547	1	CL	2C	AUT-02	032	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25MRV3B	BUENO	BUENO	2,2	2,5	
29548	1	CL	2C	AUT-02	033	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ40MRV3B	BUENO	BUENO	4,5	5	
29549	1	CL	2C	AUT-02	034	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MRV3B	BUENO	BUENO	3,6	4	
29550	1	CL	2C	AUT-02	035	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MRV3B	BUENO	BUENO	3,6	4	
29551	1	CL	2C	AUT-02	036	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MRV3B	BUENO	BUENO	3,6	4	
29552	1	CL	2C	AUT-02	037	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MRV3B	BUENO	BUENO	3,6	4	
29553	1	CL	2C	AUT-02	038	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MRV3B	BUENO	BUENO	3,6	4	
29554	1	CL	2C	AUT-02	039	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MRV3B	BUENO	BUENO	3,6	4	
29555	1	CL	2C	AUT-02	021	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MRV3B	BUENO	BUENO	3,6	4	
29556	1	CL	2C	AUT-02	022	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MRV3B	BUENO	BUENO	3,6	4	
29557	1	CL	2C	AUT-02	023	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MRV3B	BUENO	BUENO	3,6	4	
29558	1	CL	2C	AUT-02	024	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MRV3B	BUENO	BUENO	3,6	4	
29559	1	CL	2C	AUT-02	025	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MRV3B	BUENO	BUENO	3,6	4	
29560	1	CL	2C	AUT-02	026	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MRV3B	BUENO	BUENO	3,6	4	
29561	1	CL	2C	AUT-02	042	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25MRV3B	BUENO	BUENO	2,8	3,2	
29562	1	CL	2C	AUT-02	043	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25MRV3B	BUENO	BUENO	2,8	3,2	
29563	1	CL	2C	AUT-02	044	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25MRV3B	BUENO	BUENO	2,8	3,2	
29564	1	CL	2C	AUT-02	045	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25MRV3B	BUENO	BUENO	2,8	3,2	
29565	1	CL	2C	AUT-02	046	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25MRV3B	BUENO	BUENO	2,8	3,2	
29566	1	CL	2C	AUT-02	047	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25MRV3B	BUENO	BUENO	2,8	3,2	
29567	1	CL	2C	AUT-02	049	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25MRV3B	BUENO	BUENO	2,8	3,2	
29568	1	CL	2C	AUT-02	050	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25MRV3B	BUENO	BUENO	2,8	3,2	
29569	1	CL	2C	AUT-02	051	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MRV3B	BUENO	BUENO	3,6	4	
29570	1	CL	2C	AUT-02	052	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MRV3B	BUENO	BUENO	3,6	4	
29571	1	CL	2C	AUT-02	053	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MRV3B	BUENO	BUENO	3,6	4	
29572	1	CL	2C	AUT-02	054	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MRV3B	BUENO	BUENO	3,6	4	
29573	1	CL	2C	AUT-02	055	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MRV3B	BUENO	BUENO	3,6	4	
29574	1	CL	2C	AUT-02	056	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MRV3B	BUENO	BUENO	3,6	4	
29575	1	CL	2C	AUT-02	057	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ40MRV3B	BUENO	BUENO	4,5	5	
29576	1	CL	2C	AUT-02	040	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MRV3B	BUENO	BUENO	3,6	4	
29577	1	CL	2C	AUT-02	041	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MRV3B	BUENO	BUENO	3,6	4	
29578	1	CL	2C	AUT-02	058	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MRV3B	BUENO	BUENO	3,6	4	
29579	1	CL	2C	AUT-02	059	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MRV3B	BUENO	BUENO	3,6	4	
29580	1	CL	2C	AUT-02	060	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ20MRV3B	BUENO	BUENO	2,2	2,5	
29581	1	CL	2C	AUT-02	062	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MRV3B	BUENO	BUENO	3,6	4	
29582	1	CL	2C	AUT-02	063	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25MRV3B	BUENO	BUENO	2,8	3,2	
29583	1	CL	2C	AUT-02	064	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25MRV3B	BUENO	BUENO	2,8	3,2	
29584	1	CL	2C	AUT-02	065	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25MRV3B	BUENO	BUENO	2,8	3,2	
29585	1	CL	2C	AUT-02	066	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25MRV3B	BUENO	BUENO	2,8	3,2	
29586	1	CL	2C	AUT-02	067	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25MRV3B	BUENO	BUENO	2,8	3,2	
29587	1	CL	2C	AUT-02	068	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25MRV3B	BUENO	BUENO	2,8	3,2	
29588	1	CL	2C	AUT-02	069	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25MRV3B	BUENO	BUENO	2,8	3,2	
29589	1	CL	2C	AUT-02	030	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ63MRV3B	BUENO	BUENO	7,1	8	
29590	1	CL	2C	AUT-02	029	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ63MRV3B	BUENO	BUENO	7,1	8	
29687	1		2C			UDA INT.EVAPORADORA FRI-CAL SUELO		SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXNQ32MAVE					
29688	1		2C			UDA INT.EVAPORADORA FRI-CAL SUELO		SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXNQ32MAVE					
29689	1		2C			UDA INT.EVAPORADORA FRI-CAL SUELO		SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXNQ32MAVE					
29690	1		2C			UDA INT.EVAPORADORA FRI-CAL SUELO		SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXNQ32MAVE					
29691	1		2C			UDA INT.EVAPORADORA FRI-CAL SUELO		SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXNQ32MAVE					
29692	1		2C			UDA INT.EVAPORADORA FRI-CAL SUELO		SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXNQ32MAVE					
29693	1		2C			UDA INT.EVAPORADORA FRI-CAL SUELO		SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXNQ32MAVE					
29694	1		2C			UDA INT.EVAPORADORA FRI-CAL SUELO		SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXNQ32MAVE					
29695	1		2C			UDA INT.EVAPORADORA FRI-CAL SUELO		SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXNQ32MAVE					
29696	1		2C			UDA INT.EVAPORADORA FRI-CAL SUELO		SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXNQ32MAVE					
29697	1		2C			UDA INT.EVAPORADORA FRI-CAL SUELO		SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXNQ32MAVE					
29708	1		2C			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		CUBIERTA		DAIKIN	RXYQ8P7W1B					
29719	1		2C			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		CUBIERTA		DAIKIN	RXYQ16P7W1B					
29723	1	CL	2C	VEN-02	005	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		TERMOVEN	N/D					
29724	1	CL	2C	VEN-02	004	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		TERMOVEN	N/D					
29725	1	CL	2C	VEN-02	003	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		TERMOVEN	N/D					
29726	1	CL	2C		002	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		LENNOX	FHM150N	BUENO	BUENO	148	142	
29727	1	CL	2C		001	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		LENNOX	BHK060ND2HC13LN	BUENO	BUENO			
29728	1	CL	2D	AUT-02	020	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYS12S	FACIL	BUENO	14	16	
29729	1	CL	2D	AUT-02	021	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYS2S	FACIL	BUENO	2,8	3,2	
29730	1	CL	2D	AUT-02	022	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYS2S	FACIL	BUENO	2,8	3,2	
29731	1	CL	2D	AUT-02	023	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYS2S	FACIL	BUENO	2,8	3,2	
29732	1	CL	2D	AUT-02	024	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYS2S	FACIL	BUENO	2,8	3,2	
29733	1	CL	2D	AUT-02	025	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYS2S	FACIL	BUENO	2,8	3,2	
29734	1	CL	2D	AUT-02	026	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYS32	FACIL	BUENO	3,6	4	
29735	1	CL	2D	AUT-02	027	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYS2S	FACIL	BUENO	3,6	4	
29736	1	CL	2D	AUT-02	028	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYS32	FACIL	BUENO	2,8	3,2	
29737	1	CL	2D	AUT-02	029	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYS2S	FACIL	BUENO	2,8	3,2	

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
29283	1	CL	2D	AUT-02	030	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXY525	FACIL	BUENO	2,8	3,2
29284	1	CL	2D	AUT-02	031	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXY532	FACIL	BUENO	3,6	4
29285	1	CL	2D	AUT-02	032	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXY525	FACIL	BUENO	2,8	3,2
29286	1	CL	2D	AUT-02	033	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXY532	FACIL	BUENO	3,6	4
29287	1	CL	2D	AUT-02	034	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXY525	FACIL	BUENO	2,8	3,2
29288	1	CL	2D	AUT-02	035	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXY532	FACIL	BUENO	3,6	4
29289	1	CL	2D	AUT-02	036	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXY563	FACIL	BUENO	7,1	8
29290	1	CL	2D	AUT-02	037	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXY525	FACIL	BUENO	2,8	3,2
29291	1	CL	2D	AUT-02	038	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXY525	FACIL	BUENO	2,8	3,2
29292	1	CL	2D	AUT-02	039	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXY563	FACIL	BUENO	7,1	8
29293	1	CL	2D		001	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		LENNOX	FHM085N	FACIL	BUENO	85,2	82,9
29294	1	CL	2D		002	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		LENNOX	FHM085N	FACIL	BUENO	85,2	82,9
29295	1	CL	2D		003	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		LENNOX	FHM120N	FACIL	BUENO	119	117
29296	1	CL	2D	VEN-02	008	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		TERMOMOVEN	TVET	FACIL	BUENO		
29297	1	CL	2D	VEN-02	009	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		TERMOMOVEN	TVET	FACIL	BUENO		
29298	1	CL	2D	AUT-03	004	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
29299	1	CL	2D	AUT-02	005	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
29300	1	CL	2D	AUT-03	006	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
29301	1	CL	2D	AUT-02	007	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
29302	1	CL	2D	AUT-03	019	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
29303	1	CL	2D	AUT-03	010	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
29304	1	CL	2D	AUT-02	011	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
29305	1	CL	2D	AUT-02	012	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
29306	1	CL	2D	AUT-02	013	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
29307	1	CL	2D	AUT-02	014	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
29308	1	CL	2D	AUT-02	015	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
29309	1	CL	2D	AUT-02	016	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
29310	1	CL	2D	AUT-02	017	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
29311	1	CL	2D	AUT-03	019	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20865	1	CL	2E	AUT-02	001	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20866	1	CL	2E	CLI-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20867	1	CL	2E	VEN-02	001	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20868	1	CL	2E	AUT-03	002	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20869	DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20869	1	CL	2E	AUT-07	003	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20868	DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20870	1	CL	2E	AUT-02	004	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20871	1	CL	2E	CLI-01	002	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20872	1	CL	2E	AUT-13	005	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20873	1	CL	2E	AUT-07	006	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20874	1	CL	2E	FAN-01	001	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20875	1	CL	2E	FAN-01	002	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20876	1	CL	2E	FAN-01	003	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20877	1	CL	2E	FAN-01	004	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20878	1	CL	2E	FAN-01	005	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20879	1	CL	2E	FAN-01	006	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20880	1	CL	2E	FAN-01	007	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20881	1	CL	2E	FAN-01	008	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20882	1	CL	2E	AUT-03	007	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20883	DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20883	1	CL	2E	AUT-05	008	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20882	DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20884	1	CL	2E	AUT-05	009	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20885	DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20885	1	CL	2E	AUT-03	010	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20884	DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20886	1	CL	2E	AUT-05	011	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20887	1	CL	2E	AUT-05	012	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20891	1	CL	2E	FAN-01	009	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20892	1	CL	2E	FAN-01	010	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20893	1	CL	2E	FAN-01	011	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20894	1	CL	2E	FAN-01	012	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20895	1	CL	2E	FAN-01	013	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20896	1	CL	2E	FAN-01	014	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20897	1	CL	2E	FAN-01	015	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20898	1	CL	2E	FAN-01	016	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20899	1	CL	2E	FAN-01	017	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20900	1	CL	2E	FAN-02	018	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20901	1	CL	2E	FAN-01	019	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20902	1	CL	2E	FAN-01	020	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20903	1	CL	2E	FAN-01	021	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20904	1	CL	2E	FAN-01	022	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20905	1	CL	2E	FAN-01	023	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20906	1	CL	2E	FAN-01	024	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20907	1	CL	2E	FAN-01	025	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20908	1	CL	2E	FAN-01	026	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20909	1	CL	2E	FAN-01	027	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20910	1	CL	2E	FAN-01	028	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20911	1	CL	2E	FAN-01	029	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20912	1	CL	2E	FAN-01	030	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20913	1	CL	2E	FAN-01	031	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20914	1	CL	2E	FAN-01	032	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20915	1	CL	2E	FAN-01	033	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20916	1	CL	2E	FAN-01	034	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20917	1	CL	2E	FAN-01	035	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4
20918	1	CL	2E	FAN-01	036	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5	4

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA																
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)	
20919	1	CL	2E	FAN-01	037	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42GWD020			7	9	
20920	1	CL	2E	FAN-01	038	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42GWD020			7	9	
20921	1	CL	2E	FAN-01	039	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42GWD010			4	5,4	
20922	1	CL	2E	FAN-01	040	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42GWD020			7	9	
20923	1	CL	2E	FAN-01	041	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42GWD020			7	9	
20924	1	CL	2E	FAN-01	042	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42GWD010			4	5,4	
20925	1	CL	2E	FAN-01	043	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42GWD010			4	5,4	
20926	1	CL	2E	FAN-01	044	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42GWD010			4	5,4	
20927	1	CL	2E	FAN-01	045	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42GWD010			4	5,4	
20928	1	CL	2E	FAN-01	046	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42GWD020			7	9	
20929	1	CL	2E	FAN-01	047	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42GWD010			4	5,4	
20930	1	CL	2E	FAN-01	048	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42GWD020			7	9	
20931	1	CL	2E	AUT-03	013	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20932	TENSAI	PTAH-18000			2,1	2,1	
20932	1	CL	2E	AUT-07	014	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	20931	TENSAI	PTAH-18000			2,1	2,1	
30610	1	CL	2E			FAN-COIL DE TECHO		PLANTA BAJA		YORK	YHKY50					
30611	1	CL	2E			FAN-COIL DE TECHO		PLANTA BAJA		YORK	YHKY50					
30612	1	CL	2E			FAN-COIL DE TECHO		PLANTA BAJA		YORK	YHKY50					
30613	1	CL	2E			FAN-COIL DE TECHO		PLANTA BAJA		YORK	YHKY50					
30614	1	CL	2E			FAN-COIL DE TECHO		PLANTA BAJA		YORK	YHKY50					
30615	1	CL	2E			FAN-COIL DE TECHO		PLANTA BAJA		YORK	YHKY50					
30616	1	CL	2E			FAN-COIL DE TECHO		PLANTA BAJA		YORK	YHKY50					
30617	1	CL	2E			FAN-COIL DE TECHO		PLANTA BAJA		YORK	YHKY50					
30618	1	CL	2E			FAN-COIL DE TECHO		PLANTA BAJA		YORK	YHKY50					
30619	1	CL	2E			FAN-COIL DE TECHO		PLANTA BAJA		YORK	YHKY50					
30620	1	CL	2E			FAN-COIL DE TECHO		PLANTA BAJA		YORK	YHKY50					
30621	1	CL	2E			FAN-COIL DE TECHO		PLANTA BAJA		YORK	YHKY50					
30622	1	CL	2E			FAN-COIL DE TECHO		PLANTA BAJA		YORK	YHKY50					
30623	1	CL	2E			FAN-COIL DE TECHO		PLANTA BAJA		YORK	YHKY50					
30624	1	CL	2E			FAN-COIL DE TECHO		PLANTA BAJA		YORK	YHKY50					
30712	1	CL	2E			FAN-COIL DE TECHO		PLANTA BAJA		YORK	YHKY50					
30713	1	CL	2E			FAN-COIL DE TECHO		PLANTA BAJA		YORK	YHKY50					
30715	1	CL	2E			FAN-COIL DE TECHO		PLANTA BAJA		YORK	YHKY50					
30716	1	CL	2E			FAN-COIL DE TECHO		PLANTA BAJA		YORK	YHKY50					
30717	1	CL	2E			FAN-COIL DE TECHO		PLANTA BAJA		YORK	YHKY50					
30718	1	CL	2E			FAN-COIL DE TECHO		PLANTA BAJA		YORK	YHKY50					
20992	1	CL	2F1	VEN-02	005	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO			
20993	1	CL	2F1	AUT-02	076	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50HZ034R9HUP	FACIL	BUENO	96,7	102	
20994	1	CL	2F1	VEN-02	006	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO			
20995	1	CL	2F1	VEN-02	007	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO			
20996	1	CL	2F1	VEN-02	008	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO			
20997	1	CL	2F1	AUT-02	077	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50HZ040R9HUP	FACIL	BUENO	110	110,4	
20998	1	CL	2F1	AUT-02	078	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50HZ040R9HUP	FACIL	BUENO	54	58,4	
21011	1	CL	2F1	AUT-03	080	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RSXP10K7W1	FACIL	BUENO			
21012	1	CL	2F1	AUT-07	081	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA		DAIKIN	FXYS40	FACIL	BUENO			
21013	1	CL	2F1	AUT-07	082	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA		DAIKIN	FXYS40	FACIL	BUENO			
21014	1	CL	2F1	AUT-07	083	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA		DAIKIN	FXB20	FACIL	BUENO			
21015	1	CL	2F1	AUT-07	084	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA		DAIKIN	FXB20	FACIL	BUENO			
21016	1	CL	2F1	AUT-07	085	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA		DAIKIN	FXB25	FACIL	BUENO			
21017	1	CL	2F1	AUT-07	086	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA		DAIKIN	FXB25	FACIL	BUENO			
21018	1	CL	2F1	AUT-07	087	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA		DAIKIN	FXB25	FACIL	BUENO			
21019	1	CL	2F1	AUT-07	088	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA		DAIKIN	FXB20	FACIL	BUENO			
21020	1	CL	2F1	AUT-07	089	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA		DAIKIN	FXYS40	FACIL	BUENO			
21021	1	CL	2F1	AUT-07	090	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA		DAIKIN	FXYS40	FACIL	BUENO			
21022	1	CL	2F1	AUT-07	091	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA		DAIKIN	FXB20	FACIL	BUENO			
21023	1	CL	2F1	AUT-07	092	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA		DAIKIN	FXB25	FACIL	BUENO			
21024	1	CL	2F1	AUT-07	093	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA		DAIKIN	FXB20	FACIL	BUENO			
21025	1	CL	2F1	AUT-07	094	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA		DAIKIN	FXB25	FACIL	BUENO			
21026	1	CL	2F1	AUT-07	095	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA		DAIKIN	FXB20	FACIL	BUENO			
21027	1	CL	2F1	AUT-07	096	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA		DAIKIN	FXB20	FACIL	BUENO			
21038	1	CL	2F1	AUT-03	097	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RSXP10K7W1	FACIL	BUENO	11,8		
21039	1	CL	2F1	AUT-07	098	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	N/D	FACIL	BUENO			
21040	1	CL	2F1	AUT-07	099	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	RSXP10K7W1	FACIL	BUENO			
21041	1	CL	2F1	AUT-07	100	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	N/D	FACIL	BUENO			
21079	1	CL	2F1	AUT-02	105	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50QQ-060-913	FACIL	BUENO			
21081	1	CL	2F1	AUT-07	107	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS			DAIKIN	FXYS40	FACIL	BUENO			
21082	1	CL	2F1	AUT-07	108	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS			DAIKIN	FXYS40	FACIL	BUENO			
21083	1	CL	2F1	AUT-03	109	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	SUH-1,6 VR2	FACIL	BUENO			
21084	1	CL	2F1	AUT-07	110	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS			DAIKIN	N/D	FACIL	BUENO			
30532	1	CL	2F1	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	ROOF TOP	CUBIERTA		DAIKIN	FXYS40	FACIL	BUENO			
30533	1	CL	2F1	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	ROOF TOP	CUBIERTA		DAIKIN	FXYS40	FACIL	BUENO			
30534	1	CL	2F1			UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRI-CAL		CUBIERTA		DAIKIN	FXYS40	FACIL	BUENO			
31885	1	CL	2F1	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RXS35G2V1B	FACIL	BUENO			
31890	1	CL	2F1			EXTRACTOR		CUBIERTA		DAIKIN	FXYS40	FACIL	BUENO			
2F1-MP-01	1	CL	2F1			UDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		CUBIERTA		DAIKIN	FXYS40	FACIL	BUENO			
2F1-MP-02	1	CL	2F1			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		SEGUNDA		DAIKIN	FXS063					
2F1-MP-03	1	CL	2F1			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		SEGUNDA		DAIKIN	FXS050					
2F1-MP-04	1	CL	2F1			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		SEGUNDA		DAIKIN	FXS025					
2F1-MP-05	1	CL	2F1			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		SEGUNDA		DAIKIN	FXS025					
2F1-MP-06	1	CL	2F1			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		SEGUNDA		DAIKIN	FXS050					
2F1-MP-07	1	CL	2F1			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		SEGUNDA		DAIKIN	FXS050					

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)
2F1-MP-08	1	CL	2F1			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		SEGUNDA		DAIKIN	FXSQ25				
2F1-MP-09	1	CL	2F1			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		SEGUNDA		DAIKIN	FXSQ25				
2F1-MP-10	1	CL	2F1			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		SEGUNDA		DAIKIN	FXSQ50				
2F1-MP-11	1	CL	2F1			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		SEGUNDA		DAIKIN					
2F1-MP-12	1	CL	2F1			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		PRIMERA		DAIKIN					
2F1-MP-13	1	CL	2F1			UDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		CUBIERTA		DAIKIN	RQZ125B9V3B1				
2F1-MP-14	1	CL	2F1			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		SEGUNDA		DAIKIN	FBQ125B				
2F1-MP-15	1	CL	2F1			UDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		CUBIERTA		DAIKIN	RXYQ10				
	1	CL	2F1	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	VRV	CUBIERTA		DAIKIN	RXYQ14P7W1B	FACIL	BUENO		
	1	CL	2F1	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	VRV	CUBIERTA		DAIKIN	RXYQ14P7W1BA	FACIL	BUENO		
	1	CL	2F1	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RZQ125B9V3B1	FACIL	BUENO		
20989	1	CL	2F2	VEN-02	004	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
21000	1	CL	2F2	VEN-02	009	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
21001	1	CL	2F2	VEN-02	010	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
21002	1	CL	2F2	VEN-02	011	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA	CASALS		BD-25/25M4	FACIL	BUENO		
21003	1	CL	2F2	VEN-02	012	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
21075	1	CL	2F2	AUT-03	101	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA 2ª	TECO		LT-0922YRS	FACIL	BUENO	0,92	27,25
21076	1	CL	2F2	AUT-07	102	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	TECO		LS-0922YRS	FACIL	BUENO	0,92	27,25
21077	1	CL	2F2	AUT-03	103	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA 2ª	TECO		LT-0922YRS	FACIL	BUENO	0,92	
21078	1	CL	2F2	AUT-07	104	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	TECO		LS-0922YRS	FACIL	BUENO	0,92	27,25
28368	1	CL	2F2			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		CUBIERTA		MTSUBISHI	PUHZ-P125VMA2				
28369	1	CL	2F2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		BAJA		MTSUBISHI	PLA-RP125BA				
28550	1	CL	2F2	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PUHZ-P125VHA2	FACIL	BUENO	12,5	
28551	1	CL	2F2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		BAJA		MTSUBISHI	PLA-RP125BA				
28636	1	CL	2F2	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PUHZ-P125VHA2	FACIL	BUENO	12,5	
28637	1	CL	2F2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		BAJA		MTSUBISHI	PLA-RP125BA				
28638	1	CL	2F2	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PUHZ-P125VHA2	FACIL	BUENO	12,5	
28667	1	CL	2F2	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PUHZ-P125VHA2	FACIL	BUENO	12,5	
28668	1	CL	2F2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		PRIMERA		MTSUBISHI	PLA-RP125BA				
30530	1	CL	2F2	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	LENNOX		BHK035ND2MC13LN	FACIL	BUENO		
30531	1	CL	2F2	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	ROOF TOP	CUBIERTA	LENNOX		FHM100N	FACIL	BUENO		
31602	1	CL	2F2			EXTRACTOR		CUBIERTA		TERMOVEN	TVE-7				
31883	1	CL	2F2	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	MUZ-CA35VB			3,5	4
31884	1	CL	2F2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI	MSZ-CA35VB				
31885	1	CL	2F2			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		CUBIERTA		DAIKIN	RXS35G2V1B				
31886	1	CL	2F2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		SEGUNDA		DAIKIN	FTXS35G2V1B				
31888	1	CL	2F2	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PUHZ-P125VHA2	FACIL	BUENO	12,5	
31889	1	CL	2F2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		PRIMERA		MTSUBISHI	PLA-RP125BA				
31891	1	CL	2F2			EXTRACTOR		CUBIERTA		TERMOVEN	TVE-7				
31899	1	CL	2F2			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		SEGUNDA	GENERAL ELECTRIC		AOH-14LSAWC				
31900	1	CL	2F2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		SEGUNDA	GENERAL ELECTRIC		AWH-14LSA7				
2F2-MP-01	1	CL	2F2			UDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		CUBIERTA		DAIKIN	RXYQ16				
2F2-MP-02	1	CL	2F2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		SEGUNDA		DAIKIN	FXSQ50				
2F2-MP-03	1	CL	2F2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		SEGUNDA		DAIKIN	FXSQ25				
2F2-MP-04	1	CL	2F2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		SEGUNDA		DAIKIN	FXSQ25				
2F2-MP-05	1	CL	2F2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		SEGUNDA		DAIKIN	FXSQ25				
2F2-MP-06	1	CL	2F2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		SEGUNDA		DAIKIN	FXSQ25				
2F2-MP-07	1	CL	2F2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		SEGUNDA		DAIKIN	FXSQ50				
2F2-MP-08	1	CL	2F2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		SEGUNDA		DAIKIN	FXSQ50				
2F2-MP-09	1	CL	2F2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		SEGUNDA		DAIKIN	FXSQ80				
2F2-MP-10	1	CL	2F2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		SEGUNDA		DAIKIN	FXSQ100				
2F2-MP-11	1	CL	2F2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		SEGUNDA		DAIKIN	FXSQ32				
2F2-MP-12	1	CL	2F2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		SEGUNDA		DAIKIN	FXSQ100				
2F2-MP-13	1	CL	2F2			UDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		CUBIERTA		DAIKIN	RXYQ18				
2F2-MP-14	1	CL	2F2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		PRIMERA		DAIKIN	FXSQ20				
2F2-MP-15	1	CL	2F2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		PRIMERA		DAIKIN	FXSQ125				
2F2-MP-16	1	CL	2F2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		PRIMERA		DAIKIN	FXSQ63				
2F2-MP-17	1	CL	2F2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		PRIMERA		DAIKIN	FXSQ25				
2F2-MP-18	1	CL	2F2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		PRIMERA		DAIKIN	FXSQ25				
2F2-MP-19	1	CL	2F2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		PRIMERA		DAIKIN	FXSQ25				
2F2-MP-20	1	CL	2F2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		PRIMERA		DAIKIN	FXSQ80				
2F2-MP-21	1	CL	2F2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		PRIMERA		DAIKIN	FXSQ50				
2F2-MP-22	1	CL	2F2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		PRIMERA		DAIKIN	FXSQ63				
2F2-MP-23	1	CL	2F2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		BAJA		DAIKIN					
2F2-MP-24	1	CL	2F2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		BAJA		DAIKIN					
2F2-MP-25	1	CL	2F2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		BAJA		DAIKIN					
2F2-MP-26	1	CL	2F2			UDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		CUBIERTA		DAIKIN	RZQS71C7V1B				
2F2-MP-27	1	CL	2F2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		SEGUNDA		DAIKIN	FBQ125B				
2F2-MP-28	1	CL	2F2			UDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		CUBIERTA		DAIKIN	RZQS71C7V1B				
2F2-MP-29	1	CL	2F2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		BAJA		DAIKIN					
2F2-MP-30	1	CL	2F2			UDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		CUBIERTA		DAIKIN	RQZ125B9V3B1				
2F2-MP-31	1	CL	2F2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		BAJA		DAIKIN					
	1	CL	2F2	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	VRV	CUBIERTA		DAIKIN	RXYQ16P7W1BA	FACIL	BUENO		
	1	CL	2F2	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	VRV	CUBIERTA		DAIKIN	RXYQ18P7W1BA	FACIL	BUENO		
	1	CL	2F2	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RQZ125B9V3B1	FACIL	BUENO		
	1	CL	2F2	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RZQS71C71CV1B	FACIL	BUENO		
	1	CL	2F2	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RZQS71C71CV1B	FACIL	BUENO		
20488	1	CL	2F3	AUT-13	001	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20489	ROCA YORK	AHO-4028G38E2	FACIL	BUENO	33	34
20490			2F3	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38YN060-9			6,8	
20842	1	CL	2F3	AUT-05	054	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA	20841	GENERAL	AOG-30EBA-W	FACIL	BUENO		

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)
20852	1	CL	2F3	VEN-02	002	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
20853	1	CL	2F3	AUT-03	063	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	20854	ROCA	DBO-120-A	FACIL	BUENO	12,3	12,5
20854	1	CL	2F3	AUT-07	064	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA	20853	ROCA	DBT-120-B	FACIL	BUENO	12,3	
20856	1	CL	2F3	AUT-07	066	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA	20855	ROCA	DBT-120-B	FACIL	BUENO	12,3	
20857	1	CL	2F3	AUT-13	067	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
20858	1	CL	2F3	AUT-07	068	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		INTERCLISA	RUFU136E201	FACIL	BUENO	39	44,7
20860	1	CL	2F3	AUT-07	069	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	FACHADA PASEO	20861	GENERAL	AQG-24AA	FACIL	BUENO		
20861	1	CL	2F3	AUT-08	070	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	20860	GENERAL	N/D	FACIL	BUENO		
20862	1	CL	2F3	VEN-01	003	VENTILADOR	VENTILADORES	BAJA		TECNIVEL	N/D	FACIL	BUENO		
20863	1	CL	2F3	AUT-03	071	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	FACHADA BAJA	20864	GENERAL	AOH9RS GC	FACIL	BUENO	2,75	3,35
20864	1	CL	2F3	AUT-05	072	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA	20863	GENERAL	ASH9RS GCW	FACIL	BUENO	2,75	3,35
20988	1	CL	2F3	AUT-02	073	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50HZ020R9HUP	FACIL	BUENO	54	58,4
20989			2F3			EXTRACTOR		CUBIERTA							
20990	1	CL	2F3	AUT-02	074	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50HZ040R9HUP	FACIL	BUENO	112	112,1
20991	1	CL	2F3	AUT-02	075	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50HZ034R9HUP	FACIL	BUENO	96,7	102
20999	1	CL	2F3	AUT-02	079	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50HZ040R9HUP	FACIL	BUENO	112	112,1
21000			2F3			EXTRACTOR		CUBIERTA							
21001			2F3			EXTRACTOR		CUBIERTA							
21002			2F3			EXTRACTOR		CUBIERTA		CASALS	BD-25/25M4				
21003			2F3			EXTRACTOR		CUBIERTA				CASALS	CASALS		
21075			2F3			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE	CUBIERTA 2ª			TECO	LT-0922YRS			0,92	27,25
21076			2F3			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO	PRIMERA			TECO	LS-0922YRS			0,92	27,25
21077			2F3			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE	CUBIERTA 2ª			TECO	LT-0922YRS			0,92	
21078			2F3			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO	PRIMERA			TECO	LS-0922YRS			0,92	27,25
20992			2F4			EXTRACTOR		CUBIERTA							
20993			2F4			UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRI-CAL	CUBIERTA			CARRIER	50HZ020R9HUP			96,7	102
20994			2F4			EXTRACTOR		CUBIERTA							
20995			2F4			EXTRACTOR		CUBIERTA							
20996			2F4			EXTRACTOR		CUBIERTA							
20997			2F4			UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRI-CAL	CUBIERTA			CARRIER	50HZ020R9HUP			110	110,4
20998			2F4			UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRI-CAL	CUBIERTA			CARRIER	50HZ020R9HUP			54	58,4
21011			2F4			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE	CUBIERTA			DAIKIN	RSXP10K7W1				
21012			2F4			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO	TERCERA			DAIKIN	FXY540				
21013			2F4			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO	TERCERA			DAIKIN	FXY540				
21014			2F4			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO	TERCERA			DAIKIN	FXYB20				
21015			2F4			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO	TERCERA			DAIKIN	FXYB20				
21016			2F4			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO	TERCERA			DAIKIN	FXYB25				
21017			2F4			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO	TERCERA			DAIKIN	FXYB25				
21018			2F4			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO	TERCERA			DAIKIN	FXYB25				
21019			2F4			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO	TERCERA			DAIKIN	FXYB20				
21020			2F4			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO	TERCERA			DAIKIN	FXY540				
21021			2F4			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO	TERCERA			DAIKIN	FXY540				
21022			2F4			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO	TERCERA			DAIKIN	FXYB20				
21023			2F4			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO	TERCERA			DAIKIN	FXYB25				
21024			2F4			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO	TERCERA			DAIKIN	FXYB20				
21025			2F4			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO	TERCERA			DAIKIN	FXYB25				
21026			2F4			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO	TERCERA			DAIKIN	FXYB20				
21027			2F4			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO	TERCERA			DAIKIN	FXYB20				
21038			2F4			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE	CUBIERTA			DAIKIN	RSXP10K7W1				
21039			2F4			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO	PRIMERA			DAIKIN	FXYB25				
21040			2F4			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO	PRIMERA			DAIKIN	FXYB20				
21041			2F4			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO	PRIMERA			DAIKIN	FXYB25				
21043			2F4			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO	PRIMERA			DAIKIN	FXYB25				
21044			2F4			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO	PRIMERA			DAIKIN	FXYB25				
21079			2F4			UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRI-CAL	SEGUNDA			CARRIER	50CQ-060-913				
21080	1	CL	2F4	AUT-03	106	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MITSUBISHI	MXZ-24UV	FACIL	BUENO	7,1	9
21081			2F4			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO	BAJA			MITSUBISHI					
21082			2F4			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO	BAJA			MITSUBISHI					
21083			2F4			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE	SEGUNDA			MITSUBISHI	SUH-1,6 VR2				
21084			2F4			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO	BAJA			MITSUBISHI					
	1	CL	2F4	AUT-07	002	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	20488	ROCA YORK	BCVI-302-402-E-1	FACIL	BUENO	33	6,85
S/N	1	CL	2F4			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO	PRIMERA			DAIKIN	FXYB25				
	1	CL	2F4	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MITSUBISHI	PUHZ-RP25VHA4	FACIL	BUENO		
	1	CL	2F4	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MITSUBISHI	PUHZ-RP71VHA4	FACIL	BUENO	8	9
	1	CL	2F4	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	VRV	CUBIERTA		DAIKIN	RSXP810K7W1	FACIL	BUENO		
	1	CL	2F4	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	VRV	CUBIERTA		DAIKIN	RSXP810K7W1	FACIL	BUENO		
20888	1	CL	3A	FAN-01	001	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42GWD010	FACIL	BUENO	4	5,4
20889	1	CL	3A	FAN-01	002	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42GWD020	FACIL	BUENO	7	9
20890	1	CL	3A	FAN-01	003	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42GWD020	FACIL	BUENO	7	9
20933	1	CL	3A	AUT-13	001	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		TOSHIBA	RAV-S1600HES	FACIL	BUENO		
20934	1	CL	3A	AUT-07	002	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		TOSHIBA	N/D	FACIL	BUENO		
20935	1	CL	3A	CLI-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		WOLF	KG-250	FACIL	BUENO		
20936	1	CL	3A	VEN-02	001	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		ZAVENT	N/D	FACIL	BUENO		
20937	1	CL	3A	AUT-03	003	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		HITECSA	AKCB 351	FACIL	BUENO	9,8	10,4
20938	1	CL	3A	AUT-07	004	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		HITECSA	ESHB 351	FACIL	BUENO	9,8	10,2
20939	1	CL	3A	ENF-02	001	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		ROCA YORK	AWHC 15M 50	FACIL	BUENO	300	320
20940	1	CL	3A	ENF-01	002	ENFRIADORA SOLO FRIO AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		ROCA YORK	YC A198XU17GSI 50D	FACIL	BUENO	693	
20941	1	CL	3A	BOM-01	001	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		ITUR	CD4-80/228B	FACIL	BUENO		
20942	1	CL	3A	BOM-01	002	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		ITUR	CD4-125/200A	FACIL	BUENO		
20943	1	CL	3A	VEX-01	001	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	CUBIERTA		BOLOVENTA	MAXIVAREM LP	FACIL	BUENO		

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPI	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
20944	1	CL	3A	VEY-01	002	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	CUBIERTA		BOLOVENTA	MAXIVAREM LP	FACIL	BUENO		
20945	1	CL	3A	BOM-01	003	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		ITUR	CD4-100/188A	FACIL	BUENO		
20946	1	CL	3A	CLI-01	002	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		WOLF	KG-160	FACIL	BUENO		
20947	1	CL	3A	CLI-01	003	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		WOLF	KGW-100	FACIL	BUENO		
20948	1	CL	3A	CLI-01	004	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		WOLF	KGW-250	FACIL	BUENO		
20949	1	CL	3A	CLI-01	005	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		WOLF	KGW-160	FACIL	BUENO		
20950	1	CL	3A	AUT-03	005	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	AVO-70-B-21/C	FACIL	BUENO	7,05	7,1
20951	1	CL	3A	AUT-07	006	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		ROCA	N/D	FACIL	BUENO	7,05	7,1
20952	1	CL	3A	AUT-03	007	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	AVO-70-B-21/C	FACIL	BUENO	7,05	7,1
20953	1	CL	3A	AUT-07	008	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		ROCA	N/D	FACIL	BUENO	7,05	7,1
20954	1	CL	3A	CLI-01	006	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		WOLF	KGW-40	FACIL	BUENO		
20955	1	CL	3A	BOM-01	004	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		ITUR	CD4-100/2438	FACIL	BUENO		
20956	1	CL	3A	DEP-01	001	DEPOSITO ACUMULADOR	DEPOSITOS ACUMULADORES	CUBIERTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
20957	1	CL	3A	FAN-01	004	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42GW0010	FACIL	BUENO	4	5,4
20958	1	CL	3A	FAN-01	005	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42GW0020	FACIL	BUENO	7	9
20959	1	CL	3A	FAN-01	006	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42GW0010	FACIL	BUENO	4	5,4
20960	1	CL	3A	FAN-01	007	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42GW0020	FACIL	BUENO	7	9
20961	1	CL	3A	FAN-01	008	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42GW0020	FACIL	BUENO	7	9
20962	1	CL	3A	FAN-01	009	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42GW0010	FACIL	BUENO	4	5,4
20963	1	CL	3A	FAN-01	010	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42GW0020	FACIL	BUENO	7	9
20964	1	CL	3A	FAN-01	011	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42GW0010	FACIL	BUENO	4	5,4
20965	1	CL	3A	FAN-01	012	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42GW0020	FACIL	BUENO	7	9
20966	1	CL	3A	FAN-01	013	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42GW0010	FACIL	BUENO	4	5,4
20967	1	CL	3A	FAN-01	014	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42GW0020	FACIL	BUENO	7	9
20968	1	CL	3A	FAN-01	015	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42GW0010	FACIL	BUENO	4	5,4
20969	1	CL	3A	FAN-01	016	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42GW0020	FACIL	BUENO	7	9
20970	1	CL	3A	FAN-01	017	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42GW0020	FACIL	BUENO	7	9
20971	1	CL	3A	FAN-01	018	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42GW0010	FACIL	BUENO	4	5,4
20972	1	CL	3A	FAN-01	019	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42GW0010	FACIL	BUENO	4	5,4
20973	1	CL	3A	FAN-01	020	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42GW0020	FACIL	BUENO	7	9
20974	1	CL	3A	FAN-01	021	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42GW0020	FACIL	BUENO	7	9
20975	1	CL	3A	FAN-01	022	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42GW0020	FACIL	BUENO	7	9
20976	1	CL	3A	FAN-01	023	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42GW0020	FACIL	BUENO	7	9
20977	1	CL	3A	FAN-01	024	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42GW0020	FACIL	BUENO	7	9
20978	1	CL	3A	FAN-01	025	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42GW0020	FACIL	BUENO	7	9
20979	1	CL	3A	FAN-01	026	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42GW0020	FACIL	BUENO	7	9
20980	1	CL	3A	FAN-01	027	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42GW0020	FACIL	BUENO	7	9
20981	1	CL	3A	FAN-01	028	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42GW0020	FACIL	BUENO	7	9
20982	1	CL	3A	FAN-01	029	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	BAJA		CARRIER	42GW0020	FACIL	BUENO	7	9
20983	1	CL	3A	FAN-01	030	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	BAJA		CARRIER	42GW0020	FACIL	BUENO	7	9
20984	1	CL	3A	FAN-01	031	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	BAJA		CARRIER	42GW0010	FACIL	BUENO	4	5,4
20985	1	CL	3A	CLI-01	007	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	BAJA		WOLF	KG-40	FACIL	BUENO		
20986	1	CL	3A	CLI-01	008	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	BAJA		WOLF	KG-40	FACIL	BUENO		
20987	1	CL	3A	CLI-01	009	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	BAJA		ZAVENT	N/D	FACIL	BUENO		
26972	1	CL	3A	FAN-01	033	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TECNIVEL	VHS-440/4T/FV/D+EB/KV	FACIL	BUENO		
26973	1	CL	3A	FAN-01	034	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TECNIVEL	VHS-440/4T/FV/D+EB/KV	FACIL	BUENO		
26974	1	CL	3A	FAN-01	035	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TECNIVEL	VHS-440/4T/FV/D+EB/KV	FACIL	BUENO		
26975	1	CL	3A	FAN-01	036	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TECNIVEL	VHS-440/4T/FV/D+EB/KV	FACIL	BUENO		
26976	1	CL	3A	FAN-01	037	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TECNIVEL	VHS-440/4T/FV/D+EB/KV	FACIL	BUENO		
26977	1	CL	3A	FAN-01	038	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TECNIVEL	VHS-440/4T/FV/D+EB/KV	FACIL	BUENO		
26978	1	CL	3A	FAN-01	039	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TECNIVEL	VHS-440/4T/FV/D+EB/KV	FACIL	BUENO		
26979	1	CL	3A	FAN-01	040	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TECNIVEL	VHS-440/4T/FV/D+EB/KV	FACIL	BUENO		
26980	1	CL	3A	FAN-01	041	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TECNIVEL	VHS-440/4T/FV/D+EB/KV	FACIL	BUENO		
26981	1	CL	3A	FAN-01	042	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TECNIVEL	VHS-440/4T/FV/D+EB/KV	FACIL	BUENO		
27760	2	CL	3A	AUT-03	009	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RR7188V3B	FACIL	BUENO	3	3,4
27761	3	CL	3A	AUT-07	010	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FCQ7188V3B	FACIL	BUENO	3	3,4
29320	1		3A			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		CUBIERTA		DAIKIN	FCQ7188V3B	FACIL	BUENO		
29321	1		3A			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FCQ7188V3B	FACIL	BUENO		
30721	1	CL	3B	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	BL2KU1	FACIL	BUENO	-	-
30722	1	CL	3B			CONDENSADORA		CUBIERTA		DAIKIN		FACIL	BUENO		
21091	1	CL	3B	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RYX10K	FACIL	BUENO	23	
21092	1	CL	3B	AUT-07	002	UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXYC40	FACIL	BUENO		
21093	1	CL	3B	AUT-07	003	UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXYC25	FACIL	BUENO		
21094	1	CL	3B	AUT-07	004	UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXYC25	FACIL	BUENO		
21095	1	CL	3B	AUT-07	005	UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXYC25	FACIL	BUENO		
21096	1	CL	3B	AUT-07	006	UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXYC25	FACIL	BUENO		
21099	1	CL	3B	BOM-01	001	BOMBA CIRCULADORA EN BANCADA	BOMBA CIRCULADORA EN BANCADA	PLANTA BAJA		ITUR	CD4-65/177A	FACIL	BUENO		
21100	1	CL	3B	AUT-03	007	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RNY10KY1R	FACIL	BUENO	23	
21101	1	CL	3B	AUT-07	008	UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXFY40	FACIL	BUENO		
21102	1	CL	3B	AUT-07	009	UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXFY40	FACIL	BUENO		
21103	1	CL	3B	AUT-07	010	UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXFY25	FACIL	BUENO		
21104	1	CL	3B	AUT-07	011	UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXFY40	FACIL	BUENO		
21105	1	CL	3B	AUT-07	012	UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXFY40	FACIL	BUENO		
21106	1	CL	3B	AUT-07	013	UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXFY25	FACIL	BUENO		
21107	1	CL	3B	AUT-07	014	UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXFY25	FACIL	BUENO		
21108	1	CL	3B	AUT-07	015	UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXFY25	FACIL	BUENO		
21109	1	CL	3B	AUT-07	016	UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXFY32	FACIL	BUENO		
21110	1	CL	3B	AUT-03	017	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	N/D	FACIL	BUENO	23	
21111	1	CL	3B	AUT-07	018	UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXFY20	FACIL	BUENO		
21112	1	CL	3B	AUT-07	019	UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXFY80	FACIL	BUENO		

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
21113	1	CL	3B	AUT-07	020	UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXYF50	FACIL	BUENO		
21114	1	CL	3B	AUT-07	021	UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXYC25	FACIL	BUENO		
21115	1	CL	3B	AUT-07	022	UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXYC25	FACIL	BUENO		
21116	1	CL	3B	AUT-07	023	UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXYC25	FACIL	BUENO		
21117	1	CL	3B	AUT-07	024	UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXYC25	FACIL	BUENO		
21118	1	CL	3B	AUT-07	025	UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXYC25	FACIL	BUENO		
21119	1	CL	3B	AUT-07	026	UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXYC25	FACIL	BUENO		
21120	1	CL	3B	AUT-03	027	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	N/D	FACIL		23	
21121	1	CL	3B	AUT-07	028	UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXYF50	FACIL			
21122	1	CL	3B	AUT-07	029	UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXYF100	FACIL			
21123	1	CL	3B	AUT-07	030	UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXYF100	FACIL			
21124	1	CL	3B	AUT-07	031	UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXYF80	FACIL			
21125	1	CL	3B	AUT-07	032	UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXYC40	FACIL			
21126	1	CL	3B	AUT-07	033	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXYC32	FACIL			
21127	1	CL	3B	AUT-07	034	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXYC32	FACIL			
21128	1	CL	3B	AUT-07	035	UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXYC50	FACIL			
21129	1	CL	3B	AUT-07	036	UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXYF50	FACIL			
21130	1	CL	3B	AUT-07	037	UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXYF50	FACIL			
21131	1	CL	3B	AUT-03	038	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RXY10K1Y1	FACIL		23	
21132	1	CL	3B	AUT-07	039	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC32	FACIL			
21133	1	CL	3B	AUT-07	040	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC32	FACIL			
21134	1	CL	3B	AUT-07	041	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC32	FACIL			
21135	1	CL	3B	AUT-07	042	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC32	FACIL			
21136	1	CL	3B	AUT-07	043	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYF50	FACIL			
21137	1	CL	3B	AUT-07	044	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYF50	FACIL			
21138	1	CL	3B	AUT-07	045	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC32	FACIL			
21139	1	CL	3B	AUT-07	046	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC32	FACIL			
21140	1	CL	3B	AUT-07	047	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC32	FACIL			
21141	1	CL	3B	AUT-07	048	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	BYBC1361W1	FACIL			
21142	1	CL	3B	AUT-07	049	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC32	FACIL			
21143	1	CL	3B	AUT-07	050	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYF50	FACIL			
21144	1	CL	3B	AUT-03	051	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	N/D	FACIL	BUENO	23	20
21145	1	CL	3B	AUT-07	052	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC40	FACIL			
21146	1	CL	3B	AUT-07	053	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC40	FACIL			
21147	1	CL	3B	AUT-07	054	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYF40	FACIL			
21148	1	CL	3B	AUT-07	055	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYF63	FACIL			
21149	1	CL	3B	AUT-07	056	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYF32	FACIL			
21150	1	CL	3B	AUT-07	057	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYF50	FACIL			
21151	1	CL	3B	AUT-07	058	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC40	FACIL			
21152	1	CL	3B	AUT-07	059	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYF63	FACIL			
21153	1	CL	3B	AUT-07	060	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYF63	FACIL			
21154	1	CL	3B	AUT-07	061	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC40	FACIL			
21155	1	CL	3B	AUT-07	062	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYF63	FACIL			
21156	1	CL	3B	AUT-07	063	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC40	FACIL			
21157	1	CL	3B	AUT-03	064	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	N/D	FACIL		23	
21158	1	CL	3B	AUT-07	065	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC32	FACIL			
21159	1	CL	3B	AUT-07	066	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYF32	FACIL			
21160	1	CL	3B	AUT-07	067	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC32	FACIL			
21161	1	CL	3B	AUT-07	068	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC32	FACIL			
21162	1	CL	3B	AUT-07	069	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC32	FACIL			
21163	1	CL	3B	AUT-07	070	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC32	FACIL			
21164	1	CL	3B	AUT-07	071	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYF20	FACIL			
21165	1	CL	3B	AUT-07	072	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC32	FACIL			
21166	1	CL	3B	AUT-07	073	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC25	FACIL			
21167	1	CL	3B	AUT-07	074	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC40	FACIL			
21168	1	CL	3B	FAN-01	001	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA	TERMOVEN		CF-20	FACIL			
21169	1	CL	3B	FAN-01	002	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA	TERMOVEN		CF-40	FACIL			
21170	1	CL	3B	FAN-01	003	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA	TERMOVEN		CF-20	FACIL			
21171	1	CL	3B	FAN-01	004	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA	TERMOVEN		CF-20	FACIL			
21172	1	CL	3B	FAN-01	005	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA	TERMOVEN		CF-40	FACIL			
21173	1	CL	3B	FAN-01	006	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA	TERMOVEN		CF-20	FACIL			
21174	1	CL	3B	DOM-01	001	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		TOSHIBA	RAC-46G	FACIL		2,28	
21175	1	CL	3B	DOM-01	002	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		TOSHIBA	RAC-46G	FACIL		2,28	
21176	1	CL	3B	AUT-03	075	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	A0H9RSGC	FACIL		2,75	3,35
21177	1	CL	3B	AUT-07	076	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	ASH9RSGCW	FACIL		2,7	3,35
21178	1	CL	3B	AUT-03	077	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	A0H9RSEC	FACIL		2,76	4,2
21179	1	CL	3B	AUT-07	078	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	ASH9RSGCW	FACIL		2,76	4,2
21180	1	CL	3B	AUT-03	079	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	MUH-07LV	FACIL		2,2	2,5
21181	1	CL	3B	AUT-07	080	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	MUH-07LV	FACIL		2,2	2,5
21182	1	CL	3B	AUT-03	081	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	MUH-12LV	FACIL		3,4	3,1
21183	1	CL	3B	AUT-07	082	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	MUH-12LV	FACIL		3,4	3,9
21184	1	CL	3B	AUT-03	083	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	MUH-18NV	FACIL	BUENO	5,4	5,4
21185	1	CL	3B	AUT-07	084	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BIBLIOTECA AMPARO NAVARRO		DAIKIN	MUH-18NV	FACIL		5,1	5,4
21186	1	CL	3B	AUT-03	085	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	PLH-3VKA	FACIL		3,14	3,15
21187	1	CL	3B	AUT-07	086	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	PLH-3	FACIL		3,14	3,15
21188	1	CL	3B	AUT-03	087	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	A0H12RSGC	FACIL		3,45	4,05
21189	1	CL	3B	AUT-07	088	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	ASH12RSGCW	FACIL		3,45	4,05
21190	1	CL	3B	AUT-03	089	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	A0G45RCF3L	FACIL		12,7	13,7
21191	1	CL	3B	AUT-07	090	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMER PISO		GENERAL	A0G45RLA3W	FACIL		12,7	13,7
21081	1	CL	3C	AUT-03	002	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	P.BAJA		GENERAL	ASO-18RA-TEF	FACIL	BUENO		

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)
21132	1	CL	3C	AUT-04	003	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	N/D	FACIL	BUENO		
21133	1	CL	3C	AUT-04	004	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	N/D	FACIL	BUENO		
21134			3C			UDAD INTERIOR EVAPORADORA FRIO TECHO		PLANTA SEGUNDA		DAIKIN					
21135			3C			UDAD INTERIOR EVAPORADORA FRIO TECHO		PLANTA SEGUNDA		DAIKIN					
21166			3C			UDAD INTERIOR EVAPORADORA FRIO TECHO		PLANTA SEGUNDA		DAIKIN					
21167			3C			UDAD INTERIOR EVAPORADORA FRIO TECHO		PLANTA SEGUNDA		DAIKIN					
21192	1	CL	3C	AUT-13	005	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	AOH-302-B-38E1	FACIL	BUENO	28	28,5
21193			3C			ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA		PRIMERA PLANTA		PANASONIC					
21194	1	CL	3C	AUT-03	006	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		TOSHIBA	RAV-S1250HE5	FACIL	BUENO	3	
21196	1	CL	3C	AUT-13	007	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	MUBH190K933	FACIL	BUENO	19,4	22
21197	1	CL	3C	DOM-01	001	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	AKY-7BN-W	FACIL	BUENO		
21198	1	CL	3C	AUT-03	008	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		SAUNIER DUAL	026HWO	FACIL	BUENO	2,6	3
21199	1	CL	3C	AUT-07	009	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		SAUNIER DUAL	N/D	FACIL	BUENO		
21201	1	CL	3C	AUT-03	010	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
21202	1	CL	3C	AUT-08	011	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
21203	1	CL	3C	AUT-03	012	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO	5	
21204	1	CL	3C	AUT-03	013	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	P.BAJA		GENERAL	N/D	FACIL	BUENO		
21205	1	CL	3C	AUT-03	014	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		S & P	N/D	FACIL	BUENO		
21206	1	CL	3C	AUT-08	015	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		S & P	ABS-H50	FACIL	BUENO		
21207	1	CL	3C	AUT-03	016	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	DF0-712-21/B	FACIL	BUENO	7,8	
21208	1	CL	3C	AUT-08	023	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA	DFM7125-21	FACIL	BUENO		
21209	1	CL	3C	AUT-03	017	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		SAUNIER DUAL	026HWO	FACIL	BUENO	2,6	3
21210	1	CL	3C	AUT-08	018	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		SAUNIER DUAL	N/D	FACIL	BUENO		
21211	1	CL	3C	AUT-03	019	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	AVO70-8B21ED2	FACIL	BUENO	7,05	7,1
21212			3C			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		GENERAL					
21213	1	CL	3C	DOM-01	003	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	AKY7ABN-W	FACIL	BUENO	3	
21214	1	CL	3C	DOM-01	004	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		TOSHIBA	N/D	FACIL	BUENO	3	
21216	1	CL	3C	DOM-01	005	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		PANASONIC	N/D	FACIL	BUENO	4,3	
21217			3C			ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA		SEGUNDA PLANTA		TOSHIBA					
21218	1	CL	3C	DOM-01	006	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO	3	
21219	1	CL	3C	DOM-01	007	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		TOSHIBA	N/D	FACIL	BUENO	3	
21220	1	CL	3C	DOM-01	008	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		TOSHIBA	N/D	FACIL	BUENO	3	
21221	1	CL	3C	DOM-01	009	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		TOSHIBA	N/D	FACIL	BUENO	3	
21222	1	CL	3C	DOM-01	010	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		PANASONIC	N/D	FACIL	BUENO	3	
21224	1	CL	3C	DOM-01	011	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FUJITSU	N/D	FACIL	BUENO	3	
21225	1	CL	3C	DOM-01	012	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FUJITSU	AKY-7BN-W	FACIL	BUENO	3	
21227	1	CL	3C	DOM-01	013	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FUJITSU	AKY7ABN-W	FACIL	BUENO	3	
21229	1	CL	3C	AUT-03	020	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	P.BAJA		TOSHIBA	RAV-S125S88	FACIL	BUENO		
21230			3C			UDAD INTERIOR EVAPORADORA FRIO		PRIMERA PLANTA		GENERAL					
21231	1	CL	3C	AUT-06	021	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		HUSHON	N/D	FACIL	BUENO		
21232	1	CL	3C	DOM-01	014	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		TOSHIBA	N/D	FACIL	BUENO	3	
21233	1	CL	3C	AUT-06	022	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		HUSHON	N/D	FACIL	BUENO		
21234	1	CL	3C	DOM-01	015	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO	3	
21235	1	CL	3C	DOM-01	016	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	N/D	FACIL	BUENO	3	
21236	1	CL	3C	DOM-01	017	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FUJITSU	AKY7ABN-W	FACIL	BUENO	3	
21237	1	CL	3C	DOM-01	018	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FUJITSU	AKY7ABN-W	FACIL	BUENO	3	
21238	1	CL	3C	DOM-01	019	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FUJITSU	N/D	FACIL	BUENO	3	
21239	1	CL	3C	DOM-01	020	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FUJITSU	AKY7ABN-W	FACIL	BUENO	3	
21240	1	CL	3C	DOM-01	021	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FUJITSU	AKY7ABN-W	FACIL	BUENO	3	
21241	1	CL	3C	DOM-01	022	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FUJITSU	AKY7ABN-W	FACIL	BUENO	3	
21242	1	CL	3C	DOM-01	023	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FUJITSU	AKY7ABN-W	FACIL	BUENO	3	
27502			3C			UNIDAD EVAPORADORA CONDUCTOS		PLANTA PRIMERA		TOSHIBA					
27502			3C			UNIDAD EVAPORADORA CONDUCTOS		PLANTA PRIMERA		GENERAL					
27502			3C			UNIDAD EVAPORADORA CONDUCTOS		PLANTA PRIMERA		TOSHIBA					
27502			3C			UNIDAD EVAPORADORA CONDUCTOS		PLANTA PRIMERA		GENERAL					
27506			3C			UNIDAD EVAPORADORA CONDUCTOS		PRIMERA PLANTA		ROCA					
27506			3C			UNIDAD EVAPORADORA CONDUCTOS		PLANTA PRIMERA		ROCA					
27785	1	CL	3C			UNIDAD EVAPORADORA CONDUCTOS		PRIMERA PLANTA		CARRIER					
27788	1	CL	3C	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	MUBH190K933	FACIL	BUENO	19,4	220
27829	1	CL	3C	AUT-03	024	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RSKY10HJ7W1	FACIL	BUENO	11,8	
27830	1	CL	3C	AUT-07	025	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	N/D	FACIL	BUENO		
27831	1	CL	3C	AUT-07	026	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	N/D	FACIL	BUENO		
27832	1	CL	3C	AUT-07	027	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXY563HJ7V1	FACIL	BUENO		
27833	1	CL	3C	AUT-07	028	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXY550HJ7V1	FACIL	BUENO		
27834	1	CL	3C	AUT-07	029	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXY550HJ7V1	FACIL	BUENO		
27835	1	CL	3C	AUT-07	030	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXY563HJ7V1	FACIL	BUENO		
27975	1	CL	3C	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	27976	GENERAL	AOH24LMAM2	FACIL	BUENO	7,8	9
27976	1	CL	3C	AUT-02		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	27975	GENERAL	AOH24LMAM2	FACIL	BUENO		
27977	1	CL	3C	AUT-02		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	27975	GENERAL	AOH24LMAM2	FACIL	BUENO		
27978	1	CL	3C	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	27979	GENERAL	AUH45LBYL	FACIL	BUENO	12,5	14
27979	1	CL	3C	AUT-02		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	27978	GENERAL	AUH45LUAS	FACIL	BUENO		
27980	1	CL	3C	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	27981	GENERAL	AOH45LBYL	FACIL	BUENO	12,5	14
27981	1	CL	3C	AUT-02		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	27980	GENERAL	AUH45LUAS	FACIL	BUENO		
27982	1	CL	3C	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	27983						
27983	1	CL	3C	AUT-02		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	27982	DAITSU	DOS-18UM	FACIL	BUENO	2	2,9
28284	1	CL	3C	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA-YORK	DBO-100BG	FACIL	BUENO	3,8	3,9
28285	1	CL	3C	AUT-07		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA-YORK	DBK-100BG	FACIL	BUENO		
28431	1	CL	3C	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	28432	FIRSTLINE	FAC1240CH-O	FACIL	BUENO		
28432	1	CL	3C	AUT-02		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	28431	FIRSTLINE	FAC12407CM				
28433	1	CL	3C	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	28434	SAUNIER DUVAL	O28EHWO	FACIL	BUENO	2,8	2,95

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
28434	1	CL	3C	AUT-02		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	28433	SAUNIER DUVAL	O2BEHMY				
28435	1	CL	3C	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	28436	GENERAL	AOH12TFA5	FACIL	BUENO	2,3	3,8
28436	1	CL	3C	AUT-02		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	28435	GENERAL	AOH12TFA5				
28437	1	CL	3C	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	28438	GENERAL	AOG12USAI L	FÁCIL	BUENO	3,5	4,2
28438	1	CL	3C	AUT-02		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	28437	GENERAL	AOG12USAI L				
28439	1	CL	3C	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	28440	GENERAL	AOH24LMAM 2	FÁCIL	BUENO	7,8	12,2
28440	1	CL	3C	AUT-02		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	28439	GENERAL	AOH45LIBYL				
28441	1	CL	3C	AUT-02		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	28439	GENERAL	AOH45LIBYL				
28442	1	CL	3C	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	28443	GENERAL	AOH45LIBYL	FACIL	BUENO		
28443	1	CL	3C	AUT-02		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	28442	GENERAL	AUH45LUAS				
32801	1	CL	3C			FANCOIL		PLANTA SEGUNDA		ROCA YORK	YHK40-2	FACIL	BUENO		
32802	1	CL	3C			FANCOIL		PLANTA SEGUNDA		ROCA YORK	YHK40-2	FACIL	BUENO		
32803	1	CL	3C			FANCOIL		PLANTA SEGUNDA		ROCA YORK	YHK40-2	FACIL	BUENO		
32804	1	CL	3C			FANCOIL		PLANTA SEGUNDA		ROCA YORK	YHK40-2	FACIL	BUENO		
32805	1	CL	3C			FANCOIL		PLANTA SEGUNDA		ROCA YORK	YHK40-2	FACIL	BUENO		
32806	1	CL	3C			FANCOIL		PLANTA SEGUNDA		ROCA YORK	YHK40-2	FACIL	BUENO		
32807	1	CL	3C			FANCOIL		PLANTA SEGUNDA		ROCA YORK	YHK40-2	FACIL	BUENO		
32808	1	CL	3C			FANCOIL		PLANTA SEGUNDA		ROCA YORK	YHK40-2	FACIL	BUENO		
32809	1	CL	3C			FANCOIL		PLANTA SEGUNDA		ROCA YORK	YHK40-2	FACIL	BUENO		
32810	1	CL	3C			FANCOIL		PLANTA SEGUNDA		ROCA YORK	YHK40-2	FACIL	BUENO		
32811	1	CL	3C			FANCOIL		PLANTA SEGUNDA		ROCA YORK	YHK40-2	FACIL	BUENO		
32812	1	CL	3C			FANCOIL		PLANTA SEGUNDA		ROCA YORK	YHK40-2	FACIL	BUENO		
32813	1	CL	3C			FANCOIL		PLANTA SEGUNDA		ROCA YORK	YHK40-2	FACIL	BUENO		
32814	1	CL	3C			FANCOIL		PLANTA SEGUNDA		ROCA YORK	YHK40-2	FACIL	BUENO		
32815	1	CL	3C			FANCOIL		PLANTA SEGUNDA		ROCA YORK	YHK40-2	FACIL	BUENO		
32816	1	CL	3C			FANCOIL		PLANTA SEGUNDA		ROCA YORK	YHK40-2	FACIL	BUENO		
32817	1	CL	3C			FANCOIL		PLANTA SEGUNDA		ROCA YORK	YHK40-2	FACIL	BUENO		
32818	1	CL	3C			FANCOIL		PLANTA SEGUNDA		ROCA YORK	YHK40-2	FACIL	BUENO		
32895	1	CL	3C			CLIMATIZADOR		CUBIERTA		TERMOMOV	CLA-2020/2-E	FACIL	BUENO		
3C-ADV-01	1	CL	3C			ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA		PLANTA PRIMERA		PANASONIC					
3C-ADV-01	1	CL	3C			ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA		PLANTA PRIMERA		PANASONIC		FACIL	BUENO		
3C-BMB-01	1	CL	3C			BOMBA SENCILLA		PLANTA BAJA							
3C-CL01	1	CL	3C			CLIMATIZADOR		PLANTA BAJA							
3C-MP-05	1	CL	3C			UDAD INTERIOR EVAPORADORA FRIO TECHO		PLANTA BAJA		FUJITSU					
3C-MP-05	1	CL	3C			UDAD INTERIOR EVAPORADORA FRIO TECHO		PLANTA BAJA		FUJITSU		FACIL	BUENO		
3C-MP-06	1	CL	3C			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		PLANTA SEGUNDA		INTERCLISA					
21243	1	CL	3F	AUT-09	001	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21255	1	CL	3F	AUT-09	002	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21256	1	CL	3F	AUT-09	003	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21257	1	CL	3F	AUT-09	004	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21258	1	CL	3F	AUT-09	005	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21259	1	CL	3F	AUT-09	006	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21260	1	CL	3F	AUT-09	007	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21261	1	CL	3F	AUT-09	008	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21262	1	CL	3F	AUT-09	009	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21263	1	CL	3F	AUT-09	010	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21264	1	CL	3F	AUT-09	011	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21265	1	CL	3F	AUT-09	012	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21266	1	CL	3F	AUT-09	013	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21267	1	CL	3F	AUT-09	014	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21268	1	CL	3F	AUT-09	015	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21269	1	CL	3F	AUT-09	016	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21270	1	CL	3F	AUT-09	017	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21271	1	CL	3F	AUT-09	018	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21272	1	CL	3F	AUT-09	019	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	MALO		
21273	1	CL	3F	AUT-09	020	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21274	1	CL	3F	AUT-09	021	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21275	1	CL	3F	AUT-09	022	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21276	1	CL	3F	AUT-09	023	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21277	1	CL	3F	AUT-09	024	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21278	1	CL	3F	AUT-09	025	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21279	1	CL	3F	AUT-09	026	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21280	1	CL	3F	AUT-09	027	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21281	1	CL	3F	AUT-09	028	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	MALO		
21282	1	CL	3F	AUT-07	029	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	N/D	FACIL	BUENO		
21283	1	CL	3F	AUT-07	030	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	N/D	FACIL	BUENO		
21284	1	CL	3F	AUT-09	031	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21285	1	CL	3F	AUT-09	032	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21286	1	CL	3F	AUT-09	033	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21287	1	CL	3F	AUT-09	034	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21288	1	CL	3F	AUT-07	035	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	N/D	FACIL	BUENO		
21289	1	CL	3F	AUT-09	036	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21290	1	CL	3F	AUT-09	037	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21291	1	CL	3F	AUT-09	038	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21292	1	CL	3F	AUT-09	039	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21293	1	CL	3F	AUT-09	040	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21294	1	CL	3F	AUT-09	041	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21295	1	CL	3F	AUT-09	042	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21296	1	CL	3F	AUT-09	043	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		
21297	1	CL	3F	AUT-09	044	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	ELEC.CONTROL	FACIL	BUENO		

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
21298	1	CL	3F	AUT-09	045	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	ELEC. CONTROL	FACIL	BUENO		
21299	1	CL	3F	AUT-09	046	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	ELEC. CONTROL	FACIL	BUENO		
21310	1	CL	3F	AUT-07	051	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		TECNIVEL	N/D	FACIL	BUENO		
21311	1	CL	3F	AUT-07	052	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		TECNIVEL	N/D	FACIL	BUENO		
21312	1	CL	3F	AUT-09	053	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	ELEC. CONTROL	FACIL	BUENO		
21313	1	CL	3F	AUT-09	054	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	ELEC. CONTROL	FACIL	BUENO		
21315	1	CL	3F	AUT-09	055	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	ELEC. CONTROL	FACIL	BUENO		
21316	1	CL	3F	AUT-09	056	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	ELEC. CONTROL	FACIL	BUENO		
21317	1	CL	3F	AUT-09	057	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	ELEC. CONTROL	FACIL	BUENO		
21318	1	CL	3F	AUT-09	058	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	ELEC. CONTROL	FACIL	BUENO		
21319	1	CL	3F	AUT-09	059	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	ELEC. CONTROL	FACIL	BUENO		
21320	1	CL	3F	AUT-09	060	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	ELEC. CONTROL	FACIL	BUENO		
21321	1	CL	3F	AUT-09	061	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	ELEC. CONTROL	FACIL	BUENO		
21322	1	CL	3F	AUT-09	062	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	ELEC. CONTROL	FACIL	BUENO		
21323	1	CL	3F	AUT-09	063	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	ELEC. CONTROL	FACIL	BUENO		
21324	1	CL	3F	AUT-09	064	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	ELEC. CONTROL	FACIL	BUENO		
21325	1	CL	3F	AUT-09	065	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	ELEC. CONTROL	FACIL	BUENO		
21326	1	CL	3F	AUT-09	066	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	ELEC. CONTROL	FACIL	BUENO		
21327	1	CL	3F	AUT-09	067	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	ELEC. CONTROL	FACIL	BUENO		
21328	1	CL	3F	AUT-09	068	FAN-COIL DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	ELEC. CONTROL	FACIL	BUENO		
21329			3F			UND. INT. F/C SUELO		SEGUNDA PLANTA		CARRIER	ELEC. CONTROL	FACIL	BUENO		
21330			3F			UND. INT. F/C SUELO		SEGUNDA PLANTA		CARRIER	ELEC. CONTROL	FACIL	BUENO		
21331	1	CL	3F	VEN-02	001	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		N/D	80-19FF1653H	FACIL	BUENO		
21332	1	CL	3F	VEN-02	002	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		N/D	80-19FF1653H	FACIL	BUENO		
21333	1	CL	3F	VEN-02	003	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		N/D	80-19FF1653H	FACIL	BUENO		
21334			3F			EXTRACTOR		CUBIERTA		N/D	80-19FF1653H				
21335			3F			EXTRACTOR		CUBIERTA		N/D	80-19FF1653H				
21336	1	CL	3F	AUT-03	069	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
21343			3F			EXTRACTOR		CUBIERTA			80-19FF1653H				
21344			3F			EXTRACTOR		CUBIERTA			80-19FF1654H				
21345			3F			EXTRACTOR		CUBIERTA			80-19FF1653H				
21346	1	CL	3F	CU-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TECNIVEL	2L1231-A/98	FACIL	BUENO		
21347	1	CL	3F	AUT-03	070	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	AOY24RAW1	FACIL	BUENO		
21348	1	CL	3F	INT-01	001	INTERCAMBIADOR DE PLACAS	INTERCAMBIADORES AGUA	CUBIERTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
21349			3F			EXTRACTOR		CUBIERTA	10591		80-19FF1653H				
21350	1	CL	3F	BOM-01	001	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	C48060041-P1-9641	FACIL	BUENO		
21351	1	CL	3F	BOM-01	002	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	C48065032-P1-9817	FACIL	BUENO		
21352	1	CL	3F	BOM-01	003	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	C48065032-P1-9818	FACIL	BUENO		
21353	1	CL	3F	BOM-01	004	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	C48065032-P1-9819	FACIL	BUENO		
21354	1	CL	3F	BOM-01	005	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	C48065032-P1-9820	FACIL	BUENO		
21355	1	CL	3F	VEN-01	010	VENTILADOR	VENTILADORES	CUBIERTA		N/D	80-19FF1654H	FACIL	BUENO		
28364	1	CL	3F			UNIDAD CONDENSADORA EXT. POR AIRE		CUBIERTA	10591	DAIKIN	RKX50F2V1B				
28365	1	CL	3F			UDAD INT. EVAPORADORA/FRIO MURAL		PLANTA BAJA	10591	DAIKIN	FTKX5002V1W				
29943	1		3F			UND. INT. F/C TECHO		PLANTA BAJA	10552	TECNIVEL					
29944	1		3F			UND. INT. F/C TECHO		PLANTA BAJA	10552	TECNIVEL					
29945	1		3F			UND. INT. F/C TECHO		PLANTA BAJA	10552	TECNIVEL					
29946	1		3F			UND. INT. F/C SUELO		PRIMERA PLANTA	10569	CARRIER	ELEC. CONTROL				
29947	1		3F			UND. INT. F/C TECHO		PRIMERA PLANTA	10569	TECNIVEL					
29948	1		3F			UND. INT. F/C SUELO		PRIMERA PLANTA	10569	CARRIER	ELEC. CONTROL				
30783	1	CL	3F			UDAD INT. EVAPORADORA/FRIO MURAL		PRIMERA PLANTA	10569	GENERAL	ASH14AGD				
30784	1	CL	3F			UNIDAD CONDENSADORA EXT. POR AIRE		PRIMERA PLANTA	10569	GENERAL	AOH14AGD				
30785	1	CL	3F			UND. INT. F/C SUELO		PRIMERA PLANTA	10569	CARRIER	ELEC. CONTROL				
30786	1	CL	3F			UND. INT. F/C SUELO		PRIMERA PLANTA	10569	CARRIER	ELEC. CONTROL				
30787	1	CL	3F			UDAD INT. EVAPORADORA/FRIO MURAL		PRIMERA PLANTA	10569	FUJITSU	ASY24RAF-W				
30789	1	CL	3F			UND. INT. F/C SUELO		SEGUNDA PLANTA	10588	CARRIER	ELEC. CONTROL				
30790	1	CL	3F			UND. INT. F/C SUELO		SEGUNDA PLANTA	10588	CARRIER	ELEC. CONTROL				
21356			3G			UNIDAD CONDENSADORA EXT. POR AIRE		CUBIERTA		GENERAL	AOH9R5GC			2,7	3,3
21357			3G			UNIDAD INT. EVAPORADORA FRIO MURAL		SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AUH9R			2,7	3,3
21358	1	CL	3G	DOM-01	001	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	N/D	FACIL	BUENO		
21364	1	CL	3G	AUT-03	003	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOH12RSIC	FACIL	BUENO	3,25	3,8
21365	1	CL	3G	AUT-05	004	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	N/D	FACIL	BUENO	3,25	3,8
21366	1	CL	3G	AUT-03	005	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOH12RS5GC	FACIL	BUENO	3,4	3,95
21367	1	CL	3G	AUT-05	006	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AUH12R	FACIL	BUENO	3,4	3,95
21368	1	CL	3G	AUT-03	007	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOH12RS5GC	FACIL	BUENO	3,4	3,95
21369	1	CL	3G	AUT-05	008	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AUH12R	FACIL	BUENO	3,4	3,95
21370	1	CL	3G	AUT-03	009	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOH12RS5GC	FACIL	BUENO	3,4	3,95
21371	1	CL	3G	AUT-05	010	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AUH12R	FACIL	BUENO	3,4	3,95
21372	1	CL	3G	AUT-03	011	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOH9R5GC	FACIL	BUENO	2,7	3,3
21373	1	CL	3G	AUT-05	012	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AUH9R	FACIL	BUENO	2,7	3,3
21374	1	CL	3G	AUT-03	013	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOH9R5GC	FACIL	BUENO	2,7	3,3
21375	1	CL	3G	AUT-05	014	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AUH9R	FACIL	BUENO	2,7	3,3
21376	1	CL	3G	AUT-03	015	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		SAMSUNG	ASM-120GERX	FACIL	BUENO	S/ND	S/ND
21377	1	CL	3G	AUT-05	016	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		SAMSUNG	N/D	FACIL	BUENO		
21378	1	CL	3G	AUT-07	017	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG45R	FACIL	BUENO	13,9	15,4
21379	1	CL	3G	AUT-03	018	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	ADG45RCF3L	FACIL	BUENO	13,9	15,4
21380	1	CL	3G	AUT-07	019	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG45R	FACIL	BUENO	13,9	15,4
21381	1	CL	3G	AUT-03	020	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	ADG45RCF3L	FACIL	BUENO	13,9	15,4
21382	1	CL	3G	AUT-07	021	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG45R	FACIL	BUENO	13,9	15,4
21383	1	CL	3G	AUT-03	022	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	ADG45RCF3L	FACIL	BUENO	13,9	15,4
21384	1	CL	3G	AUT-07	023	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG45R	FACIL	BUENO	13,9	15,4

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	CLASE MAQUINARIO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
21385	1	CL	3G	AUT-03	024	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	13,9	15,4
21386	1	CL	3G	AUT-07	025	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG45R	FACIL	BUENO	13,9	15,4
21387	1	CL	3G	AUT-03	026	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	13,9	15,4
21388	1	CL	3G	AUT-07	027	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG45R	FACIL	BUENO	13,9	15,4
21389	1	CL	3G	AUT-03	028	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	13,9	15,4
21390	1	CL	3G	AUT-07	029	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG45R	FACIL	BUENO	13,9	15,4
21391	1	CL	3G	AUT-03	030	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	13,9	15,4
21392	1	CL	3G	AUT-07	031	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG45R	FACIL	BUENO	13,9	15,4
21393	1	CL	3G	AUT-03	032	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	13,9	15,4
21394	1	CL	3G	AUT-07	033	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG45R	FACIL	BUENO	13,9	15,4
21395	1	CL	3G	AUT-03	034	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	13,9	15,4
21396	1	CL	3G	AUT-07	035	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG45R	FACIL	BUENO	13,9	15,4
21397	1	CL	3G	AUT-03	036	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	13,9	15,4
21399	1	CL	3G	AUT-07	037	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA	N/D	FACIL	BUENO		
21400	1	CL	3G	AUT-02	038	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	ROCA		GENERAL		FACIL	BUENO		
22001	1	CL	3G	AUT-03	039	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG30R8ML	FACIL	BUENO	8,6	8,8
22002	1	CL	3G	AUT-07	040	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG30R	FACIL	BUENO	8,6	8,8
22003	1	CL	3G	AUT-03	041	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RLF3C	FACIL	BUENO	13,9	15,4
22004	1	CL	3G	AUT-07	042	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG45R	FACIL	BUENO	13,9	15,4
22005	1	CL	3G	AUT-03	043	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RLF3C	FACIL	BUENO	13,9	15,4
22006	1	CL	3G	AUT-07	044	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG45R	FACIL	BUENO	13,9	15,4
22007	1	CL	3G	AUT-02	045	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		INTERCLISA	RUF68A201	FACIL	BUENO		
22008	1	CL	3G	AUT-07	046	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		INTERCLISA	RUF68A201	FACIL	BUENO		
22009	1	CL	3G	AUT-03	047	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	N/D	FACIL	BUENO	8,6	8,8
22010	1	CL	3G	AUT-07	048	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AOG30R8ML	FACIL	BUENO	8,6	8,8
22011	1	CL	3G	AUT-03	049	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AUG30R	FACIL	BUENO	8,6	8,8
22012	1	CL	3G	AUT-07	050	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AOG30R8ML	FACIL	BUENO	8,6	8,8
22013	1	CL	3G	AUT-03	051	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AUG30R	FACIL	BUENO	8,6	8,8
22014	1	CL	3G	AUT-07	052	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AOG30R8ML	FACIL	BUENO	8,6	8,8
22015	1	CL	3G	AUT-03	053	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AUG30R	FACIL	BUENO	8,6	8,8
22016	1	CL	3G	AUT-07	054	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AOG30R8ML	FACIL	BUENO	8,6	8,8
22017	1	CL	3G	AUT-03	055	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AUG30R	FACIL	BUENO	13,9	15,4
22018	1	CL	3G	AUT-07	056	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	13,9	15,4
22019	1	CL	3G	AUT-03	057	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AUG45R	FACIL	BUENO	8,6	8,8
22020	1	CL	3G	AUT-07	058	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AOG30R8ML	FACIL	BUENO	8,6	8,8
22021	1	CL	3G	AUT-03	059	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AUG30R	FACIL	BUENO	8,6	8,8
22022	1	CL	3G	AUT-07	060	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AOG30R8ML	FACIL	BUENO	8,6	8,8
22023	1	CL	3G	AUT-03	061	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AUG30R	FACIL	BUENO	8,6	8,8
22024	1	CL	3G	AUT-07	062	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AOG30R8ML	FACIL	BUENO	8,6	8,8
22025	1	CL	3G	AUT-03	063	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AUG30R	FACIL	BUENO	8,6	8,8
22026	1	CL	3G	AUT-07	064	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AOG30R8ML	FACIL	BUENO	8,6	8,8
22027	1	CL	3G	AUT-03	065	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AUG30R	FACIL	BUENO	8,6	8,8
22028	1	CL	3G	AUT-07	066	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AOG30R8ML	FACIL	BUENO	8,6	8,8
22029	1	CL	3G	AUT-03	067	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AUG30R	FACIL	BUENO	8,6	8,8
22030	1	CL	3G	AUT-07	068	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AOG30R8ML	FACIL	BUENO	8,6	8,8
22031			3G			CLIMATIZADOR		PLANTA BAJA		TECNIVEL	AUG30R				
22032			3G			CLIMATIZADOR		PLANTA BAJA		TECNIVEL	CHB 30-5				
22033			3G	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	12,7	13,8
22034			3G			UDAD INT. EVAPORADORA F/C TECHO		PRIMERA							
28444	1	CL	3G	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOH12V5CC	FACIL	BUENO		
28444	1	CL	3G	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOH72U5CC	FACIL	BUENO	3,2	37,5
28445	1	CL	3G			UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	ASH12USCCW				
21401			3H			ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA		PLANTA BAJA		PANASONIC					
21497	1	CL	3H	AUT-02	054	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		INTERCLISA	RT108-B	FACIL	BUENO	30,5	35,3
21498	1	CL	3H	DOM-01	001	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		PANASONIC	N/D	FACIL	BUENO	4,3	
21499	1	CL	3H	CLI-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOMOVEN	CL-2015/2	FACIL	BUENO		
21500	1	CL	3H	CLI-01	002	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA			N/D	FACIL	BUENO		
21709	1	CL	3H	AUT-03	059	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG18UNCKL	FACIL	BUENO	4,8	5,4
21710	1	CL	3H	AUT-07	060	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	N/D	FACIL	BUENO		
21717	1	CL	3H	AUT-03	061	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG18UNCKL	FACIL	BUENO	4,8	5,4
21718	1	CL	3H	AUT-07	062	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	N/D	FACIL	BUENO		
21733	1	CL	3H	VEN-02	001	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S&P	CVTT-7/7-0,37	FACIL	BUENO		
21758	1	CL	3H	AUT-03	057	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	N/D	FACIL	BUENO		
21759	1	CL	3H	AUT-07	058	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	N/D	FACIL	BUENO		
22035	1	CL	3H	AUT-07	001	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG-45R	FACIL	BUENO	12,4	13,4
22036	1	CL	3H	AUT-03	002	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG-45RC3FL	FACIL	BUENO	12,4	13,4
22037	1	CL	3H	AUT-07	003	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG-45R	FACIL	BUENO	12,4	13,4
22038	1	CL	3H	AUT-03	004	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG-45RC3FL	FACIL	BUENO	12,4	13,4
22039	1	CL	3H	AUT-07	005	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG-45RC3FL	FACIL	BUENO	12,4	13,4
22040	1	CL	3H	AUT-03	006	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG-45RCF3L	FACIL	BUENO	12,4	13,4
22041	1	CL	3H	AUT-07	007	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG-45R	FACIL	BUENO	12,4	13,4
22042	1	CL	3H	AUT-03	008	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG-45RC3FL	FACIL	BUENO	12,4	13,4
22043	1	CL	3H	AUT-07	009	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG-45R	FACIL	BUENO	12,4	13,4
22044	1	CL	3H	AUT-03	010	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG-45RC3FL	FACIL	BUENO	12,4	13,4
22045	1	CL	3H	AUT-07	011	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG-45R	FACIL	BUENO	12,4	13,4
22046	1	CL	3H	AUT-03	012	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG-45RC3FL	FACIL	BUENO	12,4	13,4
22047	1	CL	3H	DOM-01	002	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG-45R	FACIL	BUENO	12,4	13,4
22048	1	CL	3H	AUT-03	013	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG-45RC3FL	FACIL	BUENO	12,4	13,4
22049	1	CL	3H	AUT-07	014	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG-45R	FACIL	BUENO	12,4	13,4
22050	1	CL	3H	AUT-03	015	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG-45RC3FL	FACIL	BUENO	12,4	13,4

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
22051	1	CL	3H	AUT-07	016	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG-45R	FACIL	BUENO	12,4	13,4
22052	1	CL	3H	DOM-01	003	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	N/D	FACIL	BUENO		
22053	1	CL	3H	DOM-01	004	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	N/D	FACIL	BUENO		
22054	1	CL	3H	DOM-01	005	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	N/D	FACIL	BUENO		
22055	1	CL	3H	DOM-01	006	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA	N/D	FACIL	BUENO		
22058	1	CL	3H	AUT-03	019	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	AHO-300-F-38/A	FACIL	BUENO		
22059	1	CL	3H	AUT-05	020	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		REFAC	N/D	FACIL	BUENO		
22060	1	CL	3H	AUT-03	021	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		REFAC	N/D	FACIL	BUENO		
22061	1	CL	3H	AUT-07	022	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUG-45R	FACIL	BUENO	12,4	13,4
22062	1	CL	3H	AUT-03	023	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG-45RCF3L	FACIL	BUENO	12,4	13,4
22063	1	CL	3H	AUT-07	024	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUG-45R	FACIL	BUENO	12,4	13,4
22064	1	CL	3H	AUT-03	025	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	ADG-45RCF3L	FACIL	BUENO	12,4	13,4
22065	1	CL	3H	AUT-07	026	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUG-45R	FACIL	BUENO	12,4	13,4
22066	1	CL	3H	AUT-03	027	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	ADG-45RCF3L	FACIL	BUENO	12,4	13,4
22069	1	CL	3H	AUT-05	030	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	AS9Y9AIF-W	FACIL	BUENO		
22070	1	CL	3H	AUT-03	031	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	AOY9ABS2	FACIL	BUENO		
22071	1	CL	3H	AUT-05	032	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	AS9Y9AIF-W	FACIL	BUENO		
22072	1	CL	3H	AUT-03	033	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	AOY9ABS2	FACIL	BUENO		
22073	1	CL	3H	AUT-05	034	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	AS9Y9AIF-W	FACIL	BUENO		
22074	1	CL	3H	AUT-05	035	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	AS9Y9AIF-W	FACIL	BUENO		
22075	1	CL	3H	AUT-05	036	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO		
22076	1	CL	3H	AUT-03	037	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	30YL-09C703EJ-40	FACIL	BUENO		
22077	1	CL	3H	AUT-05	038	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	AS9Y9AIF-W	FACIL	BUENO		
22078	1	CL	3H	AUT-03	039	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	AOY19ABS2	FACIL	BUENO		
22079	1	CL	3H	DOM-01	007	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		PANASONIC	CW-1201FE	FACIL	BUENO		
22080	1	CL	3H	AUT-05	040	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		AIRWELL	N/D	FACIL	BUENO		
22081	1	CL	3H	AUT-03	041	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		AIRWELL	N/D	FACIL	BUENO		
22082	1	CL	3H	AUT-03	042	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO		
22083	1	CL	3H	AUT-05	043	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO		
22084	1	CL	3H	AUT-05	044	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA YORK	N/D	FACIL	BUENO		
22085	1	CL	3H	AUT-03	045	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	AVO-120-BB-38EL	FACIL	BUENO	13,3	14,3
22086	1	CL	3H	AUT-05	046	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	AS9Y9AIF-W	FACIL	BUENO		
22087	1	CL	3H	AUT-03	047	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	AOY19ABS2	FACIL	BUENO		
22088	1	CL	3H	AUT-05	048	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	AS9Y9AIF-W	FACIL	BUENO		
22093	1	CL	3H	AUT-02	050	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		INTERCLISA	RT108-B	FACIL	BUENO	30,5	35,3
22097	1	CL	3H	AUT-02	053	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		INTERCLISA	RT162-B/1	FACIL	BUENO	38,3	43,5
27836	1	CL	3H	AUT-03	063	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	AVO-90-BB-21/B	FACIL	BUENO	10000	9000
27837	1	CL	3H	AUT-07	064	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA	BLI-101-BB E12	FACIL	BUENO	10000	9000
27838	1	CL	3H	AUT-03	065	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AQH45LJBYL	FACIL	BUENO	12,5	14
27839	1	CL	3H	AUT-07	066	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUH45LUAS	FACIL	BUENO		
27840	1	CL	3H	AUT-03	067	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AUH45LJBYL	FACIL	BUENO	12,5	14
27841	1	CL	3H	AUT-07	068	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUH45LUAS	FACIL	BUENO		
27843	1	CL	3H	AUT-03	069	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AQH24LMAM	FACIL	BUENO		
27844	1	CL	3H	AUT-07	070	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	ASH9LMACW	FACIL	BUENO	7,8	12,12
27845	1	CL	3H	AUT-07	071	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	ASH9LMACW	FACIL	BUENO		
28366	1	CL	3H	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AQH90TLC	FACIL	BUENO		
28367	1	CL	3H	AUT-02		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	ASHA07LCC	FACIL	BUENO		
28446	1	CL	3H	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MITSUBISHI	PUH-PHVHA	FACIL	BUENO	8,6	
28447	1	CL	3H	AUT-02		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MITSUBISHI	PUH-PHVHA	FACIL	BUENO		
	1	CL	3H	AUT-02		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	AUTÓNOMO PARTIDO	CUBIERTA		GENERAL	AQHR24LCL	FACIL	BUENO	7	8
21446	1	CL	3I	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG30ABHL	FACIL	BUENO		
21447	1	CL	3I	AUT-05	002	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	ASG30AGA-W	FACIL	BUENO	8,2	
21449	1	CL	3I	DOM-01	002	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	ALH27APB-W	FACIL	BUENO	7,9	
21450	1	CL	3I	CLI-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	CHB-30-S	FACIL	BUENO		
21451	1	CL	3I	CLI-01	002	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
21452	1	CL	3I	DOM-01	003	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		TOSHIBA	RAC-30G	FACIL	BUENO	3,5	
21454	1	CL	3I	DOM-01	004	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GLASIER	G-16-K	FACIL	BUENO		
21455	1	CL	3I	DOM-01	005	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FUJITSU	AFY13RAM-W	FACIL	BUENO	3,7	3,7
21456	1	CL	3I	DOM-01	006	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FUJITSU	AFT12ABS-W	FACIL	BUENO	3,7	
21457	1	CL	3I	DOM-01	007	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		TOSHIBA	RAC-30G	FACIL	BUENO	3,5	
21458	1	CL	3I	DOM-01	008	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AKG9ABN-W	FACIL	BUENO	2,5	
21459	1	CL	3I	DOM-01	009	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		TOSHIBA	RAC-46G	FACIL	BUENO	2,28	
21461	1	CL	3I	DOM-01	010	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FUJITSU	AKY7AAN-W	FACIL	BUENO	2	
21462	1	CL	3I	DOM-01	011	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AKG7AAN-W	FACIL	BUENO	2	
21463	1	CL	3I	DOM-01	012	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FUJITSU	AKY7AAN-W	FACIL	BUENO	2	
21464	1	CL	3I	DOM-01	013	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FUJITSU	AKY7AAN-W	FACIL	BUENO	2	
21465	1	CL	3I	DOM-01	014	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		PANASONIC	CW-240-VS 225D	FACIL	BUENO	6,28	
21466	1	CL	3I	DOM-01	015	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		PANASONIC	CW-240-VS 225D	FACIL	BUENO	6,28	
21468	1	CL	3I	DOM-01	016	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		JAIMEX	GA-12630-H	FACIL	BUENO	3,37	3,52
21470	1	CL	3I	DOM-01	017	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		PANASONIC	CW-240VS225D	FACIL	BUENO	6,28	
21471	1	CL	3I	DOM-01	018	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		JAIMEX	GA-12630-H	FACIL	BUENO	3,37	3,52
21472	1	CL	3I	DOM-01	019	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		JAIMEX	GA-12630-H	FACIL	BUENO	3,37	3,52
21473	1	CL	3I	DOM-01	020	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		JAIMEX	GA-12630-H	FACIL	BUENO	3,37	3,52
21474	1	CL	3I	DOM-01	021	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		JAIMEX	GA-12630-H	FACIL	BUENO	3,37	3,52
21475	1	CL	3I	DOM-01	022	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		JAIMEX	GA-12630-H	FACIL	BUENO	3,37	3,52
21476	1	CL	3I	DOM-01	023	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		JAIMEX	GA-1863FH	FACIL	BUENO	5,13	5,13
21477	1	CL	3I	AUT-04	003	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		HITECSA	B5H251	FACIL	BUENO	7,6	
21478	1	CL	3I	AUT-03	004	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		HITECSA	AXC251	FACIL	BUENO		
21479	1	CL	3I	AUT-08	005	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		KELON	FKR-35GW1D	FACIL	BUENO	3,5	3,8
21480	1	CL	3I	AUT-03	006	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		KELON	FKR-35GW1D	FACIL	BUENO	3,6	

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)
21481	1	CL	3i	AUT-08	007	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FUJI ELECTRIC	RSW127RC	FACIL	BUENO	3,4	4
21482	1	CL	3i	AUT-03	008	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FUJI ELECTRIC	ROW127RC	FACIL	BUENO		
21483	1	CL	3i	AUT-07	009	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		HITECSA	BSHB171	FACIL	BUENO	4,7	4,8
21484	1	CL	3i	AUT-03	010	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		HITECSA	AXCB171	FACIL	BUENO		
21485	1	CL	3i	AUT-05	011	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	ASG9AJF-W	FACIL	BUENO	2,7	
21486	1	CL	3i	AUT-03	012	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AOG9AJNF	FACIL	BUENO		
21487	1	CL	3i	AUT-08	013	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FUJITSU	ASY9SEC-W	FACIL	BUENO	2,7	3,3
21488	1	CL	3i	AUT-03	014	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FUJITSU	AOY9SEC	FACIL	BUENO		
21489	1	CL	3i	AUT-08	015	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	ASH9RSJC-W	FACIL	BUENO	2,5	2,95
21490	1	CL	3i	AUT-03	016	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOH9RSJC	FACIL	BUENO		
21491	1	CL	3i	AUT-08	017	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	ASY7RAS	FACIL	BUENO	2,2	2,5
21492	1	CL	3i	AUT-03	018	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	AOY7RAS	FACIL	BUENO		
21493	1	CL	3i	AUT-08	019	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	ASY9RSD-W	FACIL	BUENO	2,7	3,3
21494	1	CL	3i	AUT-03	020	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	AOY9RSD	FACIL	BUENO		
21495	1	CL	3i	AUT-08	021	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	ASY9RSD-W	FACIL	BUENO	2,7	3,3
21496	1	CL	3i	AUT-03	022	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	AOY9RSD	FACIL	BUENO		
22079	1	CL	3i	DOM-01	024	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		JAIMEX	GA-12630-H	FACIL	BUENO	3,37	3,52
22272			3i			UDAD CONDENSADORA EXT. POR AIRE		PLANTA BAJA		GENERAL	AOH7USNC				
27535			3i			UDAD INT. EVAPORADORA/FRIO-CAL MURAL		SEGUNDA		TASAKI					
27536			3i			UDAD CONDENSADORA EXT. POR AIRE		CUBIERTA		TASAKI					
29270	1		3i			UDAD CONDENSADORA EXT. POR AIRE		PLANTA BAJA		GENERAL	AOH2YCMAKL				
29271	1		3i			UDAD INT. EVAPORADORA/FRIO-CAL MURAL		PLANTA BAJA		GENERAL					
29273	1		3i			UDAD INT. EVAPORADORA/FRIO-CAL MURAL		PLANTA BAJA		GENERAL					
29953	1		3i			EXTRACTOR		CUBIERTA		CSM MOTORS					
29954	1		3i			EXTRACTOR		CUBIERTA		CSM MOTORS					
29955	1		3i			EXTRACTOR		CUBIERTA		CSM MOTORS					
30719	1	CL	3i			ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA		PRIMERA		GENERAL					22272
21402	1	CL	3i	DOM-01	001	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FUJITSU	AFT16RAD-W	FACIL	BUENO	4,7	4,7
21403	1	CL	3i	FAN-01	005	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-512T	FACIL	BUENO		
21404	1	CL	3i	FAN-01	006	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-512T	FACIL	BUENO		
21405	1	CL	3i	FAN-01	007	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-312T	FACIL	BUENO		
21406	1	CL	3i	FAN-01	001	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-512T	FACIL	BUENO		
21407	1	CL	3i	FAN-01	002	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-312T	FACIL	BUENO		
21408	1	CL	3i	FAN-01	003	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-512T	FACIL	BUENO		
21409	1	CL	3i	CLI-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CL-2018/2	FACIL	BUENO	76	
21410	1	CL	3i	FAN-01	004	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TECNIVEL	FCHB-30-SEP	FACIL	BUENO		
21411	1	CL	3i	CLI-01	002	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	CHE-25-S	FACIL	BUENO		
21412	1	CL	3i	DOM-01	005	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		TOSHIBA	RAC-45SHW	FACIL	BUENO	4,98	4,98
21413	1	CL	3i	DOM-01	006	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GLASIER	G-24-GA	FACIL	BUENO	6,97	
21414	1	CL	3i	DOM-01	007	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	AKY7-RAS	FACIL	BUENO		
21415	1	CL	3i	DOM-01	008	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	AKT7 ACN-W	FACIL	BUENO		
21416	1	CL	3i	DOM-01	009	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	AKT7 ACN-W	FACIL	BUENO	2	
21417	1	CL	3i	DOM-01	010	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	AKT7 ACN-W	FACIL	BUENO	2	
21418	1	CL	3i	DOM-01	011	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GLASIER	G-14-K	FACIL	BUENO	1,7	
21419	1	CL	3i	DOM-01	012	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		INTERCLISA	LK-45-F	FACIL	BUENO	4,55	
21420	1	CL	3i	DOM-01	013	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	AKY-9RAS-W	FACIL	BUENO		
21421	1	CL	3i	DOM-01	014	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		JAIMEX	X	FACIL	BUENO		
21422	1	CL	3i	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG14RZAL	FACIL	BUENO	3,9	4,35
21423	1	CL	3i	AUT-07	002	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUG14RGA	FACIL	BUENO	3,9	4,35
21424	1	CL	3i	AUT-03	003	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG14RZAL	FACIL	BUENO	3,9	4,35
21425	1	CL	3i	AUT-07	004	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AUG14RGA	FACIL	BUENO	3,9	4,35
21426	1	CL	3i	AUT-03	005	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MITSUBISHI	SUH-1.6VR2	FACIL	BUENO	3,6	4,5
21427	1	CL	3i	AUT-07	006	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MITSUBISHI	SLH-1.6AR	FACIL	BUENO	4	4,5
21428	1	CL	3i	AUT-03	007	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO-50AG-21	FACIL	BUENO	4,82	4,1
21429	1	CL	3i	AUT-07	008	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA	MXH-18A15/DBK50	FACIL	BUENO	4,32	4,6
21430	1	CL	3i	AUT-03	009	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO-35AG-21	FACIL	BUENO	4,82	4,1
21431	1	CL	3i	AUT-07	010	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA	MXH-12A15-D13K35	FACIL	BUENO	3,03	3,33
21432	1	CL	3i	AUT-03	011	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO-50AG-21	FACIL	BUENO	4,72	4,1
21433	1	CL	3i	AUT-07	012	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA	MXH-18A15/DBK50	FACIL	BUENO	4,32	4,6
21434	1	CL	3i	AUT-03	013	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	DBO-76AR-407-CLAK	FACIL	BUENO	5,8	5,8
21435	1	CL	3i	AUT-07	014	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA YORK	MXH-24A15/DBK70	FACIL	BUENO	6,7	6,7
21436	1	CL	3i	AUT-03	015	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG18RNCL	FACIL	BUENO	6,7	6,7
21437	1	CL	3i	AUT-07	016	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AUG18RGA	FACIL	BUENO	4,8	5,3
21438	1	CL	3i	AUT-03	017	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG14RZAL	FACIL	BUENO	4,8	5,3
21439	1	CL	3i	AUT-07	018	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AUG14RGA	FACIL	BUENO	3,9	4,35
21440	1	CL	3i	AUT-03	019	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		LG	LS-T18GAAL	FACIL	BUENO	3,9	4,35
21441	1	CL	3i	AUT-08	020	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		LG	LS-T18GABL	FACIL	BUENO	5,27	5,56
21442	1	CL	3i	AUT-03	021	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	AOY12AJSF	FACIL	BUENO	5,27	5,56
21443	1	CL	3i	AUT-05	022	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	ASY12AIF-W	FACIL	BUENO	3,5	
21444	1	CL	3i	AUT-03	023	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	AOY12AJSF	FACIL	BUENO	3,5	
21445	1	CL	3i	AUT-05	024	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	ASY12AIF-W	FACIL	BUENO	3,5	
21501	1	CL	3i	VEN-02	001	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		SEIPLE	N/D	FACIL	BUENO		
21502	1	CL	3i	VEN-02	002	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		SEIPLE	N/D	FACIL	BUENO		
21503	1	CL	3i	VEN-02	003	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		SEIPLE	N/D	FACIL	BUENO		
21504	1	CL	3i	VEN-02	004	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		HURNER-FUNKEN GMBH	HFR250-150	FACIL	BUENO		
21505	1	CL	3i	VEN-02	005	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		HURNER-FUNKEN GMBH	HFR250-150	FACIL	BUENO		
21506	1	CL	3i	VEN-02	006	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		SODECA	HTTI-45-4T	FACIL	BUENO		
21507	1	CL	3i	VEN-02	007	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		HURNER-FUNKEN GMBH	HFR250-150	FACIL	BUENO		
21508	1	CL	3i	VEN-02	008	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		SODECA	HTTI-45-4T	FACIL	BUENO		
21509	1	CL	3i	VEN-02	009	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		SODECA	HTTI-45-4T	FACIL	BUENO		

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
21510	1	CL	3j	VEN-02	010	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		SEIPLE	N/D	FACIL	BUENO		
27796	1	CL	3j	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAITSU	DOS12HTAB	FACIL	BUENO	3,2	3,5
27797	1	CL	3j			UDAD INT. EVAPORADORA FRIO MURAL		CUBIERTA		DAITSU					
28274	1	CL	3j			UDAD INT. EVAPORADORA		SEGUNDA PLANTA		HITACHI	RCIM 1.0 FSN				
28275	1	CL	3j			UDAD INT. EVAPORADORA		SEGUNDA PLANTA		HITACHI	RPK-1.0FSN1M				
28276	1	CL	3j			UDAD INT. EVAPORADORA		SEGUNDA PLANTA		HITACHI	RPK-1.0FSN1M				
28278	1	CL	3j			UDAD INT. EVAPORADORA		SEGUNDA PLANTA		HITACHI	RCIM 1.0 FSN				
28279	1	CL	3j			UDAD INT. EVAPORADORA		SEGUNDA PLANTA		HITACHI	RCIM 1.0 FSN				
28280	1	CL	3j			UDAD INT. EVAPORADORA		SEGUNDA PLANTA		HITACHI	RCIM 1.5 FSN				
28281	1	CL	3j			UDAD INT. EVAPORADORA		SEGUNDA PLANTA		HITACHI	RCIM 1.5 FSN				
28336	1	CL	3j	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		HITACHI	RAS-3HVRNE	FACIL	BUENO		
28337	1	CL	3j	AUT-02		UNIDAD INTERIOR		SEGUNDA PLANTA		HITACHI	RCI-3.0FSN1E	FACIL	BUENO		
28338	1	CL	3j	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		HITACHI	RAS-3HVRNE	FACIL	BUENO		
28339	1	CL	3j	AUT-02		UNIDAD INTERIOR		SEGUNDA PLANTA		HITACHI	RCI-3.0FSN1E	FACIL	BUENO		
28340	1	CL	3j	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		HITACHI	RAS-4FSVNE	FACIL	BUENO		
28341	1	CL	3j	AUT-02		UNIDAD INTERIOR		SEGUNDA PLANTA		HITACHI	RPK-1.0FSN1M	FACIL	BUENO		
28342	1	CL	3j	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		HITACHI	RAS-5FSVNE	FACIL	BUENO		
28343	1	CL	3j	AUT-02		UNIDAD INTERIOR		SEGUNDA PLANTA		HITACHI	RCIM 1.0 FSN	FACIL	BUENO		
28344	1	CL	3j	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		HITACHI	RAS-2.5HVRNE	FACIL	BUENO		
28345	1	CL	3j	AUT-02		UNIDAD INTERIOR		SEGUNDA PLANTA		HITACHI	RCI-2.5FSN1E	FACIL	BUENO		
28390	1	CL	3j	VEN-02		VENTILADOR	VENTILADORES	CUBIERTA		S & P	5147303100	FACIL	BUENO		
28391	1	CL	3j	VEN-02		VENTILADOR	VENTILADORES	CUBIERTA		S & P	5147303100	FACIL	BUENO		
28392	1	CL	3j	VEN-02		VENTILADOR	VENTILADORES	CUBIERTA		S & P	5147020400	FACIL	BUENO		
28393	1	CL	3j	VEN-02		VENTILADOR	VENTILADORES	CUBIERTA		S & P	5147020400	FACIL	BUENO		
28394	1	CL	3j	VEN-02		VENTILADOR	VENTILADORES	CUBIERTA		S & P	5113212400	FACIL	BUENO		
28395	1	CL	3j	VEN-02		VENTILADOR	VENTILADORES	CUBIERTA		S & P	5147303100	FACIL	BUENO		
28396	1	CL	3j	VEN-02		VENTILADOR	VENTILADORES	CUBIERTA		S & P	5147020400	FACIL	BUENO		
28397	1	CL	3j	VEN-02		VENTILADOR	VENTILADORES	CUBIERTA		S & P	5137000200	FACIL	BUENO		
28398	1	CL	3j	VEN-02		VENTILADOR	VENTILADORES	CUBIERTA		S & P	5113213200	FACIL	BUENO		
28399	1	CL	3j	VEN-02		VENTILADOR	VENTILADORES	CUBIERTA		S & P	5137920400	FACIL	BUENO		
28452	1	CL	3j	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CENNI	ARC3500	FACIL	BUENO		
28453	1	CL	3j	AUT-02		UNIDAD INTERIOR		SEGUNDA PLANTA		CENNI	ARC3500	FACIL	BUENO		
28454	1	CL	3j	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AQH12LCC	FACIL	BUENO	3,8	4,8
28455	1	CL	3j	AUT-02		UNIDAD INTERIOR		PRIMERA PLANTA		GENERAL	ASHA12LCC	FACIL	BUENO		
28456	1	CL	3j	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AQH18LMAKL	FACIL	BUENO	4,9	5,2
28457	1	CL	3j	AUT-02		UNIDAD INTERIOR		PRIMERA PLANTA		GENERAL	AQH18LMAKL	FACIL	BUENO		
28458	1	CL	3j	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AQH36LNAWL	FACIL	BUENO	10	10,8
28459	1	CL	3j	AUT-02		UNIDAD INTERIOR		PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUH36LVAS	FACIL	BUENO		
28460	1	CL	3j	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AQH45LJBYL	FACIL	BUENO	12,5	14
28461	1	CL	3j	AUT-02		UNIDAD INTERIOR		PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUH45LVAS	FACIL	BUENO		
29210	1	CL	3j	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA-YORK	DB0-75RG	FACIL	BUENO	2,6	2,7
29211	1	CL	3j	AUT-08		UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA-YORK	DBK-75BG	FACIL	BUENO	2,6	2,7
29212	1	CL	3j	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA-YORK	DB0-75RG	FACIL	BUENO	2,6	2,7
29213	1	CL	3j	AUT-08		UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA-YORK	DBK-75BG	FACIL	BUENO	2,6	2,7
29949	1		3j			UDAD INT. EVAPORADORA		SEGUNDA PLANTA		HITACHI	RPK-1.0FSN1M				
29958	1	CL	3j	VEN-02		EXTRACTOR	EXTRACTORES	PB cl		CHAYSOL	N/D	MALO	BUENO		
	1	CL	3j	AUT-02		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		HITACHI	RCIM 1.0 FSN	FACIL	BUENO		
	1	CL	3j	AUT-02		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		HITACHI	RCIM 1.0 FSN	FACIL	BUENO		
	1	CL	3j	AUT-02		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		HITACHI	RPK-1.0FSN1M	FACIL	BUENO		
	1	CL	3j	AUT-02		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		HITACHI	RPK-1.0FSN1M	FACIL	BUENO		
	1	CL	3j	AUT-02		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		HITACHI	RCIM 1.0 FSN	FACIL	BUENO		
	1	CL	3j	AUT-02		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		HITACHI	RCIM 1.0 FSN	FACIL	BUENO		
	1	CL	3j	AUT-02		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		HITACHI	RCIM 1.5 FSN	FACIL	BUENO		
	1	CL	3j	AUT-02		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		HITACHI	RCIM 1.5 FSN	FACIL	BUENO		
21511	1	CL	3K	AUT-08	001	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	ASG17R5B-W	FACIL	BUENO	4,5	5
21512	1	CL	3K	AUT-03	002	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AGG17R8N	FACIL	BUENO	4,5	5
21513	1	CL	3K	AUT-08	003	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FUJITSU	ASY30RSC-1	FACIL	BUENO	8	8,8
21514	1	CL	3K	AUT-03	004	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	AOY30RBE	FACIL	BUENO	8	8,8
21515	1	CL	3K	AUT-05	005	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	ASH9ANG-W	FACIL	BUENO	2,8	
21516	1	CL	3K	AUT-03	006	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AQH19AMB2	FACIL	BUENO	5,5	
21517	1	CL	3K	AUT-05	007	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	ASH9ANG-W	FACIL	BUENO	2,8	
21518	1	CL	3K	AUT-03	008	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	AOY14RNA	FACIL	BUENO	4	4,8
21519	1	CL	3K	AUT-08	009	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	ASY14RSA-W	FACIL	BUENO	4	4,8
21520	1	CL	3K	AUT-03	010	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AQH12R5CC	FACIL	BUENO	3,4	4
21521	1	CL	3K	AUT-08	011	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	ASH12R5GC-W	FACIL	BUENO	3,4	4
21522	1	CL	3K	AUT-03	012	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AQH9R5GC	FACIL	BUENO	2,7	3,3
21523	1	CL	3K	AUT-08	013	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	ASH9R5GC-W	FACIL	BUENO	2,7	3,3
21524	1	CL	3K	AUT-03	014	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	AOY7RAS	FACIL	BUENO	2,2	2,4
21525	1	CL	3K	AUT-08	015	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	ASY7RAF-W	FACIL	BUENO	2,2	2,4
21526	1	CL	3K	AUT-03	016	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	AQH12R5F	FACIL	BUENO	3,3	4
21527	1	CL	3K	AUT-08	017	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	ASY12RUF-W	FACIL	BUENO	3,3	4
21528	1	CL	3K	AUT-03	018	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
21529	1	CL	3K	AUT-09	019	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
21530	1	CL	3K	AUT-03	020	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		HITACHI	RAC-2142CH	FACIL	BUENO	3,8	3,8
21531	1	CL	3K	AUT-09	021	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		HITACHI	RAS146CHF	FACIL	BUENO	3,8	3,8
21532	1	CL	3K	AUT-03	022	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG-24AA	FACIL	BUENO	7	
21533	1	CL	3K	AUT-05	023	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	ASG-24AB-W	FACIL	BUENO	7	
21534	1	CL	3K	AUT-03	024	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		TOSHIBA	RAS-22GAH	FACIL	BUENO	2,5	3,5
21535	1	CL	3K	AUT-08	025	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		TOSHIBA	RAS-22GKH-W	FACIL	BUENO	2,5	3,5
21536	1	CL	3K	AUT-03	026	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AQH9ANEC	FACIL	BUENO	2,7	

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
21537	1	CL	3K	AUT-05	027	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	ASH9ASEC-W	FACIL	BUENO	2,7	
21538	1	CL	3K	AUT-03	028	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG-24AA	FACIL	BUENO	7	
21539	1	CL	3K	AUT-05	029	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	ASG-24AB-W	FACIL	BUENO	7	
21540	1	CL	3K	AUT-03	030	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG-18RA	FACIL	BUENO	5,2	5,3
21541	1	CL	3K	AUT-08	031	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	ASG-18RA-W	FACIL	BUENO	5,2	5,3
21542	1	CL	3K	AUT-03	032	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOH9R5GC	FACIL	BUENO	2,7	3,3
21543	1	CL	3K	AUT-08	033	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	ASH9R5GC-W	FACIL	BUENO	2,7	3,3
21544	1	CL	3K	AUT-03	034	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG17RBN	FACIL	BUENO	4,4	5
21545	1	CL	3K	AUT-08	035	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	ASG17R5B-W	FACIL	BUENO	4,4	5
21546	1	CL	3K	AUT-03	036	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOH14RNE	FACIL	BUENO	4	4,8
21547	1	CL	3K	AUT-08	037	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	ASH14RSE-W	FACIL	BUENO	4	4,8
21548	1	CL	3K	AUT-03	038	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOH9R5GC	FACIL	BUENO	2,7	3,3
21549	1	CL	3K	AUT-08	039	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	ASH9R5GC-W	FACIL	BUENO	2,7	3,3
21550	1	CL	3K	AUT-03	040	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		HITECSA	CCHB-401	FACIL	BUENO	12	12,8
21551	1	CL	3K	AUT-07	041	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		HITECSA	BSHR-401	FACIL	BUENO	12	12,8
21552	1	CL	3K	AUT-13	042	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		TOPAIR	DME-PC-81	FACIL	BUENO		
21553	1	CL	3K	AUT-07	043	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		TOPAIR	CLV-RC-81-B	FACIL	BUENO		
21554	1	CL	3K	ENF-02	001	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		ROCA YORK	YCAL0241R8XA	FACIL	BUENO	240	270
21555	1	CL	3K	DOM-01	001	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		PANASONIC	CW-240V522SD	FACIL	BUENO	6,28	
21556	1	CL	3K	DOM-01	002	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
21557	1	CL	3K	DOM-01	003	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		PANASONIC	CW-240V522SD	FACIL	BUENO	6,28	
21558	1	CL	3K	DOM-01	004	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
21559	1	CL	3K	DOM-01	005	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GLASIER	G.14.KA	FACIL	BUENO	4	
21560	1	CL	3K	DOM-01	006	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		WINNER	N/D	FACIL	BUENO		
21561	1	CL	3K	FAN-01	001	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	426WCO16	FACIL	BUENO	8,3	10,6
21562	1	CL	3K	FAN-01	002	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	426WCO16	FACIL	BUENO	8,3	10,6
21563	1	CL	3K	FAN-01	003	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42GHC008	FACIL	BUENO	4	4,5
21564	1	CL	3K	FAN-01	004	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42GHC012	FACIL	BUENO	5,9	8,5
21565	1	CL	3K	FAN-01	005	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42GHC012	FACIL	BUENO	5,9	8,5
21566	1	CL	3K	FAN-01	006	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42GHC008	FACIL	BUENO	4	4,5
21567	1	CL	3K	FAN-01	007	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42GHC016	FACIL	BUENO	8,3	10,6
21568	1	CL	3K	FAN-01	008	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42GHC016	FACIL	BUENO	8,3	10,6
21569	1	CL	3K	FAN-01	009	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42GHC016	FACIL	BUENO	8,3	10,6
21570	1	CL	3K	FAN-01	010	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOMOVEN	CL-201812	FACIL	BUENO	7,6	
21571			3K			CLIMATIZADOR		PLANTA BAJA		TECNIVEL	CHB-36-SEP				
21572			3K			VENTILADOR		PLANTA BAJA		TECNIVEL	CHE 25-S				
21573	1	CL	3K	DOM-01	007	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		PANASONIC	N/D	DIFICIL	BUENO	4,3	
22165	1	CL	3K	BOM-01	001	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		ITUR	CS4-65/250C/1,5	DIFICIL	BUENO		
22166	1	CL	3K	BOM-01	002	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		ITUR	CS4-125/250G/9	DIFICIL	BUENO		
22167	1	CL	3K	VEX-01	001	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	CUBIERTA		VAREM	MAXIVAREM LR	DIFICIL	BUENO		
22168	1	CL	3K	DEP-01	001	DEPOSITO ACUMULADOR	DEPOSITOS ACUMULADORES	CUBIERTA		N/D	N/D	DIFICIL	BUENO		
26695	1	CL	3K	AUT-03	044	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AOG30SUNANL	FACIL	BUENO	7	7,7
26696	1	CL	3K	AUT-07	045	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AUG23UVAUR	FACIL	BUENO		
28282	1	CL	3K	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	FXCVA201HEN	FACIL	BUENO	1,6	1,5
28283	1	CL	3K			UDAD INT. EVAPORADORA/FRI-CAL MURAL		SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	RSX50G2V1B	FACIL	BUENO		
28346	1	CL	3K	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	FTXS50D2 V1W	FACIL	BUENO		
28347	1	CL	3K	AUT-02		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DBO-100BG	FACIL	BUENO	1	1,5
28348	1	CL	3K	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBK 100 BG	FACIL	BUENO		
28349	1	CL	3K	AUT-02		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA	DBK 100 BG	FACIL	BUENO		
28350	1	CL	3K	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO-100BG	FACIL	BUENO	1	1,5
28351	1	CL	3K	AUT-02		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA	DBK 100 BG	FACIL	BUENO		
28352	1	CL	3K	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG9AD	FACIL	BUENO		
28353	1	CL	3K	AUT-02		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	ASG-9AF5	FACIL	BUENO		
28354	1	CL	3K	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG9AD	FACIL	BUENO		
28355	1	CL	3K	AUT-02		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	ASG-9AF5	FACIL	BUENO		
28356	1	CL	3K	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	N/D	FACIL	BUENO		
28357	1	CL	3K	AUT-02		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FUJITSU	N/D	FACIL	BUENO		
28358	1	CL	3K	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MAFERM	MFRN914	FACIL	BUENO	1,3	1,35
28359	1	CL	3K	AUT-02		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		MAFERM	MFRN914	FACIL	BUENO		
28360	1	CL	3K	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO-75BG	FACIL	BUENO	7	7,5
28361	1	CL	3K	AUT-02		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA	DBK-75BG	FACIL	BUENO		
28362	1	CL	3K	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO-75BG	FACIL	BUENO	7	7,5
28363	1	CL	3K	AUT-02		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA	DBK-75BG	FACIL	BUENO		
28368	1	CL	3K	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FUJITSU	N/D	FACIL	BUENO	13	
28369	1	CL	3K	AUT-02		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FUJITSU	ASY9ASO-W	FACIL	BUENO		
28370	1	CL	3K	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FUJITSU	N/D	FACIL	BUENO		
28371	1	CL	3K	AUT-02		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FUJITSU	ASY9ASO-W	FACIL	BUENO		
28372	1	CL	3K	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FUJITSU	N/D	FACIL	BUENO		
28373	1	CL	3K	AUT-02		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FUJITSU	ASY9ASO-W	FACIL	BUENO		
28374	1	CL	3K	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	N/D	FACIL	BUENO		
28375	1	CL	3K	AUT-02		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	ASG17ASL-W	FACIL	BUENO		
28376	1	CL	3K	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		PANASONIC	CL-V18CKE	FACIL	BUENO	3,1	
28377	1	CL	3K	AUT-02		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		PANASONIC	CS-V18CKE	FACIL	BUENO		
28378	1	CL	3K	VEN-02		VENTILADOR	VENTILADORES	CUBIERTA		S & P	5138418800	FACIL	BUENO		
28379	1	CL	3K	VEN-02		VENTILADOR	VENTILADORES	CUBIERTA		S & P	5138418800	FACIL	BUENO		
28380	1	CL	3K	VEN-02		VENTILADOR	VENTILADORES	CUBIERTA		S & P	5137315700	FACIL	BUENO		
28381	1	CL	3K	VEN-02		VENTILADOR	VENTILADORES	CUBIERTA		S & P	5137315700	FACIL	BUENO		
28382	1	CL	3K	VEN-02		VENTILADOR	VENTILADORES	CUBIERTA		S & P	5138253900	FACIL	BUENO		
28383	1	CL	3K	VEN-02		VENTILADOR	VENTILADORES	CUBIERTA		S & P	5137325600	FACIL	BUENO		
28384	1	CL	3K	VEN-02		VENTILADOR	VENTILADORES	CUBIERTA		S & P	5137315700	FACIL	BUENO		

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA																		
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)			
28385	1	CL	3K	VEN-02		VENTILADOR	VENTILADORES	CUBIERTA		S & P	5137315700	FACIL	BUENO					
28386	1	CL	3K	VEN-02		VENTILADOR	VENTILADORES	CUBIERTA		S & P	5137315700	FACIL	BUENO					
28387	1	CL	3K	VEN-02		VENTILADOR	VENTILADORES	CUBIERTA		S & P	5137584800	FACIL	BUENO					
28388	1	CL	3K	VEN-02		VENTILADOR	VENTILADORES	CUBIERTA		S & P	5138076400	FACIL	BUENO					
28389	1	CL	3K	VEN-02		VENTILADOR	VENTILADORES	CUBIERTA		S & P	5138418800	FACIL	BUENO					
29214	1	CL	3K	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA-YORK	DB0-75RG	FACIL	BUENO	2,6	2,7			
29215	1	CL	3K	AUT-08		UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA-YORK	DBK-75BG	FACIL	BUENO	2,6	2,7			
29216	1	CL	3K	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA-YORK	DB0-75RG	FACIL	BUENO	2,6	2,7			
29217	1	CL	3K	AUT-08		UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA-YORK	DBK-75BG	FACIL	BUENO	2,6	2,7			
29222	1	CL	3K	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		HITACHI	RAS-5PSVNE	FACIL	BUENO	14	14,1			
29223	1	CL	3K	AUT-02		UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		HITACHI		FACIL	BUENO	2	2,2			
29224	1	CL	3K	AUT-02		UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		HITACHI		FACIL	BUENO	2	2,2			
29225	1	CL	3K	AUT-02		UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		HITACHI		FACIL	BUENO	2	2,2			
29226	1	CL	3K	AUT-02		UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		HITACHI		FACIL	BUENO	2	2,2			
29227	1	CL	3K	AUT-02		UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		HITACHI		FACIL	BUENO	2	2,2			
29228	1	CL	3K	AUT-02		UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		HITACHI		FACIL	BUENO	2	2,2			
29229	1	CL	3K	AUT-02		UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		HITACHI		FACIL	BUENO	2	2,2			
30070	1	CL	3K			ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		ROCA-YORK	YLAE480P			463	482			
	1	CL	3K	AUT-02		UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		HITACHI		FACIL	BUENO	2	2,2			
	1	CL	3K	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	ENSJC18DFAAA	FACIL	BUENO	2,2	2,6			
	1	CL	3K	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	SRCS27JXS	FACIL	BUENO	2,5	3,1			
21688	1	CL	3M	ENF-02	001	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	PLANTA BAJA		CARRIER	30DQ-100--901--EE--	FACIL	BUENO	265	270			
21689	1	CL	3M	CLI-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CL-201219	FACIL	BUENO					
21690	1	CL	3M	CLI-01	002	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CL-201219	FACIL	BUENO					
21691	1	CL	3M	CLI-01	003	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CL-201219	FACIL	BUENO					
21692	1	CL	3M	CLI-01	004	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CL-201219	FACIL	BUENO					
21693	1	CL	3M	CLI-01	005	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CL-201219	FACIL	BUENO					
21694	1	CL	3M	CLI-01	006	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CL-201219	FACIL	BUENO					
21695	1	CL	3M	CLI-01	007	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CL-201219	FACIL	BUENO					
21696	1	CL	3M	CLI-01	008	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CL-201219	FACIL	BUENO					
21697	1	CL	3M	CLI-01	009	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CL-201219	FACIL	BUENO					
21698	1	CL	3M	FAN-01	001	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-10	FACIL	BUENO					
21699	1	CL	3M	FAN-01	002	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-20	FACIL	BUENO					
21700	1	CL	3M	FAN-01	003	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-40	FACIL	BUENO					
21701	1	CL	3M	FAN-01	004	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-10	FACIL	BUENO					
21702	1	CL	3M	FAN-01	005	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-30	FACIL	BUENO					
21703	1	CL	3M	FAN-01	006	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-30	FACIL	BUENO					
21704	1	CL	3M	FAN-01	007	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-10	FACIL	BUENO					
21705	1	CL	3M	FAN-01	008	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL-450/TFV(3R)JMP	FACIL	BUENO					
21706	1	CL	3M	FAN-01	009	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL-450/TFV(3R)JMP	FACIL	BUENO					
21707	1	CL	3M	FAN-01	010	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-40	FACIL	BUENO					
22152	1	CL	3M	VEK-01	001	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	PLANTA BAJA		VAREM	MAWVAREM	FACIL	BUENO					
22153	1	CL	3M	BOM-01	001	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		ITUR-ZARAUX	CD4-80/176A	FACIL	BUENO					
22154	1	CL	3M	BOM-01	002	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		ITUR-ZARAUX	CD4-80/208B	FACIL	BUENO					
22155	1	CL	3M	BOM-01	003	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		ITUR-ZARAUX	CD4-100/160A	FACIL	BUENO					
22622	1	CL	3M	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		RAINBOW ELECTRIC	ASW-H12AA/HAR	FACIL	BUENO	3,2	3,8			
22623	1	CL	3M	AUT-08	002	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		RAINBOW ELECTRIC	ASW-H12AA/HAR	FACIL	BUENO	3,2	3,8			
22624	1	CL	3M	AUT-03	003	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	RX35JV1N89	FACIL	BUENO	1,43	1,375			
22625	1	CL	3M	AUT-08	004	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FTX35JAV1N8	FACIL	BUENO	1,43	1,375			
30001	1	CL	3N	ENF-02	001	ENFRIADORA SOLO FRIO AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		YORK	YCIV1120VA50VABBXT	BUENO	BUENO	1047				
30002	1	CL	3N	ENF-02	002	ENFRIADORA SOLO FRIO AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		YORK	YCIV1120VA50VABBXT	BUENO	MALO	1047				
30003	1	CL	3N	ENF-02	003	ENFRIADORA SOLO FRIO AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		YORK	YCIV1120VA50VABBXT	BUENO	BUENO	1047				
30004	1	CL	3N	BOM-01	004	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		SIEMENS	1LA91864WA91-Z	BUENO	BUENO					
30005	1	CL	3N	BOM-01	005	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		SIEMENS	1LA91664KA91-Z	BUENO	BUENO					
30006	1	CL	3N	BOM-01	006	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		SIEMENS	1LA91664KA91-Z	BUENO	BUENO					
30007	1	CL	3N	BOM-01	007	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		SIEMENS	1LA91664KA91-Z	BUENO	BUENO					
30008	1	CL	3N	BOM-01	008	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		SIEMENS	1LA91834WA91-Z	BUENO	BUENO					
30009	1	CL	3N	BOM-01	009	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		SIEMENS	1LA9166-4KA91-Z	BUENO	BUENO					
30010	1	CL	3N	BOM-01	010	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		SIEMENS	1LA91834WA91-Z	BUENO	BUENO					
30011	1	CL	3N	CLI-01	011	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-165-BX	BUENO	BUENO					
30012	1	CL	3N	CLI-01	012	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-210-BX	MALO	BUENO					
30013	1	CL	3N	CLI-01	013	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-210-BX	BUENO	BUENO					
30014	1	CL	3N	CLI-01	014	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-165-BX	MALO	BUENO					
30015	1	CL	3N	CLI-01	015	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-320-BX	BUENO	BUENO					
30016	1	CL	3N	CLI-01	016	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-320-BX	MALO	BUENO					
30017	1	CL	3N	CLI-01	017	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-210-BX	BUENO	BUENO					
30018	1	CL	3N	CLI-01	018	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-210-BX	MALO	BUENO					
30019	1	CL	3N		019	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	CUBIERTA		SEDICAL	REFLEXOMAT-RG	BUENO	BUENO					
30020	1	CL	3N		020	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	CUBIERTA		SEDICAL	REFLEXOMAT-RG	BUENO	BUENO					
30021	1	CL	3N		021	DEPOSITO ACUMULADOR	DEPOSITOS ACUMULADORES	CUBIERTA		SICC	218 EXTRA	BUENO	BUENO					
30022	1	CL	3N		022	DEPOSITO ACUMULADOR	DEPOSITOS ACUMULADORES	CUBIERTA		SICC	218 EXTRA	BUENO	BUENO					
30023	1	CL	3N	FAN-01	031	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		SCHAKO	SC313-HT2R	BUENO	REGULAR	3,96	4,99			
30024	1	CL	3N	FAN-01	032	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		SCHAKO	SC313-HT2R	BUENO	REGULAR	3,96	4,99			
30025	1	CL	3N	FAN-01	033	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		SCHAKO	SC313-HT2R	BUENO	REGULAR	3,96	4,99			
30026	1	CL	3N	FAN-01	034	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		SCHAKO	SC313-HT2R	BUENO	REGULAR	3,96	4,99			
30027	1	CL	3N	FAN-01	035	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		SCHAKO	SC313-HT2R	BUENO	REGULAR	3,96	4,99			
30028	1	CL	3N	FAN-01	036	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		SCHAKO	SC313-HT2R	BUENO	REGULAR	3,96	4,99			
30029	1	CL	3N	FAN-01	037	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		SCHAKO	SC313-HT2R	BUENO	REGULAR	3,96	4,99			
30030	1	CL	3N	FAN-01	038	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		SCHAKO	SC313-HT2R	BUENO	REGULAR	3,96	4,99			
30031	1	CL	3N	FAN-01	039	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		SCHAKO	SC313-HT2R	BUENO	REGULAR	3,96	4,99			

PLIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS – Servei de Manteniment - Universitat Politècnica de València. - 155

PLIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS – Servei de Manteniment - Universitat Politècnica de València. - 156

PLIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS – Servei de Manteniment - Universitat Politècnica de València. - 157

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)
30271	1	CL	3N	CLI-01	258	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TERMOVEN	N/D				
30272	1	CL	3N	FAN-01	259	INTERCAMBIADOR DE PLACAS	INTERCAMBIADORES AGUA	SOTANO		SEDICAL	UFP-201D172				2300
30273	1	CL	3N	FAN-01	214	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SC413-HT2R	BUENO	BUENO	5	5,25
30274	1	CL	3N	FAN-01	215	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SC413-HT2R	BUENO	BUENO	5	5,25
30275	1	CL	3N	FAN-01	216	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SC413-HT2R	BUENO	BUENO	3,96	4,99
30276	1	CL	3N	FAN-01	217	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SC413-HT2R	BUENO	BUENO	3,96	4,99
BS-F/C-F4	1	CL	3N			BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS		CUBIERTA		SIEMENS	1LA91834WA91-Z				
FC-P1-1	1	CL	3N			FANCOIL DE TECHO		PLANTA PRIMERA		SCHAKO	SC313-HT2R				
FC-P1-2	1	CL	3N			FANCOIL DE TECHO		PLANTA PRIMERA		SCHAKO	SC313-HT2R				
FC-P1-3	1	CL	3N			FANCOIL DE TECHO		PLANTA PRIMERA		SCHAKO	SC313-HT2R				
FC-P1-4	1	CL	3N			FANCOIL DE TECHO		PLANTA PRIMERA		SCHAKO	SC313-HT2R				
FC-P1-5	1	CL	3N			FANCOIL DE TECHO		PLANTA PRIMERA		SCHAKO	SC313-HT2R				
FC-P1-6	1	CL	3N			FANCOIL DE TECHO		PLANTA PRIMERA		SCHAKO	SC313-HT2R				
FC-P1-7	1	CL	3N			FANCOIL DE TECHO		PLANTA PRIMERA		SCHAKO	SC313-HT2R				
FC-P1-8	1	CL	3N			FANCOIL DE TECHO		PLANTA PRIMERA		SCHAKO	SC313-HT2R				
26720	1	CL	3P	VEN-02		EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOBRE CUBIERTA		ADDA	FYP71B-4				
26721	1	CL	3P	VEN-02		EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOBRE CUBIERTA		ELMOT	TE71M4B-40				
26722	1	CL	3P	VEN-02		EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOBRE CUBIERTA		ADDA	FYP71B-4				
30399	1	CL	3P			VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	CUBIERTA		SEDICAL					
30403	1	CL	3P			DEPÓSITO ACUMULADOR	DEPÓSITOS ACUMULADORES	CUBIERTA		IBERBOILERS	HOT/F-RF 300L				
30405	1	CL	3P			DEPÓSITO ACUMULADOR	DEPÓSITOS ACUMULADORES	CUBIERTA		IBERBOILERS	HOT/F-RF 1000L				
30406	1	CL	3P			VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	CUBIERTA		SEDICAL					
30407	1	CL	3P			VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	CUBIERTA		SEDICAL					
31327	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-50-ME				
31328	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-34-ME				
31329	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-43-M				
31330	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-43-M				
31331	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-62-M				
31332	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-62-M				
31333	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-28-ME				
31334	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-43-M				
31335	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-34-ME				
31336	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-28-ME				
31337	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-43-M				
31338	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-17-M				
31339	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-28-ME				
31340	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-43-M				
31341	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-43-M				
31342	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-28-ME				
31343	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-50-ME				
31344	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-43-M				
31345	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-17-M				
31346	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-17-M				
31347	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-4-ME				
31348	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-34-ME				
31349	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-28-ME				
31350	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-34-ME				
31351	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-43-M				
31352	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-28-M				
31353	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-17-M				
31354	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-43-M				
31355	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-28-ME				
31356	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-28-ME				
31357	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-17-M				
31358	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-110-AE				
31359	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-28-ME				
31360	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-28-AE				
31361	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-62-A				
31362	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-43-A				
31363	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-34-ME				
31364	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-28-A				
31365	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-34-ME				
31366	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-43-A				
31367	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-17-M				
31368	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-17-M				
31369	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-34-ME				
31370	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-17-M				
31371	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-34-ME				
31372	1	CL	3P	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RXSG0F2V1B	FACIL	BUENO		
31374	1	CL	3P			EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOBRE CUBIERTA		ABB					
31375	1	CL	3P			EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOBRE CUBIERTA		ABB					
31376	1	CL	3P			EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOBRE CUBIERTA		ABB					
31377	1	CL	3P			EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOBRE CUBIERTA		ADDA ANTRIEBSTECHNIK					
31378	1	CL	3P			EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOBRE CUBIERTA		ADDA ANTRIEBSTECHNIK					
31379	1	CL	3P			EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOBRE CUBIERTA		ADDA ANTRIEBSTECHNIK					
31380	1	CL	3P			EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOBRE CUBIERTA		ROBERT BIRKENBEUL	D-57577 Hamm				
31382	1	CL	3P	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOBRE CUBIERTA		DAIKIN	RXSG0F2V1B	FACIL	BUENO		
31384	1	CL	3P	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RXSG0F2V1B	FACIL	BUENO		
31388	1	CL	3P			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S&P	CHGT/6-1000-6/24				
31389	1	CL	3P			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S&P	CHGT/6-1000-6/24				

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)
31390	1	CL	3P			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S&P	CHGT/6-1000-9/32				
31391	1	CL	3P			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S&P	CHGT/6-1000-9/32				
31392	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-62-M				
31393	1	CL	3P	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RXS60F2V1B	FACIL	BUENO		
31395	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-62-M				
31396	1	CL	3P			INTERCAMBIADOR DE PLACAS	intercambiadores agua	CUBIERTA		SEDICAL	UFP-34-11H				
31398	1	CL	3P	BOM-01		BOMBA EN LINEA SENCILLA	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		CIRCULATING PUMPS	CP63				
31400	1	CL	3P	BOM-01		BOMBA EN LINEA SENCILLA	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		SEDICAL	SAM25/125/0				
31401	1	CL	3P			ENFRIADORA SOLO FRIO AIRE AGUA	enfriadoras	CUBIERTA		TRANE	RTAD 165			600	
31402	1	CL	3P			ENFRIADORA SOLO FRIO AIRE AGUA	enfriadoras	CUBIERTA		TRANE	RTAD 165			600	
31404	1	CL	3P			CALDERA ACS	CALDERAS	CUBIERTA		ATLANTIC FRANCO BELGE	AMBIANCE BTX 4160	FACIL	BUENO		60
31408	1	CL	3P	BOM-01		BOMBA EN LINEA SENCILLA	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	TOP-220/4				
31409	1	CL	3P	BOM-01		BOMBA EN LINEA SENCILLA	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	TOP-230/7R6				
31410	1	CL	3P	BOM-01		BOMBA EN LINEA SENCILLA	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	TOP-240/7				
31411	1	CL	3P			INTERCAMBIADOR DE PLACAS	intercambiadores agua	CUBIERTA		SEDICAL	UFP-32-16H				
31412	1	CL	3P			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S&P	CHGT/6-1000-6/24				
31413	1	CL	3P			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S&P	CHGT/6-1000-6/24				
31414	1	CL	3P	BOM-01		BOMBA EN LINEA SENCILLA	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		KSB					
31415	1	CL	3P	BOM-01		BOMBA EN LINEA SENCILLA	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		KSB					
31416	1	CL	3P	BOM-01		BOMBA EN LINEA SENCILLA	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		KSB					
31417	1	CL	3P	BOM-01		BOMBA EN LINEA SENCILLA	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		KSB					
31418	1	CL	3P	BOM-01		BOMBA EN LINEA SENCILLA	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		KSB					
31419	1	CL	3P	BOM-01		BOMBA EN LINEA SENCILLA	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		KSB					
31420	1	CL	3P	BOM-01		BOMBA EN LINEA SENCILLA	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		KSB					
31421	1	CL	3P	BOM-01		BOMBA EN LINEA SENCILLA	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		KSB					
31422	1	CL	3P			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		NEDERMAN					
31715	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA							
31716	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA							
31717	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA							
31718	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA							
31719	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA							
31720	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA							
31721	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA							
31722	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA							
31723	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA							
31724	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA							
31725	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA							
31726	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA							
31727	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA							
31728	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA							
31729	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA							
31730	1	CL	3P			UNIDAD EVAPORADORA INTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FFQ50B				
31731	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA							
31732	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA							
31733	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA							
31734	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA							
31735	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA							
31736	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA							
31737	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA							
31738	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA							
31739	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA							
31740	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA							
31741	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA							
31742	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA							
31743	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA							
31744	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA							
31745	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA							
31746	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA							
31747	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA							
31748	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA							
31749	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA							
31750	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA							
31751	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA							
31752	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA							
31753	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA							
31754	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA							
31755	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA							
31756	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA							
31757	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA							
31758	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA							
31759	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA							
31760	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA							
31761	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA							
31762	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA							
31763	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA							
31764	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA							
31765	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA							
31766	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA							
31767	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA							
31768	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA							

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA																
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)	
31769	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA								
31770	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA								
31771	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA								
31772	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA								
31773	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA								
31774	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA								
31775	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA								
31776	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA								
31777	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA								
31778	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA								
31779	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA								
31780	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA								
31781	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA								
31782	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA								
31783	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA								
31784	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA								
31785	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA								
31786	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA								
31787	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA								
31788	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA								
31789	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA								
31790	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA								
31791	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA								
31792	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA								
31793	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA								
31794	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA								
31795	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA								
31796	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA								
31797	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA								
31798	1	CL	3P			UNIDAD EVAPORADORA INTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FFQ60B					
31799	1	CL	3P			UNIDAD EVAPORADORA INTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FFQ50B					
31800	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA								
31801	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31802	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31803	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31804	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31805	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31806	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31807	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31808	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31809	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31810	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31811	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31812	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31813	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31814	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31815	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31816	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31817	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31818	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31819	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31820	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31821	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31822	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31823	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31824	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31825	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31826	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31827	1	CL	3P			UNIDAD EVAPORADORA INTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FFQ50B					
31828	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31829	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31830	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31831	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31832	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31833	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31834	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31835	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31836	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31837	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31838	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31839	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31840	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31841	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31842	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31843	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31844	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31845	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31846	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31847	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								
31848	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA								

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	GAMA MANTENIMIENTOS	UBICACION	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)
31849	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA							
31850	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA							
31851	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA							
31852	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA							
31853	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA							
31854	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA							
31855	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA							
31856	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA							
31857	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA							
31858	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA							
31859	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA							
31860	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA							
31861	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA							
31862	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA							
31863	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA							
31864	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA							
31865	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA							
31866	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA							
31867	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA							
31868	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA							
31869	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA							
31870	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA							
31871	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA							
31872	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA							
31873	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA							
31874	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA							
31875	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA							
31876	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA							
31877	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA							
31878	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA							
31879	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA							
31880	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA							
31881	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA							
31882	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA							
313387	1	CL	3P	CLI-01		CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOBRE CUBIERTA		TECNIVEL	OHF-34-M				
s/N	1	CL	3P			FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA							
s/n	1	CL	3P	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		AMBIANCE	BTX 4166	FACIL	BUENO		
21789	1	CL	4A	AUT-03	131	CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RSXY8K7W1	FACIL	BUENO	19,2	
21802			4A			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL DE TECHO		PLANTA BAJA		DAIKIN					
26925	1	CL	4A	AUT-03	129	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		ROCA	YLAE3305E	FACIL	BUENO	304	332
27537			4A			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL DE TECHO		PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ40MBV3B				
27538	1	CL	4A	AUT-08	076	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ40MBV3B	FACIL	BUENO		
27539	1	CL	4A	AUT-08	077	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ40MBV3B	FACIL	BUENO		
27540	1	CL	4A	AUT-08	078	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25MBV3B	FACIL	BUENO		
27541	1	CL	4A	AUT-08	079	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25MBV5B	FACIL	BUENO		
27542	1	CL	4A	AUT-08	080	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25MBV5B	FACIL	BUENO		
27543	1	CL	4A	AUT-08	081	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25MBV5B	FACIL	BUENO		
27544	1	CL	4A	AUT-08	082	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ60MBV3B	FACIL	BUENO		
27545	1	CL	4A	AUT-08	083	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FSQ25MBV3B	FACIL	BUENO		
27546			4A			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL DE TECHO		PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ125MBV3B				
27547	1	CL	4A	AUT-08	085	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ125MBV3B	FACIL	BUENO		
27548	1	CL	4A	AUT-08	086	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MBV3B	FACIL	BUENO		
27549	1	CL	4A	AUT-08	087	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RXYQ12M8W1B	FACIL	BUENO	19,2	
27550	1	CL	4A	AUT-09	088	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ20MBV3B	FACIL	BUENO		
27551	1	CL	4A	AUT-08	089	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ20MBV3B	FACIL	BUENO		
27552	1	CL	4A	AUT-08	090	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ20MBV3B	FACIL	BUENO		
27553	1	CL	4A	AUT-08	091	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MBV3B	FACIL	BUENO		
27554	1	CL	4A	AUT-08	092	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32MBV3B	FACIL	BUENO		
27555	1	CL	4A	AUT-08	093	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ20MBV3B	FACIL	BUENO		
27556	1	CL	4A	AUT-08	094	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ20MBV3B	FACIL	BUENO		
27557	1	CL	4A	AUT-08	095	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ20MBV3B	FACIL	BUENO		
27558	1	CL	4A	AUT-08	096	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ100MBV3B	FACIL	BUENO		
27559	1	CL	4A	AUT-08	097	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RXYQ10P7W1B	FACIL	BUENO	19,2	
27560	1	CL	4A	AUT-08	098	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ25MU71B	FACIL	BUENO		
27561	1	CL	4A	AUT-08	099	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ32MU71B	FACIL	BUENO		
27562	1	CL	4A	AUT-08	100	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ25MU71B	FACIL	BUENO		
27563	1	CL	4A	AUT-08	101	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ25MU71B	FACIL	BUENO		
27564	1	CL	4A	AUT-08	102	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ40MV71B	FACIL	BUENO		
27565	1	CL	4A	AUT-08	103	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ25MU71B	FACIL	BUENO		
27566	1	CL	4A	AUT-08	104	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXSQ25MU71B	FACIL	BUENO		
27567	1	CL	4A	AUT-08	105	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RXYQ10M81B			19,2	
27568	1	CL	4A	AUT-08	106	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ50M7V1B	FACIL	BUENO		
27569	1	CL	4A	AUT-08	107	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25M7V1B	FACIL	BUENO		
27570	1	CL	4A	AUT-08	108	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25M7V1B	FACIL	BUENO		
27571	1	CL	4A	AUT-08	109	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32M7V1B	FACIL	BUENO		
27572	1	CL	4A	AUT-08	110	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25M7V1B	FACIL	BUENO		
27573	1	CL	4A	AUT-08	111	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25M7V1B	FACIL	BUENO		
27574	1	CL	4A	AUT-08	112	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RXYQ8M81B	FACIL	BUENO	19,2	
27575	1	CL	4A	AUT-08	113	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32M7V1B	FACIL	BUENO		
27576	1	CL	4A	AUT-08	114	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ50M7V1B	FACIL	BUENO		

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPI	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
27577	1	CL	4A	AUT-08	115	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25M7V1B	FACIL	BUENO		
27578	1	CL	4A	AUT-08	116	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25M7V1B	FACIL	BUENO		
27579	1	CL	4A	AUT-08	117	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25M7V1B	FACIL	BUENO		
27580	1	CL	4A	AUT-08	118	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25M7V1B	FACIL	BUENO		
27581	1	CL	4A	AUT-08	119	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25M7V1B	FACIL	BUENO		
27582	1	CL	4A	AUT-08	120	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ50M7V1B	FACIL	BUENO		
27583	1	CL	4A		121	APORTE DE AIRE EXTERIOR	VENTILADORES	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	VAM 1000 FA7VE	FACIL	BUENO		
27584	1	CL	4A	AUT-08	122	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ32M7V1B	FACIL	BUENO		
27585	1	CL	4A	AUT-08	123	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ25M7V1B	FACIL	BUENO		
27586	1	CL	4A	AUT-08	124	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ50M7V1B	FACIL	BUENO		
27587	1	CL	4A	AUT-08	125	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXSQ50M7V1B	FACIL	BUENO		
27589	1	CL	4A	AUT-03	127	CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RXYQ16M8W11B	FACIL	BUENO	19,2	
27590			4A			UDAD ROOF-TOP		CUBIERTA		CARRIER	50H2040Y9HVA				
27597	1	CL	4A	AUT-08	084	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RKS20E2V1B	FACIL	BUENO		
27888	1	CL	4A			UNIDAD INTERIOR EVAPORADORA FRIO MURAL		SEGUNDA PLANTA							
28253	1	CL	4A	FAN-01	001	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	CWC-040-4P	FACIL	BUENO		
28254	1	CL	4A	FAN-01	002	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	CWC-040-4P	FACIL	BUENO		
28255	1	CL	4A	FAN-01	003	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	CWC-040-4P	FACIL	BUENO		
28256	1	CL	4A	FAN-01	005	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	CWC-040-4P	FACIL	BUENO		
28257	1	CL	4A	FAN-01	004	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	CWC-040-4P	FACIL	BUENO		
28258	1	CL	4A	FAN-01	006	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	CWC-050-4P	FACIL	BUENO		
28259	1	CL	4A	FAN-01	017	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	CWC-030-4P	FACIL	BUENO		
28263	1	CL	4A	FAN-01	007	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	CWC-030-4P	FACIL	BUENO		
28264	1	CL	4A	FAN-01	008	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	CWC-030-4P	FACIL	BUENO		
28265	1	CL	4A	FAN-01	009	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	CWC-030-4P	FACIL	BUENO		
28266	1	CL	4A	FAN-01	010	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	CWC-030-4P	FACIL	BUENO		
28267	1	CL	4A	FAN-01	011	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	CWC-050-4P	FACIL	BUENO		
28268	1	CL	4A	FAN-01	012	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	CW-050-4P	FACIL	BUENO		
28269	1	CL	4A	FAN-01	013	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	CWC-050-4P	FACIL	BUENO		
28270	1	CL	4A	FAN-01	014	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	CWC-040-4P	FACIL	BUENO		
28271	1	CL	4A	FAN-01	015	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	CWC-040-4P	FACIL	BUENO		
28272	1	CL	4A	FAN-01	016	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	CWC-040-4P	FACIL	BUENO		
28273	1	CL	4A	FAN-01	018	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	CWC-040-4P	FACIL	BUENO		
28901	1	CL	4A	FAN-01	019	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	CWC-040-4P	FACIL	BUENO		
28902	1	CL	4A	FAN-01	020	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	CWC-040-4P	FACIL	BUENO		
28903	1	CL	4A	FAN-01	021	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	CWC-040-4P	FACIL	BUENO		
28904	1	CL	4A	VEN-02	022	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		CHAYSOL	V411203	FACIL	BUENO		
28905	1	CL	4A	VEN-02	023	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA		CHAYSOL	VW11203	FACIL	BUENO		
28906	1	CL	4A	VEN-02	024	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		CHAYSOL	V5148140500	FACIL	BUENO		
28907	1	CL	4A	VEN-02	027	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		SEIPEE	NOT+523/4520	FACIL	BUENO		
28908	1	CL	4A	VEN-02	037	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		SEIPEE	NOT+523/4530	FACIL	BUENO		
28909	1	CL	4A	VEN-02	026	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		CHAYSOL	UPE9	FACIL	BUENO		
28910	1	CL	4A	VEN-02	028	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		CHAYSOL	UPE9	FACIL	BUENO		
28911	1	CL	4A	VEN-02	029	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		CHAYSOL	UPE9	FACIL	BUENO		
28912	1	CL	4A	VEN-02	030	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA		CHAYSOL	5148/42200	FACIL	BUENO		
28913	1	CL	4A	VEN-02	031	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		CHAYSOL	5148/42200	FACIL	BUENO		
28914	1	CL	4A	VEN-02	032	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CLA-20009/1	FACIL	BUENO		
28915	1	CL	4A		033			CUBIERTA		TERMOVEN					
28916	1	CL	4A		036			CUBIERTA							
28917	1	CL	4A		034			CUBIERTA							
28918	1	C1	4A		035			CUBIERTA							
28919	1	CL	4A	VEN-02	025	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		SEIPEE	NOT+523/4520	FACIL	BUENO		
28920	1		4A			EXTRACTOR		CUBIERTA							
28921	1	CL	4A	AUT-03	130	CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RXYQ10P7W1B	FACIL	BUENO	19,2	
28921	1	CL	4A	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RXYQ10P7W1B			19,2	
28922	1	CL	4A	BOM-01	137	BOMBA CIRCULADORA EN BANCADA	BOMBA CIRCULADORA EN BANCADA	CUBIERTA		SIEMENS	1LA7113	FACIL	BUENO		
28923	1	CL	4A	BOM-01	136	BOMBA CIRCULADORA EN BANCADA	BOMBA CIRCULADORA EN BANCADA	CUBIERTA		SIEMENS	1LA7113	FACIL	BUENO		
28924	1	CL	4A		135	DEPOSITO ACUMULADOR	DEPÓSITOS ACUMULADORES	CUBIERTA		IBAIONDO	200AMRN1E	FACIL	BUENO		
28925	1	CL	4A			ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA		CUBIERTA		ROCA	YLAE3305E				
28926	1	CL	4A	AUT-08	061	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXYS32KA7VI	FACIL	BUENO		
28927	1	CL	4A	AUT-08	060	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXYS32KA7VI	FACIL	BUENO		
28930	1	CL	4A	AUT-08	063	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXYS32KA7VI	FACIL	BUENO		
28931	1	CL	4A	AUT-08	062	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXYS32KA7VI	FACIL	BUENO		
28932	1	CL	4A	AUT-08	073	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	*	FACIL	BUENO		
28936	1	CL	4A	AUT-08	064	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	*	FACIL	BUENO		
28937	1	CL	4A	AUT-08	065	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXZQ40M8V1B	FACIL	BUENO		
28938	1	CL	4A	AUT-08	066	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXZQ40M8V1B	FACIL	BUENO		
28939	1	CL	4A	AUT-08	067	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXZQ40M8V1B	FACIL	BUENO		
28940	1	CL	4A	AUT-08	068	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXZQ40M8V1B	FACIL	BUENO		
28941	1	CL	4A	AUT-08	069	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXZQ40M8V1B	FACIL	BUENO		
28942	1	CL	4A	AUT-08	070	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXZQ40M8V1B	FACIL	BUENO		
28943	1	CL	4A	AUT-08	071	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXZQ20M8V1B	FACIL	BUENO		
28944	1	CL	4A	AUT-08	072	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXZQ20M8V1B	FACIL	BUENO		
21812	1	CL	4D	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AUG45RCF3L	FACIL	BUENO	12,5	13,5
21813	1	CL	4D	AUT-02	002	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AOG45RLA3W	FACIL	BUENO	12,5	13,5
21814	1	CL	4D	AUT-03	003	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AUG45RCF3L	FACIL	BUENO	12,5	13,5
21815	1	CL	4D	AUT-07	004	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AOG45RLA3W	FACIL	BUENO	12,5	13,5
21816	1	CL	4D	AUT-03	005	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AUG45RCF3L	FACIL	BUENO	12,5	13,5
21817	1	CL	4D	AUT-07	006	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AOG45RLA3W	FACIL	BUENO	12,5	13,5
21818	1	CL	4D	AUT-03	007	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AUG45RCF3L	FACIL	BUENO	12,5	13,5

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
21819	1	CL	4D	AUT-07	008	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AOG45RLA3W	FACIL	BUENO	12,5	13,5
21820	1	CL	4D	AUT-03	009	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AUG45RCF3L	FACIL	MALO	12,5	13,5
21821	1	CL	4D	AUT-07	010	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AOG45RLA3W	FACIL	BUENO	12,5	13,5
21822	1	CL	4D	AUT-03	011	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AUG45RCF3L	FACIL	BUENO	12,5	13,5
21823	1	CL	4D	AUT-07	012	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AOG45RLA3W	FACIL	BUENO	12,5	13,5
21824	1	CL	4D	AUT-03	013	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		TOSHIBA	RAV-463AB-PE	FACIL	BUENO	12,5	
21825	1	CL	4D	AUT-04	014	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		TOSHIBA	RAV-462C-PE	FACIL	BUENO		
21826	1	CL	4D	AUT-03	015	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG30RBML	FACIL	BUENO	9,7	9
21827	1	CL	4D	AUT-07	016	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AUG30RLC-W	FACIL	BUENO		
21828	1	CL	4D	AUT-03	017	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38CFE48A9C	FACIL	BUENO	13,1	
21829	1	CL	4D	AUT-04	018	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO	13,1	
21830	1	CL	4D	AUT-03	019	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		TOSHIBA	RAV-463AB-PE	FACIL	BUENO	12,5	
21831	1	CL	4D	AUT-04	020	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		TOSHIBA	RAV-462C-PE	FACIL	BUENO		
21832	1	CL	4D	AUT-03	021	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	CCN-100-381G	FACIL	BUENO	NV	NV
21833	1	CL	4D	AUT-04	022	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA	N/D	FACIL	BUENO		
21834	1	CL	4D	AUT-03	023	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38CFM6089C2	FACIL	BUENO	14,6	
21835	1	CL	4D	AUT-04	024	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	1P42AR	FACIL	BUENO		
21836	1	CL	4D	AUT-11	025	AUTONOMO PARTIDO SOLO FRIO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	30RH130-90	FACIL	BUENO		
21837	1	CL	4D	AUT-07	026	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		TOPAIR	N/D	FACIL	BUENO		
21838	1	CL	4D	ENF-02	001	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO	389	445
21839	1	CL	4D	AUT-08	027	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		JOHNSON	MNE208C	FACIL	BUENO		2,28
21840	1	CL	4D	AUT-03	028	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		JOHNSON	LDC200	FACIL	BUENO	5	4,5
21841	1	CL	4D	AUT-08	029	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		JOHNSON	MNE208C	FACIL	BUENO		2,78
21842	1	CL	4D	DEP-01	001	DEPOSITO ACUMULADOR	DEPOSITOS ACUMULADORES	CUBIERTA		IDROGAS	ACR1500	FACIL	BUENO		
21843	1	CL	4D	AUT-08	030	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		JOHNSON	MNE208C	FACIL	BUENO		2,78
21844	1	CL	4D	AUT-03	031	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		JOHNSON	LUC200	FACIL	BUENO	5	4,5
21845	1	CL	4D	AUT-08	032	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		JOHNSON	MNE208C	FACIL	BUENO		2,78
21846	1	CL	4D	AUT-03	033	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		AIRWELL	N/D	FACIL	BUENO		
21847	1	CL	4D	AUT-05	034	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		AIRWELL	ST2-6C1MB1525	FACIL	BUENO	5,4	
21848	1	CL	4D	AUT-03	035	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	AOY12ASA	FACIL	BUENO	3,5	3,5
21849	1	CL	4D	AUT-05	036	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	ASY12ASC-W	FACIL	BUENO		
21852	1	CL	4D	AUT-11	039	AUTONOMO PARTIDO SOLO FRIO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
21853	1	CL	4D	AUT-11	040	AUTONOMO PARTIDO SOLO FRIO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
21854	1	CL	4D	AUT-11	041	AUTONOMO PARTIDO SOLO FRIO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		INTERCLISA	RUFHOGE	FACIL	BUENO		
21855	1	CL	4D	AUT-04	042	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42AR-048-E-71225	FACIL	BUENO	14,1	
21856	1	CL	4D	AUT-03	043	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38CFM48B9	FACIL	BUENO	11,5	
21857	1	CL	4D	AUT-07	044	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AUG45RLA3W	FACIL	BUENO		
21858	1	CL	4D	AUT-03	045	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	12,5	13,5
21859	1	CL	4D	AUT-07	046	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AUG30RLD-W	FACIL	BUENO		
21860	1	CL	4D	AUT-03	047	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG30RBML	FACIL	BUENO	8,5	9,5
21861	1	CL	4D	AUT-07	048	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AUG45RLA3W	FACIL	BUENO		
21862	1	CL	4D	AUT-03	049	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	12,5	13,5
21863	1	CL	4D	AUT-07	050	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AUG30RLD-W	FACIL	BUENO		
21864	1	CL	4D	AUT-03	051	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG30RBML	FACIL	BUENO	8,5	9,5
21865	1	CL	4D	AUT-07	052	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUG45RLA3W	FACIL	BUENO		
21866	1	CL	4D	AUT-03	053	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	12,5	13,5
21867	1	CL	4D	AUT-07	054	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUG30RLD-W	FACIL	BUENO		
21868	1	CL	4D	AUT-03	055	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG30RBML	FACIL	BUENO	8,5	9,5
21869	1	CL	4D	AUT-07	056	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		ROCA	ASAI-257E	FACIL	BUENO	22	
21870	1	CL	4D	AUT-03	057	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	ASAO-25-38/E	FACIL	BUENO	22	
21871	1	CL	4D	AUT-04	058	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG25ALC-W	FACIL	BUENO		
21872	1	CL	4D	AUT-03	059	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG25AZCL	FACIL	BUENO	7	
21873	1	CL	4D	AUT-07	060	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUG45RLA3W	FACIL	BUENO		
21874	1	CL	4D	AUT-03	061	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AUG45RCF3L	FACIL	BUENO	12,5	13,5
21875	1	CL	4D	AUT-07	062	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AOG45RLA3W	FACIL	BUENO		
21876	1	CL	4D	AUT-03	063	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AUG45RCF3L	FACIL	BUENO	12,5	13,5
21877	1	CL	4D	AUT-07	064	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AOG45RLA3W	FACIL	BUENO		
21878	1	CL	4D	AUT-03	065	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AUG45RCF3L	FACIL	BUENO	12,5	13,5
21879	1	CL	4D	AUT-05	066	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		mitsubishi	MSC-A09XV	FACIL	BUENO		
21880	1	CL	4D	AUT-03	067	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	MU-A09XV	FACIL	BUENO	2,55	
21881	1	CL	4D	AUT-05	068	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		mitsubishi	MSC-A09XV	FACIL	BUENO		
21882	1	CL	4D	AUT-03	069	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	MU-A09XV	FACIL	BUENO	2,55	
21883	1	CL	4D	AUT-05	070	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		mitsubishi	MSC-A09XV	FACIL	BUENO		
21884	1	CL	4D	AUT-03	071	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	MU-A09XV	FACIL	BUENO	2,55	
21885	1	CL	4D	AUT-05	072	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		mitsubishi	MSC-A09XV	FACIL	BUENO		
21886	1	CL	4D	AUT-03	073	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	MU-A09XV	FACIL	BUENO	2,55	
21887	1	CL	4D	AUT-05	074	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		mitsubishi	MSC-A09XV	FACIL	BUENO		
21888	1	CL	4D	AUT-03	075	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	MUH-A12YV	FACIL	BUENO	3,5	
21889	1	CL	4D	AUT-05	076	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		GENERAL	ASH9ASGC-W	FACIL	BUENO	2,7	
21890	1	CL	4D	AUT-03	077	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOH-9AN6GC	FACIL	BUENO	2,7	
21891	1	CL	4D	AUT-07	078	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		GENERAL	N/D	FACIL	BUENO		
21892	1	CL	4D	AUT-03	079	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG18AZCL	FACIL	BUENO		
21893	1	CL	4D	AUT-04	080	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		GENERAL	ASH9ANG-W	FACIL	BUENO	2,75	
21894	1	CL	4D	AUT-03	081	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOH19AMB2	FACIL	BUENO	5,5	
21895	1	CL	4D	AUT-04	082	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		GENERAL	ASH9ANG-W	FACIL	BUENO	2,75	
21896	1	CL	4D	AUT-03	083	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOH9ANEC	FACIL	BUENO	2,7	
21897	1	CL	4D	AUT-04	084	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		GENERAL	ASH9ASEC-W	FACIL	BUENO	2,7	
21898	1	CL	4D	AUT-03	085	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG30EPBL	FACIL	BUENO	8,5	
21899	1	CL	4D	AUT-04	086	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		GENERAL	AUG30ELA-W	FACIL	BUENO		
21900	1	CL	4D	AUT-03	087	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	12,4	13,5

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
21901	1	CL	4D	AUT-07	088	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUG45RLA3W	FACIL	BUENO		
21902	1	CL	4D	AUT-03	089	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	12,4	13,5
21903	1	CL	4D	AUT-07	090	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUG45RLA3W	FACIL	BUENO		
21904	1	CL	4D	AUT-03	091	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	ADG30RMBL	FACIL	BUENO	8,5	9,5
21905	1	CL	4D	AUT-07	092	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUG30RDL-W	FACIL	BUENO	8,5	9,5
21906	1	CL	4D	AUT-03	093	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	ADG25ARLN	FACIL	BUENO	7	8
21907	1	CL	4D	AUT-07	094	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		GENERAL	AUG25RLD-W	FACIL	BUENO		
21908			4D			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L			12,5	13,5
21909	1	CL	4D	AUT-07	096	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG45RLA3W	FACIL	BUENO		
21910	1	CL	4D	AUT-03	097	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	12,5	13,5
21911	1	CL	4D	AUT-07	098	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG45RLA3W	FACIL	BUENO		
21912	1	CL	4D	AUT-03	099	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	12,5	13,5
21913	1	CL	4D	AUT-07	100	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG45RLA3W	FACIL	BUENO		
21914	1	CL	4D	AUT-03	101	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	12,5	13,5
21915	1	CL	4D	AUT-07	102	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG45RLA3W	FACIL	BUENO		
21916	1	CL	4D	AUT-03	103	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	12,5	13,5
21917	1	CL	4D	AUT-07	104	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUG45RLA3W	FACIL	BUENO		
21918	1	CL	4D	AUT-03	105	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	12,5	13,5
21919	1	CL	4D	AUT-07	106	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		GENERAL	AUG45RLA3W	FACIL	BUENO		
21920	1	CL	4D	AUT-11	107	AUTONOMO PARTIDO SOLO FRIO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	ASAO-25-38/E	FACIL	BUENO	22	
21921	1	CL	4D	AUT-07	108	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	ASA1-025-E	FACIL	BUENO	22	
21922	1	CL	4D	AUT-11	109	AUTONOMO PARTIDO SOLO FRIO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	ASAO-25-38/E	FACIL	BUENO	22	
21923	1	CL	4D	AUT-07	110	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA	ASA1-025-E	FACIL	BUENO	22	
21924	1	CL	4D	AUT-11	111	AUTONOMO PARTIDO SOLO FRIO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	ASAO-25-38/E	FACIL	BUENO	22	
21925	1	CL	4D	AUT-07	112	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA	ASA1-025-E	FACIL	BUENO	22	
21926	1	CL	4D	AUT-11	113	AUTONOMO PARTIDO SOLO FRIO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	ASAO-25-38/E	FACIL	BUENO	22	
21927	1	CL	4D	AUT-07	114	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		ROCA	ASA1-025-E	FACIL	BUENO	22	
21928	1	CL	4D	AUT-03	115	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOH9ANEC	FACIL	BUENO	2,7	
21929	1	CL	4D	AUT-05	116	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		GENERAL	ASH9ASEC-W	FACIL	BUENO		
21930	1	CL	4D	AUT-03	117	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	ADG17ZNZ	FACIL	BUENO	4,8	
21931	1	CL	4D	AUT-05	118	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		GENERAL	ASG17ASH-W	FACIL	BUENO		
21932	1	CL	4D	AUT-03	119	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOH12ASGC	FACIL	BUENO	3,5	
21933	1	CL	4D	AUT-05	120	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	ASH12ASGC-W	FACIL	BUENO	3,5	
21934	1	CL	4D	AUT-03	121	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	AOY14AND	FACIL	BUENO		
21935	1	CL	4D	AUT-05	122	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	ASY14ASD-W	FACIL	BUENO	4	
21936	1	CL	4D	AUT-03	123	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	ADG29ABN	FACIL	BUENO		
21937	1	CL	4D	AUT-05	124	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		GENERAL	ASG24ASU-W	FACIL	BUENO	6,8	
21938	1	CL	4D	AUT-03	125	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	ADG17ANA	FACIL	BUENO	4,8	
21939	1	CL	4D	AUT-05	126	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		GENERAL	ASG17ASH-W	FACIL	BUENO		
21940	1	CL	4D	AUT-03	127	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	ADG20AZN	FACIL	BUENO		
21941	1	CL	4D	AUT-05	128	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	ASG20AGN-W	FACIL	BUENO	5,6	
21942	1	CL	4D	AUT-03	129	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	ADG25FMAL	FACIL	BUENO	7	
21943	1	CL	4D	AUT-04	130	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AUG35ELA-W	FACIL	BUENO		
21944	1	CL	4D	AUT-03	131	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	ADG24ANA	FACIL	BUENO	6,6	
21945	1	CL	4D	AUT-05	132	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	ASG24AGB-W	FACIL	BUENO		
21946	1	CL	4D	AUT-03	133	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	ADG17ANA	FACIL	BUENO	4,8	
21947	1	CL	4D	AUT-05	134	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		GENERAL	ASG17ASH	FACIL	BUENO		
21948	1	CL	4D	AUT-03	135	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	ADG17ANA	FACIL	BUENO	7,8	
21949	1	CL	4D	AUT-05	136	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		GENERAL	ASG17AS14	FACIL	BUENO		
21950	1	CL	4D	AUT-03	137	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	PU-2VIA	FACIL	BUENO		
21951	1	CL	4D	AUT-05	138	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		mitsubishi	PK-2GKL	FACIL	BUENO	5,6	
21952	1	CL	4D	AUT-03	139	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	ADG30ABIL	FACIL	BUENO	8,7	
21953	1	CL	4D	AUT-04	140	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AUG30AWA	FACIL	BUENO		
21954	1	CL	4D	AUT-03	141	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOH9RSGC	FACIL	BUENO	2,7	3,3
21955	1	CL	4D	AUT-08	142	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	ADG25AZCL	FACIL	BUENO		
21956			4D			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AUG25SALC-W			7	
21957			4D			UNIDAD INT. EVAPORADORA FRIO DE TECHO		CUBIERTA		GENERAL	AOG-9AA	FACIL	BUENO		
21958	1	CL	4D	AUT-03	145	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		GENERAL	ASG-9AF-T	FACIL	BUENO	2,7	
21959	1	CL	4D	AUT-05	146	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG-9AA	FACIL	BUENO		
21960	1	CL	4D	AUT-03	147	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		GENERAL	ASG-9AF-T	FACIL	BUENO	2,7	
21961	1	CL	4D	AUT-05	148	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	AOY-9AND	FACIL	BUENO		
21962	1	CL	4D	AUT-03	149	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	ASY-9ASD-W	FACIL	BUENO	2,7	
21963	1	CL	4D	AUT-05	150	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	ADG25AWN	FACIL	BUENO		
21964	1	CL	4D	AUT-03	151	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	ASG24ASQ-1	FACIL	BUENO	6,8	
21965	1	CL	4D	AUT-05	152	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	AOY9ANA	FACIL	BUENO	2,8	
21966	1	CL	4D	AUT-03	153	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	N/D	FACIL	BUENO		
21967	1	CL	4D	AUT-05	154	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GEA	R4673	FACIL	BUENO		
21970	1	CL	4D	CLI-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	ALTILLO		GEA	N/D	FACIL	BUENO		
21971	1	CL	4D	CLI-01	002	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	ALTILLO		GEA	N/D	FACIL	BUENO		
21972	1	CL	4D	CLI-01	003	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	ALTILLO		AIRCON	N/D	FACIL	BUENO		
21973	1	CL	4D	VEN-02	001	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		AIRCON	N/D	FACIL	BUENO		
21974	1	CL	4D	VEN-02	002	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
21975	1	CL	4D	VEN-02	003	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
21976	1	CL	4D	AUT-03	157	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		INTERCLISA	MCA13F9	FACIL	BUENO		
21977	1	CL	4D	AUT-04	158	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO	13,1	
21978	1	CL	4D	AUT-13	159	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	PUHZ-RPSVHA	FACIL	BUENO	12,5	
21979	1	CL	4D	AUT-07	160	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		mitsubishi	PLA-RPSAA	FACIL	BUENO	13,3	15,6
21980	1	CL	4D	AUT-13	161	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	PUHZ-RPSVHA	FACIL	BUENO	12,5	
21981	1	CL	4D	AUT-07	162	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		mitsubishi	PLA-RPSAA	FACIL	BUENO	13,3	15,6
21982	1	CL	4D	AUT-13	163	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	PUHZ-RPSVHA	FACIL	BUENO	12,5	

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA (KW)	POTENCIA CALORÍFICA
21983	1	CL	4D	AUT-07	164	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUSBISHI	PLA-RP5AA	FACIL	BUENO	13,3	15,6
21984	1	CL	4D	AUT-13	165	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUSBISHI	PUHZ-RP5VHA	FACIL	BUENO	12,5	
21985	1	CL	4D	AUT-07	166	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUSBISHI	PLA-RP5AA	FACIL	BUENO	13,3	15,6
21986	1	CL	4D	AUT-13	167	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUSBISHI	PUHZ-RP6VHA	FACIL	BUENO	13,2	
21987	1	CL	4D	AUT-07	168	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUSBISHI	PLA-RP6AA	FACIL	BUENO	14,2	17
26986	1	CL	4D	AUT-13	169	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG54UJAMR	FACIL	BUENO	15,2	16,6
26987	1	CL	4D	AUT-07	170	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AU7UFAAR	FACIL	BUENO	2,15	2,45
26988	1	CL	4D	AUT-07	171	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AU7UFAAR	FACIL	BUENO	2,15	2,45
26989	1	CL	4D	AUT-07	172	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AU7UFAAR	FACIL	BUENO	2,15	2,45
26990	1	CL	4D	AUT-07	173	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AU7UFAAR	FACIL	BUENO	2,15	2,45
26991	1	CL	4D	AUT-07	174	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AU18UFAAR	FACIL	BUENO	5	5,45
26992	1	CL	4D	AUT-07	175	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AU12UFAAR	FACIL	BUENO	3,6	4,1
26993	1	CL	4D	AUT-03	176	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOH24LMAKL	FACIL	BUENO	8	9
26994	1	CL	4D	AUT-07	177	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUH24LVAR	8		220	
28124	1	CL	4D	AUT-02	208	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUSBISHI	MSZ-GC23VA	FACIL	BUENO	2,5	3
28167	1	CL	4D	AUT-03	180	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUSBISHI	PUHZ-RP250YHA2	FACIL	BUENO	19,8	22,5
28168	1	CL	4D	AUT-02	178	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUSBISHI	PLA-RP1125BA	FACIL	BUENO	12,5	
28169	1	CL	4D	AUT-02	179	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUSBISHI	PLA-RP1125BA	FACIL	BUENO	12,5	13,9
28170	1	CL	4D	AUT-03	181	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUSBISHI	PUHZ-RP250YHA2	FACIL	BUENO	19,8	22,5
28171	1	CL	4D	AUT-02	182	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUSBISHI	PLA-RP1125BA	FACIL	BUENO	12,5	13,9
28172	1	CL	4D	AUT-02	183	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUSBISHI	PLA-RP1125BA	FACIL	BUENO	12,5	13,9
28173	1	CL	4D	AUT-03	184	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUSBISHI	PUHZ-RP200YHA2	FACIL	BUENO	19,2	
28174	1	CL	4D	AUT-02	185	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUSBISHI	PLA-RP1125BA	FACIL	BUENO	12,5	13,9
28175	1	CL	4D	AUT-02	186	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUSBISHI	PLA-RP1125BA	FACIL	BUENO	12,5	13,9
28176	1	CL	4D	AUT-03	203	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUSBISHI	PUHZ-RP200YHA2	FACIL	BUENO	19,2	
28177	1	CL	4D	AUT-02	187	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUSBISHI	PLA-RP1125BA	FACIL	BUENO	12,5	13,9
28178	1	CL	4D	AUT-02	188	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUSBISHI	PLA-RP1125BA	FACIL	BUENO	12,5	13,9
28179	1	CL	4D	AUT-03	189	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUSBISHI	PUHZ-RP250YHA2	FACIL	BUENO	19,8	22,5
28180	1	CL	4D	AUT-02	191	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUSBISHI	PLA-RP1125BA	FACIL	BUENO	12,5	13,9
28181	1	CL	4D	AUT-02	190	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUSBISHI	PLA-RP1125BA	FACIL	BUENO	12,5	13,9
28182	1	CL	4D	AUT-03	194	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUSBISHI	PUHZ-RP250YHA2	FACIL	BUENO	19,8	22,5
28183	1	CL	4D	AUT-02	193	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUSBISHI	PLA-RP1125BA	FACIL	BUENO	12,5	13,9
28184	1	CL	4D	AUT-02	192	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUSBISHI	PLA-RP1125BA	FACIL	BUENO	12,5	13,9
28185	1	CL	4D	AUT-03	197	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUSBISHI	PUHZ-RP250YHA2	FACIL	BUENO	19,8	22,5
28186	1	CL	4D	AUT-02	196	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUSBISHI	PLA-RP1125BA	FACIL	BUENO	12,5	13,9
28187	1	CL	4D	AUT-02	195	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUSBISHI	PLA-RP1125BA	FACIL	BUENO	12,5	13,9
28188	1	CL	4D	AUT-03	198	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUSBISHI	PUHZ-RP250YHA2	FACIL	BUENO	19,8	22,5
28189	1	CL	4D	AUT-02	199	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUSBISHI	PLA-RP1125BA	FACIL	BUENO	12,5	13,9
28190	1	CL	4D	AUT-02	200	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUSBISHI	PLA-RP1125BA	FACIL	BUENO	12,5	13,9
28191	1	CL	4D	AUT-03	202	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUSBISHI	PUHZ-RP125YHA2	FACIL	BUENO	19,2	
28192	1	CL	4D	AUT-02	201	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUSBISHI	PLA-RP1125BA	FACIL	BUENO	12,5	13,9
28193	1	CL	4D	AUT-03	207	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUSBISHI	MUZ-GC23VA	FACIL	BUENO	2,5	3
28244	1	CL	4D			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUSBISHI					
28245	1	CL	4D	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUSBISHI	PVHZ-RP125VHA2	FACIL	BUENO		
28246	1	CL	4D			UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUSBISHI					
28247	1	CL	4D	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUSBISHI	DVH7-RP125VHA2	FACIL	BUENO		
28249	1	CL	4D	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUSBISHI	PVHZ-RP125VHA2	FACIL	BUENO		
28251	1	CL	4D	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUSBISHI	DVH7-RP125VHA2	FACIL	BUENO		
28516	1	CL	4D			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOH9RSGC			2,7	3,3
29072	1	CL	4D	AUT-03	205	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUSBISHI	SUZ-GC25VA	FACIL	BUENO	2,5	3
29073	1	CL	4D	AUT-02	206	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS			MTSUSBISHI	PLA-RP60BA	FACIL	BUENO	6	7
29074	1	CL	4D		203	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUSBISHI	PUHZ-RT50VHA3	FACIL	BUENO	5	6
29075	1	CL	4D	AUT-02	204	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS			MTSUSBISHI	PLA-RP60BA	FACIL	BUENO	5	6
29521	1	CL	4D	AUT-03	209	CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUSBISHI	PUHZ 100VHA3	FACIL	BUENO	10	11
29522	1	CL	4D	AUT-02	210	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		MTSUSBISHI	PLA-RP100BA	FACIL	BUENO	10	11
30511	1	CL	4D	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUSBISHI	PUHZ P125YHA	FACIL	BUENO	15,7	
30512	1	CL	4D	AUT-02		UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUSBISHI	PLA RP71BA	FACIL	BUENO		
30513	1	CL	4D	AUT-02		UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUSBISHI	PLA RP71BA	FACIL	BUENO		
30514	1	CL	4D	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUSBISHI	PUHZ P140YHA	FACIL	BUENO	18	
30515	1	CL	4D	AUT-02		UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUSBISHI	PLA RP71BA	FACIL	BUENO		
30516	1	CL	4D	AUT-02		UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUSBISHI	PLA RP71BA	FACIL	BUENO		
30517	1	CL	4D	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUSBISHI	SUZ-KA50VA	FACIL	BUENO	5	
30518	1	CL	4D	AUT-02		UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUSBISHI	SLZ-KA50VAL	FACIL	BUENO	5	
30519	1	CL	4D	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUSBISHI	SUZ-KA25VA	FACIL	BUENO	2,5	
30520	1	CL	4D	AUT-02		UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUSBISHI	SLZ-KA25VAL	FACIL	BUENO	2,5	
30521	1	CL	4D	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUSBISHI	PUHZ P125YHA	FACIL	BUENO	12,5	
30522	1	CL	4D	AUT-02		UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUSBISHI	PLA-RP50BA	FACIL	BUENO	5	
30523	1	CL	4D	AUT-02		UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUSBISHI	PLA-RP50BA	FACIL	BUENO	5	
30524	1	CL	4D			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUSBISHI	PUHZ P125YHA				
30525	1	CL	4D	AUT-02		UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUSBISHI	PLA-RP60BA	FACIL	BUENO	6	
30526	1	CL	4D	AUT-02		UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUSBISHI	PLA-RP60BA	FACIL	BUENO	6	
30527	1	CL	4D	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUSBISHI	AXZ 2852VA-E1 CE	FACIL	BUENO	5,2	
30528	1	CL	4D	AUT-02		UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUSBISHI	SLZKA25VAL	FACIL	BUENO	2,5	
30529	1	CL	4D	AUT-02		UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUSBISHI	SLZKA25VAL	FACIL	BUENO	2,5	
31541	1	CL	4D			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		SAMSUNG	RD080HHXGA			22,4	25,2
S/CODIGO	1	CL	4D			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		TOSHIBA	RAS-165AV2E			1,4	1,5
	1	CL	4D	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUSBISHI	N/D	FACIL	BUENO		
21248	1	CL	4E	AUT-02	060	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50HZ028A9HVR	FACIL	BUENO	80,3	84,65
21249	1	CL	4E	AUT-03	061	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUSBISHI	MUH-12RV	FACIL	BUENO	3,5	4,1
21250	1	CL	4E	AUT-05	062	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		MTSUSBISHI	MUH-12RV	FACIL	BUENO		

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
21251	1	CL	4E	AUT-03	063	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL ELECTRIC	AOH14RNE	FACIL	BUENO	4	4,8
21252	1	CL	4E	AUT-05	064	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL ELECTRIC	AOH14RNE	FACIL	BUENO		
21253	1	CL	4E	AUT-02	065	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50H2028ASHVR	FACIL	BUENO	80,3	84,65
21988	1	CL	4E	AUT-13	001	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RSKY10K7W1	FACIL	BUENO	23	
21989	1	CL	4E	AUT-07	002	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXYS32KV1	FACIL	BUENO		
21990	1	CL	4E	AUT-07	003	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXYS32KV1	FACIL	BUENO		
21991	1	CL	4E	AUT-07	004	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXB20K7V1	FACIL	BUENO		
21992	1	CL	4E	AUT-07	005	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXB20K7V1	FACIL	BUENO		
21993	1	CL	4E	AUT-07	006	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXB20K7V1	FACIL	BUENO		
21994	1	CL	4E	AUT-07	007	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	N/D	DIFICIL	BUENO		
21995	1	CL	4E	AUT-07	008	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXYS63KV1	BUENO	BUENO		
21996	1	CL	4E	AUT-13	009	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RSKY10K7W1	BUENO	BUENO	23	
21997	1	CL	4E	AUT-07	010	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXB20K7V1	BUENO	BUENO		
21998	1	CL	4E	AUT-07	011	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXB20K7V1	BUENO	BUENO		
21999	1	CL	4E	AUT-07	012	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXB20K7V1	BUENO	BUENO		
22000	1	CL	4E	AUT-07	013	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXB20K7V1	DIFICIL	BUENO		
22101			4E			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL DE TECHO		PRIMERA PLANTA		DAIKIN					
22102			4E			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL DE TECHO		PRIMERA PLANTA		DAIKIN					
22103	1	CL	4E	AUT-07	016	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXB20K7V1	FACIL	BUENO		
22104	1	CL	4E	AUT-07	017	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXB20K7V1	FACIL	BUENO		
22105	1	CL	4E	AUT-07	018	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXB20K7V1	FACIL	BUENO		
22106	1	CL	4E	AUT-07	019	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXYS32KV1	FACIL	BUENO		
22107	1	CL	4E	AUT-13	020	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RSKY10K7W1	FACIL	BUENO	23	
22108	1	CL	4E	AUT-07	021	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXS32KV1	FACIL	BUENO		
22109	1	CL	4E	AUT-07	022	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXS32KV1	FACIL	BUENO		
22110	1	CL	4E	AUT-07	023	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXYS40KV1	FACIL	BUENO		
22111	1	CL	4E	AUT-07	024	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXB20K7V1	FACIL	BUENO		
22112	1	CL	4E	AUT-07	025	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXS32KV1	FACIL	BUENO		
22114	1	CL	4E	AUT-07	027	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	N/D	DIFICIL	BUENO		
22115	1	CL	4E	AUT-07	028	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXB20K7V1	FACIL	BUENO		
22116	1	CL	4E	AUT-07	029	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXB20K7V1	FACIL	BUENO		
22117	1	CL	4E	AUT-07	030	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXYS32KV1	FACIL	BUENO		
22118	1	CL	4E	AUT-13	031	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RSKY10K7W1	FACIL	BUENO	23	
22119	1	CL	4E	AUT-07	032	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXYS40KV1	FACIL	BUENO		
22120	1	CL	4E	AUT-07	033	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXYS40KV1	FACIL	BUENO		
22121	1	CL	4E	AUT-07	034	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXYS32KV1	FACIL	BUENO		
22122	1	CL	4E	AUT-07	035	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXYS80KV1	FACIL	BUENO		
22123	1	CL	4E	AUT-07	036	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	N/D	DIFICIL	BUENO		
22124	1	CL	4E	AUT-07	037	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXYS40KA7V1	FACIL	BUENO		
22125	1	CL	4E	AUT-13	038	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RSKY10K7W1	FACIL	BUENO	23	
22126	1	CL	4E	AUT-07	039	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXS32KV1	FACIL	BUENO		
22127	1	CL	4E	AUT-07	040	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXB20K7V1	FACIL	BUENO		
22128	1	CL	4E	AUT-07	041	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXYS32KV1	FACIL	BUENO		
22129	1	CL	4E	AUT-07	042	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXS32KV1	FACIL	BUENO		
22130	1	CL	4E	AUT-07	043	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXYS32KV1	FACIL	BUENO		
22131	1	CL	4E	AUT-07	044	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXYS32KV1	FACIL	BUENO		
22132	1	CL	4E	AUT-07	045	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXYS32KV1	FACIL	BUENO		
22133	1	CL	4E	AUT-07	046	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXB20K7V1	FACIL	BUENO		
22134	1	CL	4E	AUT-07	047	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXB20K7V1	FACIL	BUENO		
22135	1	CL	4E	AUT-07	048	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXYS32KV1	FACIL	BUENO		
22136	1	CL	4E	AUT-07	049	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FXYS32KV1	FACIL	BUENO		
22137	1	CL	4E	AUT-03	050	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL ELECTRIC	AG18C12AWF01	FACIL	BUENO	3,52	
22138	1	CL	4E	AUT-05	051	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL ELECTRIC	N/D	DIFICIL	BUENO		
22139	1	CL	4E	AUT-03	052	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		BRIGMONT	BAC-S-1204	FACIL	BUENO	3,3	3,5
22140	1	CL	4E	AUT-08	053	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		BRIGMONT	BAC-S-1204	FACIL	BUENO		
22141	1	CL	4E	AUT-03	054	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		BRIGMONT	BAC-S-1204	FACIL	BUENO	3,3	3,5
22142	1	CL	4E	AUT-08	055	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		BRIGMONT	BAC-S-1204	FACIL	BUENO		
22143	1	CL	4E	AUT-03	056	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	MUH-12RV	FACIL	BUENO	3,7	
22144	1	CL	4E	AUT-08	057	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	MUH-12RV	FACIL	BUENO	3,4	4
22145	1	CL	4E	AUT-03	058	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	MUH-09RV	FACIL	BUENO	2,5	
22146	1	CL	4E	AUT-08	059	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	MUH-09RV	FACIL	BUENO	2,5	3,1
23101	1	CL	4E	VEN-01	001	VENTILADOR	VENTILADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	CHE-30-SE	FACIL	BUENO		
23102	1	CL	4E	VEN-02	002	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	CHE-25-S	FACIL	BUENO		
28981	1	CL	4E	AUT-03	066	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MUNDOCLIMA	MUCS-18-HF	FACIL	BUENO	5,8	6,9
29164	1		4E			EXTRACTOR		CUBIERTA							
29165	1		4E			EXTRACTOR		CUBIERTA							
29166	1		4E			EXTRACTOR		CUBIERTA							
29167	1		4E			EXTRACTOR		CUBIERTA							
29501	1	CL	4E	FAN-01	068	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	GWC 030 4P	FACIL	BUENO	2,8	
29502	1	CL	4E	FAN-01	069	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	GWC 030 4P	FACIL	BUENO	2,8	
29503	1	CL	4E	FAN-01	070	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	GWC 030 4P	FACIL	BUENO	2,8	
29504	1	CL	4E	FAN-01	071	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	GWC 030 4P	FACIL	BUENO	2,8	
29505	1	CL	4E	FAN-01	072	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	GWC 030 4P	FACIL	BUENO	2,8	
29506	1	CL	4E	FAN-01	073	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	GWC 030 4P	FACIL	BUENO	2,8	
29507	1	CL	4E	FAN-01	074	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	GWC 030 4P	FACIL	BUENO	2,8	
29508	1	CL	4E	FAN-01	075	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	GWC 030 4P	FACIL	BUENO	2,8	
29509	1	CL	4E	FAN-01	076	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	GWC 030 4P	FACIL	BUENO	2,8	
29510	1	CL	4E	FAN-01	077	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	GWC 050 4P	FACIL	BUENO	4,5	
29511	1	CL	4E	FAN-01	078	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	GWC 030 4P	FACIL	BUENO	2,8	
29512	1	CL	4E	FAN-01	079	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	GWC 030 4P	FACIL	BUENO	2,8	

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)
29513	1	CL	4E	FAN-01	080	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	GWC 030 4P	FACIL	BUENO	2,8	
29514	1	CL	4E	FAN-01	081	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	GWC 030 4P	FACIL	BUENO	2,8	
29515	1	CL	4E	FAN-01	082	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	GWC 030 4P	FACIL	BUENO	2,8	
29516	1	CL	4E	FAN-01	083	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	GWC 030 4P	FACIL	BUENO	2,8	
29517	1	CL	4E	FAN-01	084	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	GWC 040 4P	FACIL	BUENO	3,9	
29518	1	CL	4E	FAN-01	085	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	GWC 040 4P	FACIL	BUENO	3,9	
29519	1	CL	4E	FAN-01	086	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		LENNOX	GWC 040 4P	FACIL	BUENO	3,9	
29520	1	CL	4E	VEN-02	068	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA CI		N/D	N/D	PELIGROSO	BUENO		
30535	1	CL	4E			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SEGUNDA PLANTA		MTSUBISHI	SUZ-KA50VA				
30536	1	CL	4E			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		CUBIERTA		MTSUBISHI					
22147	1	CL	4F	AUT-12	001	AUTONOMO COMPACTO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	50TBO35G9	FACIL	BUENO	9,6	10,4
22148	1	CL	4F	AUT-12	002	AUTONOMO COMPACTO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	50TBO45G9	FACIL	BUENO	13	14,2
22149	1	CL	4F	AUT-12	003	AUTONOMO COMPACTO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		TOPAIR	N/D	FACIL	BUENO		
22150	1	CL	4F	VEN-02	001	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		SODECA-SIEMENS	CPV-1325-G7/BUR	FACIL	BUENO		
22151	1	CL	4F	VEN-02	002	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		SODECA-SIEMENS	CPV-1325-4T	FACIL	BUENO		
22356	1	CL	4F	VEN-02	003	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		SODECA-SIEMENS	CPV-1325-4T	FACIL	BUENO		
22357	1	CL	4F	VEN-01	004	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	CHB-38-DE	FACIL	BUENO		
24730	1	CL	4F	AUT-03	004	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	MUH-GA20VB	FACIL	BUENO	2,3	2,5
24731	1	CL	4F	AUT-08	005	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUBISHI	MSC-GA20VB	FACIL	BUENO		
24732	1	CL	4F	AUT-03	006	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	MUH-GA20VB	FACIL	BUENO	2,3	2,5
24733	1	CL	4F	AUT-08	007	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUBISHI	MSC-GA20VB	FACIL	BUENO		
24734	1	CL	4F	AUT-03	008	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45TPB3L	FACIL	BUENO	12,4	14
24735	1	CL	4F	AUT-07	009	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	ARG45TLC3	FACIL	BUENO		
29220	1	SP	4F	COND	003	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		PLANTA BAJA		PANASONIC		FACIL	BUENO		
29221	1	SP	4F	EVAP	004	UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		PLANTA BAJA		PANASONIC		FACIL	BUENO		
22169	1	CL	4G	AUT-08	001	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUBISHI	MSH-09NV	BUENO	FACIL	2,5	3,1
22170	1	CL	4G	AUT-03	002	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	MUH-09NV	BUENO	FACIL	2,5	
22171	1	CL	4G	AUT-08	003	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUBISHI	MSH-09NV	BUENO	FACIL	2,5	3,1
22172	1	CL	4G	AUT-03	004	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	MUH-09NV	BUENO	FACIL	2,5	
22173	1	CL	4G	AUT-07	005	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AUG30RLCDW	BUENO	FACIL		
22174	1	CL	4G	AUT-03	006	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG30RBMIL	BUENO	FACIL	8,7	9
22175	1	CL	4G	AUT-07	007	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AUG30RLCDW	BUENO	FACIL		
22176	1	CL	4G	AUT-03	008	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG30RBMIL	BUENO	FACIL	8,7	9
22177	1	CL	4G	AUT-07	009	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AUG30RLCDW	BUENO	FACIL		
22178	1	CL	4G	AUT-03	010	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG30RBMIL	BUENO	FACIL	8,7	9
22179	1	CL	4G	AUT-07	011	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUG45RLA3W	BUENO	FACIL	12,5	13,5
22180	1	CL	4G	AUT-03	012	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	BUENO	FACIL	13	
22181	1	CL	4G	AUT-07	013	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUG45RLA3W	BUENO	FACIL	12,5	13,5
22182	1	CL	4G	AUT-03	014	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	BUENO	FACIL	13	
22183	1	CL	4G	AUT-07	015	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUG45RLA3W	BUENO	FACIL	12,5	13,5
22184	1	CL	4G	AUT-03	016	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	BUENO	FACIL	13	
22185	1	CL	4G	AUT-07	017	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG45RLA3W	BUENO	FACIL	12,5	13,5
22186	1	CL	4G	AUT-03	018	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	BUENO	FACIL	13	
22187	1	CL	4G	AUT-07	019	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUG45RLA3W	BUENO	FACIL	12,5	13,5
22188	1	CL	4G	AUT-03	020	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	BUENO	FACIL	13	
22189	1	CL	4G	AUT-07	021	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUG45RLA3W	BUENO	FACIL	12,5	13,5
22190	1	CL	4G	AUT-03	022	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	BUENO	FACIL	13	
22191	1	CL	4G	AUT-07	023	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG45RLA3W	BUENO	FACIL	12,5	13,5
22192	1	CL	4G	AUT-03	024	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	BUENO	FACIL	13	
22193	1	CL	4G	AUT-07	025	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG45RLA3W	BUENO	FACIL	12,5	13,5
22194	1	CL	4G	AUT-03	026	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	BUENO	FACIL	13	
22195	1	CL	4G	AUT-07	027	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AUG45RLA3W	BUENO	FACIL	12,5	13,5
22196	1	CL	4G	AUT-03	028	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	BUENO	FACIL	13	
22197	1	CL	4G	AUT-07	029	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AUG45RLA3W	BUENO	FACIL	12,5	13,5
22198	1	CL	4G	AUT-03	030	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	BUENO	FACIL	13	
22199	1	CL	4G	AUT-07	031	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AUG45RLA3W	BUENO	FACIL	12,5	13,5
22200	1	CL	4G	AUT-03	032	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	BUENO	FACIL	13	
22201	1	CL	4G	AUT-07	033	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AUG45RLA3W	BUENO	FACIL	12,5	13,5
22202	1	CL	4G	AUT-03	034	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	BUENO	FACIL	13	
22203	1	CL	4G	AUT-07	035	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUBISHI	MSH-18NV	BUENO	FACIL	5,1	5,4
22204	1	CL	4G	AUT-03	036	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	MUH-18NV	FACIL	BUENO	5,4	5,4
22205	1	CL	4G	AUT-07	037	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUBISHI	MSH-18NV	BUENO	FACIL	3,4	4
22206	1	CL	4G	AUT-03	038	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	MUH-12NV	BUENO	FACIL	3,4	4
22207	1	CL	4G	AUT-08	039	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUBISHI	MSH-12NV	BUENO	FACIL	3,4	4
22208	1	CL	4G	AUT-03	040	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	MUH-12NV	BUENO	FACIL	3,5	4
22209	1	CL	4G	AUT-08	041	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUBISHI	MSH-12NV	BUENO	FACIL	3,4	4
22210	1	CL	4G	AUT-03	042	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	MUH-12NV	BUENO	FACIL	3,5	4
22211	1	CL	4G	AUT-04	043	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA	N/D	BUENO	FACIL		
22212	1	CL	4G	AUT-03	044	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	AVO-150-F	BUENO	FACIL	14	
22213	1	CL	4G	AUT-04	045	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA	N/D	BUENO	FACIL		
22214	1	CL	4G	AUT-03	046	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	AVO-150-F	BUENO	FACIL	14	
22215	1	CL	4G	AUT-07	047	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUG-45RLA3W	BUENO	FACIL	12,5	13,5
22216	1	CL	4G	AUT-03	048	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG-45RLF3L	BUENO	FACIL	13	
22217	1	CL	4G	AUT-07	049	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUG-45RLA3W	BUENO	FACIL	12,5	13,5
22218	1	CL	4G	AUT-03	050	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG-45RLF3L	BUENO	FACIL	13	
22219	1	CL	4G	AUT-07	051	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUG-45RLA3W	BUENO	FACIL	12,5	13,5
22220	1	CL	4G	AUT-03	052	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG-45RLF3L	BUENO	FACIL	13	
22221	1	CL	4G	AUT-07	053	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUG-45RLA3W	BUENO	FACIL	12,5	13,5
22222	1	CL	4G	AUT-03	054	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG-45RLF3L	BUENO	FACIL	13	
22223	1	CL	4G	AUT-07	055	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUG-45RLA3W	BUENO	FACIL	12,5	13,5

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA																
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)	
22224	1	CL	4G	AUT-03	056	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG-45RLF3L	BUENO	FACIL	13		
22225			4G			CLIMATIZADOR		CUBIERTA		TROX	TKM-344					
22226	1	CL	4G	AUT-02	057	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		INTERCLISA	RT-162-B/F	BUENO	FACIL	38,4	43	
22227	1	CL	4G	AUT-02	058	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		INTERCLISA	RT-128-B/F	BUENO	FACIL	30,8	32,5	
22228			4G			CLIMATIZADOR		CUBIERTA		TROX	TKM-344					
22229	1	CL	4G	AUT-07	059	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUG-45RLA3W	BUENO	FACIL	12,5	13,5	
22230	1	CL	4G	AUT-03	060	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG-45RLF3L	BUENO	FACIL	13		
22231	1	CL	4G	AUT-07	061	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA	N/D	BUENO	FACIL			
22232	1	CL	4G	AUT-11	062	AUTONOMO PARTIDO SOLO FRIO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	AVO-170-F	FACIL	BUENO			
22233	1	CL	4G	AUT-07	063	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA	N/D	BUENO	FACIL			
22234	1	CL	4G	AUT-11	064	AUTONOMO PARTIDO SOLO FRIO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	AVO-170-F	FACIL	BUENO			
22235	1	CL	4G	AUT-07	065	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG-45RLA3W	BUENO	FACIL	12,5	13,5	
22236	1	CL	4G	AUT-03	066	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG-45RLF3L	BUENO	FACIL	13		
22237	1	CL	4G	AUT-07	067	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG-45RLA3W	BUENO	FACIL	12,5	13,5	
22238	1	CL	4G	AUT-03	068	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG-45RLF3L	BUENO	FACIL	13		
22239	1	CL	4G	AUT-07	069	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG-45RLA3W	BUENO	FACIL	12,5	13,5	
22240	1	CL	4G	AUT-03	070	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG-45RLF3L	BUENO	FACIL	13		
22241	1	CL	4G	AUT-07	071	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG-45RLA3W	BUENO	FACIL	12,5	13,5	
22242	1	CL	4G	AUT-03	072	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG-45RLF3L	BUENO	FACIL	13		
22243	1	CL	4G	AUT-07	073	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG-45RLA3W	BUENO	FACIL	12,5	13,5	
22244	1	CL	4G	AUT-03	074	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG-45RLF3L	BUENO	FACIL	13		
22245	1	CL	4G	AUT-07	075	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG-45RLA3W	BUENO	FACIL	12,5	13,5	
22246	1	CL	4G	AUT-03	076	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG-45RLF3L	BUENO	FACIL	13		
22247	1	CL	4G	AUT-05	077	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	ASY7ASC-W	BUENO	FACIL	1,95		
22248	1	CL	4G	AUT-03	078	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	AOY7ASC	FACIL	BUENO			
22249	1	CL	4G	AUT-07	079	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA	N/D	BUENO	FACIL			
22250	1	CL	4G	AUT-11	080	AUTONOMO PARTIDO SOLO FRIO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	AVO-170-F-38/A	BUENO	FACIL	16		
22251	1	CL	4G	AUT-07	081	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA	N/D	BUENO	FACIL			
22252	1	CL	4G	AUT-11	082	AUTONOMO PARTIDO SOLO FRIO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	AVO-170-F-38/A	BUENO	FACIL	16		
22253	1	CL	4G	AUT-07	083	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA	N/D	BUENO	FACIL			
22254	1	CL	4G	AUT-11	084	AUTONOMO PARTIDO SOLO FRIO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	AVO-170-F-38/A	BUENO	FACIL	16		
22255	1	CL	4G	AUT-07	085	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	N/D	BUENO	FACIL			
22256	1	CL	4G	AUT-03	086	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG549FA3L	BUENO	FACIL	14	15,8	
22257	1	CL	4G	AUT-07	087	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG-45RLA3W	BUENO	FACIL	12,5	13,5	
22258	1	CL	4G	AUT-03	088	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG-45RLF3L	BUENO	FACIL	13		
22259	1	CL	4G	AUT-07	089	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG-45RLA3W	BUENO	FACIL	12,5	13,5	
22260	1	CL	4G	AUT-03	090	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG-45RLF3L	BUENO	FACIL	13		
22261	1	CL	4G	AUT-07	091	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG-45RLA3W	BUENO	FACIL	12,5	13,5	
22262	1	CL	4G	AUT-03	092	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG-45RLF3L	BUENO	FACIL	13		
22263	1	CL	4G	AUT-07	093	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG-45RLA3W	BUENO	FACIL	12,5	13,5	
22264	1	CL	4G	AUT-03	094	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG-45RLF3L	BUENO	FACIL	13		
22265	1	CL	4G	AUT-07	095	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG-45RLA3W	BUENO	FACIL	12,5	13,5	
22266	1	CL	4G	AUT-03	096	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG-45RLF3L	BUENO	FACIL	13		
22267	1	CL	4G	AUT-07	097	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG-45RLA3W	BUENO	FACIL	12,5	13,5	
22268	1	CL	4G	AUT-03	098	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG-45RLF3L	BUENO	FACIL	13		
22269	1	CL	4G	AUT-07	099	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG-45RLA3W	BUENO	FACIL	12,5	13,5	
22270	1	CL	4G	AUT-03	100	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG-45RLF3L	BUENO	FACIL	13		
22271	1	CL	4G	AUT-07	101	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG-45RLA3W	BUENO	FACIL	12,5	13,5	
22272	1	CL	4G	AUT-03	102	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG-45RLF3L	FACIL	BUENO			
22273	1	CL	4G	AUT-07	103	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG-45RLA3W	BUENO	FACIL	12,5	13,5	
22274	1	CL	4G	AUT-03	104	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG-45RLF3L	BUENO	FACIL	13		
22275	1	CL	4G	AUT-07	105	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG-45RLA3W	BUENO	FACIL	12,5	13,5	
22276	1	CL	4G	AUT-03	106	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG-45RLF3L	BUENO	FACIL	13		
22277	1	CL	4G	AUT-07	107	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG-45RLA3W	BUENO	FACIL	12,5	13,5	
22278	1	CL	4G	AUT-03	108	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG-45RLF3L	BUENO	FACIL	13		
22279	1	CL	4G	AUT-07	109	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	N/D	BUENO	FACIL			
22280	1	CL	4G	AUT-03	110	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RY100FJV1	BUENO	FACIL	13		
22281	1	CL	4G	AUT-07	111	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	N/D	BUENO	FACIL			
22282	1	CL	4G	AUT-03	112	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RY100FJV1	BUENO	FACIL	13		
22283	1	CL	4G	AUT-07	113	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	N/D	BUENO	FACIL			
22284	1	CL	4G	AUT-03	114	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RY100FJV1	BUENO	FACIL	13		
22285	1	CL	4G	AUT-07	115	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	N/D	BUENO	FACIL			
22286	1	CL	4G	AUT-03	116	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RY125FJ7W1	BUENO	FACIL	16		
22287	1	CL	4G	AUT-07	117	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	N/D	BUENO	FACIL			
22288	1	CL	4G	AUT-03	118	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RY125FJ7W1	BUENO	FACIL	16		
22289	1	CL	4G	AUT-07	119	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	N/D	BUENO	FACIL			
22290	1	CL	4G	AUT-03	120	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RY100FJV1	BUENO	FACIL	13		
22291	1	CL	4G	AUT-07	121	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	N/D	BUENO	FACIL			
22292	1	CL	4G	AUT-03	122	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RY100FJV1	BUENO	FACIL	13		
22293	1	CL	4G	AUT-05	123	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FUJITSU	ASY17ASD-W	BUENO	FACIL	4,8		
22294	1	CL	4G	AUT-03	124	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FUJITSU	AOY17AWD	FACIL	BUENO			
22295	1	CL	4G	AUT-08	125	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	ASH9RSECW	BUENO	FACIL			
22296	1	CL	4G	AUT-03	126	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AOH9RSEC	BUENO	FACIL	2,75	3,3	
22297	1	CL	4G	AUT-07	127	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	DYBC32BK01	BUENO	FACIL			
22298	1	CL	4G	AUT-13	128	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RSXY5H57W1	BUENO	FACIL	14		
22299	1	CL	4G	AUT-07	129	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL			
22300	1	CL	4G	AUT-07	130	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL			
22301	1	CL	4G	AUT-07	131	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL			
22302	1	CL	4G	AUT-13	132	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RSXY16HSW1	BUENO	FACIL	32		
22303	1	CL	4G	AUT-07	133	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL			

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
22304	1	CL	4G	AUT-07	134	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL		
22305	1	CL	4G	AUT-07	135	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL		
22306	1	CL	4G	AUT-07	136	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL		
22307	1	CL	4G	AUT-07	137	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL		
22308	1	CL	4G	AUT-07	138	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL		
22309	1	CL	4G	AUT-07	139	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL		
22310	1	CL	4G	AUT-07	140	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL		
22311	1	CL	4G	AUT-07	141	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL		
22312	1	CL	4G	AUT-13	142	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RSXY10H57W1	BUENO	FACIL	19	
22313	1	CL	4G	AUT-07	143	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL		
22314	1	CL	4G	AUT-07	144	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL		
22315	1	CL	4G	AUT-07	145	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL		
22316	1	CL	4G	AUT-07	146	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL		
22317	1	CL	4G	AUT-07	147	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL		
22318	1	CL	4G	AUT-07	148	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL		
22319	1	CL	4G	AUT-07	149	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL		
22320	1	CL	4G	AUT-07	150	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL		
22321	1	CL	4G	AUT-07	151	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	N/D	BUENO	FACIL		
22322	1	CL	4G	AUT-13	152	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RSXY10H57W1	BUENO	FACIL	19	
22323	1	CL	4G	AUT-07	153	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL		
22324	1	CL	4G	AUT-07	154	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL		
22325	1	CL	4G	AUT-07	155	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL		
22326	1	CL	4G	AUT-07	156	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL		
22327	1	CL	4G	AUT-07	157	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL		
22328	1	CL	4G	AUT-07	158	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL		
22329	1	CL	4G	AUT-07	159	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL		
22330	1	CL	4G	AUT-07	160	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL		
22331	1	CL	4G	AUT-07	161	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL		
22332	1	CL	4G	AUT-07	162	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL		
22333	1	CL	4G	AUT-07	163	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL		
22334	1	CL	4G	AUT-13	164	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RSXY16H17W1	BUENO	FACIL	32	
22335	1	CL	4G	AUT-07	165	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	BYBC32KW1	BUENO	FACIL		
22336	1	CL	4G	AUT-07	166	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	BYBC32KW1	BUENO	FACIL		
22337	1	CL	4G	AUT-07	167	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	BYBC32KW1	BUENO	FACIL		
22338	1	CL	4G	AUT-07	168	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	BYBC32KW1	BUENO	FACIL		
22339	1	CL	4G	AUT-07	169	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	BYBC32KW1	BUENO	FACIL		
22340	1	CL	4G	AUT-07	170	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	BYBC32KW1	BUENO	FACIL		
22341	1	CL	4G	AUT-07	171	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	BYBC32KW1	BUENO	FACIL		
22342	1	CL	4G	AUT-07	172	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	BYBC32KW1	BUENO	FACIL		
22343	1	CL	4G	AUT-07	173	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	BYBC32KW1	BUENO	FACIL		
22344	1	CL	4G	AUT-07	174	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	BYBC32KW1	BUENO	FACIL		
22345	1	CL	4G	AUT-07	175	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	BYBC32KW1	BUENO	FACIL		
22346	1	CL	4G	AUT-13	176	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	N/D	BUENO	FACIL	32	
22347	1	CL	4G	AUT-07	177	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL		
22348	1	CL	4G	AUT-07	178	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL		
22349	1	CL	4G	AUT-07	179	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL		
22350	1	CL	4G	AUT-07	180	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL		
22351	1	CL	4G	AUT-07	181	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL		
22352	1	CL	4G	AUT-07	182	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL		
22353	1	CL	4G	AUT-07	183	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	BYBC32BKW1	BUENO	FACIL		
22872	1	CL	4G	AUT-03	184	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		SAMPO	ANE452SM	BUENO	FACIL	4,5	
22873	1	CL	4G	AUT-05	185	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		SAMPO	AVE422BM	BUENO	FACIL	4,5	
27893	1	CL	4G			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		CUBIERTA		DAIKIN	BYBC32KW1	BUENO	FACIL		
27894	1	CL	4G			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL SUELO		SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	BYBC32KW1	BUENO	FACIL		
29525	1	CL	4G	AUT-08	187	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FTXS35G2VIB	BUENO	FACIL		
29526	1	CL	4G	AUT-03	186	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	FTXS35G2VIB	BUENO	FACIL		
30724	1	CL	4G			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		CUBIERTA		DAIKIN	FTXS35G2VIB	BUENO	FACIL		
30725	1	CL	4G			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL SUELO		PLANTA BAJA		DAIKIN	FTXS35G2VIB	BUENO	FACIL		
22358	1	CL	4H	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	FTXS35G2VIB	BUENO	FACIL		
22359	1	CL	4H	AUT-07	002	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FTXS35G2VIB	BUENO	FACIL		
22360	1	CL	4H	AUT-13	003	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	FTXS35G2VIB	BUENO	FACIL		
22361	1	CL	4H	AUT-07	004	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FTXS35G2VIB	BUENO	FACIL		
22362	1	CL	4H	AUT-03	005	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	FTXS35G2VIB	BUENO	FACIL		
22363	1	CL	4H	AUT-07	006	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FTXS35G2VIB	BUENO	FACIL		
22368	1	CL	4H	AUT-13	011	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	FTXS35G2VIB	BUENO	FACIL		
22369	1	CL	4H	AUT-07	012	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FTXS35G2VIB	BUENO	FACIL		
22370	1	CL	4H	AUT-07	013	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FTXS35G2VIB	BUENO	FACIL		
22371	1	CL	4H	AUT-07	014	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FTXS35G2VIB	BUENO	FACIL		
22372	1	CL	4H	AUT-07	015	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FTXS35G2VIB	BUENO	FACIL		
22373	1	CL	4H	AUT-07	016	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FTXS35G2VIB	BUENO	FACIL		
22374	1	CL	4H	AUT-07	017	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FTXS35G2VIB	BUENO	FACIL		
22375	1	CL	4H	AUT-07	018	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FTXS35G2VIB	BUENO	FACIL		
22376	1	CL	4H	AUT-07	019	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FTXS35G2VIB	BUENO	FACIL		
22377	1	CL	4H	VEN-02	001	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		DAIKIN	FTXS35G2VIB	BUENO	FACIL		
22378	1	CL	4H	AUT-13	020	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	FTXS35G2VIB	BUENO	FACIL		
22379	1	CL	4H	AUT-07	021	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FTXS35G2VIB	BUENO	FACIL		
22380	2	CL	4H	AUT-07	022	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FTXS35G2VIB	BUENO	FACIL		
22381	3	CL	4H	AUT-07	023	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FTXS35G2VIB	BUENO	FACIL		
22382	4	CL	4H	AUT-07	024	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FTXS35G2VIB	BUENO	FACIL		
22383	5	CL	4H	AUT-07	025	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FTXS35G2VIB	BUENO	FACIL		

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
22384	6	CL	4H	AUT-07	026	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	RXYQ25M7W1B	FACIL	BUENO		
22385	7	CL	4H	AUT-07	027	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	RXYQ40M7W1B	FACIL	BUENO		
22386	8	CL	4H	AUT-07	028	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	RXYQ40M7W1B	FACIL	BUENO		
22387	9	CL	4H	AUT-07	029	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	RXYQ40M7W1B	FACIL	BUENO		
22388	10	CL	4H	AUT-07	030	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	RXYQ25M7W1B	FACIL	BUENO		
22389	11	CL	4H	AUT-07	031	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	RXYQ25M7W1B	FACIL	BUENO		
22390	12	CL	4H	AUT-07	032	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	RXYQ20M7W1B	FACIL	BUENO		
22391	13	CL	4H	AUT-07	033	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	RXYQ40M7W1B	FACIL	BUENO		
22392	14	CL	4H	AUT-07	034	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	RXYQ25M7W1B	FACIL	BUENO		
22393	15	CL	4H	DOM-01	001	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AKG-9RA	FACIL	BUENO	2,64	2,64
22394	16	CL	4H	AUT-13	035	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	AHO-200-F-38/A	FACIL	BUENO	19,1	
22395	17	CL	4H	AUT-07	036	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA YORK	N/D	MALO	BUENO		
22396	18	CL	4H	AUT-02	037	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		INTERCLISA	RT-162-B/1	FACIL	BUENO	38,3	43,5
22397	19	CL	4H	AUT-02	038	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		INTERCLISA	RT-162-B/1	FACIL	BUENO	38,3	43,5
22422						ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA		PLANTA BAJA		GENERAL					
28252	1	CL	4H	AUT-02	044	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50H2028A9HVHR	FACIL	BUENO	80,3	80,3
28260	1	CL	4H	AUT-03	042	CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	MX2-2A52VA	FACIL	BUENO	5,8	6
28261	1	CL	4H	DOM-01	043	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		MTSUBISHI	MLZ-KA25VA-E1	FACIL	BUENO	2,4	3
28262	1	CL	4H	DOM-01	045	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		MTSUBISHI	MLZ-KA25VA-E1	FACIL	BUENO	2,4	3
28546	1	CL	4H			FANCOIL DE TECHO		PRIMERA PLANTA		LENNOX					
28547	1	CL	4H			FANCOIL DE TECHO		PRIMERA PLANTA		LENNOX					
28548	1	CL	4H			FANCOIL DE TECHO		PRIMERA PLANTA		LENNOX					
28549	1	CL	4H			FANCOIL DE TECHO		PRIMERA PLANTA		LENNOX					
28989	1		4H			FANCOIL DE TECHO		PLANTA BAJA		LENNOX					
29101	1	CL	4H	AUT-02	046	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUH36LUAS	FACIL	BUENO	10	11
29102	1	CL	4H	AUT-03	047	CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOH36LUAS	FACIL	BUENO	10	11
29103	1	CL	4H	AUT-08	048	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUH36LUAS	FACIL	BUENO	10	11
29104	1	CL	4H	AUT-03	049	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOH36LUAS	FACIL	BUENO	10	11
29105	1	CL	4H	AUT-08	050	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUH36LUAS	FACIL	BUENO	10	11
29106	1	CL	4H	AUT-03	051	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AQH612LACL	FACIL	BUENO	3,5	4
29107	1	CL	4H	AUT-08	052	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUH18LUAS	FACIL	BUENO	4	4,2
29108	1	CL	4H	AUT-03	053	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOH35LUAS	FACIL	BUENO	4	4,2
29109	1	CL	4H	AUT-08	054	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AQH24LUAS	FACIL	BUENO	4,5	4,7
29110	1	CL	4H	AUT-03	055	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AUH24LMAKL	FACIL	BUENO	7,1	8
29111	1	CL	4H	AUT-08	056	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUH-12	FACIL	BUENO	2,3	3
29112	1	CL	4H	AUT-03	057	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOH18LMAKL	FACIL	BUENO	5,2	6,2
29156	1		4H			FANCOIL DE TECHO		PLANTA BAJA		LENNOX	CWC030-4P				
29157	1		4H			FANCOIL DE TECHO		PLANTA BAJA		LENNOX	CWC030-4P				
29158	1		4H			FANCOIL DE TECHO		PLANTA BAJA		LENNOX	CWC030-4P				
29159	1		4H			EXTRACTOR		CUBIERTA							
29159	1		4H			FANCOIL DE TECHO		PLANTA BAJA		LENNOX	CWC030-4P				
29160	1		4H			EXTRACTOR		CUBIERTA							
29161	1		4H			CLIMATIZADOR		CUBIERTA			CLA-2015/2				
29162	1		4H			CLIMATIZADOR		CUBIERTA			CLA-2012/1				
29168	1		4H			FANCOIL DE TECHO		PLANTA BAJA		LENNOX	CWC020-4P				
29169	1		4H			FANCOIL DE TECHO		PLANTA BAJA		LENNOX	CWC020-4P				
29170	1		4H			FANCOIL DE TECHO		PLANTA BAJA		LENNOX	CWC020-4P				
29171	1		4H			FANCOIL DE TECHO		PLANTA BAJA		LENNOX	CWC020-4P				
29172	1		4H			FANCOIL DE TECHO		PLANTA BAJA		LENNOX	CWC020-4P				
29173	1		4H			FANCOIL DE TECHO		PLANTA BAJA		LENNOX	CWC020-4P				
29174	1		4H			FANCOIL DE TECHO		PLANTA BAJA		LENNOX	CWC040-4P				
29175	1		4H			FANCOIL DE TECHO		PLANTA BAJA		LENNOX	CWC040-4P				
29176	1		4H			FANCOIL DE TECHO		PLANTA BAJA		LENNOX	CWC040-4P				
29177	1		4H			FANCOIL DE TECHO		PLANTA BAJA		LENNOX	CWC050-4P				
29178	1		4H			FANCOIL DE TECHO		PLANTA BAJA		LENNOX	CWC050-4P				
29523	1		4H			FANCOIL DE TECHO		PLANTA BAJA		LENNOX					
29524	1		4H			FANCOIL DE TECHO		PLANTA BAJA		LENNOX					
22401	1	CL	4I	AUT-07	001	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA	DBT120B	FACIL	BUENO	12,3	12,5
22402	1	CL	4I	AUT-03	002	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO120A	FACIL	BUENO	9	
22403	1	CL	4I	AUT-07	003	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA	DBT120B	FACIL	BUENO	12,3	12,5
22404	1	CL	4I	AUT-03	004	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO120A	FACIL	BUENO	9	
22405	1	CL	4I	AUT-07	005	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA	DBT120B	FACIL	BUENO	12,3	12,5
22406	1	CL	4I	AUT-03	006	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO120A	FACIL	BUENO	9	
22407	1	CL	4I	AUT-07	007	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA	DBT120B	FACIL	BUENO	12,3	12,5
22408	1	CL	4I	AUT-03	008	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO120A	FACIL	BUENO	9	
22409	1	CL	4I	AUT-07	009	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AUG45RLA3W	FACIL	BUENO		
22410	1	CL	4I	AUT-03	010	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	12,5	13,5
22411	1	CL	4I	AUT-07	011	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AUG45RLA3W	FACIL	BUENO		
22412	1	CL	4I	AUT-03	012	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	12,5	13,5
22413	1	CL	4I	AUT-08	013	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA	DBM450B	FACIL	BUENO	5	5,2
22414	1	CL	4I	AUT-03	014	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO50A-21E,7	FACIL	BUENO		
29000	1	CL	4I	FAN-01	015	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL300TFV	FACIL	BUENO		
29001	1	CL	4I	FAN-01	016	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL300TFV	FACIL	BUENO		
29002	1	CL	4I	FAN-01	017	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL200TFV	FACIL	BUENO		
29003	1	CL	4I	FAN-01	018	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL200TFV	FACIL	BUENO		
29005	1	CL	4I	FAN-01	020	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL650TFV	FACIL	BUENO		
29006	1	CL	4I	FAN-01	021	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL300TFV	FACIL	BUENO		
29007	1	CL	4I	FAN-01	022	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL200TFV	FACIL	BUENO		
29008	1	CL	4I	FAN-01	023	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL450TFV	FACIL	BUENO		
29009	1	CL	4I	AUT-03	054	CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RXY14P7W1BA	FACIL	BUENO		

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA																		
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)			
29010	1	CL	4i	AUT-03	055	CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RXY16P7W1BA	FACIL	BUENO					
29011	1	CL	4i	AUT-03	056	CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RXY14P7W1BA	FACIL	BUENO					
29012	1	CL	4i	AUT-08	024	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSSQ40M8VSB	FACIL	BUENO					
29013	1	CL	4i	AUT-08	025	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSSQ63M8VSB	FACIL	BUENO					
29014	1	CL	4i	AUT-08	026	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSSQ20M8VSB	FACIL	BUENO					
29015	1	CL	4i	AUT-08	027	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSSQ20M8VSB	FACIL	BUENO					
29016	1	CL	4i	AUT-08	028	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSSQ20M8VSB	FACIL	BUENO					
29017	1	CL	4i	AUT-08	029	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSSQ20M8VSB	FACIL	BUENO					
29018	1	CL	4i	AUT-08	030	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSSQ20M8VSB	FACIL	BUENO					
29019	1	CL	4i	AUT-08	031	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSSQ20M8VSB	FACIL	BUENO					
29020	1	CL	4i	AUT-08	032	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSSQ20M8VSB	FACIL	BUENO					
29021	1	CL	4i	AUT-08	033	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSSQ20M8VSB	FACIL	BUENO					
29022	1	CL	4i	AUT-08	034	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSSQ63M8VSB	FACIL	BUENO					
29023	1	CL	4i	AUT-08	035	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSSQ40M8VSB	FACIL	BUENO					
29024	1	CL	4i	AUT-08	036	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSSQ20M8VSB	FACIL	BUENO					
29025	1	CL	4i	AUT-08	037	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSSQ63M8VSB	FACIL	BUENO					
29026	1	CL	4i	AUT-08	038	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSSQ40M8VSB	FACIL	BUENO					
29027	1	CL	4i	AUT-08	039	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSSQ40M8VSB	FACIL	BUENO					
29028	1	CL	4i	AUT-08	040	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSSQ40M8VSB	FACIL	BUENO					
29029	1	CL	4i	AUT-08	041	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSSQ40M8VSB	FACIL	BUENO					
29030	1	CL	4i	AUT-08	042	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSSQ50M8VSB	FACIL	BUENO					
29031	1	CL	4i	AUT-08	043	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSSQ20M8VSB	FACIL	BUENO					
29032	1	CL	4i	AUT-08	044	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSSQ63M8VSB	FACIL	BUENO					
29033	1	CL	4i	AUT-08	045	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSSQ20M8VSB	FACIL	BUENO					
29034	1	CL	4i	AUT-08	046	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSSQ100M8VSB	FACIL	BUENO					
29035	1	CL	4i	AUT-08	047	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSSQ40M8VSB	FACIL	BUENO					
29036	1	CL	4i	AUT-08	048	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ125M8VSB	FACIL	BUENO					
29037	1	CL	4i	AUT-08	049	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ40M8VSB	FACIL	BUENO					
29038	1	CL	4i	AUT-08	050	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FXSQ40M8VSB	FACIL	BUENO					
29039	1	CL	4i	FAN-01	051	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA	TERMOVEN		FL450TFV	FACIL	BUENO					
29040	1	CL	4i	FAN-01	052	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA	TERMOVEN		FL450TFV	FACIL	BUENO					
29041	1	CL	4i	FAN-01	053	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA	TERMOVEN		FL450TFV	FACIL	BUENO					
29042	1	CL	4i	CLI-01	057	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA	TERMOVEN		CLA-2007/2	FACIL	BUENO					
29043	1	CL	4i	CLI-01	058	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA	TERMOVEN		CLA-2009/2	FACIL	BUENO					
29044	1	CL	4i	CLI-01	059	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA	TERMOVEN		CLA-2018/2	FACIL	BUENO					
29045	1	CL	4i	CLI-01	060	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA	TERMOVEN		CLA-2015	FACIL	BUENO					
29046	1	CL	4i	CLI-01	061	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA	TERMOVEN		CLA-2009/2	FACIL	BUENO					
29047	1	CL	4i		062	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	CUBIERTA	IBAIONDO			FACIL	BUENO					
29048	1	CL	4i	BOM-01	063	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA	GRUNDFOS		100LC4-28FF215-1	FACIL	BUENO					
29049	1	CL	4i	BOM-01	064	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA	GRUNDFOS		100LC4-28FF215-1	FACIL	BUENO					
29050	1	CL	4i		065	DEPÓSITO ACUMULADOR	DEPÓSITOS ACUMULADORES	CUBIERTA	CCP		218EXTRA	FACIL	BUENO					
29051	1	CL	4i	BOM-01	066	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA	GRUNDFOS		100LC4-28FF215-1	FACIL	BUENO					
29052	1	CL	4i	BOM-01	067	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA	GRUNDFOS		100LC4-28FF215-1	FACIL	BUENO					
29053	1	CL	4i	ENF-02	068	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA	ROCA		YCSA/H-150-T-380T	FACIL	BUENO	156	150			
29054	1	CL	4i		069	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA	ABB MOTORS		MZVAB004A	FACIL	BUENO					
29004	1	CL	4i	FAN-01	019	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA	TERMOVEN		FL650TFV	FACIL	BUENO					
22428	1	CL	4i	DOM-01	001	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	N/D		N/D	FACIL	BUENO					
22429	1	CL	4i	DOM-01	002	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	PANASONIC		CW240VS225D	FACIL	BUENO	6,28				
22430	1	CL	4i	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	GENERAL		AOG20RZDL	FACIL	BUENO					
22431	1	CL	4i	AUT-08	002	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	GENERAL		ASG20RGD-W	FACIL	BUENO	5,6	5,8			
22432	1	CL	4i	AUT-03	003	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	GENERAL		AOH12RS5GC	FACIL	BUENO					
22433	1	CL	4i	AUT-08	004	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	GENERAL		ASH12RS5GC-W	FACIL	BUENO	3,4	4			
22434	1	CL	4i	AUT-03	005	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	TOSHIBA		RAV-180A-P	FACIL	BUENO					
22435	1	CL	4i	AUT-08	006	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	TOSHIBA		RAV-180K-P	FACIL	BUENO					
22436	1	CL	4i	VEN-01	001	VENTILADOR	VENTILADORES	PRIMERA PLANTA	TECNIVEL		N/D	FACIL	BUENO					
22437	1	CL	4i	DOM-01	003	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	PANASONIC		CW-120JFE	FACIL	BUENO	3,6				
22438	1	CL	4i	AUT-03	007	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	KELOW		AS-12HRAFK	FACIL	BUENO	3,5	3,6			
22439	1	CL	4i	AUT-08	008	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	KELOW		AS-12HRAFK	FACIL	BUENO					
22440	1	CL	4i	AUT-03	009	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	FUJITSU		AOY24RAWF	FACIL	BUENO					
22441	1	CL	4i	AUT-08	010	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	FUJITSU		ASY24REF-W	FACIL	BUENO	6,8	7,7			
21726	1	CL	4K	VEN-02	004	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA	FRANCE AIR		315	FACIL	BUENO					
21727	1	CL	4K	VEN-02	005	EXTRACTOR	EXTRACTORES	TERCERA PLANTA	FRANCE AIR		315	FACIL	BUENO					
21740	1	CL	4K	VEN-02	006	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA	FRANCE AIR		315	FACIL	BUENO					
21741	1	CL	4K	VEN-02	007	EXTRACTOR	EXTRACTORES	TERCERA PLANTA	FRANCE AIR		315	FACIL	BUENO					
22486	1	CL	4K	CLI-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA	FRANCE AIR			FACIL	BUENO	5				
22487	1	CL	4K	FAN-01	001	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA	FRANCE AIR			FACIL	BUENO	4,5				
22488	1	CL	4K	CLI-01	002	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA	FRANCE AIR			FACIL	BUENO					
22489	1	CL	4K	CLI-01	003	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA	FRANCE AIR			FACIL	BUENO					
22490	1	CL	4K	CLI-01	004	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA	FRANCE AIR			FACIL	BUENO					
22491	1	CL	4K	FAN-01	002	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA	FRANCE AIR			FACIL	BUENO					
22492	1	CL	4K	FAN-01	003	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA	FRANCE AIR			FACIL	BUENO					
22493	1	CL	4K	FAN-01	004	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA	FRANCE AIR			FACIL	BUENO					
22494	1	CL	4K	FAN-01	005	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA	FRANCE AIR			FACIL	BUENO					
22495	1	CL	4K	FAN-01	006	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA	FRANCE AIR			FACIL	BUENO					
22496	1	CL	4K	FAN-01	007	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA	FRANCE AIR			FACIL	BUENO					
22497	1	CL	4K	FAN-01	008	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA	FRANCE AIR			FACIL	BUENO					
22498	1	CL	4K	FAN-01	009	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA	FRANCE AIR		FL900/TFV(3R) 24601.0	FACIL	BUENO					
22499	1	CL	4K	CLI-01	005	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA	FRANCE AIR		MODULYS TA3.5	FACIL	BUENO					
22500	1	CL	4K	CLI-01	006	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA	FRANCE AIR			FACIL	BUENO					
22501	1	CL	4K	CLI-01	007	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA	FRANCE AIR		MODULYS TA3.3	FACIL	BUENO					

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)
22502	1	CL	4K	CLI-01	008	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		FRANCE AIR		FACIL	BUENO		
22503	1	CL	4K	CLI-01	009	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		FRANCE AIR	MODULYS TA3,4	FACIL	BUENO		
22504	1	CL	4K	CLI-01	010	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		FRANCE AIR	MODULYS TA3,1	FACIL	BUENO		
22505	1	CL	4K	CLI-01	011	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		FRANCE AIR		FACIL	BUENO		
22506	1	CL	4K	CLI-01	012	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		FRANCE AIR	MODULYS TA3,6	FACIL	BUENO		
22507	1	CL	4K	CLI-01	013	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		FRANCE AIR	MODULYS TA3,3	FACIL	BUENO		
22508	1	CL	4K	CLI-01	014	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		FRANCE AIR	MODULYS TA3,5	FACIL	BUENO		
22509	1	CL	4K	CLI-01	015	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		FRANCE AIR	MODULYS TA3,5	FACIL	BUENO		
22510	1	CL	4K	CLI-01	016	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		FRANCE AIR		FACIL	BUENO		
22511	1	CL	4K	CLI-01	017	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		FRANCE AIR		FACIL	BUENO		
22512	1	CL	4K	CLI-01	018	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		FRANCE AIR	MODULYS TA3,3	FACIL	BUENO		
22513	1	CL	4K	CLI-01	019	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		FRANCE AIR		FACIL	BUENO		
22514	1	CL	4K	CLI-01	020	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		FRANCE AIR	MODULYS TA3,5	FACIL	BUENO		
22515	1	CL	4K	CLI-01	021	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		FRANCE AIR		FACIL	BUENO		
22516	1	CL	4K	CLI-01	022	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		FRANCE AIR		FACIL	BUENO		
22517	1	CL	4K	CLI-01	023	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		FRANCE AIR		FACIL	BUENO		
22518	1	CL	4K	CLI-01	024	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		FRANCE AIR	MODULYS TA3,3	FACIL	BUENO		
22519	1	CL	4K	CLI-01	025	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOTANO		FRANCE AIR	MODULYS TA3,5	FACIL	BUENO		
22520	1	CL	4K	VEN-02	001	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		FRANCE AIR	800	FACIL	BUENO		
22521	1	CL	4K	VEN-02	002	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		FRANCE AIR	SILENS AIR400	FACIL	BUENO		
22522	1	CL	4K	VEN-02	003	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		FRANCE AIR	SILENS AIR400	FACIL	BUENO		
22523	1	CL	4K	BOM-01	001	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	96087562	FACIL	BUENO		
22524	1	CL	4K	BOM-01	002	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	96463854	FACIL	BUENO		
22525	1	CL	4K	BOM-01	003	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	46087562	FACIL	BUENO		
22526	1	CL	4K	BOM-01	004	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	480600P2	FACIL	BUENO		
22527	1	CL	4K	BOM-01	005	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	LPD100-16/136A-F-A-	FACIL	BUENO		
22528	1	CL	4K	BOM-01	006	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	LPD100-16/136A-F-A-	FACIL	BUENO		
22529	1	CL	4K	VEX-01	001	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	CUBIERTA		IBAIONDO	50CMF	FACIL	BUENO		
22530	1	CL	4K	VEX-01	002	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	CUBIERTA		IBAIONDO	50CMF	FACIL	BUENO		
22531	1	CL	4K	DEP-01	001	DEPOSITO ACUMULADOR	DEPOSITOS ACUMULADORES	CUBIERTA		PORTELA	DPG/A	FACIL	BUENO		
22532	1	CL	4K	DEP-01	002	DEPOSITO ACUMULADOR	DEPOSITOS ACUMULADORES	CUBIERTA		PORTELA	DPG/A	FACIL	BUENO		
22533	1	CL	4K	ENF-02	001	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		TRANE	ECXAN800C72C2XD	FACIL	BUENO	195	
22534	1	CL	4K	ENF-02	002	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		TRANE	ECXAN800C72C2XD	FACIL	BUENO	195	
22535	1	CL	4K	CLI-01	026	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TERMOVEN	X00BA7	FACIL	BUENO	46,7	
22536	1	CL	4K	CLI-01	027	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CL-2015/2	FACIL	BUENO	23,5	
22537	1	CL	4K	FAN-01	010	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		FRANCE AIR		FACIL	BUENO	5,5	5,6
22538	1	CL	4K	FAN-01	011	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		FRANCE AIR		FACIL	BUENO		2
22539	1	CL	4K	FAN-01	012	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		FRANCE AIR		FACIL	BUENO	5,5	
22540	1	CL	4K	FAN-01	013	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		FRANCE AIR		FACIL	BUENO		3,2
22541	1	CL	4K	FAN-01	014	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		FRANCE AIR		FACIL	BUENO		3,2
22542	1	CL	4K	FAN-01	015	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		FRANCE AIR		FACIL	BUENO		4,5
22543	1	CL	4K	FAN-01	016	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		FRANCE AIR		FACIL	BUENO		4,5
22544	1	CL	4K	FAN-01	017	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		FRANCE AIR		FACIL	BUENO		4,5
22545	1	CL	4K	FAN-01	018	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		FRANCE AIR		FACIL	BUENO		4,5
22442	1	CL	4L	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		SAMSUNG	SHO9AS2X	BUENO	FACIL	2,7	2,9
22443	1	CL	4L	AUT-08	002	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		SAMSUNG	SHO9AS2	BUENO	FACIL		
22444	1	CL	4L	AUT-03	003	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		SAMSUNG	SHO9AS2X	BUENO	FACIL	2,7	2,9
22445	1	CL	4L	AUT-08	004	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		SAMSUNG	SHO9AS2	BUENO	FACIL		
22446	1	CL	4L	AUT-03	005	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		LG	S18AHP	BUENO	FACIL	3,5	
22447	1	CL	4L	AUT-08	006	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		LG	S18AHP	BUENO	FACIL	5,42	5,56
22448	1	CL	4L	AUT-02	007	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50GH024R9FRD	BUENO	FACIL	66	71
22449	1	CL	4L	AUT-02	008	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50GH024R9FRD	BUENO	FACIL	66	71
22450	1	CL	4L	AUT-02	009	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50HS-036-E-903-AA	BUENO	FACIL		
22451	1	CL	4L	AUT-02	010	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50TJQ009-E-903-AA	BUENO	FACIL		
22452	1	CL	4L	AUT-02	011	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		INTERCLISA CARRIER	RT72BAFF9	BUENO	FACIL	71,2	75,9
22453	1	CL	4L	AUT-01	012	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP SOLO FRIO	ROOF TOPS	CUBIERTA		INTERCLISA CARRIER	RT22FAFF9	BUENO	FACIL	72,3	
22454	1	CL	4L	AUT-02	013	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		INTERCLISA CARRIER	RT22BAFF9	BUENO	FACIL	71,2	75,9
22455	1	CL	4L	AUT-01	014	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP SOLO FRIO	ROOF TOPS	CUBIERTA		INTERCLISA CARRIER	RT22FAFF9	BUENO	FACIL	72,3	
22456	1	CL	4L	BOM-01	001	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		WILO	TOP-SD50/10	BUENO	FACIL		
22457	1	CL	4L	CLI-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	THF-3/4-M	BUENO	FACIL		
22458	1	CL	4L	CLI-01	002	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	THF-3/4-M	BUENO	FACIL		
22459	1	CL	4L	CLI-01	003	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	THF-3/4-M	BUENO	FACIL		
22460	1	CL	4L	CLI-01	004	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	THF-3/4-M	BUENO	FACIL		
22461	1	CL	4L	CLI-01	005	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	THF-3/4-M	BUENO	FACIL		
22462	1	CL	4L	CLI-01	006	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	THF-3/4-M	BUENO	FACIL		
22463	1	CL	4L	VEX-01	001	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	PLANTA BAJA		VAREM	MAXIVAREM LP	BUENO	FACIL		
22464	1	CL	4L	AUT-11	015	AUTONOMO PARTIDO SOLO FRIO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		INTERCLISA	423	FACIL	BUENO		
22465			4L			AUTONOMO PARTIDO SOLO FRIO		CUBIERTA		INTERCLISA	423				
22466	1	CL	4L	AUT-11	017	AUTONOMO PARTIDO SOLO FRIO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		INTERCLISA	423	FACIL	BUENO		
22467	1	CL	4L	AUT-11	018	AUTONOMO PARTIDO SOLO FRIO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	ASAO-602 UG-38	BUENO	FACIL	54	
22468	1	CL	4L	AUT-11	019	AUTONOMO PARTIDO SOLO FRIO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	ASAO-602 UG-38	BUENO	FACIL	54	
22469	1	CL	4L	AUT-11	020	AUTONOMO PARTIDO SOLO FRIO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38BB020K9	BUENO	FACIL	58,4	
22470	1	CL	4L	AUT-11	021	AUTONOMO PARTIDO SOLO FRIO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38BB020K9	BUENO	FACIL	58,4	
22471	1	CL	4L	AUT-11	022	AUTONOMO PARTIDO SOLO FRIO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38BB020K9	BUENO	FACIL	58,4	
22472	1	CL	4L	AUT-13	023	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA	CUS12EHIE/M/01	FACIL	BUENO		
22473	1	CL	4L	AUT-07	024	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DF8AD	BUENO	FACIL		
22474	1	CL	4L	AUT-13	025	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA	CUS12EHIE/M/01	FACIL	BUENO		
22475	1	CL	4L	AUT-02	026	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	50GH020R9HLM	BUENO	FACIL	55,1	58
22476	1	CL	4L	AUT-13	027	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA	CUS12EHIE/M/01	FACIL	BUENO		
22477	1	CL	4L	AUT-07	028	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DF8AD	BUENO	FACIL		

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
22478	1	CL	4L	AUT-13	029	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA	CUS12EHM/01	FACIL	BUENO		
22479	1	CL	4L	AUT-02	030	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	SEGUNDA PLANTA	ROOF TOPS		CARRIER	50GH020RSHLM	FACIL	BUENO	55,1	58
28974	1	CL	4L		037	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	EX180-T2	FACIL	BUENO		
28975	1	CL	4L		038	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	EX180-T2	FACIL	BUENO		
28976	1	CL	4L	AUT-08	039	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		LG	G124H	FACIL	BUENO	2,2	3
28977	1	CL	4L	AUT-03	040	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		LG	AS-H126R6A2	FACIL	BUENO	2,2	3
28979	1	CL	4L	AUT-03	041	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		SAMSUNG	SH18AW6	FACIL	BUENO	3,2	3,5
28980	1	CL	4L	AUT-08	042	UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		SAMSUNG	MUCS-18-HF	FACIL	BUENO	32	3,5
29254	1	CL	4L	VENT-02		EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA		S&P	CAB250	FACIL	BUENO		
29255	1	CL	4L	VENT-02		EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA		S&P	CAB250	FACIL	BUENO		
29260	1		4L			AUTONOMO PARTIDO SOLO FRIO		SEGUNDA PLANTA		ROCA	CUS12EHM/01			30,1	
29261	1		4L			AUTONOMO PARTIDO SOLO FRIO		SEGUNDA PLANTA		ROCA	CUS12EHM/01				
29262	1		4L			AUTONOMO PARTIDO SOLO FRIO		SEGUNDA PLANTA		ROCA	CUS12EHM/01			29,6	
29263	1		4L			AUTONOMO PARTIDO SOLO FRIO		SEGUNDA PLANTA		ROCA	CUS12EHM/01				
29264	1	CL	4L	AUT-08	47	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DF-80AD-AT	FACIL	BUENO		
29265	1	CL	4L	AUT-08	46	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DF-80AD-AT	FACIL	BUENO		
29266	1	CL	4L	AUT-08	045	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	DF-80AD-AT	FACIL	BUENO		
29267	1	CL	4L	AUT-03	044	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA SEGUNDA PLANT		DAIKIN	DF-80AD-AT	FACIL	BUENO		
29323	1	CL	4L	AUT-03	043	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		YORK	SCOC180K	FACIL	BUENO	10	10,5
29521	1		4L			UDAD INT. EVAPORADORA FRIO-CAL TECHO		PLANTA BAJA		ROCA	DF-80-AD-AT			10	10,5
29521	1		4L			UDAD INT. EVAPORADORA FRIO-CAL TECHO		PLANTA BAJA		ROCA	DF-80-AD-AT			54	
30347	1	CL	4P	CLI-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TROX	N/D	FACIL	BUENO	29	
30348	1	CL	4P	CLI-01	002	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TROX	N/D	FACIL	BUENO	30	
30349	1	CL	4P	CLI-01	003	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TROX	N/D	FACIL	BUENO	21	
30350	1	CL	4P	CLI-01	004	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TROX	N/D	FACIL	BUENO	21	
30351	1	CL	4P	CLI-01	005	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TROX	N/D	FACIL	BUENO	29	
30352	1	CL	4P	CLI-01	006	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TROX	N/D	FACIL	BUENO	21	
30353	1	CL	4P	CLI-01	007	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TROX	N/D	FACIL	BUENO	21	
30354	1	CL	4P	CLI-01	008	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TROX	N/D	FACIL	BUENO	24,4	
30355	1	CL	4P	BOM-01	009	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		SEDICAL	SIM 100/315.1-4.0/K	FACIL	BUENO	28,4	
30356	1	CL	4P	BOM-01	010	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		SEDICAL	SIM 100/315.1-4.0/K	FACIL	BUENO		
30357	1	CL	4P	BOM-01	011	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		SEDICAL	SIM 100/315.1-4.0/K	FACIL	BUENO		
30358	1	CL	4P	BOM-01	012	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		SEDICAL	SIM 100/315.1-4.0/K	FACIL	BUENO		
30359	1	CL	4P		013	VASO DE EXPANSION	VASOS DE EXPANSION	CUBIERTA		REFLEX	N/D	FACIL	BUENO		
30360	1	CL	4P		014	DEPOSITO ACUMULADOR	DEPOSITOS ACUMULADORES	CUBIERTA		REFLEX	N/D	FACIL	BUENO		
30361	1	CL	4P	BOM-01	015	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		SEDICAL	SIM 50/265.1-28/K	FACIL	BUENO		
30362	1	CL	4P	BOM-01	016	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		SEDICAL	SIM 50/265.1-28/K	FACIL	BUENO		
30363	1	CL	4P	ENF-01	017	ENFRIADORA SOLO FRIO AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		ROCA-YORK	YLA0051SHESOKAA	FACIL	BUENO	264	
30364	1	CL	4P	ENF-01	018	ENFRIADORA SOLO FRIO AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		ROCA-YORK	YLA0051SHESOKAA	FACIL	BUENO	264	
30365	1	CL	4P	BOM-01	019	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		SEDICAL	SIM 100/315.1-7.5/K	FACIL	BUENO		
30366	1	CL	4P	BOM-01	020	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		SEDICAL	SIM 100/315.1-7.5/K	FACIL	BUENO		
30367	1	CL	4P	BOM-01	021	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		SEDICAL	SIM 100/315.1-7.5/K	FACIL	BUENO		
30368	1	CL	4P	BOM-01	022	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		SEDICAL	SIM 100/315.1-7.5/K	FACIL	BUENO		
30369	1	CL	4P	BOM-01	023	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		SEDICAL	SIM 125/290.1-7.5/K	FACIL	BUENO		
30370	1	CL	4P	BOM-01	024	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		SEDICAL	SIM 125/290.1-7.5/K	FACIL	BUENO		
30371	1	CL	4P		025	VASO DE EXPANSION	VASOS DE EXPANSION	CUBIERTA		REFLEX	N/D	FACIL	BUENO		
30372	1	CL	4P	INT-01	026	INTERCAMBIADOR DE PLACAS	INTERCAMBIADORES AGUA	CUBIERTA		SEDICAL	UFP-102/58L	FACIL	BUENO		
30373	1	CL	4P	INT-01	027	INTERCAMBIADOR DE PLACAS	INTERCAMBIADORES AGUA	CUBIERTA		SEDICAL	UFP-102/58L	FACIL	BUENO		
30374	1	CL	4P	CLI-01	028	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TROX	N/D	FACIL	BUENO	20,6	
30375	1	CL	4P	CLI-01	029	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TROX	N/D	FACIL	BUENO	18,8	
30376	1	CL	4P	CLI-01	030	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TROX	N/D	FACIL	BUENO	20,6	
30377	1	CL	4P	CLI-01	031	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TROX	N/D	FACIL	BUENO	21,5	
30378	1	CL	4P	CLI-01	032	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TROX	N/D	FACIL	BUENO	34,9	
30379	1	CL	4P	CLI-01	033	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	N/D	FACIL	BUENO	7,1	
30380	1	CL	4P	CLI-01	034	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	N/D	FACIL	BUENO	7,1	
30381	1	CL	4P	CLI-01	035	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TROX	N/D	FACIL	BUENO	61,6	
30382	1	CL	4P	CLI-01	036	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TROX	N/D	FACIL	BUENO	61,5	
30383	1	CL	4P	CLI-01	037	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TROX	N/D	FACIL	BUENO	24,4	
30384	1	CL	4P	CLI-01	038	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TROX	N/D	FACIL	BUENO	43	
30385	1	CL	4P	CLI-01	039	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TROX	N/D	FACIL	BUENO	27,12	
30386	1	CL	4P	CLI-01	040	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TROX	N/D	FACIL	BUENO	26,8	
30387	1	CL	4P	CLI-01	041	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TROX	N/D	FACIL	BUENO	24,4	
30388	1	CL	4P	CLI-01	042	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TROX	N/D	FACIL	BUENO	24,4	
30389	1	CL	4P	CLI-01	043	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TROX	N/D	FACIL	BUENO	18	
30390	1	CL	4P	CLI-01	044	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TROX	N/D	MALO	BUENO	11,6	
30391	1	CL	4P	FAN-01	045	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		SCHAKO	NBS10034	FACIL	BUENO		
30392	1	CL	4P	FAN-01	046	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		SCHAKO	NBS10034	FACIL	BUENO		
30393	1	CL	4P	FAN-01	047	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		SCHAKO	NBS10034	FACIL	BUENO		
30394	1	CL	4P	FAN-01	048	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		SCHAKO	NBS10034	FACIL	BUENO		
30395	1	CL	4P	FAN-01	049	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		SCHAKO	NBS10034	FACIL	BUENO		
30396	1	CL	4P	FAN-01	050	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		SCHAKO	NBS10034	FACIL	BUENO		
30397	1	CL	4P	FAN-01	051	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		SCHAKO	NBS10034	FACIL	BUENO		
30398	1	CL	4P	FAN-01	052	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		SCHAKO	NBS10034	FACIL	BUENO		
30399	1	CL	4P	FAN-01	053	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SC-503-HT2R	FACIL	BUENO	5,40	
30400	1	CL	4P	FAN-01	054	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SC-503-HT2R	FACIL	BUENO	5,40	
30401	1	CL	4P	FAN-01	055	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SC-503-HT2R	FACIL	BUENO	5,40	
30402	1	CL	4P	FAN-01	056	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SC-403-HT2R	FACIL	BUENO	4,53	
30403	1	CL	4P	FAN-01	057	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SC-403-HT2R	FACIL	BUENO	4,53	
30404	1	CL	4P	FAN-01	058	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SC-403-HT2R	FACIL	BUENO	4,53	
30405	1	CL	4P	FAN-01	059	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SC-503-HT2R	FACIL	BUENO	5,40	

PLIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS – Servei de Manteniment - Universitat Politècnica de València. - 174

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA																
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)	
30487	1	CL	4P	FAN-01	140	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		SCHAKO	SC-503-HT2R	FACIL	BUENO	5,40		
30488	1	CL	4P	FAN-01	141	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		SCHAKO	SC-503-HT2R	FACIL	BUENO	5,40		
30489	1	CL	4P	FAN-01	142	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		SCHAKO	SC-503-HT2R	FACIL	BUENO	5,40		
30490	1	CL	4P	FAN-01	143	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		SCHAKO	NBS-100-F-4L	FACIL	BUENO			
30491	1	CL	4P	FAN-01	144	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		SCHAKO	SC-503-HT2R	FACIL	BUENO	5,40		
30492	1	CL	4P	FAN-01	145	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		SCHAKO	SC-503-HT2R	FACIL	BUENO	5,40		
30493	1	CL	4P	FAN-01	146	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		SCHAKO	SC-503-HT2R	FACIL	BUENO	5,40		
30494	1	CL	4P	FAN-01	147	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		SCHAKO	SC-503-HT2R	FACIL	BUENO	5,40		
30495	1	CL	4P	FAN-01	148	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		SCHAKO	SC-503-HT2R	FACIL	BUENO	5,40		
30496	1	CL	4P	FAN-01	149	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		SCHAKO	SC-503-HT2R	FACIL	BUENO	5,40		
30497	1	CL	4P	FAN-02	150	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		SCHAKO	SC-503-HT2R	FACIL	BUENO	5,40		
30498	1	CL	4P	FAN-03	151	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		SCHAKO	SC-503-HT2R	FACIL	BUENO	5,40		
30499	1	CL	4P	FAN-04	152	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		SCHAKO	SC-503-HT2R	FACIL	BUENO	5,40		
30500	1	CL	4P	FAN-05	153	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		SCHAKO	SC-503-HT2R	FACIL	BUENO	5,40		
30501	1	CL	4P	FAN-06	154	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		SCHAKO	SC-503-HT2R	FACIL	BUENO	5,40		
30502	1	CL	4P	FAN-07	155	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOTANO 1		S&P	CHGT/4-800-3/24	FACIL	BUENO			
30503	1	CL	4P	FAN-08	156	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOTANO 1		S&P	CHGT/4-800-3/24	FACIL	BUENO			
30504	1	CL	4P	FAN-09	157	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOTANO 1		S&P	CHGT/4-800-3/24	FACIL	BUENO			
30505	1	CL	4P	FAN-10	158	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOTANO 1		S&P	CHGT/4-800-3/24	FACIL	BUENO			
30506	1	CL	4P	FAN-11	159	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOTANO 2		S&P	CHGT/4-710-7/22	FACIL	BUENO			
30507	1	CL	4P	FAN-12	160	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOTANO 2		S&P	CHGT/4-710-7/22	FACIL	BUENO			
30508	1	CL	4P	FAN-13	161	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOTANO 2		S&P	CHGT/4-710-7/22	FACIL	BUENO			
30509	1	CL	4P	FAN-14	162	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOTANO 2		S&P	CHGT/4-710-7/22	FACIL	BUENO			
30510	1	CL	4P	FAN-15	163	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOTANO 2		S&P	CHGT/4-710-7/22	FACIL	BUENO			
22546	1	CL	5C	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	ASV7RSB-W	BUENO	FACIL	2	2,3	
22547	1	CL	5C	AUT-08	002	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU		BUENO	FACIL			
22548	1	CL	5C	AUT-03	003	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38YL-12C-703EJ-40	BUENO	FACIL	3,11		
22549	1	CL	5C	AUT-08	004	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	38YL-12C-703EJ-40	BUENO	FACIL			
22550	1	CL	5C	AUT-03	005	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38YL-12C-703EJ-40	BUENO	FACIL	5,86	6,58	
22551	1	CL	5C	AUT-08	006	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	38YL-12C-703EJ-40	BUENO	FACIL			
22552	1	CL	5C	AUT-08	007	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	38YL-12C-703EJ-40	BUENO	FACIL			
22553	1	CL	5C	AUT-03	008	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38YL-12C-703EJ-40	BUENO	FACIL	5,1	5,1	
22554	1	CL	5C	AUT-08	009	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42HQG009	BUENO	FACIL	2,35	2,74	
22555	1	CL	5C	AUT-08	010	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42HQG009	BUENO	FACIL	2,35	2,74	
22556	1	CL	5C	AUT-03	011	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	ASV7RSB-W	BUENO	FACIL	2	2,3	
22557	1	CL	5C	AUT-08	012	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	ASV7RSB-W	BUENO	FACIL	2	2,3	
22558	1	CL	5C	AUT-03	013	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	ASV7RSB-W	BUENO	FACIL	2	2,3	
22559	1	CL	5C	AUT-08	014	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	ASV7RSB-W	BUENO	FACIL	2	2,3	
22560	1	CL	5C	AUT-03	015	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	ASV7RSA-W	BUENO	FACIL	2	2,3	
22561	1	CL	5C	AUT-08	016	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	ASV7RSA-W	BUENO	FACIL	2	2,3	
22562	1	CL	5C	AUT-03	017	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	ASV7RSB-W	BUENO	FACIL	2	2,3	
22563	1	CL	5C	AUT-08	018	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	ASV7RSB-W	BUENO	FACIL	2	2,3	
22564	1	CL	5C	AUT-03	019	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	ASV7RSB-W	BUENO	FACIL	2	2,3	
22565	1	CL	5C	AUT-08	020	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	ASV7RSB-W	BUENO	FACIL	2	2,3	
22566	1	CL	5C	AUT-03	021	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	AOY9RSD	BUENO	FACIL	2,75	3,25	
22567	1	CL	5C	AUT-08	022	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	AOY9RSD-W	BUENO	FACIL	2,75	3,25	
22568	1	CL	5C	AUT-03	023	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	AOY9RSD	BUENO	FACIL	2,75	3,25	
22569	1	CL	5C	AUT-08	024	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	AOY9RSD-W	BUENO	FACIL	2,75	3,25	
22570	1	CL	5C	AUT-03	025	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	AOY9RSD	BUENO	FACIL	2,75	3,25	
22571	1	CL	5C	AUT-08	026	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	AOY9RSD-W	BUENO	FACIL	2,75	3,25	
22572	1	CL	5C	AUT-03	027	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	AOY9RSD	BUENO	FACIL	2,75	3,25	
22573	1	CL	5C	AUT-08	028	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	AOY9RSD-W	BUENO	FACIL	2,75	3,25	
22574	1	CL	5C	AUT-03	029	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	22577	AIRWELL	AOY9RSD	BUENO	FACIL	2,75	3,25	
22575	1	CL	5C	AUT-08	030	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		AIRWELL	N/D	BUENO	FACIL	2,75	3,25	
22576	1	CL	5C	AUT-03	031	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	22575	FUJITSU	CVE-7000-REV	BUENO	FACIL	2,75	3,25	
22577	1	CL	5C	AUT-08	032	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	ASV9RSD-W	BUENO	FACIL	2,75	3,25	
22578	1	CL	5C	AUT-03	033	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38YL-07C-703EJ-40	BUENO	FACIL	2,75	3,25	
22579	1	CL	5C	AUT-08	034	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	38YL-07C-703EJ-40	BUENO	FACIL	2,75	3,25	
22580	1	CL	5C	AUT-03	035	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	AOY17RWB	BUENO	FACIL	2,75	3,25	
22581	1	CL	5C	AUT-08	036	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	AOY17RWB	BUENO	FACIL	2,75	3,25	
22582	1	CL	5C	AUT-03	037	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38YL-12C-703EJ-40	BUENO	FACIL	2,75	3,25	
22583	1	CL	5C	AUT-08	038	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	38YL-12C-703EJ-41	BUENO	FACIL	2,75	3,25	
22584	1	CL	5C	AUT-03	039	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	N/D	FACIL	BUENO			
22585	1	CL	5C	AUT-05	040	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	N/D	BUENO	FACIL			
22586	1	CL	5C	AUT-03	041	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38MHJ209A7RD	BUENO	FACIL	5	5	
22587	1	CL	5C	AUT-08	042	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	N/D	BUENO	FACIL	5	5	
22588	1	CL	5C	AUT-08	043	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	N/D	BUENO	FACIL	5	5	
22589	1	CL	5C	AUT-07	044	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		HITECSA	CCH8501	BUENO	FACIL	15	17	
22590	1	CL	5C	AUT-13	045	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		HITECSA	CCH8501	BUENO	FACIL	15	17	
22591	1	CL	5C	AUT-03	046	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	38YL-12C-703EJ-40	BUENO	FACIL	5	5	
22592	1	CL	5C	AUT-08	047	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	38YL-12C-703EJ-40	BUENO	FACIL	5	5	
22593	1	CL	5C	AUT-08	048	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	38YL-12C-703EJ-40	BUENO	FACIL	5	5	
22594	1	CL	5C	AUT-03	049	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38YL-12C-703EJ-40	BUENO	FACIL	5	5	
22595	1	CL	5C	AUT-08	050	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	38YL-12C-703EJ-40	BUENO	FACIL	5	5	
22596	1	CL	5C	AUT-03	051	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38MHJ209A7RD	BUENO	FACIL	4	4	
22597	1	CL	5C	AUT-08	052	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	38MHJ209A7RD	BUENO	FACIL	4	4	
22598	1	CL	5C	AUT-08	053	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	38MHJ209A7RD	BUENO	FACIL	4	4	
22599	1	CL	5C	AUT-03	054	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG25EMAL	BUENO	FACIL	4	4	
22600	1	CL	5C	AUT-08	055	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	N/D	BUENO	FACIL	12,3	12,6	
22601	1	CL	5C	AUT-03	056	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO120A	BUENO	FACIL	12,3	12,6	

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)
22602	1	CL	5C	AUT-05	057	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA	DBO120A	BUENO	FACIL	12,3	12,6
22603	1	CL	5C	AUT-03	058	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO120A	BUENO	FACIL	12,3	12,6
22604	1	CL	5C	AUT-05	059	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA	DBO120A	BUENO	FACIL	12,3	12,6
22605	1	CL	5C	AUT-03	060	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO120A	BUENO	FACIL	12,3	12,6
22606	1	CL	5C	AUT-05	061	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA	DBO120A	BUENO	FACIL	12,3	12,6
22607	1	CL	5C	AUT-03	062	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO120A	BUENO	FACIL	12,3	12,6
22608	1	CL	5C	AUT-05	063	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA	DBO120A	BUENO	FACIL	20	21,3
22609	1	CL	5C	AUT-13	064	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38UQ007KG	BUENO	FACIL	20	21,3
22610	1	CL	5C	AUT-07	065	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	38UQ007KG	BUENO	FACIL	20	21,3
22611	1	CL	5C	AUT-13	066	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38UQ007KG	BUENO	FACIL	20	21,3
22612	1	CL	5C	AUT-07	067	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	38UQ007KG	BUENO	FACIL	12,7	13,7
22613	1	CL	5C	AUT-03	068	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	BUENO	FACIL	12,7	13,7
22614	1	CL	5C	AUT-07	069	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AOG45RCF3L	BUENO	FACIL	12,7	13,7
22615	1	CL	5C	AUT-03	070	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	BUENO	FACIL	12,7	13,7
22616	1	CL	5C	AUT-07	071	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AOG45RCF3L	BUENO	FACIL	12,3	12,3
22617	1	CL	5C	AUT-03	072	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO120A	BUENO	FACIL	12,3	12,6
22618	1	CL	5C	AUT-08	073	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA	DBO120A	BUENO	FACIL	12,3	12,6
22619	1	CL	5C	AUT-03	074	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO120A	BUENO	FACIL	12,3	12,6
22620	1	CL	5C	AUT-08	075	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA	DBO120A	BUENO	FACIL	12,3	12,6
22621	1	CL	5C	AUT-03	076	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38QNL009	BUENO	FACIL	12,3	12,6
22622	1	CL	5C	AUT-08	077	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	38QNL009	BUENO	FACIL	12,3	12,6
22623	1	CL	5C	AUT-03	078	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO120A	BUENO	FACIL	12,3	12,6
22624	1	CL	5C	AUT-08	079	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA	DBO120A	BUENO	FACIL	12,3	12,6
22625	1	CL	5C	AUT-03	080	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO120A	BUENO	FACIL	12,3	12,6
22626	1	CL	5C	AUT-08	081	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS			ROCA	DBO120A	BUENO	FACIL	12,3	12,6
22627	1	CL	5C	AUT-03	082	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	MUH-12RV	BUENO	FACIL	3,4	4
22628	1	CL	5C	AUT-08	083	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI	MUH-12RV	BUENO	FACIL	1,3	1,6
22629	1	CL	5C	AUT-03	084	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PU-4YJ	BUENO	FACIL	1,3	1,6
22630	1	CL	5C	AUT-05	085	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		MTSUBISHI	PU-4YJ	BUENO	FACIL	1,3	1,6
22631	1	CL	5C	AUT-03	086	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	AOY14RNA	BUENO	FACIL	4	4,8
22632	1	CL	5C	AUT-08	087	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	AOY14RNA	BUENO	FACIL	4	4,8
22633	1	CL	5C	AUT-03	088	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38MHJ209A7RD	BUENO	FACIL	5,12	5,14
22634	1	CL	5C	AUT-08	089	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	38MHJ209A7RD	BUENO	FACIL	5,12	5,14
22635	1	CL	5C	AUT-08	090	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	38MHJ209A7RD	BUENO	FACIL	5,12	5,14
22636	1	CL	5C	AUT-03	091	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38MHJ209A7RD	BUENO	FACIL	5,12	5,14
22637	1	CL	5C	AUT-08	092	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	38MHJ209A7RD	BUENO	FACIL	5,12	5,14
22638	1	CL	5C	AUT-08	093	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	38MHJ209A7RD	BUENO	FACIL	5,12	5,14
22639	1	CL	5C	AUT-03	094	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO90A	BUENO	FACIL	8,08	8,21
22640	1	CL	5C	AUT-08	095	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA	DBO90A	BUENO	FACIL	8,08	8,21
22641	1	CL	5C	AUT-03	096	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FUJITSU	DBO90A	BUENO	FACIL	8,08	8,21
22642	1	CL	5C	AUT-08	097	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FUJITSU	ASY24RAF-W	BUENO	FACIL	6,8	7,7
22643	1	CL	5C	DOM-01	001	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		HIYASU	AFY16RAM-W	BUENO	FACIL	4,7	4,5
22644	1	CL	5C	DOM-01	002	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		HIYASU	AFY16RAM-W	BUENO	FACIL	4,7	4,5
22648	1	CL	5C	AUT-12	098	AUTONOMO COMPACTO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		CIATESA	N/D	BUENO	FACIL	72,6	75,2
22700	1	CL	5C	DOM-01	003	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AMH12UAS-W	BUENO	FACIL	4,7	4,5
22701	1	CL	5C	VEN-01	001	VENTILADOR	VENTILADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	GH82505	BUENO	FACIL	4,7	4,5
22702	1	CL	5C	VEN-02	002	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	GH82505	BUENO	FACIL	4,7	4,5
22702	1	CL	5C	VEN-02	002	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	GH82505	BUENO	FACIL	4,7	4,5
26672	1	CL	5C			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AOH9VFCC	BUENO	FACIL	2,6	2,95
26673	1	CL	5C			UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AOH9VFCC	BUENO	FACIL		
26674	1	CL	5C			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AOH9VFCC	BUENO	FACIL	2,6	2,95
26675	1	CL	5C			UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AOH9VFCC	BUENO	FACIL		
26676	1	CL	5C	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		IEKEI	KAG-A4500-BC	FACIL	BUENO		
26676	1	CL	5C	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		IEK3J	KAC-A4500BC				
26677	1	CL	5C			UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		IEKEI	KAG-A4500-BC	BUENO	FACIL		
26677	1	CL	5C	AUT-08		UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PLANTA BAJA		IEK3J	KAC-A4500BC				
27798	1	CL	5C			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	DB01ROA	FACIL	BUENO	8,1	10,8
27901	1	CL	5C			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RK550ROA	FACIL	BUENO	4,17	
27903	1	CL	5C			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	S/ND	FACIL	BUENO	4,17	
27903	1	CL	5C	AUT-03	096	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUBIERTA		DAIKIN	5MX590E7V3B1				
27904	1	CL	5C	AUT-08		UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FTXS25M3VMW				
27905	1	CL	5C	AUT-08		UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FTXS25M3VMW				
27906	1	CL	5C	AUT-07		UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FFQ25B8V1B				
27907	1	CL	5C	AUT-07		UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FFQ25B8V1B				
27908	1	CL	5C	AUT-08		UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FTXS25M3VMW				
29839	1		5C			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RK550ROA	FACIL	BUENO	4,17	
29839	1		5C	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUBIERTA							
29841	1	CL	5C	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PUHZ-P100UE	FACIL	BUENO		
29841	1	CL	5C	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUBIERTA		MTSUBISHI	PUHZ-P100VHA3				
30764	1	CL	5C	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		PLANTA BAJA		FUJITSU	AOH9VFCC				
	1	CL	5C	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PUHZ-RP200YKA	FACIL	BUENO		
	1	CL	5C	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	S/ND	FACIL	BUENO		
22777	1	CL	5D	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	12,7	13,7
22778	1	CL	5D	AUT-07	002	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	12,7	13,7
22779	1	CL	5D	AUT-03	003	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	12,7	13,7
22780	1	CL	5D	AUT-07	004	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	12,7	13,7
22781	1	CL	5D	AUT-03	005	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	12,7	13,7
22782	1	CL	5D	AUT-07	006	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	12,7	13,7
22783	1	CL	5D	AUT-03	007	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	12,7	13,7
22784	1	CL	5D	AUT-07	008	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	12,7	13,7

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
22785	1	CL	SD	AUT-03	009	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	ADG4SRCF3L	FACIL	BUENO	12,7	13,7
22786	1	CL	SD	AUT-07	010	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	ADG4SRCF3L	FACIL	BUENO	12,7	13,7
22787	1	CL	SD	AUT-03	011	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	ADG4SRCF3L	FACIL	BUENO	12,7	13,7
22788	1	CL	SD	AUT-07	012	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	ADG4SRCF3L	FACIL	BUENO	12,7	13,7
22789	1	CL	SD	AUT-03	013	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	ADG4SRCF3L	FACIL	BUENO	12,7	13,7
22790	1	CL	SD	AUT-07	014	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	ADG4SRCF3L	FACIL	BUENO	12,7	13,7
22791	1	CL	SD	AUT-13	015	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38UQ011KG	FACIL	BUENO	27,7	32,2
22792	1	CL	SD	AUT-07	016	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	38UQ011KG	FACIL	BUENO	27,7	32,2
22793	1	CL	SD	AUT-13	017	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38UQ011KG	FACIL	BUENO	27,7	32,2
22794	1	CL	SD	AUT-07	018	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	38UQ011KG	FACIL	BUENO	27,7	32,2
22795	1	CL	SD	AUT-13	019	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38UQ07K9	FACIL	BUENO	20	21,3
22796	1	CL	SD	AUT-07	020	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	38UQ07K9	FACIL	BUENO	20	21,3
22797	1	CL	SD	AUT-13	021	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38MH1207A7R8	FACIL	BUENO	3,95	4,05
22798	1	CL	SD	AUT-08	022	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	38MH1207A7R8	FACIL	BUENO	3,95	4,05
22799	1	CL	SD	AUT-08	023	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	38MH1207A7R8	FACIL	BUENO	3,95	4,05
22800	1	CL	SD	AUT-03	024	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38YL-07C-703EJ-40	FACIL	BUENO		
22801	1	CL	SD	AUT-08	025	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	38YL-07C-703EJ-40	FACIL	BUENO		
22802	1	CL	SD	DOM-01	001	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	N/D	FACIL	BUENO		
22803	1	CL	SD	DOM-01	002	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	N/D	FACIL	BUENO		
22804	1	CL	SD	DOM-01	003	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA			N/D	FACIL	BUENO		
22805	1	CL	SD	AUT-03	026	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	PANASONIC	CU1273KE	FACIL	BUENO	3,5		
22805	1	CL	SD			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	PANASONIC	CU-1273KE	FACIL	BUENO	3,5		
22806	1	CL	SD	AUT-08	027	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	PANASONIC	CU1273KE	FACIL	BUENO			
22806	1	CL	SD			UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	PANASONIC	CU-1273KE	FACIL	BUENO			
22807	1	CL	SD	AUT-03	028	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	DAIKIN	RE3287V1	FACIL	BUENO	1,5	1,7	
22808	1	CL	SD	AUT-08	029	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	DAIKIN	RE3287V1	FACIL	BUENO	1,5	1,7	
22809	1	CL	SD	VEN-01	001	VENTILADOR	VENTILADORES	PLANTA BAJA	TECNIVEL	CHB-30-50	FACIL	BUENO			
22810	1	CL	SD	VEN-02	002	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA	TECNIVEL	CHB-30-50	FACIL	BUENO			
26655	1	CL	SD	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	CARRIER	38YLO18	FACIL	BUENO			
26656	1	CL	SD			UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	CARRIER	38YLO19	FACIL	BUENO			
26657	1	CL	SD	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	CARRIER	38YLO20	FACIL	BUENO			
26658	1	CL	SD			UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	CARRIER	38YLO21	FACIL	BUENO			
26659	1	CL	SD	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	PANASONIC	CU-W7DKE	FACIL	BUENO			
26660	1	CL	SD			UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	PANASONIC	CU-WCKP-S	FACIL	BUENO			
26661	1	CL	SD			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	PANASONIC	CU-WCKP-S	FACIL	BUENO	3,3		
26662	1	CL	SD			UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	PANASONIC	CU-W7DKE	FACIL	BUENO			
28473	1	CL	SD	AUT-03		ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	GENERAL	N/D	FACIL	BUENO			
31432	1	CL	SD			ENFRIADORA SOLO FRIO AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA	ROCA-YORK	YLA00360SE50XAA			360		
31433	1	CL	SD			ENFRIADORA SOLO FRIO AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA	ROCA-YORK	YLA00360SE50XAA			360		
24077	1	CL	SE	AUT-13	001	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	INTERCLISA	MUCV0858201	FACIL	BUENO	22,6	26	
24078	1	CL	SE	AUT-07	002	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA	INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO			
24079	1	CL	SE	AUT-13	003	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	ROCA	AHO-200-B-38/B	FACIL	BUENO	19,2	22,6	
24080	1	CL	SE	AUT-07	004	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA	ROCA	BCBI-20-2571	FACIL	BUENO			
24081	1	CL	SE	AUT-03	005	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	ROCA	AVO-100-BB-38/B	FACIL	BUENO	10	10,3	
24082	1	CL	SE	AUT-07	006	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA	ROCA	N/D	FACIL	BUENO			
24083	1	CL	SE	AUT-03	007	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	ROCA	AVO-120-BB-38/B	FACIL	BUENO	13	14,3	
24084	1	CL	SE	AUT-07	008	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA	ROCA	N/D	FACIL	BUENO			
24085	1	CL	SE	AUT-03	009	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	ROCA	AVO-70-BB-21/B	FACIL	BUENO	7,05	7,1	
24086	1	CL	SE	AUT-07	010	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	ROCA	N/D	FACIL	BUENO			
24087	1	CL	SE	AUT-03	011	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	ROCA	AVO-150-BB-38/B	FACIL	BUENO	14	16	
24088	1	CL	SE	AUT-07	012	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	ROCA	BCI-122-21	FACIL	BUENO			
24089	1	CL	SE	AUT-13	013	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	ROCA	AVO-170-BB-38/A	FACIL	BUENO	16	17,8	
24090	1	CL	SE	AUT-07	014	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	ROCA	BCI-170	FACIL	BUENO			
24091	1	CL	SE	AUT-03	015	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	ROCA	AVO-100-BB-38/C	FACIL	BUENO	10,2	10,3	
24092	1	CL	SE	AUT-07	016	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA	ROCA	N/D	FACIL	BUENO			
24093	1	CL	SE	AUT-03	017	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	ROCA	AVO-150-BB-38/B	FACIL	BUENO	14	16	
24094	1	CL	SE	AUT-07	018	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	ROCA	BCI-122-21	FACIL	BUENO			
24095	1	CL	SE	AUT-03	019	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	ROCA	AVO-120-BB-38/B	FACIL	BUENO	13	14,3	
24096	1	CL	SE	AUT-07	020	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	ROCA	N/D	FACIL	BUENO			
24097	1	CL	SE	AUT-13	021	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	ROCA	AVO-170-BB-38/B	FACIL	BUENO	16	17,8	
24098	1	CL	SE	AUT-07	022	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	ROCA	BCI-170	FACIL	BUENO			
24099	1	CL	SE	AUT-13	023	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	ROCA	AVO-170-BB-38/B	FACIL	BUENO	16	17,8	
24100	1	CL	SE	AUT-07	024	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	ROCA	BCI-170	FACIL	BUENO			
24101	1	CL	SE	AUT-13	025	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	ROCA	AHO-200-B-38/B	FACIL	BUENO	19,2	22,6	
24102	1	CL	SE	AUT-07	026	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	ROCA	BCBI-20-2571	FACIL	BUENO			
24103	1	CL	SE	AUT-13	027	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	ROCA	AHO-200-B-38/B	FACIL	BUENO	19,2	22,6	
24104	1	CL	SE	AUT-07	028	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	ROCA	BCBI-20-2571	FACIL	BUENO			
24105	1	CL	SE	AUT-13	029	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	ROCA	AHO-200-B-38/B	FACIL	BUENO	19,2	22,6	
24106	1	CL	SE	AUT-07	030	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	ROCA	BCBI-20-2571	FACIL	BUENO			
24107	1	CL	SE	AUT-13	031	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	ROCA	AHO-200-B-38/B	FACIL	BUENO	19,2	22,6	
24108	1	CL	SE	AUT-07	032	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	ROCA	BCBI-20-2571	FACIL	BUENO			
24109	1	CL	SE	AUT-13	033	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	ROCA	AHO-200-B-38/B	FACIL	BUENO	19,2	22,6	
24110	1	CL	SE	AUT-07	034	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	ROCA	AHO-200-B-38/B	FACIL	BUENO			
24111	1	CL	SE	AUT-13	035	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	ROCA	AHO-200-B-38/B	FACIL	BUENO	19,2	22,6	
24112	1	CL	SE	AUT-07	036	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	ROCA	AHO-200-B-38/B	FACIL	BUENO			
24113	1	CL	SE	AUT-13	037	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	ROCA	AHO-200-B-38/B	FACIL	BUENO	19,2	22,6	
24114	1	CL	SE	AUT-07	038	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	ROCA	AHO-200-B-38/B	FACIL	BUENO			
24115	1	CL	SE	AUT-03	039	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	ROCA	BCVO-25-38/6	FACIL	BUENO			
24116	1	CL	SE	AUT-07	040	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA	ROCA	N/D	FACIL	BUENO			
24117	1	CL	SE	AUT-13	041	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	INTERCLISA	MCV0688201	FACIL	BUENO	22,6	26	

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
24118	1	CL	5E	AUT-07	042	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
24119	1	CL	5E	AUT-13	043	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	CUBIERTA	ROCA		ROCA	AVO-150-BB-38EL/14	FACIL	BUENO	14	16
24120	1	CL	5E	AUT-07	044	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA	BCI-122-21	FACIL	BUENO		
24121	1	CL	5E	AUT-03	045	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	AVO-120-BB-38EL	FACIL	BUENO	13	14,3
24122	1	CL	5E	AUT-07	046	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		ROCA	N/D	FACIL	BUENO		
24123	1	CL	5E	AUT-13	047	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	AHO-202-BG-38	FACIL	BUENO	19,1	21,4
24124	1	CL	5E	AUT-07	048	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		ROCA	N/D	FACIL	BUENO		
24125	1	CL	5E	AUT-03	049	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	CCH-15-38/D	FACIL	BUENO		
24126	1	CL	5E	AUT-07	050	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		ROCA	N/D	FACIL	BUENO		
24127	1	CL	5E	AUT-03	051	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		INTERCLISA	MUCV0688201	FACIL	BUENO		
24128	1	CL	5E	AUT-07	052	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
24129	1	CL	5E	AUT-13	053	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	AHO-202-BG-38	FACIL	BUENO	22	23
24130	1	CL	5E	AUT-07	054	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		ROCA	N/D	FACIL	BUENO		
24131	1	CL	5E	AUT-13	055	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	AHO-202-BG-38	FACIL	BUENO	22	23
24132	1	CL	5E	AUT-07	056	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		ROCA	BCI-172-21	FACIL	BUENO		
24133	1	CL	5E	AUT-13	057	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	AHO-202-BG-38	FACIL	BUENO	22	23
24134	1	CL	5E	AUT-07	058	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA	N/D	FACIL	BUENO		
24135	1	CL	5E	AUT-13	059	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	AVO-150-BB-38	FACIL	BUENO	14	16
24136	1	CL	5E	AUT-07	060	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		ROCA	BCI-122-21	FACIL	BUENO		
24137	1	CL	5E	AUT-13	061	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	AVO-170-BB-G38	FACIL	BUENO	15,7	17,5
24138	1	CL	5E	AUT-07	062	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA	BCI-170	FACIL	BUENO		
24139	1	CL	5E	AUT-13	063	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	AVO-170-BBG38	FACIL	BUENO	15,7	17,5
24140	1	CL	5E	AUT-07	064	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA	BCI-170	FACIL	BUENO		
24141	1	CL	5E	AUT-13	065	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	AVO-170-BBG38	FACIL	BUENO	15,7	17,5
24142	1	CL	5E	AUT-07	066	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA	BCI-170	FACIL	BUENO		
24143	1	CL	5E	AUT-13	067	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	AHO-202-BG-38	FACIL	BUENO	22	23
24144	1	CL	5E	AUT-07	068	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	BCI-172-21	FACIL	BUENO		
24145	1	CL	5E	AUT-13	069	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	AHO-202-BG-38	FACIL	BUENO	22	23
24146	1	CL	5E	AUT-07	070	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	BCI-172-21	FACIL	BUENO		
24147	1	CL	5E	AUT-13	071	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	AHO-202-BG-38	FACIL	BUENO	22	23
24148	1	CL	5E	AUT-07	072	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA	BCI-172-21	FACIL	BUENO		
24149	1	CL	5E	AUT-13	073	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	AHO-202-BG-38	FACIL	BUENO	22	23
24150	1	CL	5E	AUT-07	074	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA	BCI-172-21	FACIL	BUENO		
24151	1	CL	5E	ENF-01	001	ENFRIADORA SOLO FRIO AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		ROCA	LCA-36T	FACIL	BUENO	35,7	
24152	1	CL	5E	DEP-01	001	DEPOSITO ACUMULADOR	DEPOSITOS ACUMULADORES	CUBIERTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
24153	1	CL	5E	BOM-01	001	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		SEDICAL	SIM80/230-3	FACIL	BUENO		
24154	1	CL	5E	BOM-01	002	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		SEDICAL	SIM80/230-3	FACIL	BUENO		
24155	1	CL	5E	FAN-01	001	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		SPA	400	FACIL	BUENO		
24156	1	CL	5E	FAN-01	002	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		SPA	40	FACIL	BUENO		
24157	1	CL	5E	FAN-01	003	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		SPA	200	FACIL	BUENO		
25427	1	CL	5E	FAN-01	004	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		SPA	PANELBLOCK-400	FACIL	BUENO		
25428	1	CL	5E	BOM-01	003	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		SEDICAL	AP1222	FACIL	BUENO		
25429	1	CL	5E	BOM-01	004	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		WILO	D0550/100	FACIL	BUENO		
25430	1	CL	5E	VEY-01	001	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
25431	1	CL	5E	FAN-01	005	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		SPA	200	FACIL	BUENO		
25432	1	CL	5E	FAN-01	006	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SPA	400	FACIL	BUENO		
25433	1	CL	5E	FAN-01	007	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SPA	200	FACIL	BUENO		
25434	1	CL	5E	FAN-01	008	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SPA	100	FACIL	BUENO		
25435	1	CL	5E	FAN-01	009	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SPA	100	FACIL	BUENO		
25436	1	CL	5E	FAN-01	010	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SPA	100	FACIL	BUENO		
25437	1	CL	5E	FAN-01	011	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SPA	100	FACIL	BUENO		
25438	1	CL	5E	FAN-01	012	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SPA	100	FACIL	BUENO		
25439	1	CL	5E	DOM-01	001	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		WHITE WESTINGHOUSE	N/D	FACIL	BUENO		
25440	1	CL	5E	AUT-07	075	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MEPAMSA	N/D	FACIL	BUENO		
25441	1	CL	5E	AUT-03	076	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		MEPAMSA	N/D	FACIL	BUENO		
25442	1	CL	5E	DOM-01	002	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		TOSHIBA	RAC-22NE	FACIL	BUENO		
25443	1	CL	5E	AUT-08	077	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		PANASONIC	N/D	FACIL	BUENO		
25444	1	CL	5E	AUT-03	078	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		PANASONIC	CU-2473KE	FACIL	BUENO		
25445	1	CL	5E	FAN-01	013	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SPA	400	FACIL	BUENO		
25446	1	CL	5E	FAN-01	014	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SPA	400	FACIL	BUENO		
25447	1	CL	5E	FAN-01	015	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SPA	200	FACIL	BUENO		
25448	1	CL	5E	AUT-09	079	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		EDESA	N/D	FACIL	BUENO		
25449	1	CL	5E	AUT-03	080	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		EDESA	N/D	FACIL	BUENO		
25450	1	CL	5E	AUT-03	081	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		CARRIER	38QNL	FACIL	BUENO		
25451	1	CL	5E	AUT-08	082	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO		
27897	1	CL	5E			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	N/D	FACIL	BUENO	3,5	4
27898	1	CL	5E			UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		MTSUBISHI	N/D	FACIL	BUENO		
28474	1	CL	5E	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		PANASONIC	CU-2473KE	FACIL	BUENO		
28475	1	CL	5E			UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		PANASONIC	CU-2473KE	FACIL	BUENO	3,2	
28476	1	CL	5E			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		CARRIER	38QNL	FACIL	BUENO	1,3	
28477	1	CL	5E			UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		CARRIER	38QNL	FACIL	BUENO	1,3	
29811	1		5E			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	CUBIERTA		MTSUBISHI	MUZ-GC355VA					
29812	1		5E			UDAD.INT.EVAPORADORA FRI-CAL MURAL	PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI	MUZ-GC355VA					
29813	1		5E			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	CUBIERTA		MTSUBISHI	MUZ-GC25BA					
29814	1		5E			UDAD.INT.EVAPORADORA FRI-CAL MURAL	PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI	MUZ-GC25BA					
29960	1	CL	5E	VEN-02	083	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PB ct		S&P	HKM 350	FACIL	BUENO		
31214	1	CL	5E			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	CUBIERTA		ROCA	AVO616BG					
31215	1	CL	5E			UDAD.INT.EVAPORADORA FRI-CAL MURAL	PRIMERA PLANTA		ROCA						
31216	1	CL	5E			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	CUBIERTA		HIYASU	H0-45EA					
31217	1	CL	5E			UDAD.INT.EVAPORADORA FRI-CAL MURAL	TERCERA PLANTA		HIYASU	HB-45EB					

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)
22882	1	CL	5F	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG4SRCF3L	FACIL	BUENO	12,4	13,4
22883	1	CL	5F	AUT-07	002	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	ADG4SRCF3L	FACIL	BUENO	12,4	13,4
22884	1	CL	5F	AUT-03	003	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AUG4SLAWB	FACIL	BUENO	12,4	13,4
22885	1	CL	5F	AUT-07	004	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AUG4SLAWB	FACIL	BUENO	12,4	13,4
22886	1	CL	5F	AUT-03	057	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
22887	1	CL	5F	AUT-07	006	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
22888	1	CL	5F	AUT-03	007	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38QNLO09	FACIL	BUENO	12,3	12,6
22889	1	CL	5F	AUT-08	008	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	38QNLO10	FACIL	BUENO		
22890	1	CL	5F	AUT-03	009	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	MXZ-18TV	FACIL	BUENO	5,3	6,6
22891	1	CL	5F	AUT-08	010	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI	MXZ-18TV	FACIL	BUENO	5,3	6,6
22892	1	CL	5F	AUT-08	011	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI	MXZ-18TV	FACIL	BUENO	5,3	6,6
22893	1	CL	5F	AUT-03	012	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	MVZ-G12SV	FACIL	BUENO	3,9	
22894	1	CL	5F	AUT-08	013	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI	MVZ-G12SV	FACIL	BUENO		
22895	1	CL	5F	AUT-11	014	AUTONOMO PARTIDO SOLO FRIO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA-YORK	AVO-170-F-38	FACIL	BUENO	16	
22896	1	CL	5F	AUT-04	015	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA-YORK	AVO-170-F-38	FACIL	BUENO	16	
22897	1	CL	5F	AUT-02	016	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		ROCA-YORK	RT-108B	FACIL	BUENO	30,5	35,3
22898	1	CL	5F	AUT-02	017	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		INTERCLISA	RT-108B	FACIL	BUENO	30,5	35,3
22899	1	CL	5F	AUT-02	018	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		INTERCLISA	RT-162-B/1	FACIL	BUENO	38,3	43,5
22900	1	CL	5F	AUT-03	019	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RSXY8K7W1	FACIL	BUENO	19,2	
22901	1	CL	5F	AUT-07	020	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	RSXY8K7W1	FACIL	BUENO		
22902	1	CL	5F	AUT-07	021	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	RSXY8K7W1	FACIL	BUENO		
22903	1	CL	5F	AUT-07	022	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	RSXY8K7W1	FACIL	BUENO		
22904	1	CL	5F	AUT-07	023	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	RSXY8K7W1	FACIL	BUENO		
22905	1	CL	5F	AUT-07	024	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	RSXY8K7W1	FACIL	BUENO		
22906	1	CL	5F	AUT-07	025	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	RSXY8K7W1	FACIL	BUENO		
22907	1	CL	5F	AUT-07	026	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	RSXY8K7W1	FACIL	BUENO		
22908	1	CL	5F	AUT-03	027	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RSXY8K7W1	FACIL	BUENO	19,2	
22909	1	CL	5F	AUT-07	028	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	RSXY8K7W1	FACIL	BUENO		
22910	1	CL	5F	AUT-07	029	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	RSXY8K7W1	FACIL	BUENO		
22911	1	CL	5F	AUT-07	030	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	RSXY8K7W1	FACIL	BUENO		
22912	1	CL	5F	AUT-07	031	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	RSXY8K7W1	FACIL	BUENO		
22913	1	CL	5F	AUT-07	032	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	RSXY8K7W1	FACIL	BUENO		
22914	1	CL	5F	AUT-07	033	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	RSXY8K7W1	FACIL	BUENO		
22915	1	CL	5F	AUT-07	034	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	RSXY8K7W1	FACIL	BUENO		
22916	1	CL	5F	AUT-07	035	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	RSXY8K7W1	FACIL	BUENO		
22917	1	CL	5F	AUT-11	036	AUTONOMO PARTIDO SOLO FRIO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		SEASON	CFW-600C	FACIL	BUENO	17,9	
22918	1	CL	5F	AUT-04	037	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		SEASON	CFW-600C	FACIL	BUENO	17,9	
22919	1	CL	5F	AUT-11	038	AUTONOMO PARTIDO SOLO FRIO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		SEASON	CFW-600C	FACIL	BUENO	17,9	
22920	1	CL	5F	AUT-04	039	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		SEASON	CFW-600C	FACIL	BUENO	17,9	
22921	1	CL	5F	AUT-11	040	AUTONOMO PARTIDO SOLO FRIO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA-YORK	AHO-300 F38/A	FACIL	BUENO	30	
22922	1	CL	5F	AUT-05	041	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA-YORK	AHO-300 F38/A	FACIL	BUENO	30	
22923	1	CL	5F	AUT-13	058	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO		
22924	1	CL	5F	AUT-07	043	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		CARRIER	MUBH034C201	FACIL	BUENO	10	
22925	1	CL	5F	FAN-01	001	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	TAS-34HB	FACIL	BUENO		
22926	1	CL	5F	FAN-01	002	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO		
22927	1	CL	5F	AUT-03	044	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	380-L09B-703EC	FACIL	BUENO		
22928	1	CL	5F	AUT-08	045	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	380-L09B-703EC	FACIL	BUENO		
22929	1	CL	5F	AUT-03	046	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	MVH-12RV	FACIL	BUENO	3,4	4
22930	1	CL	5F	AUT-08	047	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		MTSUBISHI	MVH-12RV	FACIL	BUENO	3,4	4
22931	1	CL	5F	CLI-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CL-2015/2	FACIL	BUENO	55	
22932	1	CL	5F	CLI-01	002	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CL-2020/3	FACIL	BUENO	98	
22933	1	CL	5F	AUT-03	048	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RY100FJ7V1	FACIL	BUENO	3,8	4
22934	1	CL	5F	AUT-07	049	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	RY100FJ7V1	FACIL	BUENO	3,8	4
26801	1	CL	5F	AUT-03	007	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	B21H300E50	FACIL	BUENO	74,4	79
28464	1	CL	5F	AUT-03	050	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	MVZ-GA35 VA	FACIL	BUENO	2,8	2,9
28465	1	CL	5F	AUT-02	051	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUBISHI	MVZ-GA35 VA	FACIL	BUENO	2,8	2,9
28466	1	CL	5F	AUT-03	052	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	ADG-UNCNCL	FACIL	BUENO	3,1	3,2
28467	1	CL	5F	AUT-02	053	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SALA OPERADORES		GENERAL	ADG-UNCNCL	FACIL	BUENO		
28468	1	CL	5F	AUT-03	054	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	MVZ-GA35 VA	FACIL	BUENO	2,8	2,9
28469	1	CL	5F	AUT-02	055	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUBISHI	MVZ-GA35 VA	FACIL	BUENO	2,8	2,9
28730	1	CL	5F			FANCOIL DE TECHO		PRIMERA PLANTA		CARRIER	42WCD08				
29236	1		5F			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI	PUAZRGOVHA3				
29237	1		5F			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI					
30627	1	CL	5F	AUT-03	61	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	S/ND	FACIL	BUENO		
30628	1	CL	5F			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		PRIMERA PLANTA		DAIKIN VRV					
30629	1	CL	5F			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		PRIMERA PLANTA		DAIKIN VRV					
30630	1	CL	5F			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		PRIMERA PLANTA		DAIKIN VRV					
30631	1	CL	5F	AUT-03	59	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RKSSOG2V1B	FACIL	BUENO		
30632	1	CL	5F			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		PRIMERA PLANTA		DAIKIN VRV					
30633	1	CL	5F	AUT-03	60	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RZQ200C74B	FACIL	BUENO		
30634	1	CL	5F			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		PRIMERA PLANTA		DAIKIN VRV					
30635	1	CL	5F			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		PRIMERA PLANTA		DAIKIN VRV					
30636	1	CL	5F			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		PRIMERA PLANTA		DAIKIN VRV					
30637	1	CL	5F			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		PRIMERA PLANTA		DAIKIN VRV					
30637	1	CL	5F	AUT-03	56	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PUHZ-RP60VHA3H1	FACIL	BUENO	6,6	7,5
23207			5G			ENFRIADORA SOLO FRIO AIRE-AGUA		CUBIERTA		ROCA YORK	LCA-30-38/A			24,8	
23208			5G			ENFRIADORA SOLO FRIO AIRE-AGUA		CUBIERTA		ROCA YORK	LCA-30-38/A			24,8	
23209	1	CL	5G	CLI-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TERMOVEN	BS-713	FACIL	BUENO		
23210	1	CL	5G	CLI-01	002	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TERMOVEN	BS-713	FACIL	BUENO		
23211	1	CL	5G	CLI-01	003	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	BS-713	FACIL	BUENO		

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
23212	1	CL	SG	CLI-01	004	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	BS-713	FACIL	BUENO		
23213	1	CL	SG	CLI-01	005	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	BS-713	FACIL	BUENO		
23214	1	CL	SG	CLI-01	006	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	BS-713	FACIL	BUENO		
23215	1	CL	SG	CLI-01	007	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	BS-713	FACIL	BUENO		
23216	1	CL	SG	CLI-01	008	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	BS-713	FACIL	BUENO		
23217	1	CL	SG	CLI-01	009	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	BS-713	FACIL	BUENO		
23218	1	CL	SG	CLI-01	010	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	BS-713	FACIL	BUENO		
23219	1	CL	SG	CLI-01	011	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	BS-713	FACIL	BUENO		
23220	1	CL	SG	CLI-01	012	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	BS-713	FACIL	BUENO		
23221	1	CL	SG	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	MSC-09-RV	FACIL	BUENO		
23222	1	CL	SG	AUT-08	002	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		mitsubishi	PUH-1.6VKA	FACIL	BUENO		
23223	1	CL	SG	AUT-08	003	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		mitsubishi	PUH-1.6VKA	FACIL	BUENO		
23224	1	CL	SG	AUT-03	004	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	PUH-3VKA	FACIL	BUENO	1,3	1,4
23225	1	CL	SG	AUT-08	005	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		mitsubishi	PUH-3VKA	FACIL	BUENO	1,3	1,4
23226	1	CL	SG	AUT-03	006	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	SADP40/8T	FACIL	BUENO	2,9	3,15
23227	1	CL	SG	AUT-08	007	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		mitsubishi	SADP40/8T	FACIL	BUENO	2,9	3,15
23228			SG			BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS		PRIMERA PLANTA		SEDICAL	SADP40/8T				
23229			SG			BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS		PRIMERA PLANTA		SEDICAL	SADP40/8T				
23230			SG			BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS		PRIMERA PLANTA		SEDICAL	SADP40/8T				
23231	1	CL	SG	VEN-02	001	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA		NEDERMAN	N/D	FACIL	BUENO		
23232	1	CL	SG	VEN-02	002	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA		NEDERMAN	N/D	FACIL	BUENO		
23233	1	CL	SG	VEN-02	003	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA		NEDERMAN	N/D	FACIL	BUENO		
23234	1	CL	SG	VEN-02	004	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA		NEDERMAN	N/D	FACIL	BUENO		
23235	1	CL	SG	VEN-02	005	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA		NEDERMAN	N/D	FACIL	BUENO		
23236	1	CL	SG	VEN-02	006	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA		NEDERMAN	N/D	FACIL	BUENO		
23237	1	CL	SG	VEN-02	007	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA		NEDERMAN	N/D	FACIL	BUENO		
23238	1	CL	SG	VEN-02	008	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA		NEDERMAN	N/D	FACIL	BUENO		
23239	1	CL	SG	VEN-02	009	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA		NEDERMAN	N/D	FACIL	BUENO		
23240	1	CL	SG	VEN-02	010	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA		NEDERMAN	N/D	FACIL	BUENO		
23241	1	CL	SG	VEN-02	011	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA		NEDERMAN	N/D	FACIL	BUENO		
23242	1	CL	SG	VEN-02	012	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA		TERMOVEN	TVS-15/E	FACIL	BUENO		
23243	1	CL	SG	VEN-02	013	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	TVS-15/E	FACIL	BUENO		
23244	1	CL	SG	VEN-02	014	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PRIMERA PLANTA			N/D	FACIL	BUENO		
23245	1	CL	SG	VEN-02	015	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PRIMERA PLANTA			N/D	FACIL	BUENO		
23246	1	CL	SG	VEN-02	016	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PRIMERA PLANTA			N/D	FACIL	BUENO		
23247	1	CL	SG	VEN-02	017	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA			N/D	FACIL	BUENO		
23248	1	CL	SG	VEN-02	018	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA		TERMOVEN	TVS-15/E	FACIL	BUENO		
23249	1	CL	SG	AUT-03	008	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		TOSHIBA	N/D	FACIL	BUENO		
23250	1	CL	SG	AUT-05	009	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		TOSHIBA	RAV-457K	FACIL	BUENO		
28470	1	CL	SG	ENF-02	021	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		ROCA YORK	YLCA-27G1T380T	MALO	BUENO		
28471	1	CL	SG	ENF-02	022	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		ROCA YORK	YLCA-27G1T380T	MALO	BUENO		
28834	1	CL	SG	DESCAL	020	DESCALIFICADOR	DESCALIFICADORES	PRIMERA PLANTA		HYDROWATER	NO DISPONIBLE	FACIL	BUENO		
21603			SH			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUBIERTA		MITSUBITS	MUZ-GC-35VA				
21604	1		SH	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	MUH-12HUE	FACIL	BUENO		
21708	1	CL	SH	VEN-02	001	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		YSP- CSM	N/D	FACIL	BUENO		
21711	1	CL	SH	AUT-03	091	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	PBMS70A6	FACIL	BUENO	7	7,5
21712	1	CL	SH	AUT-08	092	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA	N/D	FACIL	BUENO		
22092	1	CL	SH	VEN-02	003	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		CHAYSOL	V411002-VPE7CM	FACIL	BUENO		
22092			SH			EXTRACTOR		CUBIERTA							
22935	1	CL	SH	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38YL-12C-703EJ	FACIL	BUENO	3,11	
22936	1	CL	SH	AUT-08	002	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	38YL-12C-703EJ	FACIL	BUENO		
22937	1	CL	SH	AUT-03	003	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38YL024	FACIL	BUENO	6,11	
22938	1	CL	SH	AUT-07	004	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	38YL024	FACIL	BUENO		
22939	1	CL	SH	AUT-03	005	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38YL-09C-703EJ	FACIL	BUENO	2,35	
22940	1	CL	SH	AUT-08	006	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	38YL-09C-703EJ	FACIL	BUENO		
22941	1	CL	SH	AUT-03	007	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		SAMSUNG	ASH-1205-ERX	FACIL	BUENO		
22942	1	CL	SH	AUT-08	008	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		SAMSUNG	ASH-1205-ERX	FACIL	BUENO		
22943	1	CL	SH	AUT-03	009	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38YL-12C-703EJ	FACIL	BUENO	3,11	
22944	1	CL	SH	AUT-08	010	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	38YL-12C-703EJ	FACIL	BUENO		
22945	1	CL	SH	AUT-03	011	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		SAMSUNG	N/D	FACIL	BUENO		
22946	1	CL	SH	AUT-08	012	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		SAMSUNG	38YL-12C-703EJ	FACIL	BUENO		
22947	1	CL	SH	AUT-03	013	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38YL-12C-703EJ	FACIL	BUENO	3,11	
22948	1	CL	SH	AUT-08	014	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	38YL-12C-703EJ	FACIL	BUENO		
22949	1	CL	SH	AUT-03	015	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38YL-12C-703EJ	FACIL	BUENO	3,11	
22950	1	CL	SH	AUT-08	016	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	38YL-12C-703EJ	FACIL	BUENO		
22951	1	CL	SH	AUT-03	017	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38YL-12C-703EJ	FACIL	BUENO	3,11	
22952	1	CL	SH	AUT-08	018	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	38YL-12C-703EJ	FACIL	BUENO		
22953	1	CL	SH	AUT-03	019	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38YL018	FACIL	BUENO	4,79	
22954	1	CL	SH	AUT-08	020	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	38YL018	FACIL	BUENO		
22956			SH			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		SEGUNDA PLANTA		CARRIER	38YL020				
22957			SH			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		SEGUNDA PLANTA		CARRIER	38YL021				
22958	1	CL	SH	AUT-03	024	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		TANGO	N/D	FACIL	BUENO		
22959	1	CL	SH	AUT-08	025	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		TANGO	N/D	FACIL	BUENO		
22960	1	CL	SH	AUT-03	026	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38YL-07C-703EJ-40	FACIL	BUENO	2,11	
22961	1	CL	SH	AUT-08	027	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	38YL-07C-703EJ-40	FACIL	BUENO		
22962	1	CL	SH	AUT-03	028	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38YL-12C-703EJ	FACIL	BUENO	3,11	
22963	1	CL	SH	AUT-08	029	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	38YL-12C-703EJ	FACIL	BUENO		
22964	1	CL	SH	AUT-03	030	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38YL-09C-703EJ	FACIL	BUENO	2,35	
22965	1	CL	SH	AUT-08	031	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	38YL-09C-703EJ	FACIL	BUENO		

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
22966	1	CL	SH	AUT-03	032	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38YL-09C-703EJ	FACIL	BUENO	2,35	
22967	1	CL	SH	AUT-08	033	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	38YL-09C-703EJ	FACIL	BUENO		
22968	1	CL	SH	AUT-03	034	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38MHU211A7	FACIL	BUENO		
22969	1	CL	SH	AUT-08	035	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	38MHU211A7	FACIL	BUENO		
22970	1	CL	SH	AUT-08	036	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	38MHU211A7	FACIL	BUENO		
22971	1	CL	SH	AUT-03	037	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38MHU211A7	FACIL	BUENO		
22972	1	CL	SH	AUT-08	038	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	38MHU211A7	FACIL	BUENO		
22973	1	CL	SH	AUT-08	039	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	38MHU211A7	FACIL	BUENO		
22974	1	CL	SH	AUT-02	040	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50GH016R9HUS	FACIL	BUENO	40	40,3
22975	1	CL	SH	AUT-02	041	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50HS-060-E-913AA	FACIL	BUENO		
22976	1	CL	SH	AUT-03	042	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	MUH12RV	FACIL	BUENO	3,4	4
22977	1	CL	SH	AUT-08	043	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		MTSUBISHI	MUH12RV	FACIL	BUENO	3,4	4
22978	1	CL	SH	AUT-03	044	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	MUH09RV	FACIL	BUENO	2,35	
22979	1	CL	SH	AUT-08	045	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		MTSUBISHI	MUH09RV	FACIL	BUENO		
22980	1	CL	SH	AUT-03	046	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	MUH09RV	FACIL	BUENO	2,35	
22981	1	CL	SH	AUT-08	047	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		MTSUBISHI	MUH09RV	FACIL	BUENO		
22982	1	CL	SH	AUT-03	048	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	MUH12RV	FACIL	BUENO	3,4	4
22983	1	CL	SH	AUT-08	049	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		MTSUBISHI	MUH12RV	FACIL	BUENO	3,4	4
22984	1	CL	SH	AUT-03	050	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	N/D	FACIL	BUENO		
22985	1	CL	SH	AUT-08	051	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		MTSUBISHI	N/D	FACIL	BUENO		
22986	1	CL	SH	AUT-03	052	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38YL-09B-703EJ	FACIL	BUENO	2,35	
22987	1	CL	SH	AUT-08	053	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		CARRIER	38YL-09B-703EJ	FACIL	BUENO		
22988	1	CL	SH	AUT-03	054	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38YL-09C-703EJ	FACIL	BUENO	2,35	
22989	1	CL	SH	AUT-08	055	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO		
22990	1	CL	SH	AUT-03	056	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38YL-12C-703EJ	FACIL	BUENO	3,11	
22991	1	CL	SH	AUT-08	057	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	38YL-12C-703EJ	FACIL	BUENO		
22992	1	CL	SH	AUT-03	058	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38YL-12C-703EJ	FACIL	BUENO	3,11	
22993	1	CL	SH	AUT-08	059	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	38YL-12C-703EJ	FACIL	BUENO		
22994	1	CL	SH	AUT-03	060	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38CH012C733S	FACIL	BUENO	3,25	3,5
22995	1	CL	SH	AUT-08	061	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	38CH012C733S	FACIL	BUENO	3,25	3,5
22996	1	CL	SH	AUT-03	062	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	MUH12RV	FACIL	BUENO	3,4	
22997	1	CL	SH	AUT-08	063	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		MTSUBISHI	N/D	FACIL	BUENO		
22998	1	CL	SH	AUT-03	064	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	12,4	13,7
22999	1	CL	SH	AUT-07	065	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	12,4	13,7
23000	1	CL	SH	AUT-03	066	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	12,4	13,7
23001	1	CL	SH	AUT-07	067	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	12,4	13,7
23002	1	CL	SH	AUT-03	068	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		PANASONIC	CU-1873-KE	FACIL	BUENO	4,6	
23003	1	CL	SH	AUT-08	069	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		PANASONIC	CU-1873-KE	FACIL	BUENO		
23004	1	CL	SH	AUT-13	070	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	15,2	16,6
23005	1	CL	SH	AUT-07	071	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	15,2	16,6
23006	1	CL	SH	AUT-07	072	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	15,2	16,6
23007	1	CL	SH	AUT-07	073	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	15,2	16,6
23008	1	CL	SH	AUT-07	074	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	15,2	16,6
23009	1	CL	SH	AUT-07	075	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	15,2	16,6
23010	1	CL	SH	CLI-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOMOVEN	CL-202212	FACIL	BUENO		
23011	1	CL	SH	AUT-13	076	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RSXY8KA7W	FACIL	BUENO	22	
23012	1	CL	SH	AUT-07	077	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	RSXY8KA7W	FACIL	BUENO		
23013	1	CL	SH	AUT-07	078	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	RSXY8KA7W	FACIL	BUENO		
23014	1	CL	SH	AUT-07	079	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	RSXY8KA7W	FACIL	BUENO		
23015	1	CL	SH	AUT-07	080	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	RSXY8KA7W	FACIL	BUENO		
23016	1	CL	SH	AUT-07	081	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	RSXY8KA7W	FACIL	BUENO		
23017	1	CL	SH	AUT-07	082	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	RSXY8KA7W	FACIL	BUENO		
23018	1	CL	SH	AUT-07	083	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	RSXY8KA7W	FACIL	BUENO		
23019	1	CL	SH	AUT-13	084	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RSXY8KA7W	FACIL	BUENO	22	
23020	1	CL	SH	AUT-07	085	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	RSXY8KA7W	FACIL	BUENO		
23021	1	CL	SH	AUT-07	086	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	RSXY8KA7W	FACIL	BUENO		
23022	1	CL	SH	AUT-07	087	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	RSXY8KA7W	FACIL	BUENO		
23023	1	CL	SH	AUT-07	088	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	RSXY8KA7W	FACIL	BUENO		
23024	1	CL	SH	AUT-07	089	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	RSXY8KA7W	FACIL	BUENO		
23025	1	CL	SH	AUT-07	090	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	RSXY8KA7W	FACIL	BUENO		
24066	1	CL	SH	AUT-03	093	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	42HQ6012	FACIL	BUENO	2,2+2,6	2,6+2,8
24067	1	CL	SH	AUT-08	094	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO		
24068	1	CL	SH	AUT-08	095	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO		
24070	1	CL	SH	VEN-02	002	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		VSB-CSM	N/D	FACIL	BUENO		
27758	1	CL	SH	AUT-03	096	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	VGS	FACIL	BUENO	3,2	3,9
27759	1	CL	SH	AUT-08	097	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	VGS	FACIL	BUENO		
28125	1	CL	SH	VEN-02	098	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PB ct			N/D	FACIL	BUENO		
28463	1	CL	SH			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PLANTA BAJA		GENERAL	ASG18UFAIR				
28727	1	CL	SH			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		CARRIER	42NQV035M				
28728	1	CL	SH			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38NQV035H	FACIL	BUENO	3,5	4,2
28728	1	CL	SH			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		CUBIERTA		CARRIER	42NQV035M				
30638	1	CL	SH			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	RU2-GE50VA	FACIL	BUENO	5	5,8
30639	1	CL	SH			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		MTSUBITSU	MSZ-GE50VA				
30640	1	CL	SH			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	MUZ-GC35VA	FACIL	BUENO	3,5	4
30641	1	CL	SH			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		MTSUBITSU	MSZ-GC35VA				
31150	1	CL	SH			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	PARTIDA	CUBIERTA		HIYASU	HILHSOIVT	FACIL	BUENO	14,8	15,7
S/N	1	CL	SH			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		CUBIERTA							
S/N	1	CL	SH			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		SEGUNDA PLANTA							
	1	CL	SH			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOH20USAH2	FACIL	BUENO	5,7	6,7
23251			SI			ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE-AGUA		CUBIERTA		ROCA				23,2	27,4

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
23252	1	CL	SI	FAN-01	001	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO		
23253	1	CL	SI	FAN-01	002	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO		
23254	1	CL	SI	FAN-01	003	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO		
23255	1	CL	SI	FAN-01	004	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO		
23256	1	CL	SI	FAN-01	005	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO		
23257	1	CL	SI	FAN-01	006	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO		
23258	1	CL	SI	FAN-01	007	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO		
23259	1	CL	SI	FAN-01	008	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO		
23260	1	CL	SI	FAN-01	009	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO		
23261	1	CL	SI	FAN-01	010	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO		
23262	1	CL	SI	FAN-01	011	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO		
23263	1	CL	SI	FAN-01	012	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO		
23264	1	CL	SI	FAN-01	013	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO		
23265	1	CL	SI	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	R350B	FACIL	BUENO	1,3	1,4
23266	1	CL	SI	AUT-08	002	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	FT336C1	FACIL	BUENO	1,3	1,4
23267	1	CL	SI	AUT-03	003	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		PANASONIC	N/D	FACIL	BUENO		
23268	1	CL	SI	AUT-08	004	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		PANASONIC	N/D	FACIL	BUENO		
23269	1	CL	SI	AUT-03	005	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	AOY14ANA	FACIL	BUENO	3,85	
23270	1	CL	SI	AUT-05	006	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FUJITSU	ASY14ASD	FACIL	BUENO	3,85	
23271	1	CL	SI	AUT-03	007	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	MUZ-609SV	FACIL	BUENO		
23272	3	CL	SI	AUT-08	008	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI	MSZ-609SV	FACIL	BUENO		
23273	4	CL	SI	VEN-02	001	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA			N/D	FACIL	BUENO		
23274	5	CL	SI	VEN-02	002	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA			N/D	FACIL	BUENO		
23275	6	CL	SI	VEN-02	003	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		SODECA	CMA-528-2M-1	FACIL	BUENO		
27817	1	CL	SI			EXTRACTOR		CUBIERTA							
27818	1	CL	SI			EXTRACTOR		CUBIERTA							
29179	1	CL	SI	ENF-02	014	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		ROCA-YORK	YLHA-4061G1TP	FACIL	BUENO	37,8	38,6
22649	1	CL	SI	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	N/D	FACIL	BUENO		
22650	1	CL	SI	AUT-08	002	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	N/D	FACIL	BUENO	3,5	
22659	1	CL	SI	AUT-13	011	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	FXYC63K7V1	FACIL	BUENO	19,8	20,7
22660	1	CL	SI	AUT-07	012	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC63K7V1	FACIL	BUENO	19,8	
22661	1	CL	SI	AUT-07	013	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC25K7V1	FACIL	BUENO	2,8	
22662	1	CL	SI	AUT-07	014	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC25K7V1	FACIL	BUENO	2,8	
22663	1	CL	SI	AUT-07	015	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC25K7V1	FACIL	BUENO	2,8	
22664	1	CL	SI	AUT-07	016	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC25K7V1	FACIL	BUENO	2,8	
22665	1	CL	SI	AUT-07	017	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC25K7V1	FACIL	BUENO	2,8	
22666	1	CL	SI	AUT-07	018	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC25K7V1	FACIL	BUENO	2,8	
22667	1	CL	SI	AUT-07	019	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC25K7V1	FACIL	BUENO	2,8	
22668	1	CL	SI	AUT-07	020	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC25K7V1	FACIL	BUENO	2,8	
22669	1	CL	SI	AUT-07	021	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC25K7V1	FACIL	BUENO	2,8	
22670	1	CL	SI	AUT-13	022	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RSKY10K7W1	FACIL	BUENO	19,2	20,7
22671	1	CL	SI	AUT-07	023	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC25K7V1	FACIL	BUENO	2,8	
22672	1	CL	SI	AUT-07	024	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC25K7V1	FACIL	BUENO	2,8	
22673	1	CL	SI	AUT-07	025	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC25K7V1	FACIL	BUENO	2,8	
22674	1	CL	SI	AUT-07	026	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC25K7V1	FACIL	BUENO	2,8	
22675	1	CL	SI	AUT-07	027	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC25K7V1	FACIL	BUENO	2,8	
22676	1	CL	SI	AUT-07	028	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC25K7V1	FACIL	BUENO	2,8	
22677	1	CL	SI	AUT-07	029	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC25K7V1	FACIL	BUENO	2,8	
22678	1	CL	SI	AUT-07	030	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC25K7V1	FACIL	BUENO	2,8	
22679	1	CL	SI	AUT-07	031	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC25K7V1	FACIL	BUENO	2,8	
22680	1	CL	SI	AUT-07	032	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC25K7V1	FACIL	BUENO	2,8	
22681	1	CL	SI	AUT-07	033	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC25K7V1	FACIL	BUENO	2,8	
22682	1	CL	SI	AUT-07	034	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC25K7V1	FACIL	BUENO	2,8	
22683	1	CL	SI	AUT-07	035	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC25K7V1	FACIL	BUENO	2,8	
22684	1	CL	SI	AUT-13	036	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RSKY10K7W1	FACIL	BUENO	19,8	20,7
22685	1	CL	SI	AUT-07	037	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC25K7V1	FACIL	BUENO	2,8	
22686	1	CL	SI	AUT-07	038	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC25K7V1	FACIL	BUENO	2,8	
22687	1	CL	SI	AUT-07	039	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC25K7V1	FACIL	BUENO	2,8	
22688	1	CL	SI	AUT-07	040	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC25K7V1	FACIL	BUENO	2,8	
22689	1	CL	SI	AUT-07	041	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC25K7V1	FACIL	BUENO	2,8	
22690	1	CL	SI	AUT-07	042	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC25K7V1	FACIL	BUENO	2,8	
22691	1	CL	SI	AUT-07	043	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC25K7V1	FACIL	BUENO	2,8	
22692	1	CL	SI	AUT-07	044	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC25K7V1	FACIL	BUENO	2,8	
22693	1	CL	SI	AUT-07	045	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC25K7V1	FACIL	BUENO	2,8	
22694	1	CL	SI	AUT-07	046	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXYC25K7V1	FACIL	BUENO	2,8	
22695			SI			AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR		CUBIERTA		CARRIER		FACIL	BUENO	14,3	
22696			SI			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		SEGUNDA PLANTA		CARRIER		FACIL	BUENO	14,3	
22697			SI			AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR		CUBIERTA		CARRIER		FACIL	BUENO	14,3	
22698			SI			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		SEGUNDA PLANTA		CARRIER		FACIL	BUENO	14,3	
22699	1	CL	SI	VEN-02	001	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA			N/D	FACIL	BUENO	20	
22702	1	CL	SI	AUT-13	053	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		REFAC	HPFL7	FACIL	BUENO	20,6	20,6
22703	1	CL	SI	AUT-07	054	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		REFAC	HPFL7	FACIL	BUENO	20	20,6
22704	1	CL	SI	AUT-03	055	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA-YORK	N/D	FACIL	BUENO	39,3	10,3
22705	1	CL	SI	AUT-08	056	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA-YORK	N/D	FACIL	BUENO	39,3	
22706	1	CL	SI	AUT-13	057	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		REFAC	N/D	FACIL	BUENO	14	41,4
22707	1	CL	SI	AUT-07	058	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		REFAC	N/D	FACIL	BUENO	91,9	41,4
22710	1	CL	SI	CLI-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TERMOMOVEN	ADH-450-R	FACIL	BUENO	4,15	
22881	1	CL	SI	AUT-07	066	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	BYFQ60B7W1	FACIL	BUENO	5,7	
23055	1	CL	SI	ENF-03	001	ENFRIADORA FRI-CAL CON RECUP. AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		ROCA	YCAL0241R8XA	FACIL	BUENO	240	280
23056	1	CL	SI	FAN-01	001	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42WC016	FACIL	BUENO	8,5	

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA																
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)	
23057	1	CL	SJ	FAN-01	002	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42WC008	FACIL	BUENO	4,1		
23058	1	CL	SJ	FAN-01	003	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42WC008	FACIL	BUENO	4,1		
24060	1	CL	SJ	AUT-13	059	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	VICTORIA AVO-150-B	FACIL	BUENO	8,5	16	
24061			SJ			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PLANTA BAJA		ROCA YORK	BCI-150-21/B	FACIL	BUENO	14		
26589	1	CL	SJ	AUT-13	061	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RXYQ10M9W1B	FACIL	BUENO			
26590	1	CL	SJ	AUT-07	062	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	BYF125K7W1B	FACIL	BUENO	12,5		
26591	1	CL	SJ	AUT-07	063	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	BYFQ60B7W1	FACIL	BUENO	5,7		
26592	1	CL	SJ	AUT-07	064	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	BYFQ60B7W1	FACIL	BUENO	5,7		
26593	1	CL	SJ	AUT-07	065	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	BYFQ60B7W1	FACIL	BUENO	5,7		
26595	1	CL	SJ	AUT-07	067	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	BYFQ60B7W1	FACIL	BUENO	5,7		
26596	1	CL	SJ	AUT-07	068	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	BYFQ60B7W1	FACIL	BUENO	5,7		
26597	1	CL	SJ	AUT-07	069	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	BYFQ60B7W1	FACIL	BUENO	5,7		
26598	1	CL	SJ	AUT-07	070	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	BYFQ60B7W1	FACIL	BUENO	5,7		
26599	1	CL	SJ	AUT-07	071	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	BYFQ60B7W1	FACIL	BUENO	5,7		
26600	1	CL	SJ	AUT-07	072	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	BYFQ60B7W1	FACIL	BUENO	5,7		
26601	1	CL	SJ	VEN-02	002	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		ESCOCLIMA	BD28L28M4	FACIL	BUENO			
26602	1	CL	SJ	VEN-02	003	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		ESCOCLIMA	BD28L28M4	FACIL	BUENO			
26603	1	CL	SJ	VEN-02	004	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		ESCOCLIMA	N/D	FACIL	BUENO			
26604	1	CL	SJ	VEN-02	005	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		ESCOCLIMA	N/D	FACIL	BUENO			
26605	1	CL	SJ	VEN-02	006	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA			N/D	FACIL	BUENO			
26606	1	CL	SJ	VEN-02	007	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA			N/D	FACIL	BUENO			
26607	1	CL	SJ	VEN-02	008	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA			N/D	FACIL	BUENO			
27205			SJ			FANCOIL DE TECHO		PRIMERA BAJA		CARRIER	42WC016	FACIL	BUENO			
27889	1	CL	SJ	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RZQS100B7V38	FACIL	BUENO			
27890	1	CL	SJ	AUT-07		UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	N/D	FACIL	BUENO	3,5		
27891	1	CL	SJ	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RZQS100B7V38	FACIL	BUENO			
27892	1	CL	SJ	AUT-07		UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	N/D	FACIL	BUENO	3,5		
28026	1	CL	SJ	FAN-01		FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMER PISO REPROGRA		CIATESA	N/D	FACIL	BUENO	3,5		
28027	1	CL	SJ			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CIATESA	IWD-80	FACIL	BUENO	15,9	18	
28161	1	CL	SJ			FANCOIL DE TECHO		PRIMERA BAJA		CARRIER	42WC016	FACIL	BUENO			
28162	1	CL	SJ			FANCOIL DE TECHO		PRIMERA BAJA		CARRIER	42WC016	FACIL	BUENO			
28163	1	CL	SJ			FANCOIL DE TECHO		PRIMERA BAJA		CARRIER	42WC016	FACIL	BUENO			
28164	1	CL	SJ			FANCOIL DE TECHO		PRIMERA BAJA		CARRIER	42WC016	FACIL	BUENO			
28165	1	CL	SJ			FANCOIL DE TECHO		PRIMERA BAJA		CARRIER	42WC016	FACIL	BUENO			
28166	1	CL	SJ			FANCOIL DE TECHO		PRIMERA BAJA		CARRIER	42WC016	FACIL	BUENO			
28235	1	CL	SJ	FAN-01		FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMER PISO DESPACHO 4		CIATESA	N/D	FACIL	BUENO	3,5		
28236	1	CL	SJ	FAN-01		FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMER PISO DESPACHO 5		CIATESA	N/D	FACIL	BUENO	3,5		
28237	1	CL	SJ	FAN-01		FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMER PISO DESPACHO 6		CIATESA	N/D	FACIL	BUENO	3,5		
28238	1	CL	SJ	FAN-01		FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMER PISO DESPACHO 7		CIATESA	N/D	FACIL	BUENO	3,5		
28239	1	CL	SJ	FAN-01		FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMER PISO DESPACHO 8		CIATESA	N/D	FACIL	BUENO	3,5		
28472	1	CL	SJ	FAN-01		FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMER PISO DESPACHO 26		CIATESA	N/D	FACIL	BUENO	3,5		
28478	1	CL	SJ	FAN-01		FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMER PISO DESPACHO 9		CIATESA	N/D	FACIL	BUENO	3,5		
28479	1	CL	SJ	FAN-01		FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMER PISO DESPACHO 10		CIATESA	N/D	FACIL	BUENO	3,5		
28480	1	CL	SJ	FAN-01		FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMER PISO DESPACHO 11		CIATESA	N/D	FACIL	BUENO	3,5		
28481	1	CL	SJ	FAN-01		FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMER PISO DESPACHO 12		CIATESA	N/D	FACIL	BUENO	3,5		
28482	1	CL	SJ	FAN-01		FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMER PISO DESPACHO 26		CIATESA	N/D	FACIL	BUENO	3,5		
30642	1	CL	SJ	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RSZQ571D2V1B	FACIL	BUENO			
30643	1	CL	SJ			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		PLANTA SEGUNDA		DAIKIN	FCU71C8VEB					
30644	1	CL	SJ			AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR		CUBIERTA		DAIKIN	RXS35G2V1B9					
30645	1	CL	SJ			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		PLANTA SEGUNDA		DAIKIN	FFQ358B7V1B					
31169	1	CL	SJ			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MITSUBISHI	PUHY-P250V0HA	FACIL	BUENO	28	31,5	
306447	1	CL	SJ	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RXS35G2V1B9	FACIL	BUENO			
22131			SK			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		DAIKIN						
22811	1	CL	SK	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MITSUBISHI	PIA-P2GA	BUENO	FACIL	5,35	6,2	
22812	1	CL	SK	AUT-08	002	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		N/D	N/D	BUENO	FACIL	5,35	6,2	
22813	1	CL	SK	AUT-03	003	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		N/D	N/D	BUENO	FACIL	5,35	6,2	
22814	1	CL	SK	AUT-08	004	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		N/D	N/D	BUENO	FACIL	5,35	6,2	
22815	1	CL	SK	AUT-03	005	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	ASG-20 RGD-W	BUENO	FACIL	5,7	5,8	
22816	1	CL	SK	AUT-08	006	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		N/D	N/D	BUENO	FACIL	5,7	5,8	
22817	1	CL	SK	AUT-03	007	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		N/D	N/D	BUENO	FACIL	5,7	5,8	
22818	1	CL	SK	AUT-08	008	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		N/D	N/D	BUENO	FACIL	5,7	5,8	
22819	1	CL	SK	DOM-01	001	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FUJITSU GENERAL	N/D	BUENO	FACIL			
22820	1	CL	SK	VEN-02	001	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-210D/E	BUENO	FACIL			
22821	1	CL	SK	TOR-01	001	TORRE DE REFRIGERACION	TORRES DE REFRIGERACIÓN	CUBIERTA		SULZER	EWK-C 900/5	BUENO	FACIL			
22822	1	CL	SK	VEN-01	002	VENTILADOR	VENTILADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-202S/E	BUENO	FACIL			
22823	1	CL	SK	AUT-12	009	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50GH024E9FHV	BUENO	FACIL	66	71	
22824	1	CL	SK	AUT-12	010	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA		CARRIER	50GH024E9FHV	BUENO	FACIL	66	71	
22825	1	CL	SK	VEN-02	003	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-202Z/E	BUENO	FACIL			
22826	1	CL	SK	VEN-01	004	VENTILADOR	VENTILADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-202S/E	BUENO	FACIL			
22827	1	CL	SK	AUT-13	011	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RNY8KY1R	BUENO	FACIL	19		
22828	1	CL	SK	AUT-07	012	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	RNY8KY1R	BUENO	FACIL			
22829	1	CL	SK	AUT-07	013	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	RNY8KY1R	BUENO	FACIL			
22830	1	CL	SK	AUT-07	014	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	RNY8KY1R	BUENO	FACIL			
22831	1	CL	SK	AUT-13	015	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RNY8KY1R	BUENO	FACIL	20,1		
22832	1	CL	SK	AUT-07	016	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	RNY8KY1R	BUENO	FACIL			
22833	1	CL	SK	AUT-07	017	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	RNY8KY1R	BUENO	FACIL			
22834	1	CL	SK	AUT-07	018	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	RNY8KY1R	BUENO	FACIL			
22835	1	CL	SK	AUT-07	019	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	RNY8KY1R	BUENO	FACIL			
22836	1	CL	SK	VEN-01	005	VENTILADOR	VENTILADORES	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CL-202Z/E	BUENO	FACIL			
22837	1	CL	SK	VEN-01	006	VENTILADOR	VENTILADORES	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CL-202Z/E	BUENO	FACIL			

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA																
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	GAMA MANTENIMIENTOS	UBICACION	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)	
22955	1	CL	5K	TOR-01	002	TORRE DE REFRIGERACION	TORRES DE REFRIGERACIÓN	PRIMERA PLANTA		DECSA	TMR 07	BUENO	FACIL			
26678	1	CL	5K			CLIMATIZADOR		PLANTA BAJA								
26679	1	CL	5K			CLIMATIZADOR		PLANTA BAJA								
28128	1	CL	5K			CLIMATIZADOR		PLANTA BAJA								
28722	1	CL	5K			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		CUBIERTA		mitsubishi						
28723	1	CL	5K			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		mitsubishi						
31218	1	CL	5K			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PLANTA BAJA		mitsubishi	MX2-4A71VA					
31219	1	CL	5K			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		PLANTA BAJA		mitsubishi	MS2-GC35VA					
31220	1	CL	5K			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		PLANTA BAJA		mitsubishi	MS2-GC50VA					
22838	1	CL	5L	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38YL024	FACIL	BUENO	6,11		
22839	1	CL	5L	AUT-07	002	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	38YL024	FACIL	BUENO			
22840	1	CL	5L	AUT-03	003	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38YL024	FACIL	BUENO	6,11		
22841	1	CL	5L	AUT-07	004	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	38YL024	FACIL	BUENO			
22842	1	CL	5L	AUT-03	005	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38YL-09B-703-EJ	FACIL	BUENO	2,35		
22843	1	CL	5L	AUT-05	006	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	38YL-09B-703-EJ	FACIL	BUENO			
22844	1	CL	5L	AUT-03	007	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38MHJ211A7D	FACIL	BUENO	5,4	5,7	
22845	1	CL	5L	AUT-05	008	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	38MHJ211A7D	FACIL	BUENO	5,4	5,7	
22846	1	CL	5L	AUT-05	009	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	38MHJ211A7D	FACIL	BUENO	5,4	5,7	
22847	1	CL	5L	AUT-03	010	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO	9,15	9,4	
22848	1	CL	5L	AUT-05	011	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		CARRIER	38YL-09B-703-EJ-40	FACIL	BUENO	9,15	9,4	
22849	1	CL	5L	AUT-05	012	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		CARRIER	38YL-09B-703-EJ-41	FACIL	BUENO	9,15	9,4	
22850	1	CL	5L	AUT-05	013	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		CARRIER	38YL-09B-703-EJ-42	FACIL	BUENO	9,15	9,4	
22851	1	CL	5L	AUT-03	014	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38YL-09B-703-EJ-43	FACIL	BUENO	2,35		
22852	1	CL	5L	AUT-07	015	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	38YL012	FACIL	BUENO			
22853	1	CL	5L	AUT-03	016	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38YL012	FACIL	BUENO	3,11		
22854	1	CL	5L	AUT-05	017	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		CARRIER	38QQR218	FACIL	BUENO			
22855	1	CL	5L	AUT-05	018	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO			
22856	1	CL	5L	AUT-03	019	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	N/D	FACIL	BUENO	8,8	9,1	
22857	1	CL	5L	AUT-07	020	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AOG30RBML	FACIL	BUENO	8,8	9,1	
22858	1	CL	5L	AUT-03	021	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG30RBML	FACIL	BUENO	8,8	9,1	
22859	1	CL	5L	AUT-07	022	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AOG30RBML	FACIL	BUENO	8,8	9,1	
22860	1	CL	5L	AUT-03	023	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	AOG30RBML	FACIL	BUENO	2,2		
22861	1	CL	5L	AUT-05	024	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	38YL-09C-703EJ	FACIL	BUENO			
22862	1	CL	5L	AUT-03	025	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38YL-09C-703EJ	FACIL	BUENO	2,35		
22863	1	CL	5L	AUT-05	026	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		CARRIER	38YL018	FACIL	BUENO			
22864	1	CL	5L	AUT-03	027	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO	5,4	5,75	
22865	1	CL	5L	AUT-05	028	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	38MHJ211A7D	FACIL	BUENO	5,4	5,75	
22866	1	CL	5L	AUT-05	029	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	38MHJ211A7D	FACIL	BUENO	5,4	5,75	
22867	1	CL	5L	AUT-03	030	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38MHJ211A7D	FACIL	BUENO	3,5		
22868	1	CL	5L	AUT-05	031	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		CARRIER	38YL-07C-703EJ	FACIL	BUENO			
22869	1	CL	5L	AUT-03	032	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38YL-07C-703EJ	FACIL	BUENO	2,02		
22870	1	CL	5L	AUT-05	033	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		CARRIER	38YL-09C-703EJ	FACIL	BUENO			
22874	1	CL	5L	AUT-03	037	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38MHJ212A7RD	FACIL	BUENO	3,5		
22875	1	CL	5L	AUT-05	038	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	38YL-12C-703EJ	FACIL	BUENO			
22876	1	CL	5L	AUT-03	039	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	38YL-12C-703EJ	FACIL	BUENO	12,5	13,7	
22877	1	CL	5L	AUT-07	040	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	12,5	13,7	
22878	1	CL	5L	AUT-03	041	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	12,5	13,7	
22879	1	CL	5L	AUT-07	042	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AOG45RCF3L	FACIL	BUENO	12,5	13,7	
27801	1	CL	5L	AUT-13	043	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	A054UJAMR	FACIL	BUENO	15,2	16,6	
27802	1	CL	5L	AUT-07	044	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AU9UFAAR	FACIL	BUENO	2,8	3,1	
27803	1	CL	5L	AUT-07	045	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AU14UFAAR	FACIL	BUENO	4	4,5	
27804	1	CL	5L	AUT-07	046	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AU7UFAAR	FACIL	BUENO	2,15	2,45	
27805	1	CL	5L	AUT-07	047	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AU7UFAAR	FACIL	BUENO	2,15	2,45	
27806	1	CL	5L	AUT-07	048	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AU7UFAAR	FACIL	BUENO	2,15	2,45	
27807	1	CL	5L	AUT-07	049	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AU12UFAAR	FACIL	BUENO	3,6	4,1	
27808	1	CL	5L	AUT-07	050	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AU9UFAAR	FACIL	BUENO	2,8	3,1	
27809	1	CL	5L	AUT-07	051	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AU9UFAAR	FACIL	BUENO	2,8	3,1	
27810	1	CL	5L	AUT-03	052	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOY36LMBWL	FACIL	BUENO	10	11,2	
27811	1	CL	5L	AUT-07	053	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	N/D	FACIL	BUENO			
27812	1	CL	5L	AUT-07	054	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	N/D	FACIL	BUENO			
27813	1	CL	5L	AUT-03	055	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	MUZ-GC35VA	FACIL	BUENO	3,5	4	
27814	1	CL	5L	AUT-07	056	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		mitsubishi	MUZ-GC35VA	FACIL	BUENO			
22715	1	CL	5M	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38QQR-218-703-40	FACIL	BUENO			
22716	1	CL	5M	AUT-07	002	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		CARRIER	38QQR-218-703-40	FACIL	BUENO			
22717	1	CL	5M	AUT-07	003	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		CARRIER	38QQR-218-703-40	FACIL	BUENO			
22718	1	CL	5M	AUT-03	004	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38QQ-224-703-40	FACIL	BUENO			
22719	1	CL	5M	AUT-07	005	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		CARRIER	38QQ-224-703-40	FACIL	BUENO			
22720	1	CL	5M	AUT-07	006	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		CARRIER	38QQ-224-703-40	FACIL	BUENO			
22721	1	CL	5M	AUT-03	007	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38YG050910	FACIL	BUENO			
22722	1	CL	5M	AUT-07	008	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		CARRIER	38YG050910	FACIL	BUENO			
22723	1	CL	5M	AUT-13	009	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		ROCA-YORK	AVO-1708B-38 E2	FACIL	BUENO	16	17,8	
22724	1	CL	5M	AUT-07	010	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA-YORK	AVO-1708B-38 E2	FACIL	BUENO	16	17,8	
22725	1	CL	5M	AUT-13	011	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		ROCA-YORK	AVO-1708B-38 E2	FACIL	BUENO	16	17,8	
22726	1	CL	5M	AUT-07	012	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA-YORK	AVO-1708B-38 E2	FACIL	BUENO	16	17,8	
22727	1	CL	5M	AUT-13	013	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		ROCA-YORK	AVO-1708B-38 E2	FACIL	BUENO	16	17,8	
22728	1	CL	5M	AUT-07	014	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA-YORK	AVO-1708B-38 E2	FACIL	BUENO	16	17,8	
22729	1	CL	5M	AUT-13	015	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		ROCA-YORK	AVO-1708B-38 E2	FACIL	BUENO	16	17,8	
22730	1	CL	5M	AUT-07	016	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA-YORK	AVO-1708B-38 E2	FACIL	BUENO	16	17,8	
22731	1	CL	5M	AUT-03	017	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		HITECSA	AXC 451	FACIL	BUENO	13		
22732			5M			UDAD INT EVAPORADORA FRIO TECHO		SEGUNDA PLANTA		HITECSA	AXC 451			13		

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
22733	1	CL	5M	AUT-03	019	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		HITECSA	AXC 451	FACIL	BUENO	13	
22734	1	CL	5M	AUT-04	020	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		HITECSA	AXC 451	FACIL	BUENO	13	
22735			5M			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		PRIMERA PLANTA		ROCA YORK	DBM 50B			4,3	4,46
22736	1	CL	5M	AUT-08	022	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA YORK	DBM 50B	FACIL	BUENO	4,3	4,46
22737	1	CL	5M	AUT-03	023	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA YORK	DBM 50B	FACIL	BUENO	4,3	4,46
22738	1	CL	5M	AUT-08	024	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA YORK	DBM 50B	FACIL	BUENO	4,3	4,46
22739			5M			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		PRIMERA PLANTA		ROCA YORK	DBM 50B			4,3	4,46
22740	1	CL	5M	AUT-08	026	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA YORK	DBM 50B	FACIL	BUENO	4,3	4,46
22741			5M			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		PRIMERA PLANTA		ROCA YORK	DBM 50B			4,3	4,46
22742	1	CL	5M	AUT-08	028	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA YORK	DBM 50B	FACIL	BUENO	4,3	4,46
22750			5M			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		TERCERA PLANTA		GENERAL	AOHSANGC			2,7	
22751			5M			UDAD INT EVAPORADORA FRIO MURAL		SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AOHSANGC			2,7	
22752	1	CL	5M	VEN-02	001	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
22753	1	CL	5M	VEN-02	002	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SEGUNDA PLANTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
22754	1	CL	5M	VEN-02	003	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SEGUNDA PLANTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
22755	1	CL	5M	VEN-02	004	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SEGUNDA PLANTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
22756	1	CL	5M	VEN-02	005	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SEGUNDA PLANTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
22757	1	CL	5M	VEN-02	006	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SEGUNDA PLANTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
22758	1	CL	5M	VEN-02	007	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PRIMERA PLANTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
22759	1	CL	5M	VEN-02	008	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PRIMERA PLANTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
22760	1	CL	5M	VEN-02	009	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PRIMERA PLANTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
22761	1	CL	5M	VEN-02	010	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PRIMERA PLANTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
22762	1	CL	5M	VEN-02	011	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PRIMERA PLANTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
22763			5M			EXTRACTOR		PRIMERA PLANTA		TERMOVEN					
22764			5M			EXTRACTOR		PRIMERA PLANTA		TERMOVEN					
22765	1	CL	5M	VEN-02	014	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PRIMERA PLANTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
22766	1	CL	5M	VEN-02	015	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PRIMERA PLANTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
22767	1	CL	5M	VEN-02	016	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PRIMERA PLANTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
22768	1	CL	5M	VEN-02	017	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
22769	1	CL	5M	VEN-02	018	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
22770	1	CL	5M	VEN-02	019	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
22771	1	CL	5M	VEN-02	020	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
22772	1	CL	5M	VEN-02	021	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
22773	1	CL	5M	VEN-02	022	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
22774	1	CL	5M	VEN-02	023	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
22775			5M			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		TERCERA PLANTA		ROCA VICTORIA	AVO-101-F-21/B			10	
22776			5M			UDAD INT EVAPORADORA FRIO TECHO		SEGUNDA PLANTA		ROCA VICTORIA					
26962	1	CL	5M			EXTRACTOR		PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	TVE-10				
26963	1	CL	5M	VEN-02	025	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	TVE-9	FACIL	BUENO		
26964	1	CL	5M	VEN-02	026	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	TVE-9	FACIL	BUENO		
26965	1	CL	5M	VEN-02	027	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	TVE-9	FACIL	BUENO		
26966	1	CL	5M	VEN-02	028	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	TVE-10	FACIL	BUENO		
26967	1	CL	5M	VEN-02	029	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	TVE-9	FACIL	BUENO		
26968	1	CL	5M	VEN-02	030	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	TVV-10	FACIL	BUENO		
26969	1	CL	5M	VEN-02	031	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	TVE-01	FACIL	BUENO		
26970	1	CL	5M	VEN-02	032	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	TVE-10	FACIL	BUENO		
26971	1	CL	5M	VEN-02	033	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	TVE-10	FACIL	BUENO		
27210	1	CL	5M	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	DBO-35AG-21	FACIL	BUENO	5,5	5,5
27895	1	CL	5M			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		PLANTA BAJA		DAIKIN	FTKS50D2V				
27896	1	CL	5M			UDAD INT EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PLANTA BAJA		DAIKIN					
28101	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28102	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28103	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-250 (PP)	FACIL	BUENO		
28104	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-250 (PP)	FACIL	BUENO		
28105	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28106	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28107	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28108	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28109	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28110	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28111	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28112	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28113	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28114	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28115	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28116	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28117	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28118	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28119	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28120	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28201	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28202	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-250 (PP)	FACIL	BUENO		
28203	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-250 (PP)	FACIL	BUENO		
28204	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-250 (PP)	FACIL	BUENO		
28205	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-250 (PP)	FACIL	BUENO		
28206	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-250 (PP)	FACIL	BUENO		
28207	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-250 (PP)	FACIL	BUENO		
28208	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28209	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28210	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
28211	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28212	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28213	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28214	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28215	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28216	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28217	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28218	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28219	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28220	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28221	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28222	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28223	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28224	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28225	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28226	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO	3,5	
28227	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28228	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28229	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28230	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28231	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28232	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28233	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28234	1	CL	5M			EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S & P	CMPT/4-200 (PP)	FACIL	BUENO		
28757	1	CL	5M			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	AHO204BG38	FACIL	BUENO	22	23
28758	1	CL	5M			UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA YORK	AHO204BG38	FACIL	BUENO	22	23
28759	1	CL	5M	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	AHO-204-BG-38	FACIL	BUENO	22	23
28759	1	CL	5M			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	AHO204BG38	FACIL	BUENO	22	23
28760	1	CL	5M			UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA YORK	AHO204BG38	FACIL	BUENO	22	23
28761	1	CL	5M	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	AHO-204-BG-38	FACIL	BUENO	22	23
28761	1	CL	5M			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	28762	ROCA YORK	AHO204BG38	FACIL	BUENO	22	23
28762	1	CL	5M			UDAD INT EVAPORADORA FRIO TECHO		SEGUNDA PLANTA		ROCA					
28763	1	CL	5M	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	AHO-204-BG-38	FACIL	BUENO	17	17
28763	1	CL	5M			UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA YORK	DBO-35-AG-21	FACIL	BUENO	3,27	3,29
28764	1	CL	5M	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	DBO-35AG-21	FACIL	BUENO	5,5	5,5
28764	1	CL	5M			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	DBO-35-AG-21	FACIL	BUENO	3,27	3,29
28765	1	CL	5M	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	DBO-35-AG-21	FACIL	BUENO	3,27	3,29
28765	1	CL	5M			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	DBO-35-AG-21	FACIL	BUENO	3,27	3,29
28766	1		5M			UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA YORK	DBO-35-AG-21	FACIL	BUENO	3,27	3,29
28767	1	CL	5M	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	DBO-50-AG-21	FACIL	BUENO	4,82	4,1
28767	1		5M			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	DBO-50-AG-21	FACIL	BUENO	4,82	5,21
28768	1		5M			UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA YORK	DBO-50-AG-21	FACIL	BUENO	4,82	5,21
28769	1	CL	5M	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	DBO-50-AG-21	FACIL	BUENO	4,82	4,1
28769	1		5M			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	DBO-50-AG-21	FACIL	BUENO	4,82	5,21
28770	1		5M			UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA YORK	DBO-50-AG-21	FACIL	BUENO	4,82	5,21
28771	1		5M			UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	28761	ROCA YORK	AHO204BG38	FACIL	BUENO	22	23
28772	1	CL	5M	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	AHO-204-BG-38	FACIL	BUENO	17	15
28772	1		5M			UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA YORK	AHO204BG38	FACIL	BUENO	22	23
28773	1		5M			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	AHO204BG38	FACIL	BUENO	22	23
28774	1	CL	5M	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	DBO-35AG-21	FACIL	BUENO	5,5	5,5
28774	1		5M			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	DBO-35-AG-21	FACIL	BUENO	3,27	3,29
28775	1		5M			UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA YORK	DBO-35-AG-21	FACIL	BUENO	3,27	3,29
28776	1	CL	5M	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	AHO-204-BG-38	FACIL	BUENO	4,82	4,1
28776	1	CL	5M	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	DBO-50-AG-21	FACIL	BUENO	8,5	8,5
28777	1		5M			UDAD INT EVAPORADORA FRIO TECHO		SEGUNDA PLANTA		ROCA					
29240	1	CL	5M			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		TERCERA PLANTA		ROCA					
29241	1		5M			UDAD INT EVAPORADORA FRIO TECHO		PRIMERA PLANTA		ROCA					
29242	1		5M			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		TERCERA PLANTA		ROCA					
29243	1		5M			UDAD INT EVAPORADORA FRIO TECHO		SEGUNDA PLANTA		ROCA					
23118	1	CL	5N	BOM-01	001	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	C48065045	FACIL	BUENO		
23119	1	CL	5N	BOM-01	002	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	N/D	FACIL	BUENO		
23131	1	CL	5N	BOM-01	003	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	N/D	FACIL	BUENO		
23132	1	CL	5N	BOM-01	004	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	N/D	FACIL	BUENO		
23137	1	CL	5N	BOM-01	005	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	C48060354	FACIL	BUENO		
23157	1	CL	5N	BOM-01	006	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	C48060354	FACIL	BUENO		
23164	1	CL	5N	BOM-01	007	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	C48060354	FACIL	BUENO		
23166	1	CL	5N	ENF-01	001	ENFRIADORA SOLO FRIO AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		CARRIER	30GH-095-921-EE	FACIL	BUENO	350	
23167	1	CL	5N	ENF-02	002	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		CARRIER	300Q-120-901-EE	FACIL	BUENO	350	360
23168	1	CL	5N	CLI-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		SERVOClima	CTA-6	FACIL	BUENO	57	
23169	1	CL	5N	CLI-01	002	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		SERVOClima	N/D	FACIL	BUENO		
23170	1	CL	5N	CLI-01	003	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		SERVOClima	N/D	FACIL	BUENO		
23171	1	CL	5N	CLI-01	004	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		SERVOClima	N/D	FACIL	BUENO		
23172	1	CL	5N	CLI-01	005	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		SERVOClima	N/D	FACIL	BUENO		
23173	1	CL	5N	CLI-01	006	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		SERVOClima	N/D	FACIL	BUENO		
23174	1	CL	5N	CLI-01	007	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		SERVOClima	N/D	FACIL	BUENO		
23175	1	CL	5N	CLI-01	008	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		SERVOClima	N/D	FACIL	BUENO		
23176	1	CL	5N	CLI-01	009	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		SERVOClima	N/D	FACIL	BUENO		
23177	1	CL	5N	CLI-01	010	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		SERVOClima	N/D	FACIL	BUENO		
23178	1	CL	5N	CLI-01	011	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		SERVOClima	N/D	FACIL	BUENO		
23179	1	CL	5N	CLI-01	012	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		SERVOClima	N/D	FACIL	BUENO		

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA																
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)	
23180	1	CL	5N	CLI-01	013	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		SERVOClima	N/D	FACIL	BUENO			
23181	1	CL	5N	CLI-01	014	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		SERVOClima	N/D	FACIL	BUENO			
23182	1	CL	5N	CLI-01	015	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		SERVOClima	N/D	FACIL	BUENO			
23183	1	CL	5N	CLI-01	016	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		SERVOClima	N/D	FACIL	BUENO			
23184	1	CL	5N	CLI-01	017	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		SERVOClima	N/D	FACIL	BUENO			
23185	1	CL	5N	CLI-01	018	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		SERVOClima	N/D	FACIL	BUENO			
23186	1	CL	5N	INT-01	001	INTERCAMBIADOR DE PLACAS	INTERCAMBIADORES AGUA	CUBIERTA		ROTHOTHERM	SR12W2150	FACIL	BUENO			
23187	1	CL	5N	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38CHM36C9C2	FACIL	BUENO	9,5	10,1	
23188	1	CL	5N	AUT-09	002	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		CARRIER	38CHM36C9C2	FACIL	BUENO	9,5	10,1	
23189	1	CL	5N	AUT-03	003	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38CHM36C9C2	FACIL	BUENO	9,5	10,1	
23190	1	CL	5N	AUT-09	004	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		CARRIER	38CHM36C9C2	FACIL	BUENO	9,5	10,1	
23191	1	CL	5N	AUT-03	005	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38CHM36C9C2	FACIL	BUENO	9,5	10,1	
23192	1	CL	5N	AUT-09	006	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		CARRIER	38CHM36C9C2	FACIL	BUENO	9,5	10,1	
23193	1	CL	5N	AUT-03	007	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38CHM36C9C2	FACIL	BUENO	9,5	10,1	
23194	1	CL	5N	AUT-09	008	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		CARRIER	38CHM36C9C2	FACIL	BUENO	9,5	10,1	
23195	1	CL	5N	AUT-03	009	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38CHM36C9C2	FACIL	BUENO	9,5	10,1	
23196	1	CL	5N	AUT-09	010	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		CARRIER	38CHM36C9C2	FACIL	BUENO	9,5	10,1	
23197	1	CL	5N	AUT-03	011	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38CHM36C9C2	FACIL	BUENO	9,5	10,1	
23198	1	CL	5N	AUT-09	012	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		CARRIER	38CHM36C9C2	FACIL	BUENO	9,5	10,1	
23199	1	CL	5N	AUT-03	013	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38CHM36C9C2	FACIL	BUENO	9,5	10,1	
23200	1	CL	5N	AUT-09	014	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38CHM36C9C2	FACIL	BUENO	9,5	10,1	
23201	1	CL	5N	AUT-03	015	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38CHM36C9C2	FACIL	BUENO	9,5	10,1	
23202	1	CL	5N	AUT-09	016	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		CARRIER	38CHM36C9	FACIL	BUENO	9,5	10,1	
23203	1	CL	5N	AUT-03	017	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MITSUBISHI	MU12RV	FACIL	BUENO	3,5		
23204	1	CL	5N	AUT-05	018	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		MITSUBISHI	MU12RV	FACIL	BUENO	3,5		
23205	1	CL	5N	AUT-03	019	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG30R8ML	FACIL	BUENO	8,7	9	
23206	1	CL	5N	AUT-07	020	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AOG30R8ML	FACIL	BUENO	8,7	9	
28122	1	CL	5N			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		CUBIERTA		GENERAL	AOG18UNCLN	FACIL	BUENO			
28123	1	CL	5N			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		TERCERA PLANTA		GENERAL	AOG30R8ML	FACIL	BUENO			
20163	1	CL	5O	AUT-03	025	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		KELON	N/D			4,5		
20164	1	CL	5O	AUT-07	026	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		KELON	78R-KFR-26-NVO			2,7	3	
20171	1	CL	5O	AUT-03	023	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MITSUBISHI	MUH-12 NV	FACIL	BUENO	4,5		
20172	1	CL	5O	AUT-08	024	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MITSUBISHI	MUH-12 NV	FACIL	BUENO	3,4	4	
21687			5O			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PLANTA BAJA		GENERAL	ABG24RG4-W			5,22	5,28	
24002	1	CL	5O	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		INTERCLISA	NUTG024M350	FACIL	BUENO	6,28	6,86	
24003	1	CL	5O	AUT-08	002	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		INTERCLISA	NUTG024M350	FACIL	BUENO	6,28	6,86	
24004	1	CL	5O	AUT-03	003	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO			
24005	1	CL	5O	AUT-08	004	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO			
24006	1	CL	5O	AUT-03	005	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		INTERCLISA	NUTG017M350	FACIL	BUENO	4,6	4,88	
24007	1	CL	5O	AUT-08	006	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		INTERCLISA	NUTG017M350	FACIL	BUENO	4,6	4,88	
24008	1	CL	5O	AUT-03	007	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA-YORK	CEN-100-38/G	FACIL	BUENO	10		
24009	1	CL	5O	AUT-04	008	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA-YORK	CEN-100-38/G	FACIL	BUENO	10		
24010	1	CL	5O	AUT-03	009	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	ASD-18RYTLF	FACIL	BUENO	5,1	5,1	
24011	1	CL	5O	AUT-08	010	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FUJITSU	AS-18NYTLF	FACIL	BUENO	5,1	5,1	
24012	1	CL	5O	AUT-03	011	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	N/D	FACIL	BUENO			
24013	1	CL	5O	AUT-08	012	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FUJITSU	AS-18RTKF	FACIL	BUENO	5,22	5,28	
24014	1	CL	5O	AUT-03	013	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	AYO18RWA	FACIL	BUENO	5,15	5,1	
24015	1	CL	5O	AUT-08	014	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FUJITSU	ASY18RSA	FACIL	BUENO			
24016	1	CL	5O	AUT-03	015	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		PANASONIC	CV3M2472KE	FACIL	BUENO	3,8		
24017	1	CL	5O	AUT-08	016	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		PANASONIC	CV3M2472KE	FACIL	BUENO			
24018	1	CL	5O	AUT-08	017	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		PANASONIC	CV3M2472KE	FACIL	BUENO			
24019	1	CL	5O	AUT-08	018	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		PANASONIC	CV3M2472KE	FACIL	BUENO			
24020	1	CL	5O	AUT-03	019	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOH12R5JC	FACIL	BUENO	3,25	3,8	
24021	1	CL	5O	AUT-08	020	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AOH12R5JC	FACIL	BUENO	3,25	3,8	
24022	1	CL	5O	AUT-03	021	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		JOHNSON	CONDEWEIR MNC-45	FACIL	BUENO	5,25		
24023	1	CL	5O	AUT-05	022	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		JOHNSON	CONDEWEIR MNC-46	FACIL	BUENO	5,25		
20780	1	CL	5P	TOR-01	021	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO			
20781	1	CL	5P	TOR-01	030	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO			
23026	1	CL	5P	AUT-13	001	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		HITECSA	AXCB 721	FACIL	BUENO	19,6	20,7	
23027	1	CL	5P	AUT-07	002	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		HITECSA	BSH-B 721	FACIL	BUENO	19,6	20,7	
23028	1	CL	5P	AUT-13	003	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		HITECSA	AXCB 721	FACIL	BUENO	19,5	20,7	
23029	1	CL	5P	AUT-07	004	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		HITECSA	BSH-B 721	FACIL	BUENO	19,6	20,7	
23030	1	CL	5P	AUT-13	005	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		HITECSA	AXCB 721	FACIL	BUENO	19,5	20,7	
23031	1	CL	5P	AUT-07	006	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		HITECSA	BSH-B 721	FACIL	BUENO	19,6	20,7	
23032	1	CL	5P	AUT-13	007	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		HITECSA	AXCB 721	FACIL	BUENO	19,5	20,7	
23033	1	CL	5P	AUT-07	008	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		HITECSA	BSH-B 721	FACIL	BUENO	19,6	20,7	
23034	1	CL	5P	AUT-13	009	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		HITECSA	AXCB 721	FACIL	BUENO	19,5	20,7	
23035	1	CL	5P	AUT-07	010	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		HITECSA	BSH-B 721	FACIL	BUENO	19,6	20,7	
23036	1	CL	5P	AUT-13	011	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		HITECSA	AXCB 721	FACIL	BUENO	19,6		
23037	1	CL	5P	AUT-07	012	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		HITECSA	BSH-B 721	FACIL	BUENO	19,6	20,7	
23038	1	CL	5P	AUT-13	013	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		HITECSA	AXCB 721	FACIL	BUENO	19,6		
23039	1	CL	5P	AUT-07	014	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		HITECSA	BSH-B 721	FACIL	BUENO	19,6	20,7	
23040	1	CL	5P	AUT-13	015	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		CARRIER	38CHE60L9C2	FACIL	BUENO	14,9	16,6	
23041	1	CL	5P	AUT-07	016	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		CARRIER	40IS060A7L	FACIL	BUENO	14,9	16,6	
23042	1	CL	5P	AUT-13	017	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		CARRIER	38CHE60L9C2	FACIL	BUENO	14,9	16,6	
23043	1	CL	5P	AUT-07	018	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		CARRIER	38CHE60L9C2	FACIL	BUENO	14,9	16,6	
23044	1	CL	5P	VEN-02	001	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO			
23045	1	CL	5P	VEN-02	002	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO			
23046	1	CL	5P	VEN-02	003	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO			
23047	1	CL	5P	AUT-13	019	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		CARRIER	38CHE60L9C2	FACIL	BUENO	14,9	16,6	

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)
23048	1	CL	SP	AUT-07	020	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		CARRIER	38CHE60L9C2	FACIL	BUENO	14,9	16,6
23049	1	CL	SP	AUT-13	021	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		CARRIER	38CHE60L9C2	FACIL	BUENO	14,9	16,6
23050	1	CL	SP	AUT-07	022	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		CARRIER	38CHE60L9C2	FACIL	BUENO	14,9	16,6
23051	1	CL	SP	AUT-13	023	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		CARRIER	38CHE60L9C2	FACIL	BUENO	14,9	16,6
23052	1	CL	SP	AUT-07	024	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		CARRIER	38CHE60L9C2	FACIL	BUENO	14,9	16,6
23053	1	CL	SP	AUT-13	025	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		CARRIER	38CHE60L9C2	FACIL	BUENO	14,9	16,6
23054	1	CL	SP	AUT-07	026	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		CARRIER	38CHE60L9C2	FACIL	BUENO	14,9	16,6
23056	1	CL	SP	AER-01	001	AEROTERMO	AEROTERMO	INVERN. Nº		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23057	1	CL	SP	AER-01	002	AEROTERMO	AEROTERMO	INVERN. Nº 6		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23058	1	CL	SP	AER-01	003	AEROTERMO	AEROTERMO	INVERN. Nº 8		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23059	1	CL	SP	AER-01	004	AEROTERMO	AEROTERMO	INVERN. Nº 10		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23060	1	CL	SP	AER-01	005	AEROTERMO	AEROTERMO	INVERN. Nº		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23061	1	CL	SP	AER-01	006	AEROTERMO	AEROTERMO	INVERN. Nº		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23062	1	CL	SP	AER-01	007	AEROTERMO	AEROTERMO	INVERN. Nº		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23063	1	CL	SP	AER-01	008	AEROTERMO	AEROTERMO	INVERN. Nº 14		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23064			SP			AEROTERMO		PLANTA BAJA							
23065	1	CL	SP	AER-01	010	AEROTERMO	AEROTERMO	INVERN. Nº		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23066	1	CL	SP	TOR-01	001	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23067	1	CL	SP	TOR-01	002	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23068	1	CL	SP	TOR-01	003	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23069	1	CL	SP	TOR-01	004	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23070	1	CL	SP	TOR-01	005	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23071	1	CL	SP	TOR-01	006	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23072	1	CL	SP	TOR-01	007	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23073	1	CL	SP	TOR-01	008	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23074	1	CL	SP	TOR-01	009	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23075	1	CL	SP	TOR-01	010	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23076	1	CL	SP	TOR-01	020	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23077	1	CL	SP	TOR-01	012	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23078	1	CL	SP	TOR-01	013	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23079	1	CL	SP	TOR-01	014	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23080	1	CL	SP	TOR-01	015	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23081	1	CL	SP	TOR-01	016	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23082	1	CL	SP	AER-01	011	AEROTERMO	AEROTERMO	INVERN. Nº		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23083	1	CL	SP	TOR-01	017	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23084	1	CL	SP	TOR-01	018	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23085	1	CL	SP	TOR-01	019	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23088	1	CL	SP	TOR-01	022	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23089	1	CL	SP	TOR-01	023	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23090	1	CL	SP	TOR-01	024	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23091	1	CL	SP	TOR-01	025	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23092	1	CL	SP	TOR-01	026	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23093	1	CL	SP	AER-01	012	AEROTERMO	AEROTERMO	INVERN. Nº		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23094	1	CL	SP	AER-01	013	AEROTERMO	AEROTERMO	INVERN. Nº 22		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23095	1	CL	SP	AER-01	014	AEROTERMO	AEROTERMO	INVERN. Nº		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23096	1	CL	SP	AER-01	015	AEROTERMO	AEROTERMO	INVERN. Nº		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23097			SP			AEROTERMO		PLANTA BAJA							
23098			SP			AEROTERMO		PLANTA BAJA							
23099	1	CL	SP	AER-01	018	AEROTERMO	AEROTERMO	INVERN. Nº		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23100	1	CL	SP	AER-01	019	AEROTERMO	AEROTERMO	INVERN. Nº		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23103	1	CL	SP	TOR-01	027	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23104	1	CL	SP	TOR-01	028	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23105	1	CL	SP	TOR-01	029	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23107	1	CL	SP	AER-01	020	AEROTERMO	AEROTERMO	INVERN. Nº		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23108	1	CL	SP	AER-01	021	AEROTERMO	AEROTERMO	INVERN. Nº		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23109	1	CL	SP	AER-01	022	AEROTERMO	AEROTERMO	INVERN. Nº 7		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23110	1	CL	SP	AER-01	023	AEROTERMO	AEROTERMO	INVERN. Nº 3		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23111	1	CL	SP	AER-01	024	AEROTERMO	AEROTERMO	INVERN. Nº 5		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23112	1	CL	SP	AER-01	025	AEROTERMO	AEROTERMO	INVERN. Nº		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23113	1	CL	SP	AER-01	026	AEROTERMO	AEROTERMO	INVERN. Nº		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23114	1	CL	SP	AER-01	027	AEROTERMO	AEROTERMO	INVERN. Nº 11		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23115	1	CL	SP	AER-01	028	AEROTERMO	AEROTERMO	INVERN. Nº 13		ESCOCLIMA	A 14/3 M	FACIL	BUENO		
23116	1	CL	SP	AER-01	029	AEROTERMO	AEROTERMO	INVERN. Nº		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23117	1	CL	SP	AER-01	030	AEROTERMO	AEROTERMO	INVERN. Nº 17		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23120			SP			AEROTERMO		PLANTA BAJA							
23121	1	CL	SP	TOR-01	031	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23122	1	CL	SP	TOR-01	032	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23123	1	CL	SP	TOR-01	033	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23124	1	CL	SP	TOR-01	034	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23125	1	CL	SP	TOR-01	035	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23126	1	CL	SP	TOR-01	036	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23127	1	CL	SP	TOR-01	037	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23128	1	CL	SP	TOR-01	038	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23129	1	CL	SP	TOR-01	039	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23130	1	CL	SP	TOR-01	040	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23133	1	CL	SP	TOR-01	041	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23134	1	CL	SP	TOR-01	042	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23135			SP			CALDERA SOLO CALEFACCION		PLANTA BAJA							
23136			SP			CALDERA SOLO CALEFACCION		PLANTA BAJA							
23138	1	CL	SP	AUT-13	027	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		HITECSA	AXC721	FACIL	BUENO	19,6	

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
23139	1	CL	5P	AUT-07	028	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		HITECSA	AXC721	FACIL	BUENO	19,6	
23140	1	CL	5P	AUT-13	029	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		HITECSA	AXC721	FACIL	BUENO	19,6	
23141	1	CL	5P	AUT-07	030	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		HITECSA	AXC721	FACIL	BUENO	19,6	
23142	1	CL	5P	AUT-13	031	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		HITECSA	AXC721	FACIL	BUENO	19,6	20,7
23143	1	CL	5P	AUT-07	032	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		HITECSA	AXC721	FACIL	BUENO	19,6	20,7
23144	1	CL	5P	AUT-13	033	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		HITECSA	AXC721	FACIL	BUENO	19,6	20,7
23145	1	CL	5P	AUT-07	034	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		HITECSA	AXC721	FACIL	BUENO	19,6	20,7
23146	1	CL	5P	AUT-13	035	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		HITECSA	AXC721	FACIL	BUENO		
23147	1	CL	5P	AUT-07	036	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		HITECSA	AXC721	FACIL	BUENO	19,6	
23148	1	CL	5P	AUT-13	037	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		HITECSA	AXC721	FACIL	BUENO	19,6	
23149	1	CL	5P	AUT-07	038	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		HITECSA	AXC721	FACIL	BUENO	19,6	
23150	1	CL	5P	TOR-01	043	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23151	1	CL	5P	TOR-01	044	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23152	1	CL	5P	TOR-01	045	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23153	1	CL	5P	TOR-01	046	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23154	1	CL	5P	TOR-01	047	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23155	1	CL	5P	TOR-01	048	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23156	1	CL	5P	TOR-01	049	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23158	1	CL	5P	TOR-01	050	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23159	1	CL	5P	TOR-01	051	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23160	1	CL	5P	TOR-01	052	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23161	1	CL	5P	TOR-01	053	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23162	1	CL	5P	TOR-01	054	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23163	1	CL	5P	TOR-01	055	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
23165	1	CL	5P	AER-01	032	AEROTERMO	AEROTERMO	INVERN. Nº 35		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
26663	1	CL	5P	AUT-07	039	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		HITECSA	DXCB7-721	FACIL	BUENO	18,6	20,7
26664	1	CL	5P	AUT-13	040	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		HITECSA	DXCB7-721	FACIL	BUENO	18,6	20,7
26665	1	CL	5P	VEN-01	004	VENTILADOR	VENTILADORES	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
26666	1	CL	5P	VEN-01	005	VENTILADOR	VENTILADORES	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
26667	1	CL	5P	VEN-01	006	VENTILADOR	VENTILADORES	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
27786	1	CL	5P			COOLING		PLANTA BAJA							
27787	1	CL	5P			COOLING		PLANTA BAJA							
29916	1	CL	5P	AER-01		AEROTERMO	AEROTERMO	INVERN. Nº 16		ESCOCLIMA	A 14/3 M	FACIL	BUENO		
29916	1	CL	5P	AER-01		AEROTERMO	AEROTERMO	INVERN. Nº 16		ESCOCLIMA	A 14/3 M	FACIL	BUENO		
29917	1	CL	5P	AER-01		AEROTERMO	AEROTERMO	INVERN. Nº 23		ESCOCLIMA	A 14/3 M	FACIL	BUENO		
29918	1	CL	5P	AER-01		AEROTERMO	AEROTERMO	INVERN. Nº 30		ESCOCLIMA	A 14/3 M	FACIL	BUENO		
29919	1	CL	5P	AER-01		AEROTERMO	AEROTERMO	INVERN. Nº 28		ESCOCLIMA	A 14/3 M	FACIL	BUENO		
29920	1	CL	5P	AER-01		AEROTERMO	AEROTERMO	INVERN. Nº 21		ESCOCLIMA	A 14/3 M	FACIL	BUENO		
29921			5Q			CALDERA SOLO CALEFACCION		PLANTA BAJA		VULCANO- SADECA	EUROBLOC 16410				
29922			5Q			CALDERA SOLO CALEFACCION		PLANTA BAJA		VULCANO- SADECA	EUROBLOC 16410				
29923			5Q			CALDERA SOLO CALEFACCION		PLANTA BAJA		VULCANO- SADECA	EUROBLOC 16410				
23276	1	CL	5Q	BOM-01	001	BOMBA CIRCULADORA EN BANCADA	BOMBAS CIRCULADORAS EN BANCADA	PLANTA BAJA		ASEA	IEC 34-1	FACIL	BUENO		
23277	1	CL	5Q	BOM-01	002	BOMBA CIRCULADORA EN BANCADA	BOMBAS CIRCULADORAS EN BANCADA	PLANTA BAJA		ASEA	IEC 34-1	FACIL	BUENO		
23278	1	CL	5Q	BOM-01	003	BOMBA CIRCULADORA EN BANCADA	BOMBAS CIRCULADORAS EN BANCADA	PLANTA BAJA		ASEA	IEC 34-1	FACIL	BUENO		
23279	1	CL	5Q	BOM-01	004	BOMBA CIRCULADORA EN BANCADA	BOMBAS CIRCULADORAS EN BANCADA	PLANTA BAJA		ASEA	IEC 34-1	FACIL	BUENO		
23280	1	CL	5Q	BOM-01	005	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		N/D	CS-150A240/4T3	FACIL	BUENO		
23281	1	CL	5Q	BOM-01	006	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		N/D	CS-150A240/4T3	FACIL	BUENO		
23282	1	CL	5Q	BOM-01	007	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		N/D	CS-150A240/4T3	FACIL	BUENO		
23283	1	CL	5Q	BOM-01	008	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		N/D	CS-150A240/4T3	FACIL	BUENO		
23287	1	CL	5Q	CAL-05	004	CALDERA CALEFACCION + ACS	CALDERAS	PLANTA BAJA		YGNIS	EMR-500	FACIL	BUENO		555
23288	1	CL	5Q	CAL-05	005	CALDERA CALEFACCION + ACS	CALDERAS	PLANTA BAJA		YGNIS	EMR-500	FACIL	BUENO		555
23289	1	CL	5Q	DEP-01	001	DEPOSITO ACUMULADOR	DEPÓSITOS ACUMULADORES	PLANTA BAJA		PNEUMATEX	EG	FACIL	BUENO		
23290	1	CL	5Q	DEP-01	002	DEPOSITO ACUMULADOR	DEPÓSITOS ACUMULADORES	PLANTA BAJA		PNEUMATEX	EG	FACIL	BUENO		
23291	1	CL	5Q	DEP-01	003	DEPOSITO ACUMULADOR	DEPÓSITOS ACUMULADORES	PLANTA BAJA		PNEUMATEX	EG	FACIL	BUENO		
23292	1	CL	5Q	DEP-01	004	DEPOSITO ACUMULADOR	DEPÓSITOS ACUMULADORES	PLANTA BAJA		PNEUMATEX	EG	FACIL	BUENO		
23293	1	CL	5Q	QUE-02	001	QUEMADOR DE GAS	CALDERAS	PLANTA BAJA		WEISHAUPT	G10/1-D	FACIL	BUENO		4100
23294	1	CL	5Q	QUE-02	002	QUEMADOR DE GAS	CALDERAS	PLANTA BAJA		WEISHAUPT	G10/1-D	FACIL	BUENO		4100
23295	1	CL	5Q	QUE-02	003	QUEMADOR DE GAS	CALDERAS	PLANTA BAJA		WEISHAUPT	G10/1-D	FACIL	BUENO		4100
23296	1	CL	5Q	QUE-02	004	QUEMADOR DE GAS	CALDERAS	PLANTA BAJA		WEISHAUPT	G5/1-D	FACIL	BUENO		940
23297	1	CL	5Q	QUE-02	005	QUEMADOR DE GAS	CALDERAS	PLANTA BAJA		WEISHAUPT	G5/1-D	FACIL	BUENO		940
23298	1	CL	5Q	BOM-01	009	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		N/D	CD-100B274X/4T3	FACIL	BUENO		
23299	1	CL	5Q	BOM-01	010	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		N/D	CD-100B274X/4T3	FACIL	BUENO		
23300	1	CL	5Q	BOM-01	011	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		GRUNDFOS	LP-855-125	FACIL	BUENO		
24001	1	CL	5Q	BOM-01	012	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		GRUNDFOS	LP-855-125	FACIL	BUENO		
28089	1	CL	5Q	CAL-04	002	CALDERA SOLO CALEFACCION	CALDERAS	PLANTA BAJA		WOLF	2900	FACIL	BUENO		3050
28662	1	CL	5Q	CAL-04	001	CALDERA SOLO CALEFACCION	CALDERAS	PLANTA BAJA		WOLF	2900	FACIL	BUENO		3050
28889	1	CL	5Q	CAL-04	003	CALDERA SOLO CALEFACCION	CALDERAS	PLANTA BAJA		WOLF	2900	FACIL	BUENO		3050
24024	1	CL	6A	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PUH-4VKS	FACIL	BUENO	4,2	
24025	1	CL	6A	AUT-07	002	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI	PUH-4VKS	FACIL	BUENO		
24026	1	CL	6A	AUT-07	003	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI	PUH-4VKS	FACIL	BUENO		
24027	1	CL	6A	AUT-03	004	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PUH-4VKS	FACIL	BUENO	4,2	
24028	1	CL	6A	AUT-07	005	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI	PUH-4VKS	FACIL	BUENO		
24029	1	CL	6A	AUT-07	006	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI	PUH-4VKS	FACIL	BUENO		
24030	1	CL	6A	AUT-03	007	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PUH-4VKS	FACIL	BUENO	4,2	
24031	1	CL	6A	AUT-07	008	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI	PUH-4VKS	FACIL	BUENO		
24032	1	CL	6A	AUT-07	009	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI	PUH-4VKS	FACIL	BUENO		
24033	1	CL	6A	AUT-03	010	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PUH-1,6VKA	FACIL	BUENO	2,2	
24034	1	CL	6A	AUT-07	011	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUBISHI	PUH-1,6VKA	FACIL	BUENO		
24035	1	CL	6A	AUT-03	012	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PUH-1,6VKA	FACIL	BUENO	2,2	
24036	1	CL	6A	AUT-07	013	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUBISHI	PUH-1,6VKA	FACIL	BUENO		

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
24037	1	CL	6A	AUT-03	014	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	PUH-1.6VKA	FACIL	BUENO	2,2	
24038	1	CL	6A	AUT-07	015	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		mitsubishi	PUH-1.6VKA	FACIL	BUENO		
24039	1	CL	6A	AUT-03	016	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	PUH-2VKA	FACIL	BUENO	2,4	2,6
24040	1	CL	6A	AUT-07	017	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		mitsubishi	PUH-2VKA	FACIL	BUENO		
24041	1	CL	6A	AUT-03	018	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	PUH-2VKA	FACIL	BUENO	2,4	2,6
24042	1	CL	6A	AUT-07	019	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		mitsubishi	PUH-2VKA	FACIL	BUENO		
24043	1	CL	6A	AUT-03	020	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	PUH-2VKA	FACIL	BUENO	2,4	2,6
24044	1	CL	6A	AUT-07	021	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		mitsubishi	PUH-2VKA	FACIL	BUENO		
24045	1	CL	6A	VEN-02	001	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOTANO		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
28065	1	CL	6A	DESCAL	022	DESCALCIFICADOR	DESCALCIFICADORES	SOTANO		GE INFRAESTRU	N/D	FACIL	BUENO		
25271	1	CL	6C	ENF-02	001	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		CARRIER	30GQ120933-21	FACIL	BUENO	348	
25272	1	CL	6C	ENF-02	002	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		CARRIER	30GQ120933-21	FACIL	BUENO	348	
25273	1	CL	6C	BOM-01	001	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		AEG	AM-90LX4	FACIL	BUENO		
25274	1	CL	6C	BOM-01	002	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		AEG	AM-90LX4	FACIL	BUENO		
25275	1	CL	6C	BOM-01	003	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		SEDICAL	SIM 80/180-1-1,5/K	FACIL	BUENO		
25276	1	CL	6C	VEX-01	002	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	CUBIERTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
25277	1	CL	6C	BOM-01	010	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		AEG	AM-132-SR2	FACIL	BUENO		
25278	1	CL	6C	BOM-01	011	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		AEG	AM-132-SR2	FACIL	BUENO		
25279	1	CL	6C	AUT-03	057	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		SAMPO	AVE-452BM	FACIL	BUENO	4,5	
25280	1	CL	6C	AUT-04	058	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		SAMPO	N/D	FACIL	BUENO		
25281	1	CL	6C	AUT-03	059	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		SAMPO	AVE-322BM	FACIL	BUENO	3,15	
25282	1	CL	6C	AUT-04	060	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		SAMPO	N/D	FACIL	BUENO		
25283	1	CL	6C	FAN-01	004	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		INTERCLISA	BHA8	FACIL	BUENO		
25284	1	CL	6C	FAN-01	005	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		INTERCLISA	FBH6	FACIL	BUENO		
25285	1	CL	6C	FAN-01	006	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25286	1	CL	6C	FAN-01	007	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25287	1	CL	6C	FAN-01	008	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25288	1	CL	6C	FAN-01	009	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		INTERCLISA	BHA16	FACIL	BUENO		
25289	1	CL	6C	FAN-01	010	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		INTERCLISA	BHA8	FACIL	BUENO		
25290	1	CL	6C	FAN-01	011	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		INTERCLISA	FBH6	FACIL	BUENO		
25291	1	CL	6C	FAN-01	012	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		INTERCLISA	FBH6	FACIL	BUENO		
25292	1	CL	6C	FAN-01	013	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		INTERCLISA	FBHA8	FACIL	BUENO		
25293	1	CL	6C	FAN-01	014	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		INTERCLISA	FBH6	FACIL	BUENO		
25294	1	CL	6C	FAN-01	015	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25295	1	CL	6C	FAN-01	016	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25296	1	CL	6C	FAN-01	017	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		INTERCLISA	BHA8	FACIL	BUENO		
25297	1	CL	6C	FAN-01	018	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		INTERCLISA	FHA8	FACIL	BUENO		
25298	1	CL	6C	FAN-01	019	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		INTERCLISA	FHA8	FACIL	BUENO		
25299	1	CL	6C	FAN-01	020	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		INTERCLISA	BHA16	FACIL	BUENO		
25300	1	CL	6C	FAN-01	021	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25301	1	CL	6C	FAN-01	022	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25302	1	CL	6C	FAN-01	023	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25303	1	CL	6C	FAN-01	024	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25304	1	CL	6C	FAN-01	025	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25305	1	CL	6C	AUT-03	005	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO		
25306	1	CL	6C	AUT-04	006	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO		
25307	1	CL	6C	AUT-03	007	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25308	1	CL	6C	AUT-04	008	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25309	1	CL	6C	AUT-03	009	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25310	1	CL	6C	AUT-04	010	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25311	1	CL	6C	AUT-03	011	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		GENERAL	AOG1717ABN	FACIL	BUENO	4,7	
25312	1	CL	6C	AUT-04	012	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	ASG17ASE-W	FACIL	BUENO	9,5	
25313	1	CL	6C	AUT-03	013	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		CARRIER	38CFO36A9CL	FACIL	BUENO	3,05	
25314	1	CL	6C	AUT-04	014	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO		
25315	1	CL	6C	AUT-03	015	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		GENERAL	AOG17ABN	FACIL	BUENO	4,7	
25316	1	CL	6C	AUT-04	016	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	ASG17ASE-W	FACIL	BUENO	10,5	
25317	1	CL	6C	AUT-03	017	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		GENERAL	AOG66EPA	FACIL	BUENO	10,3	10,5
25318	1	CL	6C	AUT-04	018	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	N/D	FACIL	BUENO		
25319	1	CL	6C	AUT-03	019	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO		
25320	1	CL	6C	AUT-04	020	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO		
25321	1	CL	6C	AUT-03	021	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		CARRIER	38ST050900-11	FACIL	BUENO		
25322	1	CL	6C	AUT-04	022	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO		
25323	1	CL	6C	AUT-03	023	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		GENERAL	AOH125GC	FACIL	BUENO	3,4	3,9
25324	1	CL	6C	AUT-04	024	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		GENERAL	N/D	FACIL	BUENO		
25325	1	CL	6C	VEN-02	001	EXTRACTOR	EXTRACTORES	TERCERA PLANTA		ZAVENT	N/D	FACIL	BUENO		
25326	1	CL	6C	VEN-02	002	EXTRACTOR	EXTRACTORES	TERCERA PLANTA		ZAVENT	N/D	FACIL	BUENO		
25327	1	CL	6C	VEN-02	003	EXTRACTOR	EXTRACTORES	TERCERA PLANTA		ZAVENT	N/D	FACIL	BUENO		
25328	1	CL	6C	VEN-02	004	EXTRACTOR	EXTRACTORES	TERCERA PLANTA		ZAVENT	N/D	FACIL	BUENO		
25329	1	CL	6C	DOM-01	001	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		GENERAL	N/D	FACIL	BUENO		
25330	1	CL	6C	DOM-01	002	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		GENERAL	N/D	FACIL	BUENO		
25331	1	CL	6C	DOM-01	003	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		GENERAL	N/D	FACIL	BUENO		
25332	1	CL	6C	FAN-01	026	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		INTERCLISA	BHA20	FACIL	BUENO		
25333	1	CL	6C	FAN-01	027	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		INTERCLISA	BHA20	FACIL	BUENO		
25334	1	CL	6C	FAN-01	028	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25335	1	CL	6C	FAN-01	029	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		INTERCLISA	FBH12	FACIL	BUENO		
25336	1	CL	6C	FAN-01	030	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		INTERCLISA	BHA20	FACIL	BUENO		
25337	1	CL	6C	FAN-01	031	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25338	1	CL	6C	FAN-01	032	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		INTERCLISA	BHA8	FACIL	BUENO		
25339	1	CL	6C	FAN-01	033	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		INTERCLISA	BHA8	FACIL	BUENO		
25340	1	CL	6C	AUT-03	025	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AOG2SAWN	FACIL	BUENO	7,1	

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
25341	1	CL	6C	AUT-04	026	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AUG25AAF	FACIL	BUENO	7,1	
25342	1	CL	6C	FAN-01	034	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		INTERCLISA	BHA12	FACIL	BUENO		
25343	1	CL	6C	FAN-01	035	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25344	1	CL	6C	FAN-01	036	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		INTERCLISA	BHA12	FACIL	BUENO		
25345	1	CL	6C	FAN-01	037	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25346	1	CL	6C	AUT-03	027	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	38GL-18B	FACIL	BUENO	2,1	
25347	1	CL	6C	AUT-04	028	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO		
25348	1	CL	6C	AUT-03	029	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	AOG20RMA2	FACIL	BUENO		
25349	1	CL	6C	AUT-04	030	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	N/D	FACIL	BUENO		
25350	1	CL	6C	AUT-03	031	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	38CF014F7P	FACIL	BUENO		
25351	1	CL	6C	AUT-06	032	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO		
25352	1	CL	6C	AUT-03	033	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	A04 30ABGL	FACIL	BUENO	5,5	
25353	1	CL	6C	AUT-04	034	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FUJITSU	N/D	FACIL	BUENO		
25354	1	CL	6C	AUT-03	035	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		MITSUBISHI	PU-P2VGAA	FACIL	BUENO	2,8	
25355	1	CL	6C	AUT-04	036	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MITSUBISHI	PU-P2VGAA	FACIL	BUENO		
25356	1	CL	6C	AUT-03	037	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		PANASONIC	PKA-P2-SFN	FACIL	BUENO	3,4	
25357	1	CL	6C	AUT-04	038	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		PANASONIC	N/D	FACIL	BUENO		
25358	1	CL	6C	AUT-03	039	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		MUNDOCLIMA	N/D	FACIL	BUENO	6	
25359	1	CL	6C	AUT-04	040	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		MUNDOCLIMA	MUP-21-HN	FACIL	BUENO		
25360	1	CL	6C	AUT-03	041	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		MITSUBISHI	N/D	FACIL	BUENO	5,95	
25361	1	CL	6C	AUT-04	042	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		MITSUBISHI	PU-61G5	FACIL	BUENO		
25362	1	CL	6C	DOM-01	004	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		PANASONIC	N/D	FACIL	BUENO		
25363	1	CL	6C	FAN-01	038	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		INTERCLISA	BHA16	FACIL	BUENO		
25364	1	CL	6C	FAN-01	039	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		INTERCLISA	BHA16	FACIL	BUENO		
25365	1	CL	6C	FAN-01	040	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		INTERCLISA	BHA16	FACIL	BUENO		
25366	1	CL	6C	FAN-01	041	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25367	1	CL	6C	FAN-01	042	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25368	1	CL	6C	FAN-01	043	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SPA	PANELBLOC-100	FACIL	BUENO		
25369	1	CL	6C	FAN-01	044	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25370	1	CL	6C	FAN-01	045	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		INTERCLISA	BHA-16	FACIL	BUENO		
25371	1	CL	6C	FAN-01	046	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		INTERCLISA	BHA-16	FACIL	BUENO		
25372	1	CL	6C	FAN-01	047	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25373	1	CL	6C	FAN-01	048	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25374	1	CL	6C	FAN-01	049	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25375	1	CL	6C	FAN-01	050	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		INTERCLISA	BHA-16	FACIL	BUENO		
25376	1	CL	6C	FAN-01	051	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		INTERCLISA	FBH12	FACIL	BUENO		
25377	1	CL	6C	FAN-01	052	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		INTERCLISA	BHA20	FACIL	BUENO		
25378	1	CL	6C	FAN-01	053	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		INTERCLISA	BHA20	FACIL	BUENO		
25379	1	CL	6C	FAN-01	054	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25380	1	CL	6C	FAN-01	055	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25381	1	CL	6C	FAN-01	056	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25382	1	CL	6C	FAN-01	057	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25383	1	CL	6C	FAN-01	058	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SPA	PANELBLOC-100	FACIL	BUENO		
25384	1	CL	6C	FAN-01	059	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25385	1	CL	6C	FAN-01	060	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25386	1	CL	6C	FAN-01	061	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25387	1	CL	6C	FAN-01	062	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25388	1	CL	6C	AUT-03	043	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MUNDOCLIMA	MUC-60-17	FACIL	BUENO		
25389	1	CL	6C	AUT-04	044	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MUNDOCLIMA	N/D	FACIL	BUENO		
25390	1	CL	6C	FAN-01	063	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25391	1	CL	6C	FAN-01	064	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		INTERCLISA	BHA20	FACIL	BUENO		
25392	1	CL	6C	FAN-01	065	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25393	1	CL	6C	AUT-03	045	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		INTERCLISA	MCA 68F7	FACIL	BUENO		
25394	1	CL	6C	AUT-06	046	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25395	1	CL	6C	AUT-03	047	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		INTERCLISA	MCA 68F7	FACIL	BUENO		
25396	1	CL	6C	AUT-06	048	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25397	1	CL	6C	FAN-01	066	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25398	1	CL	6C	FAN-01	067	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25399	1	CL	6C	FAN-01	068	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25400	1	CL	6C	FAN-01	069	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25401	1	CL	6C	AUT-03	049	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	A0624ANA	FACIL	BUENO	6,75	
25402	1	CL	6C	AUT-04	050	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	N/D	FACIL	BUENO		
25403	1	CL	6C	AUT-03	051	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	AGH14AGD	FACIL	BUENO		
25404	1	CL	6C	AUT-04	052	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	N/D	FACIL	BUENO		
25405	1	CL	6C	AUT-03	053	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	A0G25FAKL	FACIL	BUENO		
25406	1	CL	6C	AUT-04	054	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	N/D	FACIL	BUENO		
25407	1	CL	6C	FAN-01	070	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		INTERCLISA	N/D	FACIL	BUENO		
25408	1	CL	6C	ENF-01	003	ENFRIADORA SOLO FRIO AIRE AGUA	ENFRIADORAS	PLANTA BAJA		AIRWELL	AQUAGREEN-4	FACIL	BUENO	10,5	
25409	1	CL	6C	AUT-03	055	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	A0G24RAWF	FACIL	BUENO	6	
25410	1	CL	6C	AUT-04	056	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	ASY24ASC-1	FACIL	BUENO		
25411			6C			CALDERA SOLO ACS		PLANTA BAJA		LASIAN	TL-180				130000KCAL
25412			6C			GRUPO DE PRESION GASOLEO		PLANTA BAJA		IMPRO	GP-70NT				
25413	1	CL	6C	BOM-01	004	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		DAB	VS-65/150	FACIL	BUENO		
25414	1	CL	6C	INT-01	001	INTERCAMBIADOR DE PLACAS	INTERCAMBIADORES AGUA	PLANTA BAJA		ALFA LAVAL	CB2650A	FACIL	BUENO		
25415	1	CL	6C	BOM-01	005	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		AEG	90SX4	FACIL	BUENO		
25416	1	CL	6C	BOM-01	006	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		AEG	90SX4	FACIL	BUENO		
25417	1	CL	6C	BOM-01	007	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		WILO	N/D	FACIL	BUENO		
25418	1	CL	6C	BOM-01	008	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		AEG	AM80KY1	FACIL	BUENO		
25419	1	CL	6C	BOM-01	009	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		SEDICAP	SAP 40/8T FT120Si	FACIL	BUENO		
25420	1	CL	6C	DEP-01	001	DEPOSITO ACUMULADOR	DEPOSITOS ACUMULADORES	PLANTA BAJA		LASIAN	AP-951	FACIL	BUENO		

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA																
CODIFICACIÓN UPI	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	GAMA MANTENIMIENTOS	UBICACION	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)	
25421	1	CL	6C	VEX-01	001	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	PLANTA BAJA		SEDICAL	N/D	FACIL	BUENO			
27909	1	CL	6C			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		TERCERA PLANTA		GENERAL	AOC30					
27910	1	CL	6C			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		SEGUNDA PLANTA		GENERAL	ASG30F8BJ					
27911	1	CL	6C			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		TERCERA PLANTA		GENERAL	AOC30					
27912	1	CL	6C			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		SEGUNDA PLANTA		GENERAL	ASG30F8BJ					
28079	1	CL	6C			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		TERCERA PLANTA		GENERAL						
28080	1	CL	6C			UDAD INT. EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA BAJA		GENERAL	AOG25					
28084	1	CL	6C			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		PLANTA BAJA		GENERAL	AOG36					
28085	1	CL	6C			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PLANTA BAJA		GENERAL	AOH36					
28240	1	CL	6C			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA TERRAZA	28241	mitsubishi	PUH-P140YH	FACIL	BUENO	14,2	17	
28241	1	CL	6C			UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	28240	mitsubishi	PLA RP140 BA	FACIL	BUENO			
28242	1	CL	6C			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		PLANTA BAJA		mitsubishi	POHP140					
28243	1	CL	6C			UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	28242	mitsubishi	PLA RP140 BA	FACIL	BUENO			
28243	1	CL	6C			UDAD INT. EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA BAJA		mitsubishi						
28306	1	CL	6C			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA CUBIERTA	28307	GENERAL	AOG25UNA	FACIL	BUENO	2,33	2,35	
28307	1	CL	6C			UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	28306	GENERAL	N/D	FACIL	BUENO	2,33	2,35	
28308	1	CL	6C			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA CUBIERTA	28309	GENERAL	AOH30LCT	FACIL	BUENO	8	9	
28309	1	CL	6C			UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA	28308	GENERAL	ASHA30LCC	FACIL	BUENO	8	9	
28699	1	CL	6C	AUT-01		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA TERCERA PLANTA		GENERAL	AOH24LLC	FACIL	BUENO	7,1	8,1	
28699	1	CL	6C			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		TERCERA PLANTA		GENERAL						
28700	1	CL	6C	AUT-01		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	ASHA24LLC	FACIL	BUENO	7,1	8,1	
28700	1	CL	6C			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		SEGUNDA PLANTA		GENERAL	ASHA24LCC					
28809	1	CL	6C	AUT-01		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA TERCERA PLANTA		GENERAL	AOH24LLC	FACIL	BUENO	7,1	8,1	
28809	1		6C			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		TERCERA PLANTA		GENERAL						
28810	1	CL	6C	AUT-01		UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		GENERAL	ASHA24LLC	FACIL	BUENO	7,1	8,1	
28810	1		6C			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		SEGUNDA PLANTA		GENERAL	ASH524LCC					
28851	1		6C			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		TERCERA PLANTA		GENERAL	AOG25					
28852	1		6C			UDAD INT. EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA BAJA		GENERAL						
28859	1		6C			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		TERCERA PLANTA		DAIKIN						
28860	1		6C			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		TERCERA PLANTA		DAIKIN						
29805	1		6C			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUBIERTA		mitsubishi	SUZ-KA60VA					
29806	1		6C			UDAD INT. EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PRIMERA PLANTA		mitsubishi	PLA-RP60BA					
29807	1		6C			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		TERCERA PLANTA		mitsubishi	SUZ-KA71VA					
29808	1		6C			UDAD INT. EVAPORADORA FRIO DE TECHO		SEGUNDA PLANTA		mitsubishi	PLA-RP60BA					
29809	1		6C			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		TERCERA PLANTA		mitsubishi	SUZ-KA71VA					
29810	1		6C			UDAD INT. EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PRIMERA PLANTA		mitsubishi	PLA-RP60BA					
29963	1	CL	6C	VEN-02		EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA ct		N/D	N/D	DIFICIL	BUENO			
58242	1	CL	6C			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA TERRAZA	28243	mitsubishi	PUH-F140YH	FACIL	BUENO	14,2	17	
24065	1	CL	6D	CLI-01	042	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		termoven	B5-1/2	FACIL	BUENO			
24158	1	CL	6D	ENF-01	001	ENFRIADORA SOLO FRIO AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		ROCA YORK	YCAJ44MR7GSI	FACIL	BUENO			
24159	1	CL	6D	ENF-03	002	ENFRIADORA FRI-CAL CON RECUP. AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		ROCA YORK	AWHP100L50GSC	FACIL	BUENO	296	362	
24160	1	CL	6D	BOM-01	001	BOMBA CIRCULADORA EN BANCADA	BOMBAS CIRCULADORAS EN BANCADA	CUBIERTA		GRUNDFOS	NK35-250/258	FACIL	BUENO			
24161	1	CL	6D	BOM-01	002	BOMBA CIRCULADORA EN BANCADA	BOMBAS CIRCULADORAS EN BANCADA	CUBIERTA		GRUNDFOS	NK35-250/258	FACIL	BUENO			
24162	1	CL	6D	BOM-01	003	BOMBA CIRCULADORA EN BANCADA	BOMBAS CIRCULADORAS EN BANCADA	CUBIERTA		GRUNDFOS	NK35-250/258	FACIL	BUENO			
24163	1	CL	6D	BOM-01	004	BOMBA CIRCULADORA EN BANCADA	BOMBAS CIRCULADORAS EN BANCADA	CUBIERTA		GRUNDFOS	NK35-250/258	FACIL	BUENO			
24164	1	CL	6D	BOM-01	005	BOMBA CIRCULADORA EN BANCADA	BOMBAS CIRCULADORAS EN BANCADA	CUBIERTA		GRUNDFOS	NK65-200/192	FACIL	BUENO			
24165	1	CL	6D	BOM-01	006	BOMBA CIRCULADORA EN BANCADA	BOMBAS CIRCULADORAS EN BANCADA	CUBIERTA		GRUNDFOS	NK65-200/192	FACIL	BUENO			
24166	1	CL	6D	BOM-01	007	BOMBA CIRCULADORA EN BANCADA	BOMBAS CIRCULADORAS EN BANCADA	CUBIERTA		GRUNDFOS	NK65-200/192	FACIL	BUENO			
24167	1	CL	6D	BOM-01	008	BOMBA CIRCULADORA EN BANCADA	BOMBAS CIRCULADORAS EN BANCADA	CUBIERTA		GRUNDFOS	NK65-315/269	FACIL	BUENO			
24168	1	CL	6D	BOM-01	009	BOMBA CIRCULADORA EN BANCADA	BOMBAS CIRCULADORAS EN BANCADA	CUBIERTA		GRUNDFOS	NK65-315/269	FACIL	BUENO			
24169	1	CL	6D	BOM-01	010	BOMBA CIRCULADORA EN BANCADA	BOMBAS CIRCULADORAS EN BANCADA	CUBIERTA		GRUNDFOS	NK65-315/269	FACIL	BUENO			
24170	1	CL	6D	DEP-01	001	DEPOSITO ACUMULADOR	DEPÓSITOS ACUMULADORES	CUBIERTA		IBAIONDO	AMR	FACIL	BUENO			
24171	1	CL	6D	DEP-01	002	DEPOSITO ACUMULADOR	DEPÓSITOS ACUMULADORES	CUBIERTA		IBAIONDO	AMR	FACIL	BUENO			
24172	1	CL	6D	VEN-02	001	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		termoven	TUME-3	FACIL	BUENO			
24173	1	CL	6D	VEN-02	002	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO			
24174	1	CL	6D	VEN-02	003	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		SODECA	CPV-1020-4T/BUR	FACIL	BUENO			
24175	1	CL	6D	CLI-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		termoven	CL-2012/9	FACIL	BUENO			
24176	1	CL	6D	CLI-01	002	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		termoven	CL-2012/9	FACIL	BUENO			
24177	1	CL	6D	CLI-01	003	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	QUINTA PLANTA		termoven	CL-2012/9	FACIL	BUENO			
24178	1	CL	6D	CLI-01	004	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	QUINTA PLANTA		termoven	CL-2012/9	FACIL	BUENO			
24179	1	CL	6D	CLI-01	005	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUARTA PLANTA		termoven	CL-2012/9	FACIL	BUENO			
24180	1	CL	6D	CLI-01	006	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUARTA PLANTA		termoven	CL-2012/9	FACIL	BUENO			
24181	1	CL	6D	CLI-01	007	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUARTA PLANTA		termoven	CL-2012/9	FACIL	BUENO			
24182	1	CL	6D	CLI-01	008	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUARTA PLANTA		termoven	CL-2012/9	FACIL	BUENO			
24183	1	CL	6D	CLI-01	009	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		termoven	CL-2012/9	FACIL	BUENO			
24184	1	CL	6D	CLI-01	010	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		termoven	CL-2012/9	FACIL	BUENO			
24185	1	CL	6D	CLI-01	011	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		termoven	CL-2012/9	FACIL	BUENO			
24186	1	CL	6D	CLI-01	012	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		termoven	CL-2012/9	FACIL	BUENO			
24187	1	CL	6D	CLI-01	013	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		termoven	CL-2012/9	FACIL	BUENO			
24190	1	CL	6D	CLI-01	016	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		termoven	CL-2012/9	FACIL	BUENO			
24191	1	CL	6D	CLI-01	017	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		termoven	CL-2012/9	FACIL	BUENO			
24192	1	CL	6D	CLI-01	018	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		termoven	CL-2012/9	FACIL	BUENO			
24193	1	CL	6D	CLI-01	019	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		termoven	CL-2012/9	FACIL	BUENO			
24194	1	CL	6D	CLI-01	020	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		termoven	CL-2012/9	FACIL	BUENO			
24196	1	CL	6D	CLI-01	022	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		termoven	CL-2012/9	FACIL	BUENO			
24197	1	CL	6D	CLI-01	023	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		termoven	CL-2012/9	FACIL	BUENO			
24198	1	CL	6D	CLI-01	024	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		termoven	CL-2012/9	FACIL	BUENO			
24199	1	CL	6D	CLI-01	025	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		termoven	CL-2012/9	FACIL	BUENO			
24200	1	CL	6D	CLI-01	026	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		termoven	CL-2012/9	FACIL	BUENO			
24201	1	CL	6D	CLI-01	027	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		termoven	CL-2012/9	FACIL	BUENO			

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA																
CODIFICACIÓN UPI	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)	
24202	1	CL	6D	CLI-01	028	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CL-2012/9	FACIL	BUENO			
24203	1	CL	6D	CLI-01	029	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CL-2012/9	FACIL	BUENO			
24204	1	CL	6D	CLI-01	030	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CL-2012/9	FACIL	BUENO			
24205	1	CL	6D	CLI-01	031	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CL-2012/9	FACIL	BUENO			
24206	1	CL	6D	CLI-01	032	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CL-2012/9	FACIL	BUENO			
24207	1	CL	6D	CLI-01	033	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CL-2012/9	FACIL	BUENO			
24208	1	CL	6D	CLI-01	034	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CL-2012/9	FACIL	BUENO			
24209	1	CL	6D	CLI-01	035	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CL-2012/9	FACIL	BUENO			
24210	1	CL	6D	CLI-01	036	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CL-2012/9	FACIL	BUENO			
24211	1	CL	6D	CLI-01	037	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CL-2012/9	FACIL	BUENO			
24212	1	CL	6D	TOR-01	001	TORRE DE REFRIGERACION	TORRES DE REFRIGERACIÓN	CUBIERTA		SULZER ESCHER	N/D	FACIL	BUENO			
24213	1	CL	6D	VEN-02	004	EXTRACTOR	EXTRACTORES	TERCERA PLANTA CUBIERTA		TERMOVEN	TUME-1	FACIL	BUENO			
24214	1	CL	6D	VEN-02	005	EXTRACTOR	EXTRACTORES	TERCERA PLANTA CUBIERTA		TERMOVEN	TUE-22	FACIL	BUENO			
24215	1	CL	6D	VEN-02	006	EXTRACTOR	EXTRACTORES	TERCERA PLANTA CUBIERTA		TERMOVEN	TUE-22	FACIL	BUENO			
24216	1	CL	6D	VEN-02	007	EXTRACTOR	EXTRACTORES	TERCERA PLANTA CUBIERTA		TERMOVEN	TUME-0	FACIL	BUENO			
24217	1	CL	6D	VEN-02	008	EXTRACTOR	EXTRACTORES	TERCERA PLANTA CUBIERTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO			
24218	1	CL	6D	VEN-01	009	VENTILADOR	VENTILADORES	TERCERA PLANTA CUBIERTA		TECNIVEL	PHC-84-B	FACIL	BUENO			
24219	1	CL	6D	VEN-01	010	VENTILADOR	VENTILADORES	TERCERA PLANTA CUBIERTA		TECNIVEL	PHC-84-B	FACIL	BUENO			
24220	1	CL	6D	TOR-01	002	TORRE DE REFRIGERACION	TORRES DE REFRIGERACIÓN	TERCERA PLANTA CUBIERTA		TEVA	TVA-45	FACIL	BUENO			
24221	1	CL	6D	CLI-01	038	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2015/1	FACIL	BUENO			
24222	1	CL	6D	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA CUBIERTA		ROCA YORK	BCHO-101-38/B	FACIL	BUENO	10	11,2	
24223	1	CL	6D	AUT-07	002	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA CUBIERTA		ROCA YORK	BCHO-101-38/B	FACIL	BUENO	10	11,2	
24224	1	CL	6D	CLI-01	039	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA CUBIERTA 2		TERMOVEN	CL-2012-1	FACIL	BUENO			
24225	1	CL	6D	VEN-02	011	EXTRACTOR	EXTRACTORES	TERCERA PLANTA CUBIERTA 2		TERMOVEN	TUME-1	FACIL	BUENO			
24226	1	CL	6D	VEN-02	012	EXTRACTOR	EXTRACTORES	TERCERA PLANTA CUBIERTA 2		TERMOVEN	TUME-0	FACIL	BUENO			
24227	1	CL	6D	CLI-01	040	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA CUBIERTA 2		TERMOVEN	CL2012-1	FACIL	BUENO			
24228	1	CL	6D	VEN-02	013	EXTRACTOR	EXTRACTORES	TERCERA PLANTA CUBIERTA 2		TERMOVEN	TUE-18	FACIL	BUENO			
24229	1	CL	6D	VEN-02	014	EXTRACTOR	EXTRACTORES	TERCERA PLANTA CUBIERTA 2		TERMOVEN	TUE-18	FACIL	BUENO			
24230	1	CL	6D	VEN-02	015	EXTRACTOR	EXTRACTORES	TERCERA PLANTA CUBIERTA 2		TERMOVEN	TUME-3	FACIL	BUENO			
24231	1	CL	6D	VEN-02	016	EXTRACTOR	EXTRACTORES	TERCERA PLANTA CUBIERTA 2		TERMOVEN	TUME-0	FACIL	BUENO			
24232	1	CL	6D	AUT-03	003	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUBISHI	MS-18-NV	FACIL	BUENO	5,4		
24233	1	CL	6D	AUT-08	004	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUBISHI	MS-18-NV	FACIL	BUENO			
24234	1	CL	6D	AUT-03	005	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUBISHI	MSC-12-RV	FACIL	BUENO	3,5		
24235	1	CL	6D	AUT-08	006	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUBISHI	MSC-12-RV	FACIL	BUENO			
24236	1	CL	6D	AUT-03	007	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUBISHI	PLH-6GKSB	FACIL	BUENO	5,6		
24237	1	CL	6D	AUT-07	008	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUBISHI	PLH-6GKSB	FACIL	BUENO			
24238	1	CL	6D	AUT-03	009	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUBISHI	MSH18RV	FACIL	BUENO	5,4		
24239	1	CL	6D	AUT-08	010	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUBISHI	MSH18RV	FACIL	BUENO			
24240	1	CL	6D	CLI-01	041	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CL-2012/9	FACIL	BUENO			
28097	1	CL	6D	DESCAL	043	DESCALCIFICADOR	DESCALCIFICADORES	TERCERA PLANTA		EIRE	NO DISPONIBLE	FACIL	BUENO			
28225	1	CL	6D	AUT-03		CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CALLE	28226	MTSUBISHI	MUH-12 RV	FACIL	BUENO	3,4	4	
28226	1	CL	6D			UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	LABORATORIO CALLE	28225	MTSUBISHI	MSC12 RV	FACIL	BUENO	0,05		
28332	1	CL	6D	AUT-03		CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CALLE	28333	MTSUBISHI	MUH-12 RV	FACIL	BUENO	3,4	4	
28333	1	CL	6D			UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	LABORATORIO CALLE	28332	MTSUBISHI	MSC12 RV	FACIL	BUENO	0,05		
28334	1	CL	6D	AUT-03		CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA ALTILLO	28335	MTSUBISHI	SU2-A12 VR	FACIL	BUENO	3,4	3,8	
28335	1	CL	6D			UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA ALTILLO	28334	MTSUBISHI	A12 VR	FACIL	BUENO			
25477	1	CL	6E	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PUH-2VKA	FACIL	BUENO	2,4	2,6	
25478	1	CL	6E	AUT-07	002	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUBISHI	PUH-2VKA	FACIL	BUENO			
25479	1	CL	6E	AUT-03	003	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PUH-2VKA	FACIL	BUENO	2,2	2,4	
25480	1	CL	6E	AUT-07	004	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI	PUH	FACIL	BUENO			
25481	1	CL	6E	AUT-03	005	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PUH-2.5VKA	FACIL	BUENO	3,5		
25482	1	CL	6E	AUT-07	006	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUBISHI	PUH-2.5VKA	FACIL	BUENO			
25483	1	CL	6E	AUT-03	007	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PUH-4KSA	FACIL	BUENO	3,12	3,16	
25484	1	CL	6E	AUT-07	008	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI	PHV-4YKSA	FACIL	BUENO			
25485	1	CL	6E	AUT-03	009	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PUH-4KSA	FACIL	BUENO	3,12	3,16	
25486	1	CL	6E	AUT-07	010	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUBISHI	PHV-4YKSA	FACIL	BUENO			
25487	1	CL	6E	AUT-03	011	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PUH-4KSA	FACIL	BUENO	3,12	3,16	
25488	1	CL	6E	AUT-07	012	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUBISHI	PHV-4YKSA	FACIL	BUENO			
25489	1	CL	6E	AUT-03	013	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	MX2-3257	FACIL	BUENO	8	9,3	
25490	1	CL	6E	AUT-07	014	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUBISHI	MX2-3257	FACIL	BUENO			
25491	1	CL	6E	AUT-03	016	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PUH-4KSA	FACIL	BUENO	7		
25492	1	CL	6E	AUT-07	017	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUBISHI	PUH-KSA	FACIL	BUENO			
25493	1	CL	6E	AUT-03	018	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	N/D	FACIL	BUENO			
25494	1	CL	6E	AUT-08	019	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA	N/D	FACIL	BUENO			
25495	1	CL	6E	AUT-03	020	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO-27-A-21/B	FACIL	BUENO	2,6	2,7	
25496	1	CL	6E	AUT-08	021	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA	DBO-27-A-21/B	FACIL	BUENO			
25497	1	CL	6E	AUT-03	022	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO-27A	FACIL	BUENO	3,4	3,15	
25498	1	CL	6E	AUT-08	023	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA	DBO-27A	FACIL	BUENO			
25499	1	CL	6E	AUT-03	024	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO-35A-21/B	FACIL	BUENO	2,6	2,7	
25500	1	CL	6E	AUT-08	025	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA	DBO-35A-21/B	FACIL	BUENO			
25501	1	CL	6E	AUT-03	026	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO-35A	FACIL	BUENO	3,4	3,15	
25502	1	CL	6E	AUT-08	027	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA	DBO-35A	FACIL	BUENO			
25503	1	CL	6E	AUT-03	028	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	DBO-27-A-21/B	FACIL	BUENO	2,6	2,7	
25504	1	CL	6E	AUT-08	029	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		ROCA	DBO-27-A-21/B	FACIL	BUENO			
25505	1	CL	6E	AUT-07	015	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUBISHI	MX2-3257	FACIL	BUENO			
28316	1	CL	6E			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	28317	LG	LSR126AB6	FACIL	BUENO	3,5	3,8	
28317	1	CL	6E			UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	28316	LG	LSR126AB6	FACIL	BUENO	0,05		
31221	1	CL	6E			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUBIERTA		GENERAL	AJGA72LATF					
31222	1	CL	6E			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUXB07LATF					
31223	1	CL	6E			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUXB09LATF					

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO			
31224	1	CL	6E			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUXB07LATF					
31225	1	CL	6E			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUXB07LATF					
31226	1	CL	6E			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUXB07LATF					
31227	1	CL	6E			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUXB07LATF					
31228	1	CL	6E			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUXB09LATF					
31229	1	CL	6E			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUXB09LATF					
31230	1	CL	6E			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUXB07LATF					
31231	1	CL	6E			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUXB07LATF					
24046	1	CL	6F	BOM-01	001	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		SEDICAL	SIM80/260	FACIL	BUENO			
24047	1	CL	6F	BOM-01	002	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		SEDICAL	SIM80/260	FACIL	BUENO			
24048	1	CL	6F	DEP-01	001	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	SOTANO		N/D	FAR 2279	FACIL	BUENO			
24049	1	CL	6F	BOM-01	003	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		SEDICAL	TF 140	FACIL	BUENO			
24050	1	CL	6F	BOM-01	004	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		SEDICAL	TF 140	FACIL	BUENO			
24051	1	CL	6F	INT-01	001	INTERCAMBIADOR DE PLACAS	INTERCAMBIADORES AGUA	SOTANO		SEDICAL	UPFS1/16-LH	FACIL	BUENO		240	
24052	1	CL	6F	BOM-01	005	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		SEDICAL	SAP 40/8 T	FACIL	BUENO			
24053	1	CL	6F	BOM-01	006	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		SEDICAL	SAP 40/8 T	FACIL	BUENO			
24054	1	CL	6F	DEP-01	002	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	SOTANO		LAPESA	N/D	FACIL	BUENO			
24055	1	CL	6F	DEP-01	003	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	SOTANO		LAPESA	N/D	FACIL	BUENO			
24056	1	CL	6F	BOM-01	007	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		SEDICAL	SAP25/8 T	FACIL	BUENO			
24057	1	CL	6F	BOM-01	008	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		SEDICAL	SAP25/8 T	FACIL	BUENO			
24063	1	CL	6F	BOM-01	009	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		EBARA EMICA	ELGS/200-2/9	FACIL	BUENO			
24064	1	CL	6F	BOM-01	010	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		EBARA EMICA	ELGS/200-219	FACIL	BUENO			
24071	1	CL	6F	CLI-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	THC-4/6-M	FACIL	BUENO			
24072	1	CL	6F	CLI-01	002	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	THC-4/6-M	FACIL	BUENO			
24073	1	CL	6F	CLI-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		CIATESA	PCP265	FACIL	BUENO	70,6		
24074	1	CL	6F	CLI-01	002	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		CIATESA	PCP265	FACIL	BUENO	70,6		
24075	1	CL	6F	VEN-01	001	VENTILADOR	VENTILADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	THF 3/3-B	FACIL	BUENO			
24076	1	CL	6F	VEN-01	002	VENTILADOR	VENTILADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	THF 3/3-B	FACIL	BUENO			
28011	1	CL	6F			EXTRACTOR	BAJA	BAJA		BVF	12/12 1.5CV					
28038	1	CL	6F	DESCAL	011	DESCALCIFICADOR	DESCALCIFICADORES	SOTANO		EIRE	N/D	FACIL	BUENO			
28511	1	CL	6F			UDAD EXT. CONDENSADORA AIRE		BAJA		MITSUBISHI	MUZ-HC35VAB				3,6	
28512	1	CL	6F			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL PARED		BAJA		MITSUBISHI	MS2-HC35VAB					
31180	1	CL	6F			VASO DE EXPANSION		PRIMERA		SEDICAL	10K0903 61169					
31181	1	CL	6F			VENTILADOR		PRIMERA		S&P	ISL CL F/1P20/CAPC 6uF					
31182	1	CL	6F			BOMBA EN LINEA SENCILLA		PRIMERA		SEDICAL	SIM80/270.1-3.0/K					
31183	1	CL	6F			INTERCAMBIADOR DE PLACAS		SOTANO		SEDICAL	UFP-52/16L				100	
31184	1	CL	6F			INTERCAMBIADOR DE PLACAS		SOTANO		SEDICAL	UFP-52/16L				100	
31185	1	CL	6F			BOMBA EN LINEA SENCILLA		SOTANO		SEDICAL	SIM65/190.1-0.55/K					
31186	1	CL	6F			VASO DE EXPANSION		PRIMERA		SEDICAL	10K0903 61169					
31187	1	CL	6F			BOMBA DE CALOR PISCINA		PRIMERA		ROCA YORK	BCP-80-38/C				83,7	
31188	1	CL	6F			BOMBA EN LINEA SENCILLA		PRIMERA		SEDICAL	SIM80/270.1-3.0/K					
31189	1	CL	6F			VENTILADOR		PRIMERA		S&P	ISL CL F/1P20/CAPC 6uF					
31190	1	CL	6F			BOMBA DE CALOR PISCINA		PRIMERA		ROCA YORK	BCP-80-38/C				83,7	
24241	1	CL	6G	ENF-02	001	ENFRIADORA FRI CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		CLIMAVENETA	WRAN/HT-1402	FACIL	BUENO	297		
24242	1	CL	6G	ENF-03	002	ENFRIADORA FRI-CAL CON RECUP. AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		CLIMAVENETA	FE/WRAR B2002	FACIL	BUENO	428	594	
24243	1	CL	6G	CLI-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	CHF-0-BDE	FACIL	BUENO			
24244	1	CL	6G	CLI-01	002	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	CHF-13-13	FACIL	BUENO			
24245	1	CL	6G	CLI-01	003	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	CVF-7-BE	FACIL	BUENO			
24246	1	CL	6G	CLI-01	004	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	CHF-15-13	FACIL	BUENO			
24247	1	CL	6G	CLI-01	005	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	CHE-03-BE	FACIL	BUENO			
24248	1	CL	6G	CLI-01	006	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	CHF-3-BE	FACIL	BUENO			
24249	1	CL	6G	CLI-01	007	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	CVF-7-BE	FACIL	BUENO			
24250	1	CL	6G	CLI-01	008	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	CVF-7-BE	FACIL	BUENO			
24251	1	CL	6G	CLI-01	009	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	CVF-7-BE	FACIL	BUENO			
24252	1	CL	6G	CLI-01	010	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	CHF-6-B	FACIL	BUENO			
24253	1	CL	6G	CLI-01	011	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	CHF-15-B	FACIL	BUENO			
24254	1	CL	6G	CLI-01	012	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	CHF-15-B	FACIL	BUENO			
24255	1	CL	6G	CLI-01	013	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	N/D	FACIL	BUENO			
24256	1	CL	6G	FAN-01	001	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO			
24257	1	CL	6G	CLI-01	014	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	CHF-6-BDE	FACIL	BUENO			
24258	1	CL	6G	CLI-01	015	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	CHF-3-BE	FACIL	BUENO			
24259	1	CL	6G	CLI-01	016	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	CHF-3-BE	FACIL	BUENO			
24260	1	CL	6G	CLI-01	017	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	CHF-3-BE	FACIL	BUENO			
24261	1	CL	6G	CLI-01	018	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	CHF-7-BDE	FACIL	BUENO			
24262	1	CL	6G	CLI-01	019	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	CHF-1-BE	FACIL	BUENO			
24263	1	CL	6G	CLI-01	020	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	CVF-5-B	FACIL	BUENO			
24264	1	CL	6G	CLI-01	021	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	CHF-6-BDE	FACIL	BUENO			
24265	1	CL	6G	CLI-01	022	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	CHF-9-B	FACIL	BUENO			
24266	1	CL	6G	CLI-01	023	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	CHF-4-BE	FACIL	BUENO			
24267	1	CL	6G	CLI-01	024	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TECNIVEL	CHF-3-BE	FACIL	BUENO			
24268	1	CL	6G	CLI-01	025	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TECNIVEL	CHF-3-BE	FACIL	BUENO			
24269	1	CL	6G	CLI-01	026	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TECNIVEL	CHF-3-BE	FACIL	BUENO			
24270	1	CL	6G	CLI-01	027	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TECNIVEL	CHF-4-B	FACIL	BUENO			
24271	1	CL	6G	CLI-01	028	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TECNIVEL	CHF-4-B	FACIL	BUENO			
24272	1	CL	6G	CLI-01	029	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TECNIVEL	CHF-4-B	FACIL	BUENO			
24273	1	CL	6G	CLI-01	030	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TECNIVEL	CHF-4-B	FACIL	BUENO			
24274	1	CL	6G	CLI-01	031	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TECNIVEL	CHF-7-B	FACIL	BUENO			
24275	1	CL	6G	CLI-01	032	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TECNIVEL	CHF-2-B	FACIL	BUENO			
24276	1	CL	6G	CLI-01	033	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TECNIVEL	CHF-2-B	FACIL	BUENO			
24277	1	CL	6G	CLI-01	034	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TECNIVEL	CHF-2-B	FACIL	BUENO			

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
24278	1	CL	6G	CLU-01	035	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA OESTE		TECNIVEL	CHF-2-B	FACIL	BUENO		
24279	1	CL	6G	CLU-01	036	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA OESTE		TECNIVEL	CHF-2-B	FACIL	BUENO		
24280	1	CL	6G	BOM-01	001	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	DPN 50/140-2-2	FACIL	BUENO		
24281	1	CL	6G	BOM-01	002	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	DPN 80/180-2-2-4	FACIL	BUENO		
24282	1	CL	6G	BOM-01	003	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	DPN 100/180-2-2-4	FACIL	BUENO		
24283	1	CL	6G	BOM-01	004	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	DPN 115/1,5-2	FACIL	BUENO		
24284	1	CL	6G	BOM-01	005	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	DPN 125/180-3,2/3	FACIL	BUENO		
24285	1	CL	6G	BOM-01	006	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	DPN 05/240-3/4	FACIL	BUENO		
24286	1	CL	6G	BOM-01	007	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	DPN 65/140-4/L	FACIL	BUENO		
24287	1	CL	6G	BOM-01	008	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	FAR-9230	FACIL	BUENO		
24288	1	CL	6G	VEX-01	001	DEPOSITO ACUMULADOR	DEPOSITOS ACUMULADORES	CUBIERTA		IBAIONDO	FAR-9131	FACIL	BUENO		
24289	1	CL	6G	VEX-01	002	DEPOSITO ACUMULADOR	DEPOSITOS ACUMULADORES	CUBIERTA		IBAIONDO	38UL 060-9	FACIL	BUENO		
24290	1	CL	6G	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA ESTE		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO		
24291	1	CL	6G	AUT-07	002	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA ESTE		CARRIER	RSEX10KY1	FACIL	BUENO		
24292	1	CL	6G	AUT-03	008	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	FX010KY1	FACIL	BUENO	11,8	9,2
24293	1	CL	6G	AUT-07	025	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	QUINTA PLANTA		DAIKIN	FX010KY1	FACIL	BUENO		
24294	1	CL	6G	AUT-07	026	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	QUINTA PLANTA		DAIKIN	FX010KY1	FACIL	BUENO		
24295	1	CL	6G	AUT-07	027	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	QUINTA PLANTA		DAIKIN	FX010KY1	FACIL	BUENO		
24296	1	CL	6G	AUT-07	028	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	QUINTA PLANTA		DAIKIN	FX010KY1	FACIL	BUENO		
24297	1	CL	6G	AUT-07	029	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	QUINTA PLANTA		DAIKIN	FX010KY1	FACIL	BUENO		
24298	1	CL	6G	AUT-07	030	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	QUINTA PLANTA		DAIKIN	FX010KY1	FACIL	BUENO		
24299	1	CL	6G	AUT-07	031	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	QUINTA PLANTA		DAIKIN	FX010KY1	FACIL	BUENO		
24300	1	CL	6G	AUT-07	032	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	QUINTA PLANTA		DAIKIN	FX010KY1	FACIL	BUENO		
24301	1	CL	6G	AUT-07	033	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	QUINTA PLANTA		DAIKIN	FX010KY1	FACIL	BUENO		
24302	1	CL	6G	AUT-07	034	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	QUINTA PLANTA		DAIKIN	FX010KY1	FACIL	BUENO		
24303	1	CL	6G	AUT-03	074	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RSEY10KY1	FACIL	BUENO	11,8	9,2
24304	1	CL	6G	AUT-07	036	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		DAIKIN	FX10KY1	FACIL	BUENO		
24305	1	CL	6G	AUT-07	037	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		DAIKIN	FX10KY1	FACIL	BUENO		
24306	1	CL	6G	AUT-07	038	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		DAIKIN	FX10KY1	FACIL	BUENO		
24307	1	CL	6G	AUT-07	039	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		DAIKIN	FX10KY1	FACIL	BUENO		
24308	1	CL	6G	AUT-07	040	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		DAIKIN	FX10KY1	FACIL	BUENO		
24309	1	CL	6G	AUT-07	041	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		DAIKIN	FX10KY1	FACIL	BUENO		
24310	1	CL	6G	AUT-07	042	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		DAIKIN	FX10KY1	FACIL	BUENO		
24311	1	CL	6G	AUT-07	043	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		DAIKIN	FX10KY1	FACIL	BUENO		
24312	1	CL	6G	AUT-07	044	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		DAIKIN	FX10KY1	FACIL	BUENO		
24313	1	CL	6G	AUT-07	045	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		DAIKIN	FX10KY1	FACIL	BUENO		
24314	1	CL	6G	AUT-03	005	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	FX10KY1	FACIL	BUENO	11,8	9,2
24315	1	CL	6G	AUT-07	058	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		DAIKIN	FX0563KV1	FACIL	BUENO		
24316	1	CL	6G	AUT-07	059	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		DAIKIN	FX0563KV1	FACIL	BUENO		
24317	1	CL	6G	AUT-07	060	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		DAIKIN	FX0563KV1	FACIL	BUENO		
24318	1	CL	6G	AUT-07	061	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		DAIKIN	FX0563KV1	FACIL	BUENO		
24319	1	CL	6G	AUT-07	062	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		DAIKIN	FX0563KV1	FACIL	BUENO		
24320	1	CL	6G	AUT-07	063	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		DAIKIN	FX0563KV1	FACIL	BUENO		
24321	1	CL	6G	AUT-07	064	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		DAIKIN	FX0563KV1	FACIL	BUENO		
24322	1	CL	6G	AUT-07	065	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		DAIKIN	FX0563KV1	FACIL	BUENO		
24323	1	CL	6G	AUT-07	066	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		DAIKIN	FX0563KV1	FACIL	BUENO		
24324	1	CL	6G	AUT-07	067	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		DAIKIN	FX0563KV1	FACIL	BUENO		
24325	1	CL	6G	AUT-03	057	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RSEY10KY1	FACIL	BUENO	11,8	9,2
24326	1	CL	6G	AUT-07	019	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	QUINTA PLANTA		DAIKIN	FX0503KV1	FACIL	BUENO		
24327	1	CL	6G	AUT-07	020	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	QUINTA PLANTA		DAIKIN	FX0503KV1	FACIL	BUENO		
24328	1	CL	6G	AUT-07	021	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	QUINTA PLANTA		DAIKIN	FX0503KV1	FACIL	BUENO		
24329	1	CL	6G	AUT-07	022	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	QUINTA PLANTA		DAIKIN	FX0503KV1	FACIL	BUENO		
24330	1	CL	6G	AUT-07	023	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	QUINTA PLANTA		DAIKIN	FX0503KV1	FACIL	BUENO		
24331	1	CL	6G	AUT-03	013	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RSEY10KY1	FACIL	BUENO	11,8	9,2
24332	1	CL	6G	AUT-07	014	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	QUINTA PLANTA		DAIKIN	FX1563KV1	FACIL	BUENO		
24333	1	CL	6G	AUT-07	015	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	QUINTA PLANTA		DAIKIN	FX1563KV1	FACIL	BUENO		
24334	1	CL	6G	AUT-07	016	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	QUINTA PLANTA		DAIKIN	FX1563KV1	FACIL	BUENO		
24335	1	CL	6G	AUT-07	017	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	QUINTA PLANTA		DAIKIN	FX1563KV1	FACIL	BUENO		
24336	1	CL	6G	AUT-03	068	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RSEY10KY1	FACIL	BUENO	11,8	9,2
24337	1	CL	6G	AUT-07	047	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		DAIKIN	FX0563KV1	FACIL	BUENO		
24338	1	CL	6G	AUT-07	048	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		DAIKIN	FX0563KV1	FACIL	BUENO		
24339	1	CL	6G	AUT-07	049	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		DAIKIN	FX0563KV1	FACIL	BUENO		
24340	1	CL	6G	AUT-07	050	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		DAIKIN	FX0563KV1	FACIL	BUENO		
24341	1	CL	6G	AUT-07	051	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		DAIKIN	FX0563KV1	FACIL	BUENO		
24342	1	CL	6G	AUT-03	018	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RSEY10KY1	FACIL	BUENO	11,8	9,2
24343	1	CL	6G	AUT-07	053	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		DAIKIN	FX0563KV1	FACIL	BUENO		
24344	1	CL	6G	AUT-07	054	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		DAIKIN	FX0563KV1	FACIL	BUENO		
24345	1	CL	6G	AUT-07	055	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		DAIKIN	FX0563KV1	FACIL	BUENO		
24346	1	CL	6G	AUT-07	056	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		DAIKIN	FX0563KV1	FACIL	BUENO		
24347	1	CL	6G	VEN-02	004	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA		DAIKIN	N/D	FACIL	BUENO		
24348	1	CL	6G	AUT-03	046	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RSEY10KY1	FACIL	BUENO	11,8	9,2
24349	1	CL	6G	VEN-02	001	EXTRACTOR	EXTRACTORES	TERCERA PLANTA		DAIKIN	VAM1000CJVE	FACIL	BUENO		
24350	1	CL	6G	AUT-07	081	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		DAIKIN	FX10KY1	FACIL	BUENO	11,8	9,2
24351	1	CL	6G	AUT-07	082	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		DAIKIN	FX10KY1	FACIL	BUENO	11,8	9,2
24352	1	CL	6G	AUT-07	083	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		DAIKIN	FX10KY1	FACIL	BUENO	11,8	9,2
24353	1	CL	6G	AUT-07	084	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		DAIKIN	FX10KY1	FACIL	BUENO	11,8	9,2
24354	1	CL	6G	AUT-03	024	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RSEX10KY1	FACIL	BUENO	11,8	9,2
24355	1	CL	6G	AUT-07	085	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		DAIKIN	FX10KY1	FACIL	BUENO	11,8	9,2
24356	1	CL	6G	AUT-07	086	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		DAIKIN	FX10KY1	FACIL	BUENO	11,8	9,2
24357	1	CL	6G	AUT-07	087	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		DAIKIN	FX10KY1	FACIL	BUENO	11,8	9,2

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)
24358	1	CL	6G	VEN-02	002	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUARTA PLANTA		DAIKIN	VAM1000CJVE	FACIL	BUENO		
24359	1	CL	6G	AUT-03	035	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO	11,8	9,2
24360	1	CL	6G	AUT-03	003	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA ESTE		DAIKIN	FXYS63KJV1	FACIL	BUENO	11,8	9,2
24361	1	CL	6G	AUT-07	004	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
24361	1	CL	6G	AUT-07	069	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		DAIKIN	FXXS63KJV1	FACIL	BUENO		
24362	1	CL	6G	AUT-07	006	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXY10KJY1	FACIL	BUENO		
24363	1	CL	6G	AUT-07	007	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
24364	1	CL	6G	AUT-07	009	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXK10KJY1	FACIL	BUENO		
24365	1	CL	6G	AUT-07	010	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXK10KJY1	FACIL	BUENO		
24366	1	CL	6G	AUT-07	011	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXK10KJY1	FACIL	BUENO		
24367	1	CL	6G	AUT-07	012	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXK10KJY1	FACIL	BUENO		
24368	1	CL	6G	AUT-07	077	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		DAIKIN	FXXS63KJV1	FACIL	BUENO		
24369	1	CL	6G	AUT-07	078	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		DAIKIN	FXXS63KJV1	FACIL	BUENO		
24370	1	CL	6G	VEN-02	003	EXTRACTOR	EXTRACTORES	QUINTA PLANTA		DAIKIN	VAM1000CJVE	FACIL	BUENO		
24371	1	CL	6G	AUT-03	079	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
24372	1	CL	6G	AUT-07	080	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FXK10KJY1	FACIL	BUENO		
27821	1	CL	6G	AUT-03	088	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
27822	1	CL	6G	AUT-08	089	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
27823	1	CL	6G	AUT-03	090	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
27824	1	CL	6G	AUT-07	091	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
27825	1	CL	6G	AUT-03	092	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO	4,6	
27826	1	CL	6G	AUT-07	093	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
28731	1	CL	6G			AUTONOMO COMPACTO	CLIMATIZADOR	P2-P1-PB		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
28732	1	CL	6G			AUTONOMO COMPACTO	CLIMATIZADOR	P2-P1-PB		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
28733	1	CL	6G			AUTONOMO COMPACTO	CLIMATIZADOR	P2-P1-PB		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
28737	1	CL	6G			AUTONOMO COMPACTO	CLIMATIZADOR	P3 este		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
28738	1	CL	6G			AUTONOMO COMPACTO	CLIMATIZADOR	P3 oeste		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
28984	1	CL	6G			AUTONOMO COMPACTO	CLIMATIZADOR	P3 oeste		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
28985	1	CL	6G			AUTONOMO COMPACTO	CLIMATIZADOR	P3 oeste		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
28986	1	CL	6G			AUTONOMO COMPACTO	CLIMATIZADOR	P3 oeste		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
28987	1	CL	6G			AUTONOMO COMPACTO	CLIMATIZADOR	P3 oeste		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
28988	1	CL	6G			AUTONOMO COMPACTO	CLIMATIZADOR	P3 oeste		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
29834	1	CL	6G			AUTONOMO COMPACTO	CLIMATIZADOR	P3 este		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
29835	1	CL	6G			AUTONOMO COMPACTO	CLIMATIZADOR	P3 este		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
29836	1	CL	6G			AUTONOMO COMPACTO	CLIMATIZADOR	P3 este		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
29962	1	CL	6G	VEN-02	094	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA ct		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
	1	CL	6G			DEPOSITO ACUMULADOR	DEPOSITO ACUMULADOR	P2-P1-PB		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
	1	CL	6G			DEPOSITO ACUMULADOR	DEPOSITO ACUMULADOR	P2-P1-PB		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
25452	1	CL	6S	CAL-05	001	CALDERA CALEFACCION + ACS	CALDERAS	PLANTA BAJA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		1162
25453	1	CL	6S	CAL-05	002	CALDERA CALEFACCION + ACS	CALDERAS	PLANTA BAJA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		1162
25454	1	CL	6S	BOM-01	001	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
25455	1	CL	6S	BOM-01	002	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
25456	1	CL	6S	BOM-01	003	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
25457	1	CL	6S	BOM-01	004	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
25458	1	CL	6S	BOM-01	005	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
25459	1	CL	6S	BOM-01	006	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
25460	1	CL	6S	BOM-01	007	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
25461	1	CL	6S	BOM-01	008	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
25462	1	CL	6S	BOM-01	009	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
25463	1	CL	6S	BOM-01	010	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
25464	1	CL	6S	BOM-01	011	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
25465	1	CL	6S	BOM-01	012	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
25466	1	CL	6S	BOM-01	013	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
25467	1	CL	6S	BOM-01	014	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
25468	1	CL	6S	INT-01	001	INTERCAMBIADOR DE PLACAS	INTERCAMBIADORES AGUA	PLANTA BAJA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
25469	1	CL	6S	INT-01	002	INTERCAMBIADOR DE PLACAS	INTERCAMBIADORES AGUA	PLANTA BAJA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
25470	1	CL	6S	DEP-01	001	DEPOSITO ACUMULADOR	DEPOSITOS ACUMULADORES	PLANTA BAJA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
25471	1	CL	6S	DEP-01	002	DEPOSITO ACUMULADOR	DEPOSITOS ACUMULADORES	PLANTA BAJA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
25472	1	CL	6S	VEK-01	001	VASO DE EXPANSION	VASOS DE EXPANSION	PLANTA BAJA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
25473	1	CL	6S	BOM-01	015	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
25474	1	CL	6S	BOM-01	016	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
25475	1	CL	6S	VEK-01	002	VASO DE EXPANSION	VASOS DE EXPANSION	PLANTA BAJA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
25476	1	CL	6S	VEK-01	003	VASO DE EXPANSION	VASOS DE EXPANSION	PLANTA BAJA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
29961	1	CL	6S	VEN-02	017	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PLANTA BAJA ct		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
24373	1	CL	7A	ENF-02	001	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO	84,4	95,4
24374	1	CL	7A	ENF-02	002	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO	84,4	95,4
24375	1	CL	7A	ENF-01	003	ENFRIADORA SOLO FRIO AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO	84,6	
24376	1	CL	7A	BOM-01	001	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
24377	1	CL	7A	BOM-01	002	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
24378	1	CL	7A	BOM-01	003	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
24379	1	CL	7A	BOM-01	004	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
24380	1	CL	7A	DEP-01	001	DEPOSITO ACUMULADOR	DEPOSITOS ACUMULADORES	CUBIERTA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
24381	1	CL	7A	DEP-01	002	DEPOSITO ACUMULADOR	DEPOSITOS ACUMULADORES	CUBIERTA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
24382	1	CL	7A	VEK-01	001	VASO DE EXPANSION	VASOS DE EXPANSION	CUBIERTA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
24383	1	CL	7A	VEK-01	002	VASO DE EXPANSION	VASOS DE EXPANSION	CUBIERTA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
24384	1	CL	7A	CLI-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	QUINTAN PLANTA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
24385	1	CL	7A	CLI-01	002	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	QUINTAN PLANTA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
24386	1	CL	7A	CLI-01	003	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUARTA PLANTA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
24387	1	CL	7A	CLI-01	004	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUARTA PLANTA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		
24388	1	CL	7A	CLI-01	005	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		DAIKIN	RSEY10KJY1	FACIL	BUENO		

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
24389	1	CL	7A	CLI-01	006	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		TECNIVEL	CHF5BDE	FACIL	BUENO		
24390	1	CL	7A	CLI-01	007	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	CHF5BDE	FACIL	BUENO		
24391	1	CL	7A	CLI-01	008	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	CHF4BDE	FACIL	BUENO		
24392	1	CL	7A	CLI-01	009	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	CHF5BDE	FACIL	BUENO		
24393	1	CL	7A	CLI-01	010	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	CHF4BDE	FACIL	BUENO		
24394	1	CL	7A	CLI-01	011	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	CHF5BDE	FACIL	BUENO		
24395	1	CL	7A	CLI-01	012	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	CHF5BDE	FACIL	BUENO		
24396	1	CL	7A	FAN-01	001	FAN- COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TECNIVEL	VHS-660	FACIL	BUENO		
24397	1	CL	7A	CLI-01	013	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOTANO		TECNIVEL	CHF5BDE	FACIL	BUENO		
24398	1	CL	7A	CLI-01	014	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOTANO		TECNIVEL	CHF4BDE	FACIL	BUENO		
24399	1	CL	7A	CLI-01	015	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOTANO		TECNIVEL	CHF4BDE	FACIL	BUENO		
24400	1	CL	7A	FAN-01	002	FAN- COIL DE TECHO	FAN COILS	SOTANO		TECNIVEL	VHS-660	FACIL	BUENO		
28787	1	CL	7A	AUT-03	004	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MITSUBISHI	PU-P35VGAA	FACIL	BUENO	6,8	7,2
28788	1	CL	7A	AUT-03	003	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		MITSUBISHI	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO		
28789	1	CL	7A	AUT-03	002	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MITSUBISHI	PU-P35VGAA	FACIL	BUENO	6,8	7,2
28790	1	CL	7A	AUT-03	001	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		MITSUBISHI	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO		
24401	1	CL	7B	CLI-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUARTA PLANTA		TECNIVEL	FAT-4	FACIL	BUENO		
24402	1	CL	7B	CLI-01	002	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUARTA PLANTA		TECNIVEL	FAT-4	FACIL	BUENO		
24403	1	CL	7B	CLI-01	003	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUARTA PLANTA		TECNIVEL	FAT-4	FACIL	BUENO		
24404	1	CL	7B	CLI-01	004	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUARTA PLANTA		TECNIVEL	FAT-4	FACIL	BUENO		
24405	1	CL	7B	CLI-01	005	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUARTA PLANTA		TECNIVEL	FAT-3	FACIL	BUENO		
24406	1	CL	7B	CLI-01	006	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUARTA PLANTA		TECNIVEL	FAR-4	FACIL	BUENO		
24407	1	CL	7B	CLI-01	007	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUARTA PLANTA		TECNIVEL	FAR-4	FACIL	BUENO		
24408	1	CL	7B	CLI-01	008	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUARTA PLANTA		TECNIVEL	FAR-4	FACIL	BUENO		
24409	1	CL	7B	FAN-01	001	FAN- COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		TECNIVEL	FAR-4	FACIL	BUENO		
24410	1	CL	7B	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	ARX35BVMB9	FACIL	BUENO	1,1	1,3
24411	1	CL	7B	AUT-08	002	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		DAIKIN	ATX35BVMB	FACIL	BUENO		
24412	1	CL	7B	FAN-01	002	FAN- COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24413	1	CL	7B	FAN-01	003	FAN- COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24414	1	CL	7B	FAN-01	004	FAN- COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24415	1	CL	7B	FAN-01	005	FAN- COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		CARRIER	42XF7HF	FACIL	BUENO		
24416	1	CL	7B	FAN-01	006	FAN- COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		CARRIER	42XF6HF	FACIL	BUENO		
24417	1	CL	7B	FAN-01	007	FAN- COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		CARRIER	42XF6HF	FACIL	BUENO		
24418	1	CL	7B	FAN-01	008	FAN- COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		CARRIER	42XF0HF	FACIL	BUENO		
24419	1	CL	7B	FAN-01	009	FAN- COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24420	1	CL	7B	FAN-01	010	FAN- COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24421	1	CL	7B	FAN-01	011	FAN- COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24422	1	CL	7B	FAN-01	012	FAN- COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24423	1	CL	7B	FAN-01	013	FAN- COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24424	1	CL	7B	CLI-01	014	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		CARRIER	FAT-4	FACIL	BUENO		
24425	1	CL	7B	CLI-01	015	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		CARRIER	FAT-4	FACIL	BUENO		
24426	1	CL	7B	CLI-01	016	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		CARRIER	FAT-4	FACIL	BUENO		
24427	1	CL	7B	CLI-01	017	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		CARRIER	FAT-4	FACIL	BUENO		
24428	1	CL	7B	CLI-01	018	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		CARRIER	42XF4HF	FACIL	BUENO		
24429	1	CL	7B	CLI-01	019	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		CARRIER	42XF4HF	FACIL	BUENO		
24430	1	CL	7B	CLI-01	020	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24431	1	CL	7B	CLI-01	021	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24432	1	CL	7B	FAN-01	022	FAN- COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24433	1	CL	7B	FAN-01	023	FAN- COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24434	1	CL	7B	FAN-01	024	FAN- COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24435	1	CL	7B	FAN-01	025	FAN- COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24436	1	CL	7B	FAN-01	026	FAN- COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24437	1	CL	7B	FAN-01	027	FAN- COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24438	1	CL	7B	FAN-01	028	FAN- COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24439	1	CL	7B	FAN-01	029	FAN- COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24440	1	CL	7B	FAN-01	030	FAN- COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24441	1	CL	7B	FAN-01	031	FAN- COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24442	1	CL	7B	FAN-01	032	FAN- COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24443	1	CL	7B	FAN-01	033	FAN- COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24444	1	CL	7B	FAN-01	034	FAN- COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24445	1	CL	7B	FAN-01	035	FAN- COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24446	1	CL	7B	FAN-01	036	FAN- COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24447	1	CL	7B	FAN-01	037	FAN- COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24448	1	CL	7B	FAN-01	038	FAN- COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		CARRIER	42XF4HF	FACIL	BUENO		
24449	1	CL	7B	FAN-01	039	FAN- COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		CARRIER	42XF4HF	FACIL	BUENO		
24450	1	CL	7B	FAN-01	040	FAN- COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24451	1	CL	7B	FAN-01	041	FAN- COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24452	1	CL	7B	FAN-01	042	FAN- COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		CARRIER	42XF4HF	FACIL	BUENO		
24453	1	CL	7B	FAN-01	043	FAN- COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		CARRIER	42XF3HF	FACIL	BUENO		
24455	1	CL	7B	AUT-07	004	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		SAMSUNG	SH12VQA0	FACIL	BUENO	3,4	3,7
24456	1	CL	7B	CLI-01	009	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	FAT-4	FACIL	BUENO		
24457	1	CL	7B	CLI-01	010	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	FAT-4	FACIL	BUENO		
24458	1	CL	7B	CLI-01	011	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	FAT-1	FACIL	BUENO		
24459	1	CL	7B	CLI-01	012	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	FAT-4	FACIL	BUENO		
24460	1	CL	7B	CLI-01	013	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	FAT-4	FACIL	BUENO		
24461	1	CL	7B	CLI-01	014	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	FAT-1	FACIL	BUENO		
24462	1	CL	7B	CLI-01	015	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	FAT-1	FACIL	BUENO		
24463	1	CL	7B	CLI-01	016	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	FAT-3	FACIL	BUENO		
24464	1	CL	7B	CLI-01	017	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	FAT-3	FACIL	BUENO		
24465	1	CL	7B	CLI-01	018	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	FAT-3	FACIL	BUENO		

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)
24466	1	CL	7B	CLI-01	019	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDAPLANTA		TECNIVEL	FAT-1	FACIL	BUENO		
24467	1	CL	7B	FAN-01	044	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDAPLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24468	1	CL	7B	FAN-01	045	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDAPLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24469	1	CL	7B	FAN-01	046	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDAPLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24470	1	CL	7B	FAN-01	047	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDAPLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24471	1	CL	7B	FAN-01	048	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDAPLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24472	1	CL	7B	FAN-01	049	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDAPLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24473	1	CL	7B	FAN-01	050	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDAPLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24474	1	CL	7B	FAN-01	051	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDAPLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24475	1	CL	7B	FAN-01	052	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDAPLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24476	1	CL	7B	FAN-01	053	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDAPLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24477	1	CL	7B	FAN-01	054	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDAPLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24478	1	CL	7B	FAN-01	055	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24479	1	CL	7B	CLI-01	020	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	FAT-1	FACIL	BUENO		
24480	1	CL	7B	CLI-01	021	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	FAT-1	FACIL	BUENO		
24481	1	CL	7B	CLI-01	022	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	FAT-4	FACIL	BUENO		
24482	1	CL	7B	CLI-01	023	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	FAT-4	FACIL	BUENO		
24483	1	CL	7B	CLI-01	024	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	FAT-4	FACIL	BUENO		
24484	1	CL	7B	CLI-01	025	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	FAT-4	FACIL	BUENO		
24485	1	CL	7B	CLI-01	026	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	FAT-4	FACIL	BUENO		
24486	1	CL	7B	CLI-01	027	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	FAT-4	FACIL	BUENO		
24487	1	CL	7B	CLI-01	028	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	FAT-4	FACIL	BUENO		
24488	1	CL	7B	CLI-01	029	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	FAT-1	FACIL	BUENO		
24489	1	CL	7B	CLI-01	030	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	FAT-4	FACIL	BUENO		
24490	1	CL	7B	FAN-01	056	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF6HF	FACIL	BUENO		
24491	1	CL	7B	FAN-01	057	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF0HF	FACIL	BUENO		
24492	1	CL	7B	FAN-01	058	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF0HF	FACIL	BUENO		
24493	1	CL	7B	FAN-01	059	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF0HF	FACIL	BUENO		
24494	1	CL	7B	FAN-01	060	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24495	1	CL	7B	FAN-01	061	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24496	1	CL	7B	FAN-01	062	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24497	1	CL	7B	FAN-01	063	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF7HF	FACIL	BUENO		
24498	1	CL	7B	FAN-01	064	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF7HF	FACIL	BUENO		
24499	1	CL	7B	FAN-01	065	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF55F	FACIL	BUENO		
24500	1	CL	7B	FAN-01	066	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24501	1	CL	7B	FAN-01	067	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24502	1	CL	7B	FAN-01	068	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24503	1	CL	7B	FAN-01	069	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF7HF	FACIL	BUENO		
24504	1	CL	7B	FAN-01	070	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24505	1	CL	7B	FAN-01	071	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF0HF	FACIL	BUENO		
24506	1	CL	7B	FAN-01	072	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF4HF	FACIL	BUENO		
24507	1	CL	7B	CLI-01	031	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	FAT-4	FACIL	BUENO		
24508	1	CL	7B	CLI-01	032	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	FAT-4	FACIL	BUENO		
24509	1	CL	7B	CLI-01	033	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	FAT-4	FACIL	BUENO		
24510	1	CL	7B	CLI-01	034	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	FAT-4	FACIL	BUENO		
24511	1	CL	7B	CLI-01	035	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	FAT-4	FACIL	BUENO		
24512	1	CL	7B	CLI-01	036	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	FAT-4	FACIL	BUENO		
24513	1	CL	7B	CLI-01	037	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	FAT-4	FACIL	BUENO		
24514	1	CL	7B	CLI-01	038	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	FAT-4	FACIL	BUENO		
24515	1	CL	7B	CLI-01	039	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	FAT-3	FACIL	BUENO		
24516	1	CL	7B	CLI-01	040	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	FAT-3	FACIL	BUENO		
24517	1	CL	7B	CLI-01	041	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	FAT-3	FACIL	BUENO		
24518	1	CL	7B	FAN-01	073	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24519	1	CL	7B	FAN-01	074	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24520	1	CL	7B	FAN-01	075	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24521	1	CL	7B	FAN-01	076	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24522	1	CL	7B	FAN-01	077	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24523	1	CL	7B	FAN-01	078	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24524	1	CL	7B	FAN-01	079	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24525	1	CL	7B	FAN-01	080	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24526	1	CL	7B	FAN-01	081	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24527	1	CL	7B	FAN-01	082	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24528	1	CL	7B	AUT-03	005	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEMISOTANO		PANASONIC	CV-A241KE	FACIL	BUENO	6,4	7,8
24529	1	CL	7B	AUT-07	006	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEMISOTANO		PANASONIC	CS-A241KE	FACIL	BUENO	6,4	7,8
24530	1	CL	7B	AUT-03	007	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEMISOTANO		PANASONIC	CV-A241KE	FACIL	BUENO	6,4	7,8
24531	1	CL	7B	AUT-07	008	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEMISOTANO		PANASONIC	CS-A241KE	FACIL	BUENO	6,4	7,8
24532	1	CL	7B	CLI-01	042	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEMISOTANO		TECNIVEL	N/D	FACIL	BUENO		
24533	1	CL	7B	AUT-03	009	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEMISOTANO		LG	LS-L1261HL	FACIL	BUENO	1,28	1,35
24534	1	CL	7B	AUT-08	010	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEMISOTANO		LG	LS-L1261HL	FACIL	BUENO	1,28	1,35
24535	1	CL	7B	AUT-03	011	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEMISOTANO		EMC	KFR-36GWY	FACIL	BUENO	1,34	
24536	1	CL	7B	AUT-08	012	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEMISOTANO		EMC	KFR-36GWY	FACIL	BUENO	3,6	
24537	1	CL	7B	AUT-03	013	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEMISOTANO		LG	LS-K1860HL	FACIL	BUENO	5,2	5,6
24538	1	CL	7B	AUT-08	014	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEMISOTANO		LG	LS-K1860HL	FACIL	BUENO	5,2	5,6
24539	1	CL	7B	AUT-03	015	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEMISOTANO		LG	LS-K1860HL	FACIL	BUENO	5,2	5,6
24540	1	CL	7B	AUT-08	016	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEMISOTANO		LG	LS-K1860HL	FACIL	BUENO	5,2	5,6
24689	1	CL	7B	FAN-01	083	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		CARRIER	42XF6HF	FACIL	BUENO		
24690	1	CL	7B	FAN-01	084	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24691	1	CL	7B	FAN-01	085	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
29964	1	CL	7B	VEN-02	086	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOTANO ct		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
29965	1	CL	7B	VEN-03	087	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOTANO ct		N/D	N/D	FACIL	MUY MALO		

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
30278	1	CL	7B			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	MUZ-GB50			8,2	5,8
30282	1	CL	7B			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		mitsubishi	SUZ-KA71VA			9	
30284	1	CL	7B			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		mitsubishi	MUH-GA35VA			3,5	3,7
30288	1	CL	7B			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOHR12			3,4	4
30289	1	CL	7B			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	MUZ-MC35			3,4	3,6
31301	1	CL	7B			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		mitsubishi	MUH-GA35VA			3,5	3,7
31303	1	CL	7B			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		mitsubishi	MUH-GA35VA			3,5	3,7
31305	1	CL	7B			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		mitsubishi	AOH30QMA			8	9
31310	1	CL	7B			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		GENERAL	AOH20USAM			5,7	6,7
24188	1	CL	7C	INT-01	002	INTERCAMBIADOR DE PLACAS	INTERCAMBIADORES AGUA	PLANTA BAJA		ALFA LAVAL	M3FM/FAY3340	FACIL	BUENO		
24189	1	CL	7C	VEX-01	002	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	PLANTA BAJA		REFLEX	REFIXDTS JUNIOR	FACIL	BUENO		
24692	1	CL	7C	ENF-02	001	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		TRANE	ERTXA 209	FACIL	BUENO	240	
24693	1	CL	7C	VEX-01	001	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	CUBIERTA		IBAIONDO	N/D	FACIL	BUENO		
24694	1	CL	7C	BOM-01	001	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILLO	DPN 100/250-5,5/4 612B	FACIL	BUENO		
24695	1	CL	7C	CLI-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2012/9	FACIL	BUENO		
24696	1	CL	7C	CLI-01	002	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2012/9	FACIL	BUENO		
24697	1	CL	7C	CLI-01	003	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2012/1	FACIL	BUENO		
24698	1	CL	7C	CLI-01	004	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2007/1	FACIL	BUENO		
24699	1	CL	7C	CLI-01	005	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2009/1	FACIL	BUENO		
24700	1	CL	7C	CLI-01	006	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2009/1	FACIL	BUENO		
24701	1	CL	7C	CLI-01	007	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2009/1	FACIL	BUENO		
24702	1	CL	7C	VEN-02	002	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		TERMOVEN	TVE-9	FACIL	BUENO		
24703	1	CL	7C	VEN-02	003	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		TERMOVEN	TVE-9	FACIL	BUENO		
24704	1	CL	7C	CLI-01	008	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2007/1	FACIL	BUENO		
24705	1	CL	7C	CLI-01	009	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2013/1	FACIL	BUENO		
24706	1	CL	7C	FAN-01	001	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL1100/TFV(4B)MP	FACIL	BUENO		
24707	1	CL	7C	FAN-01	002	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL1100/TFV(4B)MP	FACIL	BUENO		
24708	1	CL	7C	VEN-02	001	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		TERMOVEN	TVE-9	FACIL	BUENO		
24709	1	CL	7C	FAN-01	003	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL1100/TFV(4B)MP	FACIL	BUENO		
24710	1	CL	7C	FAN-01	004	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL1100/TFV(4B)MP	FACIL	BUENO		
24711	1	CL	7C	FAN-01	005	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL1100/TFV(4B)MP	FACIL	BUENO		
24712	1	CL	7C	FAN-01	006	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL1100/TFV(4B)MP	FACIL	BUENO		
24713	1	CL	7C	FAN-01	007	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL1100/TFV(4B)MP	FACIL	BUENO		
24714	1	CL	7C	FAN-01	008	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL1100/TFV(4B)MP	FACIL	BUENO		
24715	1	CL	7C	FAN-01	009	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL1100/TFV(4B)MP	FACIL	BUENO		
24716	1	CL	7C	FAN-01	010	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL1100/TFV(4B)MP	FACIL	BUENO		
24717	1	CL	7C	FAN-01	011	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL1100/TFV(4B)MP	FACIL	BUENO		
24718	1	CL	7C	FAN-01	012	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL1100/TFV(4B)MP	FACIL	BUENO		
24719	1	CL	7C	FAN-01	013	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL1100/TFV(4B)MP	FACIL	BUENO		
24720	1	CL	7C	FAN-01	014	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL1100/TFV(4B)MP	FACIL	BUENO		
24721	1	CL	7C	FAN-01	015	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL1100/TFV(4B)MP	FACIL	BUENO		
24722	1	CL	7C	FAN-01	016	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL1100/TFV(4B)MP	FACIL	BUENO		
24723	1	CL	7C	FAN-01	017	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL1100/TFV(4B)MP	FACIL	BUENO		
24724	1	CL	7C	FAN-01	018	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL1100/TFV(4B)MP	FACIL	BUENO		
24725	1	CL	7C	FAN-01	019	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL1100/TFV(4B)MP	FACIL	BUENO		
24726	1	CL	7C	FAN-01	020	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL450/TFV(3R)	FACIL	BUENO		
24727	1	CL	7C	FAN-01	021	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL1100/TFV(4B)MP	FACIL	BUENO		
24728	1	CL	7C	FAN-02	022	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PLANTA BAJA		ROCA YORK	YATGU125	FACIL	BUENO		
24729	1	CL	7C	FAN-02	023	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PLANTA BAJA		ROCA YORK	YATGU125	FACIL	BUENO		
24730	1	CL	7C	BOM-01	002	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		WILLO	SIM80/270.1-3.0K	FACIL	BUENO	4,8	
24731	1	CL	7C	DEP-01	001	DEPOSITO ACUMULADOR	DEPÓSITOS ACUMULADORES	PLANTA BAJA		LASIAN	AP-951	FACIL	BUENO		
24732	1	CL	7C	DEP-01	002	DEPOSITO ACUMULADOR	DEPÓSITOS ACUMULADORES	PLANTA BAJA		LASIAN	AP-951	FACIL	BUENO	2,2	
24733	1	CL	7C	BOM-01	003	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		SEDICAL	SIM32/145-0,2/B	FACIL	BUENO		
24734	1	CL	7C	BOM-01	004	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		SEDICAL	SIM32/145-0,2/B	FACIL	BUENO		
24735	1	CL	7C	BOM-01	005	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		SEDICAL	SIM65/185-0,55/B	FACIL	BUENO		
24736	1	CL	7C	BOM-01	006	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		SEDICAL	SIM65/185-0,55/B	FACIL	BUENO		
24737	1	CL	7C			INTERCAMBIADOR DE PLACAS	INTERCAMBIADOR			ALFA LAVAL	M3 FM 3LTS				
26644	1	CL	7C	BOM-01	007	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		WILLO	SIM80/270.1-3.0K	FACIL	BUENO		
28006	1	CL	7C			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE	UE MAQUINA PARTIDA			mitsubishi	PUH2-RP140YHAZ				
28007	1	CL	7C			UNIDAD CONDENSADORA INTERIOR TECHO	CASETE			mitsubishi	PLA-RP140BA				
28039	1	CL	7C	DESCAL	024	DESCALCIFICADOR	DESCALCIFICADORES	PLANTA BAJA		GE INFRASTRUC	NO DISPONIBLE	FACIL	BUENO		
28878	1		7C			CLIMATIZADOR	CLIMATIZADOR			TECNIVEL	CHF-5-BE				
29864	1	CL	7C	INT-01	024	INTERCAMBIADOR DE PLACAS	INTERCAMBIADORES AGUA	PLANTA BAJA		SEDICAL	UFO/C13 FAY 9012	FACIL	BUENO		81700
24738	1	CL	7D	ENF-02	001	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		CARRIER	30DQ-100-901-EE	FACIL	BUENO	205	270
24739	1	CL	7D	BOM-01	001	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		N/D	CD-80A176/452	FACIL	BUENO		
24740	1	CL	7D	BOM-01	002	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		N/D	CD-65A184/452	FACIL	BUENO		
24741	1	CL	7D	BOM-01	003	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		N/D	CD-80A176/452	FACIL	BUENO		
24742	1	CL	7D	VEX-01	001	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	CUBIERTA		IBAIONDO	N/D	FACIL	BUENO		
24743	1	CL	7D	FAN-01	001	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		CARRIER	42FMH01687	FACIL	BUENO		
24744	1	CL	7D	FAN-01	002	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		CARRIER	42FMH01687	FACIL	BUENO		
24745	1	CL	7D	FAN-01	003	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		CARRIER	42FMH01687	FACIL	BUENO		
24746	1	CL	7D	FAN-01	004	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		CARRIER	42FMH00987	FACIL	BUENO		
24747	1	CL	7D	FAN-01	005	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		CARRIER	42FMH01687	FACIL	BUENO		
24748	1	CL	7D	FAN-01	006	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		CARRIER	42FMH01687	FACIL	BUENO		
24749	1	CL	7D	FAN-01	007	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		CARRIER	42FMH00987	FACIL	BUENO		
24750	1	CL	7D	FAN-01	008	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		CARRIER	42FMH01687	FACIL	BUENO		
24751	1	CL	7D	FAN-01	009	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		CARRIER	42FMH01687	FACIL	BUENO		
24752	1	CL	7D	FAN-01	010	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		CARRIER	42FMH00987	FACIL	BUENO		
24753	1	CL	7D	FAN-01	011	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42FMH01687	FACIL	BUENO		
24754	1	CL	7D	FAN-01	012	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42FMH01687	FACIL	BUENO		

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
24755	1	CL	7D	FAN-01	013	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42FMH00987	FACIL	BUENO		
24756	1	CL	7D	FAN-01	014	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42FMH01687	FACIL	BUENO		
24757	1	CL	7D	FAN-01	015	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42FMH01687	FACIL	BUENO		
24758	1	CL	7D	FAN-01	016	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42FMH00987	FACIL	BUENO		
24759	1	CL	7D	FAN-01	017	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42FMH01687	FACIL	BUENO		
24760	1	CL	7D	FAN-01	018	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42FMH01687	FACIL	BUENO		
24761	1	CL	7D	FAN-01	019	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42FMH00987	FACIL	BUENO		
24762	1	CL	7D	FAN-01	020	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SOTANO		CARRIER	42FMH01687	FACIL	BUENO		
24763	1	CL	7D	FAN-01	021	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SOTANO		CARRIER	42FMH01687	FACIL	BUENO		
24764	1	CL	7D	FAN-01	022	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SOTANO		CARRIER	42FMH00987	FACIL	BUENO		
24541	1	CL	7E	ENF-02	001	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUARTA PLANTA		CARRIER	30DQ-120-901-EE	FACIL	BUENO	350	360
24542	1	CL	7E	ENF-02	002	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUARTA PLANTA		CARRIER	30DQ-120-901-EE	FACIL	BUENO	350	360
24543	1	CL	7E	ENF-02	003	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUARTA PLANTA		CARRIER	30DQ-120-901-EE	FACIL	BUENO	350	360
24544	1	CL	7E	ENF-01	004	ENFRIADORA SOLO FRIO AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUARTA PLANTA		CARRIER	30GH-100-921-EE	FACIL	BUENO	343	
24545	1	CL	7E	BOM-01	001	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	LM-80-200/187 A-F-A	FACIL	BUENO		
24546	1	CL	7E	BOM-01	002	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	LM-80-200/187 A-F-A	FACIL	BUENO		
24547	1	CL	7E	BOM-01	003	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	LM-80-200/187 A-F-A	FACIL	BUENO		
24548	1	CL	7E	BOM-01	004	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	LM-80-200/187 A-F-A	FACIL	BUENO		
24549	1	CL	7E	BOM-01	005	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	LM-80-200/187 A-F-A	FACIL	BUENO		
24550	1	CL	7E	BOM-01	006	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	LM-80-200/187 A-F-A	FACIL	BUENO		
24551	1	CL	7E	BOM-01	007	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	LM-80-200/187 A-F-A	FACIL	BUENO		
24552	1	CL	7E	BOM-01	008	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	LM-80-200/187 A-F-A	FACIL	BUENO		
24553	1	CL	7E	BOM-01	009	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	TP-100-125/130 A-F-A	FACIL	BUENO		
24554	1	CL	7E	BOM-01	010	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	TP-100-125/130 A-F-A	FACIL	BUENO		
24555	1	CL	7E	BOM-01	011	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	TP-100-125/137 A-F-A	FACIL	BUENO		
24556	1	CL	7E	BOM-01	012	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	TP-100-125/137 A-F-A	FACIL	BUENO		
24557	1	CL	7E	BOM-01	013	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	TP-100-125/149 A-F-A	FACIL	BUENO		
24558	1	CL	7E	BOM-01	014	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	TP-100-125/149 A-F-A	FACIL	BUENO		
24559	1	CL	7E	BOM-01	015	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	TP-100-125/130 A-F-A	FACIL	BUENO		
24560	1	CL	7E	BOM-01	016	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	TP-100-125/130 A-F-A	FACIL	BUENO		
24561	1	CL	7E	BOM-01	017	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	TP-100-125/121 A-F-A	FACIL	BUENO		
24562	1	CL	7E	BOM-01	018	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	TP-100-125/121 A-F-A	FACIL	BUENO		
24563	1	CL	7E	VEX-01	001	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	CUARTA PLANTA		SEDICAL	MAXIVAREM LP	FACIL	BUENO		
24564	1	CL	7E	VEX-01	002	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	CUARTA PLANTA	DEPOSITO DE INERCIA		N/D	FACIL	BUENO		
24565	1	CL	7E	FAN-01	001	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24566	1	CL	7E	FAN-01	002	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		CARRIER	42XF75F	FACIL	BUENO		
24567	1	CL	7E	FAN-01	003	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		CARRIER	42XF75F	FACIL	BUENO		
24568	1	CL	7E	CLI-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		TECNIVEL	FAT-3	FACIL	BUENO		
24569	1	CL	7E	CLI-01	002	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		TECNIVEL	FAT-3	FACIL	BUENO		
24570	1	CL	7E	CLI-01	003	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		TECNIVEL	FAT-3	FACIL	BUENO		
24571	1	CL	7E	CLI-01	004	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		TECNIVEL	FAT-4	FACIL	BUENO		
24572	1	CL	7E	CLI-01	005	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		TECNIVEL	FAT-3	FACIL	BUENO		
24573	1	CL	7E	CLI-01	006	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		TECNIVEL	FAT-4	FACIL	BUENO		
24574	1	CL	7E	CLI-01	007	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		TECNIVEL	FAT-3	FACIL	BUENO		
24575	1	CL	7E	CLI-01	008	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		TECNIVEL	FAT-4	FACIL	BUENO		
24576	1	CL	7E	CLI-01	009	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		TECNIVEL	FAT-3	FACIL	BUENO		
24577	1	CL	7E	CLI-01	010	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		TECNIVEL	FAT-3	FACIL	BUENO		
24578	1	CL	7E	CLI-01	011	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		TECNIVEL	FAT-3	FACIL	BUENO		
24579	1	CL	7E	CLI-01	012	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		TECNIVEL	FAT-3	FACIL	BUENO		
24580	1	CL	7E	CLI-01	013	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		TECNIVEL	FAT-3	FACIL	BUENO		
24581	1	CL	7E	CLI-01	014	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		TECNIVEL	FAT-4	FACIL	BUENO		
24582	1	CL	7E	CLI-01	015	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		TECNIVEL	FAT-3	FACIL	BUENO		
24583	1	CL	7E	AUT-08	001	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		FUJITSU	ASY9UMACW	FACIL	BUENO		
24584	1	CL	7E	AUT-03	002	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	AOY19USAM2	FACIL	BUENO	5,4	6
24585	1	CL	7E	FAN-01	004	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		CARRIER	42FXM4SF	FACIL	BUENO		
24586	1	CL	7E	FAN-01	005	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		CARRIER	42FXM4SF	FACIL	BUENO		
24587	1	CL	7E	FAN-01	006	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		CARRIER	42FXM4SF	FACIL	BUENO		
24588	1	CL	7E	FAN-01	007	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		CARRIER	42FXM4SF	FACIL	BUENO		
24589	1	CL	7E	CLI-01	016	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	FAT-3	FACIL	BUENO		
24590	1	CL	7E	CLI-01	017	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	FAT-3	FACIL	BUENO		
24591	1	CL	7E	CLI-01	018	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	FAT-3	FACIL	BUENO		
24592	1	CL	7E	CLI-01	019	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	FAT-3	FACIL	BUENO		
24593	1	CL	7E	CLI-01	020	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	FAT-4	FACIL	BUENO		
24594	1	CL	7E	CLI-01	021	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	FAT-4	FACIL	BUENO		
24595	1	CL	7E	CLI-01	022	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	FAT-1	FACIL	BUENO		
24596	1	CL	7E	CLI-01	023	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	FAT-1	FACIL	BUENO		
24597	1	CL	7E	CLI-01	024	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	FAT-4	FACIL	BUENO		
24598	1	CL	7E	CLI-01	025	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	FAT-4	FACIL	BUENO		
24599	1	CL	7E	CLI-01	026	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	FAT-1	FACIL	BUENO		
24600	1	CL	7E	CLI-01	027	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	FAT-4	FACIL	BUENO		
24601	1	CL	7E	CLI-01	028	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	FAT-1	FACIL	BUENO		
24602	1	CL	7E	CLI-01	029	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	FAT-3	FACIL	BUENO		
24603	1	CL	7E	CLI-01	030	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	FAT-3	FACIL	BUENO		
24604	1	CL	7E	AUT-08	003	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		FUJITSU	ASY9UMACW	FACIL	BUENO		
24604	1	CL	7E	CLI-01	031	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	42XM5SF	FACIL	BUENO		
24605	1	CL	7E	FAN-01	008	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42XM5SF	FACIL	BUENO		
24606	1	CL	7E	FAN-01	009	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42XM5SF	FACIL	BUENO		
24607	1	CL	7E	FAN-01	010	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42XM5SF	FACIL	BUENO		
24608	1	CL	7E	FAN-01	011	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42XM5SF	FACIL	BUENO		
24609	1	CL	7E	FAN-01	012	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	FAT-1	FACIL	BUENO		

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)
24610	1	CL	7E	CLI-01	032	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	FAT-4	FACIL	BUENO		
24611	1	CL	7E	CLI-01	033	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	FAT-3	FACIL	BUENO		
24612	1	CL	7E	CLI-01	034	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	FAT-3	FACIL	BUENO		
24613	1	CL	7E	CLI-01	035	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	FAT-3	FACIL	BUENO		
24614	1	CL	7E	CLI-01	036	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	FAT-3	FACIL	BUENO		
24615	1	CL	7E	CLI-01	037	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	FAT-4	FACIL	BUENO		
24616	1	CL	7E	CLI-01	038	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	FAT-4	FACIL	BUENO		
24617	1	CL	7E	CLI-01	039	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	42XF7HF	FACIL	BUENO		
24618	1	CL	7E	FAN-01	013	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF7HF	FACIL	BUENO		
24619	1	CL	7E	FAN-01	014	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF4HF	FACIL	BUENO		
24620	1	CL	7E	FAN-01	015	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF4HF	FACIL	BUENO		
24621	1	CL	7E	FAN-01	016	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24622	1	CL	7E	FAN-01	017	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24623	1	CL	7E	FAN-01	018	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24624	1	CL	7E	FAN-01	019	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24625	1	CL	7E	FAN-01	020	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24626	1	CL	7E	FAN-01	021	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24627	1	CL	7E	FAN-01	022	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24628	1	CL	7E	FAN-01	023	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24629	1	CL	7E	FAN-01	024	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24630	1	CL	7E	FAN-01	025	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24631	1	CL	7E	FAN-01	026	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24632	1	CL	7E	FAN-01	027	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24633	1	CL	7E	FAN-01	028	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24634	1	CL	7E	FAN-01	029	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24635	1	CL	7E	FAN-01	030	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24636	1	CL	7E	FAN-01	031	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF7HF	FACIL	BUENO		
24637	1	CL	7E	FAN-01	032	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XM55F	FACIL	BUENO		
24638	1	CL	7E	FAN-01	033	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XM45F	FACIL	BUENO		
24639	1	CL	7E	FAN-01	034	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XM45F	FACIL	BUENO		
24640	1	CL	7E	FAN-01	035	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XM45F	FACIL	BUENO		
24641	1	CL	7E	FAN-01	036	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XM55F	FACIL	BUENO		
24642	1	CL	7E	FAN-01	037	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF4HF	FACIL	BUENO		
24643	1	CL	7E	FAN-01	038	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF4HF	FACIL	BUENO		
24644	1	CL	7E	FAN-01	039	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XF3HF	FACIL	BUENO		
24645	1	CL	7E	CLI-01	040	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	FAT-3	FACIL	BUENO		
24646	1	CL	7E	CLI-01	041	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	FAT-3	FACIL	BUENO		
24647	1	CL	7E	CLI-01	050	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	FAT-3	FACIL	BUENO		
24648	1	CL	7E	CLI-01	042	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	FAT-3	FACIL	BUENO		
24649	1	CL	7E	CLI-01	043	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	FAT-3	FACIL	BUENO		
24650	1	CL	7E	CLI-01	044	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	FAT-3	FACIL	BUENO		
24651	1	CL	7E	CLI-01	045	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	FAT-3	FACIL	BUENO		
24652	1	CL	7E	CLI-01	046	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	FAT-3	FACIL	BUENO		
24653	1	CL	7E	CLI-01	047	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	FAT-3	FACIL	BUENO		
24654	1	CL	7E	CLI-01	048	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	FAT-1	FACIL	BUENO		
24655	1	CL	7E	CLI-01	049	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	FAT-1	FACIL	BUENO		
24656	1	CL	7E	FAN-01	040	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24657	1	CL	7E	FAN-01	041	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24658	1	CL	7E	FAN-01	042	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24659	1	CL	7E	FAN-01	043	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24660	1	CL	7E	FAN-01	044	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42XF7HF	FACIL	BUENO		
24661	1	CL	7E	FAN-01	045	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42XF7HF	FACIL	BUENO		
24662	1	CL	7E	FAN-01	046	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24663	1	CL	7E	FAN-01	047	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42XF0HF	FACIL	BUENO		
24664	1	CL	7E	FAN-01	048	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42XF0HF	FACIL	BUENO		
24665	1	CL	7E	FAN-01	049	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24666	1	CL	7E	FAN-01	050	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24667	1	CL	7E	FAN-01	051	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24668	1	CL	7E	FAN-01	052	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24669	1	CL	7E	FAN-01	053	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24670	1	CL	7E	FAN-01	054	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42XF5HF	FACIL	BUENO		
24671	1	CL	7E	FAN-01	055	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42XF7HF	FACIL	BUENO		
24672	1	CL	7E	FAN-01	056	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42XF7HF	FACIL	BUENO		
24673	1	CL	7E	AUT-13	020	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEMISOTANO		DAIKIN	RKS35D3VMB	FACIL	BUENO	3,4	3,8
24674	1	CL	7E	AUT-08	021	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEMISOTANO		DAIKIN	FTKS35D3VMW	FACIL	BUENO		
24675	1	CL	7E	AUT-03	006	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEMISOTANO		CARRIER	38QRT048-91125	FACIL	BUENO	7,8	8,2
24676	1	CL	7E	AUT-08	007	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEMISOTANO		CARRIER	38QRT048-91125	FACIL	BUENO		
24677	1	CL	7E	AUT-03	008	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEMISOTANO		LG	LS-L1261HL	FACIL	BUENO	3,5	3,8
24678	1	CL	7E	AUT-08	009	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEMISOTANO		LG	LS-L1261HL	FACIL	BUENO	3,5	3,8
24680	1	CL	7E	AUT-08	011	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEMISOTANO		LG	LMN L2063 L(600)	FACIL	BUENO	1,7	2,4
24681	1	CL	7E	AUT-08	012	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEMISOTANO		LG	LMN L2063 L(600)	FACIL	BUENO	1,7	2,4
24682	1	CL	7E	AUT-08	013	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEMISOTANO		LG	LMN L2063 L(600)	FACIL	BUENO	1,7	2,4
24683	1	CL	7E	AUT-03	014	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEMISOTANO		LG	LS-L1261HL	FACIL	BUENO	3,5	3,8
24684	1	CL	7E	AUT-08	015	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEMISOTANO		LG	LS-L1261HL	FACIL	BUENO	3,5	3,8
24686	1	CL	7E	AUT-08	017	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEMISOTANO		INTERCLUSA	N/D	FACIL	BUENO		
24687	1	CL	7E	AUT-03	018	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		LG	S18AHP	FACIL	BUENO	5,4	5,5
24688	1	CL	7E	AUT-08	019	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		LG	S18HHP	FACIL	BUENO	5,4	5,5
24765	1	CL	7F	ENF-02	001	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		CARRIER	30DQ-100-901-EE	FACIL	BUENO	265	270
24766	1	CL	7F	BOM-01	001	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		N/D	CD-80A176/472	FACIL	BUENO		
24767	1	CL	7F	BOM-01	002	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		N/D	CD-80A176/472	FACIL	BUENO		

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA																
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)	
24768	1	CL	7F	BOM-01	003	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		N/D	CD-165A184/4T2	FACIL	BUENO			
24769	1	CL	7F	VEX-01	001	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	CUBIERTA		IBAIONDO	200AMN	FACIL	BUENO			
24770	1	CL	7F	FAN-01	001	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUBIERTA		CARRIER	39FD220G00002	FACIL	BUENO			
24771	1	CL	7F	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38CH209G733	FACIL	BUENO	4,9	5,1	
24772	1	CL	7F	AUT-08	002	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	40CT009F733	FACIL	BUENO	2,5	2,7	
24773	1	CL	7F	AUT-08	003	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	40CT009F733	FACIL	BUENO	2,5	2,7	
24774	1	CL	7F	AUT-03	004	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	38CH209G733	FACIL	BUENO	4,9	5,1	
24775	1	CL	7F	AUT-08	005	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	40CT009F733	FACIL	BUENO	2,5	2,7	
24776	1	CL	7F	AUT-08	006	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		CARRIER	40CT009F733	FACIL	BUENO	2,5	2,7	
24778	1	CL	7F	AUT-08	008	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	QUINTA PLANTA		CARRIER	40CT009F733	FACIL	BUENO	2,5	2,7	
24779	1	CL	7F	FAN-01	002	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO			
24780	1	CL	7F	FAN-01	003	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO			
24782	1	CL	7F	AUT-08	010	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	QUINTA PLANTA		MITSUBISHI	MUH-07PV	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
24784	1	CL	7F	AUT-08	012	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	QUINTA PLANTA		MITSUBISHI	MUH-07PV	FACIL	BUENO	2,2	2,5	
24785	1	CL	7F	FAN-02	004	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		CARRIER	42XM75F	FACIL	BUENO	5,19	7,2	
24786	1	CL	7F	FAN-01	005	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		CARRIER	42FMH01687	FACIL	BUENO			
24787	1	CL	7F	FAN-01	006	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		CARRIER	42FMH0987	FACIL	BUENO			
24788	1	CL	7F	FAN-01	007	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		CARRIER	42FMH01687	FACIL	BUENO			
24789	1	CL	7F	FAN-01	008	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		CARRIER	42FMH0987	FACIL	BUENO			
24790	1	CL	7F	FAN-01	009	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		CARRIER	42FMH0987	FACIL	BUENO			
24791	1	CL	7F	FAN-01	010	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		CARRIER	42FMH01687	FACIL	BUENO			
24792	1	CL	7F	FAN-01	011	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		CARRIER	42FMH01687	FACIL	BUENO			
24793	1	CL	7F	FAN-01	012	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		CARRIER	42FMH0987	FACIL	BUENO			
24794	1	CL	7F	FAN-01	013	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42FMH020K9	FACIL	BUENO			
24795	1	CL	7F	FAN-01	014	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42FMH01687	FACIL	BUENO			
24796	1	CL	7F	FAN-02	015	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42XM75F	FACIL	BUENO	5,19	7,2	
24797	1	CL	7F	FAN-01	016	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42FMH01687	FACIL	BUENO			
24798	1	CL	7F	FAN-01	017	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42FMH01687	FACIL	BUENO			
24799	1	CL	7F	FAN-01	018	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42FM0987	FACIL	BUENO			
24800	1	CL	7F	FAN-01	019	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42FMH01687	FACIL	BUENO			
24801	1	CL	7F	FAN-01	020	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42FMH01687	FACIL	BUENO			
24802	1	CL	7F	FAN-01	021	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42FM0987	FACIL	BUENO			
24803	1	CL	7F	FAN-01	022	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SOTANO		CARRIER	42FMH01687L	FACIL	BUENO			
24804	1	CL	7F	FAN-01	023	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SOTANO		CARRIER	42FMH01687L	FACIL	BUENO			
24805	1	CL	7F	FAN-01	024	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SOTANO		CARRIER	42FM1701687L	FACIL	BUENO			
30286	1	CL	7F			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOHR09			2,5	3,2	
30288	1	CL	7F			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOHR12			3,4	4	
24806	1	CL	7G	ENF-01	001	ENFRIADORA SOLO FRIO AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		CIATESA	RWA-450	FACIL	BUENO	84,4		
24807	1	CL	7G	ENF-02	002	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		CIATESA	IWA-630	FACIL	BUENO	120	140	
24808	1	CL	7G	ENF-02	003	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		CIATESA	IWA-630	FACIL	BUENO	120	140	
24809	1	CL	7G	BOM-01	001	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	A47465004-P1-9805	FACIL	BUENO			
24810	1	CL	7G	BOM-01	002	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	A47465004-P1-9805	FACIL	BUENO			
24811	1	CL	7G	BOM-01	003	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	A47465004-P1-9805	FACIL	BUENO			
24812	1	CL	7G	BOM-01	004	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	A47465004-P1-9805	FACIL	BUENO			
24813	1	CL	7G	VEX-01	001	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	CUBIERTA		IBAIONDO	N/D	FACIL	BUENO			
24814	1	CL	7G	DEP-01	001	DEPOSITO ACUMULADOR	DEPOSITOS ACUMULADORES	CUBIERTA		TAPESA	FAC-3715	FACIL	BUENO			
24815	1	CL	7G	VEN-02	001	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S&P	CTI-22	FACIL	BUENO			
24816	1	CL	7G	CLI-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	QUINTA PLANTA		TECNIVEL	CHF8-BDE	FACIL	BUENO			
24817	1	CL	7G	FAN-01	001	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		TECNIVEL	VHS-660/2T/FV/I	FACIL	BUENO			
24818	1	CL	7G	FAN-01	002	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		TECNIVEL	VHS-660/2T/FV/I	FACIL	BUENO			
24819	1	CL	7G	FAN-01	003	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		TECNIVEL	VHS-660/2T/FV/I	FACIL	BUENO			
24820	1	CL	7G	FAN-01	004	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		TECNIVEL	VHS-880/2T/FV/D	FACIL	BUENO			
24821	1	CL	7G	CLI-01	002	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUARTA PLANTA		TECNIVEL	CHF5-BDE	FACIL	BUENO			
24822	1	CL	7G	CLI-01	003	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUARTA PLANTA		TECNIVEL	CHF5-BDE	FACIL	BUENO			
24823	1	CL	7G	FAN-01	005	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		TECNIVEL	VHS-440/2T/FV/D	FACIL	BUENO			
24824	1	CL	7G	FAN-01	006	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		TECNIVEL	FAT-4/2P/FV-LD/D/SE	FACIL	BUENO			
24825	1	CL	7G	CLI-01	004	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		TECNIVEL	CHF8-BDE	FACIL	BUENO			
24826	1	CL	7G	CLI-01	005	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		TECNIVEL	CHF4-BDE	FACIL	BUENO			
24827	1	CL	7G	FAN-01	007	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TECNIVEL	VHS-880/2T/FV/FV/D	FACIL	BUENO			
24828	1	CL	7G	FAN-01	008	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	FAT4/28/FV-LD/D/SE	FACIL	BUENO			
24829	1	CL	7G	CLI-01	006	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	CHF-4-BDE	FACIL	BUENO			
24830	1	CL	7G	FAN-01	009	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	FAT-3/25/FV/2D	FACIL	BUENO			
24831	1	CL	7G	FAN-01	010	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	FAT4/27/FV-LD/D/SE	FACIL	BUENO			
24832	1	CL	7G	CLI-01	007	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	CHF-8-BDE	FACIL	BUENO			
24833	1	CL	7G	CLI-01	008	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	CHF-4-BDE	FACIL	BUENO			
24834	1	CL	7G	CLI-01	009	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	CHF-4-BDE	FACIL	BUENO			
24835	1	CL	7G	FAN-01	011	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TECNIVEL	FAT-4/2P/FV-LI/I/SE	FACIL	BUENO			
24836	1	CL	7G	FAN-01	012	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TECNIVEL	FAT-4/27/FV-LD/D/SE	FACIL	BUENO			
24837	1	CL	7G	FAN-01	013	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TECNIVEL	FAT-4/27/FV-LD/D/SE	FACIL	BUENO			
24838	1	CL	7G	FAN-01	014	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SOTANO		TECNIVEL	FAT-4/27/FV-LD/D/SE	FACIL	BUENO			
24839	1	CL	7G	FAN-01	015	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SOTANO		TECNIVEL	FA3/25/FV-LD/D/SE	FACIL	BUENO			
24840	1	CL	7G	CLI-01	010	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOTANO		TECNIVEL	CHF-4-BDE	FACIL	BUENO			
25858	1	CL	7G			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MITSUBISHI	PUH-2UKA			2,2	3	
26784	1	CL	7G			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MITSUBISHI	MXZ-A18UW			5,4	6,6	
26850	1	CL	7G			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MITSUBISHI	PUH-1,6UKA			2,2	3	
30301	1	CL	7G			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		FUJI ELECTRIC	RSO-12FC	MALO	BUENO	3,5	3,7	
30302	1	CL	7G			UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		FUJI ELECTRIC	RS-12FC	FACIL	BUENO	3,5		
30303	1	CL	7G			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		FUJI ELECTRIC	RSO-12FC	MALO	BUENO	3,5	3,7	
30304	1	CL	7G			UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		FUJI ELECTRIC	RS-12FC	FACIL	BUENO	3,5		
30305	1	CL	7G			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		FUJI ELECTRIC	RSO-12FC	MALO	BUENO	3,5	3,7	

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA (KW)	POTENCIA CALORÍFICA
30306	1	CL	7G			UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		FUJI ELECTRIC	RS-12FC	FACIL	BUENO	3,5	
30307	1	CL	7G			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		FUJI ELECTRIC	RSO-12FC	MALO	BUENO	3,5	3,7
30308	1	CL	7G			UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		FUJI ELECTRIC	RS-12FC	FACIL	BUENO	3,5	
30309	1	CL	7G			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		FUJI ELECTRIC	RSO-12FC	MALO	BUENO	3,5	3,7
30310	1	CL	7G			UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		FUJI ELECTRIC	RS-12FC	FACIL	BUENO	3,5	
30311	1	CL	7G			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		FUJI ELECTRIC	RSO-12FC	MALO	BUENO	3,5	3,7
30312	1	CL	7G			UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		FUJI ELECTRIC	RS-12FC	FACIL	BUENO	3,5	
30313	1	CL	7G			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		FUJI ELECTRIC	RSO-12FC	MALO	BUENO	3,5	3,7
30314	1	CL	7G			UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		FUJI ELECTRIC	RS-12FC	FACIL	BUENO	3,5	
30315	1	CL	7G			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		FUJI ELECTRIC	RSO-12FC	MALO	BUENO	3,5	3,7
30316	1	CL	7G			UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		FUJI ELECTRIC	RS-12FC	FACIL	BUENO	3,5	
30317	1	CL	7G			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		FUJI ELECTRIC	RSO-12FC	MALO	BUENO	3,5	3,7
30318	1	CL	7G			UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		FUJI ELECTRIC	RS-12FC	FACIL	BUENO	3,5	
30319	1	CL	7G			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	QUINTA PLANTA		FUJITSU	ASY12F58BOW	MALO	BUENO	3,4	3,7
30320	1	CL	7G			UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	QUINTA PLANTA		FUJITSU	ASY12F58BOW	FACIL	BUENO	3,4	
30321	1	CL	7G			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	QUINTA PLANTA		FUJITSU	ASY12F58BOW	MALO	BUENO	3,4	3,7
30322	1	CL	7G			UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	QUINTA PLANTA		FUJITSU	ASY12F58BOW	FACIL	BUENO	3,4	
30323	1	CL	7G			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	QUINTA PLANTA		FUJITSU	ASY12F58BOW	MALO	BUENO	3,4	3,7
30324	1	CL	7G			UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	QUINTA PLANTA		FUJITSU	ASY12F58BOW	FACIL	BUENO	3,4	
30325	1	CL	7G			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	QUINTA PLANTA		HITACHI	RAC-OSCU1	MALO	BUENO	3,4	3,7
30326	1	CL	7G			UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	QUINTA PLANTA		HITACHI	RAS-05C1	FACIL	BUENO	3,4	
21713	1	CL	7H	TOR-01	003	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
21714	1	CL	7H	TOR-01	004	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
21715	1	CL	7H	TOR-01	005	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
21716	1	CL	7H	TOR-01	006	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
24069	1	CL	7H	TOR-01	007	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
25506	1	CL	7H	TOR-01	001	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
25507	1	CL	7H	TOR-01	002	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
25508	1	CL	7H	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FIRSTLINE	FAC12000CH	FACIL	BUENO	3,5	4
25509	1	CL	7H	AUT-08	002	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FIRSTLINE	FAC12000CH	FACIL	BUENO		
25510	1	CL	7H	AUT-03	003	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		AIRWELL	N/D	FACIL	BUENO		
25511	1	CL	7H	AUT-08	004	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		AIRWELL	N/D	FACIL	BUENO		
25512	1	CL	7H	DOM-01	001	ACONDICIONADOR DOMESTICO DE VENTANA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	N/D	FACIL	BUENO		
25513	1	CL	7H	VEN-01	001	VENTILADOR	VENTILADORES	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
25514	1	CL	7H	VEN-01	002	VENTILADOR	VENTILADORES	PLANTA BAJA		MUNTERS SPAIN	ULSOP/LGALV	FACIL	BUENO		
25515	1	CL	7H	AUT-13	005	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		HITECSA	ACVB1001	FACIL	BUENO		29,7
25516	1	CL	7H	AUT-07	006	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		HITECSA	N/D	FACIL	BUENO		
25517	1	CL	7H	VEN-01	003	VENTILADOR	VENTILADORES	PLANTA BAJA		CAVEN	VEX80X0.75	FACIL	BUENO		
25518	1	CL	7H	VEN-01	004	VENTILADOR	VENTILADORES	PLANTA BAJA		CAVEN	VEX80X0.75	FACIL	BUENO		
25519	1	CL	7H	VEN-01	005	VENTILADOR	VENTILADORES	PLANTA BAJA		CAVEN	VEX80X0.75	FACIL	BUENO		
25520	1	CL	7H	VEN-01	006	VENTILADOR	VENTILADORES	PLANTA BAJA		CAVEN	VEX80X0.75	FACIL	BUENO		
25521	1	CL	7H	AUT-03	007	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FUJITSU	ADY9JA1NF	FACIL	BUENO		2,75
25522	1	CL	7H	AUT-05	008	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FUJITSU	ASY9JA1FW	FACIL	BUENO		2,75
25523	1	CL	7H	AUT-03	009	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		AIRWELL	SPMR-300	FACIL	BUENO		3
25524	1	CL	7H	AUT-08	010	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		AIRWELL	N/D	FACIL	BUENO		
25525	1	CL	7H	VEN-01	007	VENTILADOR	VENTILADORES	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
28411	1	CL	7H	TOR-01	007	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FÁCIL	MALO		
28412	1	CL	7H	TOR-01	007	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FÁCIL	MALO		
28413	1	CL	7H	TOR-01	007	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FÁCIL	MALO		
28414	1	CL	7H	TOR-01	007	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FÁCIL	MALO		
28415	1	CL	7H	TOR-01	007	COOLING	COOLINGS	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FÁCIL	MALO		
28416	1	CL	7H	VEN-01	007	VENTILADOR	VENTILADORES	PLANTA BAJA		CASALS	NA-35 MA	FÁCIL	MALO		
28417	1	CL	7H	VEN-01	007	VENTILADOR	VENTILADORES	PLANTA BAJA		CASALS	NA-35 MA	FÁCIL	MALO		
28418	1	CL	7H	VEN-01	007	VENTILADOR	VENTILADORES	PLANTA BAJA		CASALS	NA-35 MA	FÁCIL	MALO		
28419	1	CL	7H	VEN-01	007	VENTILADOR	VENTILADORES	PLANTA BAJA		CASALS	NA-35 MA	FÁCIL	MALO		
28420	1	CL	7H	VEN-01	007	VENTILADOR	VENTILADORES	PLANTA BAJA		CASALS	NA-35 MA	FÁCIL	MALO		
28421	1	CL	7H	VEN-01	007	VENTILADOR	VENTILADORES	PLANTA BAJA		CASALS	NA-35 MA	FÁCIL	MALO		
28422	1	CL	7H	VEN-01	007	VENTILADOR	VENTILADORES	PLANTA BAJA		CASALS	NA-35 MA	FÁCIL	MALO		
28423	1	CL	7H	VEN-01	007	VENTILADOR	VENTILADORES	PLANTA BAJA		CASALS	NA-35 MA	FÁCIL	MALO		
28424	1	CL	7H	VEN-01	007	VENTILADOR	VENTILADORES	PLANTA BAJA		S&P	NCBB/4-400/4-6	FÁCIL	MALO		
28425	1	CL	7H	VEN-01	007	VENTILADOR	VENTILADORES	PLANTA BAJA		S&P	NCBB/4-400/4-7	FÁCIL	MALO		
28426	1	CL	7H	VEN-01	007	VENTILADOR	VENTILADORES	PLANTA BAJA		S&P	NCBB/4-400/4-8	FÁCIL	MALO		
28427	1	CL	7H	VEN-01	007	VENTILADOR	VENTILADORES	PLANTA BAJA		S&P	NCBB/4-400/4-9	FÁCIL	MALO		
28428	1	CL	7H	VEN-01	007	VENTILADOR	VENTILADORES	PLANTA BAJA		N/D	HCFB/4-400	FÁCIL	MALO		
28429	1	CL	7H	VEN-01	007	VENTILADOR	VENTILADORES	PLANTA BAJA		N/D	HCFB/4-400	FÁCIL	MALO		
28483	1	CL	7H	VEN-01	007	VENTILADOR	VENTILADORES	PLANTA BAJA		CAVEN	CM-460	FÁCIL	MALO		
28484	1	CL	7H	VEN-01	007	VENTILADOR	VENTILADORES	PLANTA BAJA		CAVEN	CM-460	FÁCIL	MALO		
28485	1	CL	7H	VEN-01	007	VENTILADOR	VENTILADORES	PLANTA BAJA		CAVEN	CM-460	FÁCIL	MALO		
31533	1	CL	7H	CAL-04	039	CALDERA	CALDERA	SEGUNDA PLANTA		BUDERUS	G115W5	FACIL	BUENO		40
24841	1	CL	7I	ENF-02	001	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	SEGUNDA PLANTA		WEISHAUPT	WI5/2-8	FACIL	BUENO		25/55
24842	1	CL	7I	ENF-02	002	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUARTA PLANTA		MCQUAY	MHP145.2 ST	FACIL	BUENO	511	566
24843	1	CL	7I	ENF-01	003	ENFRIADORA SOLO FRIO AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUARTA PLANTA		MCQUAY	MHP145.2 ST	FACIL	BUENO	511	566
24844	1	CL	7I	BOM-01	001	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUARTA PLANTA		ITUR	CS4-100/250E/4	FACIL	BUENO		
24845	1	CL	7I	BOM-01	002	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUARTA PLANTA		ITUR	CS4-100/250E/4	FACIL	BUENO		
24846	1	CL	7I	BOM-01	003	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUARTA PLANTA		ITUR	CS4-150/250E/9	FACIL	BUENO		
24847	1	CL	7I	BOM-01	004	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUARTA PLANTA		ITUR	CS4-150/250E/9	FACIL	BUENO		
24848	1	CL	7I	BOM-01	005	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUARTA PLANTA		ITUR	CS4-150/250G/15	FACIL	BUENO		
24849	1	CL	7I	BOM-01	006	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUARTA PLANTA		ITUR	CS4-150/250G/15	FACIL	BUENO		
24850	1	CL	7I	BOM-01	007	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUARTA PLANTA		ITUR	CS4-100/250E/4	FACIL	BUENO		

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTOS	UBICACION	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)
24851	1	CL	7i	BOM-01	008	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUARTA PLANTA		ITUR	CS4-100/250E/4	FACIL	BUENO		
24852	1	CL	7i	BOM-01	009	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUARTA PLANTA		ITUR	CS4-100/250E/4	FACIL	BUENO		
24853	1	CL	7i	BOM-01	010	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUARTA PLANTA		ITUR	CS4-100/250E/4	FACIL	BUENO		
24854	1	CL	7i	BOM-01	011	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUARTA PLANTA		ITUR	CS4-50/250G/3	FACIL	BUENO		
24855	1	CL	7i	BOM-01	012	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUARTA PLANTA		ITUR	CS4-50/250G/3	FACIL	BUENO		
24856	1	CL	7i	BOM-01	013	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUARTA PLANTA		ITUR	CS4-65/250E/3	FACIL	BUENO		
24857	1	CL	7i	BOM-01	014	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUARTA PLANTA		ITUR	CS4-65/250E/3	FACIL	BUENO		
24858	1	CL	7i	BOM-01	015	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUARTA PLANTA		ITUR	CS4-125/250D/4	FACIL	BUENO		
24859	1	CL	7i	BOM-01	016	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUARTA PLANTA		ITUR	CS4-125/250D/4	FACIL	BUENO		
24860	1	CL	7i	BOM-01	017	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUARTA PLANTA		ITUR	CS4-250F/5.5	FACIL	BUENO		
24861	1	CL	7i	BOM-01	018	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUARTA PLANTA		ITUR	CS4-250F/5.5	FACIL	BUENO		
24862	1	CL	7i	VEX-01	001	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	CUARTA PLANTA		IBAIONDO	700AMR	FACIL	BUENO		
24863	1	CL	7i	VEX-01	002	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	CUARTA PLANTA		IBAIONDO	700AMR	FACIL	BUENO		
24864	1	CL	7i	CLI-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2012/9	FACIL	BUENO	40	16
24865	1	CL	7i	CLI-01	002	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2009/1	FACIL	BUENO	8	21
24866	1	CL	7i	CLI-01	003	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2009/1	FACIL	BUENO	8	21
24867	1	CL	7i	CLI-01	004	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2012/9	FACIL	BUENO	40	16
24868	1	CL	7i	CLI-01	005	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2009/1	FACIL	BUENO	8	21
24869	1	CL	7i	CLI-01	006	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2009/2	FACIL	BUENO	12	29
24870	1	CL	7i	CLI-01	007	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2015/1	FACIL	BUENO	27	55
24871	1	CL	7i	CLI-01	008	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2015/1	FACIL	BUENO	27	55
24872	1	CL	7i	CLI-01	009	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2009/1	FACIL	BUENO	8	21
24873	1	CL	7i	CLI-01	010	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2012/1	FACIL	BUENO	18	43
24874	1	CL	7i	CLI-01	011	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2012/1	FACIL	BUENO	18	43
24875	1	CL	7i	CLI-01	012	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2012/9	FACIL	BUENO	40	16
24876	1	CL	7i	CLI-01	013	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2009/1	FACIL	BUENO	8	21
24877	1	CL	7i	CLI-01	014	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2009/1	FACIL	BUENO	8	21
24878	1	CL	7i	CLI-01	015	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2009/2	FACIL	BUENO	25,5	26,5
24879	1	CL	7i	CLI-01	016	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2012/1	FACIL	BUENO	18	43
24880	1	CL	7i	CLI-01	017	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2009/1	FACIL	BUENO	8	21
24881	1	CL	7i	CLI-01	018	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2012/1	FACIL	BUENO	18	43
24882	1	CL	7i	CLI-01	019	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2007/3	FACIL	BUENO	7,6	18
24883	1	CL	7i	CLI-01	020	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2007/3	FACIL	BUENO	7,6	18
24884	1	CL	7i	CLI-01	021	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2009/1	FACIL	BUENO	8	21
24885	1	CL	7i	CLI-01	022	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
24886	1	CL	7i	CLI-01	023	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2012/9	FACIL	BUENO	32	35
24887	1	CL	7i	CLI-01	024	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2007/3	FACIL	BUENO	15	16
24888	1	CL	7i	CLI-01	025	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2009/1	FACIL	BUENO	8	21
24889	1	CL	7i	CLI-01	026	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2012/1	FACIL	BUENO	18	43
24890	1	CL	7i	CLI-01	027	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2009/1	FACIL	BUENO	8	21
24891	1	CL	7i	CLI-01	028	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2009/2	FACIL	BUENO	12	29
24892	1	CL	7i	CLI-01	029	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2012/1	FACIL	BUENO	18	43
24893	1	CL	7i	CLI-01	030	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2012/1	FACIL	BUENO	18	43
24894	1	CL	7i	CLI-01	031	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2009/1	FACIL	BUENO	12	29
24895	1	CL	7i	CLI-01	032	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUARTA PLANTA		TERMOVEN	CL-2009/1	FACIL	BUENO	12	29
24896	1	CL	7i	CLI-01	033	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUARTA PLANTA		TERMOVEN	CL-2012/1	FACIL	BUENO	18	43
24897	1	CL	7i	CLI-01	034	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUARTA PLANTA		TERMOVEN	CL-2007/3	FACIL	BUENO	15	16
24898	1	CL	7i	CLI-01	035	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUARTA PLANTA		TERMOVEN	CL-2007/3	FACIL	BUENO	15	16
24900	1	CL	7i	AUT-07	002	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		MTSUBISHI	MUH-A124V	FACIL	BUENO	3,5	3,9
24901	1	CL	7i	BOM-01	019	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		ITUR	C4-65/250E/3	FACIL	BUENO		
24902	1	CL	7i	BOM-01	022	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		ITUR	C4-65/250E/3	FACIL	BUENO		
24903	1	CL	7i	BOM-01	023	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		ITUR	C4-65/250E/3	FACIL	BUENO		
24904	1	CL	7i	BOM-01	024	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		ITUR	C4-65/250E/3	FACIL	BUENO		
24905	1	CL	7i	BOM-01	025	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		ITUR	CS4-100/250D/3	FACIL	BUENO		
24906	1	CL	7i	BOM-01	026	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		ITUR	CS4-100/250D/3	FACIL	BUENO		
24907	1	CL	7i	BOM-01	027	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		ITUR	CS4-125/250E/5	FACIL	BUENO		
24908	1	CL	7i	BOM-01	028	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		ITUR	CS4-125/250E/5	FACIL	BUENO		
24909	1	CL	7i	VEX-01	003	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	CUBIERTA		IBAIONDO	700AMR	FACIL	BUENO		
24910	1	CL	7i	VEX-01	004	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	CUBIERTA		IBAIONDO	700AMR	FACIL	BUENO		
24911	1	CL	7i	CLI-01	043	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2009/2	FACIL	BUENO	12	29
24912	1	CL	7i	CLI-01	044	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2007/2	FACIL	BUENO	4,8	10,5
24913	1	CL	7i	CLI-01	045	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2009/2	FACIL	BUENO	12	29
24914	1	CL	7i	CLI-01	046	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2012/1	FACIL	BUENO	18	43
24915	1	CL	7i	CLI-01	047	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2009/2	FACIL	BUENO	12	29
24916	1	CL	7i	CLI-01	048	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2009/2	FACIL	BUENO	12	29
24917	1	CL	7i	CLI-01	049	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2012/9	FACIL	BUENO	16	40
24918	1	CL	7i	CLI-01	050	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2007/2	FACIL	BUENO	4,8	10,5
24919	1	CL	7i	CLI-01	051	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2007/2	FACIL	BUENO	4,8	10,5
24920	1	CL	7i	CLI-01	052	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2012/1	FACIL	BUENO	18	43
24921	1	CL	7i	CLI-01	053	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2009/2	FACIL	BUENO	12	29
24922	1	CL	7i	CLI-01	054	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2009/1	FACIL	BUENO	8	21
24923	1	CL	7i	CLI-01	055	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2012/9	FACIL	BUENO	16	40
24924	1	CL	7i	CLI-01	056	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2009/1	FACIL	BUENO	8	21
24925	1	CL	7i	CLI-01	057	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2009/2	FACIL	BUENO	12	29
24926	1	CL	7i	CLI-01	058	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2009/1	FACIL	BUENO	8	21
24927	1	CL	7i	CLI-01	059	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2009/1	FACIL	BUENO	8	21
24928	1	CL	7i	CLI-01	060	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2009/2	FACIL	BUENO	12	29
24929	1	CL	7i	CLI-01	061	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2009/2	FACIL	BUENO	12	29
24930	1	CL	7i	CLI-01	062	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2012/1	FACIL	BUENO	18	43
24931	1	CL	7i	CLI-01	063	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2007/2	FACIL	BUENO	4,8	10,5

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA																
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)	
24932	1	CL	7i	CLI-01	064	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2012/1	FACIL	BUENO	18	43	
24933	1	CL	7i	CLI-01	065	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2012/9	FACIL	BUENO	16	40	
24934	1	CL	7i	CLI-01	066	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2007/2	FACIL	BUENO	4,8	10,5	
24935	1	CL	7i	CLI-01	067	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2007/2	FACIL	BUENO	4,8	10,5	
24936	1	CL	7i	CLI-01	068	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2009/1	FACIL	BUENO	8	21	
24937	1	CL	7i	CLI-01	069	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO			
24938	1	CL	7i	CLI-01	070	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2009/2	FACIL	BUENO	12	29	
24939	1	CL	7i	CLI-01	071	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2009/1	FACIL	BUENO	8	21	
24940	1	CL	7i	CLI-01	072	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2009/1	FACIL	BUENO	8	21	
24941	1	CL	7i	FAN-01	001	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24942	1	CL	7i	FAN-01	002	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24943	1	CL	7i	FAN-01	003	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24944	1	CL	7i	FAN-01	004	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24945	1	CL	7i	FAN-01	005	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24946	1	CL	7i	FAN-01	006	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24947	1	CL	7i	FAN-02	007	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL1100/5-E	FACIL	BUENO			
24948	1	CL	7i	FAN-01	008	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24949	1	CL	7i	FAN-01	009	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
24950	1	CL	7i	FAN-01	010	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
24951	1	CL	7i	FAN-01	011	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
24952	1	CL	7i	FAN-01	012	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24953	1	CL	7i	FAN-01	013	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24954	1	CL	7i	FAN-01	014	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24955	1	CL	7i	FAN-01	015	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24956	1	CL	7i	FAN-01	016	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24957	1	CL	7i	FAN-02	017	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL1100/5-E	FACIL	BUENO			
24958	1	CL	7i	FAN-02	018	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL1100/5-E	FACIL	BUENO			
24959	1	CL	7i	FAN-01	019	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
24960	1	CL	7i	FAN-01	020	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
24961	1	CL	7i	FAN-01	021	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
24962	1	CL	7i	FAN-01	022	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
24963	1	CL	7i	FAN-01	023	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
24964	1	CL	7i	FAN-01	024	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
24965	1	CL	7i	FAN-01	025	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
24966	1	CL	7i	FAN-01	026	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
24967	1	CL	7i	FAN-01	027	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24968	1	CL	7i	FAN-01	028	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24969	1	CL	7i	FAN-01	029	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24970	1	CL	7i	FAN-01	030	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24971	1	CL	7i	FAN-01	031	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24972	1	CL	7i	FAN-01	032	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL650-3R-2T	FACIL	BUENO			
24973	1	CL	7i	FAN-01	033	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL650-3R-2T	FACIL	BUENO			
24974	1	CL	7i	FAN-01	034	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24975	1	CL	7i	FAN-01	035	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24976	1	CL	7i	FAN-01	036	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24977	1	CL	7i	FAN-01	037	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24978	1	CL	7i	FAN-01	038	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24979	1	CL	7i	FAN-01	039	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24980	1	CL	7i	FAN-01	040	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24981	1	CL	7i	FAN-01	041	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24982	1	CL	7i	FAN-01	042	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24983	1	CL	7i	FAN-01	043	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24984	1	CL	7i	FAN-01	044	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24985	1	CL	7i	FAN-01	045	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24986	1	CL	7i	FAN-01	046	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24987	1	CL	7i	FAN-01	047	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24988	1	CL	7i	FAN-01	048	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24989	1	CL	7i	FAN-01	049	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24990	1	CL	7i	FAN-01	050	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24991	1	CL	7i	FAN-01	051	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24992	1	CL	7i	FAN-01	052	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24993	1	CL	7i	FAN-01	053	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24994	1	CL	7i	FAN-01	054	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24995	1	CL	7i	FAN-01	055	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24996	1	CL	7i	FAN-01	056	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24997	1	CL	7i	FAN-01	057	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24998	1	CL	7i	FAN-01	058	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
24999	1	CL	7i	FAN-01	059	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
25000	1	CL	7i	FAN-01	060	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
25001	1	CL	7i	FAN-01	061	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
25002	1	CL	7i	FAN-01	062	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL650-3R-2T	FACIL	BUENO			
25003	1	CL	7i	FAN-01	063	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL650-3R-2T	FACIL	BUENO			
25004	1	CL	7i	FAN-01	064	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL650-3R-2T	FACIL	BUENO			
25005	1	CL	7i	FAN-01	065	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL650-3R-2T	FACIL	BUENO			
25006	1	CL	7i	FAN-01	066	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL650-3R-2T	FACIL	BUENO			
25007	1	CL	7i	FAN-01	067	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL650-3R-2T	FACIL	BUENO			
25008	1	CL	7i	FAN-01	068	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL650-3R-2T	FACIL	BUENO			
25009	1	CL	7i	FAN-01	069	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL650-3R-2T	FACIL	BUENO			
25010	1	CL	7i	FAN-01	070	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25011	1	CL	7i	FAN-01	071	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			

PLIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS – Servei de Manteniment - Universitat Politècnica de València. - 206

PLIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS – Servei de Manteniment - Universitat Politècnica de València. - 207

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA																
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)	
25173	1	CL	7i	FAN-01	231	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25174	1	CL	7i	FAN-01	232	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25175	1	CL	7i	FAN-01	233	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL200-3R-2T	FACIL	BUENO			
25176	1	CL	7i	FAN-01	234	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL200-3R-2T	FACIL	BUENO			
25177	1	CL	7i	FAN-01	235	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25178	1	CL	7i	FAN-01	236	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL200-3R-2T	FACIL	BUENO			
25179	1	CL	7i	FAN-01	237	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL200-3R-2T	FACIL	BUENO			
25180	1	CL	7i	FAN-01	238	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25181	1	CL	7i	FAN-01	239	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25182	1	CL	7i	FAN-01	240	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25183	1	CL	7i	FAN-01	241	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL650-3R-2T	FACIL	BUENO			
25184	1	CL	7i	FAN-01	242	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25185	1	CL	7i	FAN-01	243	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25186	1	CL	7i	FAN-01	244	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25187	1	CL	7i	FAN-01	245	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25188	1	CL	7i	FAN-01	246	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25189	1	CL	7i	FAN-01	247	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
25190	1	CL	7i	FAN-01	248	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL650-3R-2T	FACIL	BUENO			
25191	1	CL	7i	FAN-01	249	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
25192	1	CL	7i	FAN-01	250	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
25193	1	CL	7i	FAN-01	251	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25194	1	CL	7i	FAN-01	252	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25195	1	CL	7i	FAN-01	253	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL650-3R-2T	FACIL	BUENO			
25196	1	CL	7i	FAN-01	254	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL650-3R-2T	FACIL	BUENO			
25197	1	CL	7i	FAN-01	255	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL650-3R-2T	FACIL	BUENO			
25198	1	CL	7i	FAN-01	256	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25199	1	CL	7i	FAN-01	257	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25200	1	CL	7i	FAN-01	258	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25201	1	CL	7i	FAN-01	259	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25202	1	CL	7i	FAN-01	260	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25203	1	CL	7i	FAN-01	261	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25204	1	CL	7i	FAN-01	262	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25205	1	CL	7i	FAN-01	263	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25206	1	CL	7i	FAN-01	264	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25207	1	CL	7i	FAN-01	265	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25208	1	CL	7i	FAN-01	266	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL650-3R-2T	FACIL	BUENO			
25209	1	CL	7i	FAN-01	267	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
25210	1	CL	7i	FAN-01	268	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
25211	1	CL	7i	FAN-01	269	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
25212	1	CL	7i	FAN-01	270	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25213	1	CL	7i	FAN-01	271	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25214	1	CL	7i	FAN-01	272	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25215	1	CL	7i	FAN-01	273	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL650-3R-2T	FACIL	BUENO			
25216	1	CL	7i	FAN-01	274	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL650-3R-2T	FACIL	BUENO			
25217	1	CL	7i	FAN-01	275	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
25218	1	CL	7i	FAN-01	276	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
25219	1	CL	7i	FAN-01	277	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25220	1	CL	7i	FAN-01	278	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25221	1	CL	7i	FAN-01	279	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL650-3R-2T	FACIL	BUENO			
25222	1	CL	7i	FAN-01	280	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
25223	1	CL	7i	FAN-01	281	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
25224	1	CL	7i	FAN-01	282	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25225	1	CL	7i	FAN-01	283	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25226	1	CL	7i	FAN-01	284	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25227	1	CL	7i	FAN-01	285	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25228	1	CL	7i	FAN-01	286	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL650-3R-2T	FACIL	BUENO			
25229	1	CL	7i	FAN-01	287	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
25230	1	CL	7i	FAN-01	288	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL450-3R-2T	FACIL	BUENO			
25231	1	CL	7i	FAN-01	289	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25232	1	CL	7i	FAN-01	290	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25233	1	CL	7i	FAN-01	291	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL650-3R-2T	FACIL	BUENO			
25234	1	CL	7i	FAN-01	292	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25235	1	CL	7i	FAN-01	293	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25236	1	CL	7i	FAN-01	294	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25237	1	CL	7i	FAN-01	295	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25238	1	CL	7i	FAN-01	296	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25239	1	CL	7i	FAN-01	297	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25240	1	CL	7i	FAN-01	298	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL650-3R-2T	FACIL	BUENO			
25241	1	CL	7i	FAN-01	299	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL650-3R-2T	FACIL	BUENO			
25242	1	CL	7i	FAN-01	300	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL650-3R-2T	FACIL	BUENO			
25243	1	CL	7i	FAN-01	301	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL650-3R-2T	FACIL	BUENO			
25244	1	CL	7i	FAN-01	302	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL650-3R-2T	FACIL	BUENO			
25245	1	CL	7i	FAN-01	303	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL650-3R-2T	FACIL	BUENO			
25246	1	CL	7i	FAN-01	304	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL650-3R-2T	FACIL	BUENO			
25247	1	CL	7i	FAN-01	305	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL650-3R-2T	FACIL	BUENO			
25248	1	CL	7i	FAN-01	306	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL650-3R-2T	FACIL	BUENO			
25249	1	CL	7i	FAN-01	307	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL650-3R-2T	FACIL	BUENO			
25250	1	CL	7i	ENF-01	004	ENFRIADORA SOLO FRIO AIRE AGUA	ENFRIADORAS	SOTANO		MCQUAY	AL28020-15T	FACIL	BUENO	72		
25251	1	CL	7i	VEX-01	005	VASO DE EXPANSION	VASOS DE EXPANSIÓN	SOTANO		IDROGAS	AROS000	FACIL	BUENO			
25252	1	CL	7i	CLI-01	073	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOTANO		TERMOVEN	CL2009/1	FACIL	BUENO	8	21	

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA																
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)	
25253	1	CL	7i	CLI-01	074	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOTANO		TERMOVEN	CL2009/1	FACIL	BUENO	8	21	
25254	1	CL	7i	CLI-01	075	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOTANO		TERMOVEN	CL2009/1	FACIL	BUENO	8	21	
25255	1	CL	7i	CLI-01	076	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOTANO		TERMOVEN	VT-7.1	FACIL	BUENO			
25256	1	CL	7i	CLI-01	077	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOTANO		TERMOVEN	CL2012-1	FACIL	BUENO	18	43	
25257	1	CL	7i	CLI-01	078	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOTANO		TERMOVEN	CL2009-2	FACIL	BUENO	12	29	
25258	1	CL	7i	CAL-06	001	CALENTADOR ELECTRICO		SOTANO		C.BLANCA	C-30	FACIL	BUENO		36	
25259	1	CL	7i	BOM-01	020	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		ITUR	CS4-40/250H/2.2	FACIL	BUENO			
25260	1	CL	7i	BOM-01	021	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		ITUR	CS4-40/250H/2.2	FACIL	BUENO			
25261	1	CL	7i	VEX-01	006	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	SOTANO		IBAIONDO	300AMR-8	FACIL	BUENO			
25262	1	CL	7i	FAN-01	308	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SOTANO		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25263	1	CL	7i	FAN-01	309	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SOTANO		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25264	1	CL	7i	FAN-01	310	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SOTANO		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25265	1	CL	7i	FAN-01	311	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SOTANO		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25265	1	CL	7i	FAN-01	316	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SOTANO		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25266	1	CL	7i	FAN-01	312	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SOTANO		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25267	1	CL	7i	FAN-01	313	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SOTANO		TERMOVEN	FL650-3R-2T	FACIL	BUENO			
25268	1	CL	7i	FAN-01	314	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SOTANO		TERMOVEN	FL300-3R-2T	FACIL	BUENO			
25269	1	CL	7i	FAN-01	315	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SOTANO		TERMOVEN	FL650-3R-2T	FACIL	BUENO			
25270	1	CL	7i	FAN-01	316	FANCOIL DE TECHO		SOTANO		TERMOVEN	FL300-3R-2T					
29144	1	CL	7i	ENF-01	317	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA CUARTA PLANTA		LENNOX	KVHK/76D2	FACIL	BUENO	73,8	75,8	
29145	1	CL	7i	CLI-01	318	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOTANO		LENNOX	LEHK 38E	FACIL	BUENO	35,5	37	
29146	1	CL	7i	CLI-01	319	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOTANO		LENNOX	LEHK 38E	FACIL	BUENO	35,5	37	
29147	1		7i			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SOTANO		MTSUBISHI	USZ-35					
29148	1		7i			UDAD.INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		SOTANO		MTSUBISHI	SLZ-KA35					
29149	1		7i			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUARTA PLANTA		MTSUBISHI	PUHZ-RP100VHA					
29150	1	CL	7i	AUT-08	321	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	P.BAJA REPROGRAFIA	29901	MTSUBISHI	PLA-RP50BA	FACIL	BUENO	5	5,9	
29151	1		7i			UDAD.INT.EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		PLANTA BAJA		MTSUBISHI	PLA-RP50BA					
29901	1	CL	7i	AUT-03	320	CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA CUARTA PLANTA	150.904	MTSUBISHI	PUHZ-RP100VHA3	FACIL	BUENO	11	12	
29902	1	CL	7i	AUT-03	323	CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PARKING		MTSUBISHI	SUZ-KA35VAL	FACIL	BUENO	3,2	3,5	
29903	1	CL	7i	AUT-08	324	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BIBLIOTECA		MTSUBISHI	SLZ-KA35VAL	FACIL	BUENO	3,3		
29904	1	CL	7i	AUT-08	322	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	P.BAJA REPROGRAFIA	29901	MTSUBISHI	PLA-RP50BA	FACIL	BUENO			
30290	1	CL	7i			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		MTSUBISHI	MUH-12YU			3,5	3,9	
30647	1	CL	7K			CONDENSADORA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	INVERNADERO1		ACSON	A4MC150ER			16	14	
30649	1	CL	7K			CONDENSADORA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	INVERNADERO2		ACSON	A4MC150ER			16	14	
30651	1	CL	7K			CONDENSADORA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	INVERNADERO3		ACSON	A4MC150ER			16	14	
30653	1	CL	7K			CONDENSADORA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	INVERNADERO4		ACSON	A4MC150ER			16	14	
30655	1	CL	7K			CONDENSADORA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	INVERNADERO5		ACSON	A4MC150ER			16	14	
30657	1	CL	7K			CONDENSADORA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	INVERNADERO6		ACSON	A4MC150ER			16	14	
30659	1	CL	7K			CONDENSADORA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	INVERNADERO7		ACSON	A4MC150ER			16	14	
30661	1	CL	7K			CONDENSADORA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	INVERNADERO8		ACSON	A4MC150ER			16	14	
30663	1	CL	7K			CONDENSADORA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	INVERNADERO9		ACSON	A4MC150ER			16	14	
30665	1	CL	7K			CONDENSADORA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	INVERNADERO10		ACSON	A4MC150ER			16	14	
30667	1	CL	7K			CONDENSADORA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	INVERNADERO11		ACSON	A4MC150ER			16	14	
30669	1	CL	7K			CONDENSADORA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	INVERNADERO12		ACSON	A4MC150ER			16	14	
30673	1	CL	7K			COOLING	COOLINGS	INVERNADERO1								
30674	1	CL	7K			COOLING	COOLINGS	INVERNADERO2								
30675	1	CL	7K			COOLING	COOLINGS	INVERNADERO3								
30676	1	CL	7K			COOLING	COOLINGS	INVERNADERO4								
30677	1	CL	7K			COOLING	COOLINGS	INVERNADERO5								
30678	1	CL	7K			COOLING	COOLINGS	INVERNADERO6								
30679	1	CL	7K			COOLING	COOLINGS	INVERNADERO7								
30680	1	CL	7K			COOLING	COOLINGS	INVERNADERO8								
30681	1	CL	7K			COOLING	COOLINGS	INVERNADERO9								
30682	1	CL	7K			COOLING	COOLINGS	INVERNADERO10								
30682	1	CL	7K			COOLING	COOLINGS	INVERNADERO11								
30683	1	CL	7K			COOLING	COOLINGS	INVERNADERO12								
31206	1	CL	7K			CONDENSADORA	EQUIPOS AUTÓNOMOS	INVERNADERO13		ACSON	A4MC150ER			16	14	
31208	1	CL	7K			COOLING	COOLINGS	INVERNADERO13								
31211	1	CL	7K	CAL	001	CALDERA A GAS	CALDERAS	PLANTA BAJA		LAGUNA LASIAN	TL 300	FACIL	BUENO		321	
31212	1	CL	7K	QUE	001	QUEMADOR GASÓLEO	QUEMADOR	PLANTA BAJA		SANTA ANDREA		FACIL	BUENO		407-700	
28523	1	CL	8A	AUT-12	002	AUTONOMO COMPACTO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	B3IM240G50	MALO	BUENO	54	56	
28573	1	CL	8A	AUT-08	003	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA YORK	DBM-540-AGX	BUENO	BUENO	4,5	4,8	
28575	1	CL	8A	AUT-01	001	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA YORK	DBM-540-AG	MALO	BUENO	4,5	4,8	
28756	1	CL	8A			UDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUBIERTA		ROCA						
28757	1	CL	8A			UDAD INT. EVAPORADORA/FRI-CAL DE MURAL		PLANTA BAJA		ROCA						
8A-RT-01	1	CL	8A			UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR		CUBIERTA								
28517	1	CL	8B		103	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2	
28519	1	CL	8B		104	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-414T	BUENO	BUENO	16,7		
28527	1	CL	8B		105	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-414T	BUENO	BUENO	16,7		
28529	1	CL	8B		106	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-414T	BUENO	BUENO	16,7		
28530	1	CL	8B		107	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-514T	BUENO	BUENO	30,8		
28535	1	CL	8B		108	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-314T	BUENO	BUENO	14,8		
28536	1	CL	8B		109	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-314T	BUENO	BUENO	14,8		
28537	1	CL	8B		110	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-314T	BUENO	BUENO	14,8		
28540	1	CL	8B		111	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2	
28542	1	CL	8B		112	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2	
28543	1	CL	8B		113	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-414T	BUENO	BUENO	16,7		
28545	1	CL	8B		114	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-314T	BUENO	BUENO	14,8		
28554	1	CL	8B		115	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-314T	BUENO	BUENO	14,8		
28555	1	CL	8B		116	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-314T	BUENO	BUENO	14,8		

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPI	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	GAMA MANTENIMIENTOS	UBICACION	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)
28557	1	CL	8B		117	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
28559	1	CL	8B		118	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
28562	1	CL	8B		119	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-414T	BUENO	BUENO	16,7	
28563	1	CL	8B		120	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-314T	BUENO	BUENO	14,8	
28566	1	CL	8B		121	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
28567	1	CL	8B		122	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-414T	BUENO	BUENO	16,7	
28570	1	CL	8B		123	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-314T	BUENO	BUENO	14,8	
28572	1	CL	8B		125	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-314T	BUENO	BUENO	14,8	
28577	1	CL	8B		124	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-414T	BUENO	BUENO	16,7	
28578	1	CL	8B		126	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-114T	BUENO	BUENO	5,9	
28578	1	CL	8B		207	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
28580	1	CL	8B		127	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
28584	1	CL	8B		128	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-314T	BUENO	BUENO	14,8	
28586	1	CL	8B		129	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-114T	BUENO	BUENO	5,9	
28588	1	CL	8B		130	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-414T	BUENO	BUENO	16,7	
28590	1	CL	8B		131	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-314T	BUENO	BUENO	14,8	
28596	1	CL	8B		132	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-314T	BUENO	BUENO	14,8	
29403	1	CL		QUE	004	CALDERA A GAS	CALDERAS	CUBIERTA		VISSMANN	VITOMODUL G2	FACIL	BUENO		620
29404	1	CL		QUE	005	QUEMADOR DE GAS	CALDERAS	CUBIERTA		WEISHAUPIT	N/D	FACIL	BUENO		
29405	1	CL	8B		006	DEPOSITO ACUMULADOR	DEPOSITOS ACUMULADORES	CUBIERTA		IBAIONDO	A 500 AMR	BUENO	BUENO		
29406	1	CL	8B		007	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		ROCA YORK	YLAE 405 HE LS	BUENO	BUENO	370	
29407	1	CL	8B		008	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		ROCA YORK	YLAE 405 HE LS	BUENO	BUENO	370	410
29408	1	CL	8B		009	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	29409	MTSUBISHI	PUHZ-RP60VHA3	BUENO	BUENO	6	7
29409	1	CL	8B		010	UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA	29408	MTSUBISHI	N/D	BUENO	BUENO		
29410	1	CL	8B		011	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PUHZ-RP60VHA3	BUENO	BUENO	6	7
29411	1	CL	8B		012	UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS			MTSUBISHI	N/D	BUENO	BUENO		
29412	1	CL	8B		013	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	CUBIERTA		REFLEX	100L	BUENO	BUENO		
29413	1	CL	8B		014	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	CUBIERTA		REFLEX	250L	BUENO	BUENO		
29414	1	CL	8B	BOM-01	015	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		SEDICAL	SIM80/270.1-4.0/K	BUENO	BUENO		
29415	1	CL	8B	BOM-01	016	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		SEDICAL	SIM80/270.1-4.0/K	BUENO	BUENO		
29416	1	CL	8B	BOM-01	017	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		SEDICAL	SIM100/315.1-11.0/K	BUENO	BUENO		
29417	1	CL	8B	BOM-01	018	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		SEDICAL	SIM100/315.1-11.0/K	BUENO	BUENO		
29418	1	CL	8B	BOM-01	019	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		SEDICAL	SIM80/270.1-4.0/K	BUENO	BUENO		
29419	1	CL	8B	BOM-01	020	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		SEDICAL	SIM80/270.1-4.0/K	BUENO	BUENO		
29420	1	CL	8B	BOM-01	021	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		SEDICAL	SIM80/270.1-4.0/K	BUENO	BUENO		
29421	1	CL	8B	CLI-01	022	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TROX	CL4 TICW75	BUENO	BUENO		
29422	1	CL	8B	CLI-01	023	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TROX	CL4 TICW75	BUENO	BUENO		
29423	1	CL	8B		024	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PUHZ-RP60VHA3	BUENO	BUENO	6	7
29424	1	CL	8B		025	UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA		MTSUBISHI	PEZ-60YDA	BUENO	BUENO		
29425	1	CL	8B		026	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PUHZ-RP60VHA3	BUENO	BUENO	6	7
29426	1	CL	8B		027	UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS			MTSUBISHI		BUENO	BUENO		
29427	1	CL	8B		028	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S&P	CVAT/617000/710	BUENO	BUENO		
29428	1	CL	8B		029	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29429	1	CL	8B		030	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29430	1	CL	8B		031	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29431	1	CL	8B		032	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29432	1	CL	8B		034	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29433	1	CL	8B		035	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29434	1	CL	8B		036	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29435	1	CL	8B		037	EXTRACTOR	EXTRACTORES	TERCERA PLANTA		S&P	CVAT/6	BUENO	BUENO		
29436	1	CL	8B		038	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29437	1	CL	8B		039	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29438	1	CL	8B		040	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29439	1	CL	8B		041	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29440	1	CL	8B		042	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	QUINTA PLANTA	29441	MTSUBISHI	PUHZ-RP60VHA3	BUENO	BUENO	6	7
29441	1	CL	8B		043	UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	QUINTA PLANTA	29440	MTSUBISHI	N/D	BUENO	BUENO		
29442	1	CL	8B	CLI-01	044	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	QUINTA PLANTA		TERMOVEN	N/D	BUENO	BUENO		
29443	1	CL	8B	CLI-01	045	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	QUINTA PLANTA		TROX	N/D	BUENO	BUENO		
29444	1	CL	8B		046	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	QUINTA PLANTA	29445	MTSUBISHI	PUHZ-RP60VHA3	BUENO	BUENO	6	7
29445	1	CL	8B	CLI-01	047	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	QUINTA PLANTA	29444	TERMOVEN	N/D	BUENO	BUENO		
29446	1	CL	8B		048	EXTRACTOR	EXTRACTORES	QUINTA PLANTA		TERMOVEN	CVHT/H12/12	BUENO	BUENO		
29447	1	CL	8B		049	EXTRACTOR	EXTRACTORES	QUINTA PLANTA		TERMOVEN	CVHT/H12/12	BUENO	BUENO		
29448	1	CL	8B		050	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29449	1	CL	8B		051	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29450	1	CL	8B		052	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29451	1	CL	8B		053	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29452	1	CL	8B		054	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29453	1	CL	8B		055	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29454	1	CL	8B		056	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29455	1	CL	8B		057	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29456	1	CL	8B		058	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29457	1	CL	8B		059	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29458	1	CL	8B		060	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29459	1	CL	8B		061	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29460	1	CL	8B		062	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29461	1	CL	8B		063	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29462	1	CL	8B		064	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29463	1	CL	8B		065	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29464	1	CL	8B		066	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29465	1	CL	8B		067	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)
29466	1	CL	8B		068	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29467	1	CL	8B		069	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29468	1	CL	8B		070	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29469	1	CL	8B		071	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29470	1	CL	8B		072	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29471	1	CL	8B		073	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29472	1	CL	8B		074	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29473	1	CL	8B		075	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29474	1	CL	8B		076	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29475	1	CL	8B		077	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29476	1	CL	8B		078	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29477	1	CL	8B		079	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29478	1	CL	8B		080	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-314T	BUENO	BUENO	14,8	
29479	1	CL	8B		081	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-314T	BUENO	BUENO	14,8	
29480	1	CL	8B		082	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-314T	BUENO	BUENO	14,8	
29481	1	CL	8B		083	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-414T	BUENO	BUENO	16,7	
29482	1	CL	8B		084	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-414T	BUENO	BUENO	16,7	
29483	1	CL	8B		085	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-314T	BUENO	BUENO	14,8	
29484	1	CL	8B		086	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-314T	BUENO	BUENO	14,8	
29485	1	CL	8B		087	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-414T	BUENO	BUENO	16,7	
29486	1	CL	8B		088	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-314T	BUENO	BUENO	14,8	
29487	1	CL	8B		089	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-314T	BUENO	BUENO	14,8	
29488	1	CL	8B		090	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-314T	BUENO	BUENO	14,8	
29489	1	CL	8B		091	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29490	1	CL	8B		092	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-114T	BUENO	BUENO	5,9	
29491	1	CL	8B		093	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-114T	BUENO	BUENO	5,9	
29492	1	CL	8B		094	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-314T	BUENO	BUENO	14,8	
29493	1	CL	8B		095	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-314T	BUENO	BUENO	14,8	
29494	1	CL	8B		096	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-414T	BUENO	BUENO	16,7	
29495	1	CL	8B		097	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-314T	BUENO	BUENO	14,8	
29496	1	CL	8B		098	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-314T	BUENO	BUENO	14,8	
29497	1	CL	8B		099	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-414T	BUENO	BUENO	16,7	
29498	1	CL	8B		100	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-414T	BUENO	BUENO	16,7	
29499	1	CL	8B		101	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-314T	BUENO	BUENO	14,8	
29500	1	CL	8B		102	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-314T	BUENO	BUENO	14,8	
29734	1	CL	8B		148	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	SOTANO 1		SEDICAL	REFLEX-N	BUENO	BUENO		
29735	1	CL	8B	BOM-01	149	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO 1		SEDICAL	SIM 100/315	BUENO	BUENO		
29736	1	CL	8B	BOM-01	150	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO 1		SEDICAL	A 64 08806 1-15 PK	BUENO	BUENO		
29737	1	CL	8B	BOM-01	151	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO 1		SEDICAL	A 64 08806 1-15 PK	BUENO	BUENO		
29738	1	CL	8B	BOM-01	152	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO 1		SEDICAL	A 64 08806 1-15 PK	BUENO	BUENO		
29739	1	CL	8B		153	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	SOTANO 1		SEDICAL	REFLEX-N	BUENO	BUENO		
29740	1	CL	8B		154	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOTANO 1		S&P	CVHT/V25/125	BUENO	BUENO		
29741	1	CL	8B		155	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOTANO 1		S&P	CVHT/V25/125	BUENO	BUENO		
29742	1	CL	8B		156	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOTANO 1		S&P	CVHT/V25/125	BUENO	BUENO		
29743	1	CL	8B		157	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOTANO 1		S&P	CVHT/V25/125	BUENO	BUENO		
29762	1	CL	8B		158	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOTANO 1		S&P	CVHT/V25/125	BUENO	BUENO		
29763	1	CL	8B		159	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOTANO 1		S&P	CVHT/V25/125	BUENO	BUENO		
29764	1	CL	8B		160	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOTANO 1		S&P	CVHT/V25/125	BUENO	BUENO		
29765	1	CL	8B		161	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOTANO 1		S&P	CVHT/V25/125	BUENO	BUENO		
29766	1	CL	8B		162	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOTANO 1		S&P	CVHT/V25/125	BUENO	BUENO		
29767	1	CL	8B		163	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOTANO 1		ABB MOTORS	M2VA71-B4	BUENO	BUENO		
29768	1	CL	8B		164	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOTANO 1		S&P	CVHT/V25/125	BUENO	BUENO		
29769	1	CL	8B		165	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOTANO 1		S&P	CVHT/V25/125	BUENO	BUENO		
29770	1	CL	8B		133	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29771	1	CL	8B		134	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-314T	BUENO	BUENO	14,8	
29772	1	CL	8B		135	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-414T	BUENO	BUENO	16,7	
29773	1	CL	8B		136	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-314T	BUENO	BUENO	14,8	
29774	1	CL	8B		137	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-314T	BUENO	BUENO	14,8	
29775	1	CL	8B		138	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-414T	BUENO	BUENO	16,7	
29776	1	CL	8B		139	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29777	1	CL	8B		140	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-414T	BUENO	BUENO	16,7	
29778	1	CL	8B		141	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-414T	BUENO	BUENO	16,7	
29779	1	CL	8B		142	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-414T	BUENO	BUENO	16,7	
29780	1	CL	8B		143	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-514T	BUENO	BUENO	30,8	
29781	1	CL	8B	CLI-01	144	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOTANO		TROX	TBSN-S9	BUENO	BUENO		
29783	1	CL	8B	BOM-01	168	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO 2		SEDICAL	SDM 80/270,1	BUENO	BUENO		
29785	1	CL	8B		169	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	SOTANO 2		SEDICAL	REFLEX-N	BUENO	BUENO		
29786	1	CL	8B		170	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	SOTANO 2		SEDICAL	REFLEX-N	BUENO	BUENO		
29787	1	CL	8B	BOM-01	171	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO 2		SEDICAL	SDM 80/270,1	BUENO	BUENO		
29788	1	CL	8B	BOM-01	172	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO 2		SEDICAL	SDM 80/270,1	BUENO	BUENO		
29790	1	CL	8B		145	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO	29791	mitsubishi	PUH-P711HA	BUENO	BUENO	7,9	9
29791	1	CL	8B		191	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF-414T	BUENO	BUENO	16,7	
29792	1	CL	8B		146	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO	29793	mitsubishi	PUHZ-RP60VHA3	BUENO	BUENO	6	7
29794	1	CL	8B		147	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO	29795	mitsubishi	PUHZ-RP35VH	BUENO	BUENO	3,6	4
29796	1	CL	8B		189	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29797	1	CL	8B		190	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29802	1	CL	8B		167	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOTANO 2		S&P	CVHT/V25/125	BUENO	BUENO		
29803	1	CL	8B		166	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOTANO 1		S&P	CVHT/V25/125	BUENO	BUENO		
29862	1	CL	8B		193	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEMISOTANO		TERMOVEN	CF-414T	BUENO	BUENO	16,7	
29862	1	CL	8B		210	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEMISOTANO		TERMOVEN	CF-414T	BUENO	BUENO	16,7	

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
29863	1	CL	8B		194	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEMISOTANO		TERMOVEN	CF-314T	BUENO	BUENO	14,8	
29863	1	CL	8B		211	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEMISOTANO		TERMOVEN	CF-414T	BUENO	BUENO	16,7	
29865	1	CL	8B		192	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEMISOTANO		TERMOVEN	CF-414T	BUENO	BUENO	16,7	
29865	1	CL	8B		209	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEMISOTANO		TERMOVEN	CF-414T	BUENO	BUENO	16,7	
29867	1	CL	8B		197	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEMISOTANO		TERMOVEN	CF-314T	BUENO	BUENO	14,8	
29867	1	CL	8B		214	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEMISOTANO		TERMOVEN	CF-414T	BUENO	BUENO	16,7	
29869	1	CL	8B		196	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEMISOTANO		TERMOVEN	CF-314T	BUENO	BUENO	14,8	
29869	1	CL	8B		213	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEMISOTANO		TERMOVEN	CF-414T	BUENO	BUENO	16,7	
29871	1	CL	8B		195	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEMISOTANO		TERMOVEN	CF-314T	BUENO	BUENO	14,8	
29871	1	CL	8B		212	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEMISOTANO		TERMOVEN	CF-414T	BUENO	BUENO	16,7	
29985	1	CL	8B		174	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		TERMOVEN	CF-414T	BUENO	BUENO	16,7	
29986	1	CL	8B		173	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		TERMOVEN	CF-414T	BUENO	BUENO	16,7	
29987	1	CL	8B		175	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29988	1	CL	8B		176	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		TERMOVEN	CF-414T	MALO	BUENO	16,7	
29989	1	CL	8B		177	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	CF-514T	BUENO	BUENO	13,8	
29990	1	CL	8B		186	EXTRACTOR	EXTRACTORES	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	BUENO	BUENO	22,8	
29991	1	CL	8B	CLI-01	185	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	CLA/2009/1E	BUENO	BUENO	21,8	
29992	1	CL	8B		188	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
29993	1	CL	8B		187	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	BUENO	BUENO	23,8	
29994	1	CL	8B		184	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	CF-314T	BUENO	BUENO	14,8	
29995	1	CL	8B		183	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	CF-114T	BUENO	BUENO	19,8	
29997	1	CL	8B		181	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	CF-314T	BUENO	BUENO	14,8	
29998	1	CL	8B		180	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	CF-314T	BUENO	BUENO	14,8	
29999	1	CL	8B		178	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	CF-514T	BUENO	BUENO	14,8	
30000	1	CL	8B		179	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	CF-414T	BUENO	BUENO	16,7	
30034	1	CL	8B		182	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		MTSUBISHI	PKA-RP60HAL	BUENO	BUENO	18,8	
30327	1	CL	8B		199	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	30328	MTSUBISHI	SUZ-KA35VAL	BUENO	BUENO	35,8	4
30328	1	CL	8B		200	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	QUARTA PLANTA	30327	MTSUBISHI	NO DISPONIBLE	IMPOSIBLE	N/D	36,8	
30329	1	CL	8B		201	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	30330	MTSUBISHI	PUHZ-RP60VHA3	BUENO	BUENO	37,8	7
30330	1	CL	8B		198	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA	30329	MTSUBISHI	PEZ-60YDA	BUENO	BUENO	34,8	
30331	1	CL	8B		202	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	30332	MTSUBISHI	PUHZ-RP60VHA4	BUENO	BUENO	38,8	7
30332	1	CL	8B		203	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUARTA PLANTA	30331	MTSUBISHI	PEZ-60YDA	BUENO	BUENO	39,8	
30333	1	CL	8B		204	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	30334	MTSUBISHI	PUHZ-RP60VHA4	BUENO	BUENO	40,8	7
30335	1	CL	8B		206	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
30336	1	CL	8B		208	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-214T	BUENO	BUENO	11,8	14,2
28055	1	CL	8C			UDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUBIERTA		ROCA	AVO-122-B-38				
28056	1	CL	8C			UDAD INT. EVAPORADORA/FRI-CAL DE TECHO		PLANTA BAJA		ROCA					
28057	1	CL	8C			UDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUBIERTA		ROCA	AVO-102-B-38				
28058	1	CL	8C			UDAD INT. EVAPORADORA/FRI-CAL DE TECHO		PLANTA PRIMERA		ROCA					
28059	1	CL	8C			UDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUBIERTA		ROCA	AVO-102-B-38				
28060	1	CL	8C			UDAD INT. EVAPORADORA/FRI-CAL DE TECHO		PLANTA SEGUNDA		ROCA					
28066	1	CL	8C			CAJA DE VENTILACIÓN		CUBIERTA							
28023	1	CL	8D	CLI-01	030	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CL-31	FACIL	BUENO	10,1	11,1
28024	1	CL	8D	CLI-01	024	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TERMOVEN	CF-51	FACIL	BUENO	22,4	
28028	1	CL	8D		018	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL-1100	FACIL	BUENO		
28029	1	CL	8D		019	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL-1100	FACIL	BUENO		
28030	1	CL	8D		020	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL-1100	FACIL	BUENO		
28032	1	CL	8D		021	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL-1100	FACIL	BUENO		
28033	1	CL	8D		022	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL-1100	FACIL	BUENO		
28034	1	CL	8D		023	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL-200	FACIL	BUENO		
28035	1	CL	8D			EXTRACTOR		PLANTA BAJA		S&P					
28036	1	CL	8D		025					N/D	N/D	FACIL	BUENO		
28040	1	CL	8D		031	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL-450	FACIL	BUENO	3,2	4,1
28041	1	CL	8D		032	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL-900	FACIL	BUENO	6,3	6,3
28042	1	CL	8D		033	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL-900	FACIL	BUENO	6,3	6,3
28043	1	CL	8D		029	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL-650	FACIL	BUENO	5,5	6,7
28044	1	CL	8D		028	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL-650	FACIL	BUENO	5,5	6,7
28045	1	CL	8D		027	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL-650	FACIL	BUENO	5,5	6,7
28046	1	CL	8D		026	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PRIMERA PLANTA		S&P	N/D	FACIL	BUENO		
28047	1	CL	8D		039	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL-650	FACIL	BUENO	6,3	7,7
28048	1	CL	8D		038	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL-900	FACIL	BUENO	6,3	6,3
28049	1	CL	8D		037	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL-650	FACIL	BUENO	5,5	6,7
28050	1	CL	8D		036	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL-450	FACIL	BUENO	3,2	4,1
28051	1	CL	8D		035	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL-450	FACIL	BUENO	3,2	4,1
28052	1	CL	8D		034	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL-450	FACIL	BUENO	3,2	4,1
28053	1	CL	8D		044	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL-450	FACIL	BUENO	3,2	4,1
28054	1	CL	8D		045	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL-450	FACIL	BUENO	3,2	4,1
28813	1	CL	8D		001	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	SOTANO		ROCA	YLCC-62-38	FACIL	BUENO	27,6	64
28814	1	CL	8D		002	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	SOTANO		ROCA	YLCC-62-38	FACIL	BUENO	27,6	64
28815	1	CL	8D	BOM-01	003	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		GRUNDFOS	MG71A2-14E18S-C	FACIL	BUENO		
28816	1	CL	8D	BOM-01	004	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		GRUNDFOS	MG71A2-14E18S-C	FACIL	BUENO		
28817	1	CL	8D	BOM-01	005	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		GRUNDFOS	MG90S82/24FT115	FACIL	BUENO		
28818	1	CL	8D	BOM-01	006	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		GRUNDFOS	MG90S82/24FT115	FACIL	BUENO		
28821	1	CL	8D	BOM-01	007	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		GRUNDFOS	MG90S82/24FT115	FACIL	BUENO		
28822	1	CL	8D	BOM-01	008	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		GRUNDFOS	MG90S82/24FT115	FACIL	BUENO		
28823	1	CL	8D	BOM-01	009	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		SIEMENS	1LA90902KA91	FACIL	BUENO		
28824	1	CL	8D	BOM-01	010	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		SIEMENS	1LA90902KA91	FACIL	BUENO		
28825	1	CL	8D		046	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
28826	1	CL	8D		047	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
28827	1	CL	8D		040	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL-650	FACIL	BUENO	6,3	7,7

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
28828	1	CL	8D		041	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL-900	FACIL	BUENO	6,3	7,7
28829	1	CL	8D		042	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL-900	FACIL	BUENO	6,3	7,7
28830	1	CL	8D		043	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL-900	FACIL	BUENO	6,3	7,7
28831	1	CL	8D		013	DEPOSITO ACUMULADOR	DEPÓSITOS ACUMULADORES	SOTANO		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
28836	1	CL	8D		017	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOTANO		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
28838	1	CL	8D		014	DEPOSITO ACUMULADOR	DEPÓSITOS ACUMULADORES	SOTANO		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
28840	1	CL	8D		015	APORTE DE AIRE EXTERIOR	VENTILADORES	SOTANO		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
28840	1		8D			APORTE EXTERIOR DE AIRE		SOTANO							
28842	1	CL	8D		011	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	SOTANO		REFLEX	N/D	FACIL	BUENO		
28844	1	CL	8D		012	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	SOTANO		REFLEX	N/D	FACIL	BUENO		
28844	1		8D			VASO DE EXPANSIÓN		SOTANO		REFLEX					
28848	1	CL	8D		016	APORTE DE AIRE EXTERIOR	VENTILADORES	SOTANO		N/D	N/D	FACIL	BUENO		
28848	1		8D			APORTE EXTERIOR DE AIRE		SOTANO							
27304	1	CL	8E	FAN-01	034	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO	10,97 AMP	11,30AMP
27305	1	CL	8E	FAN-01	035	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27306	1	CL	8E	FAN-01	036	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27307	1	CL	8E	FAN-01	037	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27308	1	CL	8E	FAN-01	038	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27309	1	CL	8E	FAN-01	039	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27310	1	CL	8E	FAN-01	040	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27311	1	CL	8E	FAN-01	041	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27312	1	CL	8E	FAN-01	042	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27313	1	CL	8E	FAN-01	043	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27314	1	CL	8E	FAN-01	044	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27315	1	CL	8E	FAN-01	045	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27316	1	CL	8E	FAN-01	046	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27317	1	CL	8E	CLI-01	004	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27318	1	CL	8E	FAN-01	047	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27319	1	CL	8E	FAN-01	048	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27320	1	CL	8E	FAN-01	049	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27321	1	CL	8E	FAN-01	050	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27322	1	CL	8E	FAN-01	051	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27323	1	CL	8E	FAN-01	052	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27324	1	CL	8E	FAN-01	053	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27325	1	CL	8E	FAN-01	054	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27326	1	CL	8E	FAN-01	055	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27327	1	CL	8E	FAN-01	056	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27328	1	CL	8E	FAN-01	057	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27329	1	CL	8E	FAN-01	058	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27330	1	CL	8E	CLI-01	005	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	BS-7/2	FACIL	BUENO	9	6
27331	1	CL	8E	FAN-01	059	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27332	1	CL	8E	FAN-01	060	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27333	1	CL	8E	FAN-01	061	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27334	1	CL	8E	FAN-01	062	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27335	1	CL	8E	FAN-01	063	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27336	1	CL	8E	FAN-01	064	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27337	1	CL	8E	FAN-01	065	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27338	1	CL	8E	FAN-01	066	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27339	1	CL	8E	FAN-01	067	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27340	1	CL	8E	FAN-01	068	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27341	1	CL	8E	FAN-01	069	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27342	1	CL	8E	CLI-01	006	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-414T	MALO	BUENO		
27343	1	CL	8E	FAN-01	070	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27344	1	CL	8E	FAN-01	071	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27345	1	CL	8E	FAN-01	072	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27346	1	CL	8E	FAN-01	073	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27347	1	CL	8E	FAN-01	074	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27348	1	CL	8E	FAN-01	075	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27349	1	CL	8E	FAN-01	076	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27350	1	CL	8E	FAN-01	077	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27351	1	CL	8E	FAN-01	078	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27352	1	CL	8E	FAN-01	079	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27353	1	CL	8E	FAN-01	080	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27354	1	CL	8E	FAN-01	081	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27355	1	CL	8E	FAN-01	082	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27356	1	CL	8E	FAN-01	083	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27357	1	CL	8E	FAN-01	084	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27358	1	CL	8E	FAN-01	085	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27359	1	CL	8E	FAN-01	086	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27360	1	CL	8E	FAN-01	087	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27361	1	CL	8E	FAN-01	088	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27362	1	CL	8E	FAN-01	089	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27363	1	CL	8E	FAN-01	090	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27364	1	CL	8E	FAN-01	091	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27365	1	CL	8E	FAN-01	092	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27366	1	CL	8E	FAN-01	093	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27367	1	CL	8E	FAN-01	094	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27368	1	CL	8E	FAN-01	095	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27369	1	CL	8E	FAN-01	096	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27370	1	CL	8E	FAN-01	097	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
27371	1	CL	8E	FAN-01	098	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27372	1	CL	8E	FAN-01	099	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27373	1	CL	8E	FAN-01	100	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27374	1	CL	8E	FAN-01	101	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27375	1	CL	8E	FAN-01	102	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27376	1	CL	8E	FAN-01	103	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27377	1	CL	8E	FAN-01	104	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27378	1	CL	8E	FAN-01	105	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27379	1	CL	8E	FAN-01	106	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27380	1	CL	8E	FAN-01	107	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27381	1	CL	8E	FAN-01	108	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27382	1	CL	8E	FAN-01	109	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27383	1	CL	8E	FAN-01	110	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27384	1	CL	8E	FAN-01	111	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27385	1	CL	8E	FAN-01	112	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27386	1	CL	8E	FAN-01	113	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27387	1	CL	8E	FAN-01	114	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27388	1	CL	8E	FAN-01	115	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27389	1	CL	8E	FAN-01	116	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27390	1	CL	8E	FAN-01	117	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27391	1	CL	8E	FAN-01	118	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27392	1	CL	8E	FAN-01	119	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27393	1	CL	8E	CLI-01	007	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	BS-7/1-E	FACIL	BUENO	8	5
27394	1	CL	8E	FAN-01	120	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27395	1	CL	8E	FAN-01	121	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27396	1	CL	8E	CLI-01	008	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	BS-7/1-E	FACIL	BUENO	8	5
27397	1	CL	8E	FAN-01	122	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27398	1	CL	8E	FAN-01	123	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27399	1	CL	8E	FAN-01	124	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27400	1	CL	8E	FAN-01	125	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27401	1	CL	8E	FAN-01	126	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27402	1	CL	8E	FAN-01	127	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27403	1	CL	8E	FAN-01	128	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27404	1	CL	8E	FAN-01	129	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27405	1	CL	8E	FAN-01	130	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27406	1	CL	8E	FAN-01	131	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27407	1	CL	8E	FAN-01	132	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27408	1	CL	8E	FAN-01	133	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27409	1	CL	8E	FAN-01	134	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27410	1	CL	8E	FAN-01	135	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27411	1	CL	8E	FAN-01	136	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27412	1	CL	8E	FAN-01	137	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27413	1	CL	8E	FAN-01	138	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27414	1	CL	8E	FAN-01	139	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27415	1	CL	8E	FAN-01	140	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27416	1	CL	8E	FAN-01	141	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27417	1	CL	8E	FAN-01	142	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27418	1	CL	8E	FAN-01	143	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27419	1	CL	8E	FAN-01	144	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27420	1	CL	8E	FAN-01	145	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27421	1	CL	8E	FAN-01	146	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27422	1	CL	8E	FAN-01	147	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27423	1	CL	8E	FAN-01	148	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27424	1	CL	8E	FAN-01	149	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27425	1	CL	8E	FAN-01	150	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO		
27426	1	CL	8E	FAN-01	151	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27427	1	CL	8E	FAN-01	152	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27428	1	CL	8E	FAN-01	153	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27429	1	CL	8E	FAN-01	154	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27430	1	CL	8E	FAN-01	155	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27431	1	CL	8E	FAN-01	156	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27432	1	CL	8E	FAN-01	157	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27433	1	CL	8E	FAN-01	158	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27434	1	CL	8E	FAN-01	159	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27435	1	CL	8E	FAN-01	160	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27436	1	CL	8E	FAN-01	161	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27437	1	CL	8E	FAN-01	162	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27438	1	CL	8E	FAN-01	163	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27439	1	CL	8E	FAN-01	164	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27440	1	CL	8E	FAN-01	165	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27441	1	CL	8E	FAN-01	166	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27442	1	CL	8E	FAN-01	167	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27443	1	CL	8E	FAN-01	168	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27444	1	CL	8E	FAN-01	169	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27445	1	CL	8E	FAN-01	170	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27446	1	CL	8E	FAN-01	171	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27447	1	CL	8E	FAN-01	172	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27448	1	CL	8E	FAN-01	173	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27449	1	CL	8E	FAN-01	174	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		
27450	1	CL	8E	FAN-01	175	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO		

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA																		
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)			
27451	1	CL	8E	FAN-01	176	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO					
27452	1	CL	8E	FAN-01	177	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO					
27453	1	CL	8E	FAN-01	178	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO					
27454	1	CL	8E	FAN-01	179	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO					
27455	1	CL	8E	FAN-01	180	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO					
27456	1	CL	8E	FAN-01	181	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO					
27457	1	CL	8E	FAN-01	182	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO					
27458	1	CL	8E	FAN-01	183	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO					
27459	1	CL	8E	FAN-01	184	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO					
27460	1	CL	8E	FAN-01	185	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO					
27461	1	CL	8E	FAN-01	186	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO					
27462	1	CL	8E	FAN-01	187	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO					
27463	1	CL	8E	FAN-01	188	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO					
27464	1	CL	8E	FAN-01	189	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO					
27465	1	CL	8E	FAN-01	190	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO					
27466	1	CL	8E	FAN-01	191	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO					
27467	1	CL	8E	FAN-01	192	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO					
27468	1	CL	8E	FAN-01	193	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO					
27469	1	CL	8E	FAN-01	194	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO					
27470	1	CL	8E	FAN-01	195	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO					
27471	1	CL	8E	CLI-01	009	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2012/1	FACIL	BUENO	48	25			
27472	1	CL	8E	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PUHZ-RP3VHA	FACIL	BUENO	8,4	9,74			
27473	1	CL	8E	AUT-07	002	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		MTSUBISHI	PEAD-RP3GA	FACIL	BUENO					
27474	1	CL	8E	ENF-02	001	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		MCQUAY	ENPB125,2SEXN	FACIL	BUENO					
27475	1	CL	8E	ENF-02	002	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		MCQUAY	ENPB125,2SEXN	FACIL	BUENO					
27476	1	CL	8E	CLI-01	010	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2012/1	FACIL	BUENO	48	25			
27477	1	CL	8E	DEP-01	001	DEPOSITO ACUMULADOR	DEPÓSITOS ACUMULADORES	CUBIERTA		REFLEX	05F062050020	FACIL	BUENO					
27478	1	CL	8E	DEP-01	002	DEPOSITO ACUMULADOR	DEPÓSITOS ACUMULADORES	CUBIERTA		SEDICAL	04E121550068	FACIL	BUENO					
27479	1	CL	8E	INT-01	001	INTERCAMBIADOR DE PLACAS	INTERCAMBIADORES AGUA	CUBIERTA		SEDICAL	VFP-102/78L	FACIL	BUENO					
27480	1	CL	8E	BOM-01	001	BOMBA CIRCULADORA EN BANCADA	BOMBA CIRCULADORA EN BANCADA	CUBIERTA		MEB	CL/FIEC34-1	FACIL	BUENO					
27481	1	CL	8E	BOM-01	002	BOMBA CIRCULADORA EN BANCADA	BOMBA CIRCULADORA EN BANCADA	CUBIERTA		MEB	CL/FIEC34-1	FACIL	BUENO					
27482	1	CL	8E	BOM-01	003	BOMBA CIRCULADORA EN BANCADA	BOMBA CIRCULADORA EN BANCADA	CUBIERTA		MEB	CL/FIEC34-1	FACIL	BUENO					
27483	1	CL	8E	BOM-01	004	BOMBA CIRCULADORA EN BANCADA	BOMBA CIRCULADORA EN BANCADA	CUBIERTA		MEB	CL/FIEC34-1	FACIL	BUENO					
27484	1	CL	8E	BOM-01	005	BOMBA CIRCULADORA EN BANCADA	BOMBA CIRCULADORA EN BANCADA	CUBIERTA		MEB	CL/FIEC34-1	FACIL	BUENO					
27485	1	CL	8E	BOM-01	006	BOMBA CIRCULADORA EN BANCADA	BOMBA CIRCULADORA EN BANCADA	CUBIERTA		MEB	CL/FIEC34-1	FACIL	BUENO					
27486	1	CL	8E	AUT-03	003	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PUHZ-RP4VHA	FACIL	BUENO	8	9			
27487	1	CL	8E	AUT-07	004	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI	PEAD-RP4GA	FACIL	BUENO					
27488	1	CL	8E	AUT-03	005	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	SUZ-KA50VA	FACIL	BUENO	5	6,2			
27489	1	CL	8E	AUT-07	006	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	QUINTA PLANTA		MTSUBISHI	PUHZ-RP3VHA	FACIL	BUENO					
27490	1	CL	8E	BOM-01	007	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SEMISOTANO		SEDICAL	SIP100/210,1-15K	FACIL	BUENO					
27491	1	CL	8E	AUT-03	007	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	N/D	FACIL	BUENO					
27492	1	CL	8E	AUT-03	008	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	N/D	FACIL	BUENO					
27493	1	CL	8E	AUT-06	009	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA	N/D	FACIL	BUENO					
27494	1	CL	8E	BOM-01	008	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SEMISOTANO		SEDICAL	SIP100/210,1-15K	FACIL	BUENO					
27495	1	CL	8E	AUT-03	010	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	N/D	FACIL	BUENO					
27496	1	CL	8E	AUT-03	011	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	N/D	FACIL	BUENO					
27497	1	CL	8E	AUT-06	012	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA	N/D	FACIL	BUENO					
27498	1	CL	8E	AUT-03	013	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PUHZ-RP3VHA	FACIL	BUENO	8,04	9,74			
27499	1	CL	8E	AUT-07	014	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUBISHI	PEAD-RP3GA	FACIL	BUENO					
27500	1	CL	8E	FAN-01	196	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO					
27846	1	CL	8E	BOM-01	009	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SEMISOTANO		SEDICAL	SDP65/185,2-30/K	FACIL	BUENO					
27847	1	CL	8E	BOM-01	010	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SEMISOTANO		SEDICAL	SDP50/1503-15/K	FACIL	BUENO					
27848	1	CL	8E	BOM-01	011	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SEMISOTANO		SEDICAL	SDP65/185,2-4/K	FACIL	BUENO					
27849	1	CL	8E	BOM-01	012	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SEMISOTANO		SEDICAL	SIP125/90,1-18,51K	FACIL	BUENO					
27850	1	CL	8E	BOM-01	013	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SEMISOTANO		SEDICAL	SIP125/90,1-18,5/K	FACIL	BUENO					
27851	1	CL	8E	BOM-01	014	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SEMISOTANO		SEDICAL	SIP125/90,1-18,5/K	FACIL	BUENO					
27852	1	CL	8E	BOM-01	015	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SEMISOTANO		SEDICAL	SDP65/185,2-4/K	FACIL	BUENO					
27853	1	CL	8E	BOM-01	016	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SEMISOTANO		SEDICAL	SDP80/165,1-5,5/K	FACIL	BUENO					
27854	1	CL	8E	AUT-03	015	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEMISOTANO		MTSUBISHI	PUH/P2VGA	FACIL	BUENO					
27855	1	CL	8E	AUT-07	016	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		MTSUBISHI	PUH/P2VGA	FACIL	BUENO					
27856	1	CL	8E	AUT-03	017	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEMISOTANO		MTSUBISHI	SUZ-KA51VA	FACIL	BUENO	5,1	6,2			
27857	1	CL	8E	AUT-07	018	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		MTSUBISHI	SUZ-KA51VA	FACIL	BUENO					
28827	1	CL	8E	FAN-01	026	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO					
28828	1	CL	8E	CLI-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO					
28829	1	CL	8E	CLI-01	002	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TERMOVEN	BS-7/2	MALO	BUENO					
28830	1	CL	8E	CLI-01	003	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TERMOVEN	BS-7/2	FACIL	BUENO	10	15			
28831	1	CL	8E	FAN-01	027	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO					
28832	1	CL	8E	FAN-01	028	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO					
28833	1	CL	8E	FAN-01	029	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO					
28834	1	CL	8E	FAN-01	030	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO					
28835	1	CL	8E	FAN-01	031	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	N/D	FACIL	BUENO					
28836	1	CL	8E	FAN-01	032	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO					
28837	1	CL	8E	FAN-01	033	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	N/D	MALO	BUENO					
31277	1	CL	8E	FAN-01	097	FANCOIL DE TECHO		PRIMERA PLANTA		TERMOVEN		FACIL	BUENO					
31278	1	CL	8E	FAN-01	102	FANCOIL DE TECHO		PRIMERA PLANTA		TERMOVEN		MALO	BUENO					
31279	1	CL	8E	FAN-01	103	FANCOIL DE TECHO		PRIMERA PLANTA		TERMOVEN		FACIL	BUENO					
31280	1	CL	8E	FAN-01	100	FANCOIL DE TECHO		PRIMERA PLANTA		TERMOVEN		FACIL	BUENO					
31281	1	CL	8E	FAN-01	101	FANCOIL DE TECHO		PRIMERA PLANTA		TERMOVEN		MALO	BUENO					
31291	1	CL	8E	FAN-01	080	FANCOIL DE TECHO		PRIMERA PLANTA		TERMOVEN		MALO	BUENO					
31292	1	CL	8E	FAN-01	079	FANCOIL DE TECHO		PRIMERA PLANTA		TERMOVEN		MALO	BUENO					

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
31293	1	CL	8E	FAN-01	057	FANCOIL DE TECHO		PRIMERA PLANTA		TERMOVEN		FACIL	BUENO		
31294	1	CL	8E	FAN-01	054	FANCOIL DE TECHO		PRIMERA PLANTA		TERMOVEN		MALO	BUENO		
31295	1	CL	8E	FAN-01	059	FANCOIL DE TECHO		PRIMERA PLANTA		TERMOVEN		MALO	BUENO		
31296	1	CL	8E	FAN-01	071	FANCOIL DE TECHO		PRIMERA PLANTA		TERMOVEN		MALO	BUENO		
31297	1	CL	8E	FAN-01	070	FANCOIL DE TECHO		PRIMERA PLANTA		TERMOVEN		MALO	BUENO		
31298	1	CL	8E	FAN-01	006	FANCOIL DE TECHO		PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF-414T	MALO	BUENO		
31299	1	CL	8E	FAN-01	069	FANCOIL DE TECHO		PRIMERA PLANTA		TERMOVEN		MALO	BUENO		
31300	1	CL	8E	FAN-01	056	FANCOIL DE TECHO		PRIMERA PLANTA		TERMOVEN		MALO	BUENO		
31007	1	CL	8F	CLI-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CLA/2022/2	FACIL	BUENO		
31008	1	CL	8F	BOM-01	002	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	32-200/2	FACIL	BUENO		
31009	1	CL	8F	BOM-01	003	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	32-200/3	FACIL	BUENO		
31010	1	CL	8F	BOM-01	004	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	TP80-170/4	FACIL	BUENO		
31011	1	CL	8F	BOM-01	005	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	TP80-170/5	FACIL	BUENO		
31012	1	CL	8F	BOM-01	006	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	TP65-170/4	FACIL	BUENO		
31013	1	CL	8F	BOM-01	007	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	TP65-170/5	FACIL	BUENO		
31014	1	CL	8F	BOM-02	008	VASO DE EXPANSION	VASOS DE EXPANSION	CUBIERTA		IBAIONDO	300 AMR M/F	FACIL	BUENO		
31015	1	CL	8F	BOM-03	009	VASO DE EXPANSION	VASOS DE EXPANSION	CUBIERTA		IBAIONDO	301 AMR M/F	FACIL	BUENO		
31016	1	CL	8F	BOM-04	010	DEPOSITO ACUMULADOR	DEPOSITOS ACUMULADORES	CUBIERTA		SICC	118/STD	FACIL	BUENO		
31017	1	CL	8F	BOM-05	011	DEPOSITO ACUMULADOR	DEPOSITOS ACUMULADORES	CUBIERTA		SICC	118/STD	FACIL	BUENO		
31018	1	CL	8F	BOM-06	012	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	100LC4-28FF215-D1	FACIL	BUENO		
31019	1	CL	8F	BOM-07	013	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	100LC4-28FF215-D1	FACIL	BUENO		
31020	1	CL	8F	BOM-01	014	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	100LC4-28FF215-D1	FACIL	BUENO		
31021	1	CL	8F	BOM-01	015	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	100LC4-28FF215-D1	FACIL	BUENO		
31022	1	CL	8F		016	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		MCQUAY	MNG 0.6.6.2	FACIL	BUENO		
31023	1	CL	8F		017	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		MCQUAY	MNG 0.6.6.2	FACIL	BUENO		
31024	1	CL	8F		018	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 303 HT2LL	FACIL	BUENO	5,37	
31025	1	CL	8F		019	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 103 HT2LL	FACIL	BUENO	2,11	
31026	1	CL	8F		020	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 203 HT2LL	FACIL	BUENO	3,7	
31027	1	CL	8F		021	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 203 HT2LL	FACIL	BUENO	3,7	
31028	1	CL	8F		022	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 231 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31029	1	CL	8F		023	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31030	1	CL	8F		024	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31031	1	CL	8F		025	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31032	1	CL	8F		026	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31033	1	CL	8F		027	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31034	1	CL	8F		028	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 303 HT2LL	FACIL	BUENO	5,37	
31035	1	CL	8F		029	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 303 HT2LL	FACIL	BUENO	5,37	
31036	1	CL	8F		030	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31037	1	CL	8F		031	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31038	1	CL	8F		032	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 203 HT2LL	FACIL	BUENO	3,7	
31039	1	CL	8F		033	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31040	1	CL	8F		034	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 113 HT2LL	FACIL	BUENO	2,11	
31041	1	CL	8F		035	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 103 HT2LL	FACIL	BUENO	2,11	
31042	1	CL	8F		036	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 103 HT2LL	FACIL	BUENO	2,11	
31043	1	CL	8F		037	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PUHZ-P100VHAS2	FACIL	BUENO	10	
31044	1	CL	8F		038	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		MTSUBISHI	PLA-RP100BA	FACIL	BUENO	10	
31045	1	CL	8F		039	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 113 HT2LL	FACIL	BUENO	2,11	
31046	1	CL	8F		040	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31047	1	CL	8F		041	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PUHZ-P100VHAS2	FACIL	BUENO	10	
31048	1	CL	8F		042	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA		MTSUBISHI	PLA-RP100BA	FACIL	BUENO	10	
31049	1	CL	8F		043	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31050	1	CL	8F		044	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31051	1	CL	8F		045	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31052	1	CL	8F		046	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31053	1	CL	8F		047	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31054	1	CL	8F		048	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31055	1	CL	8F		049	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31056	1	CL	8F		050	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31057	1	CL	8F		051	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31058	1	CL	8F		052	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31059	1	CL	8F		053	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31060	1	CL	8F		054	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 203 HT2LL	FACIL	BUENO	3,7	
31061	1	CL	8F		055	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 203 HT2LL	FACIL	BUENO	3,7	
31062	1	CL	8F		056	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 203 HT2LL	FACIL	BUENO	3,7	
31063	1	CL	8F		057	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 203 HT2LL	FACIL	BUENO	3,7	
31064	1	CL	8F		058	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 203 HT2LL	FACIL	BUENO	3,7	
31065	1	CL	8F		059	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 203 HT2LL	FACIL	BUENO	3,7	
31066	1	CL	8F		060	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31067	1	CL	8F		061	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31068	1	CL	8F		062	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 303 HT2LL	FACIL	BUENO	5,37	
31069	1	CL	8F		063	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 303 HT2LL	FACIL	BUENO	5,37	
31070	1	CL	8F		064	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 303 HT2LL	FACIL	BUENO	5,37	
31071	1	CL	8F		065	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 303 HT2LL	FACIL	BUENO	5,37	
31072	1	CL	8F		066	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 303 HT2LL	FACIL	BUENO	5,37	
31073	1	CL	8F		067	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31074	1	CL	8F		068	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 303 HT2LL	FACIL	BUENO	5,37	
31075	1	CL	8F		069	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 103 HT2LL	FACIL	BUENO	2,11	
31076	1	CL	8F		070	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31077	1	CL	8F		071	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31078	1	CL	8F		072	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 103 HT2LL	FACIL	BUENO	2,11	

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)
31079	1	CL	8F		073	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31080	1	CL	8F		074	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 103 HT2LL	FACIL	BUENO	2,11	
31081	1	CL	8F		075	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 103 HT2LL	FACIL	BUENO	2,11	
31082	1	CL	8F		076	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31083	1	CL	8F		077	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 103 HT2LL	FACIL	BUENO	2,11	
31084	1	CL	8F		078	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31085	1	CL	8F		079	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 103 HT2LL	FACIL	BUENO	2,11	
31086	1	CL	8F		080	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 103 HT2LL	FACIL	BUENO	2,11	
31087	1	CL	8F		081	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 303 HT2LL	FACIL	BUENO	5,37	
31088	1	CL	8F		082	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 303 HT2LL	FACIL	BUENO	5,37	
31089	1	CL	8F		083	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 303 HT2LL	FACIL	BUENO	5,37	
31090	1	CL	8F	AUT-03	084	CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	PUH2-RP50VHA3	FACIL	BUENO	5	
31091	1	CL	8F		085	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		mitsubishi	PKA-RP50GAL	FACIL	BUENO	5	
31092	1	CL	8F		086	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 113 HT2LL	FACIL	BUENO	2,11	
31093	1	CL	8F		087	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 203 HT2LL	FACIL	BUENO	3,7	
31094	1	CL	8F		088	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 203 HT2LL	FACIL	BUENO	3,7	
31095	1	CL	8F		089	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 113 HT2LL	FACIL	BUENO	2,11	
31096	1	CL	8F		090	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 113 HT2LL	FACIL	BUENO	2,11	
31097	1	CL	8F		091	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 113 HT2LL	FACIL	BUENO	2,11	
31098	1	CL	8F		092	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 113 HT2LL	FACIL	BUENO	2,11	
31099	1	CL	8F		093	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 113 HT2LL	FACIL	BUENO	2,11	
31100	1	CL	8F		094	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31101	1	CL	8F		095	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31102	1	CL	8F		096	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31103	1	CL	8F		097	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31104	1	CL	8F		098	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31105	1	CL	8F		099	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31106	1	CL	8F		100	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31107	1	CL	8F		101	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31108	1	CL	8F		102	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31109	1	CL	8F		103	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 303 HT2LL	FACIL	BUENO	5,37	
31110	1	CL	8F		104	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		SCHAKO	SP 303 HT2LL	FACIL	BUENO	5,37	
31111	1	CL	8F		105	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31112	1	CL	8F		106	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31113	1	CL	8F		107	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SP 203 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31114	1	CL	8F		108	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SP 203 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31115	1	CL	8F		109	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31116	1	CL	8F		110	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31117	1	CL	8F		111	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31118	1	CL	8F		112	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31119	1	CL	8F		113	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31120	1	CL	8F		114	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31121	1	CL	8F		115	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31122	1	CL	8F		116	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31123	1	CL	8F		117	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31124	1	CL	8F		118	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31125	1	CL	8F		119	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31126	1	CL	8F		120	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31127	1	CL	8F		121	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31128	1	CL	8F		122	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31129	1	CL	8F		123	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31130	1	CL	8F		124	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31131	1	CL	8F		125	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31132	1	CL	8F		126	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31133	1	CL	8F		127	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31134	1	CL	8F		128	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SP 303 HT2LL	FACIL	BUENO	5,37	
31135	1	CL	8F		129	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SP 303 HT2LL	FACIL	BUENO	5,37	
31136	1	CL	8F		130	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31137	1	CL	8F		131	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SP 303 HT2LL	FACIL	BUENO	5,37	
31138	1	CL	8F		132	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SP 303 HT2LL	FACIL	BUENO	5,37	
31139	1	CL	8F		133	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SP 303 HT2LL	FACIL	BUENO	5,37	
31140	1	CL	8F		134	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SP 303 HT2LL	FACIL	BUENO	5,37	
31141	1	CL	8F		135	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SP 303 HT2LL	FACIL	BUENO	5,37	
31142	1	CL	8F		136	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SP 303 HT2LL	FACIL	BUENO	5,37	
31143	1	CL	8F		137	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SP 303 HT2LL	FACIL	BUENO	5,37	
31144	1	CL	8F		138	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
31145	1	CL	8F		139	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		SCHAKO	SP 213 HT2LL	FACIL	BUENO	3,98	
26419	1	CL	8G	BOM-01	001	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		SEDICAL	SIP100/150-75/K	FACIL	BUENO		
26420	1	CL	8G	BOM-01	002	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		SEDICAL	SIP100/150-75/K	FACIL	BUENO		
26421	1	CL	8G	BOM-01	003	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		SEDICAL	SIP100/150-75/K	FACIL	BUENO		
26422	1	CL	8G	VEX-01	001	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	SOTANO		REFLEX	N/D	FACIL	BUENO		
26423	1	CL	8G	VEX-01	002	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	SOTANO		REFLEX	N/D	FACIL	BUENO		
26424	1	CL	8G	BOM-01	004	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		SEDICAL	SDP65/185.2-2,2/K	FACIL	BUENO		
26425	1	CL	8G	BOM-01	005	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		SEDICAL	N/D	FACIL	BUENO		
26426	1	CL	8G	VEX-01	003	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	SOTANO		REFLEX	N/D	FACIL	BUENO		
26427	1	CL	8G	BOM-01	006	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		SEDICAL	SDP65/185.2-2,2/K	FACIL	BUENO		
26428	1	CL	8G	BOM-01	007	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		SEDICAL	SIP100/180-75/K	FACIL	BUENO		
26429	1	CL	8G	BOM-01	008	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		SEDICAL	SIP100/150-75/K	FACIL	BUENO		
26430	1	CL	8G	BOM-01	009	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		SEDICAL	SIP100/150-75/K	FACIL	BUENO		
26431	1	CL	8G	VEX-01	004	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	SOTANO		REFLEX N	N/D	FACIL	BUENO		

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)
26432	1	CL	8G	BOM-01	010	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		SEDICAL	SDP65/185.2-9.0/K	FACIL	BUENO		
26433	1	CL	8G	BOM-01	011	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		SEDICAL	SDP40/1145.1-1/K	FACIL	BUENO		
26434	1	CL	8G	BOM-01	012	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		SEDICAL	SDP65/185.2-2.3/K	FACIL	BUENO		
26435	1	CL	8G	FAN-01	001	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SOTANO		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26436	1	CL	8G	FAN-01	002	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SOTANO		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26437	1	CL	8G	FAN-01	003	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SOTANO		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26438	1	CL	8G	FAN-01	004	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SOTANO		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26439	1	CL	8G	FAN-01	005	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SOTANO		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26440	1	CL	8G	FAN-01	006	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26441	1	CL	8G	FAN-01	007	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26442	1	CL	8G	FAN-01	008	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		MCQUAY	2,69	FACIL	BUENO		
26443	1	CL	8G	FAN-01	009	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26444	1	CL	8G	FAN-01	010	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26445	1	CL	8G	FAN-01	011	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		MCQUAY	2,69	FACIL	BUENO		
26446	1	CL	8G	FAN-01	012	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26447	1	CL	8G	FAN-01	013	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26448	1	CL	8G	FAN-01	014	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26449	1	CL	8G	FAN-01	015	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26450	1	CL	8G	FAN-01	016	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26451	1	CL	8G	FAN-01	017	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26452	1	CL	8G	FAN-01	018	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26453	1	CL	8G	FAN-01	019	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		MCQUAY	2,69	FACIL	BUENO		
26454	1	CL	8G	FAN-01	020	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26455	1	CL	8G	FAN-01	021	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26456	1	CL	8G	FAN-01	022	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26457	1	CL	8G	FAN-01	023	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26458	1	CL	8G	FAN-01	024	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26459	1	CL	8G	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		MITSUBISHI	PUM-P2V6AA1	FACIL	BUENO	10,97 AMP	11,30AMP
26460	1	CL	8G	AUT-07	002	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MITSUBISHI	PEAD-RPSDEA	FACIL	BUENO		
26461	1	CL	8G	FAN-01	025	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		MCQUAY	1,39	FACIL	BUENO		
26463	1	CL	8G	FAN-01	026	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26464	1	CL	8G	FAN-01	027	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26465	1	CL	8G	FAN-01	028	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26466	1	CL	8G	FAN-01	029	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26467	1	CL	8G	AUT-06	003	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	U74985-V58A	FACIL	BUENO		
26468	1	CL	8G	AUT-11	004	AUTONOMO PARTIDO SOLO FRIO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	QUINTA PLANTA MOD.1		ROCA	U74985-CFCU5S	FACIL	BUENO		
26469	1	CL	8G	FAN-01	030	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA			3,99	FACIL	BUENO		
26470	1	CL	8G	FAN-01	031	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26471	1	CL	8G	FAN-01	032	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26472	1	CL	8G	FAN-01	138	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		MCQUAY	WSTAK2.69G	FACIL	BUENO		
26473	1	CL	8G	FAN-01	033	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26474	1	CL	8G	FAN-01	034	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26475	1	CL	8G	FAN-01	035	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26476	1	CL	8G	FAN-01	036	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26477	1	CL	8G	FAN-01	037	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26478	1	CL	8G	FAN-01	038	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26479	1	CL	8G	FAN-01	039	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26480	1	CL	8G	FAN-01	040	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		MCQUAY	2,69	FACIL	BUENO		
26481	1	CL	8G	FAN-01	041	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26482	1	CL	8G	FAN-01	042	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26483	1	CL	8G	FAN-01	043	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26484	1	CL	8G	FAN-01	044	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26485	1	CL	8G	FAN-01	045	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26486	1	CL	8G	FAN-01	046	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26488	1	CL	8G	FAN-01	047	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26489	1	CL	8G	FAN-01	048	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26490	1	CL	8G	FAN-01	049	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26491	1	CL	8G	FAN-01	050	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26492	1	CL	8G	FAN-01	051	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26493	1	CL	8G	FAN-01	052	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26494	1	CL	8G	FAN-01	053	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26495	1	CL	8G	FAN-01	054	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26496	1	CL	8G	FAN-01	055	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26497	1	CL	8G	FAN-01	056	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26498	1	CL	8G	FAN-01	057	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26499	1	CL	8G	FAN-01	058	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26500	1	CL	8G	FAN-01	059	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26501	1	CL	8G	FAN-01	060	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26502	1	CL	8G	FAN-01	061	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26503	1	CL	8G	FAN-01	062	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26504	1	CL	8G	FAN-01	063	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26505	1	CL	8G	FAN-01	064	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26506	1	CL	8G	FAN-01	065	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26507	1	CL	8G	FAN-01	066	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26508	1	CL	8G	FAN-01	067	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26509	1	CL	8G	FAN-01	068	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26510	1	CL	8G	FAN-01	069	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26511	1	CL	8G	FAN-01	070	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26512	1	CL	8G	FAN-01	071	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26513	1	CL	8G	FAN-01	072	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
COBIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
26514	1	CL	8G	FAN-01	073	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26515	1	CL	8G	FAN-01	074	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26516	1	CL	8G	FAN-01	075	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26517	1	CL	8G	FAN-01	076	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26518	1	CL	8G	FAN-01	077	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26519	1	CL	8G	FAN-01	078	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26520	1	CL	8G	FAN-01	079	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26521	1	CL	8G	FAN-01	080	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26522	1	CL	8G	FAN-01	081	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26523	1	CL	8G	FAN-01	082	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26524	1	CL	8G	FAN-01	083	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26525	1	CL	8G	FAN-01	084	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26526	1	CL	8G	FAN-01	085	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26527	1	CL	8G	FAN-01	086	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26528	1	CL	8G	FAN-01	087	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26529	1	CL	8G	FAN-01	088	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26530	1	CL	8G	FAN-01	089	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26531	1	CL	8G	FAN-01	090	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26532	1	CL	8G	FAN-01	091	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26533	1	CL	8G	FAN-01	092	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26534	1	CL	8G	FAN-01	093	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26536	1	CL	8G	FAN-01	094	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26537	1	CL	8G	FAN-01	095	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26538	1	CL	8G	FAN-01	096	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26539	1	CL	8G	FAN-01	097	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26540	1	CL	8G	FAN-01	098	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26541	1	CL	8G	FAN-01	099	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26542	1	CL	8G	AUT-02	005	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA	U72472-V19A	FACIL	BUENO		
26543	1	CL	8G	AUT-11	006	AUTONOMO PARTIDO SOLO FRIO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	QUINTA PLANTA MOD.1		ROCA	U72472-CPU56H1	FACIL	BUENO		
26544	1	CL	8G	FAN-01	100	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26545	1	CL	8G	FAN-01	101	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26546	1	CL	8G	FAN-01	102	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26547	1	CL	8G	FAN-01	103	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26548	1	CL	8G	FAN-01	104	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26549	1	CL	8G	FAN-01	105	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26550	1	CL	8G	FAN-01	106	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26551	1	CL	8G	FAN-01	107	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26552	1	CL	8G	FAN-01	108	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26553	1	CL	8G	FAN-01	109	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA MOD.1		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26554	1	CL	8G	FAN-01	110	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA MOD.1		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26555	1	CL	8G	FAN-01	111	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA MOD.1		MCQUAY	2,69	FACIL	BUENO		
26556	1	CL	8G	FAN-01	112	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA MOD.1		MCQUAY	2,69	FACIL	BUENO		
26557	1	CL	8G	FAN-01	113	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA MOD.1		MCQUAY	2,69	FACIL	BUENO		
26558	1	CL	8G	FAN-01	114	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA MOD.1		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26559	1	CL	8G	FAN-01	115	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA MOD.1		MCQUAY	2,69	FACIL	BUENO		
26560	1	CL	8G	FAN-01	116	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA MOD.1		MCQUAY	2,69	FACIL	BUENO		
26561	1	CL	8G	FAN-01	117	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA MOD.1		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26562	1	CL	8G	FAN-01	118	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA MOD.1		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26563	1	CL	8G	FAN-01	119	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA MOD.1		MCQUAY	2,69	FACIL	BUENO		
26564	1	CL	8G	FAN-01	120	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA MOD.1		MCQUAY	1,39	FACIL	BUENO		
26565	1	CL	8G	FAN-01	121	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA MOD.1		MCQUAY	1,39	FACIL	BUENO		
26566	1	CL	8G	FAN-01	122	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA MOD.1		MCQUAY	2,69	FACIL	BUENO		
26567	1	CL	8G	FAN-01	123	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA MOD.1		MCQUAY	1,39	FACIL	BUENO		
26568	1	CL	8G	FAN-01	124	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA MOD.1		MCQUAY	2,69	FACIL	BUENO		
26569	1	CL	8G	FAN-01	125	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA MOD.1		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26570	1	CL	8G	FAN-01	126	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA MOD.2		MCQUAY	2,69	FACIL	BUENO		
26571	1	CL	8G	FAN-01	127	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA MOD.2		MCQUAY	2,69	FACIL	BUENO		
26572	1	CL	8G	FAN-01	128	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA MOD.2		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26573	1	CL	8G	FAN-01	129	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA MOD.2		MCQUAY	2,69	FACIL	BUENO		
26574	1	CL	8G	AUT-07	007	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA MOD.2		DAIKIN	FFQ60BV1B	FACIL	BUENO		
26575	1	CL	8G	AUT-03	008	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEXTA PLANTA MOD.2		DAIKIN	RR560BVMB	FACIL	BUENO		
26576	1	CL	8G	FAN-01	130	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA MOD.2		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26577	1	CL	8G	FAN-01	131	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA MOD.2		MCQUAY	2,69	FACIL	BUENO		
26578	1	CL	8G	FAN-01	132	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA MOD.2		MCQUAY	2,69	FACIL	BUENO		
26579	1	CL	8G	FAN-01	133	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	CUARTA PLANTA MOD.2		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26580	1	CL	8G	FAN-01	134	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA MOD.2		MCQUAY	2,69	FACIL	BUENO		
26581	1	CL	8G	FAN-01	135	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA MOD.2		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26582	1	CL	8G	FAN-01	136	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA MOD.2		MCQUAY	3,99	FACIL	BUENO		
26583	1	CL	8G	FAN-01	137	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	QUINTA PLANTA MOD.2		MCQUAY	2,69	FACIL	BUENO		
26584	1	CL	8G	VEN-02	001	EXTRACTOR	EXTRACTORES	QUINTA PLANTA MOD.1		ESCODA	BO 38/21 MG	FACIL	BUENO		
26585	1	CL	8G	VEN-02	002	EXTRACTOR	EXTRACTORES	QUINTA PLANTA MOD.1		ESCODA	BO 38/21 MG	FACIL	BUENO		
26586	1	CL	8G	VEN-02	003	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SEXTA PLANTA MOD.2		ESCODA		FACIL	BUENO		
26587	1	CL	8G	VEN-02	004	EXTRACTOR	EXTRACTORES	QUINTA PLANTA MOD.1		ESCODA		FACIL	BUENO		
26588	1	CL	8G	VEN-02	005	EXTRACTOR	EXTRACTORES	TERCERA PLANTA MOD.2		ESCODA		FACIL	BUENO		
29971	1	CL	8G	AUT-07	002	UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL DE TECHO		PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI		FACIL	BUENO		
29972	1	CL	8G			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEXTA PLANTA PATINILLO		MTSUBISHI	PU-PI6VGAA	FACIL	BUENO	7,61	
29974	1	CL	8G	AUT-03	001	UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA				FACIL	BUENO		
29975	1	CL	8G	AUT-07	002	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		PRIMERA PLANTA				FACIL	BUENO		
29976	1	CL	8G	AUT-03	001	UDAD INT.EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA				FACIL	BUENO		
29977	1	CL	8G	AUT-07	002	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		PRIMERA PLANTA				FACIL	BUENO		

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO			
29978	1	CL	8G	AUT-03	001	UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA				FACIL	BUENO			
29979	1	CL	8G	AUT-07	002	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		PRIMERA PLANTA				FACIL	BUENO			
29980	1	CL	8G	AUT-03	001	UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA				FACIL	BUENO			
29981	1	CL	8G	AUT-07	002	UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PLANTA BAJA		mitsubishi		FACIL	BUENO			
29982	1	CL	8G	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		SOTANO		mitsubishi		FACIL	BUENO			
29983	1	CL	8G	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR AIRE		SOTANO		mitsubishi		FACIL	BUENO			
29984	1	CL	8G	AUT-07	002	UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL TECHO		SEGUNDA PLANTA		mitsubishi		FACIL	BUENO			
26140	1	CL	8H	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-3B	FACIL	BUENO	3,4	3,6	
26141	1	CL	8H	AUT-08	002	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAN-3	FACIL	BUENO			
26142	1	CL	8H	AUT-03	003	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-6BQ	FACIL	BUENO	6,3	6,5	
26143	1	CL	8H	AUT-08	004	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAM-6	FACIL	BUENO			
26144	1	CL	8H	AUT-03	005	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FC-22B	FACIL	BUENO	2,2		
26145	1	CL	8H	AUT-08	006	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAM-2	FACIL	BUENO			
26146	1	CL	8H	AUT-08	007	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAM-2	FACIL	BUENO			
26147	1	CL	8H	AUT-03	008	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-6BQ	FACIL	BUENO	6,3	6,5	
26148	1	CL	8H	AUT-08	009	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAM-6	FACIL	BUENO			
26149	1	CL	8H	AUT-03	010	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DBO-527AG	FACIL	BUENO	2,3	2,3	
26150	1	CL	8H	AUT-08	011	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DBM-527AG	FACIL	BUENO			
26151	1	CL	8H	AUT-03	012	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FC-22B	FACIL	BUENO	2,2		
26152	1	CL	8H	AUT-08	013	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAM-2	FACIL	BUENO			
26153	1	CL	8H	AUT-08	014	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAM-2	FACIL	BUENO			
26154	1	CL	8H	AUT-03	015	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DBO-527AG	FACIL	BUENO	2,3	2,3	
26155	1	CL	8H	AUT-08	016	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DBM-527AG	FACIL	BUENO			
26156	1	CL	8H	AUT-03	017	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DBO-527AG	FACIL	BUENO	2,5		
26157	1	CL	8H	AUT-08	018	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DBM-527AG	FACIL	BUENO			
26158	1	CL	8H	AUT-03	019	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FC-22B	FACIL	BUENO	5,1	5,3	
26159	1	CL	8H	AUT-08	020	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAM-2	FACIL	BUENO			
26160	1	CL	8H	AUT-08	021	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAM-2	FACIL	BUENO			
26161	1	CL	8H	AUT-03	022	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-3B	FACIL	BUENO	3,4	3,6	
26162	1	CL	8H	AUT-08	023	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAM-3	FACIL	BUENO			
26163	1	CL	8H	AUT-03	024	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DBO-527AG	FACIL	BUENO	2,5		
26164	1	CL	8H	AUT-08	025	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DBM-527AG	FACIL	BUENO			
26165	1	CL	8H	AUT-03	026	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-3B	FACIL	BUENO	3,4	3,6	
26166	1	CL	8H	AUT-08	027	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAN-3	FACIL	BUENO			
26167	1	CL	8H	AUT-03	028	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-3B	FACIL	BUENO	3,4	3,6	
26168	1	CL	8H	AUT-08	029	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAN-3	FACIL	BUENO			
26169	1	CL	8H	AUT-03	030	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-3B	FACIL	BUENO	3,4	3,6	
26170	1	CL	8H	AUT-08	031	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAN-3	FACIL	BUENO			
26171	1	CL	8H	AUT-03	032	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FC-22B	FACIL	BUENO	5,1	5,3	
26172	1	CL	8H	AUT-08	033	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAM-2	FACIL	BUENO			
26173	1	CL	8H	AUT-08	034	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAM-2	FACIL	BUENO			
26174	1	CL	8H	AUT-03	035	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	3.6BQ	FACIL	BUENO	4,2	5	
26175	1	CL	8H	AUT-08	036	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	3.6Q	FACIL	BUENO			
26176	1	CL	8H	AUT-03	037	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FC-22B	FACIL	BUENO	5,1	5,3	
26177	1	CL	8H	AUT-08	038	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAM-2	FACIL	BUENO			
26178	1	CL	8H	AUT-08	039	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAM-2	FACIL	BUENO			
26179	1	CL	8H	AUT-03	040	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	3.6BQ	FACIL	BUENO	4,2	5	
26180	1	CL	8H	AUT-08	041	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	3.6Q	FACIL	BUENO			
26181	1	CL	8H	AUT-03	042	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FC-22B	FACIL	BUENO	5,1	5,3	
26182	1	CL	8H	AUT-08	043	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAM-2	FACIL	BUENO			
26183	1	CL	8H	AUT-08	044	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAM-2	FACIL	BUENO			
26184	1	CL	8H	AUT-03	045	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-3B	FACIL	BUENO	3,4	3,6	
26185	1	CL	8H	AUT-08	046	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAN-3	FACIL	BUENO			
26186	1	CL	8H	AUT-03	047	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-4BQ	FACIL	BUENO	5	5,2	
26187	1	CL	8H	AUT-08	048	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAM-4	FACIL	BUENO			
26188	1	CL	8H	AUT-03	049	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-6BQ	FACIL	BUENO	6,3	6,5	
26189	1	CL	8H	AUT-08	050	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAM-6	FACIL	BUENO			
26190	1	CL	8H	AUT-03	051	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DBO-527AG	FACIL	BUENO	2,5		
26191	1	CL	8H	AUT-08	052	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DBM-527AG	FACIL	BUENO			
26192	1	CL	8H	AUT-03	053	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DBO-527AG	FACIL	BUENO	2,5		
26193	1	CL	8H	AUT-08	054	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DBM-527AG	FACIL	BUENO			
26194	1	CL	8H	AUT-03	055	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	FAC-6BQ	FACIL	BUENO	6,3	6,5	
26195	1	CL	8H	AUT-08	056	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAM-6	FACIL	BUENO			
26196	1	CL	8H	AUT-03	057	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-6BQ	FACIL	BUENO	6,3	6,5	
26197	1	CL	8H	AUT-08	058	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAM-6	FACIL	BUENO			
26198	1	CL	8H	AUT-03	059	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-6BQ	FACIL	BUENO	6,3	6,5	
26199	1	CL	8H	AUT-08	060	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAM-6	FACIL	BUENO			
26200	1	CL	8H	AUT-03	061	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-6BQ	FACIL	BUENO	6,3	6,5	
26201	1	CL	8H	AUT-08	062	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAM-6	FACIL	BUENO			
26202	1	CL	8H	AUT-03	063	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-3B	FACIL	BUENO	3,4	3,6	
26203	1	CL	8H	AUT-08	064	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAM-3	FACIL	BUENO			
26204	1	CL	8H	AUT-03	065	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-6BQ	FACIL	BUENO	6,3	6,5	
26205	1	CL	8H	AUT-08	066	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAM-6	FACIL	BUENO			
26206	1	CL	8H	AUT-03	067	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-3B	FACIL	BUENO	3,4	3,6	
26207	1	CL	8H	AUT-08	068	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAN-3	FACIL	BUENO			
26208	1	CL	8H	AUT-03	069	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-6BQ	FACIL	BUENO	6,3	6,5	
26209	1	CL	8H	AUT-08	070	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAM-6	FACIL	BUENO			
26210	1	CL	8H	AUT-03	071	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-6BQ	FACIL	BUENO	6,3	6,5	
26211	1	CL	8H	AUT-08	072	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAM-6	FACIL	BUENO			
26212	1	CL	8H	AUT-03	073	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-6BQ	FACIL	BUENO	6,3	6,5	

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
26213	1	CL	8H	AUT-08	074	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAM-6	FACIL	BUENO		
26214	1	CL	8H	AUT-03	075	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DBO-527AG	FACIL	BUENO	2,5	
26215	1	CL	8H	AUT-08	076	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DBM-527AG	FACIL	BUENO		
26216	1	CL	8H	AUT-03	077	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-6BQ	FACIL	BUENO	6,3	6,5
26217	1	CL	8H	AUT-08	078	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAM-6	FACIL	BUENO		
26218	1	CL	8H	AUT-03	079	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DBO-527AG	FACIL	BUENO	2,5	
26219	1	CL	8H	AUT-08	080	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DBM-527AG	FACIL	BUENO		
26220	1	CL	8H	AUT-03	081	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-6BQ	FACIL	BUENO	6,3	6,5
26221	1	CL	8H	AUT-08	082	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAM-6	FACIL	BUENO		
26222	1	CL	8H	AUT-03	083	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-6BQ	FACIL	BUENO	6,3	6,5
26223	1	CL	8H	AUT-08	084	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAM-6	FACIL	BUENO		
26224	1	CL	8H	AUT-03	085	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DBO-527AG	FACIL	BUENO	2,3	2,3
26225	1	CL	8H	AUT-08	086	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DBM-527AG	FACIL	BUENO		
26226	1	CL	8H	AUT-03	087	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-6BQ	FACIL	BUENO	6,3	6,5
26227	1	CL	8H	AUT-08	088	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAM-6	FACIL	BUENO		
26228	1	CL	8H	AUT-03	089	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-6BQ	FACIL	BUENO	6,3	6,5
26229	1	CL	8H	AUT-08	090	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAM-6	FACIL	BUENO		
26230	1	CL	8H	AUT-03	091	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-6BQ	FACIL	BUENO	6,3	6,5
26231	1	CL	8H	AUT-08	092	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAM-6	FACIL	BUENO		
26232	1	CL	8H	AUT-03	093	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-3B	FACIL	BUENO	3,4	3,6
26233	1	CL	8H	AUT-08	094	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAN-3	FACIL	BUENO		
26234	1	CL	8H	AUT-03	095	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-3B	FACIL	BUENO	3,4	3,6
26235	1	CL	8H	AUT-08	096	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAN-3	FACIL	BUENO		
26236	1	CL	8H	AUT-03	097	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-6BQ	FACIL	BUENO	6,3	6,5
26237	1	CL	8H	AUT-08	098	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAM-6	FACIL	BUENO		
26238	1	CL	8H	AUT-03	099	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-6BQ	FACIL	BUENO	6,3	6,5
26239	1	CL	8H	AUT-08	100	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAM-6	FACIL	BUENO		
26240	1	CL	8H	AUT-03	101	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-6BQ	FACIL	BUENO	6,3	6,5
26241	1	CL	8H	AUT-08	102	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAM-6	FACIL	BUENO		
26242	1	CL	8H	AUT-03	103	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-6BQ	FACIL	BUENO	6,3	6,5
26243	1	CL	8H	AUT-08	104	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAM-6	FACIL	BUENO		
26244	1	CL	8H	AUT-03	105	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-3B	FACIL	BUENO	3,4	3,6
26245	1	CL	8H	AUT-08	106	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAN-3	FACIL	BUENO		
26246	1	CL	8H	AUT-03	107	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-6BQ	FACIL	BUENO	6,3	6,5
26247	1	CL	8H	AUT-08	108	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAM-6	FACIL	BUENO		
26248	1	CL	8H	AUT-03	109	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-6BQ	FACIL	BUENO	6,3	6,5
26249	1	CL	8H	AUT-08	110	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAM-6	FACIL	BUENO		
26250	1	CL	8H	AUT-03	111	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-6BQ	FACIL	BUENO	6,3	6,5
26251	1	CL	8H	AUT-08	112	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAM-6	FACIL	BUENO		
26252	1	CL	8H	AUT-03	113	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-6BQ	FACIL	BUENO	6,3	6,5
26253	1	CL	8H	AUT-08	114	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAM-6	FACIL	BUENO		
26254	1	CL	8H	AUT-03	115	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-3B	FACIL	BUENO	3,4	3,6
26255	1	CL	8H	AUT-08	116	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAN-3	FACIL	BUENO		
26256	1	CL	8H	AUT-03	117	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-3B	FACIL	BUENO	3,4	3,6
26257	1	CL	8H	AUT-08	118	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAN-3	FACIL	BUENO		
26258	1	CL	8H	AUT-03	119	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-6BQ	FACIL	BUENO	6,3	6,5
26259	1	CL	8H	AUT-08	120	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAM-6	FACIL	BUENO		
26260	1	CL	8H	AUT-03	121	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-6BQ	FACIL	BUENO	6,3	6,5
26261	1	CL	8H	AUT-08	122	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAM-6	FACIL	BUENO		
26262	1	CL	8H	AUT-03	123	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-6BQ	FACIL	BUENO	6,3	6,5
26263	1	CL	8H	AUT-08	124	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAM-6	FACIL	BUENO		
26264	1	CL	8H	AUT-03	125	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-6BQ	FACIL	BUENO	6,3	6,5
26265	1	CL	8H	AUT-08	126	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAM-6	FACIL	BUENO		
26266	1	CL	8H	AUT-03	127	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-6BQ	FACIL	BUENO	6,3	6,5
26267	1	CL	8H	AUT-08	128	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAM-6	FACIL	BUENO		
26268	1	CL	8H	AUT-03	129	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-6BQ	FACIL	BUENO	6,3	6,5
26269	1	CL	8H	AUT-08	130	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAM-6	FACIL	BUENO		
26270	1	CL	8H	AUT-03	131	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-6BQ	FACIL	BUENO	6,3	6,5
26271	1	CL	8H	AUT-08	132	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAM-6	FACIL	BUENO		
26272	1	CL	8H	AUT-03	133	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-4BQ	FACIL	BUENO	4,5	
26273	1	CL	8H	AUT-08	134	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAM-4	FACIL	BUENO		
26274	1	CL	8H	AUT-03	135	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-4BQ	FACIL	BUENO	4,5	
26275	1	CL	8H	AUT-08	136	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAM-4	FACIL	BUENO		
26276	1	CL	8H	AUT-03	137	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	DBO-527AG	FACIL	BUENO	4,5	4,9
26277	1	CL	8H	AUT-08	138	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	DBM-527AG	FACIL	BUENO		
26278	1	CL	8H	AUT-03	139	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-4BQ	FACIL	BUENO		
26279	1	CL	8H	AUT-08	140	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAM-4	FACIL	BUENO		
26280	1	CL	8H	AUT-03	141	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-3B	FACIL	BUENO	3	
26281	1	CL	8H	AUT-08	142	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAN-3	FACIL	BUENO		
26282	1	CL	8H	AUT-03	143	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	DF0570AG	FACIL	BUENO	3,3	
26283	1	CL	8H	AUT-08	144	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAM-6	FACIL	BUENO		
26284	1	CL	8H	AUT-03	145	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-3B	FACIL	BUENO	3	
26285	1	CL	8H	AUT-08	146	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAN-3	FACIL	BUENO		
26286	1	CL	8H	AUT-03	147	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-3B	FACIL	BUENO	3	
26287	1	CL	8H	AUT-08	148	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAN-3	FACIL	BUENO		
26288	1	CL	8H	AUT-03	149	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	3.6BDQ	FACIL	BUENO	4,2	5
26289	1	CL	8H	AUT-08	150	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	3.6Q	FACIL	BUENO		
26290	1	CL	8H	AUT-03	151	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAC-3B	FACIL	BUENO	3,4	3,6
26291	1	CL	8H	AUT-08	152	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAN-3	FACIL	BUENO		
26292	1	CL	8H	AUT-03	153	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA	DF0570AG	FACIL	BUENO	7	

PLIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS – Servei de Manteniment - Universitat Politècnica de València. - 222

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO			
26374	1	CL	8H	AUT-08	236	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAN-3	FACIL	BUENO			
26375	1	CL	8H	AUT-03	237	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PATIO INTERIOR		FAGOR	FAC-3B	FACIL	BUENO		3,4	3,6
26376	1	CL	8H	AUT-08	238	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FAGOR	FAN-3	FACIL	BUENO			
26377	1	CL	8H	AUT-03	239	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PATIO INTERIOR		FAGOR	FAC-3B	FACIL	BUENO		3,4	3,6
26378	1	CL	8H	AUT-08	240	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAN-3	FACIL	BUENO			
26379	1	CL	8H	AUT-03	241	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PATIO INTERIOR		FAGOR	FAC-6BQ	FACIL	BUENO		6,3	6,5
26380	1	CL	8H	AUT-08	242	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAM-6	FACIL	BUENO			
26461	1	CL	8H	AUT-08	158	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FAGOR	FAM-6	FACIL	BUENO			
28302	1	CL	8H			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	P. BAJA NORTE	28303	ROCA	DBO-627-BGTECH	FACIL	BUENO		2,5	2,7
28303	1	CL	8H			UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	P1 DESP 41	28302	ROCA	DBM-627-BGTECH	FACIL	BUENO		2,5	2,7
28304	1	CL	8H			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		PLANTA BAJA								
28305	1	CL	8H			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA								
28311	1	CL	8H			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	P. BAJA SUR	28312	ROCA	DBO-627-BGTECH	FACIL	BUENO		2,5	2,7
28312	1	CL	8H			UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	P. PRIMERA, PROV. ESTRUCT	28311	ROCA	DBM-627-BGTECH	FACIL	BUENO		2,5	2,7
28313	1	CL	8H			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	P. BAJA POLIMEDIA A	28314	FAGOR	FAC-6BQ	FACIL	BUENO		6,3	6,5
28314	1	CL	8H			UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	P. BAJA POLIMEDIA A	28313	FAGOR	FAM-6N	FACIL	BUENO		6,3	6,5
28318	1	CL	8H			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	P. BAJA INTERIOR	28319	ROCA	DBO-540-BGTECH	FACIL	BUENO		4,5	4,8
28319	1	CL	8H			UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA, DESP. 29	28318	ROCA	DBM-540-BGTECH	FACIL	BUENO		4,5	4,8
28320	1	CL	8H			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	P. BAJA INTERIOR	28321	ROCA	DBO-540-BGTECH	FACIL	BUENO		4,5	4,8
28321	1	CL	8H			UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA, DESP. AD9	28320	ROCA	DBM-540-BGTECH	FACIL	BUENO		4,5	4,8
31232	1	CL	8H			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		PLANTA BAJA		FUJITSU						
31233	1	CL	8H			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		FUJITSU						
31234	1	CL	8H			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		PLANTA BAJA		FUJITSU						
31235	1	CL	8H			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		FUJITSU						
31236	1	CL	8H			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		PLANTA BAJA		FUJITSU						
31237	1	CL	8H			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		FUJITSU						
29966	1	CL	8I	VEN-02	001	EXTRACTOR	EXTRACTORES	SOTANO		N/D	N/D	IUY PELIGROSO			738,8	
	1	CL	8J	CAL-01	004	CALDERA SOLO CALEFACCIÓN	CALDERAS	PLANTA BAJA		YGNIS		FACIL	REGULAR		186	
	1	CL	8J	CAL-01	004	CALDERA SOLO CALEFACCIÓN	CALDERAS	PLANTA BAJA		YGNIS		FACIL	REGULAR		186	
	1	CL	8J	QUE	001	QUEMADOR GASÓLEO	QUEMADOR	PLANTA BAJA	SANTA ANDREA	LAMBORGHINI	ECO22	FACIL	REGULAR		88,6/170	
	1	CL	8J	QUE	001	QUEMADOR GASÓLEO	QUEMADOR	PLANTA BAJA		LAMBORGHINI	ECO22	FACIL	REGULAR		88,6/170	
25526	1	CL	8K	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GNC9RC	FACIL	BUENO		2,64	2,9
25527	1	CL	8K	AUT-08	002	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE20BC	FACIL	BUENO			
25528	1	CL	8K	AUT-03	003	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GNC9RC	FACIL	BUENO		2,64	2,9
25529	1	CL	8K	AUT-08	004	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		JOHNSON	MNE20BC	FACIL	BUENO			
25530	1	CL	8K	AUT-03	005	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GNC9RC	FACIL	BUENO		2,64	2,9
25531	1	CL	8K	AUT-08	006	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE20BC	FACIL	BUENO			
25532	1	CL	8K	AUT-03	007	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GNC9RC	FACIL	BUENO		2,64	2,9
25533	1	CL	8K	AUT-08	008	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE20BC	FACIL	BUENO			
25534	1	CL	8K	AUT-03	009	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GNC9RC	FACIL	BUENO		2,64	2,9
25535	1	CL	8K	AUT-08	010	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		JOHNSON	MNE20BC	FACIL	BUENO			
25536	1	CL	8K	AUT-03	011	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	JNC-46-BC	FACIL	BUENO		5	
25537	1	CL	8K	AUT-08	012	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		JOHNSON	MNE46A-BC	FACIL	BUENO			
25538	1	CL	8K	AUT-03	013	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GNC9RC	FACIL	BUENO		2,64	2,9
25539	1	CL	8K	AUT-08	014	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE20BC	FACIL	BUENO			
25540	1	CL	8K	AUT-03	015	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GNC9RC	FACIL	BUENO		2,64	2,9
25541	1	CL	8K	AUT-08	016	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE20BC	FACIL	BUENO			
25542	1	CL	8K	AUT-03	017	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GNC9RC	FACIL	BUENO		2,64	2,9
25543	1	CL	8K	AUT-08	018	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		JOHNSON	MNE20BC	FACIL	BUENO			
25544	1	CL	8K	AUT-03	019	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GNC9RC	FACIL	BUENO		2,64	2,9
25545	1	CL	8K	AUT-08	020	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE20BC	FACIL	BUENO			
25546	1	CL	8K	AUT-03	021	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GNC9RC	FACIL	BUENO		2,64	2,9
25547	1	CL	8K	AUT-08	022	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE20BC	FACIL	BUENO			
25548	1	CL	8K	AUT-03	023	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	JNC-46-BC	FACIL	BUENO		5	
25549	1	CL	8K	AUT-08	024	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		JOHNSON	MNE46A-BC	FACIL	BUENO			
25550	1	CL	8K	AUT-03	025	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GNC9RC	FACIL	BUENO		2,64	2,9
25551	1	CL	8K	AUT-08	026	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE20BC	FACIL	BUENO			
25552	1	CL	8K	AUT-03	027	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	JNC-46-BC	FACIL	BUENO		5	
25553	1	CL	8K	AUT-08	028	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		JOHNSON	MNE46A-BC	FACIL	BUENO			
25554	1	CL	8K	AUT-03	029	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GNC9RC	FACIL	BUENO		2,64	2,9
25555	1	CL	8K	AUT-08	030	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE20BC	FACIL	BUENO			
25556	1	CL	8K	AUT-03	031	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GNC9RC	FACIL	BUENO		2,64	2,9
25557	1	CL	8K	AUT-08	032	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE20BC	FACIL	BUENO			
25558	1	CL	8K	AUT-03	033	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	JNC-46-BC	FACIL	BUENO		5	
25559	1	CL	8K	AUT-08	034	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		JOHNSON	MNE46A-BC	FACIL	BUENO			
25560	1	CL	8K	AUT-03	035	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	JNC-46-BC	FACIL	BUENO		5	
25561	1	CL	8K	AUT-08	036	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		JOHNSON	MNE46A-BC	FACIL	BUENO			
25562	1	CL	8K	AUT-03	037	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GNC9RC	FACIL	BUENO		2,64	2,9
25563	1	CL	8K	AUT-08	038	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE20BC	FACIL	BUENO			
25564	1	CL	8K	AUT-03	039	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GNC9RC	FACIL	BUENO		2,64	2,9
25565	1	CL	8K	AUT-08	040	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE20BC	FACIL	BUENO			
25566	1	CL	8K	AUT-03	041	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GNC9RC	FACIL	BUENO		2,64	2,9
25567	1	CL	8K	AUT-08	042	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE20BC	FACIL	BUENO			
25568	1	CL	8K	AUT-03	043	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	JNC-46-BC	FACIL	BUENO		5	
25569	1	CL	8K	AUT-08	044	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		JOHNSON	MNE46A-BC	FACIL	BUENO			
25570	1	CL	8K	AUT-03	045	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GNC9RC	FACIL	BUENO		2,64	2,9
25571	1	CL	8K	AUT-08	046	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE20BC	FACIL	BUENO			
25572	1	CL	8K	AUT-03	047	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GNC9RC	FACIL	BUENO		2,64	2,9
25573	1	CL	8K	AUT-08	048	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE20BC	FACIL	BUENO			
25574	1	CL	8K	AUT-03	049	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	JNC-46-BC	FACIL	BUENO		5	

PLIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS – Servei de Manteniment - Universitat Politècnica de València. - 224

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA																
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALORÍFICA	
25655	1	CL	8K	AUT-08	130	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		JOHNSON	MNE46A-BC	FACIL	BUENO			
25656	1	CL	8K	AUT-03	131	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GNC9RC	FACIL	BUENO	2,64	2,9	
25657	1	CL	8K	AUT-08	132	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE20BC	FACIL	BUENO			
25658	1	CL	8K	AUT-03	133	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GNC9RC	FACIL	BUENO	2,64	2,9	
25659	1	CL	8K	AUT-08	134	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE20BC	FACIL	BUENO			
25660	1	CL	8K	AUT-03	135	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GNC9RC	FACIL	BUENO	2,64	2,9	
25661	1	CL	8K	AUT-08	136	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		JOHNSON	MNE20BC	FACIL	BUENO			
25662	1	CL	8K	AUT-03	137	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	JNC-46-BC	FACIL	BUENO	5		
25663	1	CL	8K	AUT-08	138	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE46A-BC	FACIL	BUENO			
25664	1	CL	8K	AUT-03	139	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		AIRWELL	GC9RC	FACIL	BUENO	6,59	7,53	
25665	1	CL	8K	AUT-08	140	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		AIRWELL	STXLM9RC	FACIL	BUENO			
25666	1	CL	8K	AUT-03	141	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	JNC-46-BC	FACIL	BUENO	5		
25667	1	CL	8K	AUT-08	142	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE46A-BC	FACIL	BUENO			
25668	1	CL	8K	AUT-03	143	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GNC9RC	FACIL	BUENO	2,64	2,9	
25669	1	CL	8K	AUT-08	144	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE20BC	FACIL	BUENO			
25670	1	CL	8K	AUT-03	145	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GNC9RC	FACIL	BUENO	2,64	2,9	
25671	1	CL	8K	AUT-08	146	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		JOHNSON	MNE20BC	FACIL	BUENO			
25672	1	CL	8K	AUT-03	147	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	JNC-46-BC	FACIL	BUENO	5		
25673	1	CL	8K	AUT-08	148	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE46A-BC	FACIL	BUENO			
25674	1	CL	8K	AUT-03	149	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GNC9RC	FACIL	BUENO	2,64	2,9	
25675	1	CL	8K	AUT-08	150	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		JOHNSON	MNE20BC	FACIL	BUENO			
25676	1	CL	8K	AUT-03	151	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GNC9RC	FACIL	BUENO	2,64	2,9	
25677	1	CL	8K	AUT-08	152	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		JOHNSON	MNE20BC	FACIL	BUENO			
25678	1	CL	8K	AUT-03	153	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	JNC-46-BC	FACIL	BUENO	5		
25679	1	CL	8K	AUT-08	154	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE46A-BC	FACIL	BUENO			
25680	1	CL	8K	AUT-03	155	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GNC9RC	FACIL	BUENO	2,64	2,9	
25681	1	CL	8K	AUT-08	156	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		JOHNSON	MNE20BC	FACIL	BUENO			
25682	1	CL	8K	AUT-03	157	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GNC9RC	FACIL	BUENO	2,64	2,9	
25683	1	CL	8K	AUT-08	158	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE20BC	FACIL	BUENO			
25684	1	CL	8K	AUT-03	159	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GNC9RC	FACIL	BUENO	2,64	2,9	
25685	1	CL	8K	AUT-08	160	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		JOHNSON	MNE20BC	FACIL	BUENO			
25686	1	CL	8K	AUT-03	161	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GNC9RC	FACIL	BUENO	2,64	2,9	
25687	1	CL	8K	AUT-08	162	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE20BC	FACIL	BUENO			
25688	1	CL	8K	AUT-03	163	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GNC9RC	FACIL	BUENO	2,64	2,9	
25689	1	CL	8K	AUT-08	164	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE20BC	FACIL	BUENO			
25690	1	CL	8K	AUT-03	165	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	JNC-46-BC	FACIL	BUENO	5		
25691	1	CL	8K	AUT-08	166	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE46A-BC	FACIL	BUENO			
25692	1	CL	8K	AUT-03	167	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GNC9RC	FACIL	BUENO	2,64	2,9	
25693	1	CL	8K	AUT-08	168	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE20BC	FACIL	BUENO			
25694	1	CL	8K	AUT-03	169	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GNC9RC	FACIL	BUENO	2,64	2,9	
25695	1	CL	8K	AUT-08	170	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		JOHNSON	MNE20BC	FACIL	BUENO			
25696	1	CL	8K	AUT-03	171	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GNC9RC	FACIL	BUENO	2,64	2,9	
25697	1	CL	8K	AUT-08	172	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE20BC	FACIL	BUENO			
25698	1	CL	8K	AUT-03	173	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GNC9RC	FACIL	BUENO	2,64	2,9	
25699	1	CL	8K	AUT-08	174	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		JOHNSON	MNE20BC	FACIL	BUENO			
25700	1	CL	8K	AUT-03	175	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	JNC-46-BC	FACIL	BUENO	5		
25701	1	CL	8K	AUT-08	176	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE46A-BC	FACIL	BUENO			
25702	1	CL	8K	AUT-03	177	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	JNC-46-BC	FACIL	BUENO	5		
25703	1	CL	8K	AUT-08	178	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE46A-BC	FACIL	BUENO			
25704	1	CL	8K	AUT-03	179	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		AIRWELL	GC24RC	FACIL	BUENO	6,59	7,53	
25705	1	CL	8K	AUT-08	180	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		AIRWELL	STXM24	FACIL	BUENO			
25706	1	CL	8K	AUT-03	181	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	JNC-46-BC	FACIL	BUENO	5		
25707	1	CL	8K	AUT-08	182	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE46A-BC	FACIL	BUENO			
25708	1	CL	8K	AUT-03	183	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GC24RC	FACIL	BUENO	6,59	7,53	
25709	1	CL	8K	AUT-08	184	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	STXLM4	FACIL	BUENO			
25710	1	CL	8K	AUT-03	185	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		AIRWELL	GC9RC	FACIL	BUENO	6,59	7,53	
25711	1	CL	8K	AUT-08	186	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		AIRWELL	STXLM9RC	FACIL	BUENO			
25712	1	CL	8K	AUT-03	187	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		AIRWELL	GC9RC	FACIL	BUENO	6,59	7,53	
25713	1	CL	8K	AUT-08	188	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		AIRWELL	STXLM9RC	FACIL	BUENO			
25714	1	CL	8K	AUT-03	189	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		AIRWELL	GC24RC	FACIL	BUENO	6,59	7,53	
25715	1	CL	8K	AUT-08	190	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		AIRWELL	STXM24	FACIL	BUENO			
25716	1	CL	8K	AUT-03	191	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GC24RC	FACIL	BUENO	6,59	7,53	
25717	1	CL	8K	AUT-08	192	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	STXLM4	FACIL	BUENO			
25718	1	CL	8K	AUT-03	193	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	JNC-46-BC	FACIL	BUENO	5		
25719	1	CL	8K	AUT-08	194	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE46A-BC	FACIL	BUENO			
25720	1	CL	8K	AUT-03	195	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		AIRWELL	GC24RC	FACIL	BUENO	6,59	7,53	
25721	1	CL	8K	AUT-08	196	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		AIRWELL	STXM24	FACIL	BUENO			
25722	1	CL	8K	AUT-03	197	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	JNC-46-BC	FACIL	BUENO	5		
25723	1	CL	8K	AUT-08	198	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE46A-BC	FACIL	BUENO			
25724	1	CL	8K	AUT-03	199	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	JNC-46-BC	FACIL	BUENO	5		
25725	1	CL	8K	AUT-08	200	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE46A-BC	FACIL	BUENO			
25726	1	CL	8K	AUT-03	201	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	JNC-46-BC	FACIL	BUENO	5		
25727	1	CL	8K	AUT-08	202	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE46A-BC	FACIL	BUENO			
25728	1	CL	8K	AUT-03	203	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		AIRWELL	GC24RC	FACIL	BUENO	6,59	7,53	
25729	1	CL	8K	AUT-08	204	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		AIRWELL	STXM24	FACIL	BUENO			
25730	1	CL	8K	AUT-03	205	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GC24RC	FACIL	BUENO	6,59	7,53	
25731	1	CL	8K	AUT-08	206	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	STXLM4	FACIL	BUENO			
25732	1	CL	8K	AUT-03	207	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GC24RC	FACIL	BUENO	6,59	7,53	
25733	1	CL	8K	AUT-08	208	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	STXLM4	FACIL	BUENO			
25734	1	CL	8K	AUT-03	209	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GC24RC	FACIL	BUENO	6,59	7,53	

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA																
CODIFICACION UPV	GRUPO	INSTALACION	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACION	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (W)	POTENCIA CALOR(W)	
25735	1	CL	8K	AUT-08	210	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	STXLM4	FACIL	BUENO			
25736	1	CL	8K	AUT-03	211	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GC24RC	FACIL	BUENO	6,59	7,53	
25737	1	CL	8K	AUT-08	212	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		JOHNSON	STXLM4	FACIL	BUENO			
25738	1	CL	8K	AUT-03	213	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	JNC-46-BC	FACIL	BUENO	5		
25739	1	CL	8K	AUT-08	214	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		JOHNSON	MNE46A-BC	FACIL	BUENO			
25740	1	CL	8K	AUT-03	215	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GC24RC	FACIL	BUENO	6,59	7,53	
25741	1	CL	8K	AUT-08	216	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	STXLM4	FACIL	BUENO			
25742	1	CL	8K	AUT-03	217	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GC24RC	FACIL	BUENO	6,59	7,53	
25743	1	CL	8K	AUT-08	218	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	STXLM4	FACIL	BUENO			
25744	1	CL	8K	AUT-03	219	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	JNC-46-BC	FACIL	BUENO	5		
25745	1	CL	8K	AUT-08	220	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE46A-BC	FACIL	BUENO			
25746	1	CL	8K	AUT-03	221	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	JNC-46-BC	FACIL	BUENO	5		
25747	1	CL	8K	AUT-08	222	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		JOHNSON	MNE46A-BC	FACIL	BUENO			
25748	1	CL	8K	AUT-03	223	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	JNC-46-BC	FACIL	BUENO	5		
25749	1	CL	8K	AUT-08	224	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE46A-BC	FACIL	BUENO			
25750	1	CL	8K	AUT-03	225	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	JNC-46-BC	FACIL	BUENO	5		
25751	1	CL	8K	AUT-08	226	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		JOHNSON	MNE46A-BC	FACIL	BUENO			
25752	1	CL	8K	AUT-03	227	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		AIRWELL	GC24RC	FACIL	BUENO	6,59	7,53	
25753	1	CL	8K	AUT-08	228	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		AIRWELL	STXM24	FACIL	BUENO			
25754	1	CL	8K	AUT-03	229	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	JNC-46-BC	FACIL	BUENO	5		
25755	1	CL	8K	AUT-08	230	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE46A-BC	FACIL	BUENO			
25756	1	CL	8K	AUT-03	231	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	JNC-46-BC	FACIL	BUENO	5		
25757	1	CL	8K	AUT-08	232	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		JOHNSON	MNE46A-BC	FACIL	BUENO			
25758	1	CL	8K	AUT-03	233	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	JNC-46-BC	FACIL	BUENO	5		
25759	1	CL	8K	AUT-08	234	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE46A-BC	FACIL	BUENO			
25760	1	CL	8K	AUT-03	235	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	JNC-46-BC	FACIL	BUENO	5		
25761	1	CL	8K	AUT-08	236	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		JOHNSON	MNE46A-BC	FACIL	BUENO			
25762	1	CL	8K	AUT-03	237	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GC24RC	FACIL	BUENO	6,59	7,53	
25763	1	CL	8K	AUT-08	238	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	STXLM4	FACIL	BUENO			
25764	1	CL	8K	AUT-03	239	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GC24RC	FACIL	BUENO	6,59	7,53	
25765	1	CL	8K	AUT-08	240	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	STXLM4	FACIL	BUENO			
25766	1	CL	8K	AUT-03	241	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	GC24RC	FACIL	BUENO	6,59	7,53	
25767	1	CL	8K	AUT-08	242	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	STXLM4	FACIL	BUENO			
27914	1	CL	8L	AUT-03	002	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	27914	GENERAL	AGS17UNBK	MALO	BUENO	4,7	5,4	
27914	1	CL	8L	AUT-08	001	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	27913	GENERAL	AGS17USBQ	FACIL	BUENO			
27915	1	CL	8L	AUT-03	004	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	27916	GENERAL	AGS17UNBK	MALO	BUENO	4,7	5,4	
27916	1	CL	8L	AUT-08	003	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	27915	GENERAL	AGS17USBQ	FACIL	BUENO			
27917	1	CL	8L	AUT-03	006	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	27918	GENERAL	AGS17UNBK	MALO	BUENO	4,7	5,4	
27918	1	CL	8L	AUT-08	005	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	27917	GENERAL	AGS17USBQ	BUENO	BUENO			
27919	1	CL	8L	AUT-03	008	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	27920	GENERAL	AGS17UNBK	MALO	BUENO	4,7	5,4	
27920	1	CL	8L	AUT-08	007	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	27919	GENERAL	AGS17USBQ	BUENO	BUENO			
27921	1	CL	8L	AUT-03	010	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	27922	GENERAL	AGS17UNBK	MALO	BUENO	4,7	5,4	
27922	1	CL	8L	AUT-08	009	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	27921	GENERAL	AGS17USBQ	BUENO	BUENO			
27923	1	CL	8L	AUT-03	012	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	27924	MITSUBISHI	SRCA08HNF	MALO	MALO	3,5	4,1	
27924	1	CL	8L	AUT-08	011	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	27923	MITSUBISHI	SRKA08HS	BUENO	BUENO			
27934	1	CL	8L	AUT-03	015	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	27935	CARRIER	42HQ6012	BUENO	BUENO			
27935	1	CL	8L	AUT-03	016	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	27934	CARRIER	38YL2C	MALO	BUENO	3,11		
27936	1	CL	8L	AUT-08	027	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	27937	GENERAL	AGS17USBQ	BUENO	BUENO			
27937	1	CL	8L	AUT-03	028	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	27936	GENERAL	AGS17UNBQ	FACIL	BUENO	4,7	5,4	
27938	1	CL	8L	AUT-08	031	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	27939	GENERAL	AGS17USBQ	BUENO	BUENO			
27939	1	CL	8L	AUT-03	032	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA ALTA	27938	GENERAL	AGS17UNBQ	FACIL	BUENO	4,7	5,4	
27940	1	CL	8L	AUT-08	029	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	27941	CARRIER	42HQ6012	BUENO	BUENO			
27941	1	CL	8L	AUT-03	030	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA ALTA	27940	CARRIER	38YL-RC	MALO	BUENO	2,35		
27943	1	CL	8L	AUT-08	025	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	27944	GENERAL	AGS17USBQ	BUENO	BUENO			
27944	1	CL	8L	AUT-03	026	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA ALTA	27943	GENERAL	AGS17UNBQ	FACIL	BUENO	4,7	5,4	
27995	1	CL	8L	AUT-03	040	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	27796	CARRIER	38YL-091	MALO	BUENO	2,35		
27996	1	CL	8L	AUT-08	039	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	27995	CARRIER	42HQ6012	BUENO	BUENO			
27998	1	CL	8L	AUT-08	013	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	27999	MITSUBISHI	SRKA08HSE	BUENO	BUENO			
27999	1	CL	8L	AUT-03	014	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	27998	MITSUBISHI	SRCA08HNF	MALO	BUENO	3,5		
28094	1	CL	8L	AUT-08	035	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	28095	GENERAL	AGS17USBQ	BUENO	BUENO			
28096	1	CL	8L	AUT-03	036	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA ALTA	28095	GENERAL	AGS17UNBK	FACIL	BUENO	4,7	5,4	
28095	1	CL	8L	AUT-03	036	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA ALTA	28094	GENERAL	AGS17UNBQ	FACIL	BUENO	4,7	5,4	
28095	1	CL	8L	AUT-08	023	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	28096	GENERAL	AGS17USBQ	BUENO	BUENO			
28793	1	CL	8L	AUT-03	020	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	28794	GENERAL	AGS17UNBK	MALO	BUENO	4,7	5,4	
28794	1	CL	8L	AUT-08	019	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	28793	GENERAL	AGS17USBQ	BUENO	BUENO			
28795	1	CL	8L	AUT-03	018	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	28796	GENERAL	AGS17USNBK	MALO	BUENO	4,7	5,4	
28796	1	CL	8L	AUT-08	017	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	28795	GENERAL	AGS17USBQ	BUENO	BUENO	4,7	5,4	
28797	1		8L							MITSUBISHI	SRCA08HE					
28798	1	CL	8L	AUT-08	023	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	28799	MITSUBISHI	SRKA08ASVFLS	BUENO	BUENO			
28799	1	CL	8L	AUT-03	024	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	28798	MITSUBISHI	SRCA08HNF	MALO	BUENO	3,2		
28800	1	CL	8L	AUT-08	021	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	28801	GENERAL	AGS17USBQ	MALO	BUENO			
28800	1		8L			UDAD .INT EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PLANTA BAJA		GENERAL	AGS17USBQ					
28801	1	CL	8L	AUT-03	022	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	28800	GENERAL	AGS17UNBQ	MALO	BUENO	4,7	5,4	
28801	1		8L			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUBIERTA		GENERAL	AGS17UNBQ			4,7	5,4	
28843	1		8L			UDAD .INT EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA	28888	GENERAL	AGS17USBQ	BUENO	BUENO			
28843	1		8L			UDAD .INT EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		GENERAL	AGS17USBQ					
28888	1	CL	8L	AUT-03	038	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA ALTA	28843	GENERAL	AGS17UNBQ	FACIL	BUENO			
29871	1		8L			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		PRIMERA PLANTA		GENERAL						
29872	1	CL	8L	AUT-08	060	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS		29873	GENERAL	ASH12USCCW	BUENO	BUENO	2,5		
29873	1	CL	8L	AUT-03	049	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	29872	GENERAL	AOH12USCC	DIFICIL	BUENO	3,25	3,8	

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA																
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)	
29874	1	CL	8L	AUT-08	057	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	29875	GENERAL	ASY9USCCW	BUENO	BUENO	1,9		
29875	1	CL	8L	AUT-03	048	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	29874	GENERAL	AOH9USCC	DIFICIL	BUENO	2,6	2,95	
29876	1	CL	8L	AUT-08	056	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	29877	GENERAL	ASY9USCCW	BUENO	BUENO	1,9		
29877	1	CL	8L	AUT-03	047	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	29876	GENERAL	AOY9UFCC	DIFICIL	BUENO	2,6	2,95	
29878	1	CL	8L	AUT-08	051	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	29879	GENERAL	AOH12USCCW	BUENO	BUENO	2,5		
29879	1	CL	8L	AUT-03	046	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	29878	GENERAL	AOH12USCC	DIFICIL	BUENO	3,25	3,8	
29880	1	CL	8L	AUT-08	050	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	29881	GENERAL	AOH12USCCW	BUENO	BUENO	2,5		
29881	1	CL	8L	AUT-03	045	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	29880	GENERAL	AOH12USCC	DIFICIL	BUENO	3,25	3,8	
29882	1	CL	8L	AUT-08	052	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	29883	GENERAL	ASH12R3ICW	BUENO	BUENO	2,5		
29883	1	CL	8L	AUT-03	044	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	29882	GENERAL	AOH12R3IC	DIFICIL	BUENO	3,25	3,8	
29884	1	CL	8L	AUT-08	059	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	29885	GENERAL	ASY9USCCW	BUENO	BUENO	1,9		
29885	1	CL	8L	AUT-03	042	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	29884	GENERAL	AOY9UFCC	DIFICIL	BUENO	2,6	2,95	
29886	1	CL	8L	AUT-08	058	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	29887	GENERAL	ASY9USCCW	BUENO	BUENO	1,9		
29887	1	CL	8L	AUT-03	043	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	29886	GENERAL	AOY9UFCC	DIFICIL	BUENO	2,6	2,95	
29888	1	CL	8L	AUT-08	055	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	29889	GENERAL	ASH12USCCW	BUENO	BUENO	2,5		
29889	1	CL	8L	AUT-03	039	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	29888	GENERAL	AOH12USCC	DIFICIL	BUENO	3,25	3,95	
29890	1	CL	8L	AUT-08	054	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	29891	GENERAL	ASH12USCCW	BUENO	BUENO	2,5		
29891	1	CL	8L	AUT-03	040	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	29890	GENERAL	AOH12USCC	DIFICIL	BUENO	3,25	3,95	
29892	1	CL	8L	AUT-08	053	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	29893	GENERAL	ASH12R3ICW	BUENO	BUENO	2,5		
29893	1	CL	8L	AUT-03	041	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	29892	GENERAL	AOH12R3IC	DIFICIL	BUENO	3,25	3,8	
31501	1	CL	8N			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		PLANTA BAJA		SAUNIER DUVAL	10-105HFKO			11,11	11,95	
31502	1	CL	8N			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA BAJA		SAUNIER DUVAL	10-105HKK					
31503	1	CL	8N			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		PLANTA BAJA		SAUNIER DUVAL	10-105HFKO			11,11	11,95	
31504	1	CL	8N			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA BAJA		SAUNIER DUVAL	10-105HKK					
31505	1	CL	8N			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		PLANTA BAJA		SAUNIER DUVAL	10-105HFKO			11,11	11,95	
31506	1	CL	8N			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA BAJA		SAUNIER DUVAL	10-105HKK					
31507	1	CL	8N			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		PLANTA BAJA		SAUNIER DUVAL	10-105HFKO			11,11	11,95	
31508	1	CL	8N			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA BAJA		SAUNIER DUVAL	10-105HKK					
31509	1	CL	8N			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		PLANTA BAJA		SAUNIER DUVAL	10-105HFKO			11,11	11,95	
31510	1	CL	8N			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA BAJA		SAUNIER DUVAL	10-105HKK					
31511	1	CL	8N			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		PLANTA BAJA		SAUNIER DUVAL	10-105HFKO			11,11	11,95	
31512	1	CL	8N			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA BAJA		SAUNIER DUVAL	10-105HKK					
31513	1	CL	8N			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		PLANTA BAJA		SAUNIER DUVAL	10-050HFKO			5,55	6,3	
31514	1	CL	8N			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA BAJA		SAUNIER DUVAL	10-050HFKO					
31515	1	CL	8N			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		PLANTA BAJA		SAUNIER DUVAL	10-050HFKO			5,55	6,3	
31516	1	CL	8N			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA BAJA		SAUNIER DUVAL	10-050HKK					
31517	1	CL	8N			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		PLANTA SOTANO		SAUNIER DUVAL	14-035HWO			3,4	3,7	
31518	1	CL	8N			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA BAJA		SAUNIER DUVAL	14-035HWO					
31519	1	CL	8N			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		PLANTA SOTANO		SAUNIER DUVAL	14-050HWO			5,1	5,6	
31520	1	CL	8N			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA BAJA		SAUNIER DUVAL	14-050HWO					
31521	1	CL	8N			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		PLANTA SOTANO		SAUNIER DUVAL	14-050HWO			5,1	5,6	
31522	1	CL	8N			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA BAJA		SAUNIER DUVAL	14-050HWO					
31523	1	CL	8N			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		PLANTA SOTANO		SAUNIER DUVAL	14-050HWO			5,1	5,6	
31524	1	CL	8N			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA BAJA		SAUNIER DUVAL	14-050HWO					
31525	1	CL	8N			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		PLANTA SOTANO		SAUNIER DUVAL	14-035HWO			3,4	3,7	
31526	1	CL	8N			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA BAJA		SAUNIER DUVAL	14-035HWO					
31527	1	CL	8N			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		PLANTA SOTANO		SAUNIER DUVAL	14-035HWO			3,4	3,7	
31528	1	CL	8N			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA SOTANO		SAUNIER DUVAL	14-035HWO	DIFICIL	BUENO	3,4	3,7	
31528	1	CL	8N			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA BAJA		SAUNIER DUVAL	14-035HWO					
31528	1	CL	8N			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA BAJA		SAUNIER DUVAL	14-035HWO					
31551	1	CL	8P			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUBIERTA		SAUNIER DUVAL	PURY-P250YHM-A	FACIL	BUENO	7,73	7,83	
31552	1	CL	8P			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA BAJA		SAUNIER DUVAL	PEFY-P32VMM	DIFICIL	BUENO	3,6	4	
31553	1	CL	8P			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA BAJA		SAUNIER DUVAL	PEFY-P25VMM	DIFICIL	BUENO	2,8	3,2	
31554	1	CL	8P			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA BAJA		SAUNIER DUVAL	PEFY-P25VMM	DIFICIL	BUENO	2,8	3,2	
31555	1	CL	8P			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA BAJA		SAUNIER DUVAL	PEFY-P200VMM	DIFICIL	BUENO	22,4	25	
31556	1	CL	8P			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUBIERTA		SAUNIER DUVAL	PURY-P600YSHM-A	FACIL	BUENO	19,64	20,83	
31557	1	CL	8P			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUBIERTA		SAUNIER DUVAL	PURY-P600YSHM-A	FACIL	BUENO	19,64	20,83	
31558	1	CL	8P			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA PRIMERA		SAUNIER DUVAL	PEFY-P125VMM	DIFICIL	BUENO	11,2	12,5	
31559	1	CL	8P			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA PRIMERA		SAUNIER DUVAL	PEFY-P140VMM	DIFICIL	BUENO	16	18	
31560	1	CL	8P			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA PRIMERA		SAUNIER DUVAL	PEFY-P125VMM	DIFICIL	BUENO	11,2	12,5	
31561	1	CL	8P			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA PRIMERA		SAUNIER DUVAL	PEFY-P125VMM	DIFICIL	BUENO	11,2	12,5	
31562	1	CL	8P			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUBIERTA		SAUNIER DUVAL	PUHZ-RP140VHA3	FACIL	BUENO			
31563	1	CL	8P			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA BAJA		SAUNIER DUVAL	PSA-RP140GA	FACIL	BUENO			
31564	1	CL	8P			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUBIERTA		SAUNIER DUVAL	PUHZ-RP140VHA3	FACIL	BUENO			
31565	1	CL	8P			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA BAJA		SAUNIER DUVAL	PSA-RP140GA	FACIL	BUENO			
31566	1	CL	8P			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUBIERTA		SAUNIER DUVAL	PURY-P800YSHM-A	FACIL	BUENO	29,75	27,64	
31567	1	CL	8P			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUBIERTA		SAUNIER DUVAL	PURY-P800YSHM-A	FACIL	BUENO	29,75	27,64	
31568	1	CL	8P			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA PRIMERA		SAUNIER DUVAL	PEFY-P125VMM	DIFICIL	BUENO	11,2	12,5	
31569	1	CL	8P			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA PRIMERA		SAUNIER DUVAL	PEFY-P140VMM	DIFICIL	BUENO	16	18	
31570	1	CL	8P			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA PRIMERA		SAUNIER DUVAL	PEFY-P200VMM	DIFICIL	BUENO	22,4	25	
31571	1	CL	8P			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA PRIMERA		SAUNIER DUVAL	PEFY-P100VMM	DIFICIL	BUENO	11,2	12,5	
31572	1	CL	8P			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA PRIMERA		SAUNIER DUVAL	PEFY-P125VMM	DIFICIL	BUENO	11,2	12,5	
31573	1	CL	8P			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA PRIMERA		SAUNIER DUVAL	PEFY-P40VMM	DIFICIL	BUENO	4,5	5	
31574	1	CL	8P			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA PRIMERA		SAUNIER DUVAL	PEFY-P125VMM	DIFICIL	BUENO	11,2	12,5	
31575	1	CL	8P			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA PRIMERA		SAUNIER DUVAL	PEFY-P125VMM	DIFICIL	BUENO	11,2	12,5	
31576	1	CL	8P			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA PRIMERA		SAUNIER DUVAL	PEFY-P50VMM	DIFICIL	BUENO	5,6	6,3	
31577	1	CL	8P			UDAD INT.EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA PRIMERA		SAUNIER DUVAL	PEFY-P50VMM	DIFICIL	BUENO	5,6	6,3	
31577	1	CL	8P			RECUPERADOR		PLANTA PRIMERA		SAUNIER DUVAL	LGH-RXS-E	DIFICIL	BUENO			
31578	1	CL	8P			RECUPERADOR		PLANTA PRIMERA		SAUNIER DUVAL	LGH-RXS-E	DIFICIL	BUENO			
31579	1	CL	8P			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUBIERTA		SAUNIER DUVAL	PUHZ-RP60VHA	FACIL	BUENO			

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA																
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)	
31580	1	CL	8P			UDAD INT. EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA BAJA		mitsubishi	PKA-RP60KAL	FACIL	BUENO			
31581	1	CL	8P			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		CUBIERTA		mitsubishi	SUZ-KA25VA	FACIL	BUENO	0,78	0,83	
31582	1	CL	8P			UDAD INT. EVAPORADORA FRIO DE TECHO		PLANTA PRIMERA		mitsubishi	SEZ-KD25VA	FACIL	BUENO			
31583	1	CL	8P			EXTRACTORES DE TECHO		PLANTA PRIMERA		sodeca	CIBD-2525-6M-1/3	DIFICIL	BUENO			
31584	1	CL	8P			EXTRACTORES DE TECHO		PLANTA PRIMERA		sodeca	CIBD-2525-6M-1/3	DIFICIL	BUENO			
31585	1	CL	8P			RECUPERADOR		PLANTA PRIMERA		mitsubishi	LGH-RXS-E	DIFICIL	BUENO			
31586	1	CL	8P			EXTRACTORES DE TECHO		PLANTA PRIMERA		sodeca	CIBD-2525-6M-1/3	DIFICIL	BUENO			
31587	1	CL	8P			EXTRACTORES DE TECHO		PLANTA PRIMERA		sodeca	CIBD-2525-6M-1/3	DIFICIL	BUENO			
31588	1	CL	8P			EXTRACTORES DE TECHO		PLANTA PRIMERA		sodeca	CIBD-2525-6M-1/3	DIFICIL	BUENO			
31589	1	CL	8P			EXTRACTORES DE TECHO		PLANTA PRIMERA		sodeca	CIBD-2525-6M-1/3	DIFICIL	BUENO			
26381	1	CL	8S	ENF-02	001	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	SOTANO		mcquay	ALSD 460,4XEST	FACIL	BUENO	1700		
26382	1	CL	8S	ENF-02	002	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	SOTANO		mcquay	ALSD 460,4XEST	FACIL	BUENO	1700		
26383	1	CL	8S	ENF-02	003	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	SOTANO		mcquay	ALSD 460,4XEST	FACIL	BUENO			
26384	1	CL	8S	VEX-01	001	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	SOTANO		REFLEX	REFLEXOMAT RG	FACIL	BUENO			
26385	1	CL	8S	VEX-01	002	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	SOTANO		REFLEX	REFLEXOMAT RG	FACIL	BUENO			
26386	1	CL	8S	VEX-01	003	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	SOTANO		REFLEX	REFLEXOMAT RF	FACIL	BUENO	1700		
26387	1	CL	8S	BOM-01	001	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		EMICA	EKN100/160	FACIL	BUENO			
26388	1	CL	8S	BOM-01	002	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		EMICA	EKN100/160	FACIL	BUENO			
26389	1	CL	8S	BOM-01	003	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		EMICA	EKN100/160	FACIL	BUENO			
26390	1	CL	8S	BOM-01	004	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		EMICA	EKN100/160	FACIL	BUENO			
26391	1	CL	8S	BOM-01	005	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		EMICA	EKN100/160	FACIL	BUENO			
26392	1	CL	8S	BOM-01	006	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		EMICA	EKN100/160	FACIL	BUENO			
26393	1	CL	8S	BOM-01	007	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		EMICA	EKN100/160	FACIL	BUENO			
26394	1	CL	8S	BOM-01	008	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		EMICA	EKN100/160	FACIL	BUENO			
26395	1	CL	8S	BOM-01	009	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		EMICA	EKN100/160	FACIL	BUENO			
26396	1	CL	8S	BOM-01	010	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		EMICA	EKN80/160	FACIL	BUENO			
26397	1	CL	8S	BOM-01	011	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		EMICA	EKN80/160	FACIL	BUENO			
26398	1	CL	8S	BOM-01	012	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		EMICA	EKN80/160	FACIL	BUENO			
26399	1	CL	8S	BOM-01	013	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		EMICA	EKN65/200	FACIL	BUENO			
26400	1	CL	8S	BOM-01	014	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		EMICA	EKN65/200	FACIL	BUENO			
26401	1	CL	8S	BOM-01	015	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		EMICA	EKN65/200	FACIL	BUENO			
26402	1	CL	8S	BOM-01	016	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		EMICA	EKN80/160	FACIL	BUENO			
26403	1	CL	8S	BOM-01	017	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		EMICA	EKN80/160	FACIL	BUENO			
26404	1	CL	8S	BOM-01	018	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		EMICA	EKN80/160	FACIL	BUENO			
26405	1	CL	8S	BOM-01	019	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		EMICA	EKN65/200	FACIL	BUENO			
26406	1	CL	8S	BOM-01	020	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		EMICA	EKN65/200	FACIL	BUENO			
26407	1	CL	8S	BOM-01	021	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		EMICA	EKN65/200	FACIL	BUENO			
26408	1	CL	8S	BOM-01	022	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		EMICA	EKN125/200	FACIL	BUENO			
26409	1	CL	8S	BOM-01	023	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		EMICA	EKN125/200	FACIL	BUENO			
26410	1	CL	8S	BOM-01	024	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		EMICA	EKN125/200	FACIL	BUENO			
26411	1	CL	8S	BOM-01	025	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		EMICA	EKN125/200	FACIL	BUENO			
26412	1	CL	8S	BOM-01	026	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		EMICA	EKN125/200	FACIL	BUENO			
26413	1	CL	8S	BOM-01	027	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		EMICA	EKN125/200	FACIL	BUENO			
26414	1	CL	8S	BOM-01	028	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		EMICA	EKN125/200	FACIL	BUENO			
26415	1	CL	8S	BOM-01	029	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		EMICA	EKN125/200	FACIL	BUENO			
26416	1	CL	8S	BOM-01	030	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SOTANO		EMICA	EKN125/200	FACIL	BUENO			
26417	1	CL	8S	CAL-04	001	CALDERA SOLO CALEFACCIÓN	CALDERAS	SOTANO		BUDERUS	LOGANO SE725/1600	FACIL	BUENO		1717	
26418	1	CL	8S	CAL-04	002	CALDERA SOLO CALEFACCIÓN	CALDERAS	SOTANO		BUDERUS	SE735	FACIL	BUENO		1717	
25768	1	CL	9A	AUT-13	001	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	PUHY-250YMF-C	FACIL	BUENO	28	31	
25769	1	CL	9A	AUT-07	002	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		mitsubishi	PLFY-P63VKM-A	FACIL	BUENO	6,1	40	
25770	1	CL	9A	AUT-07	003	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		mitsubishi	PLFY-P63VKM-A	FACIL	BUENO	7,1	40	
25771	1	CL	9A	AUT-07	004	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		mitsubishi	PLFY-P63VKM-A	FACIL	BUENO	8,1	40	
25772	1	CL	9A	AUT-07	005	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		mitsubishi	PLFY-P25VLM-D	FACIL	BUENO	2,2		
25773	1	CL	9A	AUT-13	006	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	PUHY-250YMF-C	FACIL	BUENO	28	31	
25774	1	CL	9A	AUT-07	007	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		mitsubishi	PLFY-P100VLM-D	FACIL	BUENO	11,7		
25775	1	CL	9A	AUT-07	008	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		mitsubishi	PLFY-P100VLM-D	FACIL	BUENO	11,7		
25776	1	CL	9A	AUT-07	009	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		mitsubishi	N/D	FACIL	BUENO	2,6		
25777	1	CL	9A	VEN-01	001	VENTILADOR	VENTILADORES	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO			
25778	1	CL	9A	VEN-01	002	VENTILADOR	VENTILADORES	PLANTA BAJA		N/D	N/D	FACIL	BUENO			
26041	1	CL	9A	VEN-02	003	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		ESCOCLIMA	BV 33/33	FACIL	BUENO			
26042	1	CL	9A	VEN-02	004	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		ESCOCLIMA	BV 33/33	FACIL	BUENO			
26043	1	CL	9A	VEN-02	005	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		ESCOCLIMA	BV 33/33	FACIL	BUENO			
26044	1	CL	9A	VEN-02	006	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		ESCOCLIMA	BV 33/33	FACIL	BUENO			
26045	1	CL	9A	VEN-02	007	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		ESCOCLIMA	BV 33/33	FACIL	BUENO			
26046	1	CL	9A	VEN-02	008	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		ESCOCLIMA	BV 33/33	FACIL	BUENO			
26047	1	CL	9A	VEN-02	009	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		ESCOCLIMA	BV 33/33	FACIL	BUENO			
26048	1	CL	9A	VEN-02	010	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		ESCOCLIMA	BV 33/33	FACIL	BUENO			
26049	1	CL	9A	AUT-13	010	AUTONOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		mitsubishi	N/D	FACIL	BUENO			
26645	1	CL	9A	CAL-03	001	CALDERA SOLO ACS		PLANTA BAJA		FER	SEVENTEL	FACIL	BUENO		99	
26646	1	CL	9A	VEX-01	001	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	PLANTA BAJA		ZILMET	130-CAL-PRO	FACIL	BUENO			
26649	1	CL	9A	DEP-01	001	DEPOSITO ACUMULADOR	DEPOSITOS ACUMULADORES	PLANTA BAJA		IBERBOILERS	QAF	FACIL	BUENO			
26650	1	CL	9A	CAL-04	002	CALDERA SOLO CALEFACCION		PLANTA BAJA		FER	ECH05N36EL	FACIL	BUENO		36	
26651	1	CL	9A	VEX-01	002	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	PLANTA BAJA		ZILMET	130-CAL-PRO	FACIL	BUENO			
26653	1	CL	9A	BOM-01	004	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		GRUNDFOS	UPSD-32-50 180	FACIL	BUENO			
27955	1	CL	9A	BOM-01		BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		SEDICAL	SAP 25/8T					
27955	1	CL	9A			BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS		PLANTA BAJA		SEDICAL	SAP 25/8T					
27956	1	CL	9A	BOM-01		BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		SEDICAL	SAP 25/8T					
27956	1	CL	9A			BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS		PLANTA BAJA		SEDICAL	SAP 25/8T					
27957	1	CL	9A	BOM-01		BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		SEDICAL	SP 40/108					
27957	1	CL	9A			BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS		PLANTA BAJA		SEDICAL	SP 40/108					

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA																
CODIFICACIÓN UPI	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTOS	UBICACION	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)	
27958	1	CL	9A	BOM-01		BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		SEDICAL	N/D					
27958	1	CL	9A			BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS		PLANTA BAJA		SEDICAL						
27959	1	CL	9A	BOM-01		BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		SEDICAL	SAM30/145-0.2/K					
27959	1	CL	9A			BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS		PLANTA BAJA		SEDICAL	SAM30/145-0.2/K					
27960	1	CL	9A	BOM-01		BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		SEDICAL	SAM30/145-0.2/K					
27960	1	CL	9A			BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS		PLANTA BAJA		SEDICAL	SAM30/145-0.2/K					
27961	1	CL	9A	BOM-01		BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		SEDICAL	SP 50/12-B					
27961	1	CL	9A			BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS		PLANTA BAJA		SEDICAL	SP 50/12-B					
27986	1	CL	9A	AUT-03	012	CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PUHN-P01YGM-A	FACIL	BUENO	0	0	
27986	1	CL	9A	AUT-09	011	EVAPORADORA FRIO CALOR MURAL		CUBIERTA		MTSUBISHI	PUHN-P01YGM-A	FACIL	BUENO	14	16	
27987	1	CL	9A	AUT-03	013	CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MTSUBISHI	PUHY-P800Y6M-A	FACIL	BUENO	90	100	
27987	1	CL	9A	AUT-08	011	EVAPORADORA FRIO CALOR MURAL		CUBIERTA		MTSUBISHI	PUHN-P01YGM-A	FACIL	BUENO	14	16	
27988	1	CL	9A	AUT-08	011	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI	PCFY-P125VGM	FACIL	BUENO	14	16	
27988	1	CL	9A	AUT-08	011	EVAPORADORA FRIO CALOR MURAL		PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI	PCFY-P125VGM	FACIL	BUENO	14	16	
27989	1	CL	9A	AUT-08	012	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI	PCFY-P125VGM	FACIL	BUENO	14	16	
27989	1	CL	9A	AUT-08	012	EVAPORADORA FRIO CALOR MURAL		PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI	PCFY-P125VGM	FACIL	BUENO	14	16	
27990	1	CL	9A	AUT-08	011	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI	PCFY-P125VGM	FACIL	BUENO	14	16	
27990	1	CL	9A	AUT-08	011	EVAPORADORA FRIO CALOR MURAL		PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI	PCFY-P125VGM	FACIL	BUENO	14	16	
27991	1	CL	9A	AUT-08	011	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI	PCFY-P125VGM	FACIL	BUENO	14	16	
27991	1	CL	9A	AUT-08	011	EVAPORADORA FRIO CALOR MURAL		PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI	PCFY-P125VGM	FACIL	BUENO	14	16	
27992	1	CL	9A	AUT-08	011	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI	PCFY-P125VGM	FACIL	BUENO	14	16	
27992	1	CL	9A	AUT-08	011	EVAPORADORA FRIO CALOR MURAL		PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI	PCFY-P125VGM	FACIL	BUENO	14	16	
27993	1	CL	9A	AUT-08	011	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI	PCFY-P125VGM	FACIL	BUENO	14	16	
27993	1	CL	9A	AUT-08	011	EVAPORADORA FRIO CALOR MURAL		PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI	PCFY-P125VGM	FACIL	BUENO	14	16	
27994	1	CL	9A	AUT-08	011	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI	PCFY-P125VGM	FACIL	BUENO	14	16	
27994	1	CL	9A	AUT-08	011	EVAPORADORA FRIO CALOR MURAL		PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI	PCFY-P125VGM	FACIL	BUENO	14	16	
28496	1	CL	9A			VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	PLANTA BAJA		SEDICAL						
28496	1	CL	9A			VASO DE EXPANSIÓN		PLANTA BAJA		SEDICAL						
28497	1	CL	9A	DESCAL		DESCALCIFICADOR	DESCALCIFICADORES	TRINQUET PLANTA BAJA		CULLIGAN-GUILLEM	07015095T PA 06	FACIL	BUENO			
28497	1	CL	9A	DESCAL		DESCALCIFICADOR		TRINQUET PLANTA BAJA		CULLIGAN-GUILLEM	07015095T PA 06	FACIL	BUENO			
28498	1	CL	9A	CAL-04	002	CALDERA A GAS	CALDERAS	PLANTA BAJA		BUDERUS	SEVEN 7 EL	FACIL	BUENO		257	
28498	1	CL	9A			CALDERA		PLANTA BAJA		BUDERUS	LOGANO GECIS					
28499	1	CL	9A	BOM-01		BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	PLANTA BAJA		SEDICAL	SP 50/12-B					
28499	1	CL	9A			BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS		PLANTA BAJA		SEDICAL	SP 50/12-B					
28791	1	CL	9A	AUT-03	012	CONDENSADORA CITY MULTI		CUBIERTA		MTSUBISHI	PUHY-P800Y6M-A	FACIL	BUENO	90	100	
28792	1	CL	9A	AUT-03	013	CONDENSADORA CITY MULTI		CUBIERTA		MTSUBISHI	PUHY-P800Y6M-A	FACIL	BUENO	90	100	
30711	1	CL	9A	AUT-09	011	EVAPORADORA FRIO CALOR MURAL		PLANTA BAJA		MTSUBISHI	PEFY-P100VMM-A	FACIL	BUENO	14	16	
25779	1	CL	9B	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YL-09C	FACIL	BUENO	2,35		
25780	1	CL	9B	AUT-08	002	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42HOG009	FACIL	BUENO	2,35	2,74	
25781	1	CL	9B	AUT-03	003	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YL-09C	FACIL	BUENO	2,35		
25782	1	CL	9B	AUT-08	004	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	42HOG009	FACIL	BUENO	2,35	2,74	
25783	1	CL	9B	AUT-03	005	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YL-09C	FACIL	BUENO	2,35		
25784	1	CL	9B	AUT-08	006	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42HOG009	FACIL	BUENO	2,35	2,74	
25785	1	CL	9B	AUT-03	007	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YL-07C-703EJ-40	FACIL	BUENO	2,02		
25786	1	CL	9B	AUT-08	008	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	42PHQ007P	FACIL	BUENO	2,28	2,33	
25787	1	CL	9B	AUT-03	009	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YLOG018	FACIL	BUENO	4,79		
25788	1	CL	9B	AUT-08	010	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	42HOG0018	FACIL	BUENO	4,79	5,1	
25789	1	CL	9B	AUT-03	011	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		GENERAL	AOG24EMD	FACIL	BUENO			
25790	1	CL	9B	AUT-08	012	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AOG24EMD	FACIL	BUENO			
25791	1	CL	9B	AUT-03	013	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		GENERAL	AOH14RGD	FACIL	BUENO			
25792	1	CL	9B	AUT-08	014	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AOH14RGD	FACIL	BUENO			
25793	1	CL	9B	AUT-03	015	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YLOG018	FACIL	BUENO	4,79		
25794	1	CL	9B	AUT-08	016	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	42HOG0018	FACIL	BUENO	4,79	5,1	
25795	1	CL	9B	AUT-03	017	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YLOG018	FACIL	BUENO	4,79		
25796	1	CL	9B	AUT-08	018	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42HOG0018	FACIL	BUENO	4,79	5,1	
25797	1	CL	9B	AUT-03	019	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YLOG018	FACIL	BUENO	4,79		
25798	1	CL	9B	AUT-08	020	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	42HOG0018	FACIL	BUENO	4,79	5,1	
25799	1	CL	9B	AUT-03	021	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YL-09C	FACIL	BUENO	2,35		
25800	1	CL	9B	AUT-08	022	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42HOG009	FACIL	BUENO	2,35	2,74	
25801	1	CL	9B	AUT-03	023	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YLOG018	FACIL	BUENO	4,79		
25802	1	CL	9B	AUT-08	024	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	42HOG0018	FACIL	BUENO	4,79	5,1	
25803	1	CL	9B	AUT-03	025	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YLOG018	FACIL	BUENO	4,79		
25804	1	CL	9B	AUT-08	026	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42HOG0018	FACIL	BUENO	4,79	5,1	
25805	1	CL	9B	AUT-03	027	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YLOG018	FACIL	BUENO	4,79		
25806	1	CL	9B	AUT-08	028	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	42HOG0018	FACIL	BUENO	4,79	5,1	
25807	1	CL	9B	AUT-03	029	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YLOG018	FACIL	BUENO	4,79		
25808	1	CL	9B	AUT-08	030	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	42HOG0018	FACIL	BUENO	4,79	5,1	
25809	1	CL	9B	AUT-03	031	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YLOG018	FACIL	BUENO	4,79		
25810	1	CL	9B	AUT-08	032	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42HOG0018	FACIL	BUENO	4,79	5,1	
25811	1	CL	9B	AUT-03	033	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YLOG018	FACIL	BUENO	4,79		
25812	1	CL	9B	AUT-08	034	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	42HOG0018	FACIL	BUENO	4,79	5,1	
25813	1	CL	9B	AUT-03	035	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YL-07C-703EJ-40	FACIL	BUENO	2,02		
25814	1	CL	9B	AUT-08	036	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	42PHQ007P	FACIL	BUENO	2,28	2,33	
25815	1	CL	9B	AUT-03	037	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YL-09C	FACIL	BUENO	2,35		
25816	1	CL	9B	AUT-08	038	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	42HOG009	FACIL	BUENO	2,35	2,74	
25817	1	CL	9B	AUT-03	039	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YL-09C	FACIL	BUENO	2,35		
25818	1	CL	9B	AUT-08	040	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42HOG009	FACIL	BUENO	2,35	2,74	
25819	1	CL	9B	AUT-03	041	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YLOG018	FACIL	BUENO	4,79		
25820	1	CL	9B	AUT-08	042	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42HOG0018	FACIL	BUENO	4,79	5,1	
25821	1	CL	9B	AUT-03	043	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YL-09C	FACIL	BUENO	2,35		

PLIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS – Servei de Manteniment - Universitat Politècnica de València. - 230

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALORÍFICA(kw)
25902	1	CL	9B	AUT-08	124	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	42PHQ007P	FACIL	BUENO	2,28	2,33
25903	1	CL	9B	AUT-03	125	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		GENERAL	AOG25RNL	FACIL	BUENO	6,95	7,05
25904	1	CL	9B	AUT-08	126	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AOG25RNL	FACIL	BUENO	6,95	7,05
25905	1	CL	9B	AUT-03	127	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YLOG018	FACIL	BUENO	4,79	
25906	1	CL	9B	AUT-08	128	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	42HOG0018	FACIL	BUENO	4,79	5,1
25907	1	CL	9B	AUT-03	129	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YLOG018	FACIL	BUENO	4,79	
25908	1	CL	9B	AUT-08	130	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42HOG0018	FACIL	BUENO	4,79	5,1
25909	1	CL	9B	AUT-03	131	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YL-09C	FACIL	BUENO	2,35	
25910	1	CL	9B	AUT-08	132	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42HOG009	FACIL	BUENO	2,35	2,74
25911	1	CL	9B	AUT-03	133	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YL-09C	FACIL	BUENO	2,35	
25912	1	CL	9B	AUT-08	134	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	42HOG009	FACIL	BUENO	2,35	2,74
25913	1	CL	9B	AUT-03	135	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YLOG018	FACIL	BUENO	4,79	
25915	1	CL	9B							CARRIER					
25916	1	CL	9B	AUT-08	138	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	42HOG009	FACIL	BUENO	2,35	2,74
25917	1	CL	9B	AUT-03	139	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YL-09C-703	FACIL	BUENO	1,22	
25919	1	CL	9B							CARRIER	38YL-09C-703EJ-40			1,22	
25920	1	CL	9B	AUT-08	142	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	42HOG009	FACIL	BUENO	2,35	2,74
25921	1	CL	9B	AUT-03	143	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YL-09C	FACIL	BUENO	2,35	
25923	1	CL	9B	AUT-03	145	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YL-09C	FACIL	BUENO	2,35	
25924	1	CL	9B	AUT-08	146	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	42HOG009	FACIL	BUENO	2,35	2,74
25925	1	CL	9B	AUT-03	147	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YLOG018	FACIL	BUENO	4,79	
25926	1	CL	9B	AUT-07	148	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	40GKX018-703-40	FACIL	BUENO	4,7	4,7
25927	1	CL	9B	AUT-03	149	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YLOG018	FACIL	BUENO	4,79	
25929	1	CL	9B							CARRIER	38YL018			2,22	
25930	1	CL	9B	AUT-07	152	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	40GKX018-703-40	FACIL	BUENO	4,7	4,7
25931	1	CL	9B	AUT-03	153	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YLOG018	FACIL	BUENO	4,79	
25932	1	CL	9B	AUT-07	154	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	40GKX018-703-40	FACIL	BUENO	4,7	4,7
25933	1	CL	9B	AUT-03	155	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YLOG018	FACIL	BUENO	4,79	
25935	1	CL	9B							CARRIER	38YL018			2,22	
25938	1	CL	9B	AUT-08	160	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	42HOG012	FACIL	BUENO		
25939	1	CL	9B	AUT-03	161	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YL-012C	FACIL	BUENO	1,22	3,8
25943	1	CL	9B	AUT-03	165	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YL-09C	FACIL	BUENO	2,35	
25945	1	CL	9B	AUT-03	167	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YL-012C	FACIL	BUENO	1,22	3,8
25947	1	CL	9B	AUT-03	169	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YL-09C	FACIL	BUENO	2,35	
25948	1	CL	9B	AUT-08	170	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42HOG009	FACIL	BUENO	2,35	2,74
25949	1	CL	9B	AUT-03	171	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YL-09C	FACIL	BUENO	2,35	
25950	1	CL	9B	AUT-08	172	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	42HOG009	FACIL	BUENO	2,35	2,74
25951	1	CL	9B	AUT-03	173	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YL-09C	FACIL	BUENO	2,35	
25953	1	CL	9B	AUT-03	175	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YL-09C	FACIL	BUENO	2,35	
25954	1	CL	9B	AUT-08	176	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	42HOG009	FACIL	BUENO	2,35	2,74
25955	1	CL	9B	AUT-03	177	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YL-07C-703EJ-40	FACIL	BUENO	0,95	
25957	1	CL	9B							CARRIER	38YL-09C-703GJ-40			1,22	
25959	1	CL	9B							CARRIER	38YL-09C-703EJ-40			1,22	
25960	1	CL	9B	AUT-08	182	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	42PHQ007P	FACIL	BUENO	2,28	2,33
25961	1	CL	9B	AUT-03	183	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YL-07C-703EJ-40	FACIL	BUENO	2,02	
25965	1	CL	9B							CARRIER	38YL-07C-703GJ-40			0,95	
25967	1	CL	9B							CARRIER	38YL-07C-703EJ-40			0,95	
25970	1	CL	9B	AUT-08	192	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	42PHQ007P	FACIL	BUENO	2,28	2,33
25971	1	CL	9B	AUT-03	193	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YL-012C	FACIL	BUENO	3,5	3,8
25973	1	CL	9B							CARRIER	38YL-09C-703EJ-40			1,22	
25975	1	CL	9B							CARRIER	38YL-09C-703EJ-40			1,22	
25977	1	CL	9B	AUT-03	199	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YLOG018	FACIL	BUENO	4,79	
25979	1	CL	9B							CARRIER	38YL-09C-703EJ-40			1,22	
25980	1	CL	9B	AUT-08	202	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	42HOG009	FACIL	BUENO	2,35	2,74
25981	1	CL	9B	AUT-03	203	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YLOG018	FACIL	BUENO	4,79	
25983	1	CL	9B							CARRIER	3844-018			2,22	
25985	1	CL	9B							CARRIER	3844-018			2,22	
25987	1	CL	9B							CARRIER	38YL018			2,22	
25989	1	CL	9B												
25990	1	CL	9B	AUT-08	212	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	42PHQ007P	FACIL	BUENO	2,28	2,33
25991	1	CL	9B	AUT-03	213	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YLOG018	FACIL	BUENO	4,79	
25993	1	CL	9B							CARRIER	38YL-09C-703EJ-40			1,22	
25995	1	CL	9B							CARRIER	30YL018			2,22	
25997	1	CL	9B												
25999	1	CL	9B							CARRIER	38YL018			2,22	
26001	1	CL	9B												
26003	1	CL	9B							CARRIER	38YL018			2,22	
26005	1	CL	9B							CARRIER	38YL018			2,22	
26007	1	CL	9B							CARRIER	38YL18			2,22	
26009	1	CL	9B							CARRIER	38YL018			2,22	
26011	1	CL	9B							CARRIER	38YL018			2,22	
26013	1	CL	9B							CARRIER	38YL018			2,22	
26015	1	CL	9B							CARRIER	38YL018			2,22	
26017	1	CL	9B							CARRIER	38YL018			2,22	
26019	1	CL	9B							CARRIER	38YL018			2,22	
26021	1	CL	9B							CARRIER	38YL018			2,22	
26023	1	CL	9B							CARRIER	38YL-09C-703EJ-40			1,22	
26025	1	CL	9B							CARRIER	38YL-09C-706EJ-40			1,22	
26027	1	CL	9B	AUT-03	249	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YL-09C-703EJ-40	FACIL	BUENO	1,22	
26028	1	CL	9B	AUT-08	250	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BAJA		CARRIER	42HOG009	FACIL	BUENO	2,35	2,74

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)
26029	1	CL	9B	AUT-03	251	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YL-07C-703EJ-40	FACIL	BUENO	2,02	
26031	1	CL	9B												
26033	1	CL	9B	AUT-03	255	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	38YL-09C-703EJ-40	FACIL	BUENO	1,22	
26035	1	CL	9B							CARRIER	38YL-09C-703EJ-40			1,22	
26037	1	CL	9B							CARRIER				1,22	
26039	1	CL	9B	AUT-03	261	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		JOHNSON	MNE-20-BC	FACIL	BUENO	2,6	2,7
26040	1	CL	9B	AUT-08	262	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		JOHNSON	MNE-20-BC	FACIL	BUENO		
29180	1	CL	9B	AUT-08	263	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	30YV0095	MALO	BUENO	2,5	3,15
29181	1	CL	9B	AUT-03	264	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42NQV0095	FACIL	BUENO	2,5	3,15
29182	1	CL	9B	AUT-08	265	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	30YV0095	MALO	BUENO	2,5	3,15
29183	1	CL	9B	AUT-03	266	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42NQV0095	FACIL	BUENO	2,5	3,15
29184	1	CL	9B	AUT-08	267	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	30YV0095	MALO	BUENO	2,5	3,15
29185	1	CL	9B	AUT-03	268	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42NQV0095	FACIL	BUENO	2,5	3,15
29186	1	CL	9B	AUT-08	269	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO		CARRIER	30YV0095	MALO	BUENO	2,5	3,15
29187	1	CL	9B	AUT-03	270	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42NQV0095	FACIL	BUENO	2,5	3,15
30334	1	CL	9B		205	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA	30333	MITSUBISHI	PKA-RP60HAL	BUENO	BUENO	41,8	
SIN CODIGO	1	CL	9B							CARRIER	38XP-050H7			2,75	
UPV	1	CL	9B							CARRIER	38YY-018G			2,43	
	1	CL	9B							CARRIER	38YY-018G			2,43	
	1	CL	9B							TOSHIBA	TAJ-16SANZE				
	1	CL	9B							CARRIER	38NYV0095			3,15	
	1	CL	9B							CARRIER	38NYV0095			3,15	
	1	CL	9B							CARRIER	38YY-018G			2,43	
	1	CL	9B							CARRIER	38YY-018G			2,43	
	1	CL	9B							CARRIER	38YY-018G			2,43	
	1	CL	9B							CARRIER	38YY-018G			2,43	
	1	CL	9B							CARRIER	38YY-018G			2,43	
	1	CL	9B							CARRIER	38YY-018G			2,43	
	1	CL	9B							CARRIER	38YY-018G			2,43	
	1	CL	9B							CARRIER	38YY-018G			2,43	
	1	CL	9B							CARRIER	38YY-018G			2,43	
	1	CL	9B							CARRIER	38YY-018G			2,43	
	1	CL	9B							TOSHIBA	RAV-JM563AT-E			2,49	
	1	CL	9B							CARRIER	38YP-012			3,8	
	1	CL	9B							CARRIER	38YP-012			3,8	
	1	CL	9B							CARRIER	38NYV025M			3,2	
	1	CL	9B							CARRIER	38NYV00953			3,15	
	1	CL	9B							CARRIER	38YP-012			3,5	
	1	CL	9B							CARRIER	38YP-012			3,5	
	1	CL	9B								30NL-09C-703EJ-40				
	1	CL	9B							CARRIER	38YP-012			3,5	3,8
	1	CL	9B							CARRIER	38YP-012			3,5	3,8
	1	CL	9B							CARRIER	38NYV025M			2,5	3,2
	1	CL	9B							CARRIER	38NYV-0095			3,15	
	1	CL	9B							CARRIER	38NYV-0095			3,15	
	1	CL	9B							CARRIER	38NYV-0095			3,15	
	1	CL	9B								30YL018				
	1	CL	9B							CARRIER	38NYV-0095			3,15	
	1	CL	9B							CARRIER	38NYV-0095			3,15	
	1	CL	9B							CARRIER	38NYV-0095			3,15	
	1	CL	9B							CARRIER	38NYV-0095			3,15	
	1	CL	9B							CARRIER	38NYV-0095			3,15	
	1	CL	9B							CARRIER	38NYV-0095			3,15	
	1	CL	9B							CARRIER	38NYV-012			4,15	
	1	CL	9B							CARRIER	38NYV035M			4,2	
	1	CL	9B							CARRIER	38NYV035M			4,2	
28996	1		9B1			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SOTANO		CARRIER					
28997	1		9B1			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		CARRIER					
25914			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		GENERAL	AOG25RNL			6,95	7,05
25918			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		CARRIER	42HOG009				
25934			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	42HOG009			2,35	2,74
25936			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	42HOG0018			4,79	5,1
25944			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		CARRIER	42HOG0018			4,79	5,1
25946			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	42HOG0018			4,79	5,1
25952			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	42HOG0018			4,79	5,1
25956			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	42HOG012				
25958			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	42HOG009			2,35	2,74
25962			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	42HOG009			2,35	2,74
25963			9B2			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SOTANO		CARRIER	38YL-09C				
25964			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		CARRIER	42HOG009			2,35	2,74
25966			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	42PHQ007P			2,28	2,33
25968			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	42PHQ007P			2,28	2,33
25974			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	42PHQ007P			2,28	2,33
25976			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	42PHQ007P			2,28	2,33
25978			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		CARRIER	42PHQ007P			2,28	2,33
25982			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		CARRIER	42HOG012				
25984			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		CARRIER	42HOG012				
25986			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		CARRIER	42HOG009			2,35	2,74
25988			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	42HOG0018			4,79	5,1
25992			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		CARRIER	42HOG0018			4,79	5,1
25994			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		CARRIER	42HOG0018			4,79	5,1

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
25996			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	42HOG0018			4,79	5,1
26000			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		CARRIER	42PHQ007P			2,28	2,33
26004			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		CARRIER	42HOG009			2,35	2,74
26006			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	42HOG0018			4,79	5,1
26008			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		CARRIER	42PHQ007P			2,28	2,33
26010			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		CARRIER	42HOG009			2,35	2,74
26012			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		CARRIER	42HOG0018			4,79	5,1
26014			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		CARRIER	42HOG009			2,35	2,74
26016			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	42HOG0018			4,79	5,1
26018			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	42HOG0018			4,79	5,1
26020			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	42HOG0018			4,79	5,1
26022			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		CARRIER	42HOG0018			4,79	5,1
26024			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	42HOG0018			4,79	5,1
26026			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		CARRIER	42HOG0018			4,79	5,1
26030			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	42HOG0018			4,79	5,1
26034			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	42PHQ007P			2,28	2,33
26036			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	42HOG009			2,35	2,74
26038			9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	42HOG009			2,35	2,74
29330	1		9B2			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SOTANO		CARRIER					
29331	1		9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	42NQV009S				
29332	1		9B2			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SOTANO		CARRIER					
29333	1		9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	42NQV009S				
29334	1		9B2			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SOTANO		CARRIER					
29335	1		9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	42NQV009S				
29336	1		9B2			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SOTANO		CARRIER					
29337	1		9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	40XP050IU				
29338	1		9B2			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SOTANO		CARRIER					
29339	1		9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	42NQV009S				
29340	1		9B2			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SOTANO		CARRIER					
29341	1		9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	40XP050IU				
29342	1		9B2			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SOTANO		CARRIER					
29343	1		9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	42NQV009S				
29344	1		9B2			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SOTANO		CARRIER					
29345	1		9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	40XP050IU				
29346	1		9B2			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SOTANO		CARRIER					
29347	1		9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	40XP050IU				
29348	1		9B2			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SOTANO		CARRIER					
29349	1		9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	42NQV009S				
29350	1		9B2			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SOTANO		CARRIER					
29351	1		9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		CARRIER	40XP050IU				
29352	1		9B2			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SOTANO		CARRIER					
29353	1		9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		CARRIER	40XP050IU				
29354	1		9B2			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SOTANO		CARRIER					
29355	1		9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		CARRIER	40XP050IU				
29356	1		9B2			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SOTANO		CARRIER					
29357	1		9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		CARRIER	40XP050IU				
29358	1		9B2			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SOTANO		CARRIER					
29359	1		9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		CARRIER	42NQV035M				
29360	1		9B2			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SOTANO		CARRIER					
29361	1		9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		CARRIER	42NQV035M				
29362	1		9B2			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SOTANO		CARRIER					
29363	1		9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	42NQV12S				
29364	1		9B2			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SOTANO		CARRIER					
29365	1		9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	42NQV009S				
29366	1		9B2			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SOTANO		CARRIER					
29367	1		9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	42NQV009S				
29368	1		9B2			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SOTANO		CARRIER					
29369	1		9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	42NQV009S				
29370	1		9B2			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SOTANO		CARRIER					
29371	1		9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	42NQV025M				
29372	1		9B2			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SOTANO		CARRIER					
29373	1		9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		CARRIER	40KMC018-7M-IU				
29374	1		9B2			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SOTANO		CARRIER					
29375	1		9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		CARRIER	40KMC018-7M-IU				
29376	1		9B2			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SOTANO		CARRIER					
29377	1		9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		CARRIER	40KMC018-7M-IU				
29378	1		9B2			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SOTANO		CARRIER					
29379	1		9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		CARRIER	40KMC018-7M-IU				
29380	1		9B2			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SOTANO		CARRIER					
29381	1		9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		CARRIER	40KMC018-7M-IU				
29382	1		9B2			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SOTANO		CARRIER					
29383	1		9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		CARRIER	40KMC018-7M-IU				
29384	1		9B2			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SOTANO		CARRIER					
29385	1		9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		CARRIER	40KMC018-7M-IU				
29386	1		9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		BAJA		CARRIER	42NQV009S				
29387	1		9B2			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SOTANO		CARRIER					
29388	1		9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		CARRIER					
29389	1		9B2			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SOTANO		CARRIER					
29390	1		9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		CARRIER					
29391	1		9B2			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SOTANO		CARRIER					

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
31597	1	CL	9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		TOSHIBA	RAV-SM562MUT-E			2,35	2,74
31598	1	CL	9B2			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SOTANO		TOSHIBA					
31599	1	CL	9B2			UDAD INT. EVAPORADORA FRI-CAL MURAL		PRIMERA PLANTA		CARRIER	42NQV0095			4,79	5,1
31600	1	CL	9B2			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE		SOTANO		CARRIER					
26050	1	CL	9C	ENF-02	001	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		MCQUAY	MHP161,2ST	FACIL	BUENO	514,6	559,9
26051	1	CL	9C	BOM-01	001	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS		CUBIERTA		SEDICAL	SDM100/290-7,5/K	FACIL	BUENO		
26052	1	CL	9C	BOM-01	002	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS		CUBIERTA		SEDICAL	SDM100/290-7,5/K	FACIL	BUENO		
26053	1	CL	9C	VEX-01	001	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	CUBIERTA		SEDICAL	REFLEX-G 1000	FACIL	BUENO		
26054	1	CL	9C	BOM-01	003	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS		CUBIERTA		SEDICAL	SDM100/290-7,5/K	FACIL	BUENO		
26055	1	CL	9C	BOM-01	004	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS		CUBIERTA		SEDICAL	SDM100/290-7,5/K	FACIL	BUENO		
26056	1	CL	9C	CLI-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		AIRLAN	ME 035	FACIL	BUENO		
26057	1	CL	9C	CLI-01	002	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		AIRLAN	ME 035	FACIL	BUENO		
26058	1	CL	9C	VEN-02	001	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		TECNIVEL	FDS-50	FACIL	BUENO		
26059	1	CL	9C	VEN-02	002	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		TECNIVEL	FDS-50	FACIL	BUENO		
26060	1	CL	9C	VEN-02	003	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		TECNIVEL	FDS-50	FACIL	BUENO		
26061	1	CL	9C	CLI-01	003	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		AIRLAN	ME 020	FACIL	BUENO		
26062	1	CL	9C	CLI-01	004	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		AIRLAN	ME 020	FACIL	BUENO		
26063	1	CL	9C	VEN-02	004	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		TECNIVEL	FDS-25	FACIL	BUENO		
26064	1	CL	9C	VEN-02	005	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		CHAYSOL	V700043	FACIL	BUENO		
26065	1	CL	9C	AUT-13	001	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		ROCA	N/D	FACIL	BUENO		
26066	3	CL	9C	AUT-07	002	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		ROCA	V71580-DF16A-2	FACIL	BUENO		
26067	4	CL	9C	ENF-02	002	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		ROCA	BRAW40E-38-C	FACIL	BUENO		
26068	5	CL	9C	FAN-01	001	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		AIRLAN	UCD-21P/C	FACIL	BUENO		
26069	6	CL	9C	FAN-01	002	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		AIRLAN	UCD-21P/C	FACIL	BUENO		
26070	7	CL	9C	FAN-01	003	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		AIRLAN	UCD-21P/C	FACIL	BUENO		
26071	8	CL	9C	FAN-01	004	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		AIRLAN	UCD-21P/C	FACIL	BUENO		
26072	9	CL	9C	FAN-01	005	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		AIRLAN	UCD-21P/C	FACIL	BUENO		
26073	10	CL	9C	FAN-01	006	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		AIRLAN	UCD-21P/C	FACIL	BUENO		
26074	11	CL	9C	FAN-01	007	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		AIRLAN	UCD-21P/C	FACIL	BUENO		
26075	12	CL	9C	FAN-01	008	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		AIRLAN	UCD-21P/C	FACIL	BUENO		
26076	13	CL	9C	FAN-01	009	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		AIRLAN	UCD-21P/C	FACIL	BUENO		
26077	14	CL	9C	FAN-01	010	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		AIRLAN	UCD-37P	FACIL	BUENO		
26078	15	CL	9C	FAN-01	011	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		AIRLAN	UCF-56	FACIL	BUENO		
26079	16	CL	9C	FAN-01	012	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		AIRLAN	UCD-21P/C	FACIL	BUENO		
26080	17	CL	9C	FAN-01	013	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		AIRLAN	UCD-21P/C	FACIL	BUENO		
26081	18	CL	9C	FAN-01	014	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		AIRLAN	UCD-15P/B	FACIL	BUENO		
26082	19	CL	9C	FAN-01	015	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		AIRLAN	UCD-21P/C	FACIL	BUENO		
26083	20	CL	9C	FAN-01	016	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		AIRLAN	UCD-15P/B	FACIL	BUENO		
26084	21	CL	9C	FAN-01	017	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		AIRLAN	UCD-21P/C	FACIL	BUENO		
26085	22	CL	9C	FAN-01	018	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		AIRLAN	UCD-15P/B	FACIL	BUENO		
26086	23	CL	9C	FAN-01	019	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		AIRLAN	UCD-21P/C	FACIL	BUENO		
26087	24	CL	9C	FAN-01	020	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		AIRLAN	UCD-15P/B	FACIL	BUENO		
26088	25	CL	9C	FAN-01	021	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		AIRLAN	UCD-21P/C	FACIL	BUENO		
26089	26	CL	9C	FAN-01	022	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		AIRLAN	UCD-15P/B	FACIL	BUENO		
26090	27	CL	9C	FAN-01	023	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		AIRLAN	UCD-21P/C	FACIL	BUENO		
26091	28	CL	9C	FAN-01	024	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		AIRLAN	UCD-15P/B	FACIL	BUENO		
26092	29	CL	9C	FAN-01	025	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		AIRLAN	UCD-21P/C	FACIL	BUENO		
26093	30	CL	9C	FAN-01	026	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		AIRLAN	UCD-15P/B	FACIL	BUENO		
26094	31	CL	9C	FAN-01	027	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		AIRLAN	UCD-21P/C	FACIL	BUENO		
26095	32	CL	9C	FAN-01	028	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		AIRLAN	UCD-15P/B	FACIL	BUENO		
26096	33	CL	9C	FAN-01	029	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		AIRLAN	UCD-21P/C	FACIL	BUENO		
26097	34	CL	9C	FAN-01	030	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		AIRLAN	UCD-21P/C	FACIL	BUENO		
26098	35	CL	9C	FAN-01	031	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		AIRLAN	UCD-21P/C	FACIL	BUENO		
26099	36	CL	9C	CLI-01	005	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		AIRLAN	V340MV0P1/S1	FACIL	BUENO		
26100	37	CL	9C	CLI-01	006	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		AIRLAN	V340MV0P1/S1	FACIL	BUENO		
26101	38	CL	9C	FAN-01	032	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		AIRLAN	UCD-21P/C	FACIL	BUENO		
26102	39	CL	9C	FAN-01	033	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		AIRLAN	UCD-21P/C	FACIL	BUENO		
26103	40	CL	9C	FAN-01	034	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		AIRLAN	UCD-21P/C	FACIL	BUENO		
26104	41	CL	9C	FAN-01	035	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		AIRLAN	UCD-21P/C	FACIL	BUENO		
26105	42	CL	9C	CLI-01	007	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOTANO		AIRLAN	UCF-76	FACIL	BUENO		
26106	43	CL	9C	FAN-01	036	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SOTANO		AIRLAN	UCD-28	FACIL	BUENO		
26107	44	CL	9C	CLI-01	008	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOTANO		AIRLAN	UCF-76	FACIL	BUENO		
26108	45	CL	9C	FAN-01	037	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SOTANO		AIRLAN	UCD-15P/B	FACIL	BUENO		
26109	46	CL	9C	FAN-01	038	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SOTANO		AIRLAN	UCD 28P	FACIL	BUENO		
27827	1	CL	9C	AUT-12		AUTÓNOMO COMPACTO FRIQ/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		ROCA YORK	BCH-1546-38	FACIL	BUENO		
28552	1	CL	9C	ENF-02	003	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		TRANE	ECXAN450G72C1	FACIL	BUENO		
28552	1	CL	9C			ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		TRANE	ECXAN450G72C1			52	
28778	1	CL	9C	CAL-04	002	CALDERA A GAS		CUBIERTA		A.O.SMITH	ADMR 40E	FACIL	BUENO		38
28779	1		9C			VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	CUBIERTA		REFLEX		FACIL	BUENO		
28780	1		9C			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	28781	ROCA YORK	YCA 26 TP	FACIL	BUENO	25,7	
28781	1		9C			UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	28780	ROCA YORK	UHS8TF16A-2	FACIL	BUENO	25,7	
28782	1		9C			UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO	28783	DAIKIN	MSZ-GC25VA	FACIL	BUENO		
28783	1		9C			UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO	28782-4	DAIKIN	MXZ-2A52VA	FACIL	BUENO	5,2	6,4
28784	1		9C			UNIDAD INTERIOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SOTANO	28783	DAIKIN	MSZ-GC25VA	FACIL	BUENO		
28785	1		9C			UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		FLAST	N/D	REGULAR	BUENO		
28791	1	CL	9C	DESCAL		DESCALCIFICADOR	DESCALCIFICADORES	SEGUNDA PLANTA		SORRIBES LUJAN	CR20 LOGIX	FACIL	BUENO		
28792	1	CL	9C	DESCAL		DESCALCIFICADOR	DESCALCIFICADORES	SEGUNDA PLANTA		SORRIBES LUJAN	255 LOGIX	FACIL	BUENO		
28870	1		9C			ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		ROCA	CXAN450STD			118,7	117,8
26111	1	CL	9D	ENF-02	001	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		CARRIER	30RH200 0010EE	FACIL	BUENO	179	194
26112	1	CL	9D	VEN-02	001	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S&P	TH2000	FACIL	BUENO		

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA																
CODIFICACIÓN UPI	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)	
26113	1	CL	9D	DEP-01	001	DEPOSITO ACUMULADOR	DEPÓSITOS ACUMULADORES	CUBIERTA		IDROGAS	AR1000	FACIL	BUENO			
26114	1	CL	9D	CLI-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		GER	MC-100-5372	FACIL	BUENO			
26115	1	CL	9D	VEN-02	002	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S&P	TH2000	FACIL	BUENO			
26116	1	CL	9D	VEN-02	003	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		S&P	TH2000	FACIL	BUENO			
26117	1	CL	9D	FAN-01	001	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TRANE	N/D	FACIL	BUENO			
26118	1	CL	9D	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		mitsubishi	MUC-13NV	FACIL	BUENO	3,7		
26119	1	CL	9D	AUT-04	002	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		mitsubishi	MCF-13NV	FACIL	BUENO	3,7		
26120	1	CL	9D	CLI-01	002	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		GER	MC-210-S272	FACIL	BUENO			
26121	1	CL	9D	FAN-01	002	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO			
26122	1	CL	9D	FAN-01	003	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		N/D	N/D	FACIL	BUENO			
26123	1	CL	9D	FAN-01	004	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		S&P	TD-2000/315	FACIL	BUENO			
26124	1	CL	9E	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG18RZAL	FACIL	BUENO	4,5		
26125	1	CL	9E	AUT-08	002	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	ABG18RGA-W	FACIL	BUENO	5,2	5,5	
26126	1	CL	9E	AUT-03	003	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOH9RSEC	FACIL	BUENO	2,75	3,35	
26127	1	CL	9E	AUT-08	004	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	ASH9RSECW	FACIL	BUENO			
26128	1	CL	9E	AUT-03	005	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOH7R5CC	FACIL	BUENO	2,05	2,3	
26129	1	CL	9E	AUT-08	006	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	N/D	FACIL	BUENO			
26130	1	CL	9E	AUT-03	007	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		FUJITSU	AOY13PNA	FACIL	BUENO	3,7	4,85	
26131	1	CL	9E	AUT-08	008	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		FUJITSU	ASY13PSA-W	FACIL	BUENO			
26132	1	CL	9E	AUT-03	009	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG18RZAL	FACIL	BUENO	4,5		
26133	1	CL	9E	AUT-08	010	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	ABG18RGA-W	FACIL	BUENO	5,2	5,5	
26134	1	CL	9E	AUT-03	011	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG20RZNL	FACIL	BUENO	5		
26135	1	CL	9E	AUT-08	012	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	ASG20RGN-W	FACIL	BUENO	5,5	5,65	
26136	1	CL	9E	AUT-03	013	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG17R8N	FACIL	BUENO	5		
26137	1	CL	9E	AUT-08	014	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	ASG17R5B	FACIL	BUENO	4,4	5	
26138	1	CL	9E	AUT-03	015	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		GENERAL	AOG17R8N	FACIL	BUENO	5		
26139	1	CL	9E	AUT-08	016	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		GENERAL	ASG17R5B-W	FACIL	BUENO	4,4	5	
23601	4	CL	A1	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	ID1	23602	PANASONIC	CU-140C03XP	BUENO	BUENO	13 KW	NO	
23602	4	CL	A1	AUT-04	002	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	ID1	23601	PANASONIC	CS-140T32JP	BUENO	BUENO	13 KW	NO	
23605	1	CL	A1	CAL-04	005	CALDERA SOLO CALEFACCIÓN	CALDERAS	CALDERAS	23606	FER	MARK S 404	FACIL	BUENO		470	
23606	1	CL	A1	QUE-01	006	QUEMADOR GASÓLEO	CALDERAS	CALDERAS	23605	BALTUR	BT 55 DSG	FACIL	BUENO		356/712	
23607	1	CL	A1	CAL-04	007	CALDERA SOLO CALEFACCIÓN	CALDERAS	CALDERAS	23608	FER	MARK S 404	FACIL	BUENO		470	
23608	1	CL	A1	QUE-01	008	QUEMADOR GASÓLEO	CALDERAS	CALDERAS	23607	BALTUR	BT 55 DSG	FACIL	BUENO		356/712	
23610	4	CL	A1	VEX-01	010	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	CALDERAS		IBAIONDO	250 CMF	BUENO	BUENO	NO	NO	
23611	4	CL	A1	VEX-01	011	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	CALDERAS		IBAIONDO	250 CMF	BUENO	BUENO	NO	NO	
23612	4	CL	A1	VEX-01	012	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	CALDERAS		IBAIONDO	250 CMF	BUENO	BUENO	NO	NO	
23613	4	CL	A1	BOM-01	013	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CALDERAS		GRUNDFOS	TYPE UPK 65-180 MODEL A	BUENO	BUENO			
23614	4	CL	A1	BOM-01	014	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CALDERAS		GRUNDFOS	TYPE UPS 65-180/F MODEL A	BUENO	BUENO			
23615	4	CL	A1	BOM-01	015	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CALDERAS		GRUNDFOS	TYPE UPSD 65-180/F MODEL A	BUENO	BUENO			
23616	4	CL	A1	BOM-01	016	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CALDERAS		GRUNDFOS	TYPE UPSD 65-180/F MODEL A	BUENO	BUENO			
23617	4	CL	A1	BOM-01	017	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CALDERAS		GRUNDFOS	TYPE UPC 65-180 MODEL E	BUENO	BUENO			
23618	4	CL	A1	BOM-01	018	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CALDERAS		GRUNDFOS	TYPE UPC 65-180 MODEL E	BUENO	BUENO			
23619	4	CL	A1	BOM-01	019	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CALDERAS		GRUNDFOS	TYPE UPK 65-120 MODEL A	BUENO	BUENO			
23620	4	CL	A1	BOM-01	020	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CALDERAS		GRUNDFOS	TYPE UPK 65-120 MODEL A	BUENO	BUENO			
23621	4	CL	A1	BOM-01	021	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CALDERAS		GRUNDFOS	TYPE UPSD 65-180/F MODEL A	BUENO	BUENO			
23622	4	CL	A1	BOM-01	022	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CALDERAS		GRUNDFOS	TYPE UPSD 65-180/F MODEL A	BUENO	BUENO			
23623	4	CL	A1	BOM-01	023	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CALDERAS		GRUNDFOS	TYPE UPSD 50-180/2	BUENO	BUENO			
23624	4	CL	A1	BOM-01	024	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CALDERAS		GRUNDFOS	TYPE UPSD 50-180/2	BUENO	BUENO			
23625	4	CL	A1	BOM-01	025	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CALDERAS		GRUNDFOS	TYPE UPSD 40-120/2	BUENO	BUENO			
23626	4	CL	A1	BOM-01	026	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CALDERAS		GRUNDFOS	TYPE UPSD 40-120/2	BUENO	BUENO			
23627	4	CL	A1	BOM-01	027	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CALDERAS		GRUNDFOS	TYPE UPS 50-180/2	BUENO	BUENO			
23628	4	CL	A1	BOM-01	028	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CALDERAS		GRUNDFOS	TYPE UPS 50-180/2	BUENO	BUENO			
23630	4	CL	A1	BOM-01	030	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	TERRAZA		GRUNDFOS	LPD 65-125/132 A-F-A-BOBE	BUENO	BUENO			
23631	4	CL	A1	BOM-01	031	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	TERRAZA		GRUNDFOS	LPD 65-125/132 A-F-A-BOBE	BUENO	BUENO			
23632	4	CL	A1	BOM-01	032	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	TERRAZA		GRUNDFOS	LPD 65-125/132 A-F-A-BOBE	BUENO	BUENO			
23633	4	CL	A1	BOM-01	033	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	TERRAZA		GRUNDFOS	LPD 65-125/132 A-F-A-BOBE	BUENO	BUENO			
23634	4	CL	A1	BOM-01	034	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	TERRAZA		GRUNDFOS	LPD 65-125/132 A-F-A-BOBE	BUENO	BUENO			
23635	4	CL	A1	BOM-01	035	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	TERRAZA		GRUNDFOS	LPD 65-125/132 A-F-A-BOBE	BUENO	BUENO			
23636	4	CL	A1	BOM-01	036	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	TERRAZA		GRUNDFOS	LPD 65-125/132 A-F-A-BOBE	BUENO	BUENO			
23637	4	CL	A1	BOM-01	037	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	TERRAZA		GRUNDFOS	LPD 65-125/132 A-F-A-BOBE	BUENO	BUENO			
23638	4	CL	A1	BOM-01	038	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	TERRAZA		GRUNDFOS	LPD 65-125/132 A-F-A-BOBE	BUENO	BUENO			
23639	4	CL	A1	BOM-01	039	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	TERRAZA		GRUNDFOS	LPD 65-125/132 A-F-A-BOBE	BUENO	BUENO			
23640	4	CL	A1	BOM-01	040	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	TERRAZA		GRUNDFOS	LMD 50-200/191 A-F-A-BUBE	BUENO	BUENO			
23641	4	CL	A1	BOM-01	041	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	TERRAZA		GRUNDFOS	LMD 50-200/191 A-F-A-BUBE	BUENO	BUENO			
23642	4	CL	A1	BOM-01	042	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	TERRAZA		GRUNDFOS	LMD 100-160/162 A-F-A-BUBE	BUENO	BUENO			
23643	4	CL	A1	BOM-01	043	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	TERRAZA		GRUNDFOS	LMD 100-160/162 A-F-A-BUBE	BUENO	BUENO			
23644	4	CL	A1	VEX-01	044	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	TERRAZA		IBAIONDO	250 CMF	BUENO	BUENO	NO	NO	
23645	4	CL	A1	ENF-01	045	ENFRIADORA SOLO FRIO AIRE AGUA	ENFRIADORAS	TERRAZA		CARRIER	30GX 160 901 EE	BUENO	BUENO	549	116GIBLE	
23646	4	CL	A1	FAN-02	046	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	1A3		CARRIER	42EM75F	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW	
23647	4	CL	A1	FAN-02	047	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	1A3		CARRIER	42EM75F	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW	
23648	4	CL	A1	FAN-02	048	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	1A3		CARRIER	42EM75F	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW	
23649	4	CL	A1	FAN-02	049	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	1A3		CARRIER	42EM75F	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW	
23650	4	CL	A1	FAN-02	050	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	1A2		CARRIER	42EM75F	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW	
23651	4	CL	A1	FAN-02	051	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	1A2		CARRIER	42EM75F	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW	
23652	4	CL	A1	FAN-02	052	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	1A1		CARRIER	42EM75F	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW	
23653	4	CL	A1	FAN-02	053	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	1A1		CARRIER	42EM75F	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW	
23654	4	CL	A1	FAN-02	054	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	1A1		CARRIER	42EM75F	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW	
23655	4	CL	A1	FAN-02	055	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	1D10		CARRIER	42EM45F	BUENO	SUCIO	2,55 KW	3,60 KW	
23656	4	CL	A1	FAN-02	056	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	1D10		CARRIER	42EM55F	BUENO	SUC			

CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	SERIE MAQUINA	COD. MAQUINA	SERIE CLASE MAQUINA	LÍNEA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIG (KW)	POTENCIA CALOR (KW)
23658	4	CL	A1	FAN-02	058	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	103		CARRIER	42EM33SF	BUENO	SUCIO	2,03 KW	2,85 KW
23659	4	CL	A1	FAN-02	059	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	104		CARRIER	42EM33SF	BUENO	SUCIO	2,03 KW	2,85 KW
23660	4	CL	A1	FAN-02	060	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	105		CARRIER	42EM33SF	BUENO	SUCIO	2,03 KW	2,85 KW
23661	4	CL	A1	FAN-02	061	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	106		CARRIER	42EM33SF	BUENO	SUCIO	2,03 KW	2,85 KW
23662	4	CL	A1	FAN-02	062	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	107		CARRIER	42EM33SF	BUENO	SUCIO	2,03 KW	2,85 KW
23663	4	CL	A1	FAN-02	063	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	108		CARRIER	42EM33SF	BUENO	SUCIO	2,03 KW	2,85 KW
23664	4	CL	A1	FAN-02	064	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	109		CARRIER	42EM55SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23665	4	CL	A1	FAN-02	065	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	109		CARRIER	42EM55SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23666	4	CL	A1	FAN-02	066	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	111		CARRIER	42EM75SF	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW
23667	4	CL	A1	FAN-02	067	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	111		CARRIER	42EM75SF	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW
23668	4	CL	A1	FAN-02	068	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	111		CARRIER	42EM75SF	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW
23669	4	CL	A1	FAN-02	069	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	112		CARRIER	42EM75SF	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW
23670	4	CL	A1	FAN-02	070	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	112		CARRIER	42EM75SF	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW
23671	4	CL	A1	FAN-02	071	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	112		CARRIER	42EM75SF	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW
23672	4	CL	A1	FAN-02	072	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	113		CARRIER	42EM55SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23673	4	CL	A1	FAN-02	073	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	113		CARRIER	42EM55SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23674	4	CL	A1	FAN-02	074	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	113		CARRIER	42EM55SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23675	4	CL	A1	FAN-02	075	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	114		CARRIER	42EM55SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23676	4	CL	A1	FAN-02	076	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	114		CARRIER	42EM55SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23677	4	CL	A1	FAN-02	077	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	114		CARRIER	42EM55SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23678	4	CL	A1	FAN-02	078	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	114		CARRIER	42EM55SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23679	4	CL	A1	FAN-02	079	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	2A1		CARRIER	42EM55SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23680	4	CL	A1	FAN-02	080	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	2A1		CARRIER	42EM55SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23681	4	CL	A1	FAN-02	081	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	2A1		CARRIER	42EM55SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23682	4	CL	A1	FAN-02	082	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	2A2		CARRIER	42EM55SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23683	4	CL	A1	FAN-02	083	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	2A2		CARRIER	42EM55SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23684	4	CL	A1	FAN-02	084	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	2A2		CARRIER	42EM55SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23685	4	CL	A1	FAN-02	085	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	2A2		CARRIER	42EM55SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23686	4	CL	A1	FAN-02	086	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	2A3		CARRIER	42EM33SF	BUENO	SUCIO	2,03 KW	2,85 KW
23687	4	CL	A1	FAN-02	087	FAN-COIL DE SUELO									

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	CLASE MAQUINARIO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA (KW)	POTENCIA CALORÍFICA
23738	4	CL	A1	FAN-02	138	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	3L1		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23739	4	CL	A1	FAN-02	139	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	3L1		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23740	4	CL	A1	FAN-02	140	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	3L2		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23741	4	CL	A1	FAN-02	141	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	3L2		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23742	4	CL	A1	FAN-02	142	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	3L2		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23743	4	CL	A1	FAN-02	143	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	3L3		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23744	4	CL	A1	FAN-02	144	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	3L3		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23745	4	CL	A1	FAN-02	145	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	3L3		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23746	4	CL	A1	FAN-02	146	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	3L4		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23747	4	CL	A1	FAN-02	147	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	3L4		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23748	4	CL	A1	FAN-02	148	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	3L4		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23749	4	CL	A1	FAN-02	149	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	3L4		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23750	4	CL	A1	FAN-02	150	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	3S1		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23751	4	CL	A1	FAN-02	151	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	3S1		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23752	4	CL	A1	FAN-02	152	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	3S1		CARRIER	42EM4SF	BUENO	SUCIO	2,55 KW	3,60 KW
23753	4	CL	A1	FAN-02	153	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	4A1		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23754	4	CL	A1	FAN-02	154	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	4A1		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23755	4	CL	A1	FAN-02	155	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	4A1		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23756	4	CL	A1	FAN-02	156	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	4DS1		CARRIER	42EM3SF	BUENO	SUCIO	2,03 KW	2,85 KW
23757	4	CL	A1	FAN-02	157	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	4DS2		CARRIER	42EM3SF	BUENO	SUCIO	2,03 KW	2,85 KW
23758	4	CL	A1	FAN-02	158	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	4DS3		CARRIER	42EM3SF	BUENO	SUCIO	2,03 KW	2,85 KW
23759	4	CL	A1	FAN-02	159	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	4DS4		CARRIER	42EM3SF	BUENO	SUCIO	2,03 KW	2,85 KW
23760	4	CL	A1	FAN-02	160	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	4DS5		CARRIER	42EM3SF	BUENO	SUCIO	2,03 KW	2,85 KW
23761	4	CL	A1	FAN-02	161	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	4DS6		CARRIER	42EM3SF	BUENO	SUCIO	2,03 KW	2,85 KW
23762	4	CL	A1	FAN-02	162	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	4DS7		CARRIER	42EM3SF	BUENO	SUCIO	2,03 KW	2,85 KW
23763	4	CL	A1	FAN-02	163	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	4DS8		CARRIER	42EM3SF	BUENO	SUCIO	2,03 KW	2,85 KW
23764	4	CL	A1	FAN-02	164	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	4DS9		CARRIER	42EM3SF	BUENO	SUCIO	2,03 KW	2,85 KW
23765	4	CL	A1	FAN-02	165	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	4DS9		CARRIER	42EM3SF	BUENO	SUCIO	2,03 KW	2,85 KW
23766	4	CL	A1	FAN-02	166	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	4L1		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23767	4	CL	A1	FAN-02	167	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	4L1		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23768	4	CL	A1	FAN-02	168	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	4L1		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23769	4	CL	A1	FAN-02	169	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	4L1		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23770	4	CL	A1	FAN-02	170	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	4L2		CARRIER	42EM7SF	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW
23771	4	CL	A1	FAN-02	171	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	4L2		CARRIER	42EM7SF	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW
23772	4	CL	A1	FAN-02	172	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	4L2		CARRIER	42EM7SF	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW
23773	4	CL	A1	FAN-02	173	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	4L3		CARRIER	42EM7SF	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW
23774	4	CL	A1	FAN-02	174	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	4L3		CARRIER	42EM7SF	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW
23775	4	CL	A1	FAN-02	175	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	4L3		CARRIER	42EM7SF	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW
23776	4	CL	A1	FAN-02	176	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	ALMACEN INFORMATICA		CARRIER	42EM3SF	BUENO	SUCIO	2,03 KW	2,85 KW
23777	4	CL	A1	FAN-02	177	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	BA1		CARRIER	42EM7SF	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW
23778	4	CL	A1	FAN-02	178	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	BA1		CARRIER	42EM7SF	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW
23779	4	CL	A1	FAN-02	179	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	BA1		CARRIER	42EM7SF	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW
23780	4	CL	A1	FAN-02	180	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	BA1		CARRIER	42EM7SF	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW
23781	4	CL	A1	FAN-02	181	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	BA2		CARRIER	42EM7SF	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW
23782	4	CL	A1	FAN-02	182	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	BA2		CARRIER	42EM7SF	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW
23783	4	CL	A1	FAN-02	183	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	BA2		CARRIER	42EM7SF	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW
23784	4	CL	A1	FAN-02	184	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	BAR		CARRIER	42EM7SF	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW
23785	4	CL	A1	FAN-02	185	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	BAR		CARRIER	42EM7SF	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW
23786	4	CL	A1	FAN-02	186	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	BD1		CARRIER	42EM3SF	BUENO	SUCIO	2,03 KW	2,85 KW
23787	4	CL	A1	FAN-02	187	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	BD2		CARRIER	42EM3SF	BUENO	SUCIO	2,03 KW	2,85 KW
23788	4	CL	A1	FAN-02	188	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	BD3		CARRIER	42EM3SF	BUENO	SUCIO	2,03 KW	2,85 KW
23789	4	CL	A1	FAN-02	189	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	BD4		CARRIER	42EM3SF	BUENO	SUCIO	2,03 KW	2,85 KW
23790	4	CL	A1	FAN-02	190	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	DESPACHO INFORMATICA		CARRIER	42EM3SF	BUENO	SUCIO	2,03 KW	2,85 KW
23791	4	CL	A1	FAN-02	191	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	DESPACHO SECRETARIA		CARRIER	42EM3SF	BUENO	SUCIO	2,03 KW	2,85 KW
23792	4	CL	A1	FAN-02	192	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	DIRECTOR		CARRIER	42EM4SF	BUENO	SUCIO	2,55 KW	3,60 KW
23793	4	CL	A1	FAN-02	193	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	DIRECTOR		CARRIER	42EM4SF	BUENO	SUCIO	2,55 KW	3,60 KW
23794	4	CL	A1	FAN-02	194	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	DIRECTOR		CARRIER	42EM4SF	BUENO	SUCIO	2,55 KW	3,60 KW
23795	4	CL	A1	FAN-02	195	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	DESPACHO CONSEGE		CARRIER	42EM4SF	BUENO	SUCIO	2,55 KW	3,60 KW
23796	4	CL	A1	FAN-02	196	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	ENTRADA PRINCIPAL		CARRIER	42EM7SF	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW
23797	4	CL	A1	FAN-02	197	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	ENTRADA PRINCIPAL		CARRIER	42EM7SF	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW
23798	4	CL	A1	FAN-02	198	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO AULAS 1º		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23799	4	CL	A1	FAN-02	199	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO AULAS 1º		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23800	4	CL	A1	FAN-02	200	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO AULAS 1º		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23801	4	CL	A1	FAN-02	201	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO AULAS 2º		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23802	4	CL	A1	FAN-02	202	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO AULAS 2º		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23803	4	CL	A1	FAN-02	203	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO AULAS 2º		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23804	4	CL	A1	FAN-02	204	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO AULAS 3º		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23805	4	CL	A1	FAN-02	205	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO AULAS 3º		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23806	4	CL	A1	FAN-02	206	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO AULAS 3º		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23807	4	CL	A1	FAN-02	207	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO AULAS 4º		CARRIER	42EM4SF	BUENO	SUCIO	2,55 KW	3,60 KW
23808	4	CL	A1	FAN-02	208	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO AULAS 4º		CARRIER	42EM4SF	BUENO	SUCIO	2,55 KW	3,60 KW
23809	4	CL	A1	FAN-02	209	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO AULAS 4º		CARRIER	42EM4SF	BUENO	SUCIO	2,55 KW	3,60 KW
23810	4	CL	A1	FAN-02	210	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO DESPACHOS 1º		CARRIER	42EM4SF	BUENO	SUCIO	2,55 KW	3,60 KW
23811	4	CL	A1	FAN-02	211	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO DESPACHOS 1º		CARRIER	42EM4SF	BUENO	SUCIO	2,55 KW	3,60 KW
23812	4	CL	A1	FAN-02	212	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO DESPACHOS 1º		CARRIER	42EM4SF	BUENO	SUCIO	2,55 KW	3,60 KW
23813	4	CL	A1	FAN-02	213	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO DESPACHOS 2º		CARRIER	42EM4SF	BUENO	SUCIO	2,55 KW	3,60 KW
23814	4	CL	A1	FAN-02	214	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO DESPACHOS 2º		CARRIER	42EM4SF	BUENO	SUCIO	2,55 KW	3,60 KW
23815	4	CL	A1	FAN-02	215	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO DESPACHOS 2º		CARRIER	42EM4SF	BUENO	SUCIO	2,55 KW	3,60 KW
23816	4	CL	A1	FAN-02	216	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO DESPACHOS 3º		CARRIER	42EM4SF	BUENO	SUCIO	2,55 KW	3,60 KW
23817	4	CL	A1	FAN-02	217	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO DESPACHOS 3º		CARRIER	42EM4SF	BUENO	SUCIO	2,55 KW	3,60 KW

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA (KW)	POTENCIA CALORÍFICA (KW)
23818	4	CL	A1	FAN-02	218	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO DESPACHOS 3ª		CARRIER	42EM4SF	BUENO	SUCIO	2,55 KW	3,60 KW
23819	4	CL	A1	FAN-02	219	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO DESPACHOS 4ª		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23820	4	CL	A1	FAN-02	220	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO DESPACHOS 4ª		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23821	4	CL	A1	FAN-02	221	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO DESPACHOS 4ª		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23822	4	CL	A1	FAN-02	222	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO PB		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23823	4	CL	A1	FAN-02	223	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO PB		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23824	4	CL	A1	FAN-02	224	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO PB		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23825	4	CL	A1	FAN-02	225	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO SOTANO		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23826	4	CL	A1	FAN-02	226	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO SOTANO		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23827	4	CL	A1	FAN-02	227	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO SOTANO		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23828	4	CL	A1	FAN-02	228	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	REPROGRAFIA		CARRIER	42EM4SF	BUENO	SUCIO	2,55 KW	3,60 KW
23829	4	CL	A1	FAN-02	229	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	REPROGRAFIA		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23830	4	CL	A1	FAN-02	230	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SALA DE ESTUDIOS		CARRIER	42EM7SF	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW
23831	4	CL	A1	FAN-02	231	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SALA DE ESTUDIOS		CARRIER	42EM7SF	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW
23832	4	CL	A1	FAN-02	232	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SALA DE ESTUDIOS		CARRIER	42EM7SF	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW
23833	4	CL	A1	FAN-02	233	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SALA DE ESTUDIOS		CARRIER	42EM7SF	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW
23834	4	CL	A1	FAN-02	234	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SALA DE ESTUDIOS		CARRIER	42EM7SF	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW
23835	4	CL	A1	FAN-02	235	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SALA DE ESTUDIOS		CARRIER	42EM7SF	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW
23836	4	CL	A1	FAN-02	236	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SALA GRADOS		CARRIER	42EM7SF	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW
23837	4	CL	A1	FAN-02	237	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SALA GRADOS		CARRIER	42EM7SF	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW
23838	4	CL	A1	FAN-02	238	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SALA GRADOS		CARRIER	42EM7SF	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW
23839	4	CL	A1	FAN-02	239	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SALA PROFESORES		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23840	4	CL	A1	FAN-02	240	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SALA PROFESORES		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23841	4	CL	A1	FAN-02	241	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SALA PROFESORES		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23842	4	CL	A1	FAN-02	242	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SECRETARIA		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23843	4	CL	A1	FAN-02	243	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SECRETARIA		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23844	4	CL	A1	FAN-02	244	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SECRETARIA DIRECTOR		CARRIER	42EM3SF	BUENO	SUCIO	2,03 KW	2,85 KW
23845	4	CL	A1	FAN-02	245	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	TALLER SSTT		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23846	4	CL	A1	FAN-02	246	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	TUTORIAS		CARRIER	42EM5SF	BUENO	SUCIO	3,69 KW	4,95 KW
23906	4	CL	A1	FAN-02	247	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	1A2		CARRIER	42EM7SF	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW
23907	4	CL	A1	FAN-02	248	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	1A2		CARRIER	42EM7SF	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW
23909	4	CL	A1	VEN-02	249	EXTRACTOR	EXTRACTORES	TERRAZA		CASALS	BD19/19M6C	BUENO	SUCIO	X	X
23910	4	CL	A1	VEN-02	250	EXTRACTOR	EXTRACTORES	TERRAZA		CASALS	BD33/33TGK	BUENO	SUCIO	X	X
23911	4	CL	A1	VEN-02	251	EXTRACTOR	EXTRACTORES	TERRAZA		CASALS	BD19/19M6C	BUENO	SUCIO	X	X
23912	4	CL	A1	VEN-02	252	EXTRACTOR	EXTRACTORES	TERRAZA		CASALS	BD33/33TGK	BUENO	SUCIO	X	X
23913	4	CL	A1	VEN-02	253	EXTRACTOR	EXTRACTORES	TERRAZA		CASALS	BD33/33TGK	BUENO	SUCIO	X	X
23914	4	CL	A1	VEN-02	254	EXTRACTOR	EXTRACTORES	TERRAZA		CASALS	BD33/33TGK	BUENO	SUCIO	X	X
23915	4	CL	A1	VEN-02	255	EXTRACTOR	EXTRACTORES	TERRAZA		CASALS	BD33/33TGK	BUENO	SUCIO	X	X
23916	4	CL	A1	VEN-02	256	EXTRACTOR	EXTRACTORES	TERRAZA		CHAISSOL	VENT. DA 15/15 NI	BUENO	SUCIO	X	X
23917	4	CL	A1	VEN-02	257	EXTRACTOR	EXTRACTORES	TERRAZA		CHAISSOL	VENT. DA 15/15 NI	BUENO	SUCIO	X	X
23918	4	CL	A1	VEN-02	258	EXTRACTOR	EXTRACTORES	TERRAZA		CASALS	BD19/19M6C	BUENO	SUCIO	X	X
23919	4	CL	A1	VEN-02	259	EXTRACTOR	EXTRACTORES	TERRAZA		CHAISSOL	X	BUENO	SUCIO	X	X
23920	4	CL	A1	VEN-02	260	EXTRACTOR	EXTRACTORES	TERRAZA		CASALS	BD19/19M6C	BUENO	SUCIO	X	X
23921	4	CL	A1	FAN-02	261	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SALA DE ESTUDIOS		CARRIER	42EM7SF	BUENO	SUCIO	5,19 KW	7,20 KW
23847	4	CL	A2	AUT-12	001	AUTONOMO COMPACTO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PATIO INTERIOR		ROCA YORK	AHO-200-F-38/A	BUENO	BUENO	NO	NO
23848	4	CL	A2	AUT-12	002	AUTONOMO COMPACTO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PATIO INTERIOR		ROCA YORK	AHO-200-F-38/A	BUENO	BUENO	19,1 KW	NO
23849	4	CL	A2	AUT-12	003	AUTONOMO COMPACTO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PATIO INTERIOR		ROCA YORK	AHO-300-F-38/A	BUENO	BUENO	NO	NO
23850	4	CL	A2	AUT-12	004	AUTONOMO COMPACTO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PATIO INTERIOR		ROCA YORK	AHO-300-F-38/A	BUENO	BUENO	30,8 KW	NO
23851	4	CL	A2	BOM-01	005	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CALDERAS		ROCA	MC-1230	BUENO	BUENO	NO	NO
23852	4	CL	A2	BOM-01	006	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CALDERAS		ROCA	SC-1430	BUENO	BUENO	NO	NO
23853	4	CL	A2	BOM-01	007	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CALDERAS		ROCA	SC-1430	BUENO	BUENO	NO	NO
23854	1	CL	A2	CAL-04	008	CALDERA SOLO CALEFACCIÓN	CALDERAS	CALDERAS	4 CL A2 QUE-01 006	ROCA	TR-3 660	FACIL	BUENO		167,4
23855	1	CL	A2	QUE-01	009	QUEMADOR GASÓLEO	CALDERAS	CALDERAS	4 CL A2 CAL-04 019	ROCA	PRESOMATIC 100 60	FACIL	BUENO		533/1184
23857	4	CL	A2	VEX-01	011	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	CALDERAS		CIMM	ERE L 600	BUENO	BUENO	NO	NO
23858	4	CL	A2	FAN-01	012	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	BL4		UNITERMO ROCA	210/A	DIFICIL	BUENO	NO	NO
23859	4	CL	A2	FAN-01	013	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	BL5		UNITERMO ROCA	212/A	DIFICIL	BUENO	NO	NO
23860	4	CL	A2	FAN-02	014	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	AULA TALLER MECANICO		ROCA	FC-3-F-D	BUENO	SUCIO	NO	NO
23861	4	CL	A2	FAN-02	015	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	DESP. INFORMATICA		ROCA	FC-3-F-D	DIFICIL	SUCIO	NO	NO
23862	4	CL	A2	FAN-02	016	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	MOTOR SLS		ROCA	38TM-CO-15-20/2	DIFICIL	SUCIO	NO	NO
23863	4	CL	A2	FAN-02	017	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	FOTOCOPIADORA		ROCA	SIN PLACA	DIFICIL	SUCIO	X	X
23864	4	CL	A2	FAN-02	018	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	FOTOCOPIADORA		ROCA	C-4-F-D/A	DIFICIL	SUCIO	NO	NO
23865	4	CL	A2	FAN-02	019	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	GINNASIO		ROCA	FC-3-F-D	BUENO	SUCIO	NO	NO
23866	4	CL	A2	FAN-02	020	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	GINNASIO		ROCA	FC-3-F-D	BUENO	SUCIO	NO	NO
23867	4	CL	A2	FAN-02	021	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	GINNASIO		ROCA	FC-3-F-D	BUENO	SUCIO	NO	NO
23868	4	CL	A2	FAN-02	022	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	GINNASIO		ROCA	FC-3-F-D	BUENO	SUCIO	NO	NO
23869	4	CL	A2	FAN-02	023	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	INFORMATICA 1		ROCA	FC-3-F-D	IMPOSIBLE	X	X	X
23870	4	CL	A2	FAN-02	024	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	INFORMATICA 2		ROCA	FC-3-F-D	BUENO	SUCIO	NO	NO
23871	4	CL	A2	FAN-02	025	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	INFORMATICA 2		ROCA	FC-3-F-D	BUENO	SUCIO	NO	NO
23872	4	CL	A2	FAN-02	026	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO PB		ROCA	FC-3-F-D	DIFICIL	SUCIO	NO	NO
23873	4	CL	A2	FAN-02	027	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO PB		ROCA	38TM-CO-15-20/2	BUENO	SUCIO	NO	NO
23874	4	CL	A2	FAN-02	028	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO PB		ROCA	FC-3-F-D	DIFICIL	SUCIO	NO	NO
23875	4	CL	A2	FAN-02	029	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO PB		ROCA	FC-3-F-D	BUENO	SUCIO	NO	NO
23876	4	CL	A2	FAN-02	030	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO SOTANO		ROCA	YATSU125	BUENO	SUCIO	NO	NO
23877	4	CL	A2	FAN-02	031	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO SOTANO		ROCA	YATSU125	BUENO	SUCIO	NO	NO
23878	4	CL	A2	FAN-02	032	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO SOTANO		ROCA	C-4-F-D/A	BUENO	SUCIO	NO	NO
23879	4	CL	A2	FAN-02	033	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO SOTANO		ROCA	C-4-F-D/A	BUENO	SUCIO	NO	NO
23880	4	CL	A2	FAN-02	034	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO SOTANO		ROCA	C-4-F-D/A	BUENO	SUCIO	NO	NO
23881	4	CL	A2	FAN-02	035	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO SOTANO		ROCA	C-4-F-D/A	BUENO	SUCIO	NO	NO
23882	4	CL	A2	FAN-02	036	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PASILLO SOTANO		ROCA	C-4-F-D/A	BUENO	SUCIO	NO	NO
23883	4	CL	A2	FAN-02	037	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SALÓN DE ACTOS		ROCA	FC-3-F-D	BUENO	SUCIO	NO	NO

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA (KW)	POTENCIA CALORÍFICA
23884	4	CL	A2	FAN-02	038	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SALÓN DE ACTOS		ROCA	FC-3-F-D	BUENO	SUCIO	NO	NO
23885	4	CL	A2	FAN-02	039	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SALÓN DE ACTOS		ROCA	FC-3-F-D	BUENO	SUCIO	NO	NO
23886	4	CL	A2	FAN-02	040	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SALÓN DE ACTOS		ROCA	FC-3-F-D	BUENO	SUCIO	NO	NO
23887	4	CL	A2	FAN-02	041	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SALÓN DE ACTOS		ROCA	FC-3-F-D	BUENO	SUCIO	NO	NO
23888	4	CL	A2	FAN-02	042	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SALÓN DE ACTOS		ROCA	FC-3-F-D	BUENO	SUCIO	NO	NO
23889	4	CL	A2	FAN-02	043	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SL1		ROCA	FC-3-F-D	BUENO	SUCIO	NO	NO
23890	4	CL	A2	FAN-02	044	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SL1		ROCA	C-4-F-D/A	BUENO	SUCIO	NO	NO
23891	4	CL	A2	FAN-02	045	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SL1		ROCA	FC-3-F-D	IMPOSIBLE	X	X	X
23892	4	CL	A2	FAN-02	046	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	DESPACHO SL3		ROCA	FC-2-F-D	DIFÍCIL	SUCIO	NO	NO
23893	4	CL	A2	FAN-02	047	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SL2		ROCA	X	IMPOSIBLE	X	X	X
23894	4	CL	A2	FAN-02	048	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SL2		ROCA	C-4-F-D/A	DIFÍCIL	SUCIO	NO	NO
23895	4	CL	A2	FAN-02	049	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SL2		ROCA	X	IMPOSIBLE	X	X	X
23896	4	CL	A2	FAN-02	050	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	IL7		ROCA	C-4-F-D/A	DIFÍCIL	SUCIO	NO	NO
23897	4	CL	A2	FAN-02	051	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SL4		ROCA	FC-3-F-D	BUENO	SUCIO	NO	NO
23898	4	CL	A2	FAN-02	052	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	TALLER MECANICO		ROCA	FC-3-F-D	BUENO	SUCIO	NO	NO
23899	4	CL	A2	FAN-02	053	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	TALLER MECANICO		ROCA	X	IMPOSIBLE	X	X	X
23900	4	CL	A2	FAN-02	054	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	TALLER MECANICO		ROCA	FC-3-F-D	DIFÍCIL	SUCIO	NO	NO
23901	4	CL	A2	FAN-02	055	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	TALLER SS.TT.		ROCA	X	IMPOSIBLE	X	X	X
23902	4	CL	A2	FAN-02	056	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	TALLER SS.TT.		ROCA	X	QUITADO	X	X	X
23903	4	CL	A2	FAN-02	057	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	TALLER SS.TT.		ROCA	FC-3-F-D	DIFÍCIL	SUCIO	NO	NO
23904	4	CL	A2	FAN-02	058	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SL5		ROCA	FC-3-F-D	BUENO	SUCIO	NO	NO
23905	4	CL	A2	FAN-02	059	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SL5		ROCA	FC-3-F-D	BUENO	SUCIO	NO	NO
23922	4	CL	A2	AUT-03	061	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PATIO INTERIOR	4 CL A1 AUT-04	GENERAL	ASG12F	BUENO	NUOVO	3400 W	NO
23923	4	CL	A2	AUT-04	062	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SALA SERVIDORES	4 CL A1 AUT-03	GENERAL	ASG12F	BUENO	NUOVO	3400 W	NO
27001	1	CL	A3	AUT-13	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		MITSUBISHI	PU-PSYGAA	FACIL	BUENO		
27002	1	CL	A3	AUT-04	002	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		MITSUBISHI	PLA-RPSAA	FACIL	BUENO		
27003	1	CL	A3	ENF-01	003	ENFRIADORA SOLO FRIO AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		CARRIER	306K-148-0146	FACIL	BUENO	466	
27004	1	CL	A3	ENF-01	004	ENFRIADORA SOLO FRIO AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		CARRIER	306K-148-0146	FACIL	BUENO	466	
27005	1	CL	A3	BOM-01	005	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	IL100/150-15/2	FACIL	BUENO		
27006	1	CL	A3	BOM-01	006	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	IL100/150-15/2	FACIL	BUENO		
27007	1	CL	A3	BOM-01	007	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	IL100/150-15/2	FACIL	BUENO		
27008	4	CL	A3	BOM-01	008	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	IL100/150-15/2	FACIL	BUENO		
27009	4	CL	A3	BOM-01	009	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	IPL80/150-4/2	FACIL	BUENO		
27010	4	CL	A3	BOM-01	010	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	IPL80/150-4/2	FACIL	BUENO		
27011	4	CL	A3	BOM-01	011	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	IPL80/150-4/2	FACIL	BUENO		
27012	4	CL	A3	BOM-01	012	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	IPL80/150-4/2	FACIL	BUENO		
27013	4	CL	A3	BOM-01	013	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	IL50/110-1,5/2	FACIL	BUENO		
27014	4	CL	A3	BOM-01	014	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	IL50/110-1,5/2	FACIL	BUENO		
27015	4	CL	A3	BOM-01	015	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	IL50/110-1,5/2	FACIL	BUENO		
27016	4	CL	A3	BOM-01	016	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	IL50/110-1,5/2	FACIL	BUENO		
27017	4	CL	A3	BOM-01	017	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	IPL65/140-4/2	FACIL	BUENO		
27018	4	CL	A3	BOM-01	018	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	IPL65/140-4/2	FACIL	BUENO		
27019	4	CL	A3	BOM-01	019	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	IPL65/140-4/2	FACIL	BUENO		
27020	4	CL	A3	BOM-01	020	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		WILO	IPL65/140-4/2	FACIL	BUENO		
27021	4	CL	A3	VEY-01	021	VASO DE EXPANSION	VASOS DE EXPANSION	CUBIERTA		IBAIONDO	300 AMR M/F	FACIL	BUENO		
27022	4	CL	A3	VEY-01	022	VASO DE EXPANSION	VASOS DE EXPANSION	CUBIERTA		IBAIONDO	200 AMR M/F	FACIL	BUENO		
27023	4	CL	A3	CLI-01	023	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		WOLF	KG 250	FACIL	BUENO	166	180
27025	4	CL	A3	VEN-02	025	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		SOLER & PALAU	CBP- 15/15	FACIL	BUENO		
27026	4	CL	A3	VEN-02	026	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		SOLER & PALAU	CBP- 15/15	FACIL	BUENO		
27027	4	CL	A3	VEN-02	027	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		SOLER & PALAU	CBP- 15/15	FACIL	BUENO		
27028	4	CL	A3	VEN-02	028	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		SOLER & PALAU	CBP- 18/18	FACIL	BUENO		
27029	4	CL	A3	VEN-02	029	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		CASALS	BV 28/28	FACIL	BUENO		
27030	4	CL	A3	VEN-02	030	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		SOLER & PALAU	CBP- 12/12	DIFÍCIL	BUENO		
27031	4	CL	A3	VEN-02	031	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		SOLER & PALAU	CBP- 18/18	DIFÍCIL	BUENO		
27032	4	CL	A3	VEN-02	032	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		SODECA	CBX-3939	FACIL	BUENO		
27033	4	CL	A3	VEN-02	033	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		SOLER & PALAU	CBP- 15/15	DIFÍCIL	BUENO		
27034	4	CL	A3	VEN-02	034	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		SODECA	CBX-3939	FACIL	BUENO		
27035	4	CL	A3	VEN-02	035	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		TECNIFAN	TSA 18/9-F	FACIL	BUENO		
27036	1	CL	A3	CAL-04	036	CALDERA SOLO CALEFACCIÓN	CALDERAS	CUBIERTA		ROCA	CPA 350	FACIL	BUENO		395
27037	1	CL	A3	QUE-02	037	QUEMADOR DE GAS	CALDERAS	CUBIERTA		ROCA	Tecno 38 G	FACIL	BUENO		252/442
27038	1	CL	A3	CAL-04	038	CALDERA SOLO CALEFACCIÓN	CALDERAS	CUBIERTA		ROCA	CPA 350	FACIL	BUENO		395
27039	1	CL	A3	QUE-02	039	QUEMADOR DE GAS	CALDERAS	CUBIERTA		ROCA	Tecno 38 G	FACIL	BUENO		252/442
27040	4	CL	A3	FAN-01	040	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFV 4T	FACIL	BUENO		
27041	4	CL	A3	FAN-01	041	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFV 4T	FACIL	BUENO		
27042	4	CL	A3	FAN-01	042	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFV 4T	FACIL	BUENO		
27043	4	CL	A3	FAN-01	043	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFV 4T	FACIL	BUENO		
27044	4	CL	A3	FAN-01	044	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFV 4T	FACIL	BUENO		
27045	4	CL	A3	FAN-01	045	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFV 4T	FACIL	BUENO		
27046	4	CL	A3	FAN-01	046	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFV 4T	FACIL	BUENO		
27047	4	CL	A3	FAN-01	047	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL 1100 TFV 2T	FACIL	BUENO		
27048	4	CL	A3	FAN-01	048	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL 900 TFV 4T	FACIL	BUENO		
27049	4	CL	A3	FAN-01	049	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL 900 TFV 4T	FACIL	BUENO		
27050	4	CL	A3	FAN-01	050	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL 900 TFV 4T	DIFÍCIL	BUENO		
27051	4	CL	A3	FAN-01	051	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	CF 21 4T	DIFÍCIL	BUENO		
27052	4	CL	A3	FAN-01	052	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	CF 31 4T	DIFÍCIL	BUENO		
27053	4	CL	A3	FAN-01	053	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFV 4T	DIFÍCIL	BUENO		
27054	4	CL	A3	FAN-01	054	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	CF 31 4T	DIFÍCIL	BUENO		
27055	4	CL	A3	FAN-01	055	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	CF 21 4T	FACIL	BUENO		
27056	4	CL	A3	FAN-01	056	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL 650 TFV 4T	FACIL	BUENO		
27057	4	CL	A3	FAN-01	057	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL 900 TFV 4T	FACIL	BUENO		

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA																
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)	
27058	4	CL	A3	FAN-01	058	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL 1100 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27059	4	CL	A3	FAN-01	059	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL 900 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27060	4	CL	A3	FAN-01	060	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27061	4	CL	A3	FAN-01	061	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27062	4	CL	A3	FAN-01	062	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27063	4	CL	A3	FAN-01	063	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL 300 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27064	4	CL	A3	FAN-01	064	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL 900 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27065	4	CL	A3	FAN-01	065	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFP 4T	DIFICIL	BUENO			
27066	4	CL	A3	FAN-01	066	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	TERCERA PLANTA		TERMOVEN	FL 900 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27067	4	CL	A3	CLI-01	067	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		WOLF	KG 40	FACIL	BUENO	38	26	
27068	4	CL	A3	CLI-01	068	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		WOLF	KG 40	FACIL	BUENO	26	18	
27069	4	CL	A3	CLI-01	069	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		WOLF	KG 63	FACIL	BUENO	43,6	40,6	
27070	4	CL	A3	CLI-01	070	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		WOLF	N/D	DIFICIL	BUENO	25,3		
27071	4	CL	A3	CLI-01	071	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		WOLF	KG 40	FACIL	BUENO	25,3	24	
27072	4	CL	A3	CLI-01	072	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		WOLF	KG 40	FACIL	BUENO	32,9	31	
27073	4	CL	A3	CLI-01	073	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		WOLF	KG 40	FACIL	BUENO	31,5	30	
27074	4	CL	A3	CLI-01	074	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		WOLF	KG 63	DIFICIL	BUENO	49	39	
27075	4	CL	A3	CLI-01	075	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		WOLF	KG 40	FACIL	BUENO	26	20	
27076	4	CL	A3	CLI-01	076	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		WOLF	N/D	DIFICIL	BUENO			
27077	4	CL	A3	CLI-01	077	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		WOLF	KG 40	FACIL	BUENO	37	27	
27078	4	CL	A3	CLI-01	078	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		WOLF	KG 40	FACIL	BUENO	26	18	
27079	4	CL	A3	FAN-01	079	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL 300 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27080	4	CL	A3	FAN-01	080	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL 300 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27081	4	CL	A3	FAN-01	081	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF 31 4T	FACIL	BUENO			
27082	4	CL	A3	FAN-01	082	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF 31 4T	FACIL	BUENO			
27083	4	CL	A3	FAN-01	083	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF 21 4T	FACIL	BUENO			
27084	4	CL	A3	FAN-01	084	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF 21 4T	FACIL	BUENO			
27085	4	CL	A3	FAN-01	085	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27086	4	CL	A3	FAN-01	086	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27087	4	CL	A3	FAN-01	087	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27088	4	CL	A3	FAN-01	088	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27089	4	CL	A3	FAN-01	089	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27090	4	CL	A3	FAN-01	090	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27091	4	CL	A3	FAN-01	091	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	DIFICIL	BUENO			
27092	4	CL	A3	FAN-01	092	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27093	4	CL	A3	FAN-01	093	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL 1100 TFP 2T	FACIL	BUENO			
27094	4	CL	A3	FAN-01	094	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27095	4	CL	A3	FAN-01	095	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL 900 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27096	4	CL	A3	FAN-01	096	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL 900 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27097	4	CL	A3	FAN-01	097	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF 21 4T	FACIL	BUENO			
27098	4	CL	A3	FAN-01	098	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CF 31 4T	FACIL	BUENO			
27099	4	CL	A3	FAN-01	099	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	N/D	DIFICIL	BUENO			
27100	4	CL	A3	FAN-01	100	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27101	4	CL	A3	FAN-01	101	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27102	4	CL	A3	FAN-01	102	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27103	4	CL	A3	FAN-01	103	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27104	4	CL	A3	FAN-01	104	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27105	4	CL	A3	FAN-01	105	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27106	4	CL	A3	FAN-01	106	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27107	4	CL	A3	FAN-01	107	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27108	4	CL	A3	FAN-01	108	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL 900 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27109	4	CL	A3	FAN-01	109	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27110	4	CL	A3	FAN-01	110	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27111	4	CL	A3	FAN-01	111	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL 300 TFP 4T	DIFICIL	BUENO			
27112	4	CL	A3	FAN-01	112	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27113	4	CL	A3	FAN-01	113	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL 900 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27114	4	CL	A3	FAN-01	114	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL 900 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27115	4	CL	A3	FAN-01	115	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL 700 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27116	4	CL	A3	FAN-01	116	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL 900 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27117	4	CL	A3	CLI-01	117	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PATIO GRANDE		WOLF	KG 100	FACIL	BUENO	95	72	
27119	4	CL	A3	CLI-01	119	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PATIO GRANDE		WOLF	KG 63	DIFICIL	BUENO	66	44	
27121	4	CL	A3	CLI-01	121	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PATIO GRANDE		WOLF	KG 100	FACIL	BUENO	78	54	
27123	4	CL	A3	VEN-02	123	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PATIO GRANDE		SOLER & PALAU	CBP- 12/12	FACIL	BUENO			
27124	4	CL	A3	VEN-02	124	EXTRACTOR	EXTRACTORES	PATIO GRANDE		SOLER & PALAU	CBP- 15/15	FACIL	BUENO			
27125	4	CL	A3	CLI-01	125	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		WOLF	KG 40	FACIL	BUENO	32,2	30,4	
27126	4	CL	A3	CLI-01	126	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		WOLF	KG 40	FACIL	BUENO	33,5	31,7	
27127	4	CL	A3	CLI-01	127	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		WOLF	KG 40	DIFICIL	BUENO			
27128	4	CL	A3	CLI-01	128	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		WOLF	KG63	FACIL	BUENO			
27129	4	CL	A3	FAN-01	129	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF 31 4T	FACIL	BUENO			
27130	4	CL	A3	FAN-01	130	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27131	4	CL	A3	FAN-01	131	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27132	4	CL	A3	FAN-01	132	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27133	4	CL	A3	FAN-01	133	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL 650 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27134	4	CL	A3	FAN-01	134	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27135	4	CL	A3	FAN-01	135	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27136	4	CL	A3	FAN-01	136	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27137	4	CL	A3	FAN-01	137	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL 900 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27138	4	CL	A3	FAN-01	138	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL 300 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27139	4	CL	A3	FAN-01	139	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL 1100 TFP 4T	FACIL	BUENO			
27140	4	CL	A3	FAN-01	140	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL 1100 TFP 2T	FACIL	BUENO			

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA																
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)	
27141	4	CL	A3	FAN-01	141	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL 900 TFV 4T	FACIL	BUENO			
27142	4	CL	A3	FAN-01	142	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL 900 TFV 4T	FACIL	BUENO			
27143	4	CL	A3	FAN-01	143	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL 900 TFV 4T	FACIL	BUENO			
27144	4	CL	A3	FAN-01	144	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF 21 4T	FACIL	BUENO			
27145	4	CL	A3	FAN-01	145	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CF 21 4T	FACIL	BUENO			
27146	4	CL	A3	FAN-01	146	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFV 4T	FACIL	BUENO			
27147	4	CL	A3	FAN-01	147	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFV 4T	FACIL	BUENO			
27148	4	CL	A3	FAN-01	148	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFV 4T	FACIL	BUENO			
27149	4	CL	A3	FAN-01	149	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFV 4T	FACIL	BUENO			
27150	4	CL	A3	FAN-01	150	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFV 4T	FACIL	BUENO			
27151	4	CL	A3	FAN-01	151	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFV 4T	FACIL	BUENO			
27152	4	CL	A3	FAN-01	152	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFV 4T	FACIL	BUENO			
27153	4	CL	A3	FAN-01	153	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFV 4T	FACIL	BUENO			
27154	4	CL	A3	FAN-01	154	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL 900 TFV 4T	FACIL	BUENO			
27155	4	CL	A3	FAN-01	155	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFV 4T	FACIL	BUENO			
27156	4	CL	A3	FAN-01	156	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFV 4T	FACIL	BUENO			
27157	4	CL	A3	FAN-01	157	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL 650 TFV 4T	FACIL	BUENO			
27158	4	CL	A3	FAN-01	158	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFV 4T	FACIL	BUENO			
27159	4	CL	A3	FAN-01	159	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL 900 TFV 4T	FACIL	BUENO			
27160	4	CL	A3	FAN-01	160	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL 900 TFV 4T	FACIL	BUENO			
27161	4	CL	A3	FAN-01	161	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL 650 TFV 4T	FACIL	BUENO			
27162	4	CL	A3	FAN-01	162	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	FL 450 TFV 4T	FACIL	BUENO			
27163	4	CL	A3	CLI-01	163	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		WOLF	KG 250	FACIL	BUENO	233	144	
27165	4	CL	A3	CLI-01	165	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		WOLF	KG 40	FACIL	BUENO	32	25	
27168	4	CL	A3	FAN-01	167	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL 1100 TFV 2T	FACIL	BUENO			
27169	4	CL	A3	FAN-01	168	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL 900 TFV 4T	FACIL	BUENO			
27170	4	CL	A3	CLI-01	169	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		WOLF	KG 40	FACIL	BUENO	26	20	
27172	4	CL	A3	FAN-01	170	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN		DIFICIL	BUENO			
27173	4	CL	A3	FAN-01	171	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		TERMOVEN	FL 1100 TFV 2T	FACIL	BUENO			
27174	4	CL	A3	VEK-01	172	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	CUBIERTA		IBAIONDO	200 AMR M/F	FACIL	BUENO			
27175	4	CL	A3	FAN-01	173	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL 300 TFV 4T	DIFICIL	BUENO			
23302	1	CL	GA	AUT-03	036	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	23303	MTSUSHI	PUH2-RP35VHA3	FACIL	BUENO	3,5kw	3,5kw	
23303	1	CL	GA	AUT-08	037	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	23302	MTSUSHI	PKA-RP35GAL	FACIL	BUENO	3,5kw	3,5	
23314	1	CL	GA	AUT-04	008	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	23411	GENERAL	AUG36ALA3W	FACIL	ERA DE SERV	10,3kw	10,5kw	
23315	1	CL	GA	AUT-03	003	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	23316	CARRIER	38KT2012703	FACIL	REGULAR	3475w		
23316	1	CL	GA	AUT-05	002	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA central tel.	23315	CARRIER	42KT2012703	FACIL	REGULAR	3475w		
23317	1	CL	GA	AUT-03	035	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RKS50E2V1B	FACIL	BUENO	5kw	5,2kw	
23318	1	CL	GA	AUT-08	034	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	P B SERVIDOR		DAIKIN	FTKS50D2V18	FACIL	BUENO	5kw	5,2kw	
23347	1	CL	GA	CLI-01	016	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA Bedeleria		TERMOVEN	VENT-DA-9/9 CF-30	FACIL	BUENO			
23348	1	CL	GA	BOM-01	006	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	TP100-170/4-AFA-BAQE	FACIL	BUENO			
23349	1	CL	GA	BOM-01	005	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	TP100-170/4-AFA-BAQE	FACIL	BUENO			
23407	1	CL	GA	AUT-03	004	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	23412	GENERAL	AOG36ACF3L	FACIL	ERA DE SERV	10,3kw	10,5kw	
23411	1	CL	GA	AUT-03	005	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	23414	GENERAL	AOG36ACF3L	FACIL	ERA DE SERV	10,3kw	10,5kw	
23412	1	CL	GA	AUT-04	007	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		GENERAL	AUG36ALA3W	FACIL	ERA DE SERV	10,3kw	10,5kw	
23413	1	CL	GA	AUT-05	001	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA SERVIDOR	23414	MTSUSHI	MS-18NV	FACIL	BUENO	5,1kw		
23414	1	CL	GA	AUT-03	006	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA	23407	MTSUSHI	MU-18NV	FACIL	BUENO	5,1kw		
23416	1	CL	GA	VEK-01	001	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	CUBIERTA		IBAIONDO	500AMR	FACIL	BUENO			
23436	1	CL	GA	BOM-01	001	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	LP100-125/121A-F-A	FACIL	BUENO			
23437	1	CL	GA	BOM-01	002	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	LP100-125/121A-F-A	FACIL	BUENO			
23438	1	CL	GA	BOM-01	003	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	TP65-260/2A-F-ABAEQ	FACIL	BUENO			
23439	1	CL	GA	BOM-01	004	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	TP65-260/2A-F-ABAEQ	FACIL	BUENO			
23441	1	CL	GA	ENF-02	001	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		MCQUAY	MHP.120.25T	FACIL	BUENO	412	426	
23442	1	CL	GA	ENF-01	002	ENFRIADORA SOLO FRIO AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		MCQUAY	AGR058.25T	FACIL	BUENO	200,1kw		
23443	1	CL	GA	CLI-01	015	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA Deportes		TERMOVEN	VENT-DA-9/9 CF-10	FACIL	BUENO			
23445	1	CL	GA	CLI-01	013	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA A-11		TERMOVEN	CL-2009/D-E	FACIL	BUENO			
23446	1	CL	GA	CLI-01	017	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA pasillo F1		TERMOVEN	CL-2010/D-E	FACIL	BUENO			
23447	1	CL	GA	CLI-01	008	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA A- 9		TERMOVEN	CL-2009/D-E	FACIL	BUENO			
23448	1	CL	GA	CLI-01	011	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA A-16		TERMOVEN	CL-2009/D-E	FACIL	BUENO			
23449	1	CL	GA	CLI-01	012	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA A-10		TERMOVEN	CL-2009/D-E	FACIL	BUENO			
23450	1	CL	GA	CLI-01	014	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA A-12,13		TERMOVEN	CL-2009/D-E	FACIL	BUENO			
23451	1	CL	GA	CLI-01	009	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA A- 18		TERMOVEN	CL-2009/D-E	FACIL	BUENO			
23452	1	CL	GA	CLI-01	003	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA A- 1		TERMOVEN	CL-2010/D-E	FACIL	BUENO			
23453	1	CL	GA	CLI-01	010	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA A-17		TERMOVEN	CL-2010/D-E	FACIL	BUENO			
23454	1	CL	GA	CLI-01	004	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA pasillos F2		TERMOVEN	CL-2009/D-E	FACIL	BUENO			
23455	1	CL	GA	CLI-01	002	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA A- 2,3		TERMOVEN	CL-2009/D-E	FACIL	BUENO			
23456	1	CL	GA	CLI-01	006	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA A- 7		TERMOVEN	CL-2009/D-E	FACIL	BUENO			
23457	1	CL	GA	CLI-01	005	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA A- 6		TERMOVEN	CL-2009/D-E	FACIL	BUENO			
23458	1	CL	GA	CLI-01	007	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA A- 8		TERMOVEN	CL-2009/D-E	FACIL	BUENO			
23459	1	CL	GA	CLI-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA A- 4,5		TERMOVEN	CL-2009/D-E	FACIL	BUENO			
23460	1	CL	GA	CLI-01	033	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA pasillos F-3		TERMOVEN	CL-2010/D-E	FACIL	BUENO			
23461	1	CL	GA	CLI-01	029	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA A-28		TERMOVEN	CL-2009/D-E	FACIL	BUENO			
23462	1	CL	GA	CLI-01	031	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA A-30,31		TERMOVEN	CL-2009/D-E	FACIL	BUENO			
23463	1	CL	GA	CLI-01	032	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA A-32		TERMOVEN	CL-2009/D-E	FACIL	BUENO			
23464	1	CL	GA	CLI-01	027	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA A-27		TERMOVEN	CL-2009/D-E	FACIL	BUENO			
23465	1	CL	GA	CLI-01	019	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA A-20,21		TERMOVEN	CL-2009/D-E	FACIL	BUENO			
23466	1	CL	GA	CLI-01	018	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA a-22,23		TERMOVEN	CL-2009/D-E	FACIL	BUENO			
23467	1	CL	GA	CLI-01	020	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA A-36		TERMOVEN	CL-2010/D-E	FACIL	BUENO			
23468	1	CL	GA	CLI-01	021	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA A-19		TERMOVEN	CL-2009/D-E	FACIL	BUENO			
23469	1	CL	GA	CLI-01	022	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA A-24		TERMOVEN	CL-2009/D-E	FACIL	BUENO			
23470	1	CL	GA	CLI-01	026	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA A-26		TERMOVEN	CL-2009/D-E	FACIL	BUENO			

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA																
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASEMAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)	
23471	1	CL	GA	CLI-01	030	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA A- 29		TERMOVEN	CL-2009/D-E	FACIL	BUENO			
23472	1	CL	GA	CLI-01	028	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA A-34		TERMOVEN	CL-2009/D-E	FACIL	BUENO			
23473	1	CL	GA	CLI-01	025	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA A- 35		TERMOVEN	CL-2010/D-E	FACIL	BUENO			
23474	1	CL	GA	CLI-01	024	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA A-36		TERMOVEN	CL-2009/D-E	FACIL	BUENO			
23475	1	CL	GA	CLI-01	023	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA A- 25		TERMOVEN	CL-2009/D-E	FACIL	BUENO			
29922	1	CL	GAL	VEN-02	001	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		SEDICAL	SDM100/290-5.5/K	FACIL	BUENO			
29923	1	CL	GAL	VEN-02	002	EXTRACTOR	EXTRACTORES	ENTRE NUDO 16-17		S&P	HCFT/4-560/H	FACIL	BUENO			
29924	1	CL	GAL	VEN-02	003	EXTRACTOR	EXTRACTORES	ENTRE NUDO 19		S&P	HCFT/4-315/H	FACIL	BUENO			
29925	1	CL	GAL	VEN-02	004	EXTRACTOR	EXTRACTORES	ENTRE NUDO 17-18		S&P	HCFT/4-560/H	FACIL	BUENO			
29926	1	CL	GAL	VEN-02	005	EXTRACTOR	EXTRACTORES	ENTRE NUDO 18-28		S&P	HCFT/4-315/H	FACIL	BUENO			
29927	1	CL	GAL	VEN-02	006	EXTRACTOR	EXTRACTORES	ENTRE NUDO 26-25		S&P	HCFT/4-560/H	FACIL	BUENO			
29928	1	CL	GAL	VEN-02	007	EXTRACTOR	EXTRACTORES	ENTRE NUDO 22-23		S&P	HCFT/4-560/H	FACIL	BUENO			
29929	1	CL	GAL	VEN-02	008	EXTRACTOR	EXTRACTORES	ENTRE NUDO 52-53		S&P	HCFT/4-560/H	FACIL	BUENO			
29930	1	CL	GAL	VEN-02	009	EXTRACTOR	EXTRACTORES	ENTRE NUDO 53-54		S&P	HCFT/4-560/H	FACIL	BUENO			
29931	1	CL	GAL	VEN-02	010	EXTRACTOR	EXTRACTORES	ENTRE NUDO 57-58		S&P	HCFT/4-560/H	FACIL	BUENO			
29932	1	CL	GAL	VEN-02	011	EXTRACTOR	EXTRACTORES	ENTRE NUDO 62-61		S&P	HCFT/4-560/H	FACIL	BUENO			
29933	1	CL	GAL	VEN-02	012	EXTRACTOR	EXTRACTORES	ENTRE NUDO 61-60		S&P	HCFT/4-315/H	FACIL	BUENO			
29934	1	CL	GAL	VEN-02	013	EXTRACTOR	EXTRACTORES	ENTRE NUDO 23-24		S&P	HCFT/4-560/H	FACIL	BUENO			
29935	1	CL	GAL	VEN-02	014	EXTRACTOR	EXTRACTORES	ENTRE NUDO 61-60		S&P	HCFT/4-560/H	FACIL	BUENO			
29936	1	CL	GAL	VEN-02	015	EXTRACTOR	EXTRACTORES	ENTRE NUDO 61-60		S&P	TCBT/4-800/K	FACIL	BUENO			
29937	1	CL	GAL	VEN-02	016	EXTRACTOR	EXTRACTORES	ENTRE NUDO 61-60		S&P	NSP	FACIL	BUENO			
29938	1	CL	GAL	VEN-02	017	EXTRACTOR	EXTRACTORES	ENTRE NUDO 64-65		S&P	HCFT/4-560/H	FACIL	BUENO			
29939	1	CL	GAL	VEN-02	018	EXTRACTOR	EXTRACTORES	ENTRE NUDO 66		S&P	HCFT/4-560/H	FACIL	BUENO			
29940	1	CL	GAL	VEN-02	019	EXTRACTOR	EXTRACTORES	ENTRE NUDO 73		S&P	HCFT/4-560/H	FACIL	BUENO			
29941	1	CL	GAL	VEN-02	020	EXTRACTOR	EXTRACTORES	ENTRE NUDO 74		S&P	HCFT/4-560/H	FACIL	BUENO			
29942	1	CL	GAL	VEN-02	021	EXTRACTOR	EXTRACTORES	ENTRE NUDO 25-26		S&P	HCFT/4-560/H	FACIL	BUENO			
23301	1	CL	GB	FAN-02	008	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42XM15F	FACIL	BUENO	1,13kw.		
23304	1	CL	GB	AUT-13	015	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	TERCERA PLANTA CUBIERTA	23305	YORK	EVJC 180SAAR	FACIL	BUENO	5,3kw	5,8kw.	
23305	1	CL	GB	AUT-13	016	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA SERVIDOR B-223	23304	YORK	EYKC 180SAAR	FACIL	BUENO	5,3kw.	5,8kw.	
23327	1	CL	GB	AUT-13	011	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	23526	MTSUBISHI	MSH-18NV-E3	FACIL	BUENO	5,1kw.	5,4kw.	
23350	1	CL	GB	AUT-04	002	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO			
23351	1	CL	GB	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	38CHE28A7	FACIL	BUENO	8,3kw.	9kw.	
23352	1	CL	GB	AUT-01	010	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP SOLO FRIO	ROOF TOPS	SEGUNDA PLANTA		INTERCLISA CARRIER	RT72FAFF9	FACIL	BUENO	72,3kw.		
23419	1	CL	GB	VEK-01	001	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	CUBIERTA		ILEGIBLE	300L	FACIL	BUENO			
23440	1	CL	GB	ENF-02	001	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		MCQUAY	MHR095-2ST	FACIL	BUENO	326	337	
23503	1	CL	GB	FAN-02	040	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42XM65F	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23518	1	CL	GB	BOM-01	005	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	TP65-200/2A-F-A	FACIL	BUENO			
23519	1	CL	GB	BOM-01	004	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	TP65-260/2A-F-A	FACIL	BUENO			
23520	1	CL	GB	BOM-01	002	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	LP100-125/121A-F-A	FACIL	BUENO			
23521	1	CL	GB	BOM-01	003	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	LP100-125/121A-F-A	FACIL	BUENO			
23522	1	CL	GB	BOM-01	001	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		SEDICAL	SDM125/260	FACIL	BUENO			
23525	1	CL	GB	FAN-02	012	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42XM65F	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23526	1	CL	GB	AUT-13	012	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	23327	MTSUBISHI	MUH-18NV-E3	FACIL	BUENO	5,1kw.	5,4kw.	
23527	1	CL	GB	AUT-13	014	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	23528	MTSUBISHI	MSH-24RV-E3	FACIL	BUENO	6kw.	6,2kw.	
23528	1	CL	GB	AUT-13	013	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	23527	MTSUBISHI	MUH-24RV-E3	FACIL	BUENO	6kw.	6,2kw.	
23529	1	CL	GB	CLI-01	014	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	FAT 4	FACIL	BUENO			
23530	1	CL	GB	FAN-02	004	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42XMGSF	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23531	1	CL	GB	CLI-01	013	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	FAT 4	FACIL	BUENO			
23532	1	CL	GB	FAN-02	002	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42XMGSF	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23533	1	CL	GB	FAN-02	005	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42XMGSF	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23534	1	CL	GB	FAN-02	003	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42XMGSF	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23535	1	CL	GB	FAN-02	007	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42XMGSF	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23536	1	CL	GB	FAN-02	006	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42XMGSF	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23537	1	CL	GB	FAN-02	001	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42XMGSF	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23538	1	CL	GB	ENF-01	002	ENFRIADORA SOLO FRIO AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		MCQUAY	AGR058-2ST	FACIL	BUENO	200,1kw.		
23539	1	CL	GB	FAN-02	041	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42XM65F	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23540	1	CL	GB	FAN-02	043	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42XM65F	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23541	1	CL	GB	FAN-02	042	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42XM65F	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23542	1	CL	GB	FAN-02	030	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42XM65F	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23543	1	CL	GB	FAN-02	044	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42XM65F	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23544	1	CL	GB	FAN-02	036	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42XM65F	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23545	1	CL	GB	FAN-02	037	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42XM65F	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23546	1	CL	GB	FAN-02	038	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42XM65F	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23547	1	CL	GB	FAN-02	032	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42XM65F	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23548	1	CL	GB	FAN-02	034	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42XM65F	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23549	1	CL	GB	FAN-02	035	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42XM65F	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23550	1	CL	GB	FAN-02	039	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42XM65F	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23551	1	CL	GB	FAN-02	029	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XM65F	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23554	1	CL	GB	FAN-02	028	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XM65F	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23555	1	CL	GB	FAN-02	020	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XM65F	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23556	1	CL	GB	FAN-02	025	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XM65F	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23557	1	CL	GB	FAN-02	024	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XM65F	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23558	1	CL	GB	FAN-02	018	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XM65F	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23559	1	CL	GB	FAN-02	016	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XM65F	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23560	1	CL	GB	FAN-02	026	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XM65F	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23561	1	CL	GB	FAN-02	027	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XM65F	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23562	1	CL	GB	CLI-01	012	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	FAT-4/2P/FV-LD/1/SE	FACIL	BUENO			
23563	1	CL	GB	FAN-02	022	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XM65F	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23564	1	CL	GB	FAN-02	023	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XM65F	FACIL	BUENO	4,28kw.		

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR (kw)
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO			
23565	1	CL	GB	FAN-02	021	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XM65F	FACIL	BUENO		4,28kw.	
23566	1	CL	GB	FAN-02	017	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XM65F	FACIL	BUENO		4,28kw.	
23567	1	CL	GB	AUT-03	009	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA	23568	ROCA	CVG	FACIL	BUENO			
23567	1	CL	GB	FAN-02	009	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42XM15F	FACIL	BUENO	1,13kw.		
23568	1	CL	GB	HUM-01	001	UNIDAD INTERIOR DE SUELO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA	23567	ROCA	MDFA6	FACIL	BUENO			
23569	1	CL	GB	CLI-01	015	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	FAT 4	FACIL	BUENO			
23570	1	CL	GB	AUT-07	006	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	40AL011KG	FACIL	BUENO	30,1kw.		
23571	1	CL	GB	AUT-13	005	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	38VQD11KG	FACIL	BUENO	27,7kw.	32,2kw.	
23572	1	CL	GB	AUT-07	004	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	N/D	FACIL	BUENO			
23573	1	CL	GB	AUT-03	003	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	38CHE36K75	FACIL	BUENO	8,9kw.	10,2kw.	
23574	1	CL	GB	CLI-01	016	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	FAT 4	FACIL	BUENO			
23575	1	CL	GB	AUT-07	008	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	40AL011KG	FACIL	BUENO	30,1kw.		
23576	1	CL	GB	AUT-13	007	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	38VQD11KG	FACIL	BUENO	27,7kw.	32,2kw.	
23577	1	CL	GB	CLI-01	018	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		CARRIER	CHF-11-BE	FACIL	BUENO			
23578	1	CL	GB	CLI-01	017	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	CHF-17-BC	FACIL	BUENO			
23579	1	CL	GB	CLI-01	011	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	FAT-4/28/FU-2D/D/SE	FACIL	BUENO			
23580	1	CL	GB	CLI-01	007	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	FAT 4	FACIL	BUENO			
23580	1	CL	GB	CLI-01	010	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	FAT-4/28/FU-2D/I/SE	FACIL	BUENO			
23581	1	CL	GB	FAN-02	033	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42XM65F	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23582	1	CL	GB	FAN-02	031	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		CARRIER	42XM65F	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23584	1	CL	GB	FAN-02	013	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42XM65F	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23585	1	CL	GB	FAN-02	011	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42XM65F	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23586	1	CL	GB	CLI-01	003	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	FAT 4	FACIL	BUENO			
23588	1	CL	GB	FAN-02	014	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42XM65F	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23589	1	CL	GB	CLI-01	006	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	FAT 4	FACIL	BUENO			
23591	1	CL	GB	FAN-02	015	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42XM65F	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23592	1	CL	GB	FAN-02	010	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PLANTA BAJA		CARRIER	42XM15F	FACIL	BUENO	1,13kw.		
23593	1	CL	GB	CLI-01	004	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	FAT 4	FACIL	BUENO			
23594	1	CL	GB	CLI-01	008	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	FAT 4	FACIL	BUENO			
23595	1	CL	GB	CLI-01	005	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	FAT 4	FACIL	BUENO			
23596	1	CL	GB	CLI-01	009	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	FAT 4	FACIL	BUENO			
23598	1	CL	GB	CLI-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	CHF-11-BE	FACIL	BUENO			
23599	1	CL	GB	CLI-01	002	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	CHF-6-B	FACIL	BUENO			
23600	1	CL	GB	FAN-02	019	FAN-COIL DE SUELO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA		CARRIER	42XM65F	FACIL	BUENO	4,28kw.		
23357	1	CL	GC	AUT-02	003	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA (CAFETERIA)		CARRIER	50GH020R9FHD	FACIL	BUENO	55,1kw.	58kw.	
23360	1	CL	GC	AUT-02	002	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA (RESTAURANTE)		CARRIER	50GH016R9FHD	FACIL	BUENO	40kw.	40,3kw.	
23361	1	CL	GC	AUT-02	001	UDAD CUBIERTA ROOF-TOP FRIO CALOR	ROOF TOPS	CUBIERTA (BUFFETE)		CARRIER	50GH020R9FHD	FACIL	BUENO	55,1kw.	58kw.	
23478	1	CL	GD	VEX-01	001	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	CUBIERTA		SEDICAL	S-201	FACIL	BUENO			
23479	1	CL	GD	BOM-01	002	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	LPD100-125/133A-F-A	FACIL	BUENO			
23480	1	CL	GD	BOM-01	003	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	TPD50-180/2A-F-A	FACIL	BUENO			
23481	1	CL	GD	ENF-01	002	ENFRIADORA SOLO FRIO AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		TRANE	ECGAL498	FACIL	BUENO	123		
23482	1	CL	GD	CLI-01	013	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	KHS-8	FACIL	BUENO			
23483	1	CL	GD	BOM-01	001	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	TPD65-180/2A-F-A	FACIL	BUENO			
23484	1	CL	GD	ENF-02	001	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		TRANE	ECXAH258	FACIL	BUENO	153	157	
23485	1	CL	GD	CLI-01	012	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	KHS-8	FACIL	BUENO			
23486	1	CL	GD	CLI-01	011	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	KHS-8	FACIL	BUENO			
23487	1	CL	GD	CLI-01	010	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	KHS-5	FACIL	BUENO			
23488	1	CL	GD	CLI-01	009	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	KHS-8	FACIL	BUENO			
23489	1	CL	GD	CLI-01	005	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	KHS-4	FACIL	BUENO			
23490	1	CL	GD	CLI-01	006	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	KHS-5	FACIL	BUENO			
23494	1	CL	GD	CLI-01	007	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	KHS-5	FACIL	BUENO			
23495	1	CL	GD	CLI-01	004	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	KHS-05	FACIL	BUENO			
23496	1	CL	GD	CLI-01	002	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	KHS-8	FACIL	BUENO			
23497	1	CL	GD	CLI-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	KHS-05	FACIL	BUENO			
23498	1	CL	GD	CLI-01	003	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	KHS-8	FACIL	BUENO			
23532	1	CL	GD	CLI-01	008	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	KHS-8	FACIL	BUENO			
23310	1	CL	GE	AUT-03		UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA en d		mitsubishi-electric	PUHZ-RP50YHA2	FACIL	BUENO			
23311	1	CL	GE	AUT-03		UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA (herbario)		mitsubishi-electric	PLA-RP50BA	FACIL	BUENO			
23391	1	CL	GE	CLI-01	014	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEXTA PLANTA		TECNIVEL	KSH-5	FACIL	BUENO			
23400	1	CL	GE	CLI-01	015	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEPTIMA PLANTA		TECNIVEL	CL-1064-TR-05	FACIL	BUENO			
23409	1	CL	GE	FAN-01	001	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEPTIMA PLANTA		CARRIER	42GWC004	FACIL	BUENO			
23410	1	CL	GE	FAN-01	002	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEPTIMA PLANTA		CARRIER	42GWC004	FACIL	BUENO			
23444	1	CL	GE	FAN-01	003	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEXTA PLANTA		CARRIER	42GWC020	FACIL	BUENO	14,4kw.	11kw.	
23491	1	CL	GE	BOM-01	003	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	TPD65180/2AFABVEE	FACIL	BUENO			
23492	1	CL	GE	BOM-01	002	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	TPD65180/2AFABVEE	FACIL	BUENO			
23493	1	CL	GE	BOM-01	001	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	CUBIERTA		GRUNDFOS	LPD125-125/125A-F-A	FACIL	BUENO			
23499	1	CL	GE	ENF-01	002	ENFRIADORA SOLO FRIO AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		TRANE	ECGAL698	FACIL	BUENO			
23500	1	CL	GE	ENF-02	001	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		TRANE	ECXAH258	FACIL	BUENO			
23501	1	CL	GE	CLI-01	009	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		TECNIVEL	KSH-5	FACIL	BUENO			
23502	1	CL	GE	CLI-01	008	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		TECNIVEL	KHS-4	FACIL	BUENO			
23503	1	CL	GE	CLI-01	007	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA		TECNIVEL	KHS-3	FACIL	BUENO			
23504	1	CL	GE	AUT-04	001	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		TRANE	MWD 125 A800A	FACIL	BUENO			
23505	1	CL	GE	CLI-01	005	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	KHS-4	FACIL	BUENO			
23506	1	CL	GE	CLI-01	006	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TECNIVEL	KHS-3	FACIL	BUENO			
23507	1	CL	GE	CLI-01	012	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUARTA PLANTA		TECNIVEL	KSH-5	FACIL	BUENO			
23508	1	CL	GE	CLI-01	011	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUARTA PLANTA		TECNIVEL	KHS-4	FACIL	BUENO			
23509	1	CL	GE	CLI-01	010	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUARTA PLANTA		TECNIVEL	KHS-3	FACIL	BUENO			
23510	1	CL	GE	CLI-01	013	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	QUINTA PLANTA		TECNIVEL	KHS-4-8	FACIL	BUENO			
23511	1	CL	GE	CLI-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	KHS-5	FACIL	BUENO			
23512	1	CL	GE	CLI-01	002	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TECNIVEL	KHS-8	FACIL	BUENO			

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA																
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	GAMA MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)	
23513	1	CL	GE	CLI-01	003	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	KSH-5	FACIL	BUENO			
23514	1	CL	GE	CLI-01	004	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TECNIVEL	KSH-5	FACIL	BUENO			
23515	1	CL	GE	AUT-03	004	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		TRANE	TWK530N800CB	FACIL	BUENO			
23516	1	CL	GE	AUT-05	002	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		TRANE	MVXH	FACIL	BUENO			
23524	1	CL	GE	VEK-01	001	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	CUBIERTA		SEDICAL	S-200	FACIL	BUENO			
23553	1	CL	GE	AUT-13	003	AUTÓNOMO PARTIDO FRIO/CALOR	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		TRANE	TW120RD0-R22	FACIL	BUENO	36,9kw.		
23342	1	CL	GF	AUT-07	002	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUBISHI	PLH-1,6KKB	FACIL	BUENO	4,35kw	4,6kw.	
23343	1	CL	GF	AUT-07	003	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUBISHI	PLH-1,6KKB	FACIL	BUENO	4,35kw	4,6kw.	
23387	1	CL	GF	FAN-01	001	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	FL 900/TFV(2R)JMP	FACIL	BUENO			
23401	1	CL	GF	AUT-07	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA CUBIERTA		MTSUBISHI	PUH-4 YKSA	FACIL	BUENO			
23404	1	CL	GF	AUT-07	004	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA CUBIERTA		MTSUBISHI	PUH-3YKA	FACIL	BUENO			
23405	1	CL	GF	AUT-07	005	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUBISHI	PLH-2 KKB	FACIL	BUENO	5,3kw.	5,7kw.	
23406	1	CL	GF	AUT-07	006	UNIDAD INTERIOR DE TECHO	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		MTSUBISHI	PLH-2 KKB	FACIL	BUENO	5,3kw.	5,7kw.	
23415	1	CL	GF	CLI-01	003	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CL-2012/1	FACIL	BUENO	14,9kw.		
23417	1	CL	GF	CLI-01	006	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CL-2007/2	FACIL	BUENO	5,1kw.		
23418	1	CL	GF	CLI-01	005	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CL-2012/1	FACIL	BUENO	14kw.		
23421	1	CL	GF	ENF-02	001	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		TRANE	CXAN398	FACIL	BUENO	87	106,3	
23425	1	CL	GF	CLI-01	004	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	BS-7/4	FACIL	BUENO	10,6kw.		
23429	1	CL	GF	CLI-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TERMOVEN	BS-12/3	FACIL	BUENO	23,7kw.		
23430	1	CL	GF	CLI-01	007	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	BS-7/2	FACIL	BUENO	3,9kw.		
23431	1	CL	GF	CLI-01	008	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	CL-2012/9	FACIL	BUENO	11,4kw.		
23432	1	CL	GF	CLI-01	002	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TERMOVEN	BS-7/2	FACIL	BUENO	5,37kw.		
23340	1	CL	GG	AUT-07	007	UNIDAD INTERIOR PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA		DAIKIN	FTKS-20D3VMW	FACIL	BUENO	2kw.		
23363	1	CL	GG	AUT-07	015	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RKS-20 EZV18	FACIL	BUENO	2		
23370	1	CL	GG	FAN-01	002	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA		FANTER	FO 02/3R	FACIL	BUENO			
23420	1	CL	GG	CLI-01	011	CLIMATIZADOR CL-8	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2007/3	FACIL	BUENO	6220w.		
23422	1	CL	GG	CLI-01	010	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2020/3	FACIL	BUENO	44,2kw.		
23423	1	CL	GG	ENF-02	012	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	CUBIERTA		TRANE	ECXAN800 A72C1	FACIL	BUENO	201,7	243	
23424	1	CL	GG	CLI-01	001	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA		TERMOVEN	BS-12/3	FACIL	BUENO	44,2kw.		
23426	1	CL	GG	CLI-01	003	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	BS-7/1	FACIL	BUENO	1,6kw.		
23427	1	CL	GG	CLI-01	006	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA		TERMOVEN	BS-7/3	FACIL	BUENO	7,64kw.		
23428	1	CL	GG	CLI-01	005	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	CL-2018/1	FACIL	BUENO	40kw.		
23433	1	CL	GG	CLI-01	009	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2020/2	FACIL	BUENO	23kw.		
23434	1	CL	GG	CLI-01	008	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	CUBIERTA		TERMOVEN	CL-2012/1	FACIL	BUENO	25kw.		
23435	1	CL	GG	CLI-01	004	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PRIMERA PLANTA		TERMOVEN	BS-7/4	FACIL	BUENO	15kw.		
23517	1	CL	GG	VEN-02	014	EXTRACTOR	EXTRACTORES	CUBIERTA		TERMOVEN	TUC-7	FACIL	BUENO			
23523	1	CL	GG	DEP-01	013	DEPOSITO ACUMULADOR	DEPÓSITOS ACUMULADORES	CUBIERTA		IDROGAS	AR 1500	FACIL	BUENO			
30802	1	CL	GH	FAN-02	002	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA H-111		SHAKO	FCS SP213 HT2L	FACIL	BUENO	5,24-3,92-2,68		
30803	1	CL	GH	FAN-02	003	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA H-110		SHAKO	FCS SP213 HT2L	FACIL	BUENO	5,24-3,92-2,68		
30804	1	CL	GH	FAN-02	004	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA H-109		SHAKO	FCS SP213 HT2L	FACIL	BUENO	5,24-3,92-2,68		
30805	1	CL	GH	FAN-02	005	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA H-108		SHAKO	FCS SP213 HT2L	FACIL	BUENO	5,24-3,92-2,68		
30806	1	CL	GH	FAN-02	006	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA H-107		SHAKO	FCS SP213 HT2L	FACIL	BUENO	5,24-3,92-2,68		
30807	1	CL	GH	AUT-01	007	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA		MTSUBISHI ELECTRIC	PKA-RP71FAL	FACIL	BUENO			
30808	1	CL	GH	AUT-03	008	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA CUBIERTA		MTSUBISHI ELECTRIC	PUH-P71VHA	FACIL	BUENO			
30809	1	CL	GH	AUT-03	009	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA H-004		MTSUBISHI ELECTRIC	PKA-RP100FAL	FACIL	BUENO			
30810	1	CL	GH	AUT-03	010	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SEGUNDA PLANTA CUBIERTA		MTSUBISHI ELECTRIC	PUH-P100VHA	FACIL	BUENO			
30811	1	CL	GH	BOM-01	011	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SEGUNDA PLANTA CUBIERTA		SEDICAL	SIM 80/270.1-3,0/K	FACIL	BUENO			
30812	1	CL	GH	BOM-01	012	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SEGUNDA PLANTA CUBIERTA		SEDICAL	SIM 80/270.1-3,0/K	FACIL	BUENO			
30813	1	CL	GH	BOM-01	013	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SEGUNDA PLANTA CUBIERTA		SEDICAL	SIM 100/290.4-0/K	FACIL	BUENO			
30814	1	CL	GH	BOM-01	014	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SEGUNDA PLANTA CUBIERTA		SEDICAL	SIM 100/290.4-0/K	FACIL	BUENO			
30815	1	CL	GH	BOM-01	015	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SEGUNDA PLANTA CUBIERTA		SEDICAL	SIM 100/315.1-7,5/K	FACIL	BUENO			
30816	1	CL	GH	BOM-01	016	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SEGUNDA PLANTA CUBIERTA		SEDICAL	SIM 100/315.1-7,5/K	FACIL	BUENO			
30817	1	CL	GH	BOM-01	017	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SEGUNDA PLANTA CUBIERTA		SEDICAL	SIM 100/290.4-0/K	FACIL	BUENO			
30818	1	CL	GH	BOM-01	018	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SEGUNDA PLANTA CUBIERTA		SEDICAL	SIM 100/290.4-0/K	FACIL	BUENO			
30819	1	CL	GH	BOM-01	019	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SEGUNDA PLANTA CUBIERTA		SEDICAL	SIM 80/270.1-3,0/K	FACIL	BUENO			
30820	1	CL	GH	BOM-01	020	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SEGUNDA PLANTA CUBIERTA		SEDICAL	SIM 80/270.1-3,0/K	FACIL	BUENO			
30821	1	CL	GH	BOM-01	021	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SEGUNDA PLANTA CUBIERTA		SEDICAL	SIM 80/270.1-3,0/K	FACIL	BUENO			
30822	1	CL	GH	BOM-01	022	BOMBA EN LINEA SENCILLA O GEMELAS	BOMBAS CIRCULADORAS EN LINEA	SEGUNDA PLANTA CUBIERTA		SEDICAL	SIM 80/270.1-3,0/K	FACIL	BUENO			
30823	1	CL	GH	VEK-01	023	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	SEGUNDA PLANTA CUBIERTA		REFLEX	reflex N 200 L 09I032360773	FACIL	BUENO			
30824	1	CL	GH	VEK-01	024	VASO DE EXPANSIÓN	VASOS DE EXPANSIÓN	SEGUNDA PLANTA CUBIERTA		REFLEX	reflex N 300L 09I021060717	FACIL	BUENO			
30825	1	CL	GH	CLI-01	025	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA CUBIERTA		TERMOVEN	CLA-2018/1	FACIL	BUENO	47,67 KW		
30826	1	CL	GH	CLI-01	026	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA CUBIERTA		TERMOVEN	CLA-2012/1	FACIL	BUENO	25,2 KW		
30827	1	CL	GH	ENF-01	027	ENFRIADORA SOLO FRIO AIRE AGUA	ENFRIADORAS	TERCERA PLANTA CUBIERTA		MCQUAY	MNGSE105XN 001	FACIL	BUENO	365,5 kw		
30828	1	CL	GH	ENF-02	028	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	TERCERA PLANTA CUBIERTA		MCQUAY	HPI-SE067LN002	FACIL	BUENO	255 kw	274	
30829	1	CL	GH	ENF-02	029	ENFRIADORA FRIO CALOR AIRE AGUA	ENFRIADORAS	TERCERA PLANTA CUBIERTA		MCQUAY	HPI-SE067LN002	FACIL	BUENO	255 kw	274	
30830	1	CL	GH	CLI-01	030	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA CUBIERTA		TERMOVEN	CLA-2015/1-E	FACIL	BUENO	38,4/30,72 kw		
30831	1	CL	GH	CLI-01	031	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA CUBIERTA		TERMOVEN	CLA-2015/1-E	FACIL	BUENO	38,4/30,72 kw		
30832	1	CL	GH	CLI-01	032	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA CUBIERTA		TERMOVEN	CLA-2012/1	FACIL	BUENO	28,2/22,56 kw		
30833	1	CL	GH	CLI-01	033	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA CUBIERTA		TERMOVEN	CLA-2015/1-E	FACIL	BUENO	38,4/30,72 kw		
30834	1	CL	GH	CLI-01	034	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA CUBIERTA		TERMOVEN	CLA-2012/1	FACIL	BUENO	28,2/22,56 kw		
30835	1	CL	GH	CLI-01	035	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA CUBIERTA		TERMOVEN	CLA-2018/1	FACIL	BUENO	40,38/40,30 kw		
30836	1	CL	GH	CLI-01	036	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA CUBIERTA		TERMOVEN	CLA-2012/1	FACIL	BUENO	28,2/22,56 kw		
30837	1	CL	GH	CLI-01	037	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA CUBIERTA		TERMOVEN	CLA-2012/1	FACIL	BUENO	28,2/22,56 kw		
30838	1	CL	GH	CLI-01	038	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA CUBIERTA		TERMOVEN	CLA-2012/1	FACIL	BUENO	28,2/22,56 kw		
30839	1	CL	GH	CLI-01	039	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA CUBIERTA		TERMOVEN	CLA-2012/1	FACIL	BUENO	28,2/22,56 kw		
30840	1	CL	GH	CLI-01	040	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA CUBIERTA		TERMOVEN	CLA-2012/1	FACIL	BUENO	34,13 kw		
30841	1	CL	GH	CLI-01	041	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SOTANO		TERMOVEN	CLA-2015/2	FACIL	BUENO	44,2/35,36		
30842	1	CL	GH	CLI-01	042	CLIM										

INVENTARIO DE MAQUINARIA AREA DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA															
CODIFICACIÓN UPV	GRUPO	INSTALACIÓN	ZONA	DEN. MAQUINA	COD. MAQUINA	DEN. CLASE MAQUINA	CLASE MAQUINA	UBICACIÓN	RELACIONADO CON	MARCA	MODELO	ACCESO	ESTADO	POTENCIA FRIO (kw)	POTENCIA CALOR(kw)
30845	1	CL	GH	FAN-01	045	FAN-COIL DE TECHO(CASSETTE)	FAN COILS	PLANTA BAJA		ROCA-YORK	YHKY	FACIL	BUENO	2,68 kw	
30846	1	CL	GH	FAN-02	046	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA H-213		SHAKO	FCS SP213 HT2L	FACIL	BUENO	5,24-3.92-2.68	
30847	1	CL	GH	FAN-02	047	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA H-212		SHAKO	FCS SP213 HT2L	FACIL	BUENO	5,24-3.92-2.68	
30848	1	CL	GH	FAN-02	048	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA H-211		SHAKO	FCS SP213 HT2L	FACIL	BUENO	5,24-3.92-2.68	
30849	1	CL	GH	FAN-02	049	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA H-210		SHAKO	FCS SP213 HT2L	FACIL	BUENO	5,24-3.92-2.68	
30850	1	CL	GH	FAN-02	050	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA H-209		SHAKO	FCS SP213 HT2L	FACIL	BUENO	5,24-3.92-2.68	
30851	1	CL	GH	FAN-02	051	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA H-208		SHAKO	FCS SP213 HT2L	FACIL	BUENO	5,24-3.92-2.68	
30852	1	CL	GH	FAN-02	052	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA H-207		SHAKO	FCS SP213 HT2L	FACIL	BUENO	5,24-3.92-2.68	
30853	1	CL	GH	FAN-02	053	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA H-206		SHAKO	FCS SP213 HT2L	FACIL	BUENO	5,24-3.92-2.68	
30854	1	CL	GH	FAN-02	054	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	SEGUNDA PLANTA H-205		SHAKO	FCS SP213 HT2L	FACIL	BUENO	5,24-3.92-2.68	
30855	1	CL	GH	CLI-01	055	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	SEGUNDA PLANTA FALSO TECHO ASEOS		TERMOVEN	BSA- 9/2	MUY MALO	BUENO	23,6 kw	
30856	1	CL	GH	CLI-01	056	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA FALSO TECHO ASEOS		TERMOVEN	BSA- 9/2	FACIL	BUENO	26,74 kw	
30857	1	CL	GH	CLI-01	057	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	PLANTA BAJA ALMACEN BIBLIOTECA		TERMOVEN	BSA- 10/1	FACIL	BUENO	75,58 kw	
30858	1	CL	GH	FAN-02	058	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PLANTA BAJA H-003		SHAKO	FCS SP213 HT2L	FACIL	BUENO	5,24-3.92-2.68	
30859	1	CL	GH	CLI-01	059	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA CUBIERTA		TERMOVEN	CLA-2012/1-E	FACIL	BUENO	38,4/30,72 kw	
30860	1	CL	GH	CLI-01	60	CLIMATIZADOR	CLIMATIZADORES	TERCERA PLANTA CUBIERTA		TERMOVEN	CLA-2012/1	FACIL	BUENO	41,05kw.	
30801	1	CL	GH	FAN-02	001	FAN-COIL DE TECHO	FAN COILS	PRIMERA PLANTA H-113		SHAKO	FCS SP213 HT2L	FACIL	BUENO	5,24-3.92-2.68	
28364	1	CL	MOL	AUT-03	019	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	CUBIERTA		DAIKIN	RKXS002V1B	FACIL	BUENO		
28365	1	CL	MOL	AUT-04	020	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PLANTA BAJA		DAIKIN	FTKS002V1W				
28951	1	CL	MOL	AUT-03	015	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	JAULA EXTERIOR	28952	MITSUBISHI	MUCFHGA50VB			5,3	
28952	1	CL	MOL	AUT-07	016	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	PRIMERA PLANTA	28951	MITSUBISHI	MCFHGA50VB				
28953	1	CL	MOL	AUT-03	001	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	JAULA EXTERIOR	28954	MITSUBISHI	MUHGAB0VB	MALO	BUENO	8,5	
28954	1	CL	MOL	AUT-07	002	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	HALL PLANTA BAJA	28953	MITSUBISHI	MSHGA80VB	BUENO	BUENO	8,5	
28955	1	CL	MOL	AUT-03	009	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	JAULA EXTERIOR	28956	MITSUBISHI	MUAGA35VA	MALO	BUENO	3,5	
28956	1	CL	MOL	AUT-07	017	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	ENTRADA	28955	MITSUBISHI	MSCGA35VB	BUENO	BUENO	3,5	
28957	1	CL	MOL	AUT-03	013	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	JAULA EXTERIOR	28958	MITSUBISHI	PUH-P71VGAA			8	
28958	1	CL	MOL	AUT-07	014	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	HALL PB	28957	MITSUBISHI	BSARD71GA				
28960	1	CL	MOL	AUT-07	008	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	SALA JUNTAS PRIMER PISO	28961	MITSUBISHI	MSHGA50VB	BUENO	MALO	6,3	
28961	1	CL	MOL	AUT-03	007	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	JAULA EXTERIOR	28960	MITSUBISHI	MUHGAB0VB	MALO	BUENO	6,3	
28962	1	CL	MOL	AUT-07	004	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	HALL PRIMER PISO	28953	MITSUBISHI	MSZGA35VA	BUENO	BUENO	2,9	
28963	1	CL	MOL	AUT-03	003	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	JAULA EXTERIOR	62,64,65	MITSUBISHI	MX2A71VA	MALO	BUENO	7,7	
28964	1	CL	MOL	AUT-07	005	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	HALL PRIMER PISO	28953	MITSUBISHI	MSZGA35VA	BUENO	BUENO	2,9	
28965	1	CL	MOL	AUT-07	006	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	RECEPCION	28953	MITSUBISHI	MSZGA25VA	BUENO	BUENO	2,1	
28966	1	CL	MOL	AUT-07	010	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	INVESTIGACIÓN P. BAJA		MITSUBISHI	MSZGA35VA				
28967	1	CL	MOL	AUT-07	011	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	BIBLIOTECA		MITSUBISHI	MSZGA50VA				
28968	1	CL	MOL	AUT-07	012	UNIDAD INTERIOR DE PARED	EQUIPOS AUTÓNOMOS	AUDIOVISUAL		MITSUBISHI	MSZGA25VA				
28969	1	CL	MOL	AUT-03	018	UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR POR AIRE	EQUIPOS AUTÓNOMOS	JAULA EXTERIOR	66,67,68	MITSUBISHI	MX2A71VA	MALO	BUENO	7,7	

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS (CLIMATIZACIÓN CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA, ETC) DE LOS EDIFICIOS, DE LOS EDIFICIOS DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y URBANIZACIÓN DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA

**ANEXO 5:
PLAN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES**



SERVEI DE MANTENIMENT



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS (CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA, ETC.) DE LOS EDIFICIOS DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y URBANIZACIÓN DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA.

ANEXO Nº 5

INDICE

ANEXO Nº 5 – PLAN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
1.- PLAN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO



SERVEI DE MANTENIMENT



ASISTENCIA TÉCNICA DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

[illegible]

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS (CLIMATIZACIÓN CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA, ETC) DE LOS EDIFICIOS, DE LOS EDIFICIOS DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y URBANIZACIÓN DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA

**ANEXO 6:
AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DEL CONTRATO**



SERVEI DE MANTENIMENT



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS (CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA, ETC.) DE LOS EDIFICIOS DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y URBANIZACIÓN DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA.

ANEXO Nº 6

INDICE

ANEXO Nº 6 – AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DEL CONTRATO	
1.- AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DEL CONTRATO	250

ANEXO Nº 6

AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DEL CONTRATO

El procedimiento para obtener el importe de ampliación del contrato con la entrada en servicio de nuevos edificios o instalaciones, así como la reducción en caso de desafectaciones será el siguiente:

Paso 1: Se calcularán las horas a ampliar utilizando la tabla de tiempos que se adjunta.

Paso 2: Cuando el nº de horas calculado sea inferior a la mitad de la jornada anual de un operario ($1760/2 = 880$ h/año), se multiplicará el nº de horas por el precio/hora del oficial de 1º del Metal en jornada habitual del Anexo 1, y el importe resultante se añadirá proporcionalmente a la facturación del contrato.

Paso 3: Cuando el nº de horas obtenido tras la aplicación de la tabla de seguimiento supere la mitad de la jornada anual de un operario, el contratista incorporará un operario adicional a la plantilla, previo presupuesto validado por la Asistencia Técnica y aceptado por el Servei de Manteniment de la Universitat Politècnica de València. El incremento de horas del párrafo anterior dejaría de facturarse, puesto que ya estará incluido en el importe por ampliación del nuevo operario.

TABLA DE TIEMPOS DE MANTENIMIENTO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Horas/año
AUTÓNOMO	1,96	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	6,44
DOMESTICO	1,30	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	3,50
VENTILADOR	0,85	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	2,17
CALDERA	4,80	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	18,00
BOMBA	1,25	0,50	0,50	0,75	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	0,75	0,50	0,50	7,75
ROOF-TOP	2,68	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	8,04
ENFRIADORA	3,10	1,60	1,60	2,20	1,60	1,60	2,50	1,60	1,60	2,20	1,60	1,60	22,80
CLIMATIZADOR	2,40	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	8,10
FANCOIL	1,03	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	2,81
D. ACUMULADOR	0,50	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	2,70
INTERCAMBIADOR	1,00	0,30	0,30	0,40	0,30	0,30	0,40	0,30	0,30	0,40	0,30	0,30	4,60
VASO EXPANSIÓN	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,20
	ANUAL	MENSUAL	MENSUAL	TRIMESTRAL	MENSUAL	MENSUAL	SEMESTRAL	MENSUAL	MENSUAL	TRIMESTRAL	MENSUAL	MENSUAL	

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS (CLIMATIZACIÓN CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA, ETC) DE LOS EDIFICIOS, DE LOS EDIFICIOS DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y URBANIZACIÓN DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA

**ANEXO 7:
SISTEMA DE GESTIÓN GLOBAL DE MANTENIMIENTO INFORMATIZADO**



SERVEI DE MANTENIMENT



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS (CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA, ETC.) DE LOS EDIFICIOS DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y URBANIZACIÓN DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA.

ANEXO Nº 7

ANEXO Nº7.- SISTEMA DE GESTIÓN GLOBAL DE MANTENIMIENTO INFORMATIZADA	
1.- SISTEMA DE GESTIÓN GLOBAL DE MANTENIMIENTO INFORMATIZADA.....	253

ANEXO Nº 7

SISTEMA DE GESTIÓN GLOBAL DE MANTENIMIENTO INFORMATIZADO

Con el fin de almacenar, programar y gestionar toda la información concerniente al contrato de mantenimiento de las instalaciones objeto del presente contrato, la empresa que resulte adjudicataria propondrá y suministrará, previa aprobación del Servei de Manteniment de la UPV, un programa de gestión global de mantenimiento informatizado GMAO.

Toda la información propia que se genere a lo largo del desarrollo del contrato será introducida y almacenada POR EL CONTRATISTA en el sistema de gestión global de mantenimiento que deberá aportar la empresa que resulte ADJUDICATARIA, poniéndose este a disposición de la Universitat Politècnica de València. Este programa se instalará y residirá en los servidores del Centro de Proceso de Datos (CPD) central de la UPV. Para ello se autorizará a las personas que la UPV estime oportuno para su consulta, comprobación y supervisión. La empresa adjudicataria será la responsable del uso, manejo y actualización de este sistema de gestión de mantenimiento a lo largo de la duración del contrato. Finalizado este, el programa quedará en propiedad y uso de la Universitat Politècnica de València.

El sistema informático de gestión contendrá información de todos los equipos inventariados incluyendo planos, esquemas, documentación técnica propia, normativa aplicable, revisiones de mantenimiento preventivo, técnico-legal, predictivo, correctivo, histórico de incidencias o averías, etc.

Las características mínimas del sistema de gestión a aportar por la empresa adjudicataria serán equivalentes, a juicio del Servei de Manteniment de la UPV o de la Asistencia Técnica de Coordinación y Supervisión de Mantenimiento, a las que se exponen a continuación:

TECNOLOGÍA

Está formado por un servidor corporativo y 1 o n clientes. La comunicación entre los clientes y el servidor, se basa en la utilización de dos puertos. Un puerto utiliza TCP/HTTP/SOAP donde se encapsulan todos los servicios que da el servidor (Web Services) vía protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol). El segundo puerto utiliza TCP para gestionar los diferentes eventos que producen los clientes.

Funcionalidades del servidor corporativo: - servidor http con capacidades SOAP (Web Services) - control de sesiones - control de refrescos, bloqueos y transacciones - gestión de e-mails - gestión centralizada de ficheros anexos a los registros - acceso transparente a la base de datos vía dbexpress - servidor web integrado con capacidad de ejecución de SCRIPTS, CGI, ISAPI + INTRAWEB. - servicio integral de actualizaciones corporativas (actualizaciones automáticas) - servicio de monitorización

Posibles clientes:

- cliente con acceso a todas las funcionalidades del programa
- cliente Web con acceso a consultas y solicitudes de información
- cliente con acceso a preventivo, correctivo y solicitudes de intervención
- cliente teléfono móvil con acceso a preventivo, correctivo y solicitudes de intervención
- etc.

Las actualizaciones del programa se realizarán automáticamente desde el servidor Web del proveedor. El servidor corporativo del cliente es actualizado y él a su vez actualiza los clientes internos, evitando mantenimiento de aplicaciones por parte de los departamentos de informática.

El programa deberá facilitar y automatizar la planificación del mantenimiento preventivo, a la vez de permite un control exhaustivo de todos los datos críticos en la gestión del mantenimiento, a fin que siempre disponga de la información necesaria para optimizar recursos y detectar anomalías. Estará pensado para trabajar sobre plataformas Windows y

en un entorno de red local o Intranet/Extranet/Internet. Se destacará por un interface amigable, gran facilidad de uso y un aprendizaje rápido e intuitivo.

El programa dispondrá de todos los módulos necesarios para gestionar íntegramente un Departamento de Mantenimiento. Será sumamente flexible y nunca obligará al usuario a introducir datos que él considere innecesarios. En ningún caso el programa obligará, sólo propondrá.

Descripción de funcionalidades:

El programa estará dividido en diversos apartados:

Los Ficheros son la parte donde se almacenarán los datos básicos para la gestión del mantenimiento.

Estructura Organizativa. Apartado en el que se define, de forma gráfica, la estructura de la maquinaria. No existen niveles prefijados y se pueden definir hasta múltiples niveles de dependencia. Está basado en la relación Padre e Hijos, de los diferentes elementos.

Operarios. Apartado en el que se definen los recursos humanos para realizar el mantenimiento. El programa permitirá trabajar en conceptos como: Operarios propios, Operarios de Empresas Externas, Empresas Externas, etc.

Recambios. Apartado en el que se definen los recambios a utilizar, así como los datos vinculados. Almacenes, Proveedores y Familias de Recambios. El programa permitirá definir una ficha técnica, específica para cada familia de recambios.

Operaciones. Apartado en el que se definen las operaciones de mantenimiento Preventivo, Correctivo y las Causas por las que se han producido las OT de Correctivo. También se pueden introducir los módulos de Seguridad que se deberán aplicar en cada una de las Operaciones de Preventivo/Correctivo. El programa permitirá controlar los tiempos de paro de los elementos, así como el tiempo de respuesta previsto y el real, ver la eficacia en las intervenciones, gestionar los recursos, aplicar medidas de Seguridad a las órdenes y establecer tablas de check--list para el Operario.

Mantenimiento. En ésta parte se controlan las OT de Preventivo/Correctivo y se realiza la gestión del Almacén (Pedidos, Control de Stocks, Entradas/Salidas, etc.).

El Mantenimiento son:

Órdenes.

Apartado en el que se crean/gestionan las OT's de Preventivo/Correctivo/Nuevas Instalaciones, así como se marca el Presupuesto asignado a cada elemento. El programa permitirá crear infinitas operaciones de mantenimiento Preventivo/Correctivo/Nuevas Instalaciones, definiendo para cada una qué recursos son necesarios para llevarla a cabo: Operarios, Recambios, Talleres Externos, etc. Las operaciones de Mantenimiento Preventivo/Correctivo pueden ser asignadas a cualquier elemento que halla sido definido en la Estructura Organizativa de la Empresa. Se podrán planificar las OT de Preventivo por tres conceptos:

- Periódico (por días naturales)
- Por Producción (n elementos producidos)
- Por Horas de Funcionamiento

El programa tendrá diseñado un sistema de colores para poder identificar el estado de cada orden de trabajo:

- Orden de trabajo en Curso
- Orden de trabajo que se tendría que realizar Hoy.
- Orden de trabajo prevista para un Futuro.
- Orden de trabajo que ya se tendría que haber realizado.

- Con el fin de ayudar al encargado del mantenimiento, cuando se decide realizar una orden de preventivo/Correctivo, el programa aconsejará los operarios que menor carga de trabajo tienen en éste momento, cuanto tiempo han tardado en realizar ésta operación en el histórico, que Operarios están activos, los que están de Vacaciones, etc. Una vez finalizada la OT se procederá a Cerrar la orden, modificando, si es necesario, las observaciones, los recursos, el tiempo dedicado, las horas de paro, el centro de coste, incluyendo documentación (imágenes/docs, ...), etc. Una vez Cerrada una OT ya no puede ser modificada, pasando al histórico para su posterior consulta y estadística. Al Cerrar las OT's de Preventivo/Correctivo, se asignarán las horas trabajadas por cada Operario y el coste de los trabajos realizados por los Talleres Externos, afín de controlar el coste de cada orden de trabajo.
- Gracias a la asignación de las Causas de Correctivo, el programa evalúa el histórico de cada máquina y apunta cual puede ser la causa más probable de la Avería. Asimismo indicará cuales han sido las soluciones adoptadas en cada
- caso. Mediante éste sistema se acortan la búsqueda y solución de las órdenes de Correctivo y sirve la experiencia como fuente de conocimiento.

Cargas de Trabajo. Mediante ésta utilidad, el responsable de mantenimiento puede ver la carga de trabajo de los Operarios (Internos/Externos), priorizar órdenes, mover OT's de un Operario a otro, etc.

Pedidos.

Apartado en el que se crean/gestionan los Pedidos de Recambios a Proveedores y los Pedidos de Servicios a los Talleres Externos.

Almacén.

Apartado en el que se gestionará las Entradas/Salidas de Recambios de los Almacenes, así como controlar el Inventario y el movimiento de Recambios entre Almacenes. El programa permite controlar todo el ciclo de vida de un recambio: entradas, salidas, pedidos, inventarios, stocks mínimos, etc. Dispone de opciones de multi-almacén y multi-localización, es decir, los recambios se pueden tener en diferentes almacenes y determinar donde se encuentran dentro de éstos (estanterías, cajones, armarios, etc.) En la ficha de definición del recambio se puede introducir los diferentes proveedores que suministran un mismo recambio, con el último precio de compra, la referencia del producto, lote habitual, etc. En la misma ficha del recambio se pueden fijar stocks mínimos o críticos para que el programa avise al llegar a éstos y se pueda gestionar un pedido. Ningún movimiento del stock de recambios se puede hacer sin dejar constancia del movimiento. Se pueden realizar inventarios valorados por almacenes y localizaciones a fin de conocer el importe en inmovilizado y realizar un inventario físico.

Consultas

En ésta parte se podrá analizar los datos generados por el programa así como realizar listados.

El programa dispondrá de un sistema de consultas en formato HTML, que pueda ser consultado desde el propio programa o bien acceder a ellas mediante un navegador Internet Explorer, Netscape, etc. Dispondrá de un generador de informes para que cada usuario realice las consultas que desee y visualice los campos elegidos en el listado.

Una vez realizada una consulta, se puede Guardar en el Repositorio de Consultas para su posterior acceso.

Estadísticas

En ésta parte se podrá analizar en formato gráfico los datos del histórico de las órdenes de Preventivo/Correctivo. Una vez realizada una estadística, puede ser exportada a Excel o guardar la imagen resultante en formato imagen.

Usuarios

EL programa permitirá dar de alta múltiples usuarios. Para cada usuario se puede definir el perfil que va a tener y el programa sólo hará visible los menús e iconos para cada perfil. El acceso se puede restringir para el programa en modo cliente, sólo consultas vía Web o usuarios que realizan Solicitudes de Intervención.

El control de usuarios será total. Se podrán eliminar menús, restringir el acceso, permitir la visualización y la no ejecución de algún botón, etc.

Se podrá hacer que el usuario sólo tenga acceso a las OT asignadas para él y dar permisos de Cerrar las OT con supervisión por parte de un responsable de mantenimiento. Se podrán definir usuarios con la única tarea de realizar.

Solicitudes de Intervención.

Esta parte del programa funcionará mediante cualquier navegador y permitirá al usuario solicitar un servicio de correctivo al departamento de mantenimiento. Asimismo, el usuario que ha lanzado la solicitud, podrá ver como se encuentra su evolución. Existe un sistema de comunicación entre el departamento de mantenimiento y el usuario que realiza la solicitud, a fin de poder conocer ambas partes la evolución de una OT, disponiendo incluso de un e-mail entre el solicitante y las personas involucradas en la OT.

El departamento de Mantenimiento tendrá la potestad de aprobar o rechazar una Solicitud de Intervención por parte de un usuario, así como, se puede solicitar la aprobación del Solicitante de la tarea realizada.

Configuración

Se introducirán los parámetros de configuración del programa, datos de la empresa, configuración de los números de pedidos, gestión del stock, configuración del equipo lector de código de barras, etc.

Utilidades

En ésta apartado se podrá disponer de una Biblioteca (Gestión Documental), Herramientas para la Pantalla táctil, Cambiar la Contraseña y Cerrar la Sesión. El programa dispondrá de una herramienta muy útil para conseguir que los operarios gestionen las OT's que tengan asignadas. Ésta utilidad es la de utilizar una pantalla táctil, y configurar el terminal como tal. El programa también incorpora la gestión por código de barras: OT's Preventivo, OT's Correctivo, Pedidos, Recambios, Almacén, etc. La entrada de Operarios se puede realizar por tarjeta magnética o por código de Barras.

Ayuda

El programa dispondrá de una ayuda on-line que incluirá todos los módulos del programa. La ayuda estará diseñada en modo web para su fácil manejo. Desde cualquier pantalla del programa se podrá acceder a la ayuda de la pantalla.

Versiones del Programa

El programa se suministrará completo. No existirán módulos adicionales ni usuarios adicionales. Se suministrará una licencia para la UPV y ésta decidirá cuantos puestos de trabajo desea instalar, sin que la instalación de nuevos clientes tenga un coste adicional.

El programa será del tipo Multiempresa, Pensado para trabajar con las diferentes CONTRATAS de mantenimiento que determine el Servei de Manteniment de la UPV, con diversas denominaciones sociales u empresas que realicen labores de mantenimiento. El programa Multiempresa permitirá dar de alta hasta 10 empresas distintas.

Datos Técnicos

El programa estará preparado para trabajar en sistema Cliente/Servidor en plataformas Windows actuales.

El Servidor en la UPV será el que determinen el Servei de Manteniment el ASIC de la UPV.

Trabaja con bases de datos SQL Multiusuario: Oracle 8.0.X o SQL Server 7/2000/2005, MSDE.

Cliente. Los requerimientos para el cliente son de 10 Mb de espacio en disco y 16 Mb de Ram.

Cliente Web o Solicitud de Intervención. Los requerimientos son los que marca el propio navegador (IE Explorer, Netscape, etc.) Para la comunicación entre el Servidor y el Cliente, se utilizará el protocolo SOAP, que permite acceder desde una LAN interna o desde accesos Internet/Extranet.

Las actualizaciones del programa serán automáticas tanto el Servidor como el Cliente, evitando mantenimiento de las versiones en cada instalación por parte del usuario.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS (CLIMATIZACIÓN CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA, ETC) DE LOS EDIFICIOS, DE LOS EDIFICIOS DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y URBANIZACIÓN DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA

**ANEXO 8:
MANUAL PREVENTIVO PARA EMPRESAS EXTERNAS:
CONTRATO LARGA DURACIÓN**



SERVEI DE MANTENIMENT





MANUAL PREVENTIVO PARA EMPRESAS EXTERNAS: CONTRATO DE LARGA DURACIÓN



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVO
3. DOCUMENTACIÓN PREVENTIVA A ENTREGAR POR EMPRESAS EXTERNAS

- 3.1. Información previa al inicio de los trabajos.
- 3.2. Información durante el desarrollo de los trabajos
- 3.3. Otra documentación exigible en trabajos con riesgos especiales

4. MEDIOS DE COORDINACIÓN

ANEXO

ANEXO I: FORMATOS

ANEXO II: INFORMACIÓN PREVENTIVA A EMPRESAS EXTERNAS:

1. Riesgos y medidas preventivas:
 - 1.1. Laboratorios químicos y sus almacenes
 - 1.2. Laboratorios biológicos
 - 1.3. Laboratorio de alta tensión: edificio 8A
 - 1.4. Talleres: mecánicos y de motores térmicos
 - 1.5. Talleres/laboratorios con equipos eléctricos, actividades electrónicas
 - 1.6. Instalaciones con emisores de radiación ionizante
 - 1.7. Instalaciones con emisores de radiaciones no ionizantes: resonancia magnética nuclear, UV, láser, radiofrecuencias-microondas,...
 - 1.8. Granjas (Vera)
 - 1.9. Fábrica de piensos y silos
 - 1.10. Acuicultura
 - 1.11. Invernaderos
 - 1.12. Trabajo en exteriores
 - 1.13. Cuartos técnicos: centros de transformación, recintos de grupo electrógeno, salas de cuadros eléctricos, salas de máquinas de ascensores, salas de calderas, patinillos de instalaciones, salas de climatizadores, casetas de gases técnicos
 - 1.14. Cubiertas
 - 1.15. Galería de servicios (Gandía y Vera)
 - 1.16. Bunker de productos químicos 5Q
 - 1.17. Almacén central: edificio 5O
 - 1.18. Despachos
 - 1.19. Aulas
 - 1.20. Bibliotecas
 - 1.21. Salas/ Instalaciones deportivas
 - 1.22. Muelles de carga CPI
 - 1.23. Cámaras de frío
 - 1.24. Instalaciones con riesgo de caída de altura: escaleras, desniveles, ventanales, rampas, techos, etc.
2. Medidas de emergencia



1.- INTRODUCCIÓN

La Universidad Politécnica de Valencia es una institución pública que cuenta con un total aproximado de 100 edificios en tres campus: Vera, Alcoy y Gandia.

En la Universidad se conjuga la docencia con la investigación. A tal fin, la UPV cuenta con multitud de laboratorios, talleres, aulas, bibliotecas, etc., así como instalaciones necesarias para su funcionamiento: cuartos técnicos (centros de transformación, salas de calderas, recintos de grupos electrógenos, salas de máquinas de ascensores,...), almacenes, galerías de servicio, etc.

En las instalaciones de la UPV junto a la comunidad universitaria se encuentran presentes de forma habitual numerosas empresas: de investigación, concesiones administrativas, mantenimiento, seguridad, limpieza, etc. Esta situación conlleva la necesaria adopción de medidas para coordinar las actividades a nivel preventivo con las distintas entidades presentes.

2.- OBJETIVO

El presente documento tiene por objeto cumplir con el deber de información preventiva entre la UPV y las empresas contratadas establecido en el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales y desarrollado por el Real Decreto 171/2004, de coordinación de actividades empresariales.

Es de aplicación a los trabajos o servicios desarrollados en cualquier centro de trabajo o instalación de la UPV por empresas contratistas o subcontratistas y trabajadores autónomos.

En las relaciones entre la UPV y las empresas externas, serán de obligado cumplimiento además de las normas internas de la UPV, las normas derivadas de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales.

La empresa contratista hará extensiva la observancia de las obligaciones recogidas en el presente documento, a las posibles subcontratas, que necesite realizar, siendo responsable de informarles de su contenido y exigir su cumplimiento.

3.- DOCUMENTACION PREVENTIVA A ENTREGAR POR EMPRESAS EXTERNAS

3.1. INFORMACIÓN PREVIA AL INICIO DE LOS TRABAJOS

Antes del inicio de los trabajos en las instalaciones de la UPV, la empresa externa deberá *entregar* la documentación que se detalla a continuación.

Evaluación riesgos específicos asociados a los trabajos contratados	<i>Formato 100-06</i>
Información sobre riesgos entre empresas concurrentes	<i>Formato 100-07</i>
Listado de trabajadores: Acreditación información	<i>Formato 100-08</i>
Acreditación Formación en materia preventiva	<i>Certificados</i>



Cuando debido a las características de la actividad a realizar, no proceda la entrega de algún documento de los citados en el listado anterior, excepto la evaluación de riesgos que debe entregarse siempre, la entidad externa deberá indicar este hecho por escrito.

3.1.1. Evaluación de riesgos específicos asociados a los trabajos contratados [Formato 100-06]

La evaluación de riesgos *para los trabajos específicos a realizar en la UPV* y la planificación de la actividad preventiva se considera necesaria para la realización de cualquier trabajo o servicio en la UPV, por lo que deberá ser entregada siempre una vez adjudicado el contrato, como requisito imprescindible **antes** del comienzo de los trabajos. Cuando se prevean modificaciones en los riesgos de los trabajos a desarrollar, se deberá proceder a su actualización.

Si existen riesgos que puedan afectar al resto de empresas presentes, se debe indicar esta situación en el apartado correspondiente. En este caso, la empresa contratada deberá cumplimentar además el *formato 100-07*.

Designará los recursos preventivos para su presencia en el centro de trabajo de la UPV, cuando sea necesario conforme establece la Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995), el R.D. 39/1997 y su posterior modificación por el R.D. 604/2006. En las situaciones que según establece el R.D. 604/2006 sea necesaria la presencia de recursos preventivos, determinará en la planificación de la actividad preventiva la forma de llevar a cabo la presencia de los mismos.

Con objeto de facilitar la necesaria coordinación de actividades preventivas la empresa externa deberá designar a un Interlocutor en materia de prevención, que preferentemente será uno de los trabajadores que vaya a realizar las actividades objeto del contrato en la UPV. El apartado "*Nombre del Interlocutor*" destinado a tal efecto en la casilla *Datos de la Empresa* deberá cumplimentarse siempre.

Los equipos de trabajo utilizados para la realización de tareas en la UPV deberán cumplir con la normativa que les sea de aplicación. Se informará de tal requisito a la UPV completando el apartado indicado en el formato de evaluación. Cada empresa deberá responsabilizarse de mantener en condiciones adecuadas de seguridad sus equipos de trabajo y de informar a sus trabajadores de los riesgos derivados de su utilización y de las medidas de prevención necesarias.

El personal de las empresas externas no utilizará los equipos de trabajo propiedad de la UPV, excepto aquellos para los que haya sido expresamente autorizado por ella, en cuyo caso la empresa externa se responsabilizará de su correcta utilización por personal adecuadamente cualificado, cumpliendo las instrucciones recibidas por el personal de la UPV.

La empresa remitirá a la UPV, la relación de productos químicos, que vaya a utilizar en las instalaciones de la UPV y entregará en caso de solicitarse las copias de las fichas de seguridad correspondientes. Los productos deberán estar convenientemente envasados y etiquetados, y se situarán en lugares adecuados. Es responsabilidad de la



empresa externa informar a sus trabajadores sobre los riesgos derivados de su utilización y de las medidas preventivas correspondientes.

3.1.2. Información sobre riesgos entre empresas concurrentes [Formato 100-07]

La empresa externa deberá informar de los riesgos específicos de las actividades a desarrollar en la UPV *que puedan afectar al resto de empresas contratistas o agravar los ya previstos*. El cumplimiento de este deber de cooperación, tiene como objetivo el advertir al resto de empresas que puedan verse afectadas de las medidas preventivas que se deban adoptar. Al mismo tiempo, cuando se lleven a cabo ciertos trabajos que por su incompatibilidad, no pueden concurrir con otros, se deberá informar de qué actividades, tareas o situaciones son incompatibles con el trabajo a realizar. Sirvan de ejemplo los siguientes casos: la manipulación de combustibles no debe coexistir con la presencia de comburente, o cuando por la actividad a realizar se retiren temporalmente los medios de protección colectiva sustituyéndolos por equipos de protección individual se deberá informar para que otras empresas no trabajen en la zona.

Es necesario destacar que esta información no se refiere a la propia evaluación de riesgos de la empresa o la información facilitada a sus trabajadores, sino y según establece el artículo 4.2 del R.D. 171/2004 sobre el deber de cooperación, el objetivo es informar que todo trabajador ajeno a su empresa que se encuentre próximo al riesgo potencial debe cumplir una serie de medidas preventivas.

Se enviará a la UPV el *formato 100-07* dando así cumplimiento al *art. 4.2 del RD 171/2004*. Recibida la información por la UPV, ésta dará al resto de empresarios instrucciones para que la coexistencia de actividades se realice con las debidas medidas de seguridad. Es obligación de cada empresa concurrente el cumplimiento de las instrucciones facilitadas por la UPV al respecto según establece el artículo 9.2. del R.D. 171/2004.

3.1.3. Listado de trabajadores [Formato 100-08]

Se deberá aportar el listado de trabajadores que vayan a realizar los trabajos o servicios objeto del contrato en las instalaciones de la UPV. Con el fin de llevar a cabo la adecuada protección, se deberá tener en cuenta si alguno de ellos es un trabajador considerado especialmente sensible a determinados riesgos *art. 25 LPRL*; mujer en período de embarazo o parto reciente *art. 26 LPRL*; menor de edad *art.27 LPRL*; En el caso de trabajadores menores de edad se respetarán además, las limitaciones sobre trabajos prohibidos a menores según establece la legislación vigente (*Decreto de 26 de julio de 1957*).

Es responsabilidad de cada empresa suministrar los EPI's (equipos de protección individual) necesarios para el desarrollo de los trabajos en la UPV, e informar a sus trabajadores sobre las indicaciones de uso y conservación, asegurando su uso efectivo por parte de los trabajadores.

Con el fin de acreditar el cumplimiento legal en materia de información sobre los riesgos presentes en el centro de trabajo de la UPV y propios del trabajo específico o derivados de la concurrencia de otras empresas, así como de las instrucciones



facilitadas y de las medidas de emergencia, el apartado indicado deberá ser firmado por los trabajadores de su empresa que vayan a realizar trabajos en la UPV.

3.1.4. Formación en materia preventiva

Como acreditación del cumplimiento de las obligaciones de formación preventiva, se deberá entregar copia de los títulos o certificados de la formación recibida por los trabajadores, y relacionados con los trabajos a desarrollar en la UPV.

En los casos que la legislación determine una cualificación específica deberá aportarse también dicha capacitación, entre ellos y sin que deba considerarse un listado exhaustivo, se encuentran:

- Trabajadores expuestos a Riesgo Eléctrico, *R.D. 614/2001*.
- Coordinador de actividades preventivas, formación preventiva de nivel intermedio, *R.D. 171/2004*.
- Recursos preventivos, formación preventiva de nivel básico, *Ley 54/2003*.
- Operadores de instalaciones radioactivas, *R.D. 1836/1999*
- Personal de desinfección de torres de refrigeración. *R.D.865/2003 legionelosis*.
- Personal que interviene en transporte, carga y descarga de mercancías peligrosas. *R.D. 2115/1998*

Las acreditaciones previstas en los párrafos anteriores deberán ser exigidas por la empresa contratista, para su entrega a la UPV, cuando subcontractara con otra empresa la realización de parte del trabajo o servicio. (Art. 10.2 del R.D. 171/2004).

3.2. INFORMACIÓN DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:

La información entregada previa al inicio de los trabajos deberá *mantenerse actualizada* en todo momento. La información sobre los riesgos específicos de la actividad a realizar en la UPV, según establece el *R.D. 171/2004*, deberá actualizarse cuando se produzcan cambios en las actividades que sean relevantes a efectos preventivos y tras una situación de emergencia.

Adicionalmente, cuando se den las circunstancias descritas a continuación, se deberá entregar la información indicada en los apartados siguientes.

3.2.1. Notificación de accidente¹ [Formato 100-09]

De todo accidente consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes que afecte a sus trabajadores durante la realización de trabajos en las instalaciones de la UPV, el Interlocutor de su empresa además de adelantar su comunicación verbal a los Interlocutores de las empresas concurrentes, y elaborar y tramitar la documentación oficial requerida, deberá cumplimentar el formato facilitado para una comunicación por escrito a las empresas concurrentes.

¹ Deberá realizar la oportuna investigación de los incidentes y accidentes, con la mayor rapidez posible y remitir copia de la misma a la UPV.



3.2.2. Comunicación de anomalía o deficiencia detectada [Formato 100-10]

Cuando se detecte una deficiencia o anomalía en las instalaciones de la UPV que pueda afectar la seguridad o la salud en el desarrollo de los trabajos, se deberá comunicar por escrito a través del Interlocutor de su empresa al Interlocutor de la UPV, para su estudio y adopción de medidas preventivas. En situaciones de riesgo intolerable (riesgos que puedan ocasionar lesiones graves o muy graves de no adoptarse medidas de prevención y protección), no se continuarán los trabajos hasta la aprobación por la UPV de las medidas preventivas propuestas.

3.2.3. Comunicación de situación de emergencia [Formato 100-11]

Así mismo, cualquier situación de emergencia deberá comunicarse **de inmediato** a través de los Interlocutores al resto de empresas concurrentes afectadas. Además de la comunicación inmediata, una vez cumplimentado el formato deberá remitirse a todos ellos en un plazo coherente con su gravedad y urgencia.

Los formatos facilitados en el anexo de este documento podrán ser sustituidos por otros de contenido similar o más adaptado a las características o condiciones del trabajo a desarrollar, siempre que recojan como mínimo, los datos solicitados en cada uno.

3.3. OTRA DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE EN TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES

En caso de tener que realizar actuaciones calificadas como de especial riesgo (tareas susceptibles de provocar incendios o explosión, efectos irritantes o tóxicos, riesgo eléctrico; trabajos ocasionales con riesgos graves de caída desde altura; trabajos en caliente; trabajos en ATEX; acceso a espacios confinados y demás trabajo de especial riesgo) RECUERDE que es obligatorio requerir previamente un permiso especial de trabajo a la entidad UPV contratante y/o responsable del local (laboratorio, almacén, taller, etc.) donde se vaya a realizar la actividad.

La UPV ha desarrollado un procedimiento para la gestión de permisos de trabajo de aplicación en la realización de actividades con riesgos especiales que sean llevados a cabo en las instalaciones de la UPV. El cumplimiento de las medidas preventivas y de protección allí indicadas es necesario para la autorización del correspondiente permiso de trabajo.

Además de los requisitos específicos para cada situación en particular, indicados en el correspondiente permiso de trabajo, en todos los supuestos de realización de actividades de especial riesgo, se debe entregar al responsable de la contratación la acreditación de la realización de la evaluación de riesgos para la actividad objeto del contrato, así como la acreditación de que los trabajadores que vayan a desarrollar la misma disponen de la información y formación específica para dichos trabajos.

Los citados permisos de trabajo y el procedimiento de aplicación pueden solicitarse a través de la entidad contratante y/o consultar en http://www.spri.upv.es/CA4_b.htm.



4. MEDIOS DE COORDINACIÓN

Como medios de coordinación preferente se establecen los siguientes:

- Intercambio de información y de comunicaciones
- Impartición de instrucciones
- Reuniones:
 - 0 Se celebrará una reunión previa con la empresa y la entidad UPV contratante, para el análisis conjunto de la documentación recibida y, el intercambio, si procede, de información adicional (fichas de datos de seguridad, certificados de conformidad de equipos de trabajo, etc.).
 - 0 Para llevar a cabo una adecuada coordinación de las actividades preventivas la UPV, a través de la entidad contratante, mantendrá reuniones periódicas con las empresas.
 - 0 Además de estas reuniones periódicas y en función de la evolución de los trabajos (nuevos riesgos, accidentes, etc.), la UPV podrá reunirse con todas o algunas de las empresas afectadas a fin de analizar la situación que ha causado la reunión y si procede, actualizar la documentación.
 - 0 Se invitará a los Servicios de Prevención de la UPV y de la empresa externa a dichas reuniones para que puedan prestar su apoyo y asesoramiento en esta materia.
- Presencia de recursos preventivos en los supuestos indicados en la normativa de aplicación RD 54/2003 y Ley 64/2006 (detallar nombre y tlf. de contacto)

Cuando la actividad contratada y/o las condiciones del lugar de trabajo así lo requieran (en función del grado de peligrosidad de las actividades, el número de trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo de la UPV y la duración de la concurrencia de las actividades), se podrá elegir cualquier otro medio de coordinación adicional a los indicados.



ANEXO I

FORMATOS

Los formatos recogidos en el anexo I se facilitan a modo de ejemplo. Las empresas podrán sustituirlos por otros de contenido similar o más adaptado a las características o condiciones del trabajo a desarrollar, siempre que recojan, como mínimo, los datos solicitados en cada uno

EVALUACIÓN DE RIESGOS ESPECÍFICOS: TRABAJOS CONTRATADOS

100-06

PÁGINA __ de __

Datos Empresa Contratada. Nombre empresa:

Nombre Interlocutor:

Centro de trabajo o instalación UPV donde afectarán los trabajos:**Breve descripción de las tareas a desarrollar:****Marcar cuando proceda (la realización de estas tareas requiere la consulta previa a la UPV sobre la necesidad de solicitar un permiso de trabajo):**☐ Trabajos en alturas☐ Trabajos en caliente☐ Trabajos en frío☐ Trabajos en espacios confinados**Relación de equipos de trabajo**Marcado CE/
Declaración
conformidadAdaptado
R.D. 1215/97Indicar si se
adjunta
certificado¹**Relación de sustancias o productos químicos a utilizar**Indicar si se adjunta²

Ficha Técnica

Ficha Seguridad

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**Estimación del nivel de riesgo:****MEDIDAS PREVENTIVAS****IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS****Estimación del nivel de riesgo:****MEDIDAS PREVENTIVAS****IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS****Estimación del nivel de riesgo:****MEDIDAS PREVENTIVAS****¿Existe algún riesgo que puede afectar a otras empresas concurrentes?:** ☐ SI ☐ NOEn caso afirmativo cumplimentar también el *Formato 100-07*

El abajo firmante garantiza la veracidad de todos los datos contenidos en el presente documento.

Nombre del responsable de la empresa contratada:

Fecha y firma:

La información anterior debe ser actualizada cuando se produzcan cambios relevantes a efectos preventivos y en situaciones de emergencia. Se deberá indicar cuando sea necesaria la presencia de recurso preventivo.

¹ La UPV podrá solicitar los certificados que estime necesarios² LA UPV podrá solicitar las fichas que estime necesarias

INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS ENTRE EMPRESAS CONCURRENTES

100-07

PÁGINA ____ de ____

Empresa contratada:		Nombre Interlocutor:	
Centro de trabajo UPV:			
Breve descripción de las tareas a desarrollar:			
Marcar cuando proceda la realización de las tareas listadas a continuación: ☐ Trabajos en alturas ☐ Trabajos en caliente ☐ Trabajos en frío ☐ Trabajos en espacios confinados			
Relación de equipos de trabajo a utilizar:	Marcado CE/ Declaración conformidad	Adaptado R.D. 1215/97	
Relación de sustancias o productos químicos a utilizar:			
Riesgos específicos de las actividades a desarrollar que pueden <u>afectar a terceros presentes en las instalaciones UPV</u>. MARCAR LO QUE PROCEDA:			
● RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD. <u>Especificar</u>: caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel, caída de objetos en altura por desplome o derrumbamiento, caída de objetos desprendidos, choques contra objetos inmóviles, choques contra objetos móviles, pisadas sobre objetos, proyección de fragmentos o partículas, quemaduras, atrapamientos, golpes, cortes, incendio, explosión, atropellos o golpes con vehículos, contactos eléctricos,...			
● RIESGO FÍSICO. <u>Especificar</u>: ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes (infrarroja, ultravioleta, láser),...			
● RIESGO QUÍMICO. <u>Especificar</u>: contacto con sustancias tóxicas, nocivas, corrosivas, irritantes,...			
● OTROS. <u>Especificar</u>:			
Medidas preventivas a adoptar para los riesgos señalados:			
Actividades o situaciones incompatibles:			
Fecha:	En	a	de 20
Nombre y firma del responsable de la empresa	Nombre y firma del Interlocutor de la UPV		

La información anterior debe ser actualizada cuando se produzcan cambios relevantes a efectos preventivos y en situaciones de emergencia

LISTADO TRABAJADORES

100-08

PÁGINA __ de __

Empresa contratada:

Centro de trabajo UPV:

NOMBRE Y APELLIDOS: (Se deberá tener en cuenta si alguno es un trabajador considerado especialmente sensible a determinados riesgos; mujer en período de embarazo, parto reciente o lactancia; o menor de edad)

Los abajo firmantes declaran que han recibido de su empresa, leído y comprendido:

- la información sobre los riesgos específicos y medidas preventivas para el trabajo a desarrollar en la UPV, riesgos derivados de la concurrencia de actividades, así como la información preventiva entregada por la UPV (riesgos propios del centro de trabajo, medidas preventivas, instrucciones y medidas de emergencia), en cumplimiento del art. 4.5, art. 9.3. y art. 10.2 del R.D. 171/2004, comprometiéndose a observar las medidas indicadas..

La empresa contratada deberá actualizar de forma permanente la relación de trabajadores en activo en las instalaciones de la UPV

En a de de 20

Nombre y firma del responsable de la empresa contratada

NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTE

100-09

PÁGINA __ de __

EMPRESA: Nombre o razón social:

Nombre Interlocutor:

En cumplimiento del art. 4.2 del R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades empresariales, que establece el deber de cooperación entre empresas concurrentes en un mismo centro de trabajo, le informamos que:

Con fecha _____ el/los trabajador/es _____

de la empresa citada arriba, ha/n sufrido un accidente de trabajo (marcar lo que proceda según calificación de la Mutua: accidente de trabajo ☐ grave ☐ muy grave ☐ mortal en el centro de trabajo de la UPV (especificar):

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE**EMPRESAS CONCURRENTES EN EL CENTRO DE TRABAJO EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE**Firma Interlocutor
empresa concurrente

En _____ a _____ de _____ de 20____

Firma /Interlocutor de la empresa notificante

Deberá entregarse una copia de la presente notificación al Interlocutor de cada empresa concurrente en el centro de trabajo donde haya sucedido el accidente grave, muy grave o mortal.

COMUNICACIÓN DE ANOMALÍA/DEFICIENCIA DETECTADA

100-10

PÁGINA __ de __

EMPRESA INFORMANTE Nombre o razón social:

Nombre Interlocutor:

ANOMALÍA/DEFICIENCIA DETECTADA

Localización (especificar centro/departamento/laboratorio/aula/vía de evacuación, etc.):

Fecha de la situación de riesgo detectado:

DESCRIPCIÓN**CAUSAS****MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS**

En a de de 20

Representante/Interlocutor de la empresa notificante

Aprobación de las medidas preventivas propuestas¹ SI ☐ NO ☐

En caso negativo, indicar las medidas preventivas a adoptar propuestas por la UPV:

Representante de la UPV (Firma y sello)

¹ En situaciones de riesgo intolerable (riesgos que puedan ocasionar lesiones graves o muy graves de no adoptarse medidas de prevención y protección), no se continuarán los trabajos hasta la aprobación por la UPV de las medidas preventivas propuestas.

COMUNICACIÓN SITUACIÓN DE EMERGENCIA

100-11

PÁGINA __ de __

EMPRESA INFORMANTE Nombre o razón social:

Nombre Interlocutor:

DATOS DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA¹

Localización (especificar centro/departamento/laboratorio/aula/pasillo, etc.):

Fecha de la producción de la situación de emergencia:

Hora:

DESCRIPCIÓN SITUACIÓN EMERGENCIA

CAUSAS

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS

MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS para evitar su repetición

En a de de 20

Representante de la empresa notificante

Recibí, Interlocutor de la UPV (fecha y firma)

¹ Cualquier situación de emergencia detectada deberá ser comunicada **de inmediato** a través del Interlocutor al resto de Interlocutores de las empresas afectadas. Además, una vez cumplimentado el presente formato deberá remitirse a todos ellos en un plazo coherente con su gravedad y urgencia.



ANEXO II

INFORMACIÓN PREVENTIVA PARA EMPRESAS EXTERNAS

1. Riesgos y medidas preventivas:

- 1.1. Laboratorios químicos y sus almacenes
- 1.2. Laboratorios biológicos
- 1.3. Laboratorio de alta tensión: edificio 8A
- 1.4. Talleres: mecánicos y de motores térmicos
- 1.5. Talleres/laboratorios: con equipos eléctricos, actividades electrónicas
- 1.6. Instalaciones con emisores de radiación ionizante
- 1.7. Instalaciones con emisores de radiaciones no ionizantes: resonancia magnética nuclear, UV, láser, radiofrecuencias-microondas,...
- 1.8. Granjas
- 1.9. Fábrica de piensos y silos
- 1.10. Acuicultura
- 1.11. Invernaderos
- 1.12. Trabajo en exteriores
- 1.13. Cuartos técnicos: centros de transformación, recintos de grupo electrógeno, salas de cuadros eléctricos, salas de máquinas de ascensores, salas de calderas, patinillos de instalaciones, salas de climatizadores, casetas de gases técnicos
- 1.14. Cubiertas
- 1.15. Galería de servicios
- 1.16. Bunker de productos químicos: edificio 5Q
- 1.17. Almacén central: edificio 5O
- 1.18. Despachos
- 1.19. Aulas
- 1.20. Bibliotecas
- 1.21. Salas/ Instalaciones deportivas
- 1.22. Muelles de carga: CPI
- 1.23. Cámaras de frío
- 1.24. Instalaciones con riesgo de caída de altura: escaleras, desniveles, ventanales, rampas, techos, etc.

2. Medidas de emergencia



INFORMACIÓN PREVENTIVA A EMPRESAS EXTERNAS

A continuación se indican los riesgos presentes en el centro de trabajo de la UPV donde su empresa va a realizar el trabajo; las medidas de prevención y protección necesarias; así como las medidas de emergencia e instrucciones para trabajos específicos.

Este documento se entrega al interlocutor o persona responsable de la coordinación de las actividades preventivas de la empresa externa. Es responsabilidad de cada empresa *previo* al inicio de los trabajos, informar del contenido de este documento que pueda afectarles, a todos los trabajadores de la misma que vayan a realizar actividades en la UPV, así como a las subcontratas que necesite realizar.

La información aquí facilitada tiene carácter básico, por lo que podrá ser ampliada cuando puedan existir riesgos adicionales a los indicados debido a actividades o condiciones especiales del lugar de trabajo en ese momento. Podrá acompañarse también de instrucciones operativas, permisos de trabajo, procedimientos, etc. que complemente o desarrolle aspectos más específicos para determinados trabajos o condiciones.



1. Riesgos y medidas preventivas

Localización

1.1. Laboratorios químicos y sus almacenes

Identificación de riesgos:

Exposición a sustancias nocivas, irritantes, tóxicas, muy tóxicas, cáusticas y corrosivas (presencia y/o manipulación de sustancias y productos químicos)



Riesgo de incendio y explosión (presencia y/o manipulación de sustancias comburentes, combustibles o inflamables; trabajos con producción de chispa o llama abierta, trabajos con láser, estufas, etc.)



Quemaduras en equipos a elevadas temperaturas (hornos, estufas,...), contacto con líquidos criogénicos,...

Proyección de fragmentos, partículas o salpicaduras

Asociados a la presencia y/o utilización de gases técnicos:

- Riesgo de incendio y/o explosión por fuga de un gas inflamable o explosivo
- Riesgo de asfixia por fuga de un gas inerte.
- Intoxicación en caso de fuga de un gas tóxico, irritante.
- Quemaduras en caso de fuga con gases corrosivos.
- Quemaduras por frío o congelación por contacto con productos criogénicos
- Caída de botellas de gases



En la exposición a riesgos distintos a los derivados de la presencia y/o manipulación de productos químicos (presencia y/o utilización de equipos eléctricos, radiaciones no ionizantes, radiaciones ionizantes, etc.) ver los apartados correspondientes de este manual.



Medidas preventivas:

- Se debe consultar con el responsable del laboratorio antes de iniciar cualquier actividad. Los trabajos a desarrollar en los laboratorios se realizarán cuando no se estén realizando operaciones en el interior.
- Los trabajos se realizarán estando presente un trabajador del laboratorio o persona autorizada.
- NO iniciar los trabajos hasta que no se haya retirado todo envase o recipiente de productos químicos en la zona de trabajo y en su proximidad. El personal de la contrata NO DEBE retirar ningún material o envase, ni manipular productos químicos si no está autorizado para ello y cuenta con la formación y equipos de protección necesarios.
- En caso de caídas, roturas o cualquier otro tipo de incidente, informar al responsable del local. No efectuar la limpieza de derrames, salpicaduras, etc. de los productos presentes en el laboratorio si no está autorizado para ello (empresas de recogida de residuos).
- No mover de su sitio, ni abrir recipientes, neveras, armarios de productos, vitrinas de gases, etc. sin el permiso del responsable del laboratorio.
- Se recomienda utilizar guantes (preferiblemente de nitrilo) y gafas de protección en los laboratorios y almacenes de productos químicos. Consultar con el responsable del laboratorio la necesidad de utilizar EPI's adicionales. En caso de derrame o contacto accidental con algún producto lavar los guantes antes de quitarlos.
- Está prohibido el uso de pantalón corto, sandalias o zapato descubierto en los laboratorios.
- Llevar recogido el pelo largo. Evitar ropas anchas (especialmente mangas), cadenas, pulseras, etc. que pudieran engancharse en los montajes y material de laboratorio.
- Está totalmente prohibido comer o beber dentro de los laboratorios, así como la aplicación de cosméticos (incluyendo bálsamo labial).
- La realización de operaciones que presenten un riesgo elevado (p.ej.: actividades que puedan generar un foco de ignición tales como soldadura, corte, etc. por la presencia de sustancias o productos comburentes, combustibles o inflamables, en el ambiente próximo) deben llevarse a cabo de manera controlada. Es necesaria la autorización del Permiso de trabajo específico por el responsable del laboratorio o personal UPV que ha contratado los trabajos y la aplicación de las medidas preventivas y de control indicadas en el mismo. Consultar procedimiento en http://www.sprl.upv.es/CA4_b.htm
- Cuando deban repararse equipos de laboratorio (vitrinas de gases, hornos, muflas, etc.) deberán seguirse las siguientes normas:
 - o consultar con el responsable del laboratorio antes de iniciar los trabajos para asegurarse que: se ha procedido a la retirada de todo material o residuo tóxico, inflamable, etc. de su interior y de las zonas próximas alrededor del punto de trabajo.
 - o El equipo donde deba intervenir para realizar el mantenimiento o reparación debe haber sido previamente limpiado y estar libre de salpicaduras, fluidos, etc.
 - o únicamente realizar el trabajo con el equipo apagado, desconectado y a temperatura ambiente.



Medidas preventivas (continuación):

Respecto a las botellas de gases observar lo siguiente:

- Su manejo queda restringido a personal especializado No golpear, ni mover las botellas.
- No manejar las válvulas de las botellas, ni tuberías de conexión.
- No engrasar las botellas.
- No provocar ninguna fuente de ignición (fumar, chispas,...), incluyendo descarga estática.
- No aproximar fuentes de calor.
- Evitar la filtración de agua al interior de los recipientes.

Observar las mismas precauciones con las botellas vacías.

Gases oxidantes (Oxígeno (O₂), Protóxido de N₂,...): No situar junto a materiales o gases inflamables.

Gases Inflamables (Butano, H₂, CO, CH₄, Propano, Acetileno,...): No aproximar materiales o gases oxidantes ni combustibles.

Inertes (Argón, CO₂, N₂, Nitrógeno líquido, He, CH₄,...) y Tóxicos (CO,...): Mantener el lugar bien ventilado. En caso de fuga abandonar inmediatamente el local. Solo se podrá entrar en estos casos con equipos de respiración autónomos.

Corrosivos: amoniaco, bromuro de hidrógeno, cloro,...

Criogénicos (Nitrógeno líquido N₂,...): En caso de fuga o derrame evitar contacto con el producto.

Regla general			
Color de riesgo	Antiguo sistema	Nuevo código europeo	
Tóxico/corrosivo	Verde (u otro)	Amarillo	
Inerte (argón y mezclas)	Amarillo o mezcla de colores	Verde intenso	
		Verde oscuro	
Inflamable	Rojo (u otro)	Rojo	
Oxidante	Blanco (u otro)	Azul claro	



Actuaciones en caso de emergencia:

En caso de incidente (derrame, rotura de material de laboratorio, fuga de gases, etc.) o duda por parte del trabajador:

- Evacuar el área (dirigirse de forma inmediata al responsable del laboratorio y a su Interlocutor en Prevención de Riesgos Laborales para informarle del incidente, y salir del laboratorio).
- Cuando no sea posible localizarlos se deberá llamar al personal de Seguridad de la UPV

CAMPUS	EXTENSIÓN	TELÉFONO
Vera	78888	96 387 98 88
Gandía	48888	676 24 56 73
Alcoy	28888	696 50 95 63

- Asegurar adecuada ventilación.
- Eliminar fuentes de ignición.
- En caso de fuga de gas, además de lo indicado, sólo si es un trabajador especializado y es posible, tratar de cerrar los grifos de la botella o botellas afectadas.

Salpicaduras en los ojos y sobre la piel

- Lavar de forma inmediata con agua durante 10 o 15 minutos, empleando si es necesario la ducha de seguridad; quitarse la ropa y objetos previsiblemente mojados por el producto.
- Si la salpicadura es en los ojos, emplear el lavajojos durante 15-20 minutos, sobretodo si el producto es corrosivo o irritante.
- No intentar neutralizar y acudir al médico lo más rápidamente posible con la etiqueta o ficha de seguridad del producto.

Mareos o pérdida de conocimiento debido a una fuga tóxica que persista

- Hay que protegerse del medio con un aparato respiratorio antes de aproximarse a la víctima. Trasladar al accidentado a un lugar seguro y dejarlo recostado sobre el lado izquierdo.
- Aflojarle la ropa o todo aquello que pueda oprimirlo, verificando si ha perdido el sentido y si respira; tomarle el pulso.
- Activar el PAS y, practicar, si es necesario, la reanimación cardiorrespiratoria.
- No suministrar alimentos, bebidas ni productos para activar la respiración.

Quemaduras térmicas

- Lavar abundantemente con agua fría para enfriar la zona quemada, no quitar la ropa pegada a la piel, tapar la parte quemada con ropa limpia. Debe acudir siempre al médico, aunque la superficie afectada y la profundidad sean pequeñas
- No aplicar nada a la piel (ni pomada, ni grasa, ni desinfectantes).
- No enfriar demasiado al accidentado.
- No dar bebidas ni alimentos.
- No romper las ampollas.
- No dejar solo al accidentado.



Localización

1.2. Laboratorios biológicos

Identificación de riesgos:

Exposición a agentes biológicos



Exposición a sustancias nocivas, irritantes, tóxicas, cáusticas y corrosivas.



Riesgo de incendio y explosión.



Quemaduras en equipos a elevadas temperaturas (hornos, estufas, mecheros,...), contacto con líquidos criogénicos,...



Contactos térmicos

Riesgo de asfixia (presencia y/o manipulación de gases asfixiantes)

Proyección de fragmentos, partículas o salpicaduras

Medidas preventivas:

- Se debe consultar con el responsable del laboratorio antes de iniciar cualquier actividad.
- No se deberá trabajar en estas zonas durante la realización de actividades en su interior.
- Los trabajos se realizarán estando presente un trabajador del laboratorio o persona autorizada.
- Está totalmente prohibido comer, beber o fumar dentro de los laboratorios, así como la aplicación de cosméticos (incluyendo bálsamo labial).



Medidas preventivas (continuación):

- Es recomendable estar inmunizado contra el tétanos.
- Está prohibido el uso de sandalias o zapatos descubiertos en los laboratorios.
- Llevar recogido el pelo largo. Evitar ropas anchas (especialmente mangas), prendas sueltas, cadenas, pulseras, etc.
- Normas de higiene personal:
 - 0 Cubrir cortes y heridas con apósitos impermeables
 - 0 Cubrir lesiones cutáneas con guantes.
 - 0 Retirar anillos y otras joyas.
 - 0 Lavarse las manos cuidadosamente al abandonar el local.
- NO iniciar los trabajos hasta que no se haya retirado todo envase o recipiente de productos químicos en la zona de trabajo y en su proximidad. El personal de la contrata NO DEBE retirar ningún material o envase, ni manipular productos químicos si no está autorizado para ello y cuenta con la formación y equipos de protección necesarios.
- En caso de caídas, roturas o cualquier otro tipo de incidente, informar al responsable del local. No efectuar la limpieza de derrames, salpicaduras, etc. de los productos presentes en el laboratorio si no está autorizado para ello (empresas de recogida de residuos).
- No mover de su sitio, ni abrir neveras, vitrinas, recipientes, etc., sin el permiso del responsable del laboratorio.
- Se recomienda utilizar guantes y gafas de protección en los laboratorios. Consultar con el responsable del laboratorio la necesidad de utilizar EPI's adicionales.
- No exponer los ojos y la piel a la luz UV. Antes de iniciar los trabajos consultar con el responsable del laboratorio para desconectar la luz UV utilizada como germicida. No mirar directamente a la llama ni a las fuentes de emisión (lámparas). Cuando se deba trabajar en un local con exposición a luz ultravioleta deberá protegerse adecuadamente los ojos y la piel (protección ocular para radiación UV, categoría CE II y normas EN 166 y EN 170 con protección lateral; pantallas faciales; guantes de nitrilo o dos pares de guantes de látex; y ropa que cubra la piel en su totalidad).
- En trabajadores especialmente sensibles en función de sus características personales o estado biológico conocido, debido a circunstancias tales como patologías previas, medicación, trastornos inmunitarios, embarazo o lactancia, existe un riesgo adicional que deberá ser tomado en cuenta para establecer medidas que eviten el riesgo de infección durante el tiempo que se mantenga dicha situación.



Medidas preventivas (continuación)

- La realización de operaciones que presenten un riesgo elevado (p.ej.: actividades que puedan generar un foco de ignición tales como soldadura, corte, etc. por la presencia de sustancias o productos comburentes, combustibles o inflamables en el ambiente próximo) deben llevarse a cabo de manera controlada. Es necesaria la autorización del Permiso de trabajo por el responsable del laboratorio o personal UPV que ha contratado los trabajos y la aplicación de las medidas preventivas y de control indicadas en el mismo. Consultar procedimiento en http://www.sprl.upv.es/CA4_b.htm
- Cuando deban repararse equipos de laboratorio (vitrinas de gases, hornos, muflas, etc.) deberán seguirse las siguientes normas:
 - o Todo servicio de mantenimiento debe ser realizado utilizando precauciones universales. Los instrumentos a reparar deben ser descontaminados antes del servicio. El personal del servicio que esté expuesto debería llevar guantes y todo equipo barrera adecuado al riesgo existente.
 - o Consultar con el responsable del laboratorio antes de iniciar los trabajos para asegurarse que: se ha procedido a la retirada de todo material o residuo tóxico, inflamable, etc. de su interior y de las zonas próximas alrededor del punto de trabajo.
 - o El equipo donde deba intervenir para realizar el mantenimiento o reparación debe haber sido previamente limpiado, estar libre de salpicaduras, fluidos, etc. y haber sido descontaminado.
 - o Únicamente realizar el trabajo con el equipo apagado, desconectado y a temperatura ambiente.

En la exposición a riesgos distintos a los derivados de la presencia y/o manipulación de agentes biológicos (presencia y/o utilización de productos químicos, equipos eléctricos, radiaciones no ionizantes, radiaciones ionizantes, etc.) ver los apartados correspondientes de este manual



Actuaciones en caso de emergencia:

En caso de incidente (derrame de material infeccioso, rotura de material de laboratorio, fuga de gases, etc.) o duda por parte del trabajador:

- Evacuar el área (dirigirse de forma inmediata al responsable del laboratorio y a su Interlocutor en Prevención de Riesgos Laborales para informarle del incidente, y salir del laboratorio).
- Cuando no sea posible localizarlos se deberá llamar al personal de Seguridad de la UPV

CAMPUS	EXTENSIÓN	TELÉFONO
Vera	78888	96 387 98 88
Gandía	48888	676 24 56 73
Alcoy	28888	696 50 95 63

- Asegurar adecuada ventilación.
- Eliminar fuentes de ignición.
- Disponer la evaluación médica y la debida vigilancia y tratamiento del personal expuesto.
- En caso de fuga de gas, además de lo indicado, sólo si es un trabajador especializado y es posible, tratar de cerrar los grifos de la botella o botellas afectadas.

Salpicaduras en los ojos y sobre la piel

- Lavar de forma inmediata con agua durante 10 o 15 minutos, empleando si es necesario la ducha de seguridad; quitarse la ropa y objetos previsiblemente mojados por el producto.
- Si la salpicadura es en los ojos, emplear el lavaojos durante 15-20 minutos, sobretodo si el producto es corrosivo o irritante.
- No intentar neutralizar y acudir al médico lo más rápidamente posible con la etiqueta o ficha de seguridad del producto.

Mareos o pérdida de conocimiento debido a una fuga tóxica que persista

- Hay que protegerse del medio con un aparato respiratorio antes de aproximarse a la víctima. Trasladar al accidentado a un lugar seguro y dejarlo recostado sobre el lado izquierdo.
- Aflojarle la ropa o todo aquello que pueda oprimirlo, verificando si ha perdido el sentido y si respira; tomarle el pulso.
- Activar el PAS y, practicar, si es necesario, la reanimación cardiorrespiratoria.
- No suministrar alimentos, bebidas ni productos para activar la respiración.

Quemaduras térmicas

- Lavar abundantemente con agua fría para enfriar la zona quemada, no quitar la ropa pegada a la piel, tapar la parte quemada con ropa limpia. Debe acudir siempre al médico, aunque la superficie afectada y la profundidad sean pequeñas
- No aplicar nada a la piel (ni pomada, ni grasa, ni desinfectantes).
- No enfriar demasiado al accidentado.
- No dar bebidas ni alimentos.
- No romper las ampollas.
- No dejar solo al accidentado.



Localización

1.3. Laboratorio de alta tensión: Edificio 8A



Identificación de riesgos:

Contactos eléctricos

Caída de objetos

Contactos térmicos

Cortes, golpes, atrapamientos o aplastamiento, proyección de fragmentos o partículas

Riesgo de Incendio/Explosión

Medidas preventivas:

- Está prohibida la entrada al laboratorio de alta tensión durante la realización de ensayos en el interior.
- Los trabajos en el interior se realizarán cuando el laboratorio no esté siendo utilizado y los equipos de trabajo estén fuera de funcionamiento.
- Los trabajos se realizarán estando presente un trabajador del laboratorio o persona autorizada. Se debe consultar con el responsable del laboratorio antes de iniciar cualquier actividad.
- Solicitar al responsable del local información sobre el estado de los dispositivos eléctricos (desconexión, protección partes activas, etc.) y de las medidas adicionales de prevención a adoptar (distancia de seguridad, tareas o útiles de trabajo a evitar en las proximidades, etc.)
- No manipular ningún elemento eléctrico de la instalación o equipo de trabajo si no dispone de la formación requerida (R.D. 614/2001) y ha sido autorizado por el responsable del local.
- No retirar los recubrimientos o aislamientos de las partes activas de los sistemas.
- No mojar los dispositivos eléctricos.
- Si necesita desplazar los aparatos eléctricos solicite permiso al responsable del local para la adopción de las medidas necesarias: desconexión, protección de elementos en tensión, etc.
- Evitar el contacto de los conductores con productos corrosivos o fuentes de calor e impedir los posibles cortes por útiles afilados. No pisarlos.
- No situarse bajo cargas suspendidas.
- La realización de operaciones que presenten un riesgo elevado deben llevarse a cabo de manera controlada. Es necesaria la autorización del Permiso de trabajo por el responsable del local o personal UPV que ha contratado los trabajos y la aplicación de las medidas preventivas y de control indicadas en el mismo. Consultar procedimiento en http://www.sprl.upv.es/CA4_b.htm



En la exposición a riesgos distintos a los derivados de la presencia y/o manipulación de instalaciones, equipos y ensayos eléctricos (presencia y/o utilización de productos químicos, riesgos mecánicos, radiaciones, etc.) ver los apartados correspondientes de este manual.

Actuaciones en caso de emergencia:

- Nunca tocar directamente a la persona mientras esté en contacto con la fuente que causó la descarga eléctrica. Antes de tocar al accidentado, si es posible, es decir, sin peligro para uno mismo, cortar la corriente en el contador. Se cortará la corriente accionando el interruptor, disyuntor, seccionador, etc. Si no es posible cortar la corriente, desenchufar el cable, pero tocar sólo la parte aislada del mismo.
- Cuando fracasen los pasos previos y no sea posible desconectar la corriente para separar al accidentado o se tardara demasiado, por encontrarse lejos el interruptor, tratar de desenganchar a la persona utilizando materiales aislantes, tales como madera, goma, etc., con los cuales se pueda, a distancia, hacer presa en el cable o en el accidentado. Utilizar el equipo de protección personal.
- Se debe tener en cuenta las posibles caídas o despedidas del accidentado al cortar la corriente, poniendo mantas, abrigos, almohadas, etc. para aminorar el golpe de la caída.
- Si la ropa del accidentado ardiera, se apagaría echando encima mantas, prendas de lana,... *nunca acrílicas*, o bien le haríamos rodar por la superficie en que se encontrase. Nunca se utilizará agua.
- Avisar al personal de Seguridad de la UPV. Teléfono: 96 387 98 88. Extensión 78888
- Si carece de respiración y de pulsaciones proceder a la reanimación mediante la respiración artificial y el masaje cardíaco.
- Si el contacto eléctrico ha sido importante, independientemente de que se observen o no daños visibles, es necesario recibir atención médica urgente ya que podrían existir lesiones internas (fibrilación ventricular, contracturas musculares, quemaduras, etc.).

MUY IMPORTANTE: Las maniobras de salvamento o "desenganche" de los accidentados en redes de **ALTA TENSIÓN**, son tan peligrosas que sólo deben realizarlas personas especializadas, con conocimientos de electricidad. Cuando el accidentado ha quedado enganchado en una línea de alta tensión no acercarse a él; esperar a que llegue el especialista eléctrico, a quien se habrá avisado como primera medida. Por tanto, si no es un trabajador capacitado para ello, lo único que deberá hacer es dar aviso y esperar su llegada. Si es personal capacitado:

- En el caso poco probable de que persista el contacto eléctrico, proceder a abrir la alimentación eléctrica disparando el interruptor correspondiente de ser éste conocido, o bien avisar a la Empresa Eléctrica para que proceda a cortar el servicio.
- Prevenir la posible caída de la víctima
- Separar la víctima con auxilio de pértiga aislante y estando provisto de guantes y calzado aislante y actuando sobre banqueta aislante
- Si la víctima no está en contacto con partes en tensión, procede a rescatarla no aproximándose más allá de las distancias de seguridad.



- Librada la víctima, deberá intentarse su reanimación inmediatamente, practicándole la respiración artificial y el masaje cardíaco.
- Si está ardiendo, utilizar mantas o hacerle rodar lentamente por el suelo.



Localización

1.4. Talleres: mecánicos y de motores térmicos

Identificación de riesgos:

Exposición a ruido

Caída de objetos (polipastos, elevadores, puentes grúa, ...)

Contactos térmicos



Contactos eléctricos



Riesgo de Incendio/Explosión

Cortes, golpes, atrapamiento o aplastamiento, proyección de fragmentos o partículas.



Caídas al mismo nivel por sustancias resbaladizas (aceites, etc.)

Caídas a distinto nivel: fosos

Generación de gases y humos de combustión

Exposición a sustancias nocivas, irritantes, tóxicas, , muy tóxicas, cáusticas y corrosivas



Exposición a radiación láser

Medidas preventivas:

- Los trabajos en el interior se realizarán cuando los talleres no estén siendo utilizados y los equipos de trabajo estén fuera de funcionamiento.
- Los trabajos se realizarán estando presente un trabajador del taller o persona autorizada. Se debe consultar con el responsable del taller antes de iniciar cualquier actividad.



Medidas preventivas (continuación):

- Cuando sea imprescindible realizar el trabajo en el interior de un taller donde esté en funcionamiento algún equipo, se deberá consultar con el responsable del taller para:
 - 0 asegurarse de que se han colocado resguardos, pantallas o dispositivos de protección adicionales ante la presencia de riesgo de proyección, golpe contra objetos móviles, etc. antes de acceder al lugar de trabajo.
 - 0 utilizar los equipos de protección individual necesarios: gafas, guantes, protección auditiva, calzado de seguridad, casco de protección, etc. según corresponda.
 - 0 mantener una distancia prudencial respecto de los equipos de trabajo. No permanecer en el ángulo de acción de elementos móviles de equipos de trabajo y evitar contactos con los mismos.
- No eliminar resguardos o dispositivos de protección que impidan el acceso directo a la/s zona/s operativas de los elementos móviles de los equipos de trabajo.
- No activar ningún equipo de trabajo si no está autorizado para ello.
- Las operaciones de regulación, reparación, limpieza, mantenimiento o conservación de los equipos de trabajo solo podrán ser realizadas por personal cualificado y autorizado para ello. Antes de iniciar estas operaciones se deberá consultar con el responsable del taller para asegurar que han sido desconectadas todas las fuentes de energía.
- Está prohibido el uso de sandalias o zapatos descubiertos en los talleres.
- Utilizar calzado con suela antideslizante.
- No situarse bajo cargas suspendidas.
- Mantener una distancia de seguridad con respecto a los fosos que no se encuentren protegidos.
- Evitar ropas anchas, prendas sueltas (bufandas, corbatas,...), cadenas, pulseras, etc. que puedan quedar atrapadas. Llevar recogido el pelo largo.
- La realización de operaciones que presenten un riesgo elevado (p.ej.: actividades que puedan generar un foco de ignición tales como soldadura, corte, etc. por la presencia de sustancias o productos comburentes, combustibles o inflamables en el ambiente próximo) deben llevarse a cabo de manera controlada. Es necesaria la autorización del Permiso de trabajo por el responsable del local o personal UPV que ha contratado los trabajos y la aplicación de las medidas preventivas y de control indicadas en el mismo. Consultar procedimiento en http://www.sprl.upv.es/CA4_b.htm

En la exposición a riesgos distintos a los derivados de la presencia y/o manipulación de equipos mecánicos, (presencia y/o utilización de productos químicos, riesgos eléctricos, láser, etc.) ver medidas preventivas e instrucciones en los apartados correspondientes de este manual.



Actuaciones en caso de emergencia:

Quemaduras térmicas:

- Lavar abundantemente con agua fría para enfriar la zona quemada, no quitar la ropa pegada a la piel, tapar la parte quemada con ropa limpia. Debe acudir siempre al médico, aunque la superficie afectada y la profundidad sean pequeñas
- No aplicar nada a la piel (ni pomada, ni grasa, ni desinfectantes).
- No enfriar demasiado al accidentado.
- No dar bebidas ni alimentos.
- No romper las ampollas.
- No dejar solo al accidentado.

Electrocución o choque eléctrico:

- Nunca tocar directamente a la persona mientras esté en contacto con la fuente que causó la descarga eléctrica. Antes de tocar al accidentado, si es posible, es decir, sin peligro para uno mismo, cortar la corriente en el contador. Se cortará la corriente accionando el interruptor, disyuntor, seccionador, etc. Si no es posible cortar la corriente, desenchufar el cable, pero tocar sólo la parte aislada del mismo.
- Cuando fracasen los pasos previos y no sea posible desconectar la corriente para separar al accidentado o se tardara demasiado, por encontrarse lejos el interruptor, tratar de desenganchar a la persona utilizando materiales aislantes, tales como madera, goma, etc., con los cuales se pueda, a distancia, hacer presa en el cable o en el accidentado. Utilizar el equipo de protección personal.
- Se debe tener en cuenta las posibles caídas o despedidas del accidentado al cortar la corriente, poniendo mantas, abrigos, almohadas, etc. para aminorar el golpe de la caída.
- Si la ropa del accidentado ardiera, se apagaría echando encima mantas, prendas de lana,... *nunca acrílicas*, o bien le haríamos rodar por la superficie en que se encontrase. Nunca se utilizará agua.
- Avisar al personal de Seguridad de la UPV. Teléfono: 96 387 98 88. Extensión 78888
- Si carece de respiración y de pulsaciones proceder a la reanimación mediante la respiración artificial y el masaje cardíaco.
- Si el contacto eléctrico ha sido importante, independientemente de que se observen o no daños visibles, es necesario recibir atención médica urgente ya que podrían existir lesiones internas (fibrilación ventricular, contracturas musculares, quemaduras, etc.).



Localización

1.5.a. Talleres/laboratorios con equipos eléctricos



Identificación de riesgos:

Contactos eléctricos

Contactos térmicos

Medidas preventivas:

- No se deberá trabajar en estas zonas durante la realización de actividades en su interior.
- Se debe consultar con el responsable del local antes de iniciar cualquier actividad.
- Los trabajos se realizarán estando presente un trabajador del local o persona autorizada.
- Toda instalación, conductor o cable eléctrico debe considerarse conectado y en tensión. Solicitar al responsable del local información sobre el estado de los dispositivos eléctricos (desconexión, protección partes activas, etc.) y de las medidas adicionales de prevención a adoptar (distancia de seguridad, tareas o útiles de trabajo a evitar en las proximidades, etc.).
- No manipular ningún elemento eléctrico de la instalación o equipo de trabajo si no dispone de la formación requerida (R.D. 614/2001) y ha sido autorizado por el responsable del local. En ningún caso se llevarán a cabo trabajos eléctricos sin estar capacitado y autorizado para ello.
- No se alterarán ni retirarán las puestas a tierra ni los aislamientos de las partes activas de los diferentes equipos, instalaciones y sistemas.
- Evitar el contacto de los conductores con productos corrosivos o fuentes de calor e impedir los posibles cortes por útiles afilados. No pisarlos.
- Minimizar el riesgo de salpicaduras de agua o de productos químicos en zonas próximas a equipos eléctricos.
- Si necesita desplazar los equipos presentes en el laboratorio solicite permiso al responsable del local para la adopción de las medidas necesarias: desconexión, protección de elementos en tensión, etc.
- Antes de trabajar sobre los equipos deberá comprobarse la ausencia de corriente con el equipo adecuado. Solicitar la información sobre la localización de los cuadros generales para cortar la corriente en caso necesario y el modo de operación en los mismos.
- La realización de operaciones que presenten un riesgo elevado deben llevarse a cabo de manera controlada. Es necesaria la autorización del Permiso de trabajo por el responsable del local o personal UPV que ha contratado los trabajos y la aplicación de las medidas preventivas y de control indicadas en el mismo. Consultar procedimiento en http://www.spri.upv.es/CA4_b.htm

En la exposición a riesgos distintos a los derivados de la presencia y/o utilización de equipos eléctricos (presencia y/o manipulación de productos químicos, radiaciones no ionizantes, etc.) ver los apartados correspondientes de este manual.



Actuaciones en caso de emergencia:

Electrocución o choque eléctrico:

- Nunca tocar directamente a la persona mientras esté en contacto con la fuente que causó la descarga eléctrica. Antes de tocar al accidentado, si es posible, es decir, sin peligro para uno mismo, cortar la corriente en el contador. Se cortará la corriente accionando el interruptor, disyuntor, seccionador, etc. Si no es posible cortar la corriente, desenchufar el cable, pero tocar sólo la parte aislada del mismo.
- Cuando fracasen los pasos previos y no sea posible desconectar la corriente para separar al accidentado o se tardara demasiado, por encontrarse lejos el interruptor, tratar de desenganchar a la persona utilizando materiales aislantes, tales como madera, goma, etc., con los cuales se pueda, a distancia, hacer presa en el cable o en el accidentado. Utilizar el equipo de protección personal.
- Se debe tener en cuenta las posibles caídas o despedidas del accidentado al cortar la corriente, poniendo mantas, abrigos, almohadas, etc. para aminorar el golpe de la caída.
- Si la ropa del accidentado ardiera, se apagaría echando encima mantas, prendas de lana,... *nunca acrílicas*, o bien le haríamos rodar por la superficie en que se encontrase. Nunca se utilizará agua.
- Avisar al personal de Seguridad de la UPV. Teléfono: 96 387 98 88. Extensión 78888
- Si carece de respiración y de pulsaciones proceder a la reanimación mediante la respiración artificial y el masaje cardíaco.
- Si el contacto eléctrico ha sido importante, independientemente de que se observen o no daños visibles, es necesario recibir atención médica urgente ya que podrían existir lesiones internas (fibrilación ventricular, contracturas musculares, quemaduras, etc.).



Localización

1.5.b. Talleres/laboratorios: actividades electrónicas

Identificación de riesgos:

Derivados de las actividades vinculadas a la fabricación, montaje y manipulación de componentes y equipos electrónicos (elaboración de circuitos impresos, revelado de placas, soldadura de elementos en placas de circuitos impresos, mecanizado de placas):

- Exposición a productos químicos corrosivos, irritantes, nocivos
- Cortes, atrapamiento, proyección de partículas durante el uso de taladros portátiles, sierras manuales y, limas
- Riesgo eléctrico
- Riesgo de incendio

Medidas preventivas:

- Los trabajos en el interior se realizarán cuando los talleres/laboratorios no estén siendo utilizados y los equipos de trabajo estén fuera de funcionamiento.
- Los trabajos se realizarán estando presente un trabajador del taller o persona autorizada. Se debe consultar con el responsable del taller antes de iniciar cualquier actividad.
- Evitar la presencia en la zona durante el trasvasado de productos o revelado de placas. Cuando sea necesario permanecer en las proximidades se deberán utilizar gafas de protección y cuando sea necesario guantes y mascarilla con filtro absorbente.
- Extremar las precauciones para no tocar los electrodos de los equipos de soldadura ni las piezas recién soldadas.
- Evitar la presencia en las zonas próximas a la utilización de herramientas manuales, taladros, etc. cuando otros estén utilizando estos equipos. En caso necesario, utilizar gafas de protección.
- La realización de operaciones que presenten un riesgo elevado (p.ej.: actividades que puedan generar un foco de ignición tales como soldadura, corte, etc. por la presencia de sustancias o productos comburentes, combustibles o inflamables en el ambiente próximo) deben llevarse a cabo de manera controlada. Es necesaria la autorización del Permiso de trabajo por el responsable del local o personal UPV que ha contratado los trabajos y la aplicación de las medidas preventivas y de control indicadas en el mismo. Consultar procedimiento en http://www.sprl.upv.es/CA4_b.htm

En la exposición a riesgos distintos a los derivados de la presencia y/o utilización de equipos electrónicos (presencia y/o manipulación de productos químicos, radiaciones no ionizantes, etc.) ver los apartados correspondientes de este manual.




Localización

1.6. Instalaciones con emisores de radiación ionizante

Identificación de riesgos:

Exposición a radiaciones ionizantes: Riesgo de contaminación



Medidas preventivas:

Cuando exista la señalización de riesgo de contaminación deberá seguir las siguientes medidas de prevención y protección:

- El acceso estará limitado a las personas autorizadas al efecto y que hayan recibido las instrucciones adecuadas al riesgo existente en el interior de dichas zonas.
- En las zonas controladas (permanencia limitada, permanencia reglamentada, acceso prohibido), estas instrucciones serán acordes con los procedimientos de trabajo establecidos por escrito por el titular de la práctica.
- Como norma general, el trabajo en estas instalaciones deberá realizarse cuando no esté no se estén llevando a cabo otras actividades en su interior.
- Los trabajos se realizarán estando presente un trabajador del laboratorio o persona autorizada.
- Avisar previamente al responsable de la instalación con objeto de reservar la sala y realizar un control de contaminación de superficies.
- No se deben abrir las neveras, vitrinas, ni ningún equipo o material de la sala, ni se desplazarán sin la autorización del personal responsable de la instalación.
- Está totalmente prohibido comer, beber, masticar chicle, maquillarse (incluyendo bálsamo labial), o fumar dentro de las salas.
- Está prohibido el uso de sandalias o zapatos descubiertos para trabajar en estas salas.
- Llevar recogido el pelo largo. Evitar ropas anchas (especialmente mangas anchas). No llevar joyas (cadenas, pulseras, etc.)
- En caso de duda sobre el riesgo de determinados equipos u objetos presentes en la instalación sobre los que se deba actuar para la realización de los trabajos contratados, se deberá consultar al responsable de la Instalación sobre el estado de los mismos.
- Cuando deban repararse equipos de laboratorio (neveras, vitrinas, etc.) deberá consultarse con el responsable del laboratorio antes de iniciar los trabajos para asegurarse que se ha procedido a la retirada de material radioactivo y al control de contaminación.
- El personal de la contrata NO DEBE retirar ningún material o envase conteniendo productos radioactivos, ni efectuar la limpieza de salpicaduras, etc.



Medidas preventivas (continuación):

- Si se detecta cualquier circunstancia que pueda afectar a la seguridad de la instalación, se deberá paralizar cualquier actividad y comunicarlo al responsable del Servicio de Protección Radiológica.
- Evite la exposición durante el embarazo.
- Solo en caso excepcional podrá realizarse trabajos en los laboratorios cuando se están realizando actividades propias del laboratorio en su interior. En estos casos se deberá consultar con la persona responsable del laboratorio las normas a seguir. De manera orientativa se indican las normas siguientes:
 - 0 En los laboratorios indicados donde se trabaja con ^{14}C y ^{32}P . utilice gafas, guantes y bata durante la realización de trabajos. Las batas deberán llevarse totalmente abrochadas. Los equipos de protección deberán dejarse en el interior del laboratorio al salir. Para las emisiones Beta de alta energía como la P-32 se recomiendan barreras de acrílico. Si se prevén salpicaduras deberán llevarse gafas de seguridad o pantallas faciales.
 - 0 Utilice delantales de plomo, guantes y gafas en los laboratorios donde se utiliza Cesio 137 y Na 22.
 - 0 Neutrones y rayos Gamma (Americio 241 utilizado junto con Berilio). Neutrones: las fuentes selladas de tipo sólido, son razonablemente seguras en su manipulación, puesto que no contaminan al contacto, si bien se debe evitar ese contacto debido a la intensa radiación que emiten. Como única y básica precaución las recomendaciones son dos: el menor tiempo posible junto a ellas y a la mayor distancia posible.
 - 0 Los neutrones normalmente se bloquean con agua. Para emisiones gama, usar plomo o acrílico plomado.

La realización de operaciones que presenten un riesgo elevado (p.ej.: actividades que puedan generar un foco de ignición tales como soldadura, corte, etc. por la presencia de sustancias o productos comburentes, combustibles o inflamables en el ambiente próximo) deben llevarse a cabo de manera controlada. Es necesaria la autorización del Permiso de trabajo por el responsable del local o personal UPV que ha contratado los trabajos y la aplicación de las medidas preventivas y de control indicadas en el mismo. Consultar procedimiento en http://www.sprl.upv.es/CA4_b.htm

PROTECCIÓN RECOMENDADA PARA RADIONUCLEIDOS

	EXPOSICIÓN TEMPORAL	PROTECCIÓN ADICIONAL
ALFA	INNECESARIA	INNECESARIA
BETA	ALUMINIO, PLÁSTICO, MADERA	CUERO, CAUCHO, PLÁSTICO
GAMMA, RAYOS X	PLOMO, VIDRIO PLOMADO	PLOMO (NO EN "HARD" GAMMA)



Localización

1.6. Instalaciones con emisores de radiación ionizante

Identificación de riesgos:

Exposición a radiaciones ionizantes: Riesgo de irradiación



Instalaciones de difracción de rayos X, Absorción rayos-X, Fluorescencia rayos X, etc.

Medidas preventivas:

Cuando exista señalización de riesgo de irradiación en una sala deberá seguir las siguientes medidas de prevención y protección:

- El trabajo en estas instalaciones deberá realizarse cuando no se estén llevando a cabo actividades en su interior.
- Si se detecta cualquier circunstancia que pueda afectar a la seguridad de la instalación, se deberá paralizar cualquier actividad y comunicarlo al responsable del Servicio de Protección Radiológica.
- En caso de duda sobre el riesgo de determinados equipos presentes en la instalación sobre los que se deba actuar para la realización de los trabajos contratados, se deberá consultar al responsable de la Instalación.
- Evite la exposición durante el embarazo.
- Las operaciones de reparación y mantenimiento deben llevarse a cabo solo cuando se cuente con la autorización del personal de protección radiológica y se tomen las medidas de prevención y protección adecuadas. Ningún trabajo que conlleve la retirada o modificación de las cubiertas de blindaje debe ser llevado a cabo hasta asegurarse que el equipo está apagado y desconectado y permanecerá desconectado hasta que las cubiertas de blindaje sean colocadas nuevamente.
- La realización de operaciones que presenten un riesgo elevado (p.ej.: actividades que puedan generar un foco de ignición tales como soldadura, corte, etc. por la presencia de sustancias o productos comburentes, combustibles o inflamables en el ambiente próximo) deben llevarse a cabo de manera controlada. Es necesaria la autorización del Permiso de trabajo por el responsable del local o personal UPV que ha contratado los trabajos y la aplicación de las medidas preventivas y de control indicadas en el mismo. Consultar procedimiento en http://www.sprl.upv.es/CA4_b.htm



Localización

1.6. Instalaciones con emisores de radiación ionizante

Identificación de riesgos:

Exposición a radiaciones ionizantes: Riesgo de contaminación y de irradiación



Medidas preventivas:

Cuando exista señalización de riesgo de contaminación y de irradiación en una sala deberá observar todas las medidas de prevención y protección indicadas en los apartados anteriores.

Clasificación de instalaciones radioactivas

ZONA VIGILADA	GRIS
ZONA CONTROLADA	VERDE
Las zonas controladas se pueden subdividir en:	
ZONA DE PERMANENCIA LIMITADA	AMARILLO
ZONA DE PERMANENCIA REGLAMENTADA	NARANJA
ZONA DE ACCESO PROHIBIDO	ROJO

Actuación en caso de emergencia:

- Ante cualquier situación de emergencia por radiación (contacto con una fuente radioactiva, derrame,...) NOTIFIQUE INMEDIATAMENTE la situación al responsable del laboratorio y al Servicio de Radiaciones (96 3877 636 Ext. 76361) para aplicar el procedimiento de descontaminación.
- No toque el material derramado sin la protección adecuada, ni camine por donde se derramó.
- En caso necesario, se deberá evacuar el área inmediatamente y cerrar la puerta, extremando las precauciones para no extender la contaminación fuera del área.
- Muestrear los objetos y ropas antes de salir del área para comprobar que están libres de contaminación.
- Si ha habido contaminación de la ropa o de la piel: retirar las ropas contaminadas y lavar con jabón las partes del cuerpo contaminadas.
- Avisar del riesgo al resto de trabajadores próximos a la zona afectada y evitar que otros entren en el área.



Localización

1.7.a. Instalaciones con emisores de radiaciones no ionizantes: Láser



Radiación láser
no ionizante

Identificación de riesgos:

Quemaduras en ojos y piel por exposición a rayos láser



Radiación láser



Otros riesgos:

Riesgos eléctricos: los equipos láser suelen funcionar a alto voltaje.

Quemaduras por manipulación de líquidos criogénicos empleados en la refrigeración del láser.

Incendios o explosión al incidir la luz láser sobre materiales explosivos o inflamables.

Medidas preventivas:

- Solo se podrá entrar cuando el equipo de rayo láser no esté en funcionamiento. Respetar la señalización situada en la parte exterior de las salas con equipos clase IIIb y IV indicando que el equipo está en funcionamiento.
- Las etiquetas rectangulares con frases de advertencia permiten conocer el potencial riesgo al que se expone, y cómo evitarlo. Respete la señalización.
- No anular los paneles de enclavamiento. En caso de apertura y desactivación de bloqueos de seguridad se estaría expuesto a radiación láser.
- No manipular las partes eléctricas. Extremar las precauciones para evitar daños debido a la presencia de energía eléctrica de alto voltaje.
- No manipular ningún equipo de rayos láser si no está formado y autorizado para ello. No manipular los equipos o materiales asociados (botellas de líquidos criogénicos, etc.).
- En caso de reparación, mantenimiento, etc. del equipo de láser, deberá protegerse adecuadamente y señalizar la sala para prevenir la entrada de personal sin protección.



Medidas preventivas (continuación):

- Cuando sea imprescindible realizar el trabajo durante el funcionamiento de la fuente de rayo láser, se deberá disponer del permiso del operador del equipo y los trabajadores deberán seguir las siguientes recomendaciones:
 - 0 Mantener el cuerpo fuera de la trayectoria del rayo láser y NUNCA mirar directamente al rayo. En las clases IIIb y IV evitar mirar también las reflexiones producidas.
 - 0 Utilizar gafas de protección asegurándose que el filtro de protección es apropiado en función del láser utilizado, normas EN 207 y EN 208. Las gafas deben llevar también protección lateral.
 - 0 En caso necesario (clases III y IV) se deberá llevar también ropa de protección que cubra áreas de piel expuestas normalmente (pantalla facial UV, bata, guantes, etc.).
 - 0 Evitar la presencia de materiales combustibles, explosivos, líquidos o gases inflamables o sustancias que ante elevadas temperaturas generen productos tóxicos, especialmente en los lugares con equipos de clase IV.
 - 0 No colocar materiales brillantes reflectantes del rayo, (especialmente en clase IV).
 - 0 Cuando sea necesario, utilizar cortinas o mamparas de separación de material no combustible.

La realización de operaciones que presenten un riesgo elevado (p.ej.: actividades que puedan generar un foco de ignición tales como soldadura, corte, etc. por la presencia de sustancias o productos comburentes, combustibles o inflamables en el ambiente próximo) deben llevarse a cabo de manera controlada. Es necesaria la autorización del Permiso de trabajo por el responsable del local o personal UPV que ha contratado los trabajos y la aplicación de las medidas preventivas y de control indicadas en el mismo. Consultar procedimiento en http://www.sprl.upv.es/CA4_b.htm



ETIQUETA DE ADVERTENCIA



EJEMPLOS DE ETIQUETAS EXPLICATIVAS

PRODUCTO LÁSER CLASE 1	RADIACIÓN LÁSER NO MIRE DIRECTAMENTE CON INSTRUMENTOS ÓPTICOS PRODUCTO LÁSER CLASE 1M
RADIACIÓN LÁSER. NO MIRAR DIRECTAMENTE AL HAZ. PRODUCTO LÁSER CLASE 2	RADIACIÓN LÁSER. NO MIRAR DIRECTAMENTE AL HAZ. NI LO MIRE DIRECTAMENTE CON INSTRUMENTOS ÓPTICOS PRODUCTO LÁSER CLASE 2M
RADIACIÓN LÁSER. EVITE EXPOSICIÓN AL HAZ PRODUCTO LÁSER CLASE 3R	RADIACIÓN LÁSER. EVITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA DEL OJO PRODUCTO LÁSER CLASE 3R para λ entre 400 y 1400 nm
RADIACIÓN LÁSER LA EXPOSICIÓN AL HAZ ES PELIGROSA PRODUCTO LÁSER CLASE 3R	RADIACIÓN LÁSER. LA EXPOSICIÓN DE LOS OJOS O LA PIEL A LA RADIACIÓN DIRECTA O DIFUSA DEL HAZ ES PELIGROSA PRODUCTO LÁSER CLASE 4

EJEMPLOS DE ETIQUETAS DE ABERTURA

ABERTURA LÁSER	EXPOSICIÓN PELIGROSA POR ESTA ABERTURA SE EMITE RADIACIÓN LÁSER

EJEMPLO DE ETIQUETA DE PANEL

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LÁSER DE CLASE 3R PRESENTE AL ABRIR EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ



Localización	1.7.b. Instalaciones con emisores de radiaciones no ionizantes: Radiación UV	
Identificación de riesgos:		
Posible exposición a radiación UV		
Medidas preventivas:		
Cuando se deba trabajar en un local con exposición a luz ultravioleta deberán adoptarse las siguientes medidas: - No exponer los ojos y la piel a la luz UV. - No mirar directamente a la llama ni a las fuentes de emisión (lámparas). - Protegerse adecuadamente los ojos y la piel (protección ocular para radiación UV, categoría CE II y normas EN 166 y EN 170 con protección lateral; pantallas faciales; guantes de nitrilo o dos pares de guantes de látex; y ropa que cubra la piel en su totalidad). - Aumentar la distancia de seguridad a la fuente de radiación y limitar el tiempo de exposición.		



Localización

1.7.c. Instalaciones con emisores de radiaciones no ionizantes: Resonancia Magnética Nuclear



Identificación de riesgos:

Exposición a campos magnéticos



Medidas preventivas:

- Prohibida la entrada con elementos paramagnéticos (magnetizantes, por ejemplo el aluminio) y ferromagnéticos (metálicos, por ejemplo hierro o cobalto). En caso de necesitar útiles de trabajo de estas características, se deben tomar las medidas preventivas adecuadas.
- Prohibida la entrada a personas con marcapasos, otros dispositivos con activación eléctrica o implantes ferromagnéticos (prótesis metálicas internas, clavos de sujeción, etc.). Existe un riesgo, de magnitud variable y no conocida, para las personas portadoras de marcapasos cardíacos y también otros dispositivos de funcionamiento electrónico y electromecánico y de prótesis insertas.
- Prohibida la entrada a mujeres durante el período de embarazo (aunque no está confirmado el efecto de las radiaciones electromagnéticas en el feto).
- No aproximarse llevando elementos o equipos electrónicos tales como tarjetas de crédito, teléfonos móviles, etc. o elementos metálicos (llaves, etc.), relojes, etc. Se deberán dejar en el exterior.
- Si se detecta cualquier circunstancia que pueda afectar a la seguridad de la instalación, se deberá paralizar cualquier actividad y comunicarlo al responsable del lugar de trabajo.
- La realización de operaciones que presenten un riesgo elevado (p.ej.: actividades que puedan generar un foco de ignición tales como soldadura, corte, etc. por la presencia de sustancias o productos comburentes, combustibles o inflamables en el ambiente próximo) deben llevarse a cabo de manera controlada. Es necesaria la autorización del Permiso de trabajo por el responsable del local o personal UPV que ha contratado los trabajos y la aplicación de las medidas preventivas y de control indicadas en el mismo. Consultar procedimiento en http://www.sprl.upv.es/CA4_b.htm



Localización	1.7.d. Instalaciones con emisores de radiaciones no ionizantes: Radiofrecuencias-Microondas	
Identificación de riesgos:		
Exposición a radiaciones no ionizantes: Radiofrecuencias – Microondas (RF-MO)		
Medidas preventivas:		
- No abrir los equipos durante su funcionamiento. - Evitar la exposición en caso de embarazo, estados febriles, terapias con fármacos que afecten a la termorregulación o a portadores de marcapasos u otros dispositivos insertos cuyo funcionamiento pueda verse alterado por la interferencia de estas radiaciones. Los valores de referencia cuya adopción permite prevenir la aparición de efectos debidos a la exposición a RF-MO no están diseñados para la protección en estos casos. - Mantenerse a distancia del foco emisor de la radiación. Solicitar información al responsable del taller/laboratorio.		



Localización	1.8. Granjas
Identificación de riesgos:	
Daños causados por seres vivos (mordeduras, coces, etc.) Exposición a seres vivos (virus, hongos, ácaros, bacterias, etc.). Exposición a restos de insectos, heces, pelos de animales Caída de personas al mismo nivel por suelos resbaladizos. Atropellos o golpes con vehículos (tractor, carretillas) Incendio/Explosión.	
Medidas preventivas:	
- Normas de higiene personal: 0 Cubrir cortes y heridas con apósitos impermeables. 0 Cubrir lesiones cutáneas con guantes. 0 Retirar anillos y otras joyas. 0 Es necesario lavarse las manos cuidadosamente al abandonar el local. En caso de producirse heridas causadas por los animales., por triviales que parezcan, deben ser objeto de tratamiento inmediato. 0 Es recomendable estar inmunizado contra el tétanos - Guardar una distancia prudencial con los animales, no aproximarse a las jaulas o vallas. - Utilizar calzado con suela antideslizante. - Está totalmente prohibido comer, beber o fumar en las granjas. - Respetar las zonas de paso de vehículos - La realización de operaciones que presenten un riesgo elevado (p. ej.: actividades que puedan generar un foco de ignición tales como soldadura, corte, etc. en los silos y zonas próximas a almacenamiento de paja, forraje, etc.) deben llevarse a cabo de manera controlada. Es necesaria la autorización del Permiso de trabajo por el responsable del local o personal UPV que ha contratado los trabajos y la aplicación de las medidas preventivas y de control indicadas en el mismo. Consultar procedimiento en http://www.sprl.upv.es/CA4_b.htm	



Localización

1.9. Fábrica de pienso y silos

Identificación de riesgos:

Incendio / Explosión

Riesgo de corte y atrapamiento

Exposición a polvo

Exposición a ruido

Medidas preventivas:

- La realización de cualquier trabajo de reparación, mantenimiento, etc. en la fábrica de piensos o en silos que presente un riesgo elevado de incendio o explosión (p.ej.: actividades que puedan generar un foco de ignición tales como soldadura, corte, etc.) debe llevarse a cabo de manera controlada. Es necesaria la autorización del Permiso de trabajo por el responsable del local o personal UPV que ha contratado los trabajos y la aplicación de las medidas preventivas y de control indicadas en el mismo. Consultar procedimiento en http://www.sprl.upv.es/CA4_b.htm
- Está terminantemente prohibido fumar en la fábrica de piensos, silos y zonas próximas.
- Los equipos de trabajo que se utilicen deberán cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 400/1996, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.
- En caso de realizar los trabajos en períodos de actividad en la fábrica de piensos:
 - 0 Utilizar protección auditiva y protección respiratoria (mascarilla para partículas, gases y vapores).
 - 0 No aproximarse a los equipos de trabajo durante su funcionamiento.
 - 0 La trampilla del sinfín situada a nivel del suelo deberá permanecer cerrada.
- Antes de realizar cualquier trabajo en los silos se deberán seguir las siguientes pautas:
 - 0 Limpieza del silo, evitando la formación de polvo (procurar aspirar en lugar de soplar)
 - 0 Ventilación para eliminar concentraciones peligrosas
 - 0 Medición de la concentración ambiental interior de polvo, vapores o gases inflamables
 - 0 Aislar el silo, cerrando las válvulas e interponiendo bridas ciegas, evitando así el acceso al interior del silo de sustancias peligrosas desde otros recipientes y, al mismo tiempo, evitar la posible propagación o deflagración desde el propio silo.
 - 0 Inertizar con nitrógeno, vapor de agua o dióxido de carbono para asegurar la inexistencia de atmósferas inflamables si no puede garantizarse con otros medios. En caso de inertización proteger del riesgo de asfixia.
 - 0 Evitar la caída de objetos dentro de los silos que puedan dar lugar a chispas por rozamientos.
 - 0 Si se tiene que acceder desde la parte superior, se debe utilizar un arnés sujeto a un punto fijo para facilitar el rescate en caso necesario.



Medidas preventivas (continuación):

- 0 Dos personas deben permanecer fuera para prestar ayuda en caso de rescate.
- 0 Antes de entrar en el silo tras utilizar fumigantes se deberán respetar los tiempos de espera indicados en las fichas de seguridad del producto y airear.



Localización	1.10. Acuicultura
Identificación de riesgos:	
Riesgo de caídas por resbalones ante la presencia de agua en el suelo. Riesgo de caídas al interior de los tanques.	
Medidas preventivas:	
- Usar calzado con suelas antideslizantes. - No aproximarse al borde de los tanques. - Mantener los accesos libres de obstáculos. La realización de operaciones que presenten un riesgo elevado (p.ej.: actividades que puedan generar un foco de ignición tales como soldadura, corte, etc. por la presencia de sustancias o productos comburentes, combustibles o inflamables en el ambiente próximo) deben llevarse a cabo de manera controlada. Es necesaria la autorización del Permiso de trabajo por el responsable del local o personal UPV que ha contratado los trabajos y la aplicación de las medidas preventivas y de control indicadas en el mismo. Consultar procedimiento en http://www.sprl.upv.es/CA4_b.htm	



Localización	1.11. Invernaderos
Identificación de riesgos:	
Exposición a productos químicos: Fitosanitarios, abonos químicos. Exposición a abonos orgánicos. Exposición a temperaturas y humedad relativa demasiado alta o baja. Exposición a radiaciones (acción directa del sol) Picaduras de insectos utilizados en la polinización Caídas al mismo nivel por suelos resbaladizos por derrame de agua, o por conductos/gomas de riego en zonas de paso Exposición a ruido especialmente durante las épocas de primavera a otoño, debido al funcionamiento de los equipos de refrigeración. Atropello por vehículos (mula mecánica, tractor,...) Incendio y/o explosión: manipulación y almacenamiento de productos inflamables y combustibles	
Medidas preventivas:	
- Evitar la exposición a plaguicidas durante la aplicación de tratamientos o durante los plazos de seguridad. Consultar con el responsable del invernadero en caso de duda. - Utilizar ropa y equipos de protección individual (guantes y en caso necesario protección respiratoria) - En caso de condiciones termohigrométricas desfavorables (exceso de calor): - o Establecer pausas en caso necesario durante la ejecución del trabajo. - o Ingerir abundante líquido. - o Adecuar la ropa a las condiciones de temperatura y humedad. - Proteger la piel expuesta a la radiación solar. - Utilizar calzado con suela antideslizante. - Uso de protección auditiva. - Respetar las zonas reservadas para el paso de vehículos. - La realización de operaciones que presenten un riesgo elevado (p.ej.: actividades que puedan generar un foco de ignición tales como soldadura, corte, etc. por la presencia de sustancias comburentes o combustibles, o de productos inflamables en el ambiente próximo donde se utilizan) deben llevarse a cabo de manera controlada. Es necesaria la autorización del Permiso de trabajo por el responsable del local o personal UPV que ha contratado los trabajos y la aplicación de las medidas preventivas y de control indicadas en el mismo. Consultar procedimiento en http://www.sprl.upv.es/CA4_b.htm	



Localización	1.12. Trabajo en exteriores
Identificación de riesgos:	
Atropello o golpe por vehículos. Choques entre vehículos, debidos a la circulación de vehículos en el interior del recinto universitario. Caída de personas a distinto nivel (zanjas). Caída de objetos por desplome. Riesgo de incendio y/o explosión (zonas próximas a depósitos de combustible y/o caseta de gases técnicos)	
Medidas preventivas:	
- Extremar las precauciones durante la realización de trabajos en zonas destinadas a la circulación de vehículos. En caso necesario limitar el paso de vehículos. - Caminar por las zonas reservadas para peatones. No invadir la calzada salvo en los casos indicados en el párrafo anterior y tomando las precauciones indicadas. Cruzar por los lugares dispuestos a tal fin. - Durante los trabajos en el exterior con vehículos respetar el código y las señales de circulación. Respetar los sentidos de circulación. Aparque el vehículo únicamente en zonas autorizadas. - Uso de ropa de visualización (chalecos de alta visibilidad o similares), cuando las condiciones de iluminación no sean suficientes y/o se realice el trabajo en zonas de circulación de vehículos. - Respetar el vallado y señalización de las obras. No entrar en estas zonas si no está autorizado. - Guardar una distancia de seguridad con el borde de zanjas. No conduzca, aparque el vehículo, ni acopie materiales en las proximidades de zanjas o desniveles. - No situarse bajo cargas suspendidas ni colocarse en el radio de acción de las grúas. - En algunos puntos del recinto universitario se encuentran depósitos de combustible y casetas de gases técnicos. Respete la prohibición de fumar y/o provocar fuentes de ignición en los lugares señalados. La realización de operaciones que presenten un riesgo elevado (p.ej.: actividades que puedan generar un foco de ignición tales como soldadura, corte, etc. por la presencia de sustancias o productos comburentes, combustibles o inflamables, en el ambiente próximo) deben llevarse a cabo de manera controlada. Es necesaria la autorización del Permiso de trabajo por el personal UPV que ha contratado los trabajos y la aplicación de las medidas preventivas y de control indicadas en el mismo. Consultar procedimiento en http://www.sprl.upv.es/CA4_b.htm	



Localización	1.13.a. Cuartos técnicos/Instalaciones⁶: Casetas de gases técnicos
Identificación de riesgos:	
Riesgo de incendio y explosión por fuga de gases inflamables, pirofóricos (pueden incendiarse espontáneamente en contacto con el aire a temperatura ambiente), y/o comburentes (riesgo de incendio y explosión en contacto con combustibles). Riesgo de asfixia por fuga de un gas inerte. Intoxicación en caso de fuga de un gas tóxico, irritante. Quemaduras en caso de fuga con gases corrosivos. Quemaduras por frío o congelación por contacto con productos criogénicos. Caída de botellas de gases.	
Medidas preventivas:	
Respecto a la instalación de gases técnicos observar lo siguiente: - Su manejo queda restringido a personal especializado. - No golpear, ni mover las botellas. - No manejar las válvulas de las botellas, ni tuberías de conexión. - No engrasar las botellas. - No provocar ninguna fuente de ignición (fumar, chispas,...), incluyendo descarga estática. - No aproximar fuentes de calor. - Evitar la filtración de agua al interior de los recipientes. - Observar las mismas precauciones con las botellas vacías. - La realización de operaciones que presenten un riesgo elevado (p.ej.: actividades que puedan generar un foco de ignición tales como soldadura, corte, etc. por la presencia de gases comburentes o combustibles, o de productos inflamables en el ambiente próximo donde se utilizan) deben llevarse a cabo de manera controlada. Es necesaria la autorización del Permiso de trabajo específico por el responsable del local o personal UPV que ha realizado la contratación y la aplicación de las medidas de control y preventivas indicadas en el mismo. Consultar procedimiento en http://www.sprl.upv.es/CA4_b.htm	

⁶ Solicitar a la entidad contratante la Evaluación de Riesgos de los cuartos técnicos a los que se deba acceder. El acceso a estos recintos deberá comunicarse previamente al personal del edificio y/o al personal de Seguridad para su control, de forma que ante una situación de emergencia, el personal de mantenimiento pueda ser localizado y avisado de dicha situación para proceder a su evacuación



Actuación en caso de emergencia:

Si detecta una situación de emergencia (fuga de gas, incendio,...) se deberá:

- Eliminar las posibles fuentes de ignición
- Evacuar inmediatamente la zona afectada
- Comunicar de inmediato tal situación al personal de Seguridad de la UPV, siguiendo las pautas indicadas en el apartado 2 "Medidas de emergencia" de este manual.

CAMPUS	EXTENSIÓN	TELÉFONO
Vera	78888	96 387 98 88
Gandía	48888	676 24 56 73
Alcoy	28888	696 50 95 63

- Sólo si es un trabajador especializado y es posible, tratar de cerrar los grifos de la botella o botellas afectadas.



Localización	1.13.b. Cuartos técnicos/Instalaciones⁷: Centro de transformación
Identificación de riesgos:	
Contactos eléctricos con partes activas	
 Riesgo eléctrico	
Contactos eléctricos indirectos	
Medidas preventivas:	
- El acceso a los recintos de servicio eléctrico está reservado a los trabajadores cualificados y/o autorizados (Real Decreto 614/2001). Para el resto del personal el acceso sólo está permitido si se cumple una doble condición: - o Que hayan recibido la información previa sobre los riesgos existentes y las precauciones que es preciso adoptar antes y durante el acceso. - o Que estén permanentemente bajo la vigilancia de algún trabajador cualificado o autorizado. - No utilizar utensilios con mangos largos que pudieran alcanzar el interior de las celdas. - No derramar o mojar el suelo o equipos con agua. - Prohibido utilizar como zona de almacenamiento. - No acceder a las celdas de los transformadores ni abrir los armarios y demás envoltentes de material eléctrico sino se es un trabajador cualificado, se han adoptado todas las medidas de prevención y protección y dispone de autorización. - Cualquier maniobra que comporte un claro riesgo de contactos eléctricos, especialmente en AT, se efectuará con presencia de 2 personas. - La realización de operaciones que presenten un riesgo elevado deben llevarse a cabo de manera controlada. Es necesaria la autorización del Permiso de trabajo específico por el responsable del local o personal UPV que ha realizado la contratación y la aplicación de las medidas preventivas y de control indicadas en el mismo. Consultar procedimiento en http://www.sprl.upv.es/CA4_b.htm	

⁷ Solicitar a la entidad contratante la Evaluación de Riesgos de los cuartos técnicos a los que se deba acceder. El acceso a estos recintos deberá comunicarse previamente al personal de Seguridad para su control, de forma que ante una situación de emergencia, el personal de mantenimiento pueda ser localizado y avisado de dicha situación para proceder a su evacuación



Actuaciones en caso de emergencia:

- Nunca tocar directamente a la persona mientras esté en contacto con la fuente que causó la descarga eléctrica. Antes de tocar al accidentado, si es posible, es decir, sin peligro para uno mismo, cortar la corriente en el contador. Se cortará la corriente accionando el interruptor, disyuntor, seccionador, etc. Si no es posible cortar la corriente, desenchufar el cable, pero tocar sólo la parte aislada del mismo.
- Cuando fracasen los pasos previos y no sea posible desconectar la corriente para separar al accidentado o se tardara demasiado, por encontrarse lejos el interruptor, tratar de desenganchar a la persona utilizando materiales aislantes, tales como madera, goma, etc., con los cuales se pueda, a distancia, hacer presa en el cable o en el accidentado. Utilizar el equipo de protección personal.
- Se debe tener en cuenta las posibles caídas o despedidas del accidentado al cortar la corriente, poniendo mantas, abrigos, almohadas, etc. para aminorar el golpe de la caída.
- Si la ropa del accidentado ardiera, se apagaría echando encima mantas, prendas de lana,... *nunca acrílicas*, o bien le haríamos rodar por la superficie en que se encontrase. Nunca se utilizará agua.
- Avisar al personal de Seguridad de la UPV. Teléfono: 96 387 98 88. Extensión 78888
- Si carece de respiración y de pulsaciones proceder a la reanimación mediante la respiración artificial y el masaje cardíaco.
- Si el contacto eléctrico ha sido importante, independientemente de que se observen o no daños visibles, es necesario recibir atención médica urgente ya que podrían existir lesiones internas (fibrilación ventricular, contracturas musculares, quemaduras, etc.).

MUY IMPORTANTE: Las maniobras de salvamento o "desenganche" de los accidentados en redes de **ALTA Tensión**, son tan peligrosas que sólo deben realizarlas personas especializadas, con conocimientos de electricidad. Cuando el accidentado ha quedado enganchado en una línea de alta tensión no acercarse a él; esperar a que llegue el especialista eléctrico, a quien se habrá avisado como primera medida. Por tanto, si no es un trabajador capacitado para ello, lo único que deberá hacer es dar aviso y esperar su llegada. Si es personal capacitado:

- En el caso poco probable de que persista el contacto eléctrico, proceder a abrir la alimentación eléctrica disparando el interruptor correspondiente de ser éste conocido, o bien avisar a la Empresa Eléctrica para que proceda a cortar el servicio.
- Prevenir la posible caída de la víctima
- Separar la víctima con auxilio de pértiga aislante y estando provisto de guantes y calzado aislante y actuando sobre banqueta aislante
- Si la víctima no está en contacto con partes en tensión, procede a rescatarla no aproximándose más allá de las distancias de seguridad.
- Librada la víctima, deberá intentarse su reanimación inmediatamente, practicándole la respiración artificial y el masaje cardíaco.
- Si está ardiendo, utilizar mantas o hacerle rodar lentamente por el suelo.



Localización

1.13.c. Cuartos técnicos/Instalaciones⁸: Salas de máquinas de ascensores

Identificación de riesgos:

Atrapamiento entre objetos



Contactos eléctricos



Riesgo de incendio

Medidas preventivas:

- El acceso a estas salas está reservado a personal autorizado.
- No acercarse a los mecanismos móviles. Mantener una distancia de seguridad respecto a los mecanismos móviles sin proteger.
- Extremar precaución en las poleas y correas de la maquinaria.
- Evitar ropas anchas, prendas sueltas (bufandas, corbatas,...), cadenas, pulseras, etc. que puedan quedar atrapadas. Llevar recogido el pelo largo.
- No tocar ninguna conexión eléctrica si no está autorizado para ello.
- Prohibido utilizar estas salas como zonas de almacenamiento.
- No dejar restos de combustible en la sala o en la caja del ascensor.
- La realización de operaciones que presenten un riesgo elevado (p.ej.: actividades que puedan generar un foco de ignición tales como soldadura, corte, etc. por la presencia de productos combustibles en el ambiente próximo donde se utilizan) deben llevarse a cabo de manera controlada. Es necesaria la autorización del Permiso de trabajo específico por el responsable del local o personal UPV que ha realizado la contratación y la aplicación de las medidas preventivas y de control indicadas en el mismo. Consultar procedimiento en http://www.spri.upv.es/CA4_b.htm

⁸ Solicitar a la entidad contratante la Evaluación de Riesgos de los cuartos técnicos a los que se deba acceder. El acceso a estos recintos deberá comunicarse previamente al personal del edificio y/o al personal de Seguridad para su control, de forma que ante una situación de emergencia, el personal de mantenimiento pueda ser localizado y avisado de dicha situación para proceder a su evacuación



Localización	1.13.d. Cuartos técnicos/Instalaciones⁹: Patinillos de instalaciones
Identificación de riesgos:	
Caídas al mismo nivel Caídas a distinto nivel Golpes contra objetos Caída de objetos	
Medidas preventivas:	
- Extremar la precaución al pisar sobre las rejillas que tapan huecos verticales de comunicación entre plantas. - No pisar sobre patinillos con suelo de material frágil (escayola, ...) - No aproximarse al perímetro o borde de los patinillos debido a la existencia de huecos sin cubrir junto a los conductos de las instalaciones. - Cuando la altura entre plantas así lo aconseje, se deberá hacer uso de arnés de protección y extremar las precauciones al utilizar escalas fijas verticales o escaleras de mano. - No deberá haber varios trabajadores de forma simultánea en distintos niveles. - Utilizar casco de protección debido al riesgo de caída de objetos desde niveles superiores. - Retire los materiales y herramientas utilizadas, escombros, etc. al acabar los trabajos. - Prohibido utilizar estas salas para almacenamiento. - La realización de operaciones que presenten un riesgo elevado deben llevarse a cabo de manera controlada. Es necesaria la autorización del Permiso de trabajo específico por el responsable del local o personal UPV que ha realizado la contratación y la aplicación de las medidas preventivas y de control indicadas en el mismo. Consultar procedimiento en http://www.sprl.upv.es/CA4_b.htm	

⁹ Solicitar a la entidad contratante la Evaluación de Riesgos de los cuartos técnicos a los que se deba acceder. El acceso a estos recintos deberá comunicarse previamente al personal del edificio y/o al personal de Seguridad para su control, de forma que ante una situación de emergencia, el personal de mantenimiento pueda ser localizado y avisado de dicha situación para proceder a su evacuación



Localización	1.13.e. Cuartos técnicos/Instalaciones¹⁰: Recinto de grupo electrógeno
Identificación de riesgos:	
Contacto eléctrico  Riesgo eléctrico Exposición a ruido Atrapamiento con partes móviles Incendio/Explosión	
Medidas preventivas:	
- No manipular los interruptores si no está autorizado para ello. - Se recomienda utilizar protección auditiva en proximidad de los grupos electrógenos en funcionamiento. - Prohibido utilizar estos recintos como almacén. - Mantenga las chispas, fósforos y llamas expuestas lejos de la parte superior de las baterías. - No retirar las carcasas de protección. En caso de tener que retirarlas para realizar una intervención deberá realizarse con motor parado. - La realización de operaciones que presenten un riesgo elevado (p.ej.: actividades que puedan generar un foco de ignición tales como soldadura, corte, etc. por la presencia de productos combustibles o inflamables en el ambiente próximo donde se utilizan) deben llevarse a cabo de manera controlada. Es necesaria la autorización del Permiso de trabajo específico por el responsable del local o personal UPV que ha realizado la contratación y la aplicación de las medidas preventivas y de control indicadas en el mismo. Consultar procedimiento en http://www.spri.upv.es/CA4_b.htm	

¹⁰ Solicitar a la entidad contratante la Evaluación de Riesgos de los cuartos técnicos a los que se deba acceder. El acceso a estos recintos deberá comunicarse previamente al personal del edificio y/o al personal de Seguridad para su control, de forma que ante una situación de emergencia, el personal de mantenimiento pueda ser localizado y avisado de dicha situación para proceder a su evacuación



Localización	1.13.f. Cuartos técnicos/Instalaciones¹¹: Salas de calderas
Identificación de riesgos:	
Contactos térmicos Temperaturas altas en el local Incendio o explosión Exposición a ruido	
Medidas preventivas:	
- Dejar la puerta abierta mientras se realiza el trabajo y no permanecer mucho tiempo en el interior debido a posibilidad de combustiones incompletas. - No fumar ni provocar cualquier fuente de ignición. - No dejar envases de combustible en el interior de las salas. - No usar solventes en la sala de calderas. - En caso de condiciones termohigrométricas desfavorables (exceso de calor): - o Establecer pausas en caso necesario durante la ejecución del trabajo. - o Ingerir abundante líquido. - o Adecuar la ropa a las condiciones de temperatura y humedad. - No tocar las partes calientes de las calderas. - Utilización de protección auditiva. - No dejar trapos usados con aceite en el interior de la sala de calderas. - Prohibido utilizar estas salas como zonas de almacenamiento. - Nunca bloquee los orificios de aire de ventilación. - La realización de operaciones que presenten un riesgo elevado (p.ej.: actividades que puedan generar un foco de ignición tales como soldadura, corte, etc. por la presencia de sustancias o productos combustibles o inflamables en el ambiente próximo) deben llevarse a cabo de manera controlada. Es necesaria la autorización del Permiso de trabajo específico por el responsable del local o personal UPV que ha realizado la contratación y la aplicación de las medidas preventivas y de control indicadas en el mismo. Consultar procedimiento en http://www.sprl.upv.es/CA4_b.htm	

¹¹ Solicitar a la entidad contratante la Evaluación de Riesgos de los cuartos técnicos a los que se deba acceder. El acceso a estos recintos deberá comunicarse previamente al personal del edificio y/o al personal de Seguridad para su control, de forma que ante una situación de emergencia, el personal de mantenimiento pueda ser localizado y avisado de dicha situación para proceder a su evacuación



Localización	1.13.g. Cuartos técnicos/Instalaciones¹²: Salas de climatizadores
Identificación de riesgos:	
Golpes contra objetos inmóviles Atrapamiento por o entre objetos	
Medidas preventivas:	
- No manipular los reguladores ni abrir ninguna compuerta si no es un trabajador autorizado para ello. - No retirar las protecciones. - Extremar las precauciones con los conductos que cruzan las salas. - Prohibido utilizar estas salas para almacenamiento. - La realización de operaciones que presenten un riesgo elevado deben llevarse a cabo de manera controlada. Es necesaria la autorización del Permiso de trabajo específico por el responsable del local o personal UPV que ha realizado la contratación y la aplicación de las medidas preventivas y de control indicadas en el mismo. Consultar procedimiento en http://www.sprl.upv.es/CA4_b.htm	

¹² Solicitar a la entidad contratante la Evaluación de Riesgos de los cuartos técnicos a los que se deba acceder. El acceso a estos recintos deberá comunicarse previamente al personal del edificio y/o al personal de Seguridad para su control, de forma que ante una situación de emergencia, el personal de mantenimiento pueda ser localizado y avisado de dicha situación para proceder a su evacuación



Localización	1.13.h. Cuartos técnicos/Instalaciones¹³: Salas de cuadros eléctricos
Identificación de riesgos:	
Contacto eléctrico con partes activas	
 Riesgo eléctrico	
Medidas preventivas:	
- El acceso a los recintos de servicio eléctrico está reservado a los trabajadores cualificados y/o autorizados (Real Decreto 614/2001). Para el resto del personal el acceso sólo está permitido si se cumple una doble condición: - o Que hayan recibido la información previa sobre los riesgos existentes y las precauciones que es preciso adoptar antes y durante el acceso. - o Que estén permanentemente bajo la vigilancia de algún trabajador cualificado o autorizado. - No abrir los cuadros eléctricos ni manipular los interruptores si no dispone de autorización. - No mojar los cuadros eléctricos. - Prohibido utilizar estas salas para almacenamiento. - La realización de operaciones que presenten un riesgo elevado deben llevarse a cabo de manera controlada. Es necesaria la autorización del Permiso de trabajo específico por el responsable del local o personal UPV que ha realizado la contratación y la aplicación de las medidas preventivas y de control indicadas en el mismo. Consultar procedimiento en http://www.sprl.upv.es/CA4_b.htm	
Actuaciones en caso de emergencia:	

¹³ Solicitar a la entidad contratante la Evaluación de Riesgos de los cuartos técnicos a los que se deba acceder. El acceso a estos recintos deberá comunicarse previamente al personal del edificio y/o al personal de Seguridad para su control, de forma que ante una situación de emergencia, el personal de mantenimiento pueda ser localizado y avisado de dicha situación para proceder a su evacuación



- Nunca tocar directamente a la persona mientras esté en contacto con la fuente que causó la descarga eléctrica. Antes de tocar al accidentado, si es posible, es decir, sin peligro para uno mismo, cortar la corriente en el contador. Se cortará la corriente accionando el interruptor, disyuntor, seccionador, etc. Si no es posible cortar la corriente, desenchufar el cable, pero tocar sólo la parte aislada del mismo.
- Cuando fracasen los pasos previos y no sea posible desconectar la corriente para separar al accidentado o se tardara demasiado, por encontrarse lejos el interruptor, tratar de desenganchar a la persona utilizando materiales aislantes, tales como madera, goma, etc., con los cuales se pueda, a distancia, hacer presa en el cable o en el accidentado. Utilizar el equipo de protección personal.

Actuaciones en caso de emergencia (continuación):

- Se debe tener en cuenta las posibles caídas o despedidas del accidentado al cortar la corriente, poniendo mantas, abrigos, almohadas, etc. para aminorar el golpe de la caída.
- Si la ropa del accidentado ardiera, se apagaría echando encima mantas, prendas de lana,... *nunca acrílicas*, o bien le haríamos rodar por la superficie en que se encontrase. Nunca se utilizará agua.
- Avisar al personal de Seguridad de la UPV.

CAMPUS	EXTENSIÓN	TELÉFONO
Vera	78888	96 387 98 88
Gandía	48888	676 24 56 73
Alcoy	28888	696 50 95 63

- Si carece de respiración y de pulsaciones proceder a la reanimación mediante la respiración artificial y el masaje cardíaco.
- Si el contacto eléctrico ha sido importante, independientemente de que se observen o no daños visibles, es necesario recibir atención médica urgente ya que podrían existir lesiones internas (fibrilación ventricular, contracturas musculares, quemaduras, etc.).



Localización

1.14. Cubiertas¹⁴

Identificación de riesgos:

Caídas a distinto nivel (ausencia de protección perimetral y/o deficiente en algunas cubiertas, vanos de iluminación sin proteger, sistemas de cables de acero sin certificar, etc.).



Exposición a contaminantes químicos procedentes de los conductos de extracción.

Caídas al mismo nivel por conductos, bandejas de cableado, resto de materiales dejados en las cubiertas.


Medidas preventivas:

- Antes del acceso se debe consultar la información sobre los riesgos específicos de cada cubierta y las instrucciones para el trabajo en las mismas. La información está disponible en http://www.spri.upv.es/CA7_b.htm.
- El acceso a terrazas está restringido a personal autorizado.
- El acceso se realizará por las escaleras o escalas del edificio. Cuando no existan se deberán utilizar dispositivos (plataformas, escaleras, andamios, etc.) estables y certificados.
- La realización de operaciones que presenten un riesgo elevado de caída a distinto nivel por no existir protección colectiva (protección perimetral adecuada de altura mínima 110 cm. y en caso de barandillas disponer de pasamanos o barandal superior y listón intermedio; protección de vanos de iluminación/claraboyas mediante barandillas y/o emparrillado metálico; etc.), sistemas de protección anticaídas certificados, o por realizarse por encima o fuera del nivel protegido, requieren la adopción de medidas de protección adicionales para realizar los trabajos de manera controlada. Es necesaria la autorización del Permiso de trabajo específico por el responsable del edificio o personal UPV que ha realizado la contratación y la aplicación de las medidas preventivas y de control indicadas en el mismo. Consultar procedimiento en http://www.spri.upv.es/CA4_b.htm
- Está prohibida la retirada de las protecciones existentes para la realización de cualquier trabajo, sin previamente aplicar medidas alternativas de protección colectiva que no disminuyan el nivel de seguridad, o en su defecto se deberán utilizar sistemas de protección arnés anticaídas certificados fijado a puntos resistentes de la cubierta, de la estructura o de la línea de vida.
- Está prohibido pasar por encima, sentarse o apoyarse, sobre los vanos de iluminación/claraboyas.


¹⁴ El acceso a estos recintos deberá comunicarse previamente al personal del edificio y/o al personal de Seguridad para su control, de forma que ante una situación de emergencia pueda ser localizado y avisado de dicha situación para proceder a la evacuación.

Medidas preventivas (continuación):

- La utilización de sistemas de protección anticaídas queda restringida al personal que haya recibido formación específica.
- El trabajo se deberá efectuar por un equipo mínimo de 2 personas, siendo aconsejable que los trabajadores dispongan de algún medio de comunicación.
- En cubiertas de materiales ligeros (placas de fibrocemento, policarbonato, poliéster con fibra de vidrio, etc.) se deberán colocar pasarelas de circulación o plataformas (con reparto de cargas) de materiales resistentes, de anchura mínima de 60 cm., con superficie antideslizante, flexible y perforaciones para limitar la acción del viento. Si la cubierta está en pendiente han de disponer de peldaños o topes que impidan el deslizamiento. Se completarán las medidas preventivas con colocación de redes bajo la cubierta y barandillas en el perímetro de la cubierta. Siempre que no sea posible instalar protecciones colectivas que ofrezcan completa seguridad frente a tal peligro, se deberán utilizar por parte de los trabajadores, equipos individuales de protección constituidos por arnés regulables asociados a algún tipo de dispositivo anticaídas.

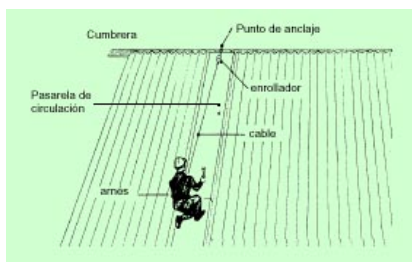

- Los trabajos en cubiertas vegetales no deberán realizarse en aquellos puntos donde no exista protección colectiva (barandillas de 110 cm de altura, dotadas de listón intermedio y rodapié).
- Para prevenir el riesgo de contacto eléctrico con cables accesibles desde la cubierta, no se deben efectuar trabajos en las proximidades de conductores o elementos bajo tensión, desnudos o sin protección, salvo que estén desconectados de la fuente de energía. Si a pesar de ello se deben realizar trabajos los cables se desviarán o se protegerán mediante fundas aislantes o apantallamiento. Para el caso de líneas de alta tensión se seguirá lo dispuesto en el vigente Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.

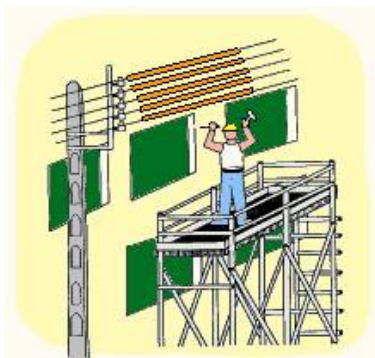



Medidas preventivas (continuación):

- En las cubiertas de los edificios con conductos de extracción a la altura de la superficie de trabajo y mientras se adoptan medidas de protección colectiva, los trabajadores deberán llevar los EPI's indicados a continuación:
 - o protección dérmica INTEGRAL de cabeza, tronco y extremidades, preferiblemente de las siguientes características: prenda tipo mono con capucha, ligero, desechable, polietileno, sin costuras (o termosoldadas en su defecto), certificado (como EPI) según UNE/EN correspondientes.
 - o protección dérmica de manos y pies, preferiblemente de las siguientes características:
 - a.- elemento cubrecalzado: ligero, desechable, polietileno, sin costuras (o termosoldadas en su defecto), certificado según UNE/EN correspondientes.
 - B.- elemento guantes: ligero, flexible, nitrilo o neopreno, certificado (como EPI) según UNE/EN correspondientes.
 - o protección de la vía de entrada inhalatoria frente a agentes químicos aerotransportados, preferiblemente de las siguientes características: EPI tipo máscara facial completa con funcionamiento bajo presión positiva¹⁵ o con filtros "universales".

¹⁵ Los equipos aislantes del medio ambiente están diseñados para trabajar independientemente del aire que rodea al trabajador. Debido a esto, estos equipos son los adecuados para ser usados, entre otras situaciones, cuando se desconozcan los parámetros de producto y/o concentración necesarios para realizar una adecuada selección del Equipo de Protección Respiratoria. Los Equipos de Presión Positiva: proporcionan el aire al usuario cuando éste lo demanda creando en el interior de la máscara una sobrepresión de aire limpio que impide la entrada de aire del exterior, proporcionando así un altísimo Factor de Protección al usuario y por lo tanto el mayor nivel de protección respiratoria posible y, a la vez disminuyendo el consumo de aire respirable.



Localización

1.15. Galería de servicios: Gandía

La entrada a la galería de servicios debe comunicarse al personal de mantenimiento (puede realizarse telefónicamente).

Acceso a la galería desde cuarto CPI y agua potable a través de escalera y directo a exterior mediante escala. Desde la galería de servicios se accede al forjado sanitario.

Identificación de riesgos:

Golpes y cortes con las estructuras metálicas (salientes de soportes de bandejas)

Riesgo eléctrico derivado de las instalaciones eléctricas presentes en la galería

Medidas preventivas:

- Caminar por el centro de los pasillos, para evitar golpes con los soportes de bandejas.
- Hasta la protección de los extremos de las escuadras existentes en la galería de servicios que no quedan cubiertas con bandejas y demás estructuras metálicas que cruzan zonas de paso, y debido al riesgo de golpes en la cabeza con las esquinas de mismas, los trabajadores deben llevar gorras antigolpes según norma EN812 para proteger la cabeza de golpes o choques con objetos contundentes inmóviles que pueden causar cortes profundos o heridas superficiales.



- No manipular los cables si no es personal autorizado.
- No acceder a la galería de servicios en días de fuerte lluvia con riesgo de inundaciones.
- No producir focos de ignición (fumar, chispas, etc.) en el interior de la galería de servicios ni en las proximidades a sus accesos.
- La realización de operaciones que presenten un riesgo elevado (p.ej.: actividades que puedan generar un foco de ignición tales como soldadura, corte, etc.) deben llevarse a cabo de manera controlada. Es necesaria la autorización del Permiso de trabajo específico por el personal UPV que ha realizado la contratación y la aplicación de las medidas preventivas y de control indicadas en el mismo. Consultar procedimiento en http://www.sprl.upv.es/CA4_b.htm
- La instalación de cables, conductos, etc. debe realizarse evitando que crucen zonas de paso. Cuando no sea posible, se deberán proteger y señalizar para evitar riesgos de golpes o caída. Extremar las precauciones al transitar por estas zonas.
- Recoger los restos de materiales, herramientas, etc. al terminar los trabajos. No dejar abandonados en la galería de servicios.



ACTUACIONES ESPECIALES

Deberá planificarse la realización de actuaciones especiales que puedan modificar la calidad de la atmósfera interior en la galería de servicios: soldadura, pintura, oxicorte, comprobación bombas achique, etc. En todo momento se asegurará una ventilación adecuada del interior. Para la realización de tareas susceptibles de alterar las condiciones de la atmósfera interior de la galería de servicios y/o provocar incendios o explosión, así como el acceso a las zonas no transitables de la galería de servicios y demás trabajo de especial riesgo, RECUERDE que es obligatorio requerir previamente un permiso especial de trabajo.

Medidas de emergencia:

- Está totalmente prohibido aparcar el vehículo obstaculizando las salidas de emergencia (trampillas) de la galería de servicios situadas a nivel del suelo.
- Las vías, salidas de evacuación y acceso a los medios de extinción deberán permanecer libres de obstáculos en todo momento. No almacene material, ni siquiera temporalmente, en estos lugares.
- No disponga la galería de servicios como almacén.
- No producir focos de ignición (fumar, chispas, etc.) en el interior de la galería de servicios ni en las proximidades a sus accesos.
- Hasta la instalación de un sistema de comunicación fijo con el exterior en la galería de servicios, se debe utilizar un sistema que asegure la comunicación de los trabajadores con el exterior de manera continuada.



Actuaciones en caso de emergencia:

En caso de detectar una situación de emergencia estando en el interior de la galería de servicios deberá activar el pulsador de alarma más próximo y seguir la señalización hacia la salida de emergencia más próxima. El acceso a las salidas de emergencia (trampillas situadas en el techo de la galería) se realiza a través de escalas.

El acceso a algunas salidas de emergencia se encuentra dificultado (salidas no practicables).

Se debe disponer de un protocolo de rescate y de los medios necesarios para llevarlo a cabo.

Actuaciones adicionales ante situaciones especiales:

Inundación con riesgo de electrocución debido a existencia de agua cerca de circuitos y equipos eléctricos:

Nunca entrar en un área inundada ni tocar equipos o elementos de la instalación eléctrica hasta asegurarse de que se ha realizado la supresión de la tensión.



Localización

1.15. Galería de servicios: Vera

La entrada a la galería de servicios debe comunicarse al personal de la nave de mantenimiento (puede realizarse telefónicamente).

La galería de servicios está compuesta por una parte transitable (dotada de ventilación natural y con refuerzo de ventilación forzada en algunos tramos) y canalizaciones de unión con los distintos edificios que no son transitables por la altura reducida de las mismas y carecer de ventilación tanto natural como forzada. La galería de servicios está formada por túneles prefabricados de hormigón por los que discurren líneas de servicios como son electricidad, ACS, telecomunicaciones, calefacción, instalaciones de protección contra incendios. En ella se encuentran también bombas de achique para evitar inundaciones. Existe comunicación con centros de transformación, cuarto de grupo electrógeno y con la sala de calderas del edificio de deportes.

Identificación de riesgos:

Golpes y cortes con las estructuras metálicas (salientes de soportes de bandejas, tuberías, bandejas cruzando zonas de paso)

Golpes con el techo (en algunos tramos la altura a la que se sitúa el techo disminuye desde 1.92 m hasta 1.67 m)

Riesgo eléctrico derivado de las instalaciones eléctricas presentes en la galería (cableado de alta y baja tensión, grupo electrógeno, centro de transformación)

Caída de personas al mismo nivel (rampas pronunciadas sin pasamanos, barandillas sin listón intermedio, tropiezo o resbalón causado por zonas encharcadas, resto de materiales sin recoger, pavimento deteriorado, tramos sin cubrir completamente con rejilla metálica especialmente en puntos de confluencia de varios pasillos, etc.)

Medidas preventivas:

- Caminar por el centro de los pasillos, para evitar golpes con los soportes de bandejas.
- Hasta la protección de los extremos de las escuadras existentes en la galería de servicios que no quedan cubiertas con bandejas y demás estructuras metálicas que cruzan zonas de paso, y debido al riesgo de golpes en la cabeza con las esquinas de mismas, los trabajadores deben llevar gorras antigolpes según norma EN812 para proteger la cabeza de golpes o choques con objetos contundentes inmóviles que pueden causar cortes profundos o heridas superficiales.





Medidas preventivas (continuación):

- El acceso a los recintos de servicio eléctrico está reservado a los trabajadores cualificados o autorizados R.D. 614/2001. Para el resto del personal el acceso sólo está permitido si se cumple una doble condición:
 - o Que hayan recibido la información previa sobre los riesgos existentes y las precauciones que es preciso adoptar antes y durante el acceso.
 - o Que estén permanentemente bajo la vigilancia de algún trabajador cualificado o autorizado. No acceder a las celdas de los transformadores.
- No abrir los armarios y demás envoltentes de material eléctrico.
- No utilizar utensilios con mangos largos que pudieran alcanzar el interior de las celdas.
- No derramar o mojar el suelo con agua.
- Prohibido utilizar como zona de almacenamiento.
- No acceder a la galería de servicios en días de fuerte lluvia con riesgo de inundaciones.
- Caminar por el centro de los pasillos, para evitar golpes con los soportes de bandejas especialmente en los tramos que no hay bandejas.
- No manipular los cables si no es personal autorizado.
- Evitar acceder a la galería de servicios desde los accesos con pendiente pronunciada. (edificio 7G). En caso necesario extremar las precauciones en estos accesos
- No producir focos de ignición (fumar, chispas, etc.) en el interior de la galería de servicios ni en las proximidades a sus accesos (en el acceso próximo al edificio 7I existe un tubo de salida de humos del grupo electrógeno).
- La realización de operaciones que presenten un riesgo elevado (p.ej.: actividades que puedan generar un foco de ignición tales como soldadura, corte, etc.) deben llevarse a cabo de manera controlada. Es necesaria la autorización del Permiso de trabajo específico por el personal UPV que ha realizado la contratación y la aplicación de las medidas preventivas y de control indicadas en el mismo. Consultar procedimiento en http://www.sprl.upv.es/CA4_b.htm
- Utilizar calzado con suela antideslizante. Extremar las precauciones en las zonas encharcadas.
- La instalación de cables, conductos, etc. debe realizarse evitando que crucen zonas de paso. Cuando no sea posible, se deberán proteger y señalizar para evitar riesgos de golpes o caída. Extremar las precauciones al transitar por estas zonas.
- Recoger los restos de materiales, herramientas, etc. al terminar los trabajos. No dejar abandonados en la galería de servicios.



ACTUACIONES ESPECIALES

Deberá planificarse la realización de actuaciones especiales que puedan modificar la calidad de la atmósfera interior en la galería de servicios: soldadura, pintura, oxicorte, comprobación bombas achique, etc. En todo momento se asegurará una ventilación adecuada del interior. Para la realización de tareas susceptibles de alterar las condiciones de la atmósfera interior de la galería de servicios y/o provocar incendios o explosión, así como el acceso a las zonas no transitables de la galería de servicios y demás trabajo de especial riesgo, RECUERDE que es obligatorio requerir previamente un permiso especial de trabajo.

Medidas de emergencia:

- Está totalmente prohibido aparcar el vehículo obstaculizando las salidas de emergencia (trampillas) de la galería de servicios situadas a nivel del suelo.
- Las vías, salidas de evacuación y acceso a los medios de extinción deberán permanecer libres de obstáculos en todo momento. No almacene material, ni siquiera temporalmente, en estos lugares.
- No disponga la galería de servicios como almacén.
- No producir focos de ignición (fumar, chispas, etc.) en el interior de la galería de servicios ni en las proximidades a sus accesos (en el acceso próximo al edificio 7I existe un tubo de salida de humos del grupo electrógeno).
- Hasta la instalación de un sistema de comunicación fijo con el exterior en la galería de servicios, se debe utilizar un sistema que asegure la comunicación de los trabajadores con el exterior de manera continuada.

Actuaciones en caso de emergencia:

En caso de detectar una situación de emergencia estando en el interior de la galería de servicios deberá activar el pulsador de alarma más próximo y seguir la señalización hacia la salida de emergencia más próxima. El acceso a las salidas de emergencia (trampillas situadas en el techo de la galería) se realiza a través de escalas.

El acceso a algunas salidas de emergencia se encuentra dificultado por diferentes obstáculos, como pueden ser: bandejas de cableado cruzando a una altura aproximada de 130 cm; bordillos; tuberías; altura excesiva al primer escalón (superior a 1 metro); patés deteriorados; abertura superior muy estrecha (salida 47); salidas no practicables: 11, 14, salida de acceso al edificio de deportes (7C), 49; salidas 41, 42, 43, 44 y 45, debido a la dificultad que presenta el acceso a las mismas; salida anulada (48); los recorridos desde el acceso a los edificios 7A, 7D, 7F y 7G, hasta un lugar seguro fuera del edificio no permanecen abiertos o con posibilidad de apertura de forma permanente.

Se debe disponer de un protocolo de rescate y de los medios necesarios para llevarlo a cabo.



Actuaciones adicionales ante situaciones especiales:

Escape de gas (sala de calderas):

- No accione interruptores, timbres ni aparatos eléctricos.
- Abra puertas para ventilar el lugar.
- No encienda cerillas o mecheros, y no fume.
- Cierre la llave general de paso, y no vuelva a abrirla hasta haber reparado la instalación.

Inundación con riesgo de electrocución debido a existencia de agua cerca de circuitos y equipos eléctricos:

Nunca entrar en un área inundada ni tocar equipos o elementos de la instalación eléctrica hasta asegurarse de que se ha realizado la supresión de la tensión.



Localización

1.16. Bunker de productos químicos 5Q

Identificación de riesgos:

Exposición a sustancias nocivas, irritantes, tóxicas, muy tóxicas, cáusticas y corrosivas

Riesgo de Incendio/Explosión

Medidas preventivas:

- No mover los lugares de almacenamiento de productos (armarios, estanterías).
- El personal de la contrata NO DEBE retirar ningún material o envase, ni manipular productos químicos si no está autorizado para ello y cuenta con la formación y equipos de protección necesarios.
- En caso de caídas, roturas o cualquier otro tipo de incidente, informar al responsable del local. No efectuar la limpieza de productos químicos, salpicaduras, etc. de los productos presentes en el almacén si no está autorizado para ello (empresas de recogida de residuos).
- Respetar las características de peligrosidad de los productos y sus incompatibilidades. No aproximar productos tóxicos junto a productos comburentes y ambos no deben situarse junto a inflamables, peróxidos, gases comprimidos, licuados o disueltos y productos que desprenden gases inflamables en contacto con el agua.
- La realización de operaciones que presenten un riesgo elevado (p.ej.: actividades que puedan generar un foco de ignición tales como soldadura, corte, etc. por la presencia de sustancias o productos comburentes, combustibles o inflamables, en el ambiente próximo) deben llevarse a cabo de manera controlada. Es necesaria la autorización del Permiso de trabajo específico por el responsable de la contratación y la aplicación de las medidas de control y preventivas indicadas en el mismo. Consultar procedimiento en http://www.sprl.upv.es/CA4_b.htm

Actuaciones en caso de emergencia:

En caso de incidente (derrame, rotura de envases, etc.) o duda por parte del trabajador:

- Evacuar el área (dirigirse de forma inmediata al responsable del local y a su Interlocutor en Prevención de Riesgos Laborales para informarle del incidente, y salir del almacén).
- Cuando no sea posible localizarlos se deberá llamar al personal de Seguridad de la UPV

CAMPUS	EXTENSIÓN	TELÉFONO
Vera	78888	96 387 98 88
Gandía	48888	676 24 56 73
Alcoy	28888	696 50 95 63

- Asegurar adecuada ventilación.
- Eliminar fuentes de ignición.



Salpicaduras en los ojos y sobre la piel

- Lavar de forma inmediata con agua durante 10 o 15 minutos, empleando si es necesario la ducha de seguridad; quitarse la ropa y objetos previsiblemente mojados por el producto.
- Si la salpicadura es en los ojos, emplear el lavajos durante 15-20 minutos, sobretodo si el producto es corrosivo o irritante.
- No intentar neutralizar y acudir al médico lo más rápidamente posible con la etiqueta o ficha de seguridad del producto.

Mareos o pérdida de conocimiento debido a una fuga tóxica que persista

- Hay que protegerse del medio con un aparato respiratorio antes de aproximarse a la víctima. Trasladar al accidentado a un lugar seguro y dejarlo recostado sobre el lado izquierdo.
- Aflojarle la ropa o todo aquello que pueda oprimirlo, verificando si ha perdido el sentido y si respira; tomarle el pulso.
- Activar el PAS y, practicar, si es necesario, la reanimación cardiorrespiratoria.
- No suministrar alimentos, bebidas ni productos para activar la respiración.

Quemaduras térmicas

- Lavar abundantemente con agua fría para enfriar la zona quemada, no quitar la ropa pegada a la piel, tapar la parte quemada con ropa limpia. Debe acudir siempre al médico, aunque la superficie afectada y la profundidad sean pequeñas
- No aplicar nada a la piel (ni pomada, ni grasa, ni desinfectantes).
- No enfriar demasiado al accidentado.
- No dar bebidas ni alimentos.
- No romper las ampollas.
- No dejar solo al accidentado.



Localización

1.17. Almacén central Edificio 50

Identificación de riesgos:

Golpes contra objetos inmóviles

Pisadas de objetos

Riesgo de caída de objetos

Exposición a sustancias corrosivas, nocivas, tóxicas y muy tóxicas

Riesgo de incendio y/o explosión

Cortes, golpes, atrapamientos o aplastamiento, proyección de fragmentos o partículas

Golpes o atropellos con vehículos

Medidas preventivas:

- Comunicar a la UPV y a las empresas que comparten el edificio el almacenamiento de productos químicos y/o la realización de tareas que puedan generar un riesgo grave para el resto de las entidades presentes en el local.
- En el almacenamiento de productos químicos:
 - 0 Separar las distintas sustancias en función de su incompatibilidad y peligrosidad, agrupando las familias de productos con características similares.
 - 0 Minimizar las cantidades de productos almacenados.
 - 0 Colocar los recipientes sobre cubetos (bandejas antiderrame) para evitar que en caso de rotura del recipiente pueda extenderse el fluido.
 - 0 En el almacenamiento de productos inflamables, cuando se superen las cantidades establecidas en la normativa, se deberán adoptar las medidas indicadas en la ITC MIE-APQ1, SECCIÓN 3.a ALMACENAMIENTO EN RECIPIENTES MÓVILES (armarios protegidos especialmente diseñados a tal fin, considerando como tales aquellos que tengan, como mínimo, una resistencia al fuego RF 15 conforme a la norma UNE-EN 14470-1, etc.) Está PROHIBIDO el almacenamiento de productos inflamables en cantidades superiores a las establecidas en la ITC indicada, en lugares que no cumplan los requisitos indicados en la misma.
 - 0 El almacenamiento de productos corrosivos debe realizarse en armarios de seguridad para tales productos, resistentes a la corrosión, y fondo estanco que sirva de cubeta de retención en caso de derrame
 - 0 Colocar bien visibles señales normalizadas según establece el Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, que indiquen claramente la presencia de líquidos inflamables, corrosivos, combustibles, etc. Adaptar la señalización al riesgo existente.
 - 0 Comprobar que los productos están adecuadamente etiquetados.
 - 0 Revisar el anclaje a pared y/o suelo de los armarios y estanterías para asegurar su correcta estabilidad.



Medidas preventivas (continuación):

- No manipular los envases con productos químicos si no ha sido autorizado para ello. En caso de caídas, roturas o cualquier otro tipo de incidente, informar al responsable del local.
- Recuerde que está prohibido fumar en todos los recintos de la Universidad.
- La realización de operaciones que presenten un riesgo elevado (p.ej.: actividades que puedan generar un foco de ignición tales como soldadura, corte, etc. por la presencia de sustancias o productos comburentes, combustibles o inflamables, en el ambiente próximo, y/o cuando en el almacén se estén realizando actividades incompatibles como carga de baterías eléctricas, trasvase de combustibles, etc.) deben llevarse a cabo de manera controlada. Es necesaria la autorización del Permiso de trabajo específico por el responsable del local y la aplicación de las medidas preventivas y de control indicadas en el mismo. Consultar procedimiento en http://www.spri.upv.es/CA4_b.htm
- No dejar abandonados materiales en pasillos o zonas de paso.
- Se deberán establecer pasos para los peatones en las zonas de confluencia con los vehículos y respetar éstas.
- No situarse bajo cargas suspendidas.
- Cuando esté en funcionamiento algún equipo se deberá consultar con el responsable del almacén para:
 - 0 asegurarse de que se han colocado resguardos, pantallas o dispositivos de protección adicionales ante la presencia de riesgo proyección, golpe contra objetos móviles, etc. antes de acceder a zonas próximas
 - 0 mantener una distancia prudencial respecto de los equipos de trabajo. No permanecer en el ángulo de acción de elementos móviles de equipos de trabajo y evitar contactos con los mismos.
 - 0 utilizar los equipos de protección individual necesarios: gafas, guantes, protección auditiva, calzado de seguridad, etc. según corresponda.



Localización	1.18. Despachos
Identificación de riesgos:	
Caídas al mismo nivel. Golpes y contusiones. Iluminación insuficiente. Reflejos o deslumbramientos.	
Medidas preventivas:	
Evitar circular por suelos o superficies recién fregadas. Mantener las zonas de tránsito (pasillos) libres de obstáculos (cajas, papeleras, cables). No utilizar sillas, mesas o papeleras como “escaleras”. Utilizar una escalera en buen estado cuando sea necesario acceder a lugares elevados (estanterías, armarios, etc.) Los elementos más pesados se deberían colocar en los cajones o estantes inferiores. Cerrar cada cajón (especialmente los telescópicos) después de utilizarlo, y siempre antes de abrir el siguiente, para evitar vuelcos. En los trabajos con PVD si la iluminación es escasa, o se producen reflejos y/o deslumbramientos, comunicar dicha situación al responsable del local.	



Localización	1.19. Aulas
Identificación de riesgos:	
Caídas al mismo nivel	
Medidas preventivas:	
Extremar la precaución en los escalones y tarima. Evitar circular por suelos o superficies recién fregadas. Mantener las zonas de tránsito (pasillos) libres de obstáculos (papeleras, cables).	



Localización	1.20. Bibliotecas
Identificación de riesgos:	
Caídas al mismo nivel. Caídas por las escaleras. Caída de objetos desprendidos. Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Exposición a campos magnéticos	
Medidas preventivas:	
Extremar las precauciones en las escaleras de la biblioteca. Mantener el orden y limpieza. Dejar libres de obstáculos las zonas de paso. Evitar circular por suelos o superficies recién fregadas. No utilizar las estanterías como elemento de apoyo de materiales u otros objetos distinto de los propios libros. No utilizar sillas, mesas o papeleras como “escaleras”. Utilizar una escalera en buen estado cuando sea necesario acceder a lugares elevados (estanterías, armarios, etc.) Comunicar cualquier anomalía (estanterías inestables, estantes pandeados, etc.). Si porta un marcapasos u otros dispositivos con activación eléctrica, evite permanecer cerca de los aparatos antirrobo situados en la entrada de las bibliotecas. Cuando deba cruzar por ellos atraviéselos a paso normal.	



Localización	1.21. Salas/ Instalaciones deportivas
Identificación de riesgos:	
Caída de objetos desprendidos	
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento	
Medidas preventivas:	
Cuando sea necesario desplazar equipos o material, se deberá solicitar al personal de las instalaciones su traslado. No manipular los equipos instalados en las salas e instalaciones deportivas si no se dispone de autorización. Además, para el traslado de los equipos deportivos móviles: - Porterías, canastas, equipos pesados de gimnasia, etc.: deberá realizarse únicamente si dichos elementos cuentan con sistemas de contrapesos o mecanismos análogos que impidan el vuelco. - El traslado de material o equipos se realizará mediante el uso de medios auxiliares (carritos o similar) adecuados a las dimensiones y peso de los equipos y materiales.	



Localización

1.22. Muelles de carga (CPI)

Identificación de riesgos:


Caída de personas a distinto nivel

Atrapamiento por o entre objetos

Atropello por vehículos

Caída del vehículo

Detalles de superficie de tránsito de vehículos sin proteger:

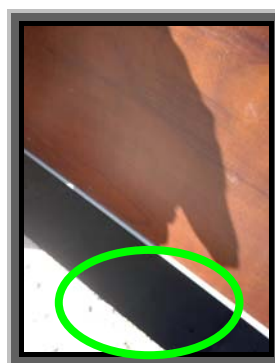

Medidas preventivas:

Desde el interior:

- No circular en las proximidades de los portones cuando éstos estén en funcionamiento y la señal óptico-acústica emitiendo.
- No ubicarse en las proximidades del borde de carga desde el interior del muelle de carga sin la adopción de medidas de protección contra caídas: sistema removible.



- Se deberán colocar pasarelas de transbordo o pasarelas de acceso que permitan generar una superficie continua transitable entre el suelo de la parte interior del edificio en el muelle de carga y el vehículo de carga/descarga.





Medidas preventivas (continuación):

- No situarse en zonas donde parte del cuerpo quede fuera de la puerta del muelle para evitar ser aplastado entre el muelle y el camión.

Desde el exterior:

- Está prohibido el paso de peatones en la zona inferior de los muelles de carga reservado para el paso de vehículos. No está permitido permanecer entre el camión y el muelle de carga.
- Hasta la dotación de barandillas para evitar el riesgo de caída de personas, no se deberá deambular por la parte inferior de los muelles de carga.
- Para evitar riesgo de caída o incidentes con vehículos, dotar con sistema que evite o limite el movimiento del vehículo hacia zonas de riesgo. Hasta la adopción de dichas medidas las maniobras se realizan con la ayuda de un encargado de señales. El encargado de señales se situará en una zona segura.



- Utilizar dispositivos de inmovilización de vehículos, limitadores de movimiento para el vehículo, para evitar que pueda desplazarse inadvertidamente durante las operaciones de carga o descarga, o por un error humano del conductor.



- En furgonetas utilizar cuñas detrás de las ruedas para evitar que la furgoneta pueda retroceder y atrapar a algún trabajador entre la furgoneta y el muelle.



Localización	1.23. Cámaras de frío
Identificación de riesgos:	
Exposición a temperaturas extremas	
Medidas preventivas:	
- Adecuación de las ropas y calzado (varias capas de ropa holgada para facilitar la evaporación del sudor, botas con protección térmica o paredes acolchadas) para el trabajo en el interior de las cámaras de frío. Ropa de protección contra el frío, para temperaturas entre -5°C y -50°C, categoría CE II. Calzado de seguridad de protección contra el frío, categoría CE II. - Proteger las extremidades. Evitar el enfriamiento localizado. - Disminuir el tiempo de permanencia. Intercalar tiempos de descanso suficientes. - Ingerir líquidos calientes. - Sustituir la ropa humedecida. - Evitar el acceso en caso de estar utilizando medicamentos que interfieran con la regulación de la temperatura.	
Actuación en caso de emergencia:	
Ante una hipotermia se debe calentar al trabajador con mantas, baños de agua caliente (35 a 37 grados). No aplicar calor directo (estufa, brasero). Manipular con precaución, y no tocar las posibles ampollas.	



Localización

1.24. Instalaciones con riesgo de caídas de altura: escaleras, desniveles, ventanales, rampas, techos, etc.

Identificación de riesgos:


Riesgo de caída de personas a distinto nivel

Caída de objetos desprendidos

Medidas preventivas:


Cualquier acceso/actividad a instalaciones con riesgo de caída de altura se iniciará una vez se hayan adoptado las medidas para evitar el riesgo:

- protección colectiva (protección hueco escalera, barandillas, redes de seguridad, etc.)
- equipos de trabajo (plataformas, andamios, etc.) estables y certificados, que cumplan el [Real Decreto 2177/2004](#), sobre equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura.

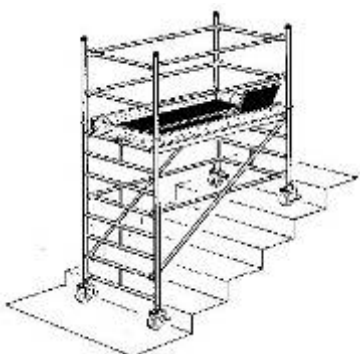



- medidas de protección individual (uso de arnés de seguridad anclado a un elemento fijo de la estructura o dispositivo de anclaje: anclaje estructural, línea de anclaje, dispositivo de anclaje provisional transportable, anclaje de peso muerto, etc. cuya resistencia esté garantizada). Solicitar a la UPV la confirmación de la certificación de los sistemas anticaídas presentes en las instalaciones y las instrucciones de uso. No utilizar ningún dispositivo de anclaje del cual no se disponga por escrito de su certificación y revisión por instalador autorizado.

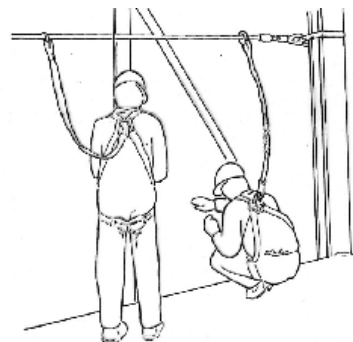

- equipo mínimo de 2 personas, una de ellas de apoyo al trabajador que realice los trabajos en altura.
- los trabajadores hayan recibido formación específica para trabajo en altura.

Cuando existan riesgos de caída de altura se deberá indicar por escrito en la información sobre los riesgos específicos para la actividad a realizar en las instalaciones de la UPV lo siguiente:

- Las medidas de protección que utilizarán para eliminar y controlar el riesgo de caída.
- Cuando sea necesaria la presencia de recurso preventivo por la realización de trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, según establece el art. 22 bis del R.D. 39/1997, la empresa contratista identificará en la evaluación de riesgos de los trabajos a realizar en la UPV, los trabajos o tareas con tales riesgos, y determinará en la planificación de la actividad preventiva la forma de llevar a cabo dicha presencia.
- El método previsto para el rescate rápido y seguro de los trabajadores en caso de caída.

En el exterior, no se deberá trabajar cuando las condiciones climatológicas sean adversas (lluvia, viento fuerte,...) o, con escasa iluminación.



2. MEDIDAS DE EMERGENCIA

Medidas de prevención:

- Los vehículos deben estacionarse únicamente en las zonas habilitadas al efecto. Está totalmente prohibido aparcar el vehículo obstaculizando las salidas de emergencia, tanto en edificios como las trampillas de la galería de servicios situadas a nivel del suelo en el Campus de Vera.
- Respete la prohibición de fumar en el interior de los edificios y demás lugares donde figure la señalización correspondiente.
- Las vías, salidas de evacuación y acceso a los medios de extinción deberán permanecer libres de obstáculos en todo momento. No almacene material, ni siquiera temporalmente, en estos lugares.
- No aproximar nunca materias, productos o residuos fácilmente inflamables a focos de calor.
- No situar materiales combustibles próximos a fuentes de calor.
- No sobrecargue la instalación eléctrica. En caso de necesitar ampliación de conexiones eléctricas, utilice únicamente equipos certificados.
- No disponga como almacén estancias que no estén destinadas para ello.

Acceso a recintos y zonas de ocupación nula u ocasional (sala de calderas, cubiertas, cuartos de ascensores, etc.):

- Cuando los trabajadores de su empresa tengan que acceder a estas zonas, y con el fin de poder ser localizados y avisados ante una posible situación de emergencia y proceder a su evacuación, deberán comunicar a Seguridad este hecho llamando desde el teléfono más próximo a las siguientes extensiones:

- **74053** ó **74055** (Campus de Vera) o teléfono **96 387 77 03**
- **43002** ó **114888** (Campus de Gandía)
- **118585** edificio Ferrándiz o **117373** edificio Carbonell (Campus Alcoy)

indicando:

- Nombre y apellidos del trabajador/es que van a realizar el trabajo
 - Empresa a la que pertenecen
 - Ubicación del recinto (edificio, planta, etc.)
 - Teléfono móvil (si disponen de ello)
- Al finalizar los trabajos deberán llamar nuevamente al teléfono indicado para comunicar su salida.



Actuación en caso de detectar una situación de emergencia:

Si detecta una situación de emergencia: fuego, accidente, o cualquier otra circunstancia que requiera una rápida intervención (altas concentraciones de sustancias tóxicas, riesgo de incendio o explosión), deberá:

- comunicar de inmediato tal situación al personal de Seguridad de la UPV llamando desde el teléfono más próximo a las siguientes extensiones o teléfonos:

CAMPUS	EXTENSIÓN	TELÉFONO
Vera	78888	96 387 98 88
Gandía	48888	676 24 56 73
Alcoy	28888	696 50 95 63

- diciendo: Qué ocurre, Dónde ocurre y Quién informa.
- si esto no es posible y la situación es grave, accione el pulsador de alarma más próximo.
- atienda las instrucciones del personal de Seguridad.
- sólo después de comunicar a Seguridad la situación, y si se encuentra preparado para ello, intente extinguir el incendio o controlar la situación con los medios adecuados de que disponga hasta que llegue personal del Equipo de Emergencias.
- si no puede controlar la situación salga del local cerrando todas las puertas y ventanas para evitar la extensión de humo, gases o fuego.
- **RECUERDE:** actúe sólo si no corre riesgos, no sea imprudente. Lo primero es su seguridad.

Actuaciones adicionales ante situaciones especiales:

Amenaza de bomba:

- Mantener la calma
- Seguir las indicaciones del personal de Seguridad.
- En caso de localización de un objeto sospechoso: no moverlo, tocarlo o perforarlo.
- No emplear emisoras de radio en las proximidades.
- Salir de la zona y dejar abiertas puertas y ventanas para aliviar la posible onda expansiva.

Derrames de material radioactivo:

- Ante cualquier situación de emergencia por radiación NOTIFIQUE INMEDIATAMENTE la situación al responsable del laboratorio y al Servicio de Radiaciones (96 3877 636 Ext. 76361).
- No toque el material derramado, ni camine por donde se derramó.
- Dejar la limpieza a los trabajadores especialistas en radiación.
- En caso necesario, se deberá evacuar el área inmediatamente y cerrar la puerta, extremando las precauciones para no extender la contaminación fuera del área.
- Muestrear los objetos y ropas antes de salir del área para comprobar que están libres de



contaminación.

- Si ha habido contaminación de la ropa o de la piel: retirar las ropas contaminadas y lavar con jabón las partes del cuerpo contaminadas.
- Avisar del riesgo al resto de trabajadores próximos a la zona afectada y evitar que otros entren en el área.

Instalaciones de protección contra incendios por inundación de CO2

- Cuando oiga el sistema de prealarma debe proceder inmediatamente a la evacuación, antes de que se produzca la descarga del agente extintor (riesgo de asfixia).

Escape de gas (sala de calderas, laboratorios, cocinas, etc.):

- No accione interruptores, timbres ni aparatos eléctricos.
- Abra puertas y ventanas para ventilar el lugar.
- No encienda cerillas o mecheros, y no fume.
- Cierre los mandos de los aparatos de gas y la llave general de paso, y no vuelva a abrirlos hasta haber reparado la instalación o el aparato averiado.

Inundación. con riesgo de electrocución debido a existencia de agua cerca de circuitos y equipos eléctricos:

- Nunca entrar en un área inundada ni tocar equipo eléctrico si el suelo está mojado, hasta asegurarse de que la corriente está desconectada.
- Desconectar la fuente de energía a ser posible del cuadro principal.
- No conectar la corriente hasta que el equipo eléctrico haya sido revisado por un electricista autorizado.
- Colocar señalización para identificar la situación de desconexión de la corriente.

Actuación en caso de evacuación:

- Los equipos de trabajo a su cargo deben quedar desconectados y en posición segura.
- Siga las instrucciones del personal de Seguridad de la UPV, equipos de emergencia, y/o mandos responsables.
- Camine en fila, en silencio y a paso ligero, ocupando la parte derecha de los pasillos y escaleras.
- No se separe del grupo.
- Mantenga la calma, no hable durante la evacuación, no corra, ni forme aglomeraciones.
- No retroceda a buscar objetos olvidados.
- No lleve nada que pueda impedir o entorpecer la rápida evacuación.
- No utilice, en ningún caso ascensores ni montacargas para la evacuación.
- Si tiene que atravesar una zona con humo camine agachado y cúbrase la nariz y boca con un trapo húmedo o un pañuelo.
- Si existe mucho humo, avanzar agachado.



Durante la espera en el exterior:

- Atienda las instrucciones del personal de Seguridad.
- Evite aglomerarse en aquellos puntos que deban necesariamente estar libres para la intervención, tales como salidas del edificio o zonas designadas para el despliegue operativo de los servicios de intervención o de la ayuda Externa.
- No se permitirá la entrada al edificio hasta que no se den las órdenes pertinentes o se de por finalizada la emergencia.
- Nadie debe ausentarse. Si se echa en falta alguna persona, indíquelo de inmediato al personal de Seguridad.

Queda totalmente prohibido mover los coches del aparcamiento, ya que podría obstaculizar la entrada de los vehículos de socorro.

EMERGENCIAS MÉDICAS Y PRIMEROS AUXILIOS (CAMPUS DE VERA)

La UPV ofrece la prestación de atención en emergencias médicas y primeros auxilios a los trabajadores de empresas externas, por aquellos accidentes o daños causados, bien por fuentes propias de la UPV, o ajenas a la misma, incluyendo las propias deficiencias atribuibles a la empresa externa, mientras éstas tengan lugar en las instalaciones de la UPV.

Ante cualquier emergencia médica, el personal de la empresa externa debe solicitar la ayuda del personal del Servicio de Seguridad de la UPV llamando al la extensión **78888** o al **96 387 98 88**.

EL SERVICIO MÉDICO DE LA U.P.V. NO ES OPERATIVO LOS FINES DE SEMANA LOS DÍAS FESTIVOS NI DURANTE EL MES DE AGOSTO.



HISTÓRICO DE CAMBIOS

VERSIÓN	MOTIVO	FECHA
M.P.E.E.C.L.D.: 00	GENERACIÓN	13/09/2006
M.P.E.E.C.L.D.: 01	REVISIÓN	12/01/2007
M.P.E.E.C.L.D.:02	REVISIÓN	04/01/2008
M.P.E.E.C.L.D.:03	REVISIÓN	08/09/2008
M.P.E.E.C.L.D.:04	REVISIÓN	11/06/2009
M.P.E.E.C.L.D.:05	REVISIÓN	30/12/2010
M.P.E.E.C.L.D.:06	REVISIÓN	28/11/2011