
CARPINTERIA METÁLICA EXTERIOR

VENTANAS


V-10

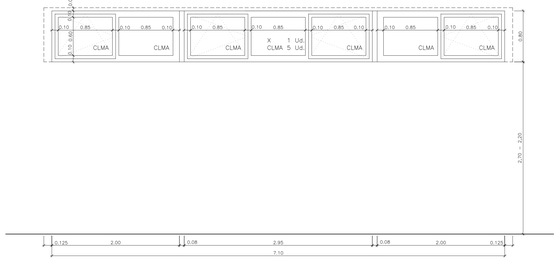

FIJO–ABATIBLE

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	2
PLANTA PRIMERA	=	4
PLANTA SEGUNDA	=	0
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	6


V-10.1

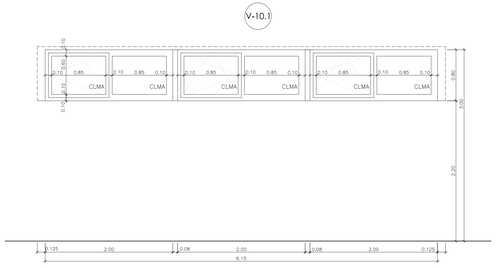

FIJO–ABATIBLE

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	0
PLANTA PRIMERA	=	1
PLANTA SEGUNDA	=	0
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	1


V-11

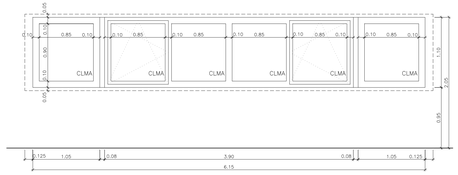

FIJO–ABATIBLE

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	0
PLANTA PRIMERA	=	0
PLANTA SEGUNDA	=	1
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	1


V-12

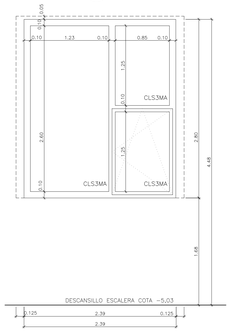

FIJO–ABATIBLE

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	1
PLANTA BAJA	=	0
PLANTA PRIMERA	=	0
PLANTA SEGUNDA	=	1
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	1

V-13.2

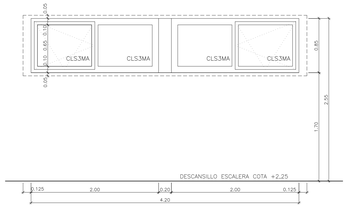

FIJO–ABATIBLE

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	1
PLANTA PRIMERA	=	0
PLANTA SEGUNDA	=	0
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	1

CL
DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT, FORMADO POR DOS VIDRIOS FLOAT PLANILUX INCOLORO DE 6 MM. Y CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U ó 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL.
CLM
DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT, FORMADO POR UN VIDRIO FLOAT PLANILUX INCOLORO DE 6 MM. Y UN VIDRIO MATEADO AL ÁCIDO SATINOVO MATE DE 6 MM.Y CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U ó 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL.
CLM1
DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT, FORMADO POR UN VIDRIO FLOAT PLANILUX INCOLORO DE 6 MM. Y UN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD STADIP 3+3 INCOLORO DE 6 MM., CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U ó 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL.
CLSM1
DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT, FORMADO POR UN VIDRIO FLOAT PLANILUX INCOLORO DE 6 MM. Y UN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD STADIP 4+4 INCOLORO DE 12 MM., CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U ó 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL.
CLSM
DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT, FORMADO POR UN VIDRIO MATEADO AL ÁCIDO SATINOVO MATE DE 6 MM. Y UN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD STADIP 3+3 INCOLORO DE 6 MM., CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U ó 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL.
CLS
DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT, FORMADO POR UN VIDRIO FLOAT PLANILUX INCOLORO DE 6 MM. Y UN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD STADIP 4+4 INCOLORO DE 12 MM., CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U ó 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL.
CLS3A
DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT, FORMADO POR UN VIDRIO FLOTADO DE 6 MM. CONTROL SOLAR CON CAPA PIROLÍTICA ANTILUX CLEAR (65/58) O ANTELUPLATA (66/57) Y UN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD STADIP 4+4 INCOLORO DE 12 MM., CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U ó 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL.
CLS3MA
DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT, FORMADO POR UN VIDRIO FLOTADO DE 6 MM. CONTROL SOLAR CON CAPA PIROLÍTICA ANTILUX CLEAR (65/58) O ANTELUPLATA (66/57) Y UN VIDRIO MATEADO AL ÁCIDO SATINOVO MATE DE 6 MM.Y CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U ó 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL.
CLS3A1
DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT, FORMADO POR UN VIDRIO FLOTADO DE 6 MM. CONTROL SOLAR CON CAPA PIROLÍTICA ANTILUX CLEAR (65/58) O ANTELUPLATA (66/57) Y UN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD STADIP 3+3 INCOLORO DE 6 MM., CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U ó 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL.
CLSM3A
DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT, FORMADO POR UN VIDRIO FLOTADO DE 6 MM. CONTROL SOLAR CON CAPA PIROLÍTICA ANTILUX CLEAR (65/58) O ANTELUPLATA (66/57) Y UN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD STADIP 3+3 CON BUTIRAL MATEADO DE 1 MM., CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U ó 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL.
CLSM4
DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT, FORMADO POR UN VIDRIO FLOTADO DE 6 MM. CONTROL SOLAR CON CAPA PIROLÍTICA ANTILUX CLEAR (65/58) O ANTELUPLATA (66/57) Y UN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD STADIP 6+6 INCOLORO DE 12 MM., CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U ó 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL.
CLSM4A
DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT, FORMADO POR UN VIDRIO FLOTADO DE 6 MM. CONTROL SOLAR CON CAPA PIROLÍTICA ANTILUX CLEAR (65/58) O ANTELUPLATA (66/57) Y UN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD STADIP 6+6 CON BUTIRAL MATEADO DE 12 MM., CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U ó 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL.
SEC
ACRISTALAMIENTO DE VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD STADIP COMPUESTO POR DOS VIDRIOS DE 6 MM. DE ESPESOR UNIDOS MEDIANTE LÁMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO INCOLORO DE 0,38 MM., HOMOLOGADO FRENTE A ATAQUE MANUAL CON NIVEL DE SEGURIDAD A SEGÚN DIN? 2102.
PI
PARTICIÓN TRANSPARENTE VIDRIADA EQ-60 COMPUESTA DE VIDRIO LAMINADO CON GEL INTUMESCENTE TRANSPARENTE DE TRANSMISIÓN LUMÍNICA DEL 81%, COEF. DE TRANSMISIÓN DE CALOR 5,1 W/M²K Y REDUCCIÓN DEL SONIDO DE 39 DB, DE 26 MM. DE ESPESOR, TRATAMIENTO DE SILICONA PARA LAS JUNTAS A TESTA, MARCO DE SOPORTE, INCLUSO ENGAVOS.
EI 120
PARTICIÓN TRANSPARENTE VIDRIADA EQ-120 COMPUESTA DE VIDRIO LAMINADO CON GEL INTUMESCENTE TRANSPARENTE DE TRANSMISIÓN LUMÍNICA DEL 81%, COEF. DE TRANSMISIÓN DE CALOR 5,1 W/M²K Y REDUCCIÓN DEL SONIDO DE 39 DB, DE 54 MM. DE ESPESOR, TRATAMIENTO DE SILICONA PARA LAS JUNTAS A TESTA, MARCO DE SOPORTE, INCLUSO ENGAVOS.
EI 60
PARTICIÓN TRANSPARENTE VIDRIADA EQ-120 COMPUESTA DE VIDRIO LAMINADO CON GEL INTUMESCENTE TRANSPARENTE DE TRANSMISIÓN LUMÍNICA DEL 81%, COEF. DE TRANSMISIÓN DE CALOR 5,1 W/M²K Y REDUCCIÓN DEL SONIDO DE 39 DB, DE 54 MM. DE ESPESOR, TRATAMIENTO DE SILICONA PARA LAS JUNTAS A TESTA, MARCO DE SOPORTE, INCLUSO ENGAVOS.
P
FORMACIÓN DE PANEL DE 30 MM. DE ESPESOR, FORMADO POR DHAPAS DE 2 MM. DE GROSOR POR AMBAS CARAS DEL MISMO ALUMINIO QUE LA CARPINTERIA EXTERIOR, Y RELLENO INTERIOR DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD.
M
FORMACIÓN DE MALLORQUINA CON PERFILES DE ALUMINIO LACADO, DEL MISMO TIPO QUE LA CARPINTERIA QUE CONFIGURAN -SERÉ UNICITO O PI, DE TECHNAL, SEGÚN TIPO DE HUECO QUE SE TRATE DE FORMAR.

CERRAMIENTOS DE CARPINTERÍA EXTERIOR COMPUESTOS POR:


A. **MURO CORTINA METRA POLIGEMA 50/ 50**
MURO CORTINA SEMIESTRUCTURAL TIPO POLIGEMA 50/ 50 DE METRA, CON PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO VISTO ACABADO INOX 5020 Y MODULACIÓN Y CARACTERÍSTICAS SEGÚN PLANOS MEMORIA Y PRESUPUESTO DE PROYECTO. PERFILERÍA DE ALUMINIO PARA MONTANTES VERTICALES DE ANCHO 50 MM. CON ARISTAS VIVAS Y TAPETAS EXTERIORES. ACRISTALAMIENTO CON CÁMARA Y CON JUNTAS EPDM DE ESTANQUEIDAD. ANCLAJES DE ACERO GALVANIZADO CON TRASVASES A LOS MONTANTES MEDIANTE FRESADO DE LOS EXTREMOS. ANCLAJES DE ACERO GALVANIZADO CON REGULACIÓN TRIDIMENSIONAL Y PEQUEÑO MATERIAL. REMATES DE ARRANQUE Y CORONACIÓN INCLUIDOS.
ACABADO SUPERFICIAL EN ANODIZADO COLOR INOX 5020. SELLO DE CALIDAD EWAA-EURAS. PANELES DE DOBLE ACRISTALAMIENTO Y PANELES DE CERRAMIENTO CON ACRISTALAMIENTO DOBLE MONOLÍTICO SEGÚN TIPOLOGÍAS DE MEMORIA DE CARPINTERÍAS Y MEDICIONES DE VIDRIOS CON CARPINTERÍA PRACTICABLE METRA NC 65 STH -SC EN VENTANAS PRACTICABLES AL INTERIOR Y VISTAS DESDE EL EXTERIOR, CON RUTURA TÉRMICA. ACRISTALAMIENTO POR JUNTAS EPDM DE ESTANQUEIDAD. CON CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U ó 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO.
INCLUSO HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGURIDAD, INSTALADA SOBRE PRECERCO DE ACERO GALVANIZADO, INCLUSO ESTE LA CARPINTERÍA DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO LOS ENSAYOS DE PERMEABILIDAD, ESTANQUEIDAD Y RESISTENCIA AL VIENTO SIGUIENTES, SEGÚN NORMA UNE EN 12152; UNE EN 12154/CNV 12050; UNE EN 13116: PERMEABILIDAD AL AIRE : CLASE AE. ESTANQUEIDAD AL AGUA : CLASE RE1050/2250PA/750PA. RESISTENCIA AL VIENTO : 2000 PA - 3000 PA.

B. **VENTANA METRA NC 65 STH-SC**
VENTANAS PRACTICABLES Y OSCILOBATIENTES CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, TIPO SERIE NC 65 STH-SC - HOJA OCULTA DE GALUSSO VILAR METALES METRA, DE APERTURAS DE UNA Y DOS HOJAS Y FIJOS EN VENTANAS, CON PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO VISTO ACABADO INOX 5020 Y MODULACIÓN Y CARACTERÍSTICAS SEGÚN PLANOS MEMORIA Y PRESUPUESTO DE PROYECTO. PERFILERÍA DE ALUMINIO EXTRUIDO SEGÚN NORMA UNE 38.337, CON TRATAMIENTO TÉRMICO T5, DE ESPESOR MÍNIMO 2,00 DE PARED DE ALUMINIO. PARA PRACTICABLES CON CÁMARA DE HERRAJES DE TIPO EUROPEO Y ESTANQUEIDAD ENTRE MARCO Y HOJA MEDIANTE DOBLE JUNTA DE GOMA.
MARCO FORMADO POR PERFIL TUBULAR CERRADO Y REFORZADO DE 65 MM Y HOJAS OCULTAS DE 64,5 MM. PARA ACRISTALAR VIDRIO HASTA UN MÁXIMO DE 24MM. ROTURA DE PUENTE TÉRMICO MEDIANTE LISTONES DE POLIAMIDA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, DE UNA LONGITUD MÍNIMA DE 27 MM SEPARANDO EL PERFIL INTERIOR DEL EXTERIOR.
ACABADO SUPERFICIAL EN ANODIZADO COLOR INOX 5020. SELLO DE CALIDAD EWAA-EURAS. HOJA VENTANA CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO POR EJUDO MEDIANTE JUNTA DE GOMA PERIMETRAL VULCANIZADA. HOJAS PRACTICABLES CON TALADROS PARA AIREACIÓN DE LA CÁMARA DE ALOJAMIENTO DEL VIDRIO. ACRISTALAMIENTO CON CÁMARA Y CON JUNTAS EPDM DE ESTANQUEIDAD. CON CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 U ó 8 MM. CON PERFIL SEPARADOR DE ALUMINIO. ANCLAJES DE ACERO GALVANIZADO CON EJE DE ACERO INOXIDABLE Y CASQUILLOS EN POLIAMIDA PARA SOPORTAR PESOS POR HOJA MÁXIMOS 150KG. BISAGRAS REFORZADAS EN PUERTA 180 KG. CRESMONA PERSONALIZADA DE LA SERIE ANODIZADA EN COLOR O LACADA. COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA DE LOS PERFILES 2 < UF < 2,8 W/M2K. AISLAMIENTO ACÚSTICO EN FUNCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL VIDRIO DE 37 HASTA 50 DB.
INCLUSO HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGURIDAD, INSTALADA SOBRE PRECERCO DE ACERO GALVANIZADO, INCLUSO ESTE. INCLUIDOS REMATES EXTERIORES DE CHAPA EN EL MISMO COLOR DE LA CARPINTERIA. SELLADO EXTERIOR CON SILICONA NEUTRAL. LA CARPINTERÍA DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO LOS ENSAYOS DE PERMEABILIDAD, ESTANQUEIDAD Y RESISTENCIA AL VIENTO SIGUIENTES, SEGÚN NORMA UNE EN 12152; UNE EN 12154/CNV 12050; UNE EN 13116: PERMEABILIDAD AL AIRE : CLASE 4. ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 9A. RESISTENCIA AL VIENTO: CLASE C5.

C. **PUERTA METRA NC 65 STH-SC**
PUERTAS DE APERTURA PRACTICABLE DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, TIPO NC 65 STH LÍNEA PLANA DE METRA, O SIMILAR, DE APERTURAS DE UNA HOJA Y DOS HOJAS EN PUERTAS DE ACCESO, CON PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO VISTO ACABADO INOX 5020 Y MODULACIÓN Y CARACTERÍSTICAS SEGÚN PLANOS MEMORIA Y PRESUPUESTO DE PROYECTO. PERFILERÍA DE ALUMINIO EXTRUIDO SEGÚN NORMA UNE 38.337, CON TRATAMIENTO TÉRMICO T5, DE ESPESOR MÍNIMO 1,5 DE PARED DE ALUMINIO. PARA PRACTICABLES CON CÁMARA DE HERRAJES PROPIOS DE LA SERIE Y ESTANQUEIDAD ENTRE MARCO Y HOJA MEDIANTE DOBLE JUNTA DE GOMA.
MARCO FORMADO POR PERFIL TUBULAR CERRADO Y REFORZADO DE 65 MM Y HOJAS DESPUNTADAS DE 64,5 MM. PARA ACRISTALAR VIDRIO HASTA UN MÁXIMO DE 40MM. ROTURA DE PUENTE TÉRMICO MEDIANTE LISTONES DE POLIAMIDA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, DE UNA LONGITUD MÍNIMA DE 27 MM SEPARANDO EL PERFIL INTERIOR DEL EXTERIOR.
ACABADO SUPERFICIAL EN ANODIZADO COLOR INOX 5020. SELLO DE CALIDAD EWAA-EURAS, SISTEMA DE DRENAJE MEDIANTE CÁMARAS DE TURBULENCIA DE GRANDES DIMENSIONES EN EL MARCO. BISAGRA DE ALUMINIO CON EJE DE ACERO INOXIDABLE Y CASQUILLOS EN POLIAMIDA PARA SOPORTAR PESOS POR HOJA MÁXIMOS 150KG. BISAGRAS REFORZADAS EN PUERTA 180 KG. CRESMONA PERSONALIZADA DE LA SERIE ANODIZADA EN COLOR O LACADA. COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA DE LOS PERFILES 2 < UF < 2,8 W/M2K. AISLAMIENTO ACÚSTICO EN FUNCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL VIDRIO DE 37 HASTA 50 DB.
INCLUSO HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGURIDAD, INSTALADA SOBRE PRECERCO DE ACERO GALVANIZADO, INCLUSO ESTE. INCLUIDOS REMATES EXTERIORES DE CHAPA EN EL MISMO COLOR DE LA CARPINTERIA. SELLADO EXTERIOR CON SILICONA NEUTRAL. LA CARPINTERÍA DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO LOS ENSAYOS DE PERMEABILIDAD, ESTANQUEIDAD Y RESISTENCIA AL VIENTO SIGUIENTES, SEGÚN NORMA UNE EN 12152; UNE EN 12154/CNV 12050; UNE EN 13116: PERMEABILIDAD AL AIRE : CLASE 4. ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 9A. RESISTENCIA AL VIENTO: CLASE C5.

MEDIDAS A AJUSTAR EN OBRA


V-14

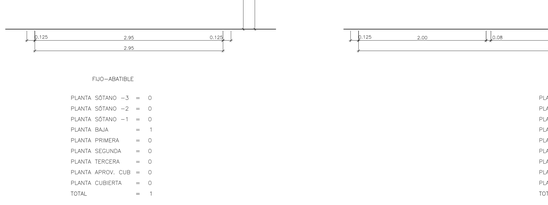

FIJO–ABATIBLE

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	1
PLANTA PRIMERA	=	0
PLANTA SEGUNDA	=	0
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	1


V-15

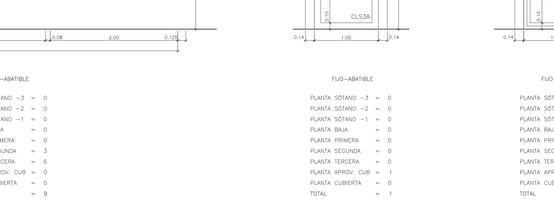

FIJO–ABATIBLE

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	1
PLANTA PRIMERA	=	0
PLANTA SEGUNDA	=	0
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	1


V-16



FIJO–ABATIBLE

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	1
PLANTA PRIMERA	=	0
PLANTA SEGUNDA	=	0
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	1


V-17

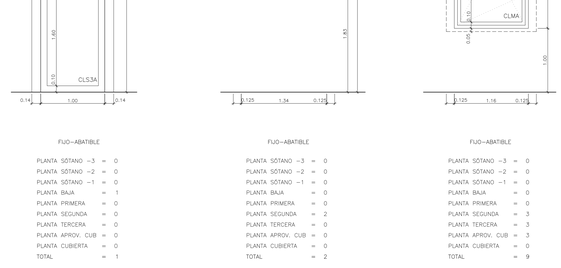

FIJO–ABATIBLE

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	0
PLANTA PRIMERA	=	0
PLANTA SEGUNDA	=	2
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	2


V-18



FIJO–ABATIBLE

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	0
PLANTA PRIMERA	=	0
PLANTA SEGUNDA	=	3
PLANTA TERCERA	=	6
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	9

V-19

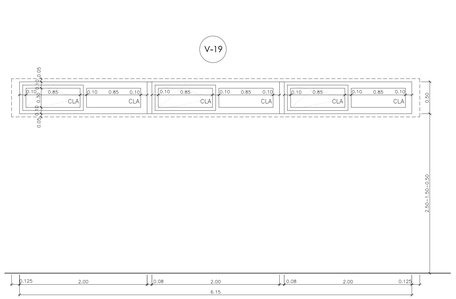

FIJO–ABATIBLE

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	0
PLANTA PRIMERA	=	0
PLANTA SEGUNDA	=	3
PLANTA TERCERA	=	6
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	9


V-20.1



FIJO–ABATIBLE

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	0
PLANTA PRIMERA	=	0
PLANTA SEGUNDA	=	0
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	1
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	1


V-20.2



FIJO–ABATIBLE

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	0
PLANTA PRIMERA	=	0
PLANTA SEGUNDA	=	1
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	1


V-20.3



FIJO–ABATIBLE

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	0
PLANTA PRIMERA	=	1
PLANTA SEGUNDA	=	0
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	1


V-20.4



FIJO–ABATIBLE

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	0
PLANTA PRIMERA	=	0
PLANTA SEGUNDA	=	0
PLANTA TERCERA	=	0
PLANTA APROV. CUB	=	0
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	1


V-21

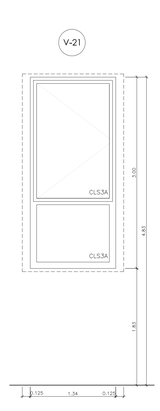

FIJO–ABATIBLE

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	0
PLANTA PRIMERA	=	0
PLANTA SEGUNDA	=	3
PLANTA TERCERA	=	3
PLANTA APROV. CUB	=	3
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	9

V-22



FIJO–ABATIBLE

PLANTA SÓTANO −3	=	0
PLANTA SÓTANO −2	=	0
PLANTA SÓTANO −1	=	0
PLANTA BAJA	=	0
PLANTA PRIMERA	=	0
PLANTA SEGUNDA	=	3
PLANTA TERCERA	=	3
PLANTA APROV. CUB	=	3
PLANTA CUBIERTA	=	0
TOTAL	=	9

ESTE PLANO ESTÁ CONFIADO PERSONALMENTE A SU DESTINATARIO, ES UN DOCUMENTO DE NUESTRA PROPIEDAD INTELECTUAL. SIN NUESTRA AUTORIZACIÓN ESCRITA, QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, CUALQUIER REPRODUCCIÓN, COMUNICACIÓN MODIFICACIÓN INTELECTUAL O CESIÓN A TERCERAS PERSONAS.
TODOS LOS DATOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA DE ESTE PROYECTO (MEDIDAS, COTAS, HUECOS, PENDIENTES, ETC.) SE VERIFICARAN EN OBRA.

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO NUEVO
Y URBANIZACIÓN EN EL CAMPUS DE ALCOY.

PROMOTOR: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

ARQUITECTOS:
JOSE V. JORNET MOYA
NURIA VICENT BLANES

FECHA: JULIO 2010

107009

PLANO: MEMORIA DE CARPINTERIA METALICA EXTERIOR.
VENTANAS II.

ESCALA: 1:30

O-3